



Comune di **MINERBIO**

Provincia di BOLOGNA



NUOVA CIRCONVALLAZIONE NORD MINERBIO DALLA S.P.44 ALLA S.P.5



COMMITTENTE
ECORED s.r.l.

via Fiumicello, 33/B
Minerbio (BO)
P.IVA 03331681209

PROPRIETA'
ORNELLA GOVONI
FABIO ROSSI

C.F. GVN RLL 64S66 C469W
C.F. RSS FBA 62H29 F219C

P R O G E T T O D E F I N I T I V O

TITOLO:

**IDRAULICA
RELAZIONE IDRAULICA**

CODIFICA:

GE ID 01

Scala :

-

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO



IS Ingegneria e Servizi S.R.L.S.

Via Malavolti n. 43 - 41122 MODENA
Tel. 059 350060 - Fax. 059342750
Mail: info@ingegneriaservizi.it
Pec: is-modena@pec.it

Dott. Ing. Sergio Violetta (Direttore Tecnico)
Geom. Tiziano Cavani
Dott. Ing. Manuela Soli
Dott. Ing. Elisa Moruzzi
Ing. Claudio Amò
Geol. Claudio Preci

01	Dicembre 2022	Integrazioni a seguito di CdS del 21/11/2022	E. MORUZZI	M.SOLI	S.VIOLETTA
00	Settembre 2022	EMISSIONE	E. MORUZZI	M. SOLI	S. VIOLETTA
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	3
2	IL PROGETTO – INQUADRAMENTO DELL’AREA.....	4
3	LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.....	6
3.1	II PGRA – PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI.....	7
4	PROGETTO IDRAULICO.....	10
4.1	OBIETTIVI E CRITERI DELLA PROGETTAZIONE.....	10
4.2	ANALISI IDROLOGICA.....	11
4.2.1	Analisi statistica: curve di possibilità pluviometrica.....	11
4.3	OPERE PER IL DRENAGGIO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA.....	14
4.3.1	Dimensionamento dei collettori.....	14
4.3.2	Laminazione delle acque di drenaggio della piattaforma.....	16
4.3.3	Dimensionamento degli scarichi a bocca tarata.....	24
5	ALLEGATI.....	26

1 PREMESSA

Il presente studio tratta gli aspetti di compatibilità idraulica inerenti all'intervento per la realizzazione del nuovo tratto di viabilità che collegherà la SP44 con via Savena Inferiore nel Comune di Minerbio, attraverso la realizzazione di una nuova strada extraurbana secondaria categoria C2 nella porzione nord-est del territorio comunale.


Nello specifico si intende eseguire una valutazione che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità, al livello di esposizione e alle prescrizioni delle vigenti norme in materia di mitigazione del rischio idraulico.

2 IL PROGETTO – INQUADRAMENTO DELL'AREA

Partendo da Nord-Ovest il nuovo tracciato si sviluppa dalla rotatoria esistente tra la SP44 e via Guglielmo Marconi, proseguendo in direzione nord-est sovrappassando il Canale parallelo a via Sagradino, attraversando i campi agricoli limitrofi al Comune di Minerbio, costeggiando l'impianto di recupero rifiuti Ecored, collegato alla nuova viabilità attraverso una rotatoria in progetto, proseguendo verso via Savena Inferiore, per terminare su quest'ultima grazie ad un'intersezione di tipo rotatorio. Il nuovo tracciato stradale si sviluppa per 1556,47 m totali. L'intervento prevede anche la realizzazione di un ponte che permetterà di sovrappassare il canale che scorre lungo via Sagradino ed infine la realizzazione di una pista ciclopedonale che colleghi la SP44 con via Savena Inferiore.


L'area di progetto è una zona pianeggiante, destinata ad uso agricolo. (Figura 2.1).

Figura 2.1 – Corografia generale della nuova viabilità e del reticolo idrografico presente nell'area di intervento

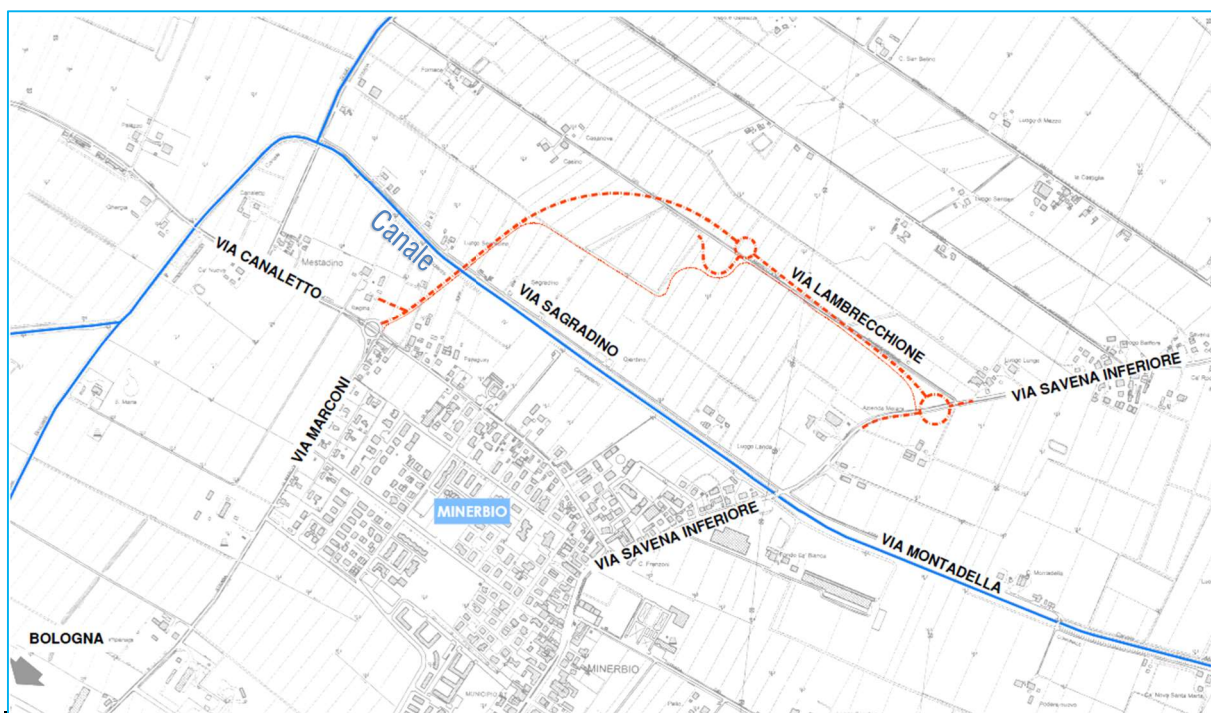

Dal punto di vista idrografico, il tracciato in progetto rientra nel reticolo di bonifica gestito dal Consorzio della Bonifica Renana.

Figura 2.2 – Carta generale del territorio gestito dal Consorzio di Bonifica Burana

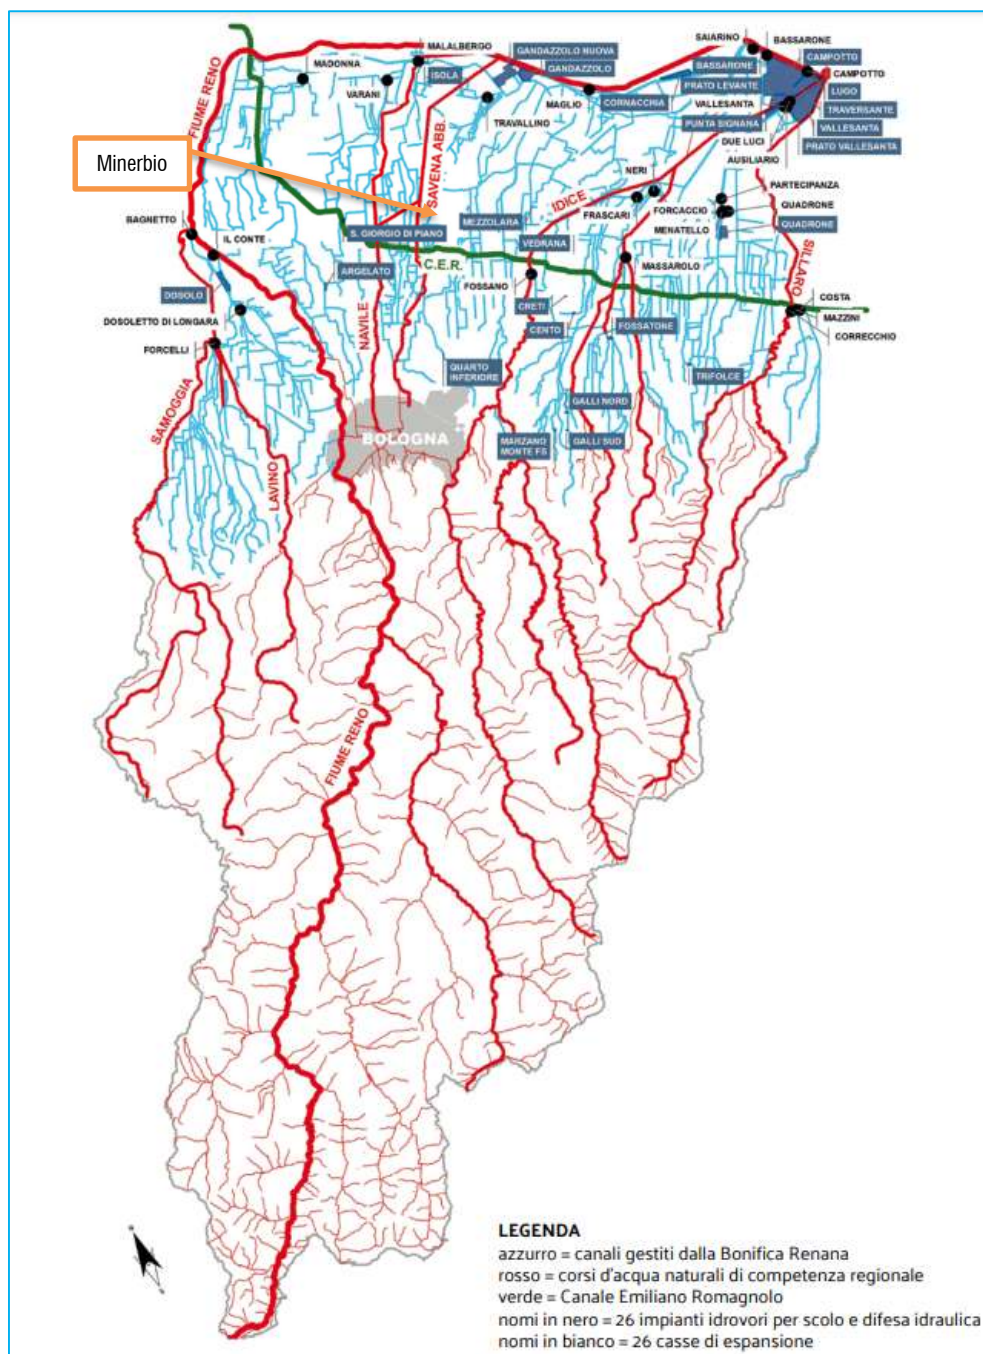

3 LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Nell'UoM del fiume Po la rilevante estensione superficiale e la peculiarità e diversità dei processi di alluvione sul suo reticolo idrografico hanno reso necessario effettuare la mappatura della pericolosità secondo approcci metodologici differenziati per i diversi ambiti territoriali, di seguito definiti:

- Reticolo principale: costituito dall'asta del fiume Po e dai suoi principali affluenti nei tratti di pianura e nei principali fondivalle montani e collinari (lunghezza complessiva pari a circa 5.000 km).
- Reticolo secondario collinare e montano: costituito dai corsi d'acqua secondari nei bacini collinari e montani e dai tratti montani dei fiumi principali.
- Reticolo secondario di pianura: costituito dai corsi d'acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui nella medio-bassa pianura padana.
- Aree costiere marine: sono le aree costiere del mare Adriatico in prossimità del delta del fiume Po.
- Aree costiere lacuali: sono le aree costiere dei grandi laghi alpini (Maggiore, Como, Garda, ecc.).

Il modello organizzativo messo a punto ed utilizzato per le attività di mappatura, ha previsto una ripartizione delle attività sui diversi ambiti, secondo un principio di sussidiarietà che ha coinvolto sia le Regioni che gli enti proprietari e gestori di tali reticoli. Di seguito si riportano i diversi soggetti attuatori dell'attività di mappatura.

AMBITO TERRITORIALE	SOGGETTO ATTUATORE
Reticolo idrografico principale (RP)	Autorità di bacino distrettuale
Reticolo secondario collinare e montano (RSCM)	Regioni
Reticolo secondario di pianura (RSP)	Regioni con il supporto dei Consorzi di bonifica
Aree costiere lacuali (ACL)	Regioni con il supporto di ARPA e dei Consorzi di regolazione dei laghi
Aree costiere marine (ACM)	Regioni (primo ciclo) – Autorità di bacino distrettuale e Regioni (secondo ciclo)

Il sistema della bonifica nella regione Emilia-Romagna è costituito da otto Consorzi di primo grado e uno di secondo grado.

Gli otto di primo grado sono:

1. Consorzio di Bonifica di Piacenza,
2. Consorzio della Bonifica Parmense,
3. Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale,
4. Consorzio della Bonifica Burana,
5. Consorzio della Bonifica Renana,
6. Consorzio di Bonifica della Romagna,

7. Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale,
8. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Quello di secondo grado è:

1. Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo.

Quest'ultimo Consorzio svolge esclusivamente funzione irrigua, mediante il vettoriamento dell'acqua derivata dal fiume Po, lungo l'asta del Canale e consegnata ai Consorzi elementari per la distribuzione in pressione alle aziende agricole.

L'attività dei Consorzi è disciplinata dal Regio decreto legislativo 215/1933 e dalle leggi regionali 42/1982 e 16/1987.

3.1 IL PGRA – PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI

Il **PGRA** (Piano gestione Rischio Alluvioni), introdotto dalla Direttiva per ogni distretto idrografico, si configura come strumento di pianificazione previsto nella legislazione comunitaria dalla Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 49/2010.

Il PGRA del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale è stato definitivamente approvato il 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016; le Mappe della pericolosità degli elementi esposti e del rischio di alluvioni, predisposte, come quadro conoscitivo a scala di bacino, erano state adottate dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali il 23/12/2013, per poi essere definitivamente approvate in data 03/03/2016.

Tra gli elementi costitutivi dei PGRA, le mappe di pericolosità individuano le aree potenzialmente interessate da inondazioni in relazione a tre scenari:

- 1) Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (P1, probabilità bassa);
- 2) Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno di riferimento fra 100 e 200 anni (P2, media probabilità);
- 3) Alluvioni frequenti: tempo di ritorno di riferimento fra 20 e 50 anni (P3, elevata probabilità).

Con riferimento alle mappe predisposte dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, "*Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti*", e "*Mappa del rischio potenziale*" l'area in esame si colloca entro i seguenti scenari:

- Ambito di riferimento:  Reticolo secondario di Pianura
 - P2 – "Alluvioni poco frequenti" – tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità; a tale scenario, è associata una pericolosità media.
 - R1 – "Rischio moderato o nullo" – tempo di ritorno tra 100 e 200 anni

Di seguito si riportano le mappe di pericolosità relativa alla zona di realizzazione dell'intervento.

Figura 3.1 – PGRA - Mappa della pericolosità - Reticolo naturale principale e secondario


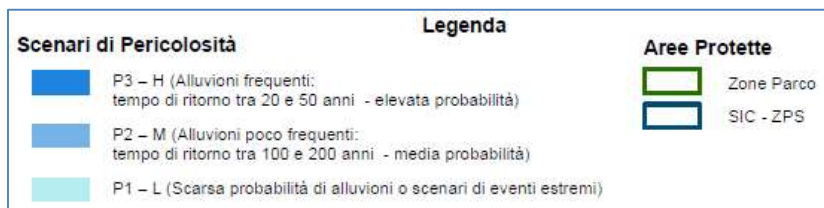


Figura 3.2 – PGRA -Mappa del rischio potenziale - Reticolo naturale principale e secondario

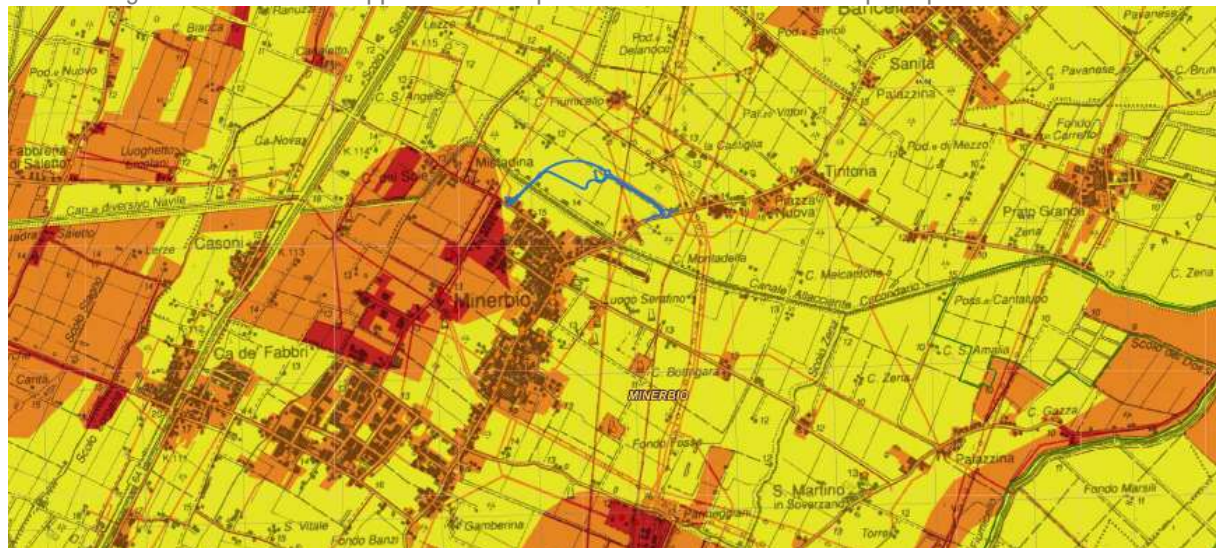

Le mappe del rischio rappresentano le potenziali conseguenze negative delle alluvioni, espresse in relazione agli elementi potenzialmente coinvolti: popolazione, tipo di attività economiche, patrimonio culturale e naturale, impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di evento, ecc.

4 PROGETTO IDRAULICO

Il presente capitolo espone inizialmente gli obiettivi ed i criteri della progettazione delle opere idrauliche. Successivamente verrà trattata l'analisi idrologica sviluppata per la definizione degli input idraulici che ha portato al dimensionamento delle opere idrauliche, nel dettaglio:

- Opere per il drenaggio delle acque di piattaforma;
- Opere di laminazione dei volumi drenati dalla piattaforma stradale (invarianza idraulica);

4.1 OBIETTIVI E CRITERI DELLA PROGETTAZIONE

Il presente progetto idraulico prevede il dimensionamento di opere adeguate al drenaggio, la raccolta, il trattamento la laminazione delle acque di piattaforma attraverso la realizzazione di appositi sistemi. È previsto inoltre il dimensionamento di fossi di guardia adiacenti la nuova viabilità.

Verrà utilizzato il valore di 8 l/s per ogni ettaro di superficie scolante come limite di portata rilasciata dal nuovo sistema di drenaggio nel reticolo idrografico consortile della Bonifica Renana.

Il dimensionamento e la verifica delle opere idrauliche sono stati sviluppati con riferimento ai seguenti tempi di ritorno:

- Collettori di drenaggio della piattaforma e interasse caditoie: $TR = 10$ anni;
- Fossi per la laminazione: $TR = 10$ anni;

I criteri per la verifica idraulica dei manufatti sono i seguenti:

- Collettori: verifica in condizioni di moto uniforme, effettuata confrontando la portata di progetto con la portata massima smaltibile, calcolata con il metodo cinematico. Ai fini di una buona progettazione è stato considerato un grado di riempimento massimo del 70% per collettori di diametro inferiore a 400mm;
- Caditoie: interasse determinato imponendo che a fronte di uno scroscio di pioggia, la vena liquida defluente sulla piattaforma sia contenuta all'interno della sola banchina (larghezza = 1.50m) in modo tale che non si crei un velo d'acqua sulle corsie di scorrimento e sia mitigato il fenomeno di acquaplaning;
- Fossi per la laminazione: verifica del volume massimo necessario a laminare le portate in arrivo dal sistema di drenaggio delle acque meteoriche di piattaforma a fronte di una portata massima uscente verso i recapiti finali pari a 8 l/s per ogni ettaro di superficie drenata;

4.2 ANALISI IDROLOGICA

In questo capitolo si espone la metodologia che ha portato allo sviluppo delle curve di possibilità pluviometrica per la determinazione degli input idrologici per il dimensionamento dei fossi di guardia per la laminazione.

4.2.1 Analisi statistica: curve di possibilità pluviometrica

Alla luce del fatto che nel presente capitolo si tratta esclusivamente delle acque meteoriche e dei relativi sistemi fognari di captazione e smaltimento a recettore (corpi idrici superficiali minori e/o consorziali), occorre soffermarsi con attenzione sugli aspetti idrologici, sia in termini di bilanci volumetrici che per le curve di possibilità climatica.

Per la stima delle portate idrologiche che possono interessare l'area oggetto di studio, caratterizzate da determinati tempi di ritorno, legati ad una diversa probabilità di accadimento degli eventi meteorici, viene fatto riferimento allo studio "Valori estremi della precipitazione e loro ragguaglio areale nel bacino del fiume Reno" (E.T.&P., 1997), reso disponibile sul sito dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno (<http://www.regione.emilia-romagna.it/bacinoreno>).

Si rimanda allo studio completo per i riferimenti bibliografici; a partire dalle mappe delle isoiete "indice" di precipitazione estrema relative all'intero bacino del fiume Reno, scaricabili dal sito citato per le durate 1, 3, 6, 12 e 24 ore, è stato calcolato il valore medio delle piogge estreme per sito oggetto di indagine (Minerbio).

A partire da tali dati si è quindi definita la curva di possibilità climatica nella forma:

$$h = a t^n$$

esprimente il valore dell'altezza di pioggia h , in funzione della durata di precipitazione e del periodo di ritorno.

durata (ore)	h (mm) piogge indice estreme (da metodo di regionalizzazione)
1	25.50
3	30.00
6	34.50
12	43.00
24	53.00

Figura 4.3 – Isolinee della precipitazione estrema cumulata (durata 6 h) per l'area di interesse, con indicazione di alcuni dei valori (espressi in mm)

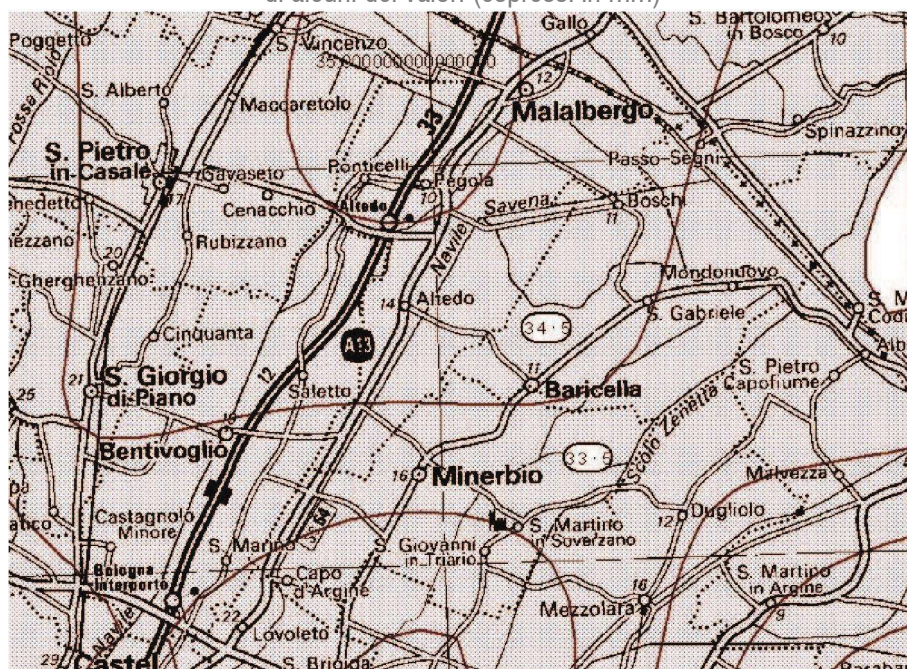


Figura 4.4 – Isolinee della precipitazione estrema cumulata (di durata di 12 h) per l'area di interesse, con indicazione di alcuni dei valori (espressi in mm)



Da tali piogge indice si ricava, mediante un fattore di crescita correlato al tempo di ritorno T_r , il valore relativo all'altezza di pioggia per ogni durata e per ogni frequenza.

Le curve di possibilità pluviometrica, così ottenibili, sono riportate nella figura seguente per i tempi di ritorno ritenuti significativi.

Nel caso specifico, i parametri della curva di possibilità climatica risultano essere (Tabella 1):

	Tr 10	Tr 20	Tr 50	Tr 100
a	36.119	41.845	49.671	55.861
n	0.212	0.203	0.193	0.185

Tabella 1 - Coefficienti della curva segnalatrice di possibilità climatica calcolati per diversi tempi di ritorno

Tali leggi sono state ricavate per piogge di durata 1-5 giorni e dunque per eventi che non sono tipici di una piccola area di pochi ettari, le cui fognature presentano tempi critici di pioggia dell'ordine di qualche decina di minuti o al più di un'ora.

Le leggi ricavate risultano d'altronde cautelative in quanto ad un basso valore di n (quali quelli qui ricavati per eventi plurigiornalieri) corrispondono altezze di pioggia significative in concomitanza di eventi meteorici brevi ($h < 1$ h).

4.3 OPERE PER IL DRENAGGIO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA

Lo smaltimento delle acque di piattaforma avviene secondo un sistema di drenaggio di tipo "chiuso" mediante il collettamento e trattamento delle acque meteoriche in collettori.

Il sistema di smaltimento delle acque di piattaforma è composto da:

- Caditoie di raccolta delle acque di piattaforma nelle due rotatorie di progetto;
- Collettori che raccolgono l'acqua intercettata dalle caditoie e la convogliano alle aree di laminazione appositamente dimensionate. I collettori corrono sotto la piattaforma stradale, ed escono da quest'ultima al piede del rilevato, ad una quota idraulicamente compatibile con il corretto funzionamento a gravità dell'impianto e del rilascio al recapito;

4.3.1 Dimensionamento dei collettori

4.3.1.1 ROTATORIA SP5

Per il dimensionamento dei collettori nella rotatoria in progetto sulla SP5 è stato verificato a scopo cautelativo il tratto di lunghezza più gravoso, con un'area di influenza di circa 0.17 ha.

È stata utilizzata la relazione di "De Martino" per calcolare la portata di pioggia:

$$Q = u * A$$

Per bacini inferiori a 30 ha si può infatti stimare la portata complessiva in uscita calcolando il coefficiente udometrico

$$u = Y * (F_i * J_o) / 0,36$$

dove:

- “Y” (coefficiente di ritardo) = 0,49, derivato dalle tabelle del De Martino
- “w” (volume specifico di invaso) pari a 40 mc/ha;
- “i” (pendenza media rete di scolo) pari a 0,003 m/m;
- Fi=1, coefficiente di deflusso cautelativo che considera le superfici completamente impermeabili;

I parametri “a” e “n” a cui si farà riferimento per le elaborazioni idrologiche sono:

$$Tr = 10 \text{ anni}$$

$$a = 36.119 \text{ mm/h}$$

$$n = 0.212$$

Il tempo di ritorno è stato scelto in funzione delle modeste superfici in gioco e del fatto che non sussistono criticità idrauliche. Quindi la Jo(pioggia 15') pari a $(36.119 \times 0.25^{0.212}) = 26.92 \text{ mm}$, pari a $(26.92 \times 4) = 107.7 \text{ mm/h}$ rapportati all'ora. Per una superficie di 1657 mq risulta quindi:


$$u = 0.49 \times (1 \times 107.70) / 0.36 = 146.59 \text{ lt/secxha}$$

$$Q = 146.59 \text{ lt/secxha} \times 0.17 \text{ ha} = \mathbf{24.92 \text{ lt/sec}}$$

Per soddisfare questa portata la dimensione adottata per la tubazione è una sezione nel tratto finale DN250.

Sono stati esaminati anche tratti intermedi, anch'essi risultano verificati con diametri DN160/200.

Figura 4.5 – dimensionamento collettori rotatoria SP5

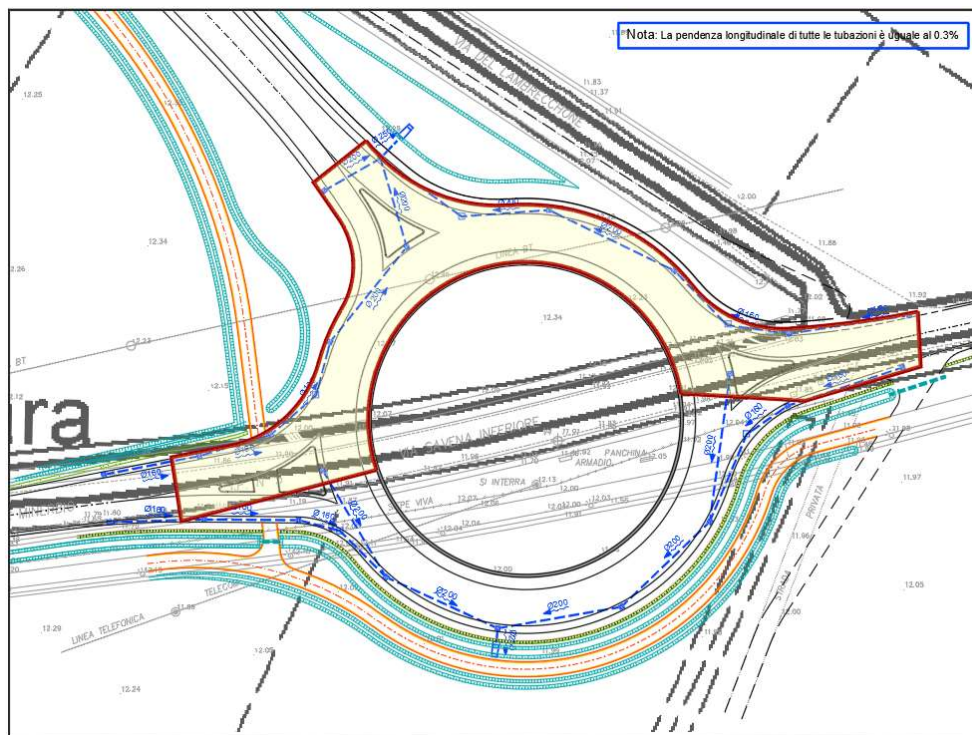

4.3.1.2 ROTATORIA ECORED

Lo stesso procedimento è stato utilizzato per il dimensionamento dei collettori della rotatoria in progetto posta di fronte all'impianto Ecored, considerando un'area di influenza di 630 mq, i risultati ottenuti sono:


$$u = 0.49 \cdot (1 \cdot 107.70) / 0.36 = 146.59 \text{ lt/secxha}$$

$$Q = 146.59 \text{ lt/secxha} \times 0.06 \text{ ha} = \mathbf{8.98 \text{ lt/sec}}$$

Per soddisfare questa portata la dimensione adottata per la tubazione è una sezione nel tratto finale DN200.

Sono stati esaminati anche tratti intermedi, anch'essi risultano verificati con diametri DN160.

Figura 4.6 – dimensionamento collettori rotatoria Ecored

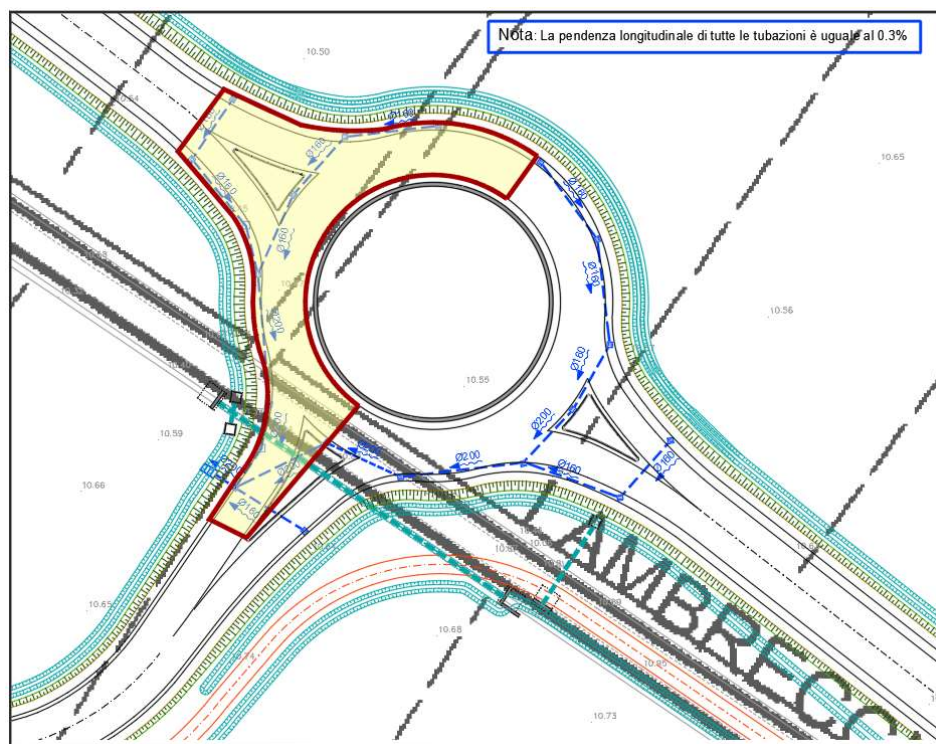

4.3.2 Laminazione delle acque di drenaggio della piattaforma

Il progetto prevede la realizzazione di fossi trapezoidali per la laminazione in linea.

Il dimensionamento dei bacini di laminazione è stato eseguito suddividendo l'intera area in sottobacini e per ognuno di essi è stato verificato quanto previsto dal PSAI e Autorità di bacino Fiume Reno per il dimensionamento dei volumi di laminazione per garantire l'invarianza idraulica, ovvero:


- 500 mc di vaso per ogni ha di superficie impermeabilizzata o assimilabile (scarpate, strade bianche, ecc.).

Successivamente, come ulteriore verifica, con il “metodo delle sole piogge”, è stato elaborato un modello afflussi/deflussi sulla base delle seguenti ipotesi:

- cautelativamente sono state considerate alcune aree di agricole adiacenti alla nuova viabilità;
- è stato utilizzato un tempo di ritorno pari a 10 anni;
- cautelativamente è stata utilizzata una durata di pioggia inferiore all’ora (breve e intensa);
- applicando il parametro di 10 lt/sec x ha
- sono stati calcolati i volumi di pioggia entranti con uno step di 5 minuti, ed i corrispondenti volumi uscenti
- per differenza si ottiene il volume da invasare;

Come illustrato nell’immagine sottostante si può osservare la divisione in sottobacini dell’area di studio; in particolare è stata considerata come deviazione dell’attuale viabilità metà della rotatoria sulla SP5, per cui la suddetta zona è stata verificata ma non evidenziata nella suddivisione dei sottobacini.

Figura 4.7 – Schema sottobacini

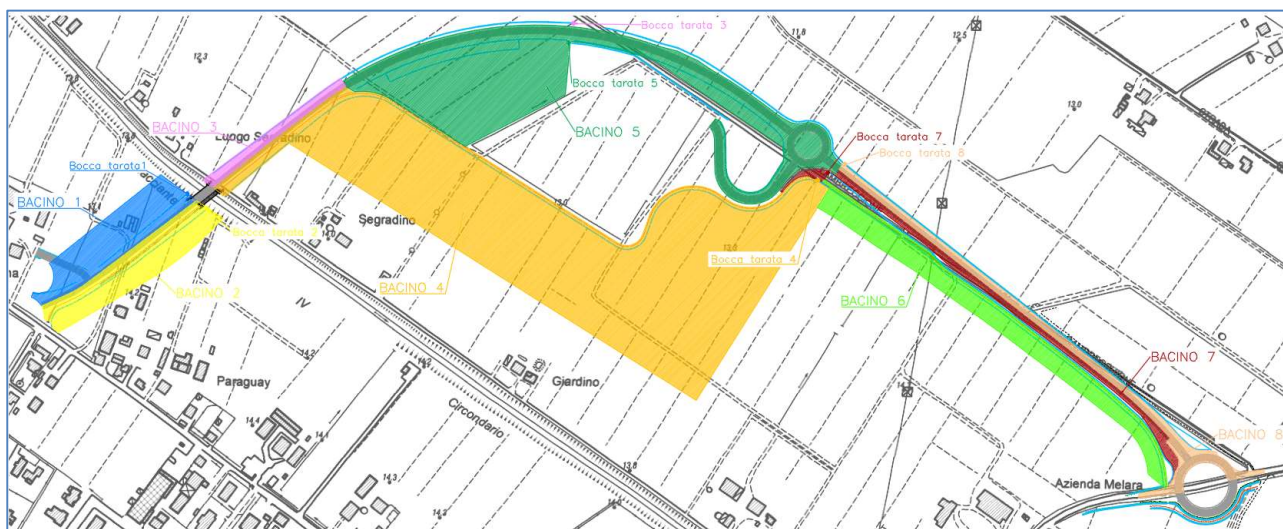

4.3.2.1 DIMENSIONAMENTO BACINO 1

Il sottobacino 1 comprende metà della carreggiata della viabilità di progetto (lato nord), per il tratto che si estende dalla rotatoria esistente fino al ponte in progetto; in più è stata considerata un’area limitrofe di campi agricoli che afferiscono sul fosso di guardia dimensionato. Nello specifico le aree sono così quantificate:

AREA TOTALE: 8153 mq

VIABILITA' + SCARPATE: 2605 mq

AREE AGRICOLE: 5548 mq

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di attuazione del PSAI dell’Autorità di Bacino del Reno (art. 20) sono stati definiti i volumi di invaso per la laminazione idraulica richiesti per contenere la portata allo scarico di acque

meteoriche immessa nella rete territoriale di scolo delle aree interessate dalle opere in progetto, assumendo il parametro di 500 mc/ha per le superfici pavimentate, sia impermeabili (conglomerato bituminoso) che parzialmente impermeabili (banchine, scarpate, ecc.).

Ne deriva un volume di laminazione complessivo pari a:

$$0.26 \text{ ha} \times 500 \text{ mc/ha} = 130 \text{ mc}$$

Considerando uno sviluppo utile del fossato adiacente la zona oggetto di studio di 221 m, occorre una sezione pari a $130/221 = 0.59 \text{ mq/ml}$.

Come ulteriore verifica, con il modello afflussi/deflussi sono stati calcolati i volumi utili per la pavimentazione stradale e per le aree agricole che scolano nel fossato in esame.

In particolare i risultati ottenuti sono pari a:

- 84.2 mc per la pavimentazione stradale
- 10.9 mc per le aree agricole

Sommando i volumi ottenuti, $84.2 + 10.9 = 95.1 \text{ mc}$ e considerando lo sviluppo utile del fossato di 221m si ottiene una sezione di 0.43 mq/ml , valore inferiore a quello precedentemente calcolato come prescritto dal PSAI.

4.3.2.2 DIMENSIONAMENTO BACINO 2

Il sottobacino 2 comprende metà della carreggiata della viabilità di progetto (lato sud) e la pista ciclabile, per il tratto che si estende dalla rotatoria esistente fino al ponte in progetto; in più è stata considerata un'area limitrofe di campi agricoli che afferiscono sul fosso di guardia dimensionato. Nello specifico le aree sono così quantificate:

AREA TOTALE: 7900 mq

VIABILITA' + SCARPATE: 3134 mq

AREE AGRICOLE: 4766 mq

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di attuazione del PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno (art. 20) sono stati definiti i volumi di invaso per la laminazione idraulica richiesti per contenere la portata allo scarico di acque meteoriche immessa nella rete territoriale di scolo delle aree interessate dalle opere in progetto, assumendo il parametro di 500 mc/ha per le superfici pavimentate, sia impermeabili (conglomerato bituminoso) che parzialmente impermeabili (banchine, scarpate, ecc.).

Ne deriva un volume di laminazione complessivo pari a:

$$0.31 \text{ ha} \times 500 \text{ mc/ha} = 155 \text{ mc}$$

Considerando uno sviluppo utile del fossato adiacente la zona oggetto di studio di 225 m, occorre una sezione pari a $155/225 = 0.68 \text{ mq/ml}$.

Come ulteriore verifica, con il modello afflussi/deflussi sono stati calcolati i volumi utili per la pavimentazione stradale e per le aree agricole che scolano nel fossato in esame.

In particolare i risultati ottenuti sono pari a:

- 100.4 mc per la pavimentazione stradale
- 9.6 mc per le aree agricole

Sommando i volumi ottenuti, $100.4 + 9.6 = 110$ mc e considerando lo sviluppo utile del fossato di 225m si ottiene una sezione di 0.48mq/ml, valore inferiore a quello precedentemente calcolato come prescritto dal PSAI.

4.3.2.3 DIMENSIONAMENTO BACINO 3

Il sottobacino 3 comprende metà della carreggiata della viabilità di progetto, e la scarpata parallela ad essa per il tratto che si estende dal ponte in progetto fino ad inizio curva (lato nord). Nello specifico l'area è così quantificata:

AREA TOTALE: 2076 mq

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di attuazione del PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno (art. 20) sono stati definiti i volumi di invaso per la laminazione idraulica richiesti per contenere la portata allo scarico di acque meteoriche immessa nella rete territoriale di scolo delle aree interessate dalle opere in progetto, assumendo il parametro di 500 mc/ha per le superfici pavimentate, sia impermeabili (conglomerato bituminoso) che parzialmente impermeabili (banchine, scarpate, ecc.).

Ne deriva un volume di laminazione complessivo pari a:

$$0.21 \text{ ha} \times 500 \text{ mc/ha} = 105 \text{ mc}$$

Considerando uno sviluppo utile del fossato adiacente la zona oggetto di studio di 180 m, occorre una sezione pari a $130/221 = 0.59$ mc/ml.

Come ulteriore verifica, con il modello afflussi/deflussi è stato calcolato solo il volume utile per la pavimentazione stradale in quanto le aree agricole adiacenti non scolano nel fossato in esame.

In particolare si è ottenuto:

- 68 mc per la pavimentazione stradale

Considerando lo sviluppo utile del fossato di 180m si ottiene una sezione di 0.38mq/ml, valore inferiore a quello precedentemente calcolato come prescritto dal PSAI.

4.3.2.4 DIMENSIONAMENTO BACINO 4

Il sottobacino 4 comprende metà della carreggiata della viabilità di progetto e la ciclabile ad essa parallela, per il tratto che si estende dal ponte in progetto fino ad inizio curva (lato sud), più il tratto di ciclabile fino alla rotatoria in progetto

dall'impianto Ecored. È stata poi considerata un'area agricola che afferisce al fosso di guardia in esame. Nello specifico le aree sono così quantificate:

AREA TOTALE: 74542 mq

VIABILITA' + SCARPATE: 5700 mq

AREE AGRICOLE: 68842 mq

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di attuazione del PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno (art. 20) sono stati definiti i volumi di invaso per la laminazione idraulica richiesti per contenere la portata allo scarico di acque meteoriche immessa nella rete territoriale di scolo delle aree interessate dalle opere in progetto, assumendo il parametro di 500 mc/ha per le superfici pavimentate, sia impermeabili (conglomerato bituminoso) che parzialmente impermeabili (banchine, scarpate, ecc.).

Ne deriva un volume di laminazione complessivo pari a:

$$0.57 \text{ ha} \times 500 \text{ mc/ha} = 285 \text{ mc}$$

Considerando uno sviluppo utile del fossato adiacente la zona oggetto di studio di 221 m, occorre una sezione pari a $285/785 = 0.36 \text{ mc/ml}$.

Come ulteriore verifica, con il modello afflussi/deflussi sono stati calcolati i volumi utili per la pavimentazione stradale e per le aree agricole che scolano nel fossato in esame.

In particolare i risultati ottenuti sono pari a:

- 184.6 mc per la pavimentazione stradale
- 136.9 mc per le aree agricole

Sommando i volumi ottenuti, $184.6 + 136.9 = 321.5 \text{ mc}$ e considerando lo sviluppo utile del fossato di 785m si ottiene una sezione di 0.41 mq/ml , valore leggermente superiore a quello precedentemente calcolato come prescritto dal PSAI.

4.3.2.5 DIMENSIONAMENTO BACINO 5

Il sottobacino 5 comprende l'intera carreggiata della viabilità di progetto, e una porzione di area agricola per il tratto che si estende dalla curva che la viabilità percorre fino alla rotatoria dell'impianto Ecored, compresa. Nello specifico le aree sono così quantificate:

AREA TOTALE: 31859 mq

VIABILITA' + SCARPATE: 15097 mq

AREE AGRICOLE: 16762 mq

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di attuazione del PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno (art. 20) sono stati definiti i volumi di invaso per la laminazione idraulica richiesti per contenere la portata allo scarico di acque meteoriche immessa nella rete territoriale di scolo delle aree interessate dalle opere in progetto, assumendo il parametro di 500 mc/ha per le superfici pavimentate, sia impermeabili (conglomerato bituminoso) che parzialmente impermeabili (banchine, scarpate, ecc.).

Ne deriva un volume di laminazione complessivo pari a:

$$1.51 \text{ ha} \times 500 \text{ mc/ha} = 755 \text{ mc}$$

Considerando uno sviluppo utile del fossato adiacente la zona oggetto di studio di 813 m, occorre una sezione pari a $755/813=0.93 \text{ mq/ml}$.

Oltre che al fossato in questo sottobacino è presente un'area di laminazione, con un volume pari a 308mc, che consente di smaltire il volume eccedente che un fosso di laminazione con una sezione utile di 0,55 mq/ml riesce a sostenere.

Come ulteriore verifica, con il modello afflussi/deflussi sono stati calcolati i volumi utili per la pavimentazione stradale e per le aree agricole che scolano nel fossato in esame.

In particolare i risultati ottenuti sono pari a:

- 489.1 mc per la pavimentazione stradale
- 33.4 mc per le aree agricole

Sommando i volumi ottenuti, $489.1 + 33.4 = 522.5 \text{ mc}$ e considerando lo sviluppo utile del fossato di 813m si ottiene una sezione di 0.64 mq/ml , valore inferiore a quello precedentemente calcolato come prescritto dal PSAI.

4.3.2.6 DIMENSIONAMENTO BACINO 6

Il sottobacino 6 comprende l'intera pista ciclabile compresa tra le due rotatorie di progetto e una porzione di area agricola afferente al fosso di guardia in esame. Nello specifico l'area è così quantificata:

AREA TOTALE: 11628 mq

VIABILITA' + SCARPATE: 2506 mq

AREE AGRICOLE: 9122 mq

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di attuazione del PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno (art. 20) sono stati definiti i volumi di invaso per la laminazione idraulica richiesti per contenere la portata allo scarico di acque meteoriche immessa nella rete territoriale di scolo delle aree interessate dalle opere in progetto, assumendo il parametro di 500 mc/ha per le superfici pavimentate, sia impermeabili (conglomerato bituminoso) che parzialmente impermeabili (banchine, scarpate, ecc.).

Ne deriva un volume di laminazione complessivo pari a:

$$0.25 \text{ ha} \times 500 \text{ mc/ha} = 125 \text{ mc}$$

Considerando uno sviluppo utile del fossato adiacente la zona oggetto di studio di 221 m, occorre una sezione pari a $125/525=0.24 \text{ mq/ml}$.

Come ulteriore verifica, con il modello afflussi/deflussi sono stati calcolati i volumi utili per la pavimentazione stradale e per le aree agricole che scolano nel fossato in esame.

In particolare i risultati ottenuti sono pari a:

- 81 mc per la pavimentazione stradale
- 18.1 mc per le aree agricole

Sommando i volumi ottenuti, $81 + 18.1 = 99.1 \text{ mc}$ e considerando lo sviluppo utile del fossato di 525m si ottiene una sezione di 0.19 mq/ml , valore inferiore a quello precedentemente calcolato come prescritto dal PSAI.

4.3.2.7 DIMENSIONAMENTO BACINO 7

Il sottobacino 7 comprende metà carreggiata della viabilità compresa tra le due rotatorie di progetto. Nello specifico l'area è così quantificata:

AREA TOTALE: 4275 mq

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di attuazione del PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno (art. 20) sono stati definiti i volumi di invaso per la laminazione idraulica richiesti per contenere la portata allo scarico di acque meteoriche immessa nella rete territoriale di scolo delle aree interessate dalle opere in progetto, assumendo il parametro di 500 mc/ha per le superfici pavimentate, sia impermeabili (conglomerato bituminoso) che parzialmente impermeabili (banchine, scarpate, ecc.).

Ne deriva un volume di laminazione complessivo pari a:

$$0.43 \text{ ha} \times 500 \text{ mc/ha} = 215 \text{ mc}$$

Considerando uno sviluppo utile del fossato adiacente la zona oggetto di studio di 590 m, occorre una sezione pari a $215/590=0.36 \text{ mc/ml}$.

Come ulteriore verifica, con il modello afflussi/deflussi è stato calcolato solo il volume utile per la pavimentazione stradale in quanto le aree agricole adiacenti non scolano nel fossato in esame.

In particolare si è ottenuto:

- 139.3 mc per la pavimentazione stradale

Considerando lo sviluppo utile del fossato di 590m si ottiene una sezione di 0.24 mq/ml , valore inferiore a quello precedentemente calcolato come prescritto dal PSAI.

4.3.2.8 DIMENSIONAMENTO BACINO 8

Il sottobacino 8 comprende metà carreggiata della viabilità compresa tra le due rotatorie di progetto (lato nord) e metà rotatoria sulla SP5. Nello specifico l'area è così quantificata:

AREA TOTALE: 5346 mq

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di attuazione del PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno (art. 20) sono stati definiti i volumi di invaso per la laminazione idraulica richiesti per contenere la portata allo scarico di acque meteoriche immessa nella rete territoriale di scolo delle aree interessate dalle opere in progetto, assumendo il parametro di 500 mc/ha per le superfici pavimentate, sia impermeabili (conglomerato bituminoso) che parzialmente impermeabili (banchine, scarpate, ecc.).

Ne deriva un volume di laminazione complessivo pari a:

$$0.53 \text{ ha} \times 500 \text{ mc/ha} = 265 \text{ mc}$$

Considerando uno sviluppo utile del fossato adiacente la zona oggetto di studio di 460 m, occorre una sezione pari a $265/460=0.57 \text{ mq/ml}$.

Come ulteriore verifica, con il modello afflussi/deflussi è stato calcolato solo il volume utile per la pavimentazione stradale in quanto le aree agricole adiacenti non scolano nel fossato in esame.


In particolare si è ottenuto:

- 171.7 mc per la pavimentazione stradale

In corrispondenza della rotatoria di progetto sulla SP5 è stata ricavata un'area di laminazione connessa al fosso di guardia adiacente, per consentire il corretto deflusso delle acque provenienti dalla rotatoria stessa, e avere un corretto smaltimento alla quota prevista.

Considerando lo sviluppo utile del fossato di 460m si ottiene una sezione di 0.37 mq/ml , valore inferiore a quello precedentemente calcolato come prescritto dal PSAI.

Figura 4.8 – Sezione fosso di guardia

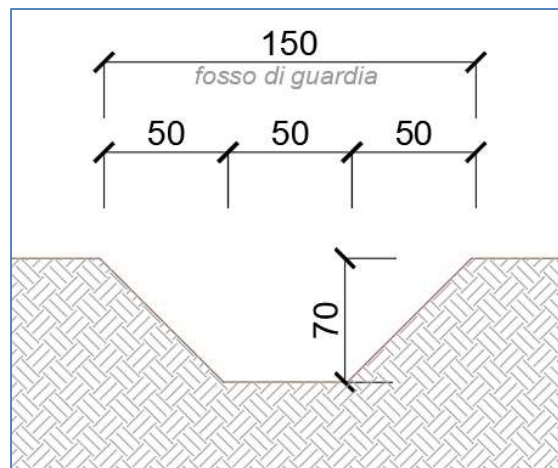

Per una migliore omogeneità e interconnessione tra loro si è scelto di utilizzare fossi di guardia della stessa sezione utile, ovvero un fondo pari a 50 cm, un'altezza di 70 cm ed una larghezza a piano campagna pari a 1,50 m.


4.3.3 Dimensionamento degli scarichi a bocca tarata

Al fine di non interferire con la situazione attuale e di mantenere l'invarianza idraulica dell'intera area sono state previste bocche tarate per regolare l'apporto d'acqua nel sistema idrico già presente in sito.

La regolazione dello scarico nei corpi idrici superficiali avverrà mediante un sistema di bocche tarate posizionate sul manufatto di scarico; come già accennato la portata di riferimento per il rispetto del principio di invarianza idraulica è pari a 8 lt/(secxha), ed i bacini di riferimento sono pari a:

- Bacino 1: $0.82 \times 8 = 6.56$ lt/sec
- Bacino 2: $0.79 \times 8 = 6.32$ lt/sec
- Bacino 3: $0.21 \times 8 = 1.68$ lt/sec
- Bacino 4: $7.45 \times 8 = 59.6$ lt/sec
- Bacino 5: $3.19 \times 8 = 25.52$ lt/sec
- Bacino 6: $1.16 \times 8 = 9.28$ lt/sec
- Bacino 7: $0.43 \times 8 = 3.44$ lt/sec
- Bacino 8: $0.53 \times 8 = 4.24$ lt/sec

Il dispositivo previsto per limitare la portata dello scarico entro i valori massimi sopra indicati è costituito da una semplice "bocca tarata fissa" costituita da una lamiera di acciaio inox di dimensione predefinita calcolata con normali formule di idraulica, sulla base del differenziale di quota tra monte e valle della stessa.

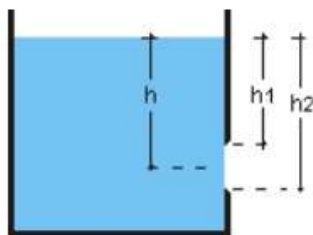

$$Q = \frac{2}{3} \mu b \sqrt{2g} (h_2^{3/2} - h_1^{3/2})$$

dove

Q = Portata effluente dalla luce

h_1 = battente sulla luce

h_2 = battente più altezza della luce

b = larghezza della luce

Con riferimento alla sezione indicata nella Figura 4.8 Si può assumere un battente massimo pari all'intera sezione del fossato, conseguentemente le bocche tarate avranno le seguenti sezioni rettangolari:

- Bacino 1: 10x10 cm
- Bacino 2: 10x10 cm
- Bacino 3: 10x10 cm
- Bacino 4 + 6 : 25x25 cm
- Bacino 5: 10x10cm
- Bacino 7: 10x10 cm
- Bacino 8: 10x10 cm

Si prevede l'utilizzo dell'acciaio inox per motivi manutentivi e per la durabilità.

5 ALLEGATI

COMUNE DI MINERBIO
RETI DI DRENAGGIO ACQUE REFLUE E ACQUE METEORICHE
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

METODO DELLE SOLE PIOGGE
(Afflussi/Deflussi)

BACINO 8 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	101,73	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	101,73	0,00	101,73	16,10	1,27	100,5
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	117,84	0,00	117,84	10,58	2,54	115,3
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	128,42	0,00	128,42	8,08	3,82	124,6
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	136,49	0,00	136,49	6,61	5,09	131,4
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	143,10	0,00	143,10	5,64	6,36	136,7
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	148,74	0,00	148,74	4,94	7,63	141,1
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	153,68	0,00	153,68	4,41	8,90	144,8
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	158,10	0,00	158,10	4,00	10,18	147,9
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	162,09	0,00	162,09	3,66	11,45	150,6
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	165,76	0,00	165,76	3,38	12,72	153,0
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	169,14	0,00	169,14	3,15	13,99	155,1
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	172,29	0,00	172,29	2,95	15,26	157,0
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	175,24	0,00	175,24	2,77	16,54	158,7
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	178,01	0,00	178,01	2,62	17,81	160,2
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	180,63	0,00	180,63	2,49	19,08	161,6
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	183,12	0,00	183,12	2,37	20,35	162,8
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	185,49	0,00	185,49	2,26	21,62	163,9
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	187,75	0,00	187,75	2,16	22,90	164,9
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	189,92	0,00	189,92	2,08	24,17	165,7
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	191,99	0,00	191,99	2,00	25,44	166,6
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	193,99	0,00	193,99	1,92	26,71	167,3
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	195,91	0,00	195,91	1,85	27,98	167,9
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	197,77	0,00	197,77	1,79	29,26	168,5
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	199,56	0,00	199,56	1,73	30,53	169,0
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	201,29	0,00	201,29	1,68	31,80	169,5
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	202,97	0,00	202,97	1,63	33,07	169,9
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	204,61	0,00	204,61	1,58	34,34	170,3
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	206,19	0,00	206,19	1,54	35,62	170,6
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	207,73	0,00	207,73	1,50	36,89	170,8
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	209,23	0,00	209,23	1,46	38,16	171,1
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	210,69	0,00	210,69	1,42	39,43	171,3
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	212,11	0,00	212,11	1,39	40,70	171,4
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	213,50	0,00	213,50	1,36	41,98	171,5
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	214,85	0,00	214,85	1,32	43,25	171,6
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	216,18	0,00	216,18	1,29	44,52	171,7
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	217,47	0,00	217,47	1,27	45,79	171,7
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	218,74	0,00	218,74	1,24	47,06	171,7
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	219,98	0,00	219,98	1,21	48,34	171,6
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	221,19	0,00	221,19	1,19	49,61	171,6
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	222,38	0,00	222,38	1,17	50,88	171,5
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	223,55	0,00	223,55	1,14	52,15	171,4
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	224,70	0,00	224,70	1,12	53,42	171,3
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	225,82	0,00	225,82	1,10	54,70	171,1
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	226,92	0,00	226,92	1,08	55,97	171,0
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	228,01	0,00	228,01	1,06	57,24	170,8
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	229,07	0,00	229,07	1,05	58,51	170,6
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	230,12	0,00	230,12	1,03	59,78	170,3
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	231,15	0,00	231,15	1,01	61,06	170,1
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	232,16	0,00	232,16	1,00	62,33	169,8
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	233,16	0,00	233,16	0,98	63,60	169,6
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	234,14	0,00	234,14	0,97	64,87	169,3
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	235,10	0,00	235,10	0,95	66,14	169,0
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	236,06	0,00	236,06	0,94	67,42	168,6
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	236,99	0,00	236,99	0,92	68,69	168,3
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	237,92	0,00	237,92	0,91	69,96	168,0
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	238,83	0,00	238,83	0,90	71,23	167,6
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	239,72	0,00	239,72	0,89	72,50	167,2
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	240,61	0,00	240,61	0,87	73,78	166,8
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	241,48	0,00	241,48	0,86	75,05	166,4
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	242,35	0,00	242,35	0,85	76,32	166,0

BACINO 8 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	243,20	0,00	243,20	0,84	77,59	165,6
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	244,04	0,00	244,04	0,83	78,86	165,2
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	244,87	0,00	244,87	0,82	80,14	164,7
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	245,68	0,00	245,68	0,81	81,41	164,3
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	246,49	0,00	246,49	0,80	82,68	163,8
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	247,29	0,00	247,29	0,79	83,95	163,3
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	248,08	0,00	248,08	0,78	85,22	162,9
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	248,86	0,00	248,86	0,77	86,50	162,4
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	249,63	0,00	249,63	0,76	87,77	161,9
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	250,40	0,00	250,40	0,75	89,04	161,4
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	251,15	0,00	251,15	0,75	90,31	160,8
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	251,90	0,00	251,90	0,74	91,58	160,3
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	252,63	0,00	252,63	0,73	92,86	159,8
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	253,36	0,00	253,36	0,72	94,13	159,2
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	254,09	0,00	254,09	0,71	95,40	158,7
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	254,80	0,00	254,80	0,71	96,67	158,1
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	255,51	0,00	255,51	0,70	97,94	157,6
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	256,21	0,00	256,21	0,69	99,22	157,0
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	256,90	0,00	256,90	0,69	100,49	156,4
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	257,59	0,00	257,59	0,68	101,76	155,8
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	258,27	0,00	258,27	0,67	103,03	155,2
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	258,94	0,00	258,94	0,67	104,30	154,6
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	259,60	0,00	259,60	0,66	105,58	154,0
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	260,26	0,00	260,26	0,65	106,85	153,4
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	260,92	0,00	260,92	0,65	108,12	152,8
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	261,57	0,00	261,57	0,64	109,39	152,2
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	262,21	0,00	262,21	0,64	110,66	151,5
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	262,84	0,00	262,84	0,63	111,94	150,9
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	263,47	0,00	263,47	0,62	113,21	150,3
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	264,10	0,00	264,10	0,62	114,48	149,6
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	264,72	0,00	264,72	0,61	115,75	149,0
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	265,33	0,00	265,33	0,61	117,02	148,3
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	265,94	0,00	265,94	0,60	118,30	147,6
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	266,55	0,00	266,55	0,60	119,57	147,0
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	267,14	0,00	267,14	0,59	120,84	146,3
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	267,74	0,00	267,74	0,59	122,11	145,6
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	268,33	0,00	268,33	0,58	123,38	144,9
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	268,91	0,00	268,91	0,58	124,66	144,3
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	269,49	0,00	269,49	0,57	125,93	143,6
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	270,06	0,00	270,06	0,57	127,20	142,9
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	270,63	0,00	270,63	0,57	128,47	142,2
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	271,20	0,00	271,20	0,56	129,74	141,5
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	271,76	0,00	271,76	0,56	131,02	140,7
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	272,32	0,00	272,32	0,55	132,29	140,0
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	272,87	0,00	272,87	0,55	133,56	139,3
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	273,42	0,00	273,42	0,54	134,83	138,6
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	273,97	0,00	273,97	0,54	136,10	137,9
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	274,51	0,00	274,51	0,54	137,38	137,1
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	275,04	0,00	275,04	0,53	138,65	136,4
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	275,58	0,00	275,58	0,53	139,92	135,7
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	276,11	0,00	276,11	0,53	141,19	134,9
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	276,63	0,00	276,63	0,52	142,46	134,2
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	277,15	0,00	277,15	0,52	143,74	133,4
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	277,67	0,00	277,67	0,51	145,01	132,7
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	278,19	0,00	278,19	0,51	146,28	131,9
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	278,70	0,00	278,70	0,51	147,55	131,1
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	279,20	0,00	279,20	0,50	148,82	130,4
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	279,71	0,00	279,71	0,50	150,10	129,6
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	280,21	0,00	280,21	0,50	151,37	128,8
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	280,71	0,00	280,71	0,49	152,64	128,1
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	281,20	0,00	281,20	0,49	153,91	127,3
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	281,69	0,00	281,69	0,49	155,18	126,5
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	282,18	0,00	282,18	0,48	156,46	125,7
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	282,67	0,00	282,67	0,48	157,73	124,9
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	283,15	0,00	283,15	0,48	159,00	124,1
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	283,63	0,00	283,63	0,48	160,27	123,4
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	284,10	0,00	284,10	0,47	161,54	122,6
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	284,57	0,00	284,57	0,47	162,82	121,8
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	285,04	0,00	285,04	0,47	164,09	121,0
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	285,51	0,00	285,51	0,46	165,36	120,2

BACINO 8 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:55:00	655	10,92	0,08	0,0600	60	285,98	0,00	285,98	0,46	166,63	119,3
11:00:00	660	11,00	0,08	0,0600	60	286,44	0,00	286,44	0,46	167,90	118,5
11:05:00	665	11,08	0,08	0,0601	60	286,90	0,00	286,90	0,46	169,18	117,7
11:10:00	670	11,17	0,08	0,0602	60	287,35	0,00	287,35	0,45	170,45	116,9
11:15:00	675	11,25	0,08	0,0603	60	287,81	0,00	287,81	0,45	171,72	116,1
11:20:00	680	11,33	0,08	0,0604	60	288,26	0,00	288,26	0,45	172,99	115,3
11:25:00	685	11,42	0,08	0,0605	61	288,70	0,00	288,70	0,45	174,26	114,4
11:30:00	690	11,50	0,08	0,0606	61	289,15	0,00	289,15	0,44	175,54	113,6
11:35:00	695	11,58	0,08	0,0607	61	289,59	0,00	289,59	0,44	176,81	112,8
11:40:00	700	11,67	0,08	0,0608	61	290,03	0,00	290,03	0,44	178,08	112,0
11:45:00	705	11,75	0,08	0,0609	61	290,47	0,00	290,47	0,44	179,35	111,1
11:50:00	710	11,83	0,08	0,0610	61	290,91	0,00	290,91	0,43	180,62	110,3
11:55:00	715	11,92	0,08	0,0611	61	291,34	0,00	291,34	0,43	181,90	109,4
12:00:00	720	12,00	0,08	0,0612	61	291,77	0,00	291,77	0,43	183,17	108,6
12:05:00	725	12,08	0,08	0,0613	61	292,20	0,00	292,20	0,43	184,44	107,8
12:10:00	730	12,17	0,08	0,0613	61	292,62	0,00	292,62	0,42	185,71	106,9
12:15:00	735	12,25	0,08	0,0614	61	293,05	0,00	293,05	0,42	186,98	106,1
12:20:00	740	12,33	0,08	0,0615	62	293,47	0,00	293,47	0,42	188,26	105,2
12:25:00	745	12,42	0,08	0,0616	62	293,89	0,00	293,89	0,42	189,53	104,4
12:30:00	750	12,50	0,08	0,0617	62	294,31	0,00	294,31	0,41	190,80	103,5
12:35:00	755	12,58	0,08	0,0618	62	294,72	0,00	294,72	0,41	192,07	102,6
12:40:00	760	12,67	0,08	0,0619	62	295,13	0,00	295,13	0,41	193,34	101,8
12:45:00	765	12,75	0,08	0,0620	62	295,54	0,00	295,54	0,41	194,62	100,9
12:50:00	770	12,83	0,08	0,0620	62	295,95	0,00	295,95	0,41	195,89	100,1
12:55:00	775	12,92	0,08	0,0621	62	296,36	0,00	296,36	0,40	197,16	99,2
13:00:00	780	13,00	0,08	0,0622	62	296,76	0,00	296,76	0,40	198,43	98,3
13:05:00	785	13,08	0,08	0,0623	62	297,17	0,00	297,17	0,40	199,70	97,5
13:10:00	790	13,17	0,08	0,0624	62	297,57	0,00	297,57	0,40	200,98	96,6
13:15:00	795	13,25	0,08	0,0625	62	297,96	0,00	297,96	0,40	202,25	95,7
13:20:00	800	13,33	0,08	0,0625	63	298,36	0,00	298,36	0,39	203,52	94,8
13:25:00	805	13,42	0,08	0,0626	63	298,75	0,00	298,75	0,39	204,79	94,0
13:30:00	810	13,50	0,08	0,0627	63	299,15	0,00	299,15	0,39	206,06	93,1
13:35:00	815	13,58	0,08	0,0628	63	299,54	0,00	299,54	0,39	207,34	92,2
13:40:00	820	13,67	0,08	0,0629	63	299,93	0,00	299,93	0,39	208,61	91,3
13:45:00	825	13,75	0,08	0,0630	63	300,31	0,00	300,31	0,38	209,88	90,4
13:50:00	830	13,83	0,08	0,0630	63	300,70	0,00	300,70	0,38	211,15	89,5
13:55:00	835	13,92	0,08	0,0631	63	301,08	0,00	301,08	0,38	212,42	88,7
14:00:00	840	14,00	0,08	0,0632	63	301,46	0,00	301,46	0,38	213,70	87,8
14:05:00	845	14,08	0,08	0,0633	63	301,84	0,00	301,84	0,38	214,97	86,9
14:10:00	850	14,17	0,08	0,0634	63	302,22	0,00	302,22	0,38	216,24	86,0
14:15:00	855	14,25	0,08	0,0634	63	302,60	0,00	302,60	0,37	217,51	85,1
14:20:00	860	14,33	0,08	0,0635	64	302,97	0,00	302,97	0,37	218,78	84,2
14:25:00	865	14,42	0,08	0,0636	64	303,34	0,00	303,34	0,37	220,06	83,3
14:30:00	870	14,50	0,08	0,0637	64	303,71	0,00	303,71	0,37	221,33	82,4
14:35:00	875	14,58	0,08	0,0637	64	304,08	0,00	304,08	0,37	222,60	81,5
14:40:00	880	14,67	0,08	0,0638	64	304,45	0,00	304,45	0,37	223,87	80,6
14:45:00	885	14,75	0,08	0,0639	64	304,82	0,00	304,82	0,36	225,14	79,7
14:50:00	890	14,83	0,08	0,0640	64	305,18	0,00	305,18	0,36	226,42	78,8
14:55:00	895	14,92	0,08	0,0641	64	305,54	0,00	305,54	0,36	227,69	77,9
15:00:00	900	15,00	0,08	0,0641	64	305,90	0,00	305,90	0,36	228,96	76,9
15:05:00	905	15,08	0,08	0,0642	64	306,26	0,00	306,26	0,36	230,23	76,0
15:10:00	910	15,17	0,08	0,0643	64	306,62	0,00	306,62	0,36	231,50	75,1
15:15:00	915	15,25	0,08	0,0644	64	306,98	0,00	306,98	0,35	232,78	74,2
15:20:00	920	15,33	0,08	0,0644	64	307,33	0,00	307,33	0,35	234,05	73,3
15:25:00	925	15,42	0,08	0,0645	65	307,69	0,00	307,69	0,35	235,32	72,4
15:30:00	930	15,50	0,08	0,0646	65	308,04	0,00	308,04	0,35	236,59	71,4
15:35:00	935	15,58	0,08	0,0647	65	308,39	0,00	308,39	0,35	237,86	70,5
15:40:00	940	15,67	0,08	0,0647	65	308,74	0,00	308,74	0,35	239,14	69,6
15:45:00	945	15,75	0,08	0,0648	65	309,08	0,00	309,08	0,35	240,41	68,7
15:50:00	950	15,83	0,08	0,0649	65	309,43	0,00	309,43	0,34	241,68	67,8
15:55:00	955	15,92	0,08	0,0649	65	309,78	0,00	309,78	0,34	242,95	66,8
16:00:00	960	16,00	0,08	0,0650	65	310,12	0,00	310,12	0,34	244,22	65,9
16:05:00	965	16,08	0,08	0,0651	65	310,46	0,00	310,46	0,34	245,50	65,0
16:10:00	970	16,17	0,08	0,0652	65	310,80	0,00	310,80	0,34	246,77	64,0
16:15:00	975	16,25	0,08	0,0652	65	311,14	0,00	311,14	0,34	248,04	63,1
16:20:00	980	16,33	0,08	0,0653	65	311,48	0,00	311,48	0,34	249,31	62,2
16:25:00	985	16,42	0,08	0,0654	65	311,81	0,00	311,81	0,33	250,58	61,2
16:30:00	990	16,50	0,08	0,0654	65	312,15	0,00	312,15	0,33	251,86	60,3
16:35:00	995	16,58	0,08	0,0655	66	312,48	0,00	312,48	0,33	253,13	59,4
16:40:00	1000	16,67	0,08	0,0656	66	312,81	0,00	312,81	0,33	254,40	58,4

BACINO 8 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	313,14	0,00	313,14	0,33	255,67	57,5
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	313,47	0,00	313,47	0,33	256,94	56,5
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	313,80	0,00	313,80	0,33	258,22	55,6
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	314,13	0,00	314,13	0,33	259,49	54,6
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	314,46	0,00	314,46	0,32	260,76	53,7
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	314,78	0,00	314,78	0,32	262,03	52,7
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	315,10	0,00	315,10	0,32	263,30	51,8
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	315,43	0,00	315,43	0,32	264,58	50,8
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	315,75	0,00	315,75	0,32	265,85	49,9
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	316,07	0,00	316,07	0,32	267,12	48,9
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	316,38	0,00	316,38	0,32	268,39	48,0
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	316,70	0,00	316,70	0,32	269,66	47,0
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	317,02	0,00	317,02	0,31	270,94	46,1
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	317,33	0,00	317,33	0,31	272,21	45,1
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	317,65	0,00	317,65	0,31	273,48	44,2
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	317,96	0,00	317,96	0,31	274,75	43,2
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	318,27	0,00	318,27	0,31	276,02	42,2
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	318,58	0,00	318,58	0,31	277,30	41,3
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	318,89	0,00	318,89	0,31	278,57	40,3
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	319,20	0,00	319,20	0,31	279,84	39,4
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	319,51	0,00	319,51	0,31	281,11	38,4
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	319,81	0,00	319,81	0,30	282,38	37,4
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	320,12	0,00	320,12	0,30	283,66	36,5
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	320,42	0,00	320,42	0,30	284,93	35,5
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	320,72	0,00	320,72	0,30	286,20	34,5
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	321,02	0,00	321,02	0,30	287,47	33,6
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	321,33	0,00	321,33	0,30	288,74	32,6
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	321,63	0,00	321,63	0,30	290,02	31,6
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	321,92	0,00	321,92	0,30	291,29	30,6
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	322,22	0,00	322,22	0,30	292,56	29,7
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	322,52	0,00	322,52	0,30	293,83	28,7
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	322,81	0,00	322,81	0,29	295,10	27,7
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	323,11	0,00	323,11	0,29	296,38	26,7
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	323,40	0,00	323,40	0,29	297,65	25,8
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	323,69	0,00	323,69	0,29	298,92	24,8
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	323,99	0,00	323,99	0,29	300,19	23,8
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	324,28	0,00	324,28	0,29	301,46	22,8
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	324,57	0,00	324,57	0,29	302,74	21,8
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	324,85	0,00	324,85	0,29	304,01	20,8
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	325,14	0,00	325,14	0,29	305,28	19,9
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	325,43	0,00	325,43	0,29	306,55	18,9
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	325,71	0,00	325,71	0,28	307,82	17,9
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	326,00	0,00	326,00	0,28	309,10	16,9
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	326,28	0,00	326,28	0,28	310,37	15,9
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	326,57	0,00	326,57	0,28	311,64	14,9
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	326,85	0,00	326,85	0,28	312,91	13,9
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	327,13	0,00	327,13	0,28	314,18	12,9
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	327,41	0,00	327,41	0,28	315,46	12,0
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	327,69	0,00	327,69	0,28	316,73	11,0
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	327,97	0,00	327,97	0,28	318,00	10,0
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	328,25	0,00	328,25	0,28	319,27	9,0
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	328,52	0,00	328,52	0,28	320,54	8,0
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	328,80	0,00	328,80	0,28	321,82	7,0
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	329,07	0,00	329,07	0,27	323,09	6,0
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	329,35	0,00	329,35	0,27	324,36	5,0
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	329,62	0,00	329,62	0,27	325,63	4,0
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	329,89	0,00	329,89	0,27	326,90	3,0
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	330,17	0,00	330,17	0,27	328,18	2,0
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	330,44	0,00	330,44	0,27	329,45	1,0
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	330,71	0,00	330,71	0,27	330,71	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	330,98	0,00	330,98	0,27	330,98	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	331,24	0,00	331,24	0,27	331,24	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	331,51	0,00	331,51	0,27	331,51	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	331,78	0,00	331,78	0,27	331,78	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	332,04	0,00	332,04	0,27	332,04	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	332,31	0,00	332,31	0,26	332,31	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	332,57	0,00	332,57	0,26	332,57	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	332,84	0,00	332,84	0,26	332,84	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	333,10	0,00	333,10	0,26	333,10	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	333,36	0,00	333,36	0,26	333,36	0,0

BACINO 8 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	333,62	0,00	333,62	0,26	333,62	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	333,88	0,00	333,88	0,26	333,88	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	334,14	0,00	334,14	0,26	334,14	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	334,40	0,00	334,40	0,26	334,40	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	334,66	0,00	334,66	0,26	334,66	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	334,92	0,00	334,92	0,26	334,92	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	335,18	0,00	335,18	0,26	335,18	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	335,43	0,00	335,43	0,26	335,43	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	335,69	0,00	335,69	0,25	335,69	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	335,94	0,00	335,94	0,25	335,94	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	336,20	0,00	336,20	0,25	336,20	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	336,45	0,00	336,45	0,25	336,45	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	336,70	0,00	336,70	0,25	336,70	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	336,95	0,00	336,95	0,25	336,95	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	337,21	0,00	337,21	0,25	337,21	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	337,46	0,00	337,46	0,25	337,46	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	337,71	0,00	337,71	0,25	337,71	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	337,96	0,00	337,96	0,25	337,96	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	338,20	0,00	338,20	0,25	338,20	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	338,45	0,00	338,45	0,25	338,45	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	338,70	0,00	338,70	0,25	338,70	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	338,94	0,00	338,94	0,25	338,94	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	339,19	0,00	339,19	0,25	339,19	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	339,44	0,00	339,44	0,24	339,44	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	339,68	0,00	339,68	0,24	339,68	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	339,92	0,00	339,92	0,24	339,92	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	340,17	0,00	340,17	0,24	340,17	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	340,41	0,00	340,41	0,24	340,41	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	340,65	0,00	340,65	0,24	340,65	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	340,89	0,00	340,89	0,24	340,89	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	341,13	0,00	341,13	0,24	341,13	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	341,37	0,00	341,37	0,24	341,37	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	341,61	0,00	341,61	0,24	341,61	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	341,85	0,00	341,85	0,24	341,85	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	342,09	0,00	342,09	0,24	342,09	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	342,33	0,00	342,33	0,24	342,33	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	342,56	0,00	342,56	0,24	342,56	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	342,80	0,00	342,80	0,24	342,80	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	343,04	0,00	343,04	0,24	343,04	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	343,27	0,00	343,27	0,23	343,27	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	343,50	0,00	343,50	0,23	343,50	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	343,74	0,00	343,74	0,23	343,74	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	343,97	0,00	343,97	0,23	343,97	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	344,20	0,00	344,20	0,23	344,20	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	344,44	0,00	344,44	0,23	344,44	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	344,67	0,00	344,67	0,23	344,67	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	344,90	0,00	344,90	0,23	344,90	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	345,13	0,00	345,13	0,23	345,13	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	345,36	0,00	345,36	0,23	345,36	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	345,59	0,00	345,59	0,23	345,59	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	345,82	0,00	345,82	0,23	345,82	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	346,05	0,00	346,05	0,23	346,05	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	346,27	0,00	346,27	0,23	346,27	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	346,50	0,00	346,50	0,23	346,50	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	346,73	0,00	346,73	0,23	346,73	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	346,95	0,00	346,95	0,23	346,95	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	347,18	0,00	347,18	0,22	347,18	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	347,40	0,00	347,40	0,22	347,40	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	347,63	0,00	347,63	0,22	347,63	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	347,85	0,00	347,85	0,22	347,85	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	348,07	0,00	348,07	0,22	348,07	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	348,30	0,00	348,30	0,22	348,30	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	348,52	0,00	348,52	0,22	348,52	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	348,74	0,00	348,74	0,22	348,74	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	348,96	0,00	348,96	0,22	348,96	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	349,18	0,00	349,18	0,22	349,18	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	349,40	0,00	349,40	0,22	349,40	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	349,62	0,00	349,62	0,22	349,62	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	349,84	0,00	349,84	0,22	349,84	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	350,06	0,00	350,06	0,22	350,06	0,0

BACINO 8 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	350,28	0,00	350,28	0,22	350,28	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	350,49	0,00	350,49	0,22	350,49	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	350,71	0,00	350,71	0,22	350,71	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	350,93	0,00	350,93	0,22	350,93	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	351,14	0,00	351,14	0,22	351,14	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	351,36	0,00	351,36	0,22	351,36	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	351,57	0,00	351,57	0,21	351,57	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	351,79	0,00	351,79	0,21	351,79	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	352,00	0,00	352,00	0,21	352,00	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	352,22	0,00	352,22	0,21	352,22	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	352,43	0,00	352,43	0,21	352,43	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	352,64	0,00	352,64	0,21	352,64	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	352,85	0,00	352,85	0,21	352,85	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	353,07	0,00	353,07	0,21	353,07	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	353,28	0,00	353,28	0,21	353,28	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	353,49	0,00	353,49	0,21	353,49	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	353,70	0,00	353,70	0,21	353,70	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	353,91	0,00	353,91	0,21	353,91	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	354,12	0,00	354,12	0,21	354,12	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	354,33	0,00	354,33	0,21	354,33	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	354,54	0,00	354,54	0,21	354,54	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	354,74	0,00	354,74	0,21	354,74	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	354,95	0,00	354,95	0,21	354,95	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	355,16	0,00	355,16	0,21	355,16	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	355,36	0,00	355,36	0,21	355,36	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	355,57	0,00	355,57	0,21	355,57	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	355,78	0,00	355,78	0,21	355,78	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	355,98	0,00	355,98	0,20	355,98	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	356,19	0,00	356,19	0,20	356,19	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	356,39	0,00	356,39	0,20	356,39	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	356,59	0,00	356,59	0,20	356,59	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	356,80	0,00	356,80	0,20	356,80	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	357,00	0,00	357,00	0,20	357,00	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	357,20	0,00	357,20	0,20	357,20	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	357,41	0,00	357,41	0,20	357,41	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	357,61	0,00	357,61	0,20	357,61	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	357,81	0,00	357,81	0,20	357,81	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	358,01	0,00	358,01	0,20	358,01	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	358,21	0,00	358,21	0,20	358,21	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	358,41	0,00	358,41	0,20	358,41	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	358,61	0,00	358,61	0,20	358,61	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	358,81	0,00	358,81	0,20	358,81	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	359,01	0,00	359,01	0,20	359,01	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	359,21	0,00	359,21	0,20	359,21	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	359,41	0,00	359,41	0,20	359,41	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	359,60	0,00	359,60	0,20	359,60	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	359,80	0,00	359,80	0,20	359,80	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	360,00	0,00	360,00	0,20	360,00	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	360,19	0,00	360,19	0,20	360,19	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	360,39	0,00	360,39	0,20	360,39	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	360,59	0,00	360,59	0,20	360,59	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	360,78	0,00	360,78	0,20	360,78	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	360,98	0,00	360,98	0,20	360,98	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	361,17	0,00	361,17	0,20	361,17	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	361,37	0,00	361,37	0,20	361,37	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	361,56	0,00	361,56	0,20	361,56	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	361,75	0,00	361,75	0,20	361,75	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	361,95	0,00	361,95	0,20	361,95	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	362,14	0,00	362,14	0,20	362,14	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	362,33	0,00	362,33	0,20	362,33	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	362,52	0,00	362,52	0,20	362,52	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	362,71	0,00	362,71	0,20	362,71	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	362,90	0,00	362,90	0,20	362,90	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	363,10	0,00	363,10	0,20	363,10	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	363,29	0,00	363,29	0,20	363,29	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	363,48	0,00	363,48	0,20	363,48	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	363,67	0,00	363,67	0,20	363,67	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	363,85	0,00	363,85	0,20	363,85	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	364,04	0,00	364,04	0,20	364,04	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	364,23	0,00	364,23	0,20	364,23	0,0

BACINO 8 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:15:00	2055	34,25	0,08	0,0764	76	364,42	0,00	364,42	0,20	364,42	0,0
10:20:00	2060	34,33	0,08	0,0764	76	364,61	0,00	364,61	0,20	364,61	0,0
10:25:00	2065	34,42	0,08	0,0765	76	364,80	0,00	364,80	0,20	364,80	0,0
10:30:00	2070	34,50	0,08	0,0765	77	364,98	0,00	364,98	0,20	364,98	0,0
10:35:00	2075	34,58	0,08	0,0766	77	365,17	0,00	365,17	0,20	365,17	0,0
10:40:00	2080	34,67	0,08	0,0766	77	365,36	0,00	365,36	0,20	365,36	0,0
10:45:00	2085	34,75	0,08	0,0766	77	365,54	0,00	365,54	0,20	365,54	0,0
10:50:00	2090	34,83	0,08	0,0767	77	365,73	0,00	365,73	0,20	365,73	0,0
10:55:00	2095	34,92	0,08	0,0767	77	365,91	0,00	365,91	0,20	365,91	0,0
11:00:00	2100	35,00	0,08	0,0767	77	366,10	0,00	366,10	0,20	366,10	0,0
11:05:00	2105	35,08	0,08	0,0768	77	366,28	0,00	366,28	0,20	366,28	0,0
11:10:00	2110	35,17	0,08	0,0768	77	366,47	0,00	366,47	0,20	366,47	0,0
11:15:00	2115	35,25	0,08	0,0769	77	366,65	0,00	366,65	0,20	366,65	0,0
11:20:00	2120	35,33	0,08	0,0769	77	366,83	0,00	366,83	0,20	366,83	0,0
11:25:00	2125	35,42	0,08	0,0769	77	367,02	0,00	367,02	0,20	367,02	0,0
11:30:00	2130	35,50	0,08	0,0770	77	367,20	0,00	367,20	0,20	367,20	0,0
11:35:00	2135	35,58	0,08	0,0770	77	367,38	0,00	367,38	0,20	367,38	0,0
11:40:00	2140	35,67	0,08	0,0771	77	367,56	0,00	367,56	0,20	367,56	0,0
11:45:00	2145	35,75	0,08	0,0771	77	367,75	0,00	367,75	0,20	367,75	0,0
11:50:00	2150	35,83	0,08	0,0771	77	367,93	0,00	367,93	0,20	367,93	0,0
11:55:00	2155	35,92	0,08	0,0772	77	368,11	0,00	368,11	0,20	368,11	0,0
12:00:00	2160	36,00	0,08	0,0772	77	368,29	0,00	368,29	0,20	368,29	0,0
12:05:00	2165	36,08	0,08	0,0772	77	368,47	0,00	368,47	0,20	368,47	0,0
12:10:00	2170	36,17	0,08	0,0773	77	368,65	0,00	368,65	0,20	368,65	0,0
12:15:00	2175	36,25	0,08	0,0773	77	368,83	0,00	368,83	0,20	368,83	0,0
12:20:00	2180	36,33	0,08	0,0774	77	369,01	0,00	369,01	0,20	369,01	0,0
12:25:00	2185	36,42	0,08	0,0774	77	369,19	0,00	369,19	0,20	369,19	0,0
12:30:00	2190	36,50	0,08	0,0774	77	369,37	0,00	369,37	0,20	369,37	0,0
12:35:00	2195	36,58	0,08	0,0775	77	369,55	0,00	369,55	0,20	369,55	0,0
12:40:00	2200	36,67	0,08	0,0775	78	369,73	0,00	369,73	0,20	369,73	0,0
12:45:00	2205	36,75	0,08	0,0775	78	369,90	0,00	369,90	0,20	369,90	0,0
12:50:00	2210	36,83	0,08	0,0776	78	370,08	0,00	370,08	0,20	370,08	0,0
12:55:00	2215	36,92	0,08	0,0776	78	370,26	0,00	370,26	0,20	370,26	0,0
13:00:00	2220	37,00	0,08	0,0777	78	370,44	0,00	370,44	0,20	370,44	0,0
13:05:00	2225	37,08	0,08	0,0777	78	370,61	0,00	370,61	0,20	370,61	0,0
13:10:00	2230	37,17	0,08	0,0777	78	370,79	0,00	370,79	0,20	370,79	0,0
13:15:00	2235	37,25	0,08	0,0778	78	370,96	0,00	370,96	0,20	370,96	0,0
13:20:00	2240	37,33	0,08	0,0778	78	371,14	0,00	371,14	0,20	371,14	0,0
13:25:00	2245	37,42	0,08	0,0778	78	371,32	0,00	371,32	0,20	371,32	0,0
13:30:00	2250	37,50	0,08	0,0779	78	371,49	0,00	371,49	0,20	371,49	0,0
13:35:00	2255	37,58	0,08	0,0779	78	371,67	0,00	371,67	0,20	371,67	0,0
13:40:00	2260	37,67	0,08	0,0780	78	371,84	0,00	371,84	0,20	371,84	0,0
13:45:00	2265	37,75	0,08	0,0780	78	372,02	0,00	372,02	0,20	372,02	0,0
13:50:00	2270	37,83	0,08	0,0780	78	372,19	0,00	372,19	0,20	372,19	0,0
13:55:00	2275	37,92	0,08	0,0781	78	372,36	0,00	372,36	0,20	372,36	0,0
14:00:00	2280	38,00	0,08	0,0781	78	372,54	0,00	372,54	0,20	372,54	0,0
14:05:00	2285	38,08	0,08	0,0781	78	372,71	0,00	372,71	0,20	372,71	0,0
14:10:00	2290	38,17	0,08	0,0782	78	372,88	0,00	372,88	0,20	372,88	0,0
14:15:00	2295	38,25	0,08	0,0782	78	373,05	0,00	373,05	0,20	373,05	0,0
14:20:00	2300	38,33	0,08	0,0782	78	373,23	0,00	373,23	0,20	373,23	0,0
14:25:00	2305	38,42	0,08	0,0783	78	373,40	0,00	373,40	0,20	373,40	0,0
14:30:00	2310	38,50	0,08	0,0783	78	373,57	0,00	373,57	0,20	373,57	0,0
14:35:00	2315	38,58	0,08	0,0784	78	373,74	0,00	373,74	0,20	373,74	0,0
14:40:00	2320	38,67	0,08	0,0784	78	373,91	0,00	373,91	0,20	373,91	0,0
14:45:00	2325	38,75	0,08	0,0784	78	374,08	0,00	374,08	0,20	374,08	0,0
14:50:00	2330	38,83	0,08	0,0785	78	374,25	0,00	374,25	0,20	374,25	0,0
14:55:00	2335	38,92	0,08	0,0785	78	374,42	0,00	374,42	0,20	374,42	0,0
15:00:00	2340	39,00	0,08	0,0785	79	374,59	0,00	374,59	0,20	374,59	0,0
15:05:00	2345	39,08	0,08	0,0786	79	374,76	0,00	374,76	0,20	374,76	0,0
15:10:00	2350	39,17	0,08	0,0786	79	374,93	0,00	374,93	0,20	374,93	0,0
15:15:00	2355	39,25	0,08	0,0786	79	375,10	0,00	375,10	0,20	375,10	0,0
15:20:00	2360	39,33	0,08	0,0787	79	375,27	0,00	375,27	0,20	375,27	0,0
15:25:00	2365	39,42	0,08	0,0787	79	375,44	0,00	375,44	0,20	375,44	0,0
15:30:00	2370	39,50	0,08	0,0787	79	375,61	0,00	375,61	0,20	375,61	0,0
15:35:00	2375	39,58	0,08	0,0788	79	375,77	0,00	375,77	0,20	375,77	0,0
15:40:00	2380	39,67	0,08	0,0788	79	375,94	0,00	375,94	0,20	375,94	0,0
15:45:00	2385	39,75	0,08	0,0788	79	376,11	0,00	376,11	0,20	376,11	0,0
15:50:00	2390	39,83	0,08	0,0789	79	376,28	0,00	376,28	0,20	376,28	0,0
15:55:00	2395	39,92	0,08	0,0789	79	376,44	0,00	376,44	0,20	376,44	0,0
16:00:00	2400	40,00	0,08	0,0790	79	376,61	0,00	376,61	0,20	376,61	0,0

BACINO 8 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:05:00	2405	40,08	0,08	0,0790	79	376,78	0,00	376,78	0,20	376,78	0,0
16:10:00	2410	40,17	0,08	0,0790	79	376,94	0,00	376,94	0,20	376,94	0,0
16:15:00	2415	40,25	0,08	0,0791	79	377,11	0,00	377,11	0,20	377,11	0,0
16:20:00	2420	40,33	0,08	0,0791	79	377,27	0,00	377,27	0,20	377,27	0,0
16:25:00	2425	40,42	0,08	0,0791	79	377,44	0,00	377,44	0,20	377,44	0,0
16:30:00	2430	40,50	0,08	0,0792	79	377,60	0,00	377,60	0,20	377,60	0,0
16:35:00	2435	40,58	0,08	0,0792	79	377,77	0,00	377,77	0,20	377,77	0,0
16:40:00	2440	40,67	0,08	0,0792	79	377,93	0,00	377,93	0,20	377,93	0,0
16:45:00	2445	40,75	0,08	0,0793	79	378,10	0,00	378,10	0,20	378,10	0,0
16:50:00	2450	40,83	0,08	0,0793	79	378,26	0,00	378,26	0,20	378,26	0,0
16:55:00	2455	40,92	0,08	0,0793	79	378,42	0,00	378,42	0,20	378,42	0,0
17:00:00	2460	41,00	0,08	0,0794	79	378,59	0,00	378,59	0,20	378,59	0,0
17:05:00	2465	41,08	0,08	0,0794	79	378,75	0,00	378,75	0,20	378,75	0,0
17:10:00	2470	41,17	0,08	0,0794	79	378,91	0,00	378,91	0,20	378,91	0,0
17:15:00	2475	41,25	0,08	0,0795	79	379,07	0,00	379,07	0,20	379,07	0,0
17:20:00	2480	41,33	0,08	0,0795	80	379,24	0,00	379,24	0,20	379,24	0,0
17:25:00	2485	41,42	0,08	0,0795	80	379,40	0,00	379,40	0,20	379,40	0,0
17:30:00	2490	41,50	0,08	0,0796	80	379,56	0,00	379,56	0,20	379,56	0,0
17:35:00	2495	41,58	0,08	0,0796	80	379,72	0,00	379,72	0,20	379,72	0,0
17:40:00	2500	41,67	0,08	0,0796	80	379,88	0,00	379,88	0,20	379,88	0,0
17:45:00	2505	41,75	0,08	0,0797	80	380,04	0,00	380,04	0,20	380,04	0,0
17:50:00	2510	41,83	0,08	0,0797	80	380,20	0,00	380,20	0,20	380,20	0,0
17:55:00	2515	41,92	0,08	0,0797	80	380,36	0,00	380,36	0,20	380,36	0,0
18:00:00	2520	42,00	0,08	0,0798	80	380,52	0,00	380,52	0,20	380,52	0,0
18:05:00	2525	42,08	0,08	0,0798	80	380,68	0,00	380,68	0,20	380,68	0,0
18:10:00	2530	42,17	0,08	0,0798	80	380,84	0,00	380,84	0,20	380,84	0,0
18:15:00	2535	42,25	0,08	0,0799	80	381,00	0,00	381,00	0,20	381,00	0,0
18:20:00	2540	42,33	0,08	0,0799	80	381,16	0,00	381,16	0,20	381,16	0,0
18:25:00	2545	42,42	0,08	0,0799	80	381,32	0,00	381,32	0,20	381,32	0,0
18:30:00	2550	42,50	0,08	0,0800	80	381,48	0,00	381,48	0,20	381,48	0,0
18:35:00	2555	42,58	0,08	0,0800	80	381,64	0,00	381,64	0,20	381,64	0,0
18:40:00	2560	42,67	0,08	0,0800	80	381,80	0,00	381,80	0,20	381,80	0,0
18:45:00	2565	42,75	0,08	0,0801	80	381,96	0,00	381,96	0,20	381,96	0,0
18:50:00	2570	42,83	0,08	0,0801	80	382,11	0,00	382,11	0,20	382,11	0,0
18:55:00	2575	42,92	0,08	0,0801	80	382,27	0,00	382,27	0,20	382,27	0,0
19:00:00	2580	43,00	0,08	0,0802	80	382,43	0,00	382,43	0,20	382,43	0,0
19:05:00	2585	43,08	0,08	0,0802	80	382,58	0,00	382,58	0,20	382,58	0,0
19:10:00	2590	43,17	0,08	0,0802	80	382,74	0,00	382,74	0,20	382,74	0,0
19:15:00	2595	43,25	0,08	0,0803	80	382,90	0,00	382,90	0,20	382,90	0,0
19:20:00	2600	43,33	0,08	0,0803	80	383,05	0,00	383,05	0,20	383,05	0,0
19:25:00	2605	43,42	0,08	0,0803	80	383,21	0,00	383,21	0,20	383,21	0,0
19:30:00	2610	43,50	0,08	0,0804	80	383,37	0,00	383,37	0,20	383,37	0,0
19:35:00	2615	43,58	0,08	0,0804	80	383,52	0,00	383,52	0,20	383,52	0,0
19:40:00	2620	43,67	0,08	0,0804	80	383,68	0,00	383,68	0,20	383,68	0,0
19:45:00	2625	43,75	0,08	0,0805	80	383,83	0,00	383,83	0,20	383,83	0,0
19:50:00	2630	43,83	0,08	0,0805	81	383,99	0,00	383,99	0,20	383,99	0,0
19:55:00	2635	43,92	0,08	0,0805	81	384,14	0,00	384,14	0,20	384,14	0,0
20:00:00	2640	44,00	0,08	0,0806	81	384,30	0,00	384,30	0,20	384,30	0,0
20:05:00	2645	44,08	0,08	0,0806	81	384,45	0,00	384,45	0,20	384,45	0,0
20:10:00	2650	44,17	0,08	0,0806	81	384,60	0,00	384,60	0,20	384,60	0,0
20:15:00	2655	44,25	0,08	0,0807	81	384,76	0,00	384,76	0,20	384,76	0,0
20:20:00	2660	44,33	0,08	0,0807	81	384,91	0,00	384,91	0,20	384,91	0,0
20:25:00	2665	44,42	0,08	0,0807	81	385,06	0,00	385,06	0,20	385,06	0,0
20:30:00	2670	44,50	0,08	0,0808	81	385,22	0,00	385,22	0,20	385,22	0,0
20:35:00	2675	44,58	0,08	0,0808	81	385,37	0,00	385,37	0,20	385,37	0,0
20:40:00	2680	44,67	0,08	0,0808	81	385,52	0,00	385,52	0,20	385,52	0,0
20:45:00	2685	44,75	0,08	0,0809	81	385,68	0,00	385,68	0,20	385,68	0,0
20:50:00	2690	44,83	0,08	0,0809	81	385,83	0,00	385,83	0,20	385,83	0,0
20:55:00	2695	44,92	0,08	0,0809	81	385,98	0,00	385,98	0,20	385,98	0,0
21:00:00	2700	45,00	0,08	0,0809	81	386,13	0,00	386,13	0,20	386,13	0,0
21:05:00	2705	45,08	0,08	0,0810	81	386,28	0,00	386,28	0,20	386,28	0,0
21:10:00	2710	45,17	0,08	0,0810	81	386,43	0,00	386,43	0,20	386,43	0,0
21:15:00	2715	45,25	0,08	0,0810	81	386,59	0,00	386,59	0,20	386,59	0,0
21:20:00	2720	45,33	0,08	0,0811	81	386,74	0,00	386,74	0,20	386,74	0,0
21:25:00	2725	45,42	0,08	0,0811	81	386,89	0,00	386,89	0,20	386,89	0,0
21:30:00	2730	45,50	0,08	0,0811	81	387,04	0,00	387,04	0,20	387,04	0,0
21:35:00	2735	45,58	0,08	0,0812	81	387,19	0,00	387,19	0,20	387,19	0,0
21:40:00	2740	45,67	0,08	0,0812	81	387,34	0,00	387,34	0,20	387,34	0,0
21:45:00	2745	45,75	0,08	0,0812	81	387,49	0,00	387,49	0,20	387,49	0,0
21:50:00	2750	45,83	0,08	0,0813	81	387,64	0,00	387,64	0,20	387,64	0,0

BACINO 8 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21:55:00	2755	45,92	0,08	0,0813	81	387,79	0,00	387,79	0,20	387,79	0,0
22:00:00	2760	46,00	0,08	0,0813	81	387,93	0,00	387,93	0,20	387,93	0,0
22:05:00	2765	46,08	0,08	0,0814	81	388,08	0,00	388,08	0,20	388,08	0,0
22:10:00	2770	46,17	0,08	0,0814	81	388,23	0,00	388,23	0,20	388,23	0,0
22:15:00	2775	46,25	0,08	0,0814	81	388,38	0,00	388,38	0,20	388,38	0,0
22:20:00	2780	46,33	0,08	0,0815	81	388,53	0,00	388,53	0,20	388,53	0,0
22:25:00	2785	46,42	0,08	0,0815	81	388,68	0,00	388,68	0,20	388,68	0,0
22:30:00	2790	46,50	0,08	0,0815	82	388,82	0,00	388,82	0,20	388,82	0,0
22:35:00	2795	46,58	0,08	0,0815	82	388,97	0,00	388,97	0,20	388,97	0,0
22:40:00	2800	46,67	0,08	0,0816	82	389,12	0,00	389,12	0,20	389,12	0,0
22:45:00	2805	46,75	0,08	0,0816	82	389,27	0,00	389,27	0,20	389,27	0,0
22:50:00	2810	46,83	0,08	0,0816	82	389,41	0,00	389,41	0,20	389,41	0,0
22:55:00	2815	46,92	0,08	0,0817	82	389,56	0,00	389,56	0,20	389,56	0,0
23:00:00	2820	47,00	0,08	0,0817	82	389,71	0,00	389,71	0,20	389,71	0,0
23:05:00	2825	47,08	0,08	0,0817	82	389,85	0,00	389,85	0,20	389,85	0,0
23:10:00	2830	47,17	0,08	0,0818	82	390,00	0,00	390,00	0,20	390,00	0,0
23:15:00	2835	47,25	0,08	0,0818	82	390,15	0,00	390,15	0,20	390,15	0,0
23:20:00	2840	47,33	0,08	0,0818	82	390,29	0,00	390,29	0,20	390,29	0,0
23:25:00	2845	47,42	0,08	0,0819	82	390,44	0,00	390,44	0,20	390,44	0,0
23:30:00	2850	47,50	0,08	0,0819	82	390,58	0,00	390,58	0,20	390,58	0,0
23:35:00	2855	47,58	0,08	0,0819	82	390,73	0,00	390,73	0,20	390,73	0,0
23:40:00	2860	47,67	0,08	0,0819	82	390,87	0,00	390,87	0,20	390,87	0,0
23:45:00	2865	47,75	0,08	0,0820	82	391,02	0,00	391,02	0,20	391,02	0,0
23:50:00	2870	47,83	0,08	0,0820	82	391,16	0,00	391,16	0,20	391,16	0,0
23:55:00	2875	47,92	0,08	0,0820	82	391,31	0,00	391,31	0,20	391,31	0,0
00:00:00	2880	48,00	0,08	0,0821	82	391,45	0,00	391,45	0,20	391,45	0,0
00:05:00	2885	48,08	0,08	0,0821	82	391,59	0,00	391,59	0,20	391,59	0,0
00:10:00	2890	48,17	0,08	0,0821	82	391,74	0,00	391,74	0,20	391,74	0,0
00:15:00	2895	48,25	0,08	0,0822	82	391,88	0,00	391,88	0,20	391,88	0,0
00:20:00	2900	48,33	0,08	0,0822	82	392,03	0,00	392,03	0,20	392,03	0,0
00:25:00	2905	48,42	0,08	0,0822	82	392,17	0,00	392,17	0,20	392,17	0,0
00:30:00	2910	48,50	0,08	0,0822	82	392,31	0,00	392,31	0,20	392,31	0,0
00:35:00	2915	48,58	0,08	0,0823	82	392,45	0,00	392,45	0,20	392,45	0,0
00:40:00	2920	48,67	0,08	0,0823	82	392,60	0,00	392,60	0,20	392,60	0,0
00:45:00	2925	48,75	0,08	0,0823	82	392,74	0,00	392,74	0,20	392,74	0,0
00:50:00	2930	48,83	0,08	0,0824	82	392,88	0,00	392,88	0,20	392,88	0,0
00:55:00	2935	48,92	0,08	0,0824	82	393,02	0,00	393,02	0,20	393,02	0,0
01:00:00	2940	49,00	0,08	0,0824	82	393,17	0,00	393,17	0,20	393,17	0,0
01:05:00	2945	49,08	0,08	0,0825	82	393,31	0,00	393,31	0,20	393,31	0,0
01:10:00	2950	49,17	0,08	0,0825	82	393,45	0,00	393,45	0,20	393,45	0,0
01:15:00	2955	49,25	0,08	0,0825	83	393,59	0,00	393,59	0,20	393,59	0,0
01:20:00	2960	49,33	0,08	0,0825	83	393,73	0,00	393,73	0,20	393,73	0,0
01:25:00	2965	49,42	0,08	0,0826	83	393,87	0,00	393,87	0,20	393,87	0,0
01:30:00	2970	49,50	0,08	0,0826	83	394,01	0,00	394,01	0,20	394,01	0,0
01:35:00	2975	49,58	0,08	0,0826	83	394,15	0,00	394,15	0,20	394,15	0,0
01:40:00	2980	49,67	0,08	0,0827	83	394,29	0,00	394,29	0,20	394,29	0,0
01:45:00	2985	49,75	0,08	0,0827	83	394,43	0,00	394,43	0,20	394,43	0,0
01:50:00	2990	49,83	0,08	0,0827	83	394,57	0,00	394,57	0,20	394,57	0,0
01:55:00	2995	49,92	0,08	0,0827	83	394,71	0,00	394,71	0,20	394,71	0,0
02:00:00	3000	50,00	0,08	0,0828	83	394,85	0,00	394,85	0,20	394,85	0,0
02:05:00	3005	50,08	0,08	0,0828	83	394,99	0,00	394,99	0,20	394,99	0,0
02:10:00	3010	50,17	0,08	0,0828	83	395,13	0,00	395,13	0,20	395,13	0,0
02:15:00	3015	50,25	0,08	0,0829	83	395,27	0,00	395,27	0,20	395,27	0,0
02:20:00	3020	50,33	0,08	0,0829	83	395,41	0,00	395,41	0,20	395,41	0,0
02:25:00	3025	50,42	0,08	0,0829	83	395,55	0,00	395,55	0,20	395,55	0,0
02:30:00	3030	50,50	0,08	0,0830	83	395,69	0,00	395,69	0,20	395,69	0,0
02:35:00	3035	50,58	0,08	0,0830	83	395,83	0,00	395,83	0,20	395,83	0,0
02:40:00	3040	50,67	0,08	0,0830	83	395,96	0,00	395,96	0,20	395,96	0,0
02:45:00	3045	50,75	0,08	0,0830	83	396,10	0,00	396,10	0,20	396,10	0,0
02:50:00	3050	50,83	0,08	0,0831	83	396,24	0,00	396,24	0,20	396,24	0,0
02:55:00	3055	50,92	0,08	0,0831	83	396,38	0,00	396,38	0,20	396,38	0,0
03:00:00	3060	51,00	0,08	0,0831	83	396,51	0,00	396,51	0,20	396,51	0,0
03:05:00	3065	51,08	0,08	0,0832	83	396,65	0,00	396,65	0,20	396,65	0,0
03:10:00	3070	51,17	0,08	0,0832	83	396,79	0,00	396,79	0,20	396,79	0,0
03:15:00	3075	51,25	0,08	0,0832	83	396,93	0,00	396,93	0,20	396,93	0,0
03:20:00	3080	51,33	0,08	0,0832	83	397,06	0,00	397,06	0,20	397,06	0,0
03:25:00	3085	51,42	0,08	0,0833	83	397,20	0,00	397,20	0,20	397,20	0,0
03:30:00	3090	51,50	0,08	0,0833	83	397,34	0,00	397,34	0,20	397,34	0,0
03:35:00	3095	51,58	0,08	0,0833	83	397,47	0,00	397,47	0,20	397,47	0,0
03:40:00	3100	51,67	0,08	0,0834	83	397,61	0,00	397,61	0,20	397,61	0,0

BACINO 8 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
03:45:00	3105	51,75	0,08	0,0834	83	397,74	0,00	397,74	0,20	397,74	0,0
03:50:00	3110	51,83	0,08	0,0834	83	397,88	0,00	397,88	0,20	397,88	0,0
03:55:00	3115	51,92	0,08	0,0834	83	398,01	0,00	398,01	0,20	398,01	0,0
04:00:00	3120	52,00	0,08	0,0835	83	398,15	0,00	398,15	0,20	398,15	0,0
04:05:00	3125	52,08	0,08	0,0835	83	398,29	0,00	398,29	0,20	398,29	0,0
04:10:00	3130	52,17	0,08	0,0835	84	398,42	0,00	398,42	0,20	398,42	0,0
04:15:00	3135	52,25	0,08	0,0836	84	398,56	0,00	398,56	0,20	398,56	0,0
04:20:00	3140	52,33	0,08	0,0836	84	398,69	0,00	398,69	0,20	398,69	0,0
04:25:00	3145	52,42	0,08	0,0836	84	398,82	0,00	398,82	0,20	398,82	0,0
04:30:00	3150	52,50	0,08	0,0836	84	398,96	0,00	398,96	0,20	398,96	0,0
04:35:00	3155	52,58	0,08	0,0837	84	399,09	0,00	399,09	0,20	399,09	0,0
04:40:00	3160	52,67	0,08	0,0837	84	399,23	0,00	399,23	0,20	399,23	0,0
04:45:00	3165	52,75	0,08	0,0837	84	399,36	0,00	399,36	0,20	399,36	0,0
04:50:00	3170	52,83	0,08	0,0838	84	399,49	0,00	399,49	0,20	399,49	0,0
04:55:00	3175	52,92	0,08	0,0838	84	399,63	0,00	399,63	0,20	399,63	0,0
05:00:00	3180	53,00	0,08	0,0838	84	399,76	0,00	399,76	0,20	399,76	0,0
05:05:00	3185	53,08	0,08	0,0838	84	399,89	0,00	399,89	0,20	399,89	0,0
05:10:00	3190	53,17	0,08	0,0839	84	400,03	0,00	400,03	0,20	400,03	0,0
05:15:00	3195	53,25	0,08	0,0839	84	400,16	0,00	400,16	0,20	400,16	0,0
05:20:00	3200	53,33	0,08	0,0839	84	400,29	0,00	400,29	0,20	400,29	0,0
05:25:00	3205	53,42	0,08	0,0839	84	400,43	0,00	400,43	0,20	400,43	0,0
05:30:00	3210	53,50	0,08	0,0840	84	400,56	0,00	400,56	0,20	400,56	0,0
05:35:00	3215	53,58	0,08	0,0840	84	400,69	0,00	400,69	0,20	400,69	0,0
05:40:00	3220	53,67	0,08	0,0840	84	400,82	0,00	400,82	0,20	400,82	0,0
05:45:00	3225	53,75	0,08	0,0841	84	400,95	0,00	400,95	0,20	400,95	0,0
05:50:00	3230	53,83	0,08	0,0841	84	401,09	0,00	401,09	0,20	401,09	0,0
05:55:00	3235	53,92	0,08	0,0841	84	401,22	0,00	401,22	0,20	401,22	0,0
06:00:00	3240	54,00	0,08	0,0841	84	401,35	0,00	401,35	0,20	401,35	0,0
06:05:00	3245	54,08	0,08	0,0842	84	401,48	0,00	401,48	0,20	401,48	0,0
06:10:00	3250	54,17	0,08	0,0842	84	401,61	0,00	401,61	0,20	401,61	0,0
06:15:00	3255	54,25	0,08	0,0842	84	401,74	0,00	401,74	0,20	401,74	0,0
06:20:00	3260	54,33	0,08	0,0842	84	401,87	0,00	401,87	0,20	401,87	0,0
06:25:00	3265	54,42	0,08	0,0843	84	402,00	0,00	402,00	0,20	402,00	0,0
06:30:00	3270	54,50	0,08	0,0843	84	402,13	0,00	402,13	0,20	402,13	0,0
06:35:00	3275	54,58	0,08	0,0843	84	402,26	0,00	402,26	0,20	402,26	0,0
06:40:00	3280	54,67	0,08	0,0844	84	402,39	0,00	402,39	0,20	402,39	0,0
06:45:00	3285	54,75	0,08	0,0844	84	402,52	0,00	402,52	0,20	402,52	0,0
06:50:00	3290	54,83	0,08	0,0844	84	402,65	0,00	402,65	0,20	402,65	0,0
06:55:00	3295	54,92	0,08	0,0844	84	402,78	0,00	402,78	0,20	402,78	0,0
07:00:00	3300	55,00	0,08	0,0845	84	402,91	0,00	402,91	0,20	402,91	0,0
07:05:00	3305	55,08	0,08	0,0845	84	403,04	0,00	403,04	0,20	403,04	0,0
07:10:00	3310	55,17	0,08	0,0845	85	403,17	0,00	403,17	0,20	403,17	0,0
07:15:00	3315	55,25	0,08	0,0845	85	403,30	0,00	403,30	0,20	403,30	0,0
07:20:00	3320	55,33	0,08	0,0846	85	403,43	0,00	403,43	0,20	403,43	0,0
07:25:00	3325	55,42	0,08	0,0846	85	403,56	0,00	403,56	0,20	403,56	0,0
07:30:00	3330	55,50	0,08	0,0846	85	403,69	0,00	403,69	0,20	403,69	0,0
07:35:00	3335	55,58	0,08	0,0847	85	403,81	0,00	403,81	0,20	403,81	0,0
07:40:00	3340	55,67	0,08	0,0847	85	403,94	0,00	403,94	0,20	403,94	0,0
07:45:00	3345	55,75	0,08	0,0847	85	404,07	0,00	404,07	0,20	404,07	0,0
07:50:00	3350	55,83	0,08	0,0847	85	404,20	0,00	404,20	0,20	404,20	0,0
07:55:00	3355	55,92	0,08	0,0848	85	404,33	0,00	404,33	0,20	404,33	0,0
08:00:00	3360	56,00	0,08	0,0848	85	404,45	0,00	404,45	0,20	404,45	0,0
08:05:00	3365	56,08	0,08	0,0848	85	404,58	0,00	404,58	0,20	404,58	0,0
08:10:00	3370	56,17	0,08	0,0848	85	404,71	0,00	404,71	0,20	404,71	0,0
08:15:00	3375	56,25	0,08	0,0849	85	404,84	0,00	404,84	0,20	404,84	0,0
08:20:00	3380	56,33	0,08	0,0849	85	404,96	0,00	404,96	0,20	404,96	0,0
08:25:00	3385	56,42	0,08	0,0849	85	405,09	0,00	405,09	0,20	405,09	0,0
08:30:00	3390	56,50	0,08	0,0850	85	405,22	0,00	405,22	0,20	405,22	0,0
08:35:00	3395	56,58	0,08	0,0850	85	405,34	0,00	405,34	0,20	405,34	0,0
08:40:00	3400	56,67	0,08	0,0850	85	405,47	0,00	405,47	0,20	405,47	0,0
08:45:00	3405	56,75	0,08	0,0850	85	405,60	0,00	405,60	0,20	405,60	0,0
08:50:00	3410	56,83	0,08	0,0851	85	405,72	0,00	405,72	0,20	405,72	0,0
08:55:00	3415	56,92	0,08	0,0851	85	405,85	0,00	405,85	0,20	405,85	0,0
09:00:00	3420	57,00	0,08	0,0851	85	405,98	0,00	405,98	0,20	405,98	0,0
09:05:00	3425	57,08	0,08	0,0851	85	406,10	0,00	406,10	0,20	406,10	0,0
09:10:00	3430	57,17	0,08	0,0852	85	406,23	0,00	406,23	0,20	406,23	0,0
09:15:00	3435	57,25	0,08	0,0852	85	406,35	0,00	406,35	0,20	406,35	0,0
09:20:00	3440	57,33	0,08	0,0852	85	406,48	0,00	406,48	0,20	406,48	0,0
09:25:00	3445	57,42	0,08	0,0852	85	406,60	0,00	406,60	0,20	406,60	0,0
09:30:00	3450	57,50	0,08	0,0853	85	406,73	0,00	406,73	0,20	406,73	0,0

BACINO 8 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
09:35:00	3455	57,58	0,08	0,0853	85	406,85	0,00	406,85	0,20	406,85	0,0
09:40:00	3460	57,67	0,08	0,0853	85	406,98	0,00	406,98	0,20	406,98	0,0
09:45:00	3465	57,75	0,08	0,0853	85	407,10	0,00	407,10	0,20	407,10	0,0
09:50:00	3470	57,83	0,08	0,0854	85	407,23	0,00	407,23	0,20	407,23	0,0
09:55:00	3475	57,92	0,08	0,0854	85	407,35	0,00	407,35	0,20	407,35	0,0
10:00:00	3480	58,00	0,08	0,0854	85	407,47	0,00	407,47	0,20	407,47	0,0
10:05:00	3485	58,08	0,08	0,0855	85	407,60	0,00	407,60	0,20	407,60	0,0
10:10:00	3490	58,17	0,08	0,0855	85	407,72	0,00	407,72	0,20	407,72	0,0
10:15:00	3495	58,25	0,08	0,0855	86	407,85	0,00	407,85	0,20	407,85	0,0
10:20:00	3500	58,33	0,08	0,0855	86	407,97	0,00	407,97	0,20	407,97	0,0
10:25:00	3505	58,42	0,08	0,0856	86	408,09	0,00	408,09	0,20	408,09	0,0
10:30:00	3510	58,50	0,08	0,0856	86	408,22	0,00	408,22	0,20	408,22	0,0
10:35:00	3515	58,58	0,08	0,0856	86	408,34	0,00	408,34	0,20	408,34	0,0
10:40:00	3520	58,67	0,08	0,0856	86	408,46	0,00	408,46	0,20	408,46	0,0
10:45:00	3525	58,75	0,08	0,0857	86	408,59	0,00	408,59	0,20	408,59	0,0
10:50:00	3530	58,83	0,08	0,0857	86	408,71	0,00	408,71	0,20	408,71	0,0
10:55:00	3535	58,92	0,08	0,0857	86	408,83	0,00	408,83	0,20	408,83	0,0
11:00:00	3540	59,00	0,08	0,0857	86	408,95	0,00	408,95	0,20	408,95	0,0
11:05:00	3545	59,08	0,08	0,0858	86	409,08	0,00	409,08	0,20	409,08	0,0
11:10:00	3550	59,17	0,08	0,0858	86	409,20	0,00	409,20	0,20	409,20	0,0
11:15:00	3555	59,25	0,08	0,0858	86	409,32	0,00	409,32	0,20	409,32	0,0
11:20:00	3560	59,33	0,08	0,0858	86	409,44	0,00	409,44	0,20	409,44	0,0
11:25:00	3565	59,42	0,08	0,0859	86	409,56	0,00	409,56	0,20	409,56	0,0
11:30:00	3570	59,50	0,08	0,0859	86	409,69	0,00	409,69	0,20	409,69	0,0
11:35:00	3575	59,58	0,08	0,0859	86	409,81	0,00	409,81	0,20	409,81	0,0
11:40:00	3580	59,67	0,08	0,0859	86	409,93	0,00	409,93	0,20	409,93	0,0
Max									101,7		171,7

COMUNE DI MINERBIO
RETI DI DRENAGGIO ACQUE REFLUE E ACQUE METEORICHE
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

METODO DELLE SOLE PIOGGE
(Afflussi/Deflussi)

BACINO 7 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	82,54	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	82,54	0,00	82,54	13,07	1,03	81,5
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	95,60	0,00	95,60	8,58	2,06	93,5
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	104,19	0,00	104,19	6,55	3,10	101,1
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	110,74	0,00	110,74	5,36	4,13	106,6
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	116,10	0,00	116,10	4,58	5,16	110,9
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	120,68	0,00	120,68	4,01	6,19	114,5
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	124,69	0,00	124,69	3,58	7,22	117,5
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	128,27	0,00	128,27	3,24	8,26	120,0
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	131,51	0,00	131,51	2,97	9,29	122,2
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	134,48	0,00	134,48	2,74	10,32	124,2
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	137,23	0,00	137,23	2,55	11,35	125,9
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	139,78	0,00	139,78	2,39	12,38	127,4
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	142,17	0,00	142,17	2,25	13,42	128,8
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	144,42	0,00	144,42	2,13	14,45	130,0
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	146,55	0,00	146,55	2,02	15,48	131,1
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	148,57	0,00	148,57	1,92	16,51	132,1
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	150,49	0,00	150,49	1,83	17,54	132,9
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	152,33	0,00	152,33	1,76	18,58	133,8
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	154,08	0,00	154,08	1,68	19,61	134,5
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	155,77	0,00	155,77	1,62	20,64	135,1
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	157,39	0,00	157,39	1,56	21,67	135,7
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	158,95	0,00	158,95	1,50	22,70	136,2
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	160,45	0,00	160,45	1,45	23,74	136,7
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	161,91	0,00	161,91	1,41	24,77	137,1
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	163,31	0,00	163,31	1,36	25,80	137,5
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	164,68	0,00	164,68	1,32	26,83	137,8
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	166,00	0,00	166,00	1,28	27,86	138,1
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	167,29	0,00	167,29	1,25	28,90	138,4
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	168,53	0,00	168,53	1,22	29,93	138,6
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	169,75	0,00	169,75	1,18	30,96	138,8
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	170,93	0,00	170,93	1,15	31,99	138,9
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	172,09	0,00	172,09	1,13	33,02	139,1
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	173,21	0,00	173,21	1,10	34,06	139,2
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	174,31	0,00	174,31	1,07	35,09	139,2
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	175,39	0,00	175,39	1,05	36,12	139,3
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	176,44	0,00	176,44	1,03	37,15	139,3
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	177,47	0,00	177,47	1,01	38,18	139,3
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	178,47	0,00	178,47	0,99	39,22	139,3
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	179,46	0,00	179,46	0,97	40,25	139,2
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	180,43	0,00	180,43	0,95	41,28	139,1
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	181,37	0,00	181,37	0,93	42,31	139,1
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	182,30	0,00	182,30	0,91	43,34	139,0
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	183,21	0,00	183,21	0,90	44,38	138,8
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	184,11	0,00	184,11	0,88	45,41	138,7
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	184,99	0,00	184,99	0,86	46,44	138,5
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	185,85	0,00	185,85	0,85	47,47	138,4
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	186,70	0,00	186,70	0,84	48,50	138,2
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	187,54	0,00	187,54	0,82	49,54	138,0
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	188,36	0,00	188,36	0,81	50,57	137,8
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	189,17	0,00	189,17	0,80	51,60	137,6
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	189,96	0,00	189,96	0,78	52,63	137,3
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	190,74	0,00	190,74	0,77	53,66	137,1
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	191,52	0,00	191,52	0,76	54,70	136,8
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	192,28	0,00	192,28	0,75	55,73	136,5
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	193,03	0,00	193,03	0,74	56,76	136,3
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	193,77	0,00	193,77	0,73	57,79	136,0
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	194,49	0,00	194,49	0,72	58,82	135,7
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	195,21	0,00	195,21	0,71	59,86	135,4
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	195,92	0,00	195,92	0,70	60,89	135,0
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	196,62	0,00	196,62	0,69	61,92	134,7

BACINO 7 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	197,31	0,00	197,31	0,68	62,95	134,4
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	197,99	0,00	197,99	0,67	63,98	134,0
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	198,66	0,00	198,66	0,66	65,02	133,6
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	199,33	0,00	199,33	0,66	66,05	133,3
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	199,99	0,00	199,99	0,65	67,08	132,9
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	200,63	0,00	200,63	0,64	68,11	132,5
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	201,27	0,00	201,27	0,63	69,14	132,1
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	201,91	0,00	201,91	0,63	70,18	131,7
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	202,53	0,00	202,53	0,62	71,21	131,3
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	203,15	0,00	203,15	0,61	72,24	130,9
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	203,76	0,00	203,76	0,61	73,27	130,5
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	204,37	0,00	204,37	0,60	74,30	130,1
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	204,97	0,00	204,97	0,59	75,34	129,6
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	205,56	0,00	205,56	0,59	76,37	129,2
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	206,15	0,00	206,15	0,58	77,40	128,7
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	206,72	0,00	206,72	0,57	78,43	128,3
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	207,30	0,00	207,30	0,57	79,46	127,8
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	207,87	0,00	207,87	0,56	80,50	127,4
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	208,43	0,00	208,43	0,56	81,53	126,9
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	208,99	0,00	208,99	0,55	82,56	126,4
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	209,54	0,00	209,54	0,55	83,59	125,9
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	210,08	0,00	210,08	0,54	84,62	125,5
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	210,62	0,00	210,62	0,54	85,66	125,0
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	211,16	0,00	211,16	0,53	86,69	124,5
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	211,69	0,00	211,69	0,53	87,72	124,0
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	212,21	0,00	212,21	0,52	88,75	123,5
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	212,73	0,00	212,73	0,52	89,78	123,0
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	213,25	0,00	213,25	0,51	90,82	122,4
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	213,76	0,00	213,76	0,51	91,85	121,9
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	214,27	0,00	214,27	0,50	92,88	121,4
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	214,77	0,00	214,77	0,50	93,91	120,9
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	215,27	0,00	215,27	0,49	94,94	120,3
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	215,76	0,00	215,76	0,49	95,98	119,8
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	216,25	0,00	216,25	0,49	97,01	119,2
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	216,74	0,00	216,74	0,48	98,04	118,7
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	217,22	0,00	217,22	0,48	99,07	118,1
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	217,70	0,00	217,70	0,47	100,10	117,6
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	218,17	0,00	218,17	0,47	101,14	117,0
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	218,64	0,00	218,64	0,47	102,17	116,5
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	219,11	0,00	219,11	0,46	103,20	115,9
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	219,57	0,00	219,57	0,46	104,23	115,3
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	220,03	0,00	220,03	0,46	105,26	114,8
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	220,49	0,00	220,49	0,45	106,30	114,2
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	220,94	0,00	220,94	0,45	107,33	113,6
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	221,39	0,00	221,39	0,45	108,36	113,0
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	221,83	0,00	221,83	0,44	109,39	112,4
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	222,27	0,00	222,27	0,44	110,42	111,9
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	222,71	0,00	222,71	0,44	111,46	111,3
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	223,15	0,00	223,15	0,43	112,49	110,7
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	223,58	0,00	223,58	0,43	113,52	110,1
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	224,01	0,00	224,01	0,43	114,55	109,5
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	224,44	0,00	224,44	0,42	115,58	108,9
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	224,86	0,00	224,86	0,42	116,62	108,2
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	225,28	0,00	225,28	0,42	117,65	107,6
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	225,70	0,00	225,70	0,41	118,68	107,0
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	226,11	0,00	226,11	0,41	119,71	106,4
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	226,52	0,00	226,52	0,41	120,74	105,8
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	226,93	0,00	226,93	0,41	121,78	105,2
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	227,34	0,00	227,34	0,40	122,81	104,5
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	227,74	0,00	227,74	0,40	123,84	103,9
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	228,14	0,00	228,14	0,40	124,87	103,3
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	228,54	0,00	228,54	0,40	125,90	102,6
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	228,94	0,00	228,94	0,39	126,94	102,0
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	229,33	0,00	229,33	0,39	127,97	101,4
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	229,72	0,00	229,72	0,39	129,00	100,7
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	230,11	0,00	230,11	0,39	130,03	100,1
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	230,50	0,00	230,50	0,38	131,06	99,4
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	230,88	0,00	230,88	0,38	132,10	98,8
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	231,26	0,00	231,26	0,38	133,13	98,1
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	231,64	0,00	231,64	0,38	134,16	97,5

BACINO 7 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:55:00	655	10,92	0,08	0,0600	60	232,02	0,00	232,02	0,37	135,19	96,8
11:00:00	660	11,00	0,08	0,0600	60	232,39	0,00	232,39	0,37	136,22	96,2
11:05:00	665	11,08	0,08	0,0601	60	232,76	0,00	232,76	0,37	137,26	95,5
11:10:00	670	11,17	0,08	0,0602	60	233,13	0,00	233,13	0,37	138,29	94,8
11:15:00	675	11,25	0,08	0,0603	60	233,50	0,00	233,50	0,37	139,32	94,2
11:20:00	680	11,33	0,08	0,0604	60	233,87	0,00	233,87	0,36	140,35	93,5
11:25:00	685	11,42	0,08	0,0605	61	234,23	0,00	234,23	0,36	141,38	92,8
11:30:00	690	11,50	0,08	0,0606	61	234,59	0,00	234,59	0,36	142,42	92,2
11:35:00	695	11,58	0,08	0,0607	61	234,95	0,00	234,95	0,36	143,45	91,5
11:40:00	700	11,67	0,08	0,0608	61	235,31	0,00	235,31	0,36	144,48	90,8
11:45:00	705	11,75	0,08	0,0609	61	235,66	0,00	235,66	0,35	145,51	90,2
11:50:00	710	11,83	0,08	0,0610	61	236,02	0,00	236,02	0,35	146,54	89,5
11:55:00	715	11,92	0,08	0,0611	61	236,37	0,00	236,37	0,35	147,58	88,8
12:00:00	720	12,00	0,08	0,0612	61	236,72	0,00	236,72	0,35	148,61	88,1
12:05:00	725	12,08	0,08	0,0613	61	237,07	0,00	237,07	0,35	149,64	87,4
12:10:00	730	12,17	0,08	0,0613	61	237,41	0,00	237,41	0,34	150,67	86,7
12:15:00	735	12,25	0,08	0,0614	61	237,76	0,00	237,76	0,34	151,70	86,1
12:20:00	740	12,33	0,08	0,0615	62	238,10	0,00	238,10	0,34	152,74	85,4
12:25:00	745	12,42	0,08	0,0616	62	238,44	0,00	238,44	0,34	153,77	84,7
12:30:00	750	12,50	0,08	0,0617	62	238,78	0,00	238,78	0,34	154,80	84,0
12:35:00	755	12,58	0,08	0,0618	62	239,11	0,00	239,11	0,33	155,83	83,3
12:40:00	760	12,67	0,08	0,0619	62	239,45	0,00	239,45	0,33	156,86	82,6
12:45:00	765	12,75	0,08	0,0620	62	239,78	0,00	239,78	0,33	157,90	81,9
12:50:00	770	12,83	0,08	0,0620	62	240,11	0,00	240,11	0,33	158,93	81,2
12:55:00	775	12,92	0,08	0,0621	62	240,44	0,00	240,44	0,33	159,96	80,5
13:00:00	780	13,00	0,08	0,0622	62	240,77	0,00	240,77	0,33	160,99	79,8
13:05:00	785	13,08	0,08	0,0623	62	241,10	0,00	241,10	0,32	162,02	79,1
13:10:00	790	13,17	0,08	0,0624	62	241,42	0,00	241,42	0,32	163,06	78,4
13:15:00	795	13,25	0,08	0,0625	62	241,74	0,00	241,74	0,32	164,09	77,7
13:20:00	800	13,33	0,08	0,0625	63	242,07	0,00	242,07	0,32	165,12	76,9
13:25:00	805	13,42	0,08	0,0626	63	242,39	0,00	242,39	0,32	166,15	76,2
13:30:00	810	13,50	0,08	0,0627	63	242,70	0,00	242,70	0,32	167,18	75,5
13:35:00	815	13,58	0,08	0,0628	63	243,02	0,00	243,02	0,32	168,22	74,8
13:40:00	820	13,67	0,08	0,0629	63	243,34	0,00	243,34	0,31	169,25	74,1
13:45:00	825	13,75	0,08	0,0630	63	243,65	0,00	243,65	0,31	170,28	73,4
13:50:00	830	13,83	0,08	0,0630	63	243,96	0,00	243,96	0,31	171,31	72,7
13:55:00	835	13,92	0,08	0,0631	63	244,27	0,00	244,27	0,31	172,34	71,9
14:00:00	840	14,00	0,08	0,0632	63	244,58	0,00	244,58	0,31	173,38	71,2
14:05:00	845	14,08	0,08	0,0633	63	244,89	0,00	244,89	0,31	174,41	70,5
14:10:00	850	14,17	0,08	0,0634	63	245,20	0,00	245,20	0,31	175,44	69,8
14:15:00	855	14,25	0,08	0,0634	63	245,50	0,00	245,50	0,30	176,47	69,0
14:20:00	860	14,33	0,08	0,0635	64	245,81	0,00	245,81	0,30	177,50	68,3
14:25:00	865	14,42	0,08	0,0636	64	246,11	0,00	246,11	0,30	178,54	67,6
14:30:00	870	14,50	0,08	0,0637	64	246,41	0,00	246,41	0,30	179,57	66,8
14:35:00	875	14,58	0,08	0,0637	64	246,71	0,00	246,71	0,30	180,60	66,1
14:40:00	880	14,67	0,08	0,0638	64	247,01	0,00	247,01	0,30	181,63	65,4
14:45:00	885	14,75	0,08	0,0639	64	247,30	0,00	247,30	0,30	182,66	64,6
14:50:00	890	14,83	0,08	0,0640	64	247,60	0,00	247,60	0,29	183,70	63,9
14:55:00	895	14,92	0,08	0,0641	64	247,89	0,00	247,89	0,29	184,73	63,2
15:00:00	900	15,00	0,08	0,0641	64	248,19	0,00	248,19	0,29	185,76	62,4
15:05:00	905	15,08	0,08	0,0642	64	248,48	0,00	248,48	0,29	186,79	61,7
15:10:00	910	15,17	0,08	0,0643	64	248,77	0,00	248,77	0,29	187,82	60,9
15:15:00	915	15,25	0,08	0,0644	64	249,06	0,00	249,06	0,29	188,86	60,2
15:20:00	920	15,33	0,08	0,0644	64	249,35	0,00	249,35	0,29	189,89	59,5
15:25:00	925	15,42	0,08	0,0645	65	249,63	0,00	249,63	0,29	190,92	58,7
15:30:00	930	15,50	0,08	0,0646	65	249,92	0,00	249,92	0,28	191,95	58,0
15:35:00	935	15,58	0,08	0,0647	65	250,20	0,00	250,20	0,28	192,98	57,2
15:40:00	940	15,67	0,08	0,0647	65	250,48	0,00	250,48	0,28	194,02	56,5
15:45:00	945	15,75	0,08	0,0648	65	250,77	0,00	250,77	0,28	195,05	55,7
15:50:00	950	15,83	0,08	0,0649	65	251,05	0,00	251,05	0,28	196,08	55,0
15:55:00	955	15,92	0,08	0,0649	65	251,33	0,00	251,33	0,28	197,11	54,2
16:00:00	960	16,00	0,08	0,0650	65	251,61	0,00	251,61	0,28	198,14	53,5
16:05:00	965	16,08	0,08	0,0651	65	251,88	0,00	251,88	0,28	199,18	52,7
16:10:00	970	16,17	0,08	0,0652	65	252,16	0,00	252,16	0,27	200,21	52,0
16:15:00	975	16,25	0,08	0,0652	65	252,43	0,00	252,43	0,27	201,24	51,2
16:20:00	980	16,33	0,08	0,0653	65	252,71	0,00	252,71	0,27	202,27	50,4
16:25:00	985	16,42	0,08	0,0654	65	252,98	0,00	252,98	0,27	203,30	49,7
16:30:00	990	16,50	0,08	0,0654	65	253,25	0,00	253,25	0,27	204,34	48,9
16:35:00	995	16,58	0,08	0,0655	66	253,52	0,00	253,52	0,27	205,37	48,2
16:40:00	1000	16,67	0,08	0,0656	66	253,79	0,00	253,79	0,27	206,40	47,4

BACINO 7 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	254,06	0,00	254,06	0,27	207,43	46,6
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	254,33	0,00	254,33	0,27	208,46	45,9
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	254,59	0,00	254,59	0,27	209,50	45,1
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	254,86	0,00	254,86	0,26	210,53	44,3
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	255,12	0,00	255,12	0,26	211,56	43,6
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	255,39	0,00	255,39	0,26	212,59	42,8
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	255,65	0,00	255,65	0,26	213,62	42,0
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	255,91	0,00	255,91	0,26	214,66	41,3
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	256,17	0,00	256,17	0,26	215,69	40,5
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	256,43	0,00	256,43	0,26	216,72	39,7
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	256,69	0,00	256,69	0,26	217,75	38,9
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	256,95	0,00	256,95	0,26	218,78	38,2
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	257,20	0,00	257,20	0,26	219,82	37,4
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	257,46	0,00	257,46	0,25	220,85	36,6
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	257,71	0,00	257,71	0,25	221,88	35,8
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	257,97	0,00	257,97	0,25	222,91	35,1
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	258,22	0,00	258,22	0,25	223,94	34,3
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	258,47	0,00	258,47	0,25	224,98	33,5
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	258,72	0,00	258,72	0,25	226,01	32,7
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	258,97	0,00	258,97	0,25	227,04	31,9
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	259,22	0,00	259,22	0,25	228,07	31,1
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	259,47	0,00	259,47	0,25	229,10	30,4
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	259,72	0,00	259,72	0,25	230,14	29,6
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	259,96	0,00	259,96	0,25	231,17	28,8
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	260,21	0,00	260,21	0,24	232,20	28,0
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	260,45	0,00	260,45	0,24	233,23	27,2
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	260,70	0,00	260,70	0,24	234,26	26,4
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	260,94	0,00	260,94	0,24	235,30	25,6
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	261,18	0,00	261,18	0,24	236,33	24,9
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	261,42	0,00	261,42	0,24	237,36	24,1
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	261,67	0,00	261,67	0,24	238,39	23,3
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	261,90	0,00	261,90	0,24	239,42	22,5
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	262,14	0,00	262,14	0,24	240,46	21,7
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	262,38	0,00	262,38	0,24	241,49	20,9
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	262,62	0,00	262,62	0,24	242,52	20,1
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	262,86	0,00	262,86	0,24	243,55	19,3
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	263,09	0,00	263,09	0,23	244,58	18,5
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	263,33	0,00	263,33	0,23	245,62	17,7
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	263,56	0,00	263,56	0,23	246,65	16,9
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	263,79	0,00	263,79	0,23	247,68	16,1
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	264,03	0,00	264,03	0,23	248,71	15,3
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	264,26	0,00	264,26	0,23	249,74	14,5
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	264,49	0,00	264,49	0,23	250,78	13,7
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	264,72	0,00	264,72	0,23	251,81	12,9
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	264,95	0,00	264,95	0,23	252,84	12,1
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	265,18	0,00	265,18	0,23	253,87	11,3
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	265,41	0,00	265,41	0,23	254,90	10,5
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	265,63	0,00	265,63	0,23	255,94	9,7
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	265,86	0,00	265,86	0,23	256,97	8,9
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	266,09	0,00	266,09	0,23	258,00	8,1
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	266,31	0,00	266,31	0,22	259,03	7,3
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	266,54	0,00	266,54	0,22	260,06	6,5
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	266,76	0,00	266,76	0,22	261,10	5,7
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	266,98	0,00	266,98	0,22	262,13	4,9
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	267,21	0,00	267,21	0,22	263,16	4,0
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	267,43	0,00	267,43	0,22	264,19	3,2
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	267,65	0,00	267,65	0,22	265,22	2,4
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	267,87	0,00	267,87	0,22	266,26	1,6
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	268,09	0,00	268,09	0,22	267,29	0,8
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	268,31	0,00	268,31	0,22	268,31	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	268,53	0,00	268,53	0,22	268,53	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	268,74	0,00	268,74	0,22	268,74	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	268,96	0,00	268,96	0,22	268,96	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	269,18	0,00	269,18	0,22	269,18	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	269,39	0,00	269,39	0,22	269,39	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	269,61	0,00	269,61	0,21	269,61	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	269,82	0,00	269,82	0,21	269,82	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	270,04	0,00	270,04	0,21	270,04	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	270,25	0,00	270,25	0,21	270,25	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	270,46	0,00	270,46	0,21	270,46	0,0

BACINO 7 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	270,68	0,00	270,68	0,21	270,68	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	270,89	0,00	270,89	0,21	270,89	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	271,10	0,00	271,10	0,21	271,10	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	271,31	0,00	271,31	0,21	271,31	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	271,52	0,00	271,52	0,21	271,52	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	271,73	0,00	271,73	0,21	271,73	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	271,94	0,00	271,94	0,21	271,94	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	272,14	0,00	272,14	0,21	272,14	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	272,35	0,00	272,35	0,21	272,35	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	272,56	0,00	272,56	0,21	272,56	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	272,76	0,00	272,76	0,21	272,76	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	272,97	0,00	272,97	0,20	272,97	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	273,17	0,00	273,17	0,20	273,17	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	273,38	0,00	273,38	0,20	273,38	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	273,58	0,00	273,58	0,20	273,58	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	273,79	0,00	273,79	0,20	273,79	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	273,99	0,00	273,99	0,20	273,99	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	274,19	0,00	274,19	0,20	274,19	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	274,39	0,00	274,39	0,20	274,39	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	274,59	0,00	274,59	0,20	274,59	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	274,79	0,00	274,79	0,20	274,79	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	274,99	0,00	274,99	0,20	274,99	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	275,19	0,00	275,19	0,20	275,19	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	275,39	0,00	275,39	0,20	275,39	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	275,59	0,00	275,59	0,20	275,59	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	275,79	0,00	275,79	0,20	275,79	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	275,98	0,00	275,98	0,20	275,98	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	276,18	0,00	276,18	0,20	276,18	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	276,38	0,00	276,38	0,20	276,38	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	276,57	0,00	276,57	0,20	276,57	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	276,77	0,00	276,77	0,19	276,77	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	276,96	0,00	276,96	0,19	276,96	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	277,16	0,00	277,16	0,19	277,16	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	277,35	0,00	277,35	0,19	277,35	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	277,54	0,00	277,54	0,19	277,54	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	277,74	0,00	277,74	0,19	277,74	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	277,93	0,00	277,93	0,19	277,93	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	278,12	0,00	278,12	0,19	278,12	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	278,31	0,00	278,31	0,19	278,31	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	278,50	0,00	278,50	0,19	278,50	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	278,69	0,00	278,69	0,19	278,69	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	278,88	0,00	278,88	0,19	278,88	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	279,07	0,00	279,07	0,19	279,07	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	279,26	0,00	279,26	0,19	279,26	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	279,45	0,00	279,45	0,19	279,45	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	279,64	0,00	279,64	0,19	279,64	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	279,82	0,00	279,82	0,19	279,82	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	280,01	0,00	280,01	0,19	280,01	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	280,20	0,00	280,20	0,19	280,20	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	280,38	0,00	280,38	0,19	280,38	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	280,57	0,00	280,57	0,19	280,57	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	280,75	0,00	280,75	0,18	280,75	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	280,94	0,00	280,94	0,18	280,94	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	281,12	0,00	281,12	0,18	281,12	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	281,31	0,00	281,31	0,18	281,31	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	281,49	0,00	281,49	0,18	281,49	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	281,67	0,00	281,67	0,18	281,67	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	281,85	0,00	281,85	0,18	281,85	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	282,04	0,00	282,04	0,18	282,04	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	282,22	0,00	282,22	0,18	282,22	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	282,40	0,00	282,40	0,18	282,40	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	282,58	0,00	282,58	0,18	282,58	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	282,76	0,00	282,76	0,18	282,76	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	282,94	0,00	282,94	0,18	282,94	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	283,12	0,00	283,12	0,18	283,12	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	283,30	0,00	283,30	0,18	283,30	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	283,48	0,00	283,48	0,18	283,48	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	283,66	0,00	283,66	0,18	283,66	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	283,83	0,00	283,83	0,18	283,83	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	284,01	0,00	284,01	0,18	284,01	0,0

BACINO 7 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	284,19	0,00	284,19	0,18	284,19	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	284,36	0,00	284,36	0,18	284,36	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	284,54	0,00	284,54	0,18	284,54	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	284,72	0,00	284,72	0,18	284,72	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	284,89	0,00	284,89	0,17	284,89	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	285,07	0,00	285,07	0,17	285,07	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	285,24	0,00	285,24	0,17	285,24	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	285,41	0,00	285,41	0,17	285,41	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	285,59	0,00	285,59	0,17	285,59	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	285,76	0,00	285,76	0,17	285,76	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	285,93	0,00	285,93	0,17	285,93	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	286,11	0,00	286,11	0,17	286,11	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	286,28	0,00	286,28	0,17	286,28	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	286,45	0,00	286,45	0,17	286,45	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	286,62	0,00	286,62	0,17	286,62	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	286,79	0,00	286,79	0,17	286,79	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	286,96	0,00	286,96	0,17	286,96	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	287,13	0,00	287,13	0,17	287,13	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	287,30	0,00	287,30	0,17	287,30	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	287,47	0,00	287,47	0,17	287,47	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	287,64	0,00	287,64	0,17	287,64	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	287,81	0,00	287,81	0,17	287,81	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	287,98	0,00	287,98	0,17	287,98	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	288,15	0,00	288,15	0,17	288,15	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	288,31	0,00	288,31	0,17	288,31	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	288,48	0,00	288,48	0,17	288,48	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	288,65	0,00	288,65	0,17	288,65	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	288,82	0,00	288,82	0,17	288,82	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	288,98	0,00	288,98	0,17	288,98	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	289,15	0,00	289,15	0,17	289,15	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	289,31	0,00	289,31	0,17	289,31	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	289,48	0,00	289,48	0,16	289,48	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	289,64	0,00	289,64	0,16	289,64	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	289,81	0,00	289,81	0,16	289,81	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	289,97	0,00	289,97	0,16	289,97	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	290,13	0,00	290,13	0,16	290,13	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	290,30	0,00	290,30	0,16	290,30	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	290,46	0,00	290,46	0,16	290,46	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	290,62	0,00	290,62	0,16	290,62	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	290,79	0,00	290,79	0,16	290,79	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	290,95	0,00	290,95	0,16	290,95	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	291,11	0,00	291,11	0,16	291,11	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	291,27	0,00	291,27	0,16	291,27	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	291,43	0,00	291,43	0,16	291,43	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	291,59	0,00	291,59	0,16	291,59	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	291,75	0,00	291,75	0,16	291,75	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	291,91	0,00	291,91	0,16	291,91	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	292,07	0,00	292,07	0,16	292,07	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	292,23	0,00	292,23	0,16	292,23	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	292,39	0,00	292,39	0,16	292,39	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	292,55	0,00	292,55	0,16	292,55	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	292,71	0,00	292,71	0,16	292,71	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	292,87	0,00	292,87	0,16	292,87	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	293,03	0,00	293,03	0,16	293,03	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	293,18	0,00	293,18	0,16	293,18	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	293,34	0,00	293,34	0,16	293,34	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	293,50	0,00	293,50	0,16	293,50	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	293,65	0,00	293,65	0,16	293,65	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	293,81	0,00	293,81	0,16	293,81	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	293,97	0,00	293,97	0,16	293,97	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	294,12	0,00	294,12	0,16	294,12	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	294,28	0,00	294,28	0,16	294,28	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	294,43	0,00	294,43	0,16	294,43	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	294,59	0,00	294,59	0,16	294,59	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	294,74	0,00	294,74	0,16	294,74	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	294,90	0,00	294,90	0,16	294,90	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	295,05	0,00	295,05	0,16	295,05	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	295,20	0,00	295,20	0,16	295,20	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	295,36	0,00	295,36	0,16	295,36	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	295,51	0,00	295,51	0,16	295,51	0,0

BACINO 7 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:15:00	2055	34,25	0,08	0,0764	76	295,66	0,00	295,66	0,16	295,66	0,0
10:20:00	2060	34,33	0,08	0,0764	76	295,81	0,00	295,81	0,16	295,81	0,0
10:25:00	2065	34,42	0,08	0,0765	76	295,97	0,00	295,97	0,16	295,97	0,0
10:30:00	2070	34,50	0,08	0,0765	77	296,12	0,00	296,12	0,16	296,12	0,0
10:35:00	2075	34,58	0,08	0,0766	77	296,27	0,00	296,27	0,16	296,27	0,0
10:40:00	2080	34,67	0,08	0,0766	77	296,42	0,00	296,42	0,16	296,42	0,0
10:45:00	2085	34,75	0,08	0,0766	77	296,57	0,00	296,57	0,16	296,57	0,0
10:50:00	2090	34,83	0,08	0,0767	77	296,72	0,00	296,72	0,16	296,72	0,0
10:55:00	2095	34,92	0,08	0,0767	77	296,87	0,00	296,87	0,16	296,87	0,0
11:00:00	2100	35,00	0,08	0,0767	77	297,02	0,00	297,02	0,16	297,02	0,0
11:05:00	2105	35,08	0,08	0,0768	77	297,17	0,00	297,17	0,16	297,17	0,0
11:10:00	2110	35,17	0,08	0,0768	77	297,32	0,00	297,32	0,16	297,32	0,0
11:15:00	2115	35,25	0,08	0,0769	77	297,47	0,00	297,47	0,16	297,47	0,0
11:20:00	2120	35,33	0,08	0,0769	77	297,62	0,00	297,62	0,16	297,62	0,0
11:25:00	2125	35,42	0,08	0,0769	77	297,77	0,00	297,77	0,16	297,77	0,0
11:30:00	2130	35,50	0,08	0,0770	77	297,92	0,00	297,92	0,16	297,92	0,0
11:35:00	2135	35,58	0,08	0,0770	77	298,06	0,00	298,06	0,16	298,06	0,0
11:40:00	2140	35,67	0,08	0,0771	77	298,21	0,00	298,21	0,16	298,21	0,0
11:45:00	2145	35,75	0,08	0,0771	77	298,36	0,00	298,36	0,16	298,36	0,0
11:50:00	2150	35,83	0,08	0,0771	77	298,51	0,00	298,51	0,16	298,51	0,0
11:55:00	2155	35,92	0,08	0,0772	77	298,65	0,00	298,65	0,16	298,65	0,0
12:00:00	2160	36,00	0,08	0,0772	77	298,80	0,00	298,80	0,16	298,80	0,0
12:05:00	2165	36,08	0,08	0,0772	77	298,95	0,00	298,95	0,16	298,95	0,0
12:10:00	2170	36,17	0,08	0,0773	77	299,09	0,00	299,09	0,16	299,09	0,0
12:15:00	2175	36,25	0,08	0,0773	77	299,24	0,00	299,24	0,16	299,24	0,0
12:20:00	2180	36,33	0,08	0,0774	77	299,39	0,00	299,39	0,16	299,39	0,0
12:25:00	2185	36,42	0,08	0,0774	77	299,53	0,00	299,53	0,16	299,53	0,0
12:30:00	2190	36,50	0,08	0,0774	77	299,68	0,00	299,68	0,16	299,68	0,0
12:35:00	2195	36,58	0,08	0,0775	77	299,82	0,00	299,82	0,16	299,82	0,0
12:40:00	2200	36,67	0,08	0,0775	78	299,97	0,00	299,97	0,16	299,97	0,0
12:45:00	2205	36,75	0,08	0,0775	78	300,11	0,00	300,11	0,16	300,11	0,0
12:50:00	2210	36,83	0,08	0,0776	78	300,25	0,00	300,25	0,16	300,25	0,0
12:55:00	2215	36,92	0,08	0,0776	78	300,40	0,00	300,40	0,16	300,40	0,0
13:00:00	2220	37,00	0,08	0,0777	78	300,54	0,00	300,54	0,16	300,54	0,0
13:05:00	2225	37,08	0,08	0,0777	78	300,69	0,00	300,69	0,16	300,69	0,0
13:10:00	2230	37,17	0,08	0,0777	78	300,83	0,00	300,83	0,16	300,83	0,0
13:15:00	2235	37,25	0,08	0,0778	78	300,97	0,00	300,97	0,16	300,97	0,0
13:20:00	2240	37,33	0,08	0,0778	78	301,11	0,00	301,11	0,16	301,11	0,0
13:25:00	2245	37,42	0,08	0,0778	78	301,26	0,00	301,26	0,16	301,26	0,0
13:30:00	2250	37,50	0,08	0,0779	78	301,40	0,00	301,40	0,16	301,40	0,0
13:35:00	2255	37,58	0,08	0,0779	78	301,54	0,00	301,54	0,16	301,54	0,0
13:40:00	2260	37,67	0,08	0,0780	78	301,68	0,00	301,68	0,16	301,68	0,0
13:45:00	2265	37,75	0,08	0,0780	78	301,82	0,00	301,82	0,16	301,82	0,0
13:50:00	2270	37,83	0,08	0,0780	78	301,96	0,00	301,96	0,16	301,96	0,0
13:55:00	2275	37,92	0,08	0,0781	78	302,11	0,00	302,11	0,16	302,11	0,0
14:00:00	2280	38,00	0,08	0,0781	78	302,25	0,00	302,25	0,16	302,25	0,0
14:05:00	2285	38,08	0,08	0,0781	78	302,39	0,00	302,39	0,16	302,39	0,0
14:10:00	2290	38,17	0,08	0,0782	78	302,53	0,00	302,53	0,16	302,53	0,0
14:15:00	2295	38,25	0,08	0,0782	78	302,67	0,00	302,67	0,16	302,67	0,0
14:20:00	2300	38,33	0,08	0,0782	78	302,81	0,00	302,81	0,16	302,81	0,0
14:25:00	2305	38,42	0,08	0,0783	78	302,95	0,00	302,95	0,16	302,95	0,0
14:30:00	2310	38,50	0,08	0,0783	78	303,08	0,00	303,08	0,16	303,08	0,0
14:35:00	2315	38,58	0,08	0,0784	78	303,22	0,00	303,22	0,16	303,22	0,0
14:40:00	2320	38,67	0,08	0,0784	78	303,36	0,00	303,36	0,16	303,36	0,0
14:45:00	2325	38,75	0,08	0,0784	78	303,50	0,00	303,50	0,16	303,50	0,0
14:50:00	2330	38,83	0,08	0,0785	78	303,64	0,00	303,64	0,16	303,64	0,0
14:55:00	2335	38,92	0,08	0,0785	78	303,78	0,00	303,78	0,16	303,78	0,0
15:00:00	2340	39,00	0,08	0,0785	79	303,92	0,00	303,92	0,16	303,92	0,0
15:05:00	2345	39,08	0,08	0,0786	79	304,05	0,00	304,05	0,16	304,05	0,0
15:10:00	2350	39,17	0,08	0,0786	79	304,19	0,00	304,19	0,16	304,19	0,0
15:15:00	2355	39,25	0,08	0,0786	79	304,33	0,00	304,33	0,16	304,33	0,0
15:20:00	2360	39,33	0,08	0,0787	79	304,46	0,00	304,46	0,16	304,46	0,0
15:25:00	2365	39,42	0,08	0,0787	79	304,60	0,00	304,60	0,16	304,60	0,0
15:30:00	2370	39,50	0,08	0,0787	79	304,74	0,00	304,74	0,16	304,74	0,0
15:35:00	2375	39,58	0,08	0,0788	79	304,87	0,00	304,87	0,16	304,87	0,0
15:40:00	2380	39,67	0,08	0,0788	79	305,01	0,00	305,01	0,16	305,01	0,0
15:45:00	2385	39,75	0,08	0,0788	79	305,14	0,00	305,14	0,16	305,14	0,0
15:50:00	2390	39,83	0,08	0,0789	79	305,28	0,00	305,28	0,16	305,28	0,0
15:55:00	2395	39,92	0,08	0,0789	79	305,42	0,00	305,42	0,16	305,42	0,0
16:00:00	2400	40,00	0,08	0,0790	79	305,55	0,00	305,55	0,16	305,55	0,0

BACINO 7 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:05:00	2405	40,08	0,08	0,0790	79	305,69	0,00	305,69	0,16	305,69	0,0
16:10:00	2410	40,17	0,08	0,0790	79	305,82	0,00	305,82	0,16	305,82	0,0
16:15:00	2415	40,25	0,08	0,0791	79	305,95	0,00	305,95	0,16	305,95	0,0
16:20:00	2420	40,33	0,08	0,0791	79	306,09	0,00	306,09	0,16	306,09	0,0
16:25:00	2425	40,42	0,08	0,0791	79	306,22	0,00	306,22	0,16	306,22	0,0
16:30:00	2430	40,50	0,08	0,0792	79	306,36	0,00	306,36	0,16	306,36	0,0
16:35:00	2435	40,58	0,08	0,0792	79	306,49	0,00	306,49	0,16	306,49	0,0
16:40:00	2440	40,67	0,08	0,0792	79	306,62	0,00	306,62	0,16	306,62	0,0
16:45:00	2445	40,75	0,08	0,0793	79	306,76	0,00	306,76	0,16	306,76	0,0
16:50:00	2450	40,83	0,08	0,0793	79	306,89	0,00	306,89	0,16	306,89	0,0
16:55:00	2455	40,92	0,08	0,0793	79	307,02	0,00	307,02	0,16	307,02	0,0
17:00:00	2460	41,00	0,08	0,0794	79	307,15	0,00	307,15	0,16	307,15	0,0
17:05:00	2465	41,08	0,08	0,0794	79	307,29	0,00	307,29	0,16	307,29	0,0
17:10:00	2470	41,17	0,08	0,0794	79	307,42	0,00	307,42	0,16	307,42	0,0
17:15:00	2475	41,25	0,08	0,0795	79	307,55	0,00	307,55	0,16	307,55	0,0
17:20:00	2480	41,33	0,08	0,0795	80	307,68	0,00	307,68	0,16	307,68	0,0
17:25:00	2485	41,42	0,08	0,0795	80	307,81	0,00	307,81	0,16	307,81	0,0
17:30:00	2490	41,50	0,08	0,0796	80	307,94	0,00	307,94	0,16	307,94	0,0
17:35:00	2495	41,58	0,08	0,0796	80	308,08	0,00	308,08	0,16	308,08	0,0
17:40:00	2500	41,67	0,08	0,0796	80	308,21	0,00	308,21	0,16	308,21	0,0
17:45:00	2505	41,75	0,08	0,0797	80	308,34	0,00	308,34	0,16	308,34	0,0
17:50:00	2510	41,83	0,08	0,0797	80	308,47	0,00	308,47	0,16	308,47	0,0
17:55:00	2515	41,92	0,08	0,0797	80	308,60	0,00	308,60	0,16	308,60	0,0
18:00:00	2520	42,00	0,08	0,0798	80	308,73	0,00	308,73	0,16	308,73	0,0
18:05:00	2525	42,08	0,08	0,0798	80	308,86	0,00	308,86	0,16	308,86	0,0
18:10:00	2530	42,17	0,08	0,0798	80	308,99	0,00	308,99	0,16	308,99	0,0
18:15:00	2535	42,25	0,08	0,0799	80	309,12	0,00	309,12	0,16	309,12	0,0
18:20:00	2540	42,33	0,08	0,0799	80	309,25	0,00	309,25	0,16	309,25	0,0
18:25:00	2545	42,42	0,08	0,0799	80	309,37	0,00	309,37	0,16	309,37	0,0
18:30:00	2550	42,50	0,08	0,0800	80	309,50	0,00	309,50	0,16	309,50	0,0
18:35:00	2555	42,58	0,08	0,0800	80	309,63	0,00	309,63	0,16	309,63	0,0
18:40:00	2560	42,67	0,08	0,0800	80	309,76	0,00	309,76	0,16	309,76	0,0
18:45:00	2565	42,75	0,08	0,0801	80	309,89	0,00	309,89	0,16	309,89	0,0
18:50:00	2570	42,83	0,08	0,0801	80	310,02	0,00	310,02	0,16	310,02	0,0
18:55:00	2575	42,92	0,08	0,0801	80	310,14	0,00	310,14	0,16	310,14	0,0
19:00:00	2580	43,00	0,08	0,0802	80	310,27	0,00	310,27	0,16	310,27	0,0
19:05:00	2585	43,08	0,08	0,0802	80	310,40	0,00	310,40	0,16	310,40	0,0
19:10:00	2590	43,17	0,08	0,0802	80	310,53	0,00	310,53	0,16	310,53	0,0
19:15:00	2595	43,25	0,08	0,0803	80	310,65	0,00	310,65	0,16	310,65	0,0
19:20:00	2600	43,33	0,08	0,0803	80	310,78	0,00	310,78	0,16	310,78	0,0
19:25:00	2605	43,42	0,08	0,0803	80	310,91	0,00	310,91	0,16	310,91	0,0
19:30:00	2610	43,50	0,08	0,0804	80	311,03	0,00	311,03	0,16	311,03	0,0
19:35:00	2615	43,58	0,08	0,0804	80	311,16	0,00	311,16	0,16	311,16	0,0
19:40:00	2620	43,67	0,08	0,0804	80	311,29	0,00	311,29	0,16	311,29	0,0
19:45:00	2625	43,75	0,08	0,0805	80	311,41	0,00	311,41	0,16	311,41	0,0
19:50:00	2630	43,83	0,08	0,0805	81	311,54	0,00	311,54	0,16	311,54	0,0
19:55:00	2635	43,92	0,08	0,0805	81	311,66	0,00	311,66	0,16	311,66	0,0
20:00:00	2640	44,00	0,08	0,0806	81	311,79	0,00	311,79	0,16	311,79	0,0
20:05:00	2645	44,08	0,08	0,0806	81	311,91	0,00	311,91	0,16	311,91	0,0
20:10:00	2650	44,17	0,08	0,0806	81	312,04	0,00	312,04	0,16	312,04	0,0
20:15:00	2655	44,25	0,08	0,0807	81	312,16	0,00	312,16	0,16	312,16	0,0
20:20:00	2660	44,33	0,08	0,0807	81	312,29	0,00	312,29	0,16	312,29	0,0
20:25:00	2665	44,42	0,08	0,0807	81	312,41	0,00	312,41	0,16	312,41	0,0
20:30:00	2670	44,50	0,08	0,0808	81	312,54	0,00	312,54	0,16	312,54	0,0
20:35:00	2675	44,58	0,08	0,0808	81	312,66	0,00	312,66	0,16	312,66	0,0
20:40:00	2680	44,67	0,08	0,0808	81	312,78	0,00	312,78	0,16	312,78	0,0
20:45:00	2685	44,75	0,08	0,0809	81	312,91	0,00	312,91	0,16	312,91	0,0
20:50:00	2690	44,83	0,08	0,0809	81	313,03	0,00	313,03	0,16	313,03	0,0
20:55:00	2695	44,92	0,08	0,0809	81	313,15	0,00	313,15	0,16	313,15	0,0
21:00:00	2700	45,00	0,08	0,0809	81	313,28	0,00	313,28	0,16	313,28	0,0
21:05:00	2705	45,08	0,08	0,0810	81	313,40	0,00	313,40	0,16	313,40	0,0
21:10:00	2710	45,17	0,08	0,0810	81	313,52	0,00	313,52	0,16	313,52	0,0
21:15:00	2715	45,25	0,08	0,0810	81	313,64	0,00	313,64	0,16	313,64	0,0
21:20:00	2720	45,33	0,08	0,0811	81	313,77	0,00	313,77	0,16	313,77	0,0
21:25:00	2725	45,42	0,08	0,0811	81	313,89	0,00	313,89	0,16	313,89	0,0
21:30:00	2730	45,50	0,08	0,0811	81	314,01	0,00	314,01	0,16	314,01	0,0
21:35:00	2735	45,58	0,08	0,0812	81	314,13	0,00	314,13	0,16	314,13	0,0
21:40:00	2740	45,67	0,08	0,0812	81	314,25	0,00	314,25	0,16	314,25	0,0
21:45:00	2745	45,75	0,08	0,0812	81	314,38	0,00	314,38	0,16	314,38	0,0
21:50:00	2750	45,83	0,08	0,0813	81	314,50	0,00	314,50	0,16	314,50	0,0

BACINO 7 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21:55:00	2755	45,92	0,08	0,0813	81	314,62	0,00	314,62	0,16	314,62	0,0
22:00:00	2760	46,00	0,08	0,0813	81	314,74	0,00	314,74	0,16	314,74	0,0
22:05:00	2765	46,08	0,08	0,0814	81	314,86	0,00	314,86	0,16	314,86	0,0
22:10:00	2770	46,17	0,08	0,0814	81	314,98	0,00	314,98	0,16	314,98	0,0
22:15:00	2775	46,25	0,08	0,0814	81	315,10	0,00	315,10	0,16	315,10	0,0
22:20:00	2780	46,33	0,08	0,0815	81	315,22	0,00	315,22	0,16	315,22	0,0
22:25:00	2785	46,42	0,08	0,0815	81	315,34	0,00	315,34	0,16	315,34	0,0
22:30:00	2790	46,50	0,08	0,0815	82	315,46	0,00	315,46	0,16	315,46	0,0
22:35:00	2795	46,58	0,08	0,0815	82	315,58	0,00	315,58	0,16	315,58	0,0
22:40:00	2800	46,67	0,08	0,0816	82	315,70	0,00	315,70	0,16	315,70	0,0
22:45:00	2805	46,75	0,08	0,0816	82	315,82	0,00	315,82	0,16	315,82	0,0
22:50:00	2810	46,83	0,08	0,0816	82	315,94	0,00	315,94	0,16	315,94	0,0
22:55:00	2815	46,92	0,08	0,0817	82	316,06	0,00	316,06	0,16	316,06	0,0
23:00:00	2820	47,00	0,08	0,0817	82	316,18	0,00	316,18	0,16	316,18	0,0
23:05:00	2825	47,08	0,08	0,0817	82	316,30	0,00	316,30	0,16	316,30	0,0
23:10:00	2830	47,17	0,08	0,0818	82	316,42	0,00	316,42	0,16	316,42	0,0
23:15:00	2835	47,25	0,08	0,0818	82	316,53	0,00	316,53	0,16	316,53	0,0
23:20:00	2840	47,33	0,08	0,0818	82	316,65	0,00	316,65	0,16	316,65	0,0
23:25:00	2845	47,42	0,08	0,0819	82	316,77	0,00	316,77	0,16	316,77	0,0
23:30:00	2850	47,50	0,08	0,0819	82	316,89	0,00	316,89	0,16	316,89	0,0
23:35:00	2855	47,58	0,08	0,0819	82	317,01	0,00	317,01	0,16	317,01	0,0
23:40:00	2860	47,67	0,08	0,0819	82	317,12	0,00	317,12	0,16	317,12	0,0
23:45:00	2865	47,75	0,08	0,0820	82	317,24	0,00	317,24	0,16	317,24	0,0
23:50:00	2870	47,83	0,08	0,0820	82	317,36	0,00	317,36	0,16	317,36	0,0
23:55:00	2875	47,92	0,08	0,0820	82	317,48	0,00	317,48	0,16	317,48	0,0
00:00:00	2880	48,00	0,08	0,0821	82	317,59	0,00	317,59	0,16	317,59	0,0
00:05:00	2885	48,08	0,08	0,0821	82	317,71	0,00	317,71	0,16	317,71	0,0
00:10:00	2890	48,17	0,08	0,0821	82	317,83	0,00	317,83	0,16	317,83	0,0
00:15:00	2895	48,25	0,08	0,0822	82	317,94	0,00	317,94	0,16	317,94	0,0
00:20:00	2900	48,33	0,08	0,0822	82	318,06	0,00	318,06	0,16	318,06	0,0
00:25:00	2905	48,42	0,08	0,0822	82	318,17	0,00	318,17	0,16	318,17	0,0
00:30:00	2910	48,50	0,08	0,0822	82	318,29	0,00	318,29	0,16	318,29	0,0
00:35:00	2915	48,58	0,08	0,0823	82	318,41	0,00	318,41	0,16	318,41	0,0
00:40:00	2920	48,67	0,08	0,0823	82	318,52	0,00	318,52	0,16	318,52	0,0
00:45:00	2925	48,75	0,08	0,0823	82	318,64	0,00	318,64	0,16	318,64	0,0
00:50:00	2930	48,83	0,08	0,0824	82	318,75	0,00	318,75	0,16	318,75	0,0
00:55:00	2935	48,92	0,08	0,0824	82	318,87	0,00	318,87	0,16	318,87	0,0
01:00:00	2940	49,00	0,08	0,0824	82	318,98	0,00	318,98	0,16	318,98	0,0
01:05:00	2945	49,08	0,08	0,0825	82	319,10	0,00	319,10	0,16	319,10	0,0
01:10:00	2950	49,17	0,08	0,0825	82	319,21	0,00	319,21	0,16	319,21	0,0
01:15:00	2955	49,25	0,08	0,0825	83	319,33	0,00	319,33	0,16	319,33	0,0
01:20:00	2960	49,33	0,08	0,0825	83	319,44	0,00	319,44	0,16	319,44	0,0
01:25:00	2965	49,42	0,08	0,0826	83	319,56	0,00	319,56	0,16	319,56	0,0
01:30:00	2970	49,50	0,08	0,0826	83	319,67	0,00	319,67	0,16	319,67	0,0
01:35:00	2975	49,58	0,08	0,0826	83	319,78	0,00	319,78	0,16	319,78	0,0
01:40:00	2980	49,67	0,08	0,0827	83	319,90	0,00	319,90	0,16	319,90	0,0
01:45:00	2985	49,75	0,08	0,0827	83	320,01	0,00	320,01	0,16	320,01	0,0
01:50:00	2990	49,83	0,08	0,0827	83	320,13	0,00	320,13	0,16	320,13	0,0
01:55:00	2995	49,92	0,08	0,0827	83	320,24	0,00	320,24	0,16	320,24	0,0
02:00:00	3000	50,00	0,08	0,0828	83	320,35	0,00	320,35	0,16	320,35	0,0
02:05:00	3005	50,08	0,08	0,0828	83	320,47	0,00	320,47	0,16	320,47	0,0
02:10:00	3010	50,17	0,08	0,0828	83	320,58	0,00	320,58	0,16	320,58	0,0
02:15:00	3015	50,25	0,08	0,0829	83	320,69	0,00	320,69	0,16	320,69	0,0
02:20:00	3020	50,33	0,08	0,0829	83	320,80	0,00	320,80	0,16	320,80	0,0
02:25:00	3025	50,42	0,08	0,0829	83	320,92	0,00	320,92	0,16	320,92	0,0
02:30:00	3030	50,50	0,08	0,0830	83	321,03	0,00	321,03	0,16	321,03	0,0
02:35:00	3035	50,58	0,08	0,0830	83	321,14	0,00	321,14	0,16	321,14	0,0
02:40:00	3040	50,67	0,08	0,0830	83	321,25	0,00	321,25	0,16	321,25	0,0
02:45:00	3045	50,75	0,08	0,0830	83	321,37	0,00	321,37	0,16	321,37	0,0
02:50:00	3050	50,83	0,08	0,0831	83	321,48	0,00	321,48	0,16	321,48	0,0
02:55:00	3055	50,92	0,08	0,0831	83	321,59	0,00	321,59	0,16	321,59	0,0
03:00:00	3060	51,00	0,08	0,0831	83	321,70	0,00	321,70	0,16	321,70	0,0
03:05:00	3065	51,08	0,08	0,0832	83	321,81	0,00	321,81	0,16	321,81	0,0
03:10:00	3070	51,17	0,08	0,0832	83	321,92	0,00	321,92	0,16	321,92	0,0
03:15:00	3075	51,25	0,08	0,0832	83	322,03	0,00	322,03	0,16	322,03	0,0
03:20:00	3080	51,33	0,08	0,0832	83	322,14	0,00	322,14	0,16	322,14	0,0
03:25:00	3085	51,42	0,08	0,0833	83	322,26	0,00	322,26	0,16	322,26	0,0
03:30:00	3090	51,50	0,08	0,0833	83	322,37	0,00	322,37	0,16	322,37	0,0
03:35:00	3095	51,58	0,08	0,0833	83	322,48	0,00	322,48	0,16	322,48	0,0
03:40:00	3100	51,67	0,08	0,0834	83	322,59	0,00	322,59	0,16	322,59	0,0

BACINO 7 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
03:45:00	3105	51,75	0,08	0,0834	83	322,70	0,00	322,70	0,16	322,70	0,0
03:50:00	3110	51,83	0,08	0,0834	83	322,81	0,00	322,81	0,16	322,81	0,0
03:55:00	3115	51,92	0,08	0,0834	83	322,92	0,00	322,92	0,16	322,92	0,0
04:00:00	3120	52,00	0,08	0,0835	83	323,03	0,00	323,03	0,16	323,03	0,0
04:05:00	3125	52,08	0,08	0,0835	83	323,14	0,00	323,14	0,16	323,14	0,0
04:10:00	3130	52,17	0,08	0,0835	84	323,25	0,00	323,25	0,16	323,25	0,0
04:15:00	3135	52,25	0,08	0,0836	84	323,36	0,00	323,36	0,16	323,36	0,0
04:20:00	3140	52,33	0,08	0,0836	84	323,47	0,00	323,47	0,16	323,47	0,0
04:25:00	3145	52,42	0,08	0,0836	84	323,57	0,00	323,57	0,16	323,57	0,0
04:30:00	3150	52,50	0,08	0,0836	84	323,68	0,00	323,68	0,16	323,68	0,0
04:35:00	3155	52,58	0,08	0,0837	84	323,79	0,00	323,79	0,16	323,79	0,0
04:40:00	3160	52,67	0,08	0,0837	84	323,90	0,00	323,90	0,16	323,90	0,0
04:45:00	3165	52,75	0,08	0,0837	84	324,01	0,00	324,01	0,16	324,01	0,0
04:50:00	3170	52,83	0,08	0,0838	84	324,12	0,00	324,12	0,16	324,12	0,0
04:55:00	3175	52,92	0,08	0,0838	84	324,23	0,00	324,23	0,16	324,23	0,0
05:00:00	3180	53,00	0,08	0,0838	84	324,33	0,00	324,33	0,16	324,33	0,0
05:05:00	3185	53,08	0,08	0,0838	84	324,44	0,00	324,44	0,16	324,44	0,0
05:10:00	3190	53,17	0,08	0,0839	84	324,55	0,00	324,55	0,16	324,55	0,0
05:15:00	3195	53,25	0,08	0,0839	84	324,66	0,00	324,66	0,16	324,66	0,0
05:20:00	3200	53,33	0,08	0,0839	84	324,77	0,00	324,77	0,16	324,77	0,0
05:25:00	3205	53,42	0,08	0,0839	84	324,87	0,00	324,87	0,16	324,87	0,0
05:30:00	3210	53,50	0,08	0,0840	84	324,98	0,00	324,98	0,16	324,98	0,0
05:35:00	3215	53,58	0,08	0,0840	84	325,09	0,00	325,09	0,16	325,09	0,0
05:40:00	3220	53,67	0,08	0,0840	84	325,20	0,00	325,20	0,16	325,20	0,0
05:45:00	3225	53,75	0,08	0,0841	84	325,30	0,00	325,30	0,16	325,30	0,0
05:50:00	3230	53,83	0,08	0,0841	84	325,41	0,00	325,41	0,16	325,41	0,0
05:55:00	3235	53,92	0,08	0,0841	84	325,52	0,00	325,52	0,16	325,52	0,0
06:00:00	3240	54,00	0,08	0,0841	84	325,62	0,00	325,62	0,16	325,62	0,0
06:05:00	3245	54,08	0,08	0,0842	84	325,73	0,00	325,73	0,16	325,73	0,0
06:10:00	3250	54,17	0,08	0,0842	84	325,84	0,00	325,84	0,16	325,84	0,0
06:15:00	3255	54,25	0,08	0,0842	84	325,94	0,00	325,94	0,16	325,94	0,0
06:20:00	3260	54,33	0,08	0,0842	84	326,05	0,00	326,05	0,16	326,05	0,0
06:25:00	3265	54,42	0,08	0,0843	84	326,15	0,00	326,15	0,16	326,15	0,0
06:30:00	3270	54,50	0,08	0,0843	84	326,26	0,00	326,26	0,16	326,26	0,0
06:35:00	3275	54,58	0,08	0,0843	84	326,36	0,00	326,36	0,16	326,36	0,0
06:40:00	3280	54,67	0,08	0,0844	84	326,47	0,00	326,47	0,16	326,47	0,0
06:45:00	3285	54,75	0,08	0,0844	84	326,58	0,00	326,58	0,16	326,58	0,0
06:50:00	3290	54,83	0,08	0,0844	84	326,68	0,00	326,68	0,16	326,68	0,0
06:55:00	3295	54,92	0,08	0,0844	84	326,79	0,00	326,79	0,16	326,79	0,0
07:00:00	3300	55,00	0,08	0,0845	84	326,89	0,00	326,89	0,16	326,89	0,0
07:05:00	3305	55,08	0,08	0,0845	84	327,00	0,00	327,00	0,16	327,00	0,0
07:10:00	3310	55,17	0,08	0,0845	85	327,10	0,00	327,10	0,16	327,10	0,0
07:15:00	3315	55,25	0,08	0,0845	85	327,21	0,00	327,21	0,16	327,21	0,0
07:20:00	3320	55,33	0,08	0,0846	85	327,31	0,00	327,31	0,16	327,31	0,0
07:25:00	3325	55,42	0,08	0,0846	85	327,41	0,00	327,41	0,16	327,41	0,0
07:30:00	3330	55,50	0,08	0,0846	85	327,52	0,00	327,52	0,16	327,52	0,0
07:35:00	3335	55,58	0,08	0,0847	85	327,62	0,00	327,62	0,16	327,62	0,0
07:40:00	3340	55,67	0,08	0,0847	85	327,73	0,00	327,73	0,16	327,73	0,0
07:45:00	3345	55,75	0,08	0,0847	85	327,83	0,00	327,83	0,16	327,83	0,0
07:50:00	3350	55,83	0,08	0,0847	85	327,94	0,00	327,94	0,16	327,94	0,0
07:55:00	3355	55,92	0,08	0,0848	85	328,04	0,00	328,04	0,16	328,04	0,0
08:00:00	3360	56,00	0,08	0,0848	85	328,14	0,00	328,14	0,16	328,14	0,0
08:05:00	3365	56,08	0,08	0,0848	85	328,25	0,00	328,25	0,16	328,25	0,0
08:10:00	3370	56,17	0,08	0,0848	85	328,35	0,00	328,35	0,16	328,35	0,0
08:15:00	3375	56,25	0,08	0,0849	85	328,45	0,00	328,45	0,16	328,45	0,0
08:20:00	3380	56,33	0,08	0,0849	85	328,56	0,00	328,56	0,16	328,56	0,0
08:25:00	3385	56,42	0,08	0,0849	85	328,66	0,00	328,66	0,16	328,66	0,0
08:30:00	3390	56,50	0,08	0,0850	85	328,76	0,00	328,76	0,16	328,76	0,0
08:35:00	3395	56,58	0,08	0,0850	85	328,86	0,00	328,86	0,16	328,86	0,0
08:40:00	3400	56,67	0,08	0,0850	85	328,97	0,00	328,97	0,16	328,97	0,0
08:45:00	3405	56,75	0,08	0,0850	85	329,07	0,00	329,07	0,16	329,07	0,0
08:50:00	3410	56,83	0,08	0,0851	85	329,17	0,00	329,17	0,16	329,17	0,0
08:55:00	3415	56,92	0,08	0,0851	85	329,27	0,00	329,27	0,16	329,27	0,0
09:00:00	3420	57,00	0,08	0,0851	85	329,38	0,00	329,38	0,16	329,38	0,0
09:05:00	3425	57,08	0,08	0,0851	85	329,48	0,00	329,48	0,16	329,48	0,0
09:10:00	3430	57,17	0,08	0,0852	85	329,58	0,00	329,58	0,16	329,58	0,0
09:15:00	3435	57,25	0,08	0,0852	85	329,68	0,00	329,68	0,16	329,68	0,0
09:20:00	3440	57,33	0,08	0,0852	85	329,78	0,00	329,78	0,16	329,78	0,0
09:25:00	3445	57,42	0,08	0,0852	85	329,89	0,00	329,89	0,16	329,89	0,0
09:30:00	3450	57,50	0,08	0,0853	85	329,99	0,00	329,99	0,16	329,99	0,0

BACINO 7 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
09:35:00	3455	57,58	0,08	0,0853	85	330,09	0,00	330,09	0,16	330,09	0,0
09:40:00	3460	57,67	0,08	0,0853	85	330,19	0,00	330,19	0,16	330,19	0,0
09:45:00	3465	57,75	0,08	0,0853	85	330,29	0,00	330,29	0,16	330,29	0,0
09:50:00	3470	57,83	0,08	0,0854	85	330,39	0,00	330,39	0,16	330,39	0,0
09:55:00	3475	57,92	0,08	0,0854	85	330,49	0,00	330,49	0,16	330,49	0,0
10:00:00	3480	58,00	0,08	0,0854	85	330,59	0,00	330,59	0,16	330,59	0,0
10:05:00	3485	58,08	0,08	0,0855	85	330,69	0,00	330,69	0,16	330,69	0,0
10:10:00	3490	58,17	0,08	0,0855	85	330,79	0,00	330,79	0,16	330,79	0,0
10:15:00	3495	58,25	0,08	0,0855	86	330,89	0,00	330,89	0,16	330,89	0,0
10:20:00	3500	58,33	0,08	0,0855	86	330,99	0,00	330,99	0,16	330,99	0,0
10:25:00	3505	58,42	0,08	0,0856	86	331,09	0,00	331,09	0,16	331,09	0,0
10:30:00	3510	58,50	0,08	0,0856	86	331,19	0,00	331,19	0,16	331,19	0,0
10:35:00	3515	58,58	0,08	0,0856	86	331,29	0,00	331,29	0,16	331,29	0,0
10:40:00	3520	58,67	0,08	0,0856	86	331,39	0,00	331,39	0,16	331,39	0,0
10:45:00	3525	58,75	0,08	0,0857	86	331,49	0,00	331,49	0,16	331,49	0,0
10:50:00	3530	58,83	0,08	0,0857	86	331,59	0,00	331,59	0,16	331,59	0,0
10:55:00	3535	58,92	0,08	0,0857	86	331,69	0,00	331,69	0,16	331,69	0,0
11:00:00	3540	59,00	0,08	0,0857	86	331,79	0,00	331,79	0,16	331,79	0,0
11:05:00	3545	59,08	0,08	0,0858	86	331,89	0,00	331,89	0,16	331,89	0,0
11:10:00	3550	59,17	0,08	0,0858	86	331,99	0,00	331,99	0,16	331,99	0,0
11:15:00	3555	59,25	0,08	0,0858	86	332,09	0,00	332,09	0,16	332,09	0,0
11:20:00	3560	59,33	0,08	0,0858	86	332,19	0,00	332,19	0,16	332,19	0,0
11:25:00	3565	59,42	0,08	0,0859	86	332,29	0,00	332,29	0,16	332,29	0,0
11:30:00	3570	59,50	0,08	0,0859	86	332,39	0,00	332,39	0,16	332,39	0,0
11:35:00	3575	59,58	0,08	0,0859	86	332,49	0,00	332,49	0,16	332,49	0,0
11:40:00	3580	59,67	0,08	0,0859	86	332,58	0,00	332,58	0,16	332,58	0,0
Max									82,5		139,3

COMUNE DI MINERBIO
RETI DI DRENAGGIO ACQUE REFLUE E ACQUE METEORICHE
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

METODO DELLE SOLE PIOGGE
(Afflussi/Deflussi)

BACINO 6 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	47,99	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	47,99	0,00	47,99	7,60	0,60	47,4
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	55,58	0,00	55,58	4,99	1,20	54,4
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	60,57	0,00	60,57	3,81	1,80	58,8
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	64,38	0,00	64,38	3,12	2,40	62,0
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	67,50	0,00	67,50	2,66	3,00	64,5
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	70,16	0,00	70,16	2,33	3,60	66,6
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	72,49	0,00	72,49	2,08	4,20	68,3
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	74,57	0,00	74,57	1,89	4,80	69,8
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	76,46	0,00	76,46	1,73	5,40	71,1
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	78,19	0,00	78,19	1,60	6,00	72,2
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	79,78	0,00	79,78	1,49	6,60	73,2
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	81,27	0,00	81,27	1,39	7,20	74,1
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	82,66	0,00	82,66	1,31	7,80	74,9
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	83,97	0,00	83,97	1,24	8,40	75,6
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	85,20	0,00	85,20	1,17	9,00	76,2
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	86,38	0,00	86,38	1,12	9,60	76,8
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	87,50	0,00	87,50	1,07	10,20	77,3
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	88,56	0,00	88,56	1,02	10,80	77,8
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	89,58	0,00	89,58	0,98	11,40	78,2
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	90,56	0,00	90,56	0,94	12,00	78,6
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	91,50	0,00	91,50	0,91	12,60	78,9
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	92,41	0,00	92,41	0,87	13,20	79,2
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	93,29	0,00	93,29	0,85	13,80	79,5
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	94,13	0,00	94,13	0,82	14,40	79,7
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	94,95	0,00	94,95	0,79	15,00	80,0
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	95,74	0,00	95,74	0,77	15,60	80,1
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	96,51	0,00	96,51	0,75	16,20	80,3
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	97,26	0,00	97,26	0,73	16,80	80,5
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	97,99	0,00	97,99	0,71	17,40	80,6
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	98,69	0,00	98,69	0,69	18,00	80,7
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	99,38	0,00	99,38	0,67	18,60	80,8
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	100,05	0,00	100,05	0,65	19,20	80,9
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	100,71	0,00	100,71	0,64	19,80	80,9
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	101,35	0,00	101,35	0,62	20,40	80,9
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	101,97	0,00	101,97	0,61	21,00	81,0
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	102,58	0,00	102,58	0,60	21,60	81,0
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	103,18	0,00	103,18	0,58	22,20	81,0
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	103,76	0,00	103,76	0,57	22,80	81,0
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	104,34	0,00	104,34	0,56	23,40	80,9
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	104,90	0,00	104,90	0,55	24,00	80,9
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	105,45	0,00	105,45	0,54	24,60	80,8
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	105,99	0,00	105,99	0,53	25,20	80,8
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	106,52	0,00	106,52	0,52	25,80	80,7
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	107,04	0,00	107,04	0,51	26,40	80,6
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	107,55	0,00	107,55	0,50	27,00	80,6
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	108,05	0,00	108,05	0,49	27,60	80,5
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	108,55	0,00	108,55	0,49	28,20	80,3
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	109,03	0,00	109,03	0,48	28,80	80,2
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	109,51	0,00	109,51	0,47	29,40	80,1
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	109,98	0,00	109,98	0,46	30,00	80,0
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	110,44	0,00	110,44	0,46	30,60	79,8
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	110,90	0,00	110,90	0,45	31,20	79,7
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	111,35	0,00	111,35	0,44	31,80	79,5
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	111,79	0,00	111,79	0,44	32,40	79,4
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	112,22	0,00	112,22	0,43	33,00	79,2
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	112,65	0,00	112,65	0,42	33,60	79,1
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	113,08	0,00	113,08	0,42	34,20	78,9
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	113,50	0,00	113,50	0,41	34,80	78,7
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	113,91	0,00	113,91	0,41	35,40	78,5
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	114,31	0,00	114,31	0,40	36,00	78,3

BACINO 6 - VIABILITA'

										Volume	
										effluente	invasato
t				h		Volume affluente [m3]				[m3]	[m3]
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	114,72	0,00	114,72	0,40	36,60	78,1
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	115,11	0,00	115,11	0,39	37,20	77,9
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	115,50	0,00	115,50	0,39	37,80	77,7
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	115,89	0,00	115,89	0,38	38,40	77,5
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	116,27	0,00	116,27	0,38	39,00	77,3
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	116,65	0,00	116,65	0,37	39,60	77,0
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	117,02	0,00	117,02	0,37	40,20	76,8
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	117,39	0,00	117,39	0,36	40,80	76,6
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	117,75	0,00	117,75	0,36	41,40	76,4
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	118,11	0,00	118,11	0,36	42,00	76,1
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	118,47	0,00	118,47	0,35	42,60	75,9
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	118,82	0,00	118,82	0,35	43,20	75,6
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	119,17	0,00	119,17	0,34	43,80	75,4
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	119,51	0,00	119,51	0,34	44,40	75,1
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	119,85	0,00	119,85	0,34	45,00	74,9
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	120,19	0,00	120,19	0,33	45,60	74,6
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	120,52	0,00	120,52	0,33	46,20	74,3
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	120,85	0,00	120,85	0,33	46,80	74,1
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	121,18	0,00	121,18	0,32	47,40	73,8
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	121,50	0,00	121,50	0,32	48,00	73,5
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	121,82	0,00	121,82	0,32	48,60	73,2
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	122,14	0,00	122,14	0,31	49,20	72,9
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	122,45	0,00	122,45	0,31	49,80	72,7
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	122,77	0,00	122,77	0,31	50,40	72,4
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	123,07	0,00	123,07	0,31	51,00	72,1
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	123,38	0,00	123,38	0,30	51,60	71,8
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	123,68	0,00	123,68	0,30	52,20	71,5
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	123,98	0,00	123,98	0,30	52,80	71,2
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	124,28	0,00	124,28	0,29	53,40	70,9
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	124,58	0,00	124,58	0,29	54,00	70,6
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	124,87	0,00	124,87	0,29	54,60	70,3
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	125,16	0,00	125,16	0,29	55,20	70,0
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	125,44	0,00	125,44	0,28	55,80	69,6
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	125,73	0,00	125,73	0,28	56,40	69,3
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	126,01	0,00	126,01	0,28	57,00	69,0
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	126,29	0,00	126,29	0,28	57,60	68,7
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	126,57	0,00	126,57	0,28	58,20	68,4
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	126,84	0,00	126,84	0,27	58,80	68,0
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	127,12	0,00	127,12	0,27	59,40	67,7
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	127,39	0,00	127,39	0,27	60,00	67,4
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	127,66	0,00	127,66	0,27	60,60	67,1
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	127,92	0,00	127,92	0,26	61,20	66,7
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	128,19	0,00	128,19	0,26	61,80	66,4
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	128,45	0,00	128,45	0,26	62,40	66,1
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	128,71	0,00	128,71	0,26	63,00	65,7
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	128,97	0,00	128,97	0,26	63,60	65,4
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	129,23	0,00	129,23	0,26	64,20	65,0
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	129,48	0,00	129,48	0,25	64,80	64,7
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	129,74	0,00	129,74	0,25	65,40	64,3
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	129,99	0,00	129,99	0,25	66,00	64,0
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	130,24	0,00	130,24	0,25	66,60	63,6
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	130,49	0,00	130,49	0,25	67,20	63,3
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	130,73	0,00	130,73	0,24	67,80	62,9
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	130,98	0,00	130,98	0,24	68,40	62,6
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	131,22	0,00	131,22	0,24	69,00	62,2
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	131,46	0,00	131,46	0,24	69,60	61,9
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	131,70	0,00	131,70	0,24	70,20	61,5
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	131,94	0,00	131,94	0,24	70,80	61,1
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	132,17	0,00	132,17	0,23	71,40	60,8
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	132,41	0,00	132,41	0,23	72,00	60,4
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	132,64	0,00	132,64	0,23	72,60	60,0
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	132,87	0,00	132,87	0,23	73,20	59,7
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	133,10	0,00	133,10	0,23	73,80	59,3
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	133,33	0,00	133,33	0,23	74,40	58,9
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	133,56	0,00	133,56	0,23	75,00	58,6
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	133,79	0,00	133,79	0,22	75,60	58,2
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	134,01	0,00	134,01	0,22	76,20	57,8
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	134,23	0,00	134,23	0,22	76,80	57,4
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	134,45	0,00	134,45	0,22	77,40	57,1
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	134,68	0,00	134,68	0,22	78,00	56,7

BACINO 6 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	147,71	0,00	147,71	0,16	120,60	27,1
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	147,87	0,00	147,87	0,15	121,20	26,7
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	148,02	0,00	148,02	0,15	121,80	26,2
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	148,17	0,00	148,17	0,15	122,40	25,8
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	148,33	0,00	148,33	0,15	123,00	25,3
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	148,48	0,00	148,48	0,15	123,60	24,9
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	148,63	0,00	148,63	0,15	124,20	24,4
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	148,79	0,00	148,79	0,15	124,80	24,0
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	148,94	0,00	148,94	0,15	125,40	23,5
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	149,09	0,00	149,09	0,15	126,00	23,1
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	149,24	0,00	149,24	0,15	126,60	22,6
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	149,39	0,00	149,39	0,15	127,20	22,2
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	149,54	0,00	149,54	0,15	127,80	21,7
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	149,69	0,00	149,69	0,15	128,40	21,3
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	149,83	0,00	149,83	0,15	129,00	20,8
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	149,98	0,00	149,98	0,15	129,60	20,4
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	150,13	0,00	150,13	0,15	130,20	19,9
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	150,27	0,00	150,27	0,15	130,80	19,5
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	150,42	0,00	150,42	0,15	131,40	19,0
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	150,57	0,00	150,57	0,14	132,00	18,6
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	150,71	0,00	150,71	0,14	132,60	18,1
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	150,85	0,00	150,85	0,14	133,20	17,7
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	151,00	0,00	151,00	0,14	133,80	17,2
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	151,14	0,00	151,14	0,14	134,40	16,7
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	151,28	0,00	151,28	0,14	135,00	16,3
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	151,43	0,00	151,43	0,14	135,60	15,8
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	151,57	0,00	151,57	0,14	136,20	15,4
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	151,71	0,00	151,71	0,14	136,80	14,9
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	151,85	0,00	151,85	0,14	137,40	14,5
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	151,99	0,00	151,99	0,14	138,00	14,0
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	152,13	0,00	152,13	0,14	138,60	13,5
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	152,27	0,00	152,27	0,14	139,20	13,1
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	152,41	0,00	152,41	0,14	139,80	12,6
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	152,55	0,00	152,55	0,14	140,40	12,1
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	152,69	0,00	152,69	0,14	141,00	11,7
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	152,82	0,00	152,82	0,14	141,60	11,2
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	152,96	0,00	152,96	0,14	142,20	10,8
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	153,10	0,00	153,10	0,14	142,80	10,3
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	153,23	0,00	153,23	0,14	143,40	9,8
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	153,37	0,00	153,37	0,14	144,00	9,4
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	153,50	0,00	153,50	0,13	144,60	8,9
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	153,64	0,00	153,64	0,13	145,20	8,4
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	153,77	0,00	153,77	0,13	145,80	8,0
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	153,91	0,00	153,91	0,13	146,40	7,5
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	154,04	0,00	154,04	0,13	147,00	7,0
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	154,17	0,00	154,17	0,13	147,60	6,6
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	154,31	0,00	154,31	0,13	148,20	6,1
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	154,44	0,00	154,44	0,13	148,80	5,6
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	154,57	0,00	154,57	0,13	149,40	5,2
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	154,70	0,00	154,70	0,13	150,00	4,7
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	154,83	0,00	154,83	0,13	150,60	4,2
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	154,96	0,00	154,96	0,13	151,20	3,8
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	155,09	0,00	155,09	0,13	151,80	3,3
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	155,22	0,00	155,22	0,13	152,40	2,8
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	155,35	0,00	155,35	0,13	153,00	2,4
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	155,48	0,00	155,48	0,13	153,60	1,9
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	155,61	0,00	155,61	0,13	154,20	1,4
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	155,74	0,00	155,74	0,13	154,80	0,9
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	155,87	0,00	155,87	0,13	155,40	0,5
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	155,99	0,00	155,99	0,13	155,99	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	156,12	0,00	156,12	0,13	156,12	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	156,25	0,00	156,25	0,13	156,25	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	156,37	0,00	156,37	0,13	156,37	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	156,50	0,00	156,50	0,13	156,50	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	156,62	0,00	156,62	0,13	156,62	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	156,75	0,00	156,75	0,12	156,75	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	156,87	0,00	156,87	0,12	156,87	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	157,00	0,00	157,00	0,12	157,00	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	157,12	0,00	157,12	0,12	157,12	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	157,25	0,00	157,25	0,12	157,25	0,0

BACINO 6 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	157,37	0,00	157,37	0,12	157,37	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	157,49	0,00	157,49	0,12	157,49	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	157,62	0,00	157,62	0,12	157,62	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	157,74	0,00	157,74	0,12	157,74	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	157,86	0,00	157,86	0,12	157,86	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	157,98	0,00	157,98	0,12	157,98	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	158,10	0,00	158,10	0,12	158,10	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	158,22	0,00	158,22	0,12	158,22	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	158,34	0,00	158,34	0,12	158,34	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	158,46	0,00	158,46	0,12	158,46	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	158,58	0,00	158,58	0,12	158,58	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	158,70	0,00	158,70	0,12	158,70	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	158,82	0,00	158,82	0,12	158,82	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	158,94	0,00	158,94	0,12	158,94	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	159,06	0,00	159,06	0,12	159,06	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	159,18	0,00	159,18	0,12	159,18	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	159,30	0,00	159,30	0,12	159,30	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	159,41	0,00	159,41	0,12	159,41	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	159,53	0,00	159,53	0,12	159,53	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	159,65	0,00	159,65	0,12	159,65	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	159,76	0,00	159,76	0,12	159,76	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	159,88	0,00	159,88	0,12	159,88	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	160,00	0,00	160,00	0,12	160,00	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	160,11	0,00	160,11	0,12	160,11	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	160,23	0,00	160,23	0,11	160,23	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	160,34	0,00	160,34	0,11	160,34	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	160,46	0,00	160,46	0,11	160,46	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	160,57	0,00	160,57	0,11	160,57	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	160,68	0,00	160,68	0,11	160,68	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	160,80	0,00	160,80	0,11	160,80	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	160,91	0,00	160,91	0,11	160,91	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	161,02	0,00	161,02	0,11	161,02	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	161,14	0,00	161,14	0,11	161,14	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	161,25	0,00	161,25	0,11	161,25	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	161,36	0,00	161,36	0,11	161,36	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	161,47	0,00	161,47	0,11	161,47	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	161,59	0,00	161,59	0,11	161,59	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	161,70	0,00	161,70	0,11	161,70	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	161,81	0,00	161,81	0,11	161,81	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	161,92	0,00	161,92	0,11	161,92	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	162,03	0,00	162,03	0,11	162,03	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	162,14	0,00	162,14	0,11	162,14	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	162,25	0,00	162,25	0,11	162,25	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	162,36	0,00	162,36	0,11	162,36	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	162,47	0,00	162,47	0,11	162,47	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	162,58	0,00	162,58	0,11	162,58	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	162,69	0,00	162,69	0,11	162,69	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	162,80	0,00	162,80	0,11	162,80	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	162,91	0,00	162,91	0,11	162,91	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	163,01	0,00	163,01	0,11	163,01	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	163,12	0,00	163,12	0,11	163,12	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	163,23	0,00	163,23	0,11	163,23	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	163,34	0,00	163,34	0,11	163,34	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	163,44	0,00	163,44	0,11	163,44	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	163,55	0,00	163,55	0,11	163,55	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	163,66	0,00	163,66	0,11	163,66	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	163,76	0,00	163,76	0,11	163,76	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	163,87	0,00	163,87	0,11	163,87	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	163,97	0,00	163,97	0,11	163,97	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	164,08	0,00	164,08	0,11	164,08	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	164,19	0,00	164,19	0,11	164,19	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	164,29	0,00	164,29	0,10	164,29	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	164,40	0,00	164,40	0,10	164,40	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	164,50	0,00	164,50	0,10	164,50	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	164,60	0,00	164,60	0,10	164,60	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	164,71	0,00	164,71	0,10	164,71	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	164,81	0,00	164,81	0,10	164,81	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	164,92	0,00	164,92	0,10	164,92	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	165,02	0,00	165,02	0,10	165,02	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	165,12	0,00	165,12	0,10	165,12	0,0

BACINO 6 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	165,22	0,00	165,22	0,10	165,22	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	165,33	0,00	165,33	0,10	165,33	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	165,43	0,00	165,43	0,10	165,43	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	165,53	0,00	165,53	0,10	165,53	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	165,63	0,00	165,63	0,10	165,63	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	165,74	0,00	165,74	0,10	165,74	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	165,84	0,00	165,84	0,10	165,84	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	165,94	0,00	165,94	0,10	165,94	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	166,04	0,00	166,04	0,10	166,04	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	166,14	0,00	166,14	0,10	166,14	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	166,24	0,00	166,24	0,10	166,24	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	166,34	0,00	166,34	0,10	166,34	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	166,44	0,00	166,44	0,10	166,44	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	166,54	0,00	166,54	0,10	166,54	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	166,64	0,00	166,64	0,10	166,64	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	166,74	0,00	166,74	0,10	166,74	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	166,84	0,00	166,84	0,10	166,84	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	166,94	0,00	166,94	0,10	166,94	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	167,04	0,00	167,04	0,10	167,04	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	167,14	0,00	167,14	0,10	167,14	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	167,23	0,00	167,23	0,10	167,23	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	167,33	0,00	167,33	0,10	167,33	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	167,43	0,00	167,43	0,10	167,43	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	167,53	0,00	167,53	0,10	167,53	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	167,62	0,00	167,62	0,10	167,62	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	167,72	0,00	167,72	0,10	167,72	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	167,82	0,00	167,82	0,10	167,82	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	167,92	0,00	167,92	0,10	167,92	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	168,01	0,00	168,01	0,10	168,01	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	168,11	0,00	168,11	0,10	168,11	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	168,21	0,00	168,21	0,10	168,21	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	168,30	0,00	168,30	0,10	168,30	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	168,40	0,00	168,40	0,10	168,40	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	168,49	0,00	168,49	0,10	168,49	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	168,59	0,00	168,59	0,10	168,59	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	168,68	0,00	168,68	0,10	168,68	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	168,78	0,00	168,78	0,09	168,78	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	168,87	0,00	168,87	0,09	168,87	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	168,97	0,00	168,97	0,09	168,97	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	169,06	0,00	169,06	0,09	169,06	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	169,16	0,00	169,16	0,09	169,16	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	169,25	0,00	169,25	0,09	169,25	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	169,34	0,00	169,34	0,09	169,34	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	169,44	0,00	169,44	0,09	169,44	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	169,53	0,00	169,53	0,09	169,53	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	169,62	0,00	169,62	0,09	169,62	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	169,72	0,00	169,72	0,09	169,72	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	169,81	0,00	169,81	0,09	169,81	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	169,90	0,00	169,90	0,09	169,90	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	170,00	0,00	170,00	0,09	170,00	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	170,09	0,00	170,09	0,09	170,09	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	170,18	0,00	170,18	0,09	170,18	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	170,27	0,00	170,27	0,09	170,27	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	170,36	0,00	170,36	0,09	170,36	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	170,46	0,00	170,46	0,09	170,46	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	170,55	0,00	170,55	0,09	170,55	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	170,64	0,00	170,64	0,09	170,64	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	170,73	0,00	170,73	0,09	170,73	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	170,82	0,00	170,82	0,09	170,82	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	170,91	0,00	170,91	0,09	170,91	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	171,00	0,00	171,00	0,09	171,00	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	171,09	0,00	171,09	0,09	171,09	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	171,18	0,00	171,18	0,09	171,18	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	171,27	0,00	171,27	0,09	171,27	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	171,36	0,00	171,36	0,09	171,36	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	171,45	0,00	171,45	0,09	171,45	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	171,54	0,00	171,54	0,09	171,54	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	171,63	0,00	171,63	0,09	171,63	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	171,72	0,00	171,72	0,09	171,72	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	171,81	0,00	171,81	0,09	171,81	0,0

BACINO 6 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:15:00	2055	34,25	0,08	0,0764	76	171,90	0,00	171,90	0,09	171,90	0,0
10:20:00	2060	34,33	0,08	0,0764	76	171,98	0,00	171,98	0,09	171,98	0,0
10:25:00	2065	34,42	0,08	0,0765	76	172,07	0,00	172,07	0,09	172,07	0,0
10:30:00	2070	34,50	0,08	0,0765	77	172,16	0,00	172,16	0,09	172,16	0,0
10:35:00	2075	34,58	0,08	0,0766	77	172,25	0,00	172,25	0,09	172,25	0,0
10:40:00	2080	34,67	0,08	0,0766	77	172,34	0,00	172,34	0,09	172,34	0,0
10:45:00	2085	34,75	0,08	0,0766	77	172,43	0,00	172,43	0,09	172,43	0,0
10:50:00	2090	34,83	0,08	0,0767	77	172,51	0,00	172,51	0,09	172,51	0,0
10:55:00	2095	34,92	0,08	0,0767	77	172,60	0,00	172,60	0,09	172,60	0,0
11:00:00	2100	35,00	0,08	0,0767	77	172,69	0,00	172,69	0,09	172,69	0,0
11:05:00	2105	35,08	0,08	0,0768	77	172,77	0,00	172,77	0,09	172,77	0,0
11:10:00	2110	35,17	0,08	0,0768	77	172,86	0,00	172,86	0,09	172,86	0,0
11:15:00	2115	35,25	0,08	0,0769	77	172,95	0,00	172,95	0,09	172,95	0,0
11:20:00	2120	35,33	0,08	0,0769	77	173,03	0,00	173,03	0,09	173,03	0,0
11:25:00	2125	35,42	0,08	0,0769	77	173,12	0,00	173,12	0,09	173,12	0,0
11:30:00	2130	35,50	0,08	0,0770	77	173,21	0,00	173,21	0,09	173,21	0,0
11:35:00	2135	35,58	0,08	0,0770	77	173,29	0,00	173,29	0,09	173,29	0,0
11:40:00	2140	35,67	0,08	0,0771	77	173,38	0,00	173,38	0,09	173,38	0,0
11:45:00	2145	35,75	0,08	0,0771	77	173,47	0,00	173,47	0,09	173,47	0,0
11:50:00	2150	35,83	0,08	0,0771	77	173,55	0,00	173,55	0,09	173,55	0,0
11:55:00	2155	35,92	0,08	0,0772	77	173,64	0,00	173,64	0,09	173,64	0,0
12:00:00	2160	36,00	0,08	0,0772	77	173,72	0,00	173,72	0,09	173,72	0,0
12:05:00	2165	36,08	0,08	0,0772	77	173,81	0,00	173,81	0,09	173,81	0,0
12:10:00	2170	36,17	0,08	0,0773	77	173,89	0,00	173,89	0,09	173,89	0,0
12:15:00	2175	36,25	0,08	0,0773	77	173,98	0,00	173,98	0,09	173,98	0,0
12:20:00	2180	36,33	0,08	0,0774	77	174,06	0,00	174,06	0,09	174,06	0,0
12:25:00	2185	36,42	0,08	0,0774	77	174,15	0,00	174,15	0,09	174,15	0,0
12:30:00	2190	36,50	0,08	0,0774	77	174,23	0,00	174,23	0,09	174,23	0,0
12:35:00	2195	36,58	0,08	0,0775	77	174,31	0,00	174,31	0,09	174,31	0,0
12:40:00	2200	36,67	0,08	0,0775	78	174,40	0,00	174,40	0,09	174,40	0,0
12:45:00	2205	36,75	0,08	0,0775	78	174,48	0,00	174,48	0,09	174,48	0,0
12:50:00	2210	36,83	0,08	0,0776	78	174,57	0,00	174,57	0,09	174,57	0,0
12:55:00	2215	36,92	0,08	0,0776	78	174,65	0,00	174,65	0,09	174,65	0,0
13:00:00	2220	37,00	0,08	0,0777	78	174,73	0,00	174,73	0,09	174,73	0,0
13:05:00	2225	37,08	0,08	0,0777	78	174,82	0,00	174,82	0,09	174,82	0,0
13:10:00	2230	37,17	0,08	0,0777	78	174,90	0,00	174,90	0,09	174,90	0,0
13:15:00	2235	37,25	0,08	0,0778	78	174,98	0,00	174,98	0,09	174,98	0,0
13:20:00	2240	37,33	0,08	0,0778	78	175,07	0,00	175,07	0,09	175,07	0,0
13:25:00	2245	37,42	0,08	0,0778	78	175,15	0,00	175,15	0,09	175,15	0,0
13:30:00	2250	37,50	0,08	0,0779	78	175,23	0,00	175,23	0,09	175,23	0,0
13:35:00	2255	37,58	0,08	0,0779	78	175,31	0,00	175,31	0,09	175,31	0,0
13:40:00	2260	37,67	0,08	0,0780	78	175,40	0,00	175,40	0,09	175,40	0,0
13:45:00	2265	37,75	0,08	0,0780	78	175,48	0,00	175,48	0,09	175,48	0,0
13:50:00	2270	37,83	0,08	0,0780	78	175,56	0,00	175,56	0,09	175,56	0,0
13:55:00	2275	37,92	0,08	0,0781	78	175,64	0,00	175,64	0,09	175,64	0,0
14:00:00	2280	38,00	0,08	0,0781	78	175,72	0,00	175,72	0,09	175,72	0,0
14:05:00	2285	38,08	0,08	0,0781	78	175,81	0,00	175,81	0,09	175,81	0,0
14:10:00	2290	38,17	0,08	0,0782	78	175,89	0,00	175,89	0,09	175,89	0,0
14:15:00	2295	38,25	0,08	0,0782	78	175,97	0,00	175,97	0,09	175,97	0,0
14:20:00	2300	38,33	0,08	0,0782	78	176,05	0,00	176,05	0,09	176,05	0,0
14:25:00	2305	38,42	0,08	0,0783	78	176,13	0,00	176,13	0,09	176,13	0,0
14:30:00	2310	38,50	0,08	0,0783	78	176,21	0,00	176,21	0,09	176,21	0,0
14:35:00	2315	38,58	0,08	0,0784	78	176,29	0,00	176,29	0,09	176,29	0,0
14:40:00	2320	38,67	0,08	0,0784	78	176,37	0,00	176,37	0,09	176,37	0,0
14:45:00	2325	38,75	0,08	0,0784	78	176,45	0,00	176,45	0,09	176,45	0,0
14:50:00	2330	38,83	0,08	0,0785	78	176,53	0,00	176,53	0,09	176,53	0,0
14:55:00	2335	38,92	0,08	0,0785	78	176,61	0,00	176,61	0,09	176,61	0,0
15:00:00	2340	39,00	0,08	0,0785	79	176,69	0,00	176,69	0,09	176,69	0,0
15:05:00	2345	39,08	0,08	0,0786	79	176,77	0,00	176,77	0,09	176,77	0,0
15:10:00	2350	39,17	0,08	0,0786	79	176,85	0,00	176,85	0,09	176,85	0,0
15:15:00	2355	39,25	0,08	0,0786	79	176,93	0,00	176,93	0,09	176,93	0,0
15:20:00	2360	39,33	0,08	0,0787	79	177,01	0,00	177,01	0,09	177,01	0,0
15:25:00	2365	39,42	0,08	0,0787	79	177,09	0,00	177,09	0,09	177,09	0,0
15:30:00	2370	39,50	0,08	0,0787	79	177,17	0,00	177,17	0,09	177,17	0,0
15:35:00	2375	39,58	0,08	0,0788	79	177,25	0,00	177,25	0,09	177,25	0,0
15:40:00	2380	39,67	0,08	0,0788	79	177,33	0,00	177,33	0,09	177,33	0,0
15:45:00	2385	39,75	0,08	0,0788	79	177,41	0,00	177,41	0,09	177,41	0,0
15:50:00	2390	39,83	0,08	0,0789	79	177,49	0,00	177,49	0,09	177,49	0,0
15:55:00	2395	39,92	0,08	0,0789	79	177,57	0,00	177,57	0,09	177,57	0,0
16:00:00	2400	40,00	0,08	0,0790	79	177,65	0,00	177,65	0,09	177,65	0,0

BACINO 6 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:05:00	2405	40,08	0,08	0,0790	79	177,72	0,00	177,72	0,09	177,72	0,0
16:10:00	2410	40,17	0,08	0,0790	79	177,80	0,00	177,80	0,09	177,80	0,0
16:15:00	2415	40,25	0,08	0,0791	79	177,88	0,00	177,88	0,09	177,88	0,0
16:20:00	2420	40,33	0,08	0,0791	79	177,96	0,00	177,96	0,09	177,96	0,0
16:25:00	2425	40,42	0,08	0,0791	79	178,04	0,00	178,04	0,09	178,04	0,0
16:30:00	2430	40,50	0,08	0,0792	79	178,11	0,00	178,11	0,09	178,11	0,0
16:35:00	2435	40,58	0,08	0,0792	79	178,19	0,00	178,19	0,09	178,19	0,0
16:40:00	2440	40,67	0,08	0,0792	79	178,27	0,00	178,27	0,09	178,27	0,0
16:45:00	2445	40,75	0,08	0,0793	79	178,35	0,00	178,35	0,09	178,35	0,0
16:50:00	2450	40,83	0,08	0,0793	79	178,42	0,00	178,42	0,09	178,42	0,0
16:55:00	2455	40,92	0,08	0,0793	79	178,50	0,00	178,50	0,09	178,50	0,0
17:00:00	2460	41,00	0,08	0,0794	79	178,58	0,00	178,58	0,09	178,58	0,0
17:05:00	2465	41,08	0,08	0,0794	79	178,66	0,00	178,66	0,09	178,66	0,0
17:10:00	2470	41,17	0,08	0,0794	79	178,73	0,00	178,73	0,09	178,73	0,0
17:15:00	2475	41,25	0,08	0,0795	79	178,81	0,00	178,81	0,09	178,81	0,0
17:20:00	2480	41,33	0,08	0,0795	80	178,89	0,00	178,89	0,09	178,89	0,0
17:25:00	2485	41,42	0,08	0,0795	80	178,96	0,00	178,96	0,09	178,96	0,0
17:30:00	2490	41,50	0,08	0,0796	80	179,04	0,00	179,04	0,09	179,04	0,0
17:35:00	2495	41,58	0,08	0,0796	80	179,11	0,00	179,11	0,09	179,11	0,0
17:40:00	2500	41,67	0,08	0,0796	80	179,19	0,00	179,19	0,09	179,19	0,0
17:45:00	2505	41,75	0,08	0,0797	80	179,27	0,00	179,27	0,09	179,27	0,0
17:50:00	2510	41,83	0,08	0,0797	80	179,34	0,00	179,34	0,09	179,34	0,0
17:55:00	2515	41,92	0,08	0,0797	80	179,42	0,00	179,42	0,09	179,42	0,0
18:00:00	2520	42,00	0,08	0,0798	80	179,49	0,00	179,49	0,09	179,49	0,0
18:05:00	2525	42,08	0,08	0,0798	80	179,57	0,00	179,57	0,09	179,57	0,0
18:10:00	2530	42,17	0,08	0,0798	80	179,64	0,00	179,64	0,09	179,64	0,0
18:15:00	2535	42,25	0,08	0,0799	80	179,72	0,00	179,72	0,09	179,72	0,0
18:20:00	2540	42,33	0,08	0,0799	80	179,79	0,00	179,79	0,09	179,79	0,0
18:25:00	2545	42,42	0,08	0,0799	80	179,87	0,00	179,87	0,09	179,87	0,0
18:30:00	2550	42,50	0,08	0,0800	80	179,94	0,00	179,94	0,09	179,94	0,0
18:35:00	2555	42,58	0,08	0,0800	80	180,02	0,00	180,02	0,09	180,02	0,0
18:40:00	2560	42,67	0,08	0,0800	80	180,09	0,00	180,09	0,09	180,09	0,0
18:45:00	2565	42,75	0,08	0,0801	80	180,17	0,00	180,17	0,09	180,17	0,0
18:50:00	2570	42,83	0,08	0,0801	80	180,24	0,00	180,24	0,09	180,24	0,0
18:55:00	2575	42,92	0,08	0,0801	80	180,32	0,00	180,32	0,09	180,32	0,0
19:00:00	2580	43,00	0,08	0,0802	80	180,39	0,00	180,39	0,09	180,39	0,0
19:05:00	2585	43,08	0,08	0,0802	80	180,46	0,00	180,46	0,09	180,46	0,0
19:10:00	2590	43,17	0,08	0,0802	80	180,54	0,00	180,54	0,09	180,54	0,0
19:15:00	2595	43,25	0,08	0,0803	80	180,61	0,00	180,61	0,09	180,61	0,0
19:20:00	2600	43,33	0,08	0,0803	80	180,69	0,00	180,69	0,09	180,69	0,0
19:25:00	2605	43,42	0,08	0,0803	80	180,76	0,00	180,76	0,09	180,76	0,0
19:30:00	2610	43,50	0,08	0,0804	80	180,83	0,00	180,83	0,09	180,83	0,0
19:35:00	2615	43,58	0,08	0,0804	80	180,91	0,00	180,91	0,09	180,91	0,0
19:40:00	2620	43,67	0,08	0,0804	80	180,98	0,00	180,98	0,09	180,98	0,0
19:45:00	2625	43,75	0,08	0,0805	80	181,05	0,00	181,05	0,09	181,05	0,0
19:50:00	2630	43,83	0,08	0,0805	81	181,13	0,00	181,13	0,09	181,13	0,0
19:55:00	2635	43,92	0,08	0,0805	81	181,20	0,00	181,20	0,09	181,20	0,0
20:00:00	2640	44,00	0,08	0,0806	81	181,27	0,00	181,27	0,09	181,27	0,0
20:05:00	2645	44,08	0,08	0,0806	81	181,34	0,00	181,34	0,09	181,34	0,0
20:10:00	2650	44,17	0,08	0,0806	81	181,42	0,00	181,42	0,09	181,42	0,0
20:15:00	2655	44,25	0,08	0,0807	81	181,49	0,00	181,49	0,09	181,49	0,0
20:20:00	2660	44,33	0,08	0,0807	81	181,56	0,00	181,56	0,09	181,56	0,0
20:25:00	2665	44,42	0,08	0,0807	81	181,63	0,00	181,63	0,09	181,63	0,0
20:30:00	2670	44,50	0,08	0,0808	81	181,71	0,00	181,71	0,09	181,71	0,0
20:35:00	2675	44,58	0,08	0,0808	81	181,78	0,00	181,78	0,09	181,78	0,0
20:40:00	2680	44,67	0,08	0,0808	81	181,85	0,00	181,85	0,09	181,85	0,0
20:45:00	2685	44,75	0,08	0,0809	81	181,92	0,00	181,92	0,09	181,92	0,0
20:50:00	2690	44,83	0,08	0,0809	81	181,99	0,00	181,99	0,09	181,99	0,0
20:55:00	2695	44,92	0,08	0,0809	81	182,07	0,00	182,07	0,09	182,07	0,0
21:00:00	2700	45,00	0,08	0,0809	81	182,14	0,00	182,14	0,09	182,14	0,0
21:05:00	2705	45,08	0,08	0,0810	81	182,21	0,00	182,21	0,09	182,21	0,0
21:10:00	2710	45,17	0,08	0,0810	81	182,28	0,00	182,28	0,09	182,28	0,0
21:15:00	2715	45,25	0,08	0,0810	81	182,35	0,00	182,35	0,09	182,35	0,0
21:20:00	2720	45,33	0,08	0,0811	81	182,42	0,00	182,42	0,09	182,42	0,0
21:25:00	2725	45,42	0,08	0,0811	81	182,49	0,00	182,49	0,09	182,49	0,0
21:30:00	2730	45,50	0,08	0,0811	81	182,56	0,00	182,56	0,09	182,56	0,0
21:35:00	2735	45,58	0,08	0,0812	81	182,64	0,00	182,64	0,09	182,64	0,0
21:40:00	2740	45,67	0,08	0,0812	81	182,71	0,00	182,71	0,09	182,71	0,0
21:45:00	2745	45,75	0,08	0,0812	81	182,78	0,00	182,78	0,09	182,78	0,0
21:50:00	2750	45,83	0,08	0,0813	81	182,85	0,00	182,85	0,09	182,85	0,0

BACINO 6 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21:55:00	2755	45,92	0,08	0,0813	81	182,92	0,00	182,92	0,09	182,92	0,0
22:00:00	2760	46,00	0,08	0,0813	81	182,99	0,00	182,99	0,09	182,99	0,0
22:05:00	2765	46,08	0,08	0,0814	81	183,06	0,00	183,06	0,09	183,06	0,0
22:10:00	2770	46,17	0,08	0,0814	81	183,13	0,00	183,13	0,09	183,13	0,0
22:15:00	2775	46,25	0,08	0,0814	81	183,20	0,00	183,20	0,09	183,20	0,0
22:20:00	2780	46,33	0,08	0,0815	81	183,27	0,00	183,27	0,09	183,27	0,0
22:25:00	2785	46,42	0,08	0,0815	81	183,34	0,00	183,34	0,09	183,34	0,0
22:30:00	2790	46,50	0,08	0,0815	82	183,41	0,00	183,41	0,09	183,41	0,0
22:35:00	2795	46,58	0,08	0,0815	82	183,48	0,00	183,48	0,09	183,48	0,0
22:40:00	2800	46,67	0,08	0,0816	82	183,55	0,00	183,55	0,09	183,55	0,0
22:45:00	2805	46,75	0,08	0,0816	82	183,62	0,00	183,62	0,09	183,62	0,0
22:50:00	2810	46,83	0,08	0,0816	82	183,69	0,00	183,69	0,09	183,69	0,0
22:55:00	2815	46,92	0,08	0,0817	82	183,76	0,00	183,76	0,09	183,76	0,0
23:00:00	2820	47,00	0,08	0,0817	82	183,82	0,00	183,82	0,09	183,82	0,0
23:05:00	2825	47,08	0,08	0,0817	82	183,89	0,00	183,89	0,09	183,89	0,0
23:10:00	2830	47,17	0,08	0,0818	82	183,96	0,00	183,96	0,09	183,96	0,0
23:15:00	2835	47,25	0,08	0,0818	82	184,03	0,00	184,03	0,09	184,03	0,0
23:20:00	2840	47,33	0,08	0,0818	82	184,10	0,00	184,10	0,09	184,10	0,0
23:25:00	2845	47,42	0,08	0,0819	82	184,17	0,00	184,17	0,09	184,17	0,0
23:30:00	2850	47,50	0,08	0,0819	82	184,24	0,00	184,24	0,09	184,24	0,0
23:35:00	2855	47,58	0,08	0,0819	82	184,31	0,00	184,31	0,09	184,31	0,0
23:40:00	2860	47,67	0,08	0,0819	82	184,37	0,00	184,37	0,09	184,37	0,0
23:45:00	2865	47,75	0,08	0,0820	82	184,44	0,00	184,44	0,09	184,44	0,0
23:50:00	2870	47,83	0,08	0,0820	82	184,51	0,00	184,51	0,09	184,51	0,0
23:55:00	2875	47,92	0,08	0,0820	82	184,58	0,00	184,58	0,09	184,58	0,0
00:00:00	2880	48,00	0,08	0,0821	82	184,65	0,00	184,65	0,09	184,65	0,0
00:05:00	2885	48,08	0,08	0,0821	82	184,71	0,00	184,71	0,09	184,71	0,0
00:10:00	2890	48,17	0,08	0,0821	82	184,78	0,00	184,78	0,09	184,78	0,0
00:15:00	2895	48,25	0,08	0,0822	82	184,85	0,00	184,85	0,09	184,85	0,0
00:20:00	2900	48,33	0,08	0,0822	82	184,92	0,00	184,92	0,09	184,92	0,0
00:25:00	2905	48,42	0,08	0,0822	82	184,99	0,00	184,99	0,09	184,99	0,0
00:30:00	2910	48,50	0,08	0,0822	82	185,05	0,00	185,05	0,09	185,05	0,0
00:35:00	2915	48,58	0,08	0,0823	82	185,12	0,00	185,12	0,09	185,12	0,0
00:40:00	2920	48,67	0,08	0,0823	82	185,19	0,00	185,19	0,09	185,19	0,0
00:45:00	2925	48,75	0,08	0,0823	82	185,25	0,00	185,25	0,09	185,25	0,0
00:50:00	2930	48,83	0,08	0,0824	82	185,32	0,00	185,32	0,09	185,32	0,0
00:55:00	2935	48,92	0,08	0,0824	82	185,39	0,00	185,39	0,09	185,39	0,0
01:00:00	2940	49,00	0,08	0,0824	82	185,46	0,00	185,46	0,09	185,46	0,0
01:05:00	2945	49,08	0,08	0,0825	82	185,52	0,00	185,52	0,09	185,52	0,0
01:10:00	2950	49,17	0,08	0,0825	82	185,59	0,00	185,59	0,09	185,59	0,0
01:15:00	2955	49,25	0,08	0,0825	83	185,66	0,00	185,66	0,09	185,66	0,0
01:20:00	2960	49,33	0,08	0,0825	83	185,72	0,00	185,72	0,09	185,72	0,0
01:25:00	2965	49,42	0,08	0,0826	83	185,79	0,00	185,79	0,09	185,79	0,0
01:30:00	2970	49,50	0,08	0,0826	83	185,86	0,00	185,86	0,09	185,86	0,0
01:35:00	2975	49,58	0,08	0,0826	83	185,92	0,00	185,92	0,09	185,92	0,0
01:40:00	2980	49,67	0,08	0,0827	83	185,99	0,00	185,99	0,09	185,99	0,0
01:45:00	2985	49,75	0,08	0,0827	83	186,05	0,00	186,05	0,09	186,05	0,0
01:50:00	2990	49,83	0,08	0,0827	83	186,12	0,00	186,12	0,09	186,12	0,0
01:55:00	2995	49,92	0,08	0,0827	83	186,19	0,00	186,19	0,09	186,19	0,0
02:00:00	3000	50,00	0,08	0,0828	83	186,25	0,00	186,25	0,09	186,25	0,0
02:05:00	3005	50,08	0,08	0,0828	83	186,32	0,00	186,32	0,09	186,32	0,0
02:10:00	3010	50,17	0,08	0,0828	83	186,38	0,00	186,38	0,09	186,38	0,0
02:15:00	3015	50,25	0,08	0,0829	83	186,45	0,00	186,45	0,09	186,45	0,0
02:20:00	3020	50,33	0,08	0,0829	83	186,51	0,00	186,51	0,09	186,51	0,0
02:25:00	3025	50,42	0,08	0,0829	83	186,58	0,00	186,58	0,09	186,58	0,0
02:30:00	3030	50,50	0,08	0,0830	83	186,64	0,00	186,64	0,09	186,64	0,0
02:35:00	3035	50,58	0,08	0,0830	83	186,71	0,00	186,71	0,09	186,71	0,0
02:40:00	3040	50,67	0,08	0,0830	83	186,78	0,00	186,78	0,09	186,78	0,0
02:45:00	3045	50,75	0,08	0,0830	83	186,84	0,00	186,84	0,09	186,84	0,0
02:50:00	3050	50,83	0,08	0,0831	83	186,91	0,00	186,91	0,09	186,91	0,0
02:55:00	3055	50,92	0,08	0,0831	83	186,97	0,00	186,97	0,09	186,97	0,0
03:00:00	3060	51,00	0,08	0,0831	83	187,04	0,00	187,04	0,09	187,04	0,0
03:05:00	3065	51,08	0,08	0,0832	83	187,10	0,00	187,10	0,09	187,10	0,0
03:10:00	3070	51,17	0,08	0,0832	83	187,16	0,00	187,16	0,09	187,16	0,0
03:15:00	3075	51,25	0,08	0,0832	83	187,23	0,00	187,23	0,09	187,23	0,0
03:20:00	3080	51,33	0,08	0,0832	83	187,29	0,00	187,29	0,09	187,29	0,0
03:25:00	3085	51,42	0,08	0,0833	83	187,36	0,00	187,36	0,09	187,36	0,0
03:30:00	3090	51,50	0,08	0,0833	83	187,42	0,00	187,42	0,09	187,42	0,0
03:35:00	3095	51,58	0,08	0,0833	83	187,49	0,00	187,49	0,09	187,49	0,0
03:40:00	3100	51,67	0,08	0,0834	83	187,55	0,00	187,55	0,09	187,55	0,0

BACINO 6 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
03:45:00	3105	51,75	0,08	0,0834	83	187,61	0,00	187,61	0,09	187,61	0,0
03:50:00	3110	51,83	0,08	0,0834	83	187,68	0,00	187,68	0,09	187,68	0,0
03:55:00	3115	51,92	0,08	0,0834	83	187,74	0,00	187,74	0,09	187,74	0,0
04:00:00	3120	52,00	0,08	0,0835	83	187,81	0,00	187,81	0,09	187,81	0,0
04:05:00	3125	52,08	0,08	0,0835	83	187,87	0,00	187,87	0,09	187,87	0,0
04:10:00	3130	52,17	0,08	0,0835	84	187,93	0,00	187,93	0,09	187,93	0,0
04:15:00	3135	52,25	0,08	0,0836	84	188,00	0,00	188,00	0,09	188,00	0,0
04:20:00	3140	52,33	0,08	0,0836	84	188,06	0,00	188,06	0,09	188,06	0,0
04:25:00	3145	52,42	0,08	0,0836	84	188,12	0,00	188,12	0,09	188,12	0,0
04:30:00	3150	52,50	0,08	0,0836	84	188,19	0,00	188,19	0,09	188,19	0,0
04:35:00	3155	52,58	0,08	0,0837	84	188,25	0,00	188,25	0,09	188,25	0,0
04:40:00	3160	52,67	0,08	0,0837	84	188,31	0,00	188,31	0,09	188,31	0,0
04:45:00	3165	52,75	0,08	0,0837	84	188,38	0,00	188,38	0,09	188,38	0,0
04:50:00	3170	52,83	0,08	0,0838	84	188,44	0,00	188,44	0,09	188,44	0,0
04:55:00	3175	52,92	0,08	0,0838	84	188,50	0,00	188,50	0,09	188,50	0,0
05:00:00	3180	53,00	0,08	0,0838	84	188,57	0,00	188,57	0,09	188,57	0,0
05:05:00	3185	53,08	0,08	0,0838	84	188,63	0,00	188,63	0,09	188,63	0,0
05:10:00	3190	53,17	0,08	0,0839	84	188,69	0,00	188,69	0,09	188,69	0,0
05:15:00	3195	53,25	0,08	0,0839	84	188,75	0,00	188,75	0,09	188,75	0,0
05:20:00	3200	53,33	0,08	0,0839	84	188,82	0,00	188,82	0,09	188,82	0,0
05:25:00	3205	53,42	0,08	0,0839	84	188,88	0,00	188,88	0,09	188,88	0,0
05:30:00	3210	53,50	0,08	0,0840	84	188,94	0,00	188,94	0,09	188,94	0,0
05:35:00	3215	53,58	0,08	0,0840	84	189,00	0,00	189,00	0,09	189,00	0,0
05:40:00	3220	53,67	0,08	0,0840	84	189,07	0,00	189,07	0,09	189,07	0,0
05:45:00	3225	53,75	0,08	0,0841	84	189,13	0,00	189,13	0,09	189,13	0,0
05:50:00	3230	53,83	0,08	0,0841	84	189,19	0,00	189,19	0,09	189,19	0,0
05:55:00	3235	53,92	0,08	0,0841	84	189,25	0,00	189,25	0,09	189,25	0,0
06:00:00	3240	54,00	0,08	0,0841	84	189,32	0,00	189,32	0,09	189,32	0,0
06:05:00	3245	54,08	0,08	0,0842	84	189,38	0,00	189,38	0,09	189,38	0,0
06:10:00	3250	54,17	0,08	0,0842	84	189,44	0,00	189,44	0,09	189,44	0,0
06:15:00	3255	54,25	0,08	0,0842	84	189,50	0,00	189,50	0,09	189,50	0,0
06:20:00	3260	54,33	0,08	0,0842	84	189,56	0,00	189,56	0,09	189,56	0,0
06:25:00	3265	54,42	0,08	0,0843	84	189,62	0,00	189,62	0,09	189,62	0,0
06:30:00	3270	54,50	0,08	0,0843	84	189,69	0,00	189,69	0,09	189,69	0,0
06:35:00	3275	54,58	0,08	0,0843	84	189,75	0,00	189,75	0,09	189,75	0,0
06:40:00	3280	54,67	0,08	0,0844	84	189,81	0,00	189,81	0,09	189,81	0,0
06:45:00	3285	54,75	0,08	0,0844	84	189,87	0,00	189,87	0,09	189,87	0,0
06:50:00	3290	54,83	0,08	0,0844	84	189,93	0,00	189,93	0,09	189,93	0,0
06:55:00	3295	54,92	0,08	0,0844	84	189,99	0,00	189,99	0,09	189,99	0,0
07:00:00	3300	55,00	0,08	0,0845	84	190,05	0,00	190,05	0,09	190,05	0,0
07:05:00	3305	55,08	0,08	0,0845	84	190,11	0,00	190,11	0,09	190,11	0,0
07:10:00	3310	55,17	0,08	0,0845	85	190,18	0,00	190,18	0,09	190,18	0,0
07:15:00	3315	55,25	0,08	0,0845	85	190,24	0,00	190,24	0,09	190,24	0,0
07:20:00	3320	55,33	0,08	0,0846	85	190,30	0,00	190,30	0,09	190,30	0,0
07:25:00	3325	55,42	0,08	0,0846	85	190,36	0,00	190,36	0,09	190,36	0,0
07:30:00	3330	55,50	0,08	0,0846	85	190,42	0,00	190,42	0,09	190,42	0,0
07:35:00	3335	55,58	0,08	0,0847	85	190,48	0,00	190,48	0,09	190,48	0,0
07:40:00	3340	55,67	0,08	0,0847	85	190,54	0,00	190,54	0,09	190,54	0,0
07:45:00	3345	55,75	0,08	0,0847	85	190,60	0,00	190,60	0,09	190,60	0,0
07:50:00	3350	55,83	0,08	0,0847	85	190,66	0,00	190,66	0,09	190,66	0,0
07:55:00	3355	55,92	0,08	0,0848	85	190,72	0,00	190,72	0,09	190,72	0,0
08:00:00	3360	56,00	0,08	0,0848	85	190,78	0,00	190,78	0,09	190,78	0,0
08:05:00	3365	56,08	0,08	0,0848	85	190,84	0,00	190,84	0,09	190,84	0,0
08:10:00	3370	56,17	0,08	0,0848	85	190,90	0,00	190,90	0,09	190,90	0,0
08:15:00	3375	56,25	0,08	0,0849	85	190,96	0,00	190,96	0,09	190,96	0,0
08:20:00	3380	56,33	0,08	0,0849	85	191,02	0,00	191,02	0,09	191,02	0,0
08:25:00	3385	56,42	0,08	0,0849	85	191,08	0,00	191,08	0,09	191,08	0,0
08:30:00	3390	56,50	0,08	0,0850	85	191,14	0,00	191,14	0,09	191,14	0,0
08:35:00	3395	56,58	0,08	0,0850	85	191,20	0,00	191,20	0,09	191,20	0,0
08:40:00	3400	56,67	0,08	0,0850	85	191,26	0,00	191,26	0,09	191,26	0,0
08:45:00	3405	56,75	0,08	0,0850	85	191,32	0,00	191,32	0,09	191,32	0,0
08:50:00	3410	56,83	0,08	0,0851	85	191,38	0,00	191,38	0,09	191,38	0,0
08:55:00	3415	56,92	0,08	0,0851	85	191,44	0,00	191,44	0,09	191,44	0,0
09:00:00	3420	57,00	0,08	0,0851	85	191,50	0,00	191,50	0,09	191,50	0,0
09:05:00	3425	57,08	0,08	0,0851	85	191,56	0,00	191,56	0,09	191,56	0,0
09:10:00	3430	57,17	0,08	0,0852	85	191,62	0,00	191,62	0,09	191,62	0,0
09:15:00	3435	57,25	0,08	0,0852	85	191,68	0,00	191,68	0,09	191,68	0,0
09:20:00	3440	57,33	0,08	0,0852	85	191,73	0,00	191,73	0,09	191,73	0,0
09:25:00	3445	57,42	0,08	0,0852	85	191,79	0,00	191,79	0,09	191,79	0,0
09:30:00	3450	57,50	0,08	0,0853	85	191,85	0,00	191,85	0,09	191,85	0,0

BACINO 6 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
09:35:00	3455	57,58	0,08	0,0853	85	191,91	0,00	191,91	0,09	191,91	0,0
09:40:00	3460	57,67	0,08	0,0853	85	191,97	0,00	191,97	0,09	191,97	0,0
09:45:00	3465	57,75	0,08	0,0853	85	192,03	0,00	192,03	0,09	192,03	0,0
09:50:00	3470	57,83	0,08	0,0854	85	192,09	0,00	192,09	0,09	192,09	0,0
09:55:00	3475	57,92	0,08	0,0854	85	192,15	0,00	192,15	0,09	192,15	0,0
10:00:00	3480	58,00	0,08	0,0854	85	192,21	0,00	192,21	0,09	192,21	0,0
10:05:00	3485	58,08	0,08	0,0855	85	192,26	0,00	192,26	0,09	192,26	0,0
10:10:00	3490	58,17	0,08	0,0855	85	192,32	0,00	192,32	0,09	192,32	0,0
10:15:00	3495	58,25	0,08	0,0855	86	192,38	0,00	192,38	0,09	192,38	0,0
10:20:00	3500	58,33	0,08	0,0855	86	192,44	0,00	192,44	0,09	192,44	0,0
10:25:00	3505	58,42	0,08	0,0856	86	192,50	0,00	192,50	0,09	192,50	0,0
10:30:00	3510	58,50	0,08	0,0856	86	192,56	0,00	192,56	0,09	192,56	0,0
10:35:00	3515	58,58	0,08	0,0856	86	192,61	0,00	192,61	0,09	192,61	0,0
10:40:00	3520	58,67	0,08	0,0856	86	192,67	0,00	192,67	0,09	192,67	0,0
10:45:00	3525	58,75	0,08	0,0857	86	192,73	0,00	192,73	0,09	192,73	0,0
10:50:00	3530	58,83	0,08	0,0857	86	192,79	0,00	192,79	0,09	192,79	0,0
10:55:00	3535	58,92	0,08	0,0857	86	192,85	0,00	192,85	0,09	192,85	0,0
11:00:00	3540	59,00	0,08	0,0857	86	192,90	0,00	192,90	0,09	192,90	0,0
11:05:00	3545	59,08	0,08	0,0858	86	192,96	0,00	192,96	0,09	192,96	0,0
11:10:00	3550	59,17	0,08	0,0858	86	193,02	0,00	193,02	0,09	193,02	0,0
11:15:00	3555	59,25	0,08	0,0858	86	193,08	0,00	193,08	0,09	193,08	0,0
11:20:00	3560	59,33	0,08	0,0858	86	193,13	0,00	193,13	0,09	193,13	0,0
11:25:00	3565	59,42	0,08	0,0859	86	193,19	0,00	193,19	0,09	193,19	0,0
11:30:00	3570	59,50	0,08	0,0859	86	193,25	0,00	193,25	0,09	193,25	0,0
11:35:00	3575	59,58	0,08	0,0859	86	193,31	0,00	193,31	0,09	193,31	0,0
11:40:00	3580	59,67	0,08	0,0859	86	193,36	0,00	193,36	0,09	193,36	0,0
Max									48,0		81,0

COMUNE DI MINERBIO
RETI DI DRENAGGIO ACQUE REFLUE E ACQUE METEORICHE
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

METODO DELLE SOLE PIOGGE
(Afflussi/Deflussi)

BACINO 6 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	19,41	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	19,41	0,00	19,41	3,07	2,18	17,2
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	22,48	0,00	22,48	2,02	4,37	18,1
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	24,50	0,00	24,50	1,54	6,55	17,9
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	26,04	0,00	26,04	1,26	8,74	17,3
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	27,30	0,00	27,30	1,08	10,92	16,4
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	28,38	0,00	28,38	0,94	13,10	15,3
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	29,32	0,00	29,32	0,84	15,29	14,0
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	30,16	0,00	30,16	0,76	17,47	12,7
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	30,92	0,00	30,92	0,70	19,66	11,3
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	31,62	0,00	31,62	0,65	21,84	9,8
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	32,27	0,00	32,27	0,60	24,02	8,2
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	32,87	0,00	32,87	0,56	26,21	6,7
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	33,43	0,00	33,43	0,53	28,39	5,0
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	33,96	0,00	33,96	0,50	30,58	3,4
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	34,46	0,00	34,46	0,47	32,76	1,7
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	34,94	0,00	34,94	0,45	34,94	0,0
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	35,39	0,00	35,39	0,43	35,39	0,0
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	35,82	0,00	35,82	0,41	35,82	0,0
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	36,23	0,00	36,23	0,40	36,23	0,0
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	36,63	0,00	36,63	0,38	36,63	0,0
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	37,01	0,00	37,01	0,37	37,01	0,0
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	37,38	0,00	37,38	0,35	37,38	0,0
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	37,73	0,00	37,73	0,34	37,73	0,0
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	38,07	0,00	38,07	0,33	38,07	0,0
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	38,40	0,00	38,40	0,32	38,40	0,0
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	38,72	0,00	38,72	0,31	38,72	0,0
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	39,03	0,00	39,03	0,30	39,03	0,0
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	39,34	0,00	39,34	0,29	39,34	0,0
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	39,63	0,00	39,63	0,29	39,63	0,0
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	39,92	0,00	39,92	0,28	39,92	0,0
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	40,19	0,00	40,19	0,27	40,19	0,0
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	40,47	0,00	40,47	0,26	40,47	0,0
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	40,73	0,00	40,73	0,26	40,73	0,0
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	40,99	0,00	40,99	0,25	40,99	0,0
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	41,24	0,00	41,24	0,25	41,24	0,0
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	41,49	0,00	41,49	0,24	41,49	0,0
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	41,73	0,00	41,73	0,24	41,73	0,0
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	41,97	0,00	41,97	0,23	41,97	0,0
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	42,20	0,00	42,20	0,23	42,20	0,0
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	42,43	0,00	42,43	0,22	42,43	0,0
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	42,65	0,00	42,65	0,22	42,65	0,0
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	42,87	0,00	42,87	0,21	42,87	0,0
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	43,08	0,00	43,08	0,21	43,08	0,0
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	43,29	0,00	43,29	0,21	43,29	0,0
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	43,50	0,00	43,50	0,20	43,50	0,0
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	43,70	0,00	43,70	0,20	43,70	0,0
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	43,90	0,00	43,90	0,20	43,90	0,0
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	44,10	0,00	44,10	0,19	44,10	0,0
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	44,29	0,00	44,29	0,19	44,29	0,0
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	44,48	0,00	44,48	0,19	44,48	0,0
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	44,67	0,00	44,67	0,18	44,67	0,0
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	44,85	0,00	44,85	0,18	44,85	0,0
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	45,03	0,00	45,03	0,18	45,03	0,0
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	45,21	0,00	45,21	0,18	45,21	0,0
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	45,39	0,00	45,39	0,17	45,39	0,0
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	45,56	0,00	45,56	0,17	45,56	0,0
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	45,73	0,00	45,73	0,17	45,73	0,0
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	45,90	0,00	45,90	0,17	45,90	0,0
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	46,07	0,00	46,07	0,16	46,07	0,0
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	46,23	0,00	46,23	0,16	46,23	0,0

BACINO 6 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	46,40	0,00	46,40	0,16	46,40	0,0
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	46,56	0,00	46,56	0,16	46,56	0,0
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	46,71	0,00	46,71	0,16	46,71	0,0
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	46,87	0,00	46,87	0,15	46,87	0,0
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	47,02	0,00	47,02	0,15	47,02	0,0
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	47,18	0,00	47,18	0,15	47,18	0,0
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	47,33	0,00	47,33	0,15	47,33	0,0
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	47,48	0,00	47,48	0,15	47,48	0,0
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	47,62	0,00	47,62	0,15	47,62	0,0
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	47,77	0,00	47,77	0,14	47,77	0,0
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	47,91	0,00	47,91	0,14	47,91	0,0
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	48,06	0,00	48,06	0,14	48,06	0,0
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	48,20	0,00	48,20	0,14	48,20	0,0
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	48,34	0,00	48,34	0,14	48,34	0,0
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	48,47	0,00	48,47	0,14	48,47	0,0
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	48,61	0,00	48,61	0,13	48,61	0,0
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	48,74	0,00	48,74	0,13	48,74	0,0
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	48,88	0,00	48,88	0,13	48,88	0,0
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	49,01	0,00	49,01	0,13	49,01	0,0
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	49,14	0,00	49,14	0,13	49,14	0,0
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	49,27	0,00	49,27	0,13	49,27	0,0
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	49,40	0,00	49,40	0,13	49,40	0,0
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	49,53	0,00	49,53	0,13	49,53	0,0
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	49,65	0,00	49,65	0,12	49,65	0,0
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	49,78	0,00	49,78	0,12	49,78	0,0
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	49,90	0,00	49,90	0,12	49,90	0,0
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	50,02	0,00	50,02	0,12	50,02	0,0
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	50,14	0,00	50,14	0,12	50,14	0,0
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	50,26	0,00	50,26	0,12	50,26	0,0
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	50,38	0,00	50,38	0,12	50,38	0,0
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	50,50	0,00	50,50	0,12	50,50	0,0
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	50,62	0,00	50,62	0,12	50,62	0,0
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	50,74	0,00	50,74	0,12	50,74	0,0
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	50,85	0,00	50,85	0,11	50,85	0,0
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	50,96	0,00	50,96	0,11	50,96	0,0
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	51,08	0,00	51,08	0,11	51,08	0,0
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	51,19	0,00	51,19	0,11	51,19	0,0
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	51,30	0,00	51,30	0,11	51,30	0,0
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	51,41	0,00	51,41	0,11	51,41	0,0
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	51,52	0,00	51,52	0,11	51,52	0,0
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	51,63	0,00	51,63	0,11	51,63	0,0
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	51,74	0,00	51,74	0,11	51,74	0,0
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	51,85	0,00	51,85	0,11	51,85	0,0
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	51,95	0,00	51,95	0,11	51,95	0,0
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	52,06	0,00	52,06	0,10	52,06	0,0
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	52,16	0,00	52,16	0,10	52,16	0,0
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	52,27	0,00	52,27	0,10	52,27	0,0
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	52,37	0,00	52,37	0,10	52,37	0,0
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	52,47	0,00	52,47	0,10	52,47	0,0
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	52,57	0,00	52,57	0,10	52,57	0,0
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	52,67	0,00	52,67	0,10	52,67	0,0
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	52,77	0,00	52,77	0,10	52,77	0,0
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	52,87	0,00	52,87	0,10	52,87	0,0
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	52,97	0,00	52,97	0,10	52,97	0,0
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	53,07	0,00	53,07	0,10	53,07	0,0
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	53,17	0,00	53,17	0,10	53,17	0,0
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	53,27	0,00	53,27	0,10	53,27	0,0
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	53,36	0,00	53,36	0,10	53,36	0,0
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	53,46	0,00	53,46	0,09	53,46	0,0
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	53,55	0,00	53,55	0,09	53,55	0,0
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	53,65	0,00	53,65	0,09	53,65	0,0
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	53,74	0,00	53,74	0,09	53,74	0,0
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	53,83	0,00	53,83	0,09	53,83	0,0
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	53,93	0,00	53,93	0,09	53,93	0,0
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	54,02	0,00	54,02	0,09	54,02	0,0
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	54,11	0,00	54,11	0,09	54,11	0,0
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	54,20	0,00	54,20	0,09	54,20	0,0
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	54,29	0,00	54,29	0,09	54,29	0,0
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	54,38	0,00	54,38	0,09	54,38	0,0
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	54,47	0,00	54,47	0,09	54,47	0,0

BACINO 6 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:55:00	655	10,92	0,08	0,0600	60	54,56	0,00	54,56	0,09	54,56	0,0
11:00:00	660	11,00	0,08	0,0600	60	54,65	0,00	54,65	0,09	54,65	0,0
11:05:00	665	11,08	0,08	0,0601	60	54,73	0,00	54,73	0,09	54,73	0,0
11:10:00	670	11,17	0,08	0,0602	60	54,82	0,00	54,82	0,09	54,82	0,0
11:15:00	675	11,25	0,08	0,0603	60	54,91	0,00	54,91	0,09	54,91	0,0
11:20:00	680	11,33	0,08	0,0604	60	54,99	0,00	54,99	0,09	54,99	0,0
11:25:00	685	11,42	0,08	0,0605	61	55,08	0,00	55,08	0,08	55,08	0,0
11:30:00	690	11,50	0,08	0,0606	61	55,16	0,00	55,16	0,08	55,16	0,0
11:35:00	695	11,58	0,08	0,0607	61	55,25	0,00	55,25	0,08	55,25	0,0
11:40:00	700	11,67	0,08	0,0608	61	55,33	0,00	55,33	0,08	55,33	0,0
11:45:00	705	11,75	0,08	0,0609	61	55,41	0,00	55,41	0,08	55,41	0,0
11:50:00	710	11,83	0,08	0,0610	61	55,50	0,00	55,50	0,08	55,50	0,0
11:55:00	715	11,92	0,08	0,0611	61	55,58	0,00	55,58	0,08	55,58	0,0
12:00:00	720	12,00	0,08	0,0612	61	55,66	0,00	55,66	0,08	55,66	0,0
12:05:00	725	12,08	0,08	0,0613	61	55,74	0,00	55,74	0,08	55,74	0,0
12:10:00	730	12,17	0,08	0,0613	61	55,83	0,00	55,83	0,08	55,83	0,0
12:15:00	735	12,25	0,08	0,0614	61	55,91	0,00	55,91	0,08	55,91	0,0
12:20:00	740	12,33	0,08	0,0615	62	55,99	0,00	55,99	0,08	55,99	0,0
12:25:00	745	12,42	0,08	0,0616	62	56,07	0,00	56,07	0,08	56,07	0,0
12:30:00	750	12,50	0,08	0,0617	62	56,15	0,00	56,15	0,08	56,15	0,0
12:35:00	755	12,58	0,08	0,0618	62	56,23	0,00	56,23	0,08	56,23	0,0
12:40:00	760	12,67	0,08	0,0619	62	56,30	0,00	56,30	0,08	56,30	0,0
12:45:00	765	12,75	0,08	0,0620	62	56,38	0,00	56,38	0,08	56,38	0,0
12:50:00	770	12,83	0,08	0,0620	62	56,46	0,00	56,46	0,08	56,46	0,0
12:55:00	775	12,92	0,08	0,0621	62	56,54	0,00	56,54	0,08	56,54	0,0
13:00:00	780	13,00	0,08	0,0622	62	56,62	0,00	56,62	0,08	56,62	0,0
13:05:00	785	13,08	0,08	0,0623	62	56,69	0,00	56,69	0,08	56,69	0,0
13:10:00	790	13,17	0,08	0,0624	62	56,77	0,00	56,77	0,08	56,77	0,0
13:15:00	795	13,25	0,08	0,0625	62	56,84	0,00	56,84	0,08	56,84	0,0
13:20:00	800	13,33	0,08	0,0625	63	56,92	0,00	56,92	0,08	56,92	0,0
13:25:00	805	13,42	0,08	0,0626	63	57,00	0,00	57,00	0,07	57,00	0,0
13:30:00	810	13,50	0,08	0,0627	63	57,07	0,00	57,07	0,07	57,07	0,0
13:35:00	815	13,58	0,08	0,0628	63	57,14	0,00	57,14	0,07	57,14	0,0
13:40:00	820	13,67	0,08	0,0629	63	57,22	0,00	57,22	0,07	57,22	0,0
13:45:00	825	13,75	0,08	0,0630	63	57,29	0,00	57,29	0,07	57,29	0,0
13:50:00	830	13,83	0,08	0,0630	63	57,37	0,00	57,37	0,07	57,37	0,0
13:55:00	835	13,92	0,08	0,0631	63	57,44	0,00	57,44	0,07	57,44	0,0
14:00:00	840	14,00	0,08	0,0632	63	57,51	0,00	57,51	0,07	57,51	0,0
14:05:00	845	14,08	0,08	0,0633	63	57,58	0,00	57,58	0,07	57,58	0,0
14:10:00	850	14,17	0,08	0,0634	63	57,66	0,00	57,66	0,07	57,66	0,0
14:15:00	855	14,25	0,08	0,0634	63	57,73	0,00	57,73	0,07	57,73	0,0
14:20:00	860	14,33	0,08	0,0635	64	57,80	0,00	57,80	0,07	57,80	0,0
14:25:00	865	14,42	0,08	0,0636	64	57,87	0,00	57,87	0,07	57,87	0,0
14:30:00	870	14,50	0,08	0,0637	64	57,94	0,00	57,94	0,07	57,94	0,0
14:35:00	875	14,58	0,08	0,0637	64	58,01	0,00	58,01	0,07	58,01	0,0
14:40:00	880	14,67	0,08	0,0638	64	58,08	0,00	58,08	0,07	58,08	0,0
14:45:00	885	14,75	0,08	0,0639	64	58,15	0,00	58,15	0,07	58,15	0,0
14:50:00	890	14,83	0,08	0,0640	64	58,22	0,00	58,22	0,07	58,22	0,0
14:55:00	895	14,92	0,08	0,0641	64	58,29	0,00	58,29	0,07	58,29	0,0
15:00:00	900	15,00	0,08	0,0641	64	58,36	0,00	58,36	0,07	58,36	0,0
15:05:00	905	15,08	0,08	0,0642	64	58,43	0,00	58,43	0,07	58,43	0,0
15:10:00	910	15,17	0,08	0,0643	64	58,50	0,00	58,50	0,07	58,50	0,0
15:15:00	915	15,25	0,08	0,0644	64	58,56	0,00	58,56	0,07	58,56	0,0
15:20:00	920	15,33	0,08	0,0644	64	58,63	0,00	58,63	0,07	58,63	0,0
15:25:00	925	15,42	0,08	0,0645	65	58,70	0,00	58,70	0,07	58,70	0,0
15:30:00	930	15,50	0,08	0,0646	65	58,77	0,00	58,77	0,07	58,77	0,0
15:35:00	935	15,58	0,08	0,0647	65	58,83	0,00	58,83	0,07	58,83	0,0
15:40:00	940	15,67	0,08	0,0647	65	58,90	0,00	58,90	0,07	58,90	0,0
15:45:00	945	15,75	0,08	0,0648	65	58,97	0,00	58,97	0,07	58,97	0,0
15:50:00	950	15,83	0,08	0,0649	65	59,03	0,00	59,03	0,07	59,03	0,0
15:55:00	955	15,92	0,08	0,0649	65	59,10	0,00	59,10	0,07	59,10	0,0
16:00:00	960	16,00	0,08	0,0650	65	59,16	0,00	59,16	0,07	59,16	0,0
16:05:00	965	16,08	0,08	0,0651	65	59,23	0,00	59,23	0,06	59,23	0,0
16:10:00	970	16,17	0,08	0,0652	65	59,29	0,00	59,29	0,06	59,29	0,0
16:15:00	975	16,25	0,08	0,0652	65	59,36	0,00	59,36	0,06	59,36	0,0
16:20:00	980	16,33	0,08	0,0653	65	59,42	0,00	59,42	0,06	59,42	0,0
16:25:00	985	16,42	0,08	0,0654	65	59,49	0,00	59,49	0,06	59,49	0,0
16:30:00	990	16,50	0,08	0,0654	65	59,55	0,00	59,55	0,06	59,55	0,0
16:35:00	995	16,58	0,08	0,0655	66	59,61	0,00	59,61	0,06	59,61	0,0
16:40:00	1000	16,67	0,08	0,0656	66	59,68	0,00	59,68	0,06	59,68	0,0

BACINO 6 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	59,74	0,00	59,74	0,06	59,74	0,0
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	59,80	0,00	59,80	0,06	59,80	0,0
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	59,87	0,00	59,87	0,06	59,87	0,0
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	59,93	0,00	59,93	0,06	59,93	0,0
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	59,99	0,00	59,99	0,06	59,99	0,0
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	60,05	0,00	60,05	0,06	60,05	0,0
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	60,11	0,00	60,11	0,06	60,11	0,0
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	60,18	0,00	60,18	0,06	60,18	0,0
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	60,24	0,00	60,24	0,06	60,24	0,0
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	60,30	0,00	60,30	0,06	60,30	0,0
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	60,36	0,00	60,36	0,06	60,36	0,0
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	60,42	0,00	60,42	0,06	60,42	0,0
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	60,48	0,00	60,48	0,06	60,48	0,0
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	60,54	0,00	60,54	0,06	60,54	0,0
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	60,60	0,00	60,60	0,06	60,60	0,0
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	60,66	0,00	60,66	0,06	60,66	0,0
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	60,72	0,00	60,72	0,06	60,72	0,0
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	60,78	0,00	60,78	0,06	60,78	0,0
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	60,84	0,00	60,84	0,06	60,84	0,0
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	60,90	0,00	60,90	0,06	60,90	0,0
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	60,95	0,00	60,95	0,06	60,95	0,0
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	61,01	0,00	61,01	0,06	61,01	0,0
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	61,07	0,00	61,07	0,06	61,07	0,0
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	61,13	0,00	61,13	0,06	61,13	0,0
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	61,19	0,00	61,19	0,06	61,19	0,0
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	61,24	0,00	61,24	0,06	61,24	0,0
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	61,30	0,00	61,30	0,06	61,30	0,0
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	61,36	0,00	61,36	0,06	61,36	0,0
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	61,42	0,00	61,42	0,06	61,42	0,0
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	61,47	0,00	61,47	0,06	61,47	0,0
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	61,53	0,00	61,53	0,06	61,53	0,0
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	61,58	0,00	61,58	0,06	61,58	0,0
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	61,64	0,00	61,64	0,06	61,64	0,0
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	61,70	0,00	61,70	0,06	61,70	0,0
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	61,75	0,00	61,75	0,06	61,75	0,0
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	61,81	0,00	61,81	0,06	61,81	0,0
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	61,86	0,00	61,86	0,06	61,86	0,0
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	61,92	0,00	61,92	0,06	61,92	0,0
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	61,97	0,00	61,97	0,05	61,97	0,0
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	62,03	0,00	62,03	0,05	62,03	0,0
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	62,08	0,00	62,08	0,05	62,08	0,0
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	62,14	0,00	62,14	0,05	62,14	0,0
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	62,19	0,00	62,19	0,05	62,19	0,0
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	62,25	0,00	62,25	0,05	62,25	0,0
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	62,30	0,00	62,30	0,05	62,30	0,0
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	62,35	0,00	62,35	0,05	62,35	0,0
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	62,41	0,00	62,41	0,05	62,41	0,0
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	62,46	0,00	62,46	0,05	62,46	0,0
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	62,52	0,00	62,52	0,05	62,52	0,0
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	62,57	0,00	62,57	0,05	62,57	0,0
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	62,62	0,00	62,62	0,05	62,62	0,0
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	62,67	0,00	62,67	0,05	62,67	0,0
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	62,73	0,00	62,73	0,05	62,73	0,0
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	62,78	0,00	62,78	0,05	62,78	0,0
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	62,83	0,00	62,83	0,05	62,83	0,0
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	62,88	0,00	62,88	0,05	62,88	0,0
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	62,94	0,00	62,94	0,05	62,94	0,0
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	62,99	0,00	62,99	0,05	62,99	0,0
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	63,04	0,00	63,04	0,05	63,04	0,0
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	63,09	0,00	63,09	0,05	63,09	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	63,14	0,00	63,14	0,05	63,14	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	63,19	0,00	63,19	0,05	63,19	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	63,24	0,00	63,24	0,05	63,24	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	63,30	0,00	63,30	0,05	63,30	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	63,35	0,00	63,35	0,05	63,35	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	63,40	0,00	63,40	0,05	63,40	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	63,45	0,00	63,45	0,05	63,45	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	63,50	0,00	63,50	0,05	63,50	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	63,55	0,00	63,55	0,05	63,55	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	63,60	0,00	63,60	0,05	63,60	0,0

BACINO 6 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	63,65	0,00	63,65	0,05	63,65	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	63,70	0,00	63,70	0,05	63,70	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	63,75	0,00	63,75	0,05	63,75	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	63,80	0,00	63,80	0,05	63,80	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	63,85	0,00	63,85	0,05	63,85	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	63,89	0,00	63,89	0,05	63,89	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	63,94	0,00	63,94	0,05	63,94	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	63,99	0,00	63,99	0,05	63,99	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	64,04	0,00	64,04	0,05	64,04	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	64,09	0,00	64,09	0,05	64,09	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	64,14	0,00	64,14	0,05	64,14	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	64,19	0,00	64,19	0,05	64,19	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	64,23	0,00	64,23	0,05	64,23	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	64,28	0,00	64,28	0,05	64,28	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	64,33	0,00	64,33	0,05	64,33	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	64,38	0,00	64,38	0,05	64,38	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	64,43	0,00	64,43	0,05	64,43	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	64,47	0,00	64,47	0,05	64,47	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	64,52	0,00	64,52	0,05	64,52	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	64,57	0,00	64,57	0,05	64,57	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	64,62	0,00	64,62	0,05	64,62	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	64,66	0,00	64,66	0,05	64,66	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	64,71	0,00	64,71	0,05	64,71	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	64,76	0,00	64,76	0,05	64,76	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	64,80	0,00	64,80	0,05	64,80	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	64,85	0,00	64,85	0,05	64,85	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	64,90	0,00	64,90	0,05	64,90	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	64,94	0,00	64,94	0,05	64,94	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	64,99	0,00	64,99	0,05	64,99	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	65,03	0,00	65,03	0,05	65,03	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	65,08	0,00	65,08	0,05	65,08	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	65,13	0,00	65,13	0,05	65,13	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	65,17	0,00	65,17	0,05	65,17	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	65,22	0,00	65,22	0,05	65,22	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	65,26	0,00	65,26	0,05	65,26	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	65,31	0,00	65,31	0,05	65,31	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	65,35	0,00	65,35	0,05	65,35	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	65,40	0,00	65,40	0,04	65,40	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	65,44	0,00	65,44	0,04	65,44	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	65,49	0,00	65,49	0,04	65,49	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	65,53	0,00	65,53	0,04	65,53	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	65,58	0,00	65,58	0,04	65,58	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	65,62	0,00	65,62	0,04	65,62	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	65,67	0,00	65,67	0,04	65,67	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	65,71	0,00	65,71	0,04	65,71	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	65,75	0,00	65,75	0,04	65,75	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	65,80	0,00	65,80	0,04	65,80	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	65,84	0,00	65,84	0,04	65,84	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	65,89	0,00	65,89	0,04	65,89	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	65,93	0,00	65,93	0,04	65,93	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	65,97	0,00	65,97	0,04	65,97	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	66,02	0,00	66,02	0,04	66,02	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	66,06	0,00	66,06	0,04	66,06	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	66,10	0,00	66,10	0,04	66,10	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	66,15	0,00	66,15	0,04	66,15	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	66,19	0,00	66,19	0,04	66,19	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	66,23	0,00	66,23	0,04	66,23	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	66,28	0,00	66,28	0,04	66,28	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	66,32	0,00	66,32	0,04	66,32	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	66,36	0,00	66,36	0,04	66,36	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	66,40	0,00	66,40	0,04	66,40	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	66,45	0,00	66,45	0,04	66,45	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	66,49	0,00	66,49	0,04	66,49	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	66,53	0,00	66,53	0,04	66,53	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	66,57	0,00	66,57	0,04	66,57	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	66,62	0,00	66,62	0,04	66,62	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	66,66	0,00	66,66	0,04	66,66	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	66,70	0,00	66,70	0,04	66,70	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	66,74	0,00	66,74	0,04	66,74	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	66,78	0,00	66,78	0,04	66,78	0,0

BACINO 6 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	66,82	0,00	66,82	0,04	66,82	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	66,87	0,00	66,87	0,04	66,87	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	66,91	0,00	66,91	0,04	66,91	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	66,95	0,00	66,95	0,04	66,95	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	66,99	0,00	66,99	0,04	66,99	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	67,03	0,00	67,03	0,04	67,03	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	67,07	0,00	67,07	0,04	67,07	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	67,11	0,00	67,11	0,04	67,11	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	67,15	0,00	67,15	0,04	67,15	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	67,19	0,00	67,19	0,04	67,19	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	67,24	0,00	67,24	0,04	67,24	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	67,28	0,00	67,28	0,04	67,28	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	67,32	0,00	67,32	0,04	67,32	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	67,36	0,00	67,36	0,04	67,36	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	67,40	0,00	67,40	0,04	67,40	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	67,44	0,00	67,44	0,04	67,44	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	67,48	0,00	67,48	0,04	67,48	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	67,52	0,00	67,52	0,04	67,52	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	67,56	0,00	67,56	0,04	67,56	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	67,60	0,00	67,60	0,04	67,60	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	67,64	0,00	67,64	0,04	67,64	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	67,68	0,00	67,68	0,04	67,68	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	67,72	0,00	67,72	0,04	67,72	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	67,76	0,00	67,76	0,04	67,76	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	67,79	0,00	67,79	0,04	67,79	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	67,83	0,00	67,83	0,04	67,83	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	67,87	0,00	67,87	0,04	67,87	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	67,91	0,00	67,91	0,04	67,91	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	67,95	0,00	67,95	0,04	67,95	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	67,99	0,00	67,99	0,04	67,99	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	68,03	0,00	68,03	0,04	68,03	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	68,07	0,00	68,07	0,04	68,07	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	68,11	0,00	68,11	0,04	68,11	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	68,15	0,00	68,15	0,04	68,15	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	68,18	0,00	68,18	0,04	68,18	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	68,22	0,00	68,22	0,04	68,22	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	68,26	0,00	68,26	0,04	68,26	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	68,30	0,00	68,30	0,04	68,30	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	68,34	0,00	68,34	0,04	68,34	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	68,38	0,00	68,38	0,04	68,38	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	68,41	0,00	68,41	0,04	68,41	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	68,45	0,00	68,45	0,04	68,45	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	68,49	0,00	68,49	0,04	68,49	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	68,53	0,00	68,53	0,04	68,53	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	68,57	0,00	68,57	0,04	68,57	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	68,60	0,00	68,60	0,04	68,60	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	68,64	0,00	68,64	0,04	68,64	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	68,68	0,00	68,68	0,04	68,68	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	68,72	0,00	68,72	0,04	68,72	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	68,75	0,00	68,75	0,04	68,75	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	68,79	0,00	68,79	0,04	68,79	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	68,83	0,00	68,83	0,04	68,83	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	68,87	0,00	68,87	0,04	68,87	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	68,90	0,00	68,90	0,04	68,90	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	68,94	0,00	68,94	0,04	68,94	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	68,98	0,00	68,98	0,04	68,98	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	69,01	0,00	69,01	0,04	69,01	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	69,05	0,00	69,05	0,04	69,05	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	69,09	0,00	69,09	0,04	69,09	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	69,12	0,00	69,12	0,04	69,12	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	69,16	0,00	69,16	0,04	69,16	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	69,20	0,00	69,20	0,04	69,20	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	69,23	0,00	69,23	0,04	69,23	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	69,27	0,00	69,27	0,04	69,27	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	69,31	0,00	69,31	0,04	69,31	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	69,34	0,00	69,34	0,04	69,34	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	69,38	0,00	69,38	0,04	69,38	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	69,41	0,00	69,41	0,04	69,41	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	69,45	0,00	69,45	0,04	69,45	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	69,49	0,00	69,49	0,04	69,49	0,0

BACINO 6 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:15:00	2055	34,25	0,08	0,0764	76	69,52	0,00	69,52	0,04	69,52	0,0
10:20:00	2060	34,33	0,08	0,0764	76	69,56	0,00	69,56	0,04	69,56	0,0
10:25:00	2065	34,42	0,08	0,0765	76	69,59	0,00	69,59	0,04	69,59	0,0
10:30:00	2070	34,50	0,08	0,0765	77	69,63	0,00	69,63	0,04	69,63	0,0
10:35:00	2075	34,58	0,08	0,0766	77	69,67	0,00	69,67	0,04	69,67	0,0
10:40:00	2080	34,67	0,08	0,0766	77	69,70	0,00	69,70	0,04	69,70	0,0
10:45:00	2085	34,75	0,08	0,0766	77	69,74	0,00	69,74	0,04	69,74	0,0
10:50:00	2090	34,83	0,08	0,0767	77	69,77	0,00	69,77	0,04	69,77	0,0
10:55:00	2095	34,92	0,08	0,0767	77	69,81	0,00	69,81	0,04	69,81	0,0
11:00:00	2100	35,00	0,08	0,0767	77	69,84	0,00	69,84	0,04	69,84	0,0
11:05:00	2105	35,08	0,08	0,0768	77	69,88	0,00	69,88	0,04	69,88	0,0
11:10:00	2110	35,17	0,08	0,0768	77	69,91	0,00	69,91	0,04	69,91	0,0
11:15:00	2115	35,25	0,08	0,0769	77	69,95	0,00	69,95	0,04	69,95	0,0
11:20:00	2120	35,33	0,08	0,0769	77	69,98	0,00	69,98	0,04	69,98	0,0
11:25:00	2125	35,42	0,08	0,0769	77	70,02	0,00	70,02	0,04	70,02	0,0
11:30:00	2130	35,50	0,08	0,0770	77	70,05	0,00	70,05	0,04	70,05	0,0
11:35:00	2135	35,58	0,08	0,0770	77	70,09	0,00	70,09	0,04	70,09	0,0
11:40:00	2140	35,67	0,08	0,0771	77	70,12	0,00	70,12	0,04	70,12	0,0
11:45:00	2145	35,75	0,08	0,0771	77	70,16	0,00	70,16	0,04	70,16	0,0
11:50:00	2150	35,83	0,08	0,0771	77	70,19	0,00	70,19	0,04	70,19	0,0
11:55:00	2155	35,92	0,08	0,0772	77	70,23	0,00	70,23	0,04	70,23	0,0
12:00:00	2160	36,00	0,08	0,0772	77	70,26	0,00	70,26	0,04	70,26	0,0
12:05:00	2165	36,08	0,08	0,0772	77	70,30	0,00	70,30	0,04	70,30	0,0
12:10:00	2170	36,17	0,08	0,0773	77	70,33	0,00	70,33	0,04	70,33	0,0
12:15:00	2175	36,25	0,08	0,0773	77	70,36	0,00	70,36	0,04	70,36	0,0
12:20:00	2180	36,33	0,08	0,0774	77	70,40	0,00	70,40	0,04	70,40	0,0
12:25:00	2185	36,42	0,08	0,0774	77	70,43	0,00	70,43	0,04	70,43	0,0
12:30:00	2190	36,50	0,08	0,0774	77	70,47	0,00	70,47	0,04	70,47	0,0
12:35:00	2195	36,58	0,08	0,0775	77	70,50	0,00	70,50	0,04	70,50	0,0
12:40:00	2200	36,67	0,08	0,0775	78	70,53	0,00	70,53	0,04	70,53	0,0
12:45:00	2205	36,75	0,08	0,0775	78	70,57	0,00	70,57	0,04	70,57	0,0
12:50:00	2210	36,83	0,08	0,0776	78	70,60	0,00	70,60	0,04	70,60	0,0
12:55:00	2215	36,92	0,08	0,0776	78	70,64	0,00	70,64	0,04	70,64	0,0
13:00:00	2220	37,00	0,08	0,0777	78	70,67	0,00	70,67	0,04	70,67	0,0
13:05:00	2225	37,08	0,08	0,0777	78	70,70	0,00	70,70	0,04	70,70	0,0
13:10:00	2230	37,17	0,08	0,0777	78	70,74	0,00	70,74	0,04	70,74	0,0
13:15:00	2235	37,25	0,08	0,0778	78	70,77	0,00	70,77	0,04	70,77	0,0
13:20:00	2240	37,33	0,08	0,0778	78	70,80	0,00	70,80	0,04	70,80	0,0
13:25:00	2245	37,42	0,08	0,0778	78	70,84	0,00	70,84	0,04	70,84	0,0
13:30:00	2250	37,50	0,08	0,0779	78	70,87	0,00	70,87	0,04	70,87	0,0
13:35:00	2255	37,58	0,08	0,0779	78	70,90	0,00	70,90	0,04	70,90	0,0
13:40:00	2260	37,67	0,08	0,0780	78	70,94	0,00	70,94	0,04	70,94	0,0
13:45:00	2265	37,75	0,08	0,0780	78	70,97	0,00	70,97	0,04	70,97	0,0
13:50:00	2270	37,83	0,08	0,0780	78	71,00	0,00	71,00	0,04	71,00	0,0
13:55:00	2275	37,92	0,08	0,0781	78	71,04	0,00	71,04	0,04	71,04	0,0
14:00:00	2280	38,00	0,08	0,0781	78	71,07	0,00	71,07	0,04	71,07	0,0
14:05:00	2285	38,08	0,08	0,0781	78	71,10	0,00	71,10	0,04	71,10	0,0
14:10:00	2290	38,17	0,08	0,0782	78	71,14	0,00	71,14	0,04	71,14	0,0
14:15:00	2295	38,25	0,08	0,0782	78	71,17	0,00	71,17	0,04	71,17	0,0
14:20:00	2300	38,33	0,08	0,0782	78	71,20	0,00	71,20	0,04	71,20	0,0
14:25:00	2305	38,42	0,08	0,0783	78	71,24	0,00	71,24	0,04	71,24	0,0
14:30:00	2310	38,50	0,08	0,0783	78	71,27	0,00	71,27	0,04	71,27	0,0
14:35:00	2315	38,58	0,08	0,0784	78	71,30	0,00	71,30	0,04	71,30	0,0
14:40:00	2320	38,67	0,08	0,0784	78	71,33	0,00	71,33	0,04	71,33	0,0
14:45:00	2325	38,75	0,08	0,0784	78	71,37	0,00	71,37	0,04	71,37	0,0
14:50:00	2330	38,83	0,08	0,0785	78	71,40	0,00	71,40	0,04	71,40	0,0
14:55:00	2335	38,92	0,08	0,0785	78	71,43	0,00	71,43	0,04	71,43	0,0
15:00:00	2340	39,00	0,08	0,0785	79	71,46	0,00	71,46	0,04	71,46	0,0
15:05:00	2345	39,08	0,08	0,0786	79	71,50	0,00	71,50	0,04	71,50	0,0
15:10:00	2350	39,17	0,08	0,0786	79	71,53	0,00	71,53	0,04	71,53	0,0
15:15:00	2355	39,25	0,08	0,0786	79	71,56	0,00	71,56	0,04	71,56	0,0
15:20:00	2360	39,33	0,08	0,0787	79	71,59	0,00	71,59	0,04	71,59	0,0
15:25:00	2365	39,42	0,08	0,0787	79	71,62	0,00	71,62	0,04	71,62	0,0
15:30:00	2370	39,50	0,08	0,0787	79	71,66	0,00	71,66	0,04	71,66	0,0
15:35:00	2375	39,58	0,08	0,0788	79	71,69	0,00	71,69	0,04	71,69	0,0
15:40:00	2380	39,67	0,08	0,0788	79	71,72	0,00	71,72	0,04	71,72	0,0
15:45:00	2385	39,75	0,08	0,0788	79	71,75	0,00	71,75	0,04	71,75	0,0
15:50:00	2390	39,83	0,08	0,0789	79	71,78	0,00	71,78	0,04	71,78	0,0
15:55:00	2395	39,92	0,08	0,0789	79	71,82	0,00	71,82	0,04	71,82	0,0
16:00:00	2400	40,00	0,08	0,0790	79	71,85	0,00	71,85	0,04	71,85	0,0

BACINO 6 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:05:00	2405	40,08	0,08	0,0790	79	71,88	0,00	71,88	0,04	71,88	0,0
16:10:00	2410	40,17	0,08	0,0790	79	71,91	0,00	71,91	0,04	71,91	0,0
16:15:00	2415	40,25	0,08	0,0791	79	71,94	0,00	71,94	0,04	71,94	0,0
16:20:00	2420	40,33	0,08	0,0791	79	71,97	0,00	71,97	0,04	71,97	0,0
16:25:00	2425	40,42	0,08	0,0791	79	72,01	0,00	72,01	0,04	72,01	0,0
16:30:00	2430	40,50	0,08	0,0792	79	72,04	0,00	72,04	0,04	72,04	0,0
16:35:00	2435	40,58	0,08	0,0792	79	72,07	0,00	72,07	0,04	72,07	0,0
16:40:00	2440	40,67	0,08	0,0792	79	72,10	0,00	72,10	0,04	72,10	0,0
16:45:00	2445	40,75	0,08	0,0793	79	72,13	0,00	72,13	0,04	72,13	0,0
16:50:00	2450	40,83	0,08	0,0793	79	72,16	0,00	72,16	0,04	72,16	0,0
16:55:00	2455	40,92	0,08	0,0793	79	72,19	0,00	72,19	0,04	72,19	0,0
17:00:00	2460	41,00	0,08	0,0794	79	72,22	0,00	72,22	0,04	72,22	0,0
17:05:00	2465	41,08	0,08	0,0794	79	72,26	0,00	72,26	0,04	72,26	0,0
17:10:00	2470	41,17	0,08	0,0794	79	72,29	0,00	72,29	0,04	72,29	0,0
17:15:00	2475	41,25	0,08	0,0795	79	72,32	0,00	72,32	0,04	72,32	0,0
17:20:00	2480	41,33	0,08	0,0795	80	72,35	0,00	72,35	0,04	72,35	0,0
17:25:00	2485	41,42	0,08	0,0795	80	72,38	0,00	72,38	0,04	72,38	0,0
17:30:00	2490	41,50	0,08	0,0796	80	72,41	0,00	72,41	0,04	72,41	0,0
17:35:00	2495	41,58	0,08	0,0796	80	72,44	0,00	72,44	0,04	72,44	0,0
17:40:00	2500	41,67	0,08	0,0796	80	72,47	0,00	72,47	0,04	72,47	0,0
17:45:00	2505	41,75	0,08	0,0797	80	72,50	0,00	72,50	0,04	72,50	0,0
17:50:00	2510	41,83	0,08	0,0797	80	72,53	0,00	72,53	0,04	72,53	0,0
17:55:00	2515	41,92	0,08	0,0797	80	72,56	0,00	72,56	0,04	72,56	0,0
18:00:00	2520	42,00	0,08	0,0798	80	72,59	0,00	72,59	0,04	72,59	0,0
18:05:00	2525	42,08	0,08	0,0798	80	72,63	0,00	72,63	0,04	72,63	0,0
18:10:00	2530	42,17	0,08	0,0798	80	72,66	0,00	72,66	0,04	72,66	0,0
18:15:00	2535	42,25	0,08	0,0799	80	72,69	0,00	72,69	0,04	72,69	0,0
18:20:00	2540	42,33	0,08	0,0799	80	72,72	0,00	72,72	0,04	72,72	0,0
18:25:00	2545	42,42	0,08	0,0799	80	72,75	0,00	72,75	0,04	72,75	0,0
18:30:00	2550	42,50	0,08	0,0800	80	72,78	0,00	72,78	0,04	72,78	0,0
18:35:00	2555	42,58	0,08	0,0800	80	72,81	0,00	72,81	0,04	72,81	0,0
18:40:00	2560	42,67	0,08	0,0800	80	72,84	0,00	72,84	0,04	72,84	0,0
18:45:00	2565	42,75	0,08	0,0801	80	72,87	0,00	72,87	0,04	72,87	0,0
18:50:00	2570	42,83	0,08	0,0801	80	72,90	0,00	72,90	0,04	72,90	0,0
18:55:00	2575	42,92	0,08	0,0801	80	72,93	0,00	72,93	0,04	72,93	0,0
19:00:00	2580	43,00	0,08	0,0802	80	72,96	0,00	72,96	0,04	72,96	0,0
19:05:00	2585	43,08	0,08	0,0802	80	72,99	0,00	72,99	0,04	72,99	0,0
19:10:00	2590	43,17	0,08	0,0802	80	73,02	0,00	73,02	0,04	73,02	0,0
19:15:00	2595	43,25	0,08	0,0803	80	73,05	0,00	73,05	0,04	73,05	0,0
19:20:00	2600	43,33	0,08	0,0803	80	73,08	0,00	73,08	0,04	73,08	0,0
19:25:00	2605	43,42	0,08	0,0803	80	73,11	0,00	73,11	0,04	73,11	0,0
19:30:00	2610	43,50	0,08	0,0804	80	73,14	0,00	73,14	0,04	73,14	0,0
19:35:00	2615	43,58	0,08	0,0804	80	73,17	0,00	73,17	0,04	73,17	0,0
19:40:00	2620	43,67	0,08	0,0804	80	73,20	0,00	73,20	0,04	73,20	0,0
19:45:00	2625	43,75	0,08	0,0805	80	73,23	0,00	73,23	0,04	73,23	0,0
19:50:00	2630	43,83	0,08	0,0805	81	73,26	0,00	73,26	0,04	73,26	0,0
19:55:00	2635	43,92	0,08	0,0805	81	73,28	0,00	73,28	0,04	73,28	0,0
20:00:00	2640	44,00	0,08	0,0806	81	73,31	0,00	73,31	0,04	73,31	0,0
20:05:00	2645	44,08	0,08	0,0806	81	73,34	0,00	73,34	0,04	73,34	0,0
20:10:00	2650	44,17	0,08	0,0806	81	73,37	0,00	73,37	0,04	73,37	0,0
20:15:00	2655	44,25	0,08	0,0807	81	73,40	0,00	73,40	0,04	73,40	0,0
20:20:00	2660	44,33	0,08	0,0807	81	73,43	0,00	73,43	0,04	73,43	0,0
20:25:00	2665	44,42	0,08	0,0807	81	73,46	0,00	73,46	0,04	73,46	0,0
20:30:00	2670	44,50	0,08	0,0808	81	73,49	0,00	73,49	0,04	73,49	0,0
20:35:00	2675	44,58	0,08	0,0808	81	73,52	0,00	73,52	0,04	73,52	0,0
20:40:00	2680	44,67	0,08	0,0808	81	73,55	0,00	73,55	0,04	73,55	0,0
20:45:00	2685	44,75	0,08	0,0809	81	73,58	0,00	73,58	0,04	73,58	0,0
20:50:00	2690	44,83	0,08	0,0809	81	73,61	0,00	73,61	0,04	73,61	0,0
20:55:00	2695	44,92	0,08	0,0809	81	73,64	0,00	73,64	0,04	73,64	0,0
21:00:00	2700	45,00	0,08	0,0809	81	73,66	0,00	73,66	0,04	73,66	0,0
21:05:00	2705	45,08	0,08	0,0810	81	73,69	0,00	73,69	0,04	73,69	0,0
21:10:00	2710	45,17	0,08	0,0810	81	73,72	0,00	73,72	0,04	73,72	0,0
21:15:00	2715	45,25	0,08	0,0810	81	73,75	0,00	73,75	0,04	73,75	0,0
21:20:00	2720	45,33	0,08	0,0811	81	73,78	0,00	73,78	0,04	73,78	0,0
21:25:00	2725	45,42	0,08	0,0811	81	73,81	0,00	73,81	0,04	73,81	0,0
21:30:00	2730	45,50	0,08	0,0811	81	73,84	0,00	73,84	0,04	73,84	0,0
21:35:00	2735	45,58	0,08	0,0812	81	73,87	0,00	73,87	0,04	73,87	0,0
21:40:00	2740	45,67	0,08	0,0812	81	73,89	0,00	73,89	0,04	73,89	0,0
21:45:00	2745	45,75	0,08	0,0812	81	73,92	0,00	73,92	0,04	73,92	0,0
21:50:00	2750	45,83	0,08	0,0813	81	73,95	0,00	73,95	0,04	73,95	0,0

BACINO 6 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21:55:00	2755	45,92	0,08	0,0813	81	73,98	0,00	73,98	0,04	73,98	0,0
22:00:00	2760	46,00	0,08	0,0813	81	74,01	0,00	74,01	0,04	74,01	0,0
22:05:00	2765	46,08	0,08	0,0814	81	74,04	0,00	74,04	0,04	74,04	0,0
22:10:00	2770	46,17	0,08	0,0814	81	74,07	0,00	74,07	0,04	74,07	0,0
22:15:00	2775	46,25	0,08	0,0814	81	74,09	0,00	74,09	0,04	74,09	0,0
22:20:00	2780	46,33	0,08	0,0815	81	74,12	0,00	74,12	0,04	74,12	0,0
22:25:00	2785	46,42	0,08	0,0815	81	74,15	0,00	74,15	0,04	74,15	0,0
22:30:00	2790	46,50	0,08	0,0815	82	74,18	0,00	74,18	0,04	74,18	0,0
22:35:00	2795	46,58	0,08	0,0815	82	74,21	0,00	74,21	0,04	74,21	0,0
22:40:00	2800	46,67	0,08	0,0816	82	74,23	0,00	74,23	0,04	74,23	0,0
22:45:00	2805	46,75	0,08	0,0816	82	74,26	0,00	74,26	0,04	74,26	0,0
22:50:00	2810	46,83	0,08	0,0816	82	74,29	0,00	74,29	0,04	74,29	0,0
22:55:00	2815	46,92	0,08	0,0817	82	74,32	0,00	74,32	0,04	74,32	0,0
23:00:00	2820	47,00	0,08	0,0817	82	74,35	0,00	74,35	0,04	74,35	0,0
23:05:00	2825	47,08	0,08	0,0817	82	74,37	0,00	74,37	0,04	74,37	0,0
23:10:00	2830	47,17	0,08	0,0818	82	74,40	0,00	74,40	0,04	74,40	0,0
23:15:00	2835	47,25	0,08	0,0818	82	74,43	0,00	74,43	0,04	74,43	0,0
23:20:00	2840	47,33	0,08	0,0818	82	74,46	0,00	74,46	0,04	74,46	0,0
23:25:00	2845	47,42	0,08	0,0819	82	74,49	0,00	74,49	0,04	74,49	0,0
23:30:00	2850	47,50	0,08	0,0819	82	74,51	0,00	74,51	0,04	74,51	0,0
23:35:00	2855	47,58	0,08	0,0819	82	74,54	0,00	74,54	0,04	74,54	0,0
23:40:00	2860	47,67	0,08	0,0819	82	74,57	0,00	74,57	0,04	74,57	0,0
23:45:00	2865	47,75	0,08	0,0820	82	74,60	0,00	74,60	0,04	74,60	0,0
23:50:00	2870	47,83	0,08	0,0820	82	74,62	0,00	74,62	0,04	74,62	0,0
23:55:00	2875	47,92	0,08	0,0820	82	74,65	0,00	74,65	0,04	74,65	0,0
00:00:00	2880	48,00	0,08	0,0821	82	74,68	0,00	74,68	0,04	74,68	0,0
00:05:00	2885	48,08	0,08	0,0821	82	74,71	0,00	74,71	0,04	74,71	0,0
00:10:00	2890	48,17	0,08	0,0821	82	74,73	0,00	74,73	0,04	74,73	0,0
00:15:00	2895	48,25	0,08	0,0822	82	74,76	0,00	74,76	0,04	74,76	0,0
00:20:00	2900	48,33	0,08	0,0822	82	74,79	0,00	74,79	0,04	74,79	0,0
00:25:00	2905	48,42	0,08	0,0822	82	74,82	0,00	74,82	0,04	74,82	0,0
00:30:00	2910	48,50	0,08	0,0822	82	74,84	0,00	74,84	0,04	74,84	0,0
00:35:00	2915	48,58	0,08	0,0823	82	74,87	0,00	74,87	0,04	74,87	0,0
00:40:00	2920	48,67	0,08	0,0823	82	74,90	0,00	74,90	0,04	74,90	0,0
00:45:00	2925	48,75	0,08	0,0823	82	74,93	0,00	74,93	0,04	74,93	0,0
00:50:00	2930	48,83	0,08	0,0824	82	74,95	0,00	74,95	0,04	74,95	0,0
00:55:00	2935	48,92	0,08	0,0824	82	74,98	0,00	74,98	0,04	74,98	0,0
01:00:00	2940	49,00	0,08	0,0824	82	75,01	0,00	75,01	0,04	75,01	0,0
01:05:00	2945	49,08	0,08	0,0825	82	75,03	0,00	75,03	0,04	75,03	0,0
01:10:00	2950	49,17	0,08	0,0825	82	75,06	0,00	75,06	0,04	75,06	0,0
01:15:00	2955	49,25	0,08	0,0825	83	75,09	0,00	75,09	0,04	75,09	0,0
01:20:00	2960	49,33	0,08	0,0825	83	75,11	0,00	75,11	0,04	75,11	0,0
01:25:00	2965	49,42	0,08	0,0826	83	75,14	0,00	75,14	0,04	75,14	0,0
01:30:00	2970	49,50	0,08	0,0826	83	75,17	0,00	75,17	0,04	75,17	0,0
01:35:00	2975	49,58	0,08	0,0826	83	75,19	0,00	75,19	0,04	75,19	0,0
01:40:00	2980	49,67	0,08	0,0827	83	75,22	0,00	75,22	0,04	75,22	0,0
01:45:00	2985	49,75	0,08	0,0827	83	75,25	0,00	75,25	0,04	75,25	0,0
01:50:00	2990	49,83	0,08	0,0827	83	75,28	0,00	75,28	0,04	75,28	0,0
01:55:00	2995	49,92	0,08	0,0827	83	75,30	0,00	75,30	0,04	75,30	0,0
02:00:00	3000	50,00	0,08	0,0828	83	75,33	0,00	75,33	0,04	75,33	0,0
02:05:00	3005	50,08	0,08	0,0828	83	75,35	0,00	75,35	0,04	75,35	0,0
02:10:00	3010	50,17	0,08	0,0828	83	75,38	0,00	75,38	0,04	75,38	0,0
02:15:00	3015	50,25	0,08	0,0829	83	75,41	0,00	75,41	0,04	75,41	0,0
02:20:00	3020	50,33	0,08	0,0829	83	75,43	0,00	75,43	0,04	75,43	0,0
02:25:00	3025	50,42	0,08	0,0829	83	75,46	0,00	75,46	0,04	75,46	0,0
02:30:00	3030	50,50	0,08	0,0830	83	75,49	0,00	75,49	0,04	75,49	0,0
02:35:00	3035	50,58	0,08	0,0830	83	75,51	0,00	75,51	0,04	75,51	0,0
02:40:00	3040	50,67	0,08	0,0830	83	75,54	0,00	75,54	0,04	75,54	0,0
02:45:00	3045	50,75	0,08	0,0830	83	75,57	0,00	75,57	0,04	75,57	0,0
02:50:00	3050	50,83	0,08	0,0831	83	75,59	0,00	75,59	0,04	75,59	0,0
02:55:00	3055	50,92	0,08	0,0831	83	75,62	0,00	75,62	0,04	75,62	0,0
03:00:00	3060	51,00	0,08	0,0831	83	75,65	0,00	75,65	0,04	75,65	0,0
03:05:00	3065	51,08	0,08	0,0832	83	75,67	0,00	75,67	0,04	75,67	0,0
03:10:00	3070	51,17	0,08	0,0832	83	75,70	0,00	75,70	0,04	75,70	0,0
03:15:00	3075	51,25	0,08	0,0832	83	75,72	0,00	75,72	0,04	75,72	0,0
03:20:00	3080	51,33	0,08	0,0832	83	75,75	0,00	75,75	0,04	75,75	0,0
03:25:00	3085	51,42	0,08	0,0833	83	75,78	0,00	75,78	0,04	75,78	0,0
03:30:00	3090	51,50	0,08	0,0833	83	75,80	0,00	75,80	0,04	75,80	0,0
03:35:00	3095	51,58	0,08	0,0833	83	75,83	0,00	75,83	0,04	75,83	0,0
03:40:00	3100	51,67	0,08	0,0834	83	75,85	0,00	75,85	0,04	75,85	0,0

BACINO 6 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
03:45:00	3105	51,75	0,08	0,0834	83	75,88	0,00	75,88	0,04	75,88	0,0
03:50:00	3110	51,83	0,08	0,0834	83	75,91	0,00	75,91	0,04	75,91	0,0
03:55:00	3115	51,92	0,08	0,0834	83	75,93	0,00	75,93	0,04	75,93	0,0
04:00:00	3120	52,00	0,08	0,0835	83	75,96	0,00	75,96	0,04	75,96	0,0
04:05:00	3125	52,08	0,08	0,0835	83	75,98	0,00	75,98	0,04	75,98	0,0
04:10:00	3130	52,17	0,08	0,0835	84	76,01	0,00	76,01	0,04	76,01	0,0
04:15:00	3135	52,25	0,08	0,0836	84	76,03	0,00	76,03	0,04	76,03	0,0
04:20:00	3140	52,33	0,08	0,0836	84	76,06	0,00	76,06	0,04	76,06	0,0
04:25:00	3145	52,42	0,08	0,0836	84	76,09	0,00	76,09	0,04	76,09	0,0
04:30:00	3150	52,50	0,08	0,0836	84	76,11	0,00	76,11	0,04	76,11	0,0
04:35:00	3155	52,58	0,08	0,0837	84	76,14	0,00	76,14	0,04	76,14	0,0
04:40:00	3160	52,67	0,08	0,0837	84	76,16	0,00	76,16	0,04	76,16	0,0
04:45:00	3165	52,75	0,08	0,0837	84	76,19	0,00	76,19	0,04	76,19	0,0
04:50:00	3170	52,83	0,08	0,0838	84	76,21	0,00	76,21	0,04	76,21	0,0
04:55:00	3175	52,92	0,08	0,0838	84	76,24	0,00	76,24	0,04	76,24	0,0
05:00:00	3180	53,00	0,08	0,0838	84	76,26	0,00	76,26	0,04	76,26	0,0
05:05:00	3185	53,08	0,08	0,0838	84	76,29	0,00	76,29	0,04	76,29	0,0
05:10:00	3190	53,17	0,08	0,0839	84	76,32	0,00	76,32	0,04	76,32	0,0
05:15:00	3195	53,25	0,08	0,0839	84	76,34	0,00	76,34	0,04	76,34	0,0
05:20:00	3200	53,33	0,08	0,0839	84	76,37	0,00	76,37	0,04	76,37	0,0
05:25:00	3205	53,42	0,08	0,0839	84	76,39	0,00	76,39	0,04	76,39	0,0
05:30:00	3210	53,50	0,08	0,0840	84	76,42	0,00	76,42	0,04	76,42	0,0
05:35:00	3215	53,58	0,08	0,0840	84	76,44	0,00	76,44	0,04	76,44	0,0
05:40:00	3220	53,67	0,08	0,0840	84	76,47	0,00	76,47	0,04	76,47	0,0
05:45:00	3225	53,75	0,08	0,0841	84	76,49	0,00	76,49	0,04	76,49	0,0
05:50:00	3230	53,83	0,08	0,0841	84	76,52	0,00	76,52	0,04	76,52	0,0
05:55:00	3235	53,92	0,08	0,0841	84	76,54	0,00	76,54	0,04	76,54	0,0
06:00:00	3240	54,00	0,08	0,0841	84	76,57	0,00	76,57	0,04	76,57	0,0
06:05:00	3245	54,08	0,08	0,0842	84	76,59	0,00	76,59	0,04	76,59	0,0
06:10:00	3250	54,17	0,08	0,0842	84	76,62	0,00	76,62	0,04	76,62	0,0
06:15:00	3255	54,25	0,08	0,0842	84	76,64	0,00	76,64	0,04	76,64	0,0
06:20:00	3260	54,33	0,08	0,0842	84	76,67	0,00	76,67	0,04	76,67	0,0
06:25:00	3265	54,42	0,08	0,0843	84	76,69	0,00	76,69	0,04	76,69	0,0
06:30:00	3270	54,50	0,08	0,0843	84	76,72	0,00	76,72	0,04	76,72	0,0
06:35:00	3275	54,58	0,08	0,0843	84	76,74	0,00	76,74	0,04	76,74	0,0
06:40:00	3280	54,67	0,08	0,0844	84	76,77	0,00	76,77	0,04	76,77	0,0
06:45:00	3285	54,75	0,08	0,0844	84	76,79	0,00	76,79	0,04	76,79	0,0
06:50:00	3290	54,83	0,08	0,0844	84	76,82	0,00	76,82	0,04	76,82	0,0
06:55:00	3295	54,92	0,08	0,0844	84	76,84	0,00	76,84	0,04	76,84	0,0
07:00:00	3300	55,00	0,08	0,0845	84	76,87	0,00	76,87	0,04	76,87	0,0
07:05:00	3305	55,08	0,08	0,0845	84	76,89	0,00	76,89	0,04	76,89	0,0
07:10:00	3310	55,17	0,08	0,0845	85	76,92	0,00	76,92	0,04	76,92	0,0
07:15:00	3315	55,25	0,08	0,0845	85	76,94	0,00	76,94	0,04	76,94	0,0
07:20:00	3320	55,33	0,08	0,0846	85	76,96	0,00	76,96	0,04	76,96	0,0
07:25:00	3325	55,42	0,08	0,0846	85	76,99	0,00	76,99	0,04	76,99	0,0
07:30:00	3330	55,50	0,08	0,0846	85	77,01	0,00	77,01	0,04	77,01	0,0
07:35:00	3335	55,58	0,08	0,0847	85	77,04	0,00	77,04	0,04	77,04	0,0
07:40:00	3340	55,67	0,08	0,0847	85	77,06	0,00	77,06	0,04	77,06	0,0
07:45:00	3345	55,75	0,08	0,0847	85	77,09	0,00	77,09	0,04	77,09	0,0
07:50:00	3350	55,83	0,08	0,0847	85	77,11	0,00	77,11	0,04	77,11	0,0
07:55:00	3355	55,92	0,08	0,0848	85	77,14	0,00	77,14	0,04	77,14	0,0
08:00:00	3360	56,00	0,08	0,0848	85	77,16	0,00	77,16	0,04	77,16	0,0
08:05:00	3365	56,08	0,08	0,0848	85	77,18	0,00	77,18	0,04	77,18	0,0
08:10:00	3370	56,17	0,08	0,0848	85	77,21	0,00	77,21	0,04	77,21	0,0
08:15:00	3375	56,25	0,08	0,0849	85	77,23	0,00	77,23	0,04	77,23	0,0
08:20:00	3380	56,33	0,08	0,0849	85	77,26	0,00	77,26	0,04	77,26	0,0
08:25:00	3385	56,42	0,08	0,0849	85	77,28	0,00	77,28	0,04	77,28	0,0
08:30:00	3390	56,50	0,08	0,0850	85	77,31	0,00	77,31	0,04	77,31	0,0
08:35:00	3395	56,58	0,08	0,0850	85	77,33	0,00	77,33	0,04	77,33	0,0
08:40:00	3400	56,67	0,08	0,0850	85	77,35	0,00	77,35	0,04	77,35	0,0
08:45:00	3405	56,75	0,08	0,0850	85	77,38	0,00	77,38	0,04	77,38	0,0
08:50:00	3410	56,83	0,08	0,0851	85	77,40	0,00	77,40	0,04	77,40	0,0
08:55:00	3415	56,92	0,08	0,0851	85	77,43	0,00	77,43	0,04	77,43	0,0
09:00:00	3420	57,00	0,08	0,0851	85	77,45	0,00	77,45	0,04	77,45	0,0
09:05:00	3425	57,08	0,08	0,0851	85	77,47	0,00	77,47	0,04	77,47	0,0
09:10:00	3430	57,17	0,08	0,0852	85	77,50	0,00	77,50	0,04	77,50	0,0
09:15:00	3435	57,25	0,08	0,0852	85	77,52	0,00	77,52	0,04	77,52	0,0
09:20:00	3440	57,33	0,08	0,0852	85	77,55	0,00	77,55	0,04	77,55	0,0
09:25:00	3445	57,42	0,08	0,0852	85	77,57	0,00	77,57	0,04	77,57	0,0
09:30:00	3450	57,50	0,08	0,0853	85	77,59	0,00	77,59	0,04	77,59	0,0

BACINO 6 - AREE AGRICOLE

COMUNE DI MINERBIO
RETI DI DRENAGGIO ACQUE REFLUE E ACQUE METEORICHE
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

METODO DELLE SOLE PIOGGE
(Afflussi/Deflussi)

BACINO 5 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	289,85	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	289,85	0,00	289,85	45,88	3,62	286,2
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	335,73	0,00	335,73	30,14	7,25	328,5
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	365,86	0,00	365,86	23,01	10,87	355,0
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	388,87	0,00	388,87	18,84	14,50	374,4
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	407,71	0,00	407,71	16,07	18,12	389,6
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	423,78	0,00	423,78	14,08	21,74	402,0
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	437,85	0,00	437,85	12,57	25,37	412,5
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	450,43	0,00	450,43	11,39	28,99	421,4
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	461,82	0,00	461,82	10,43	32,62	429,2
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	472,25	0,00	472,25	9,64	36,24	436,0
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	481,89	0,00	481,89	8,97	39,86	442,0
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	490,86	0,00	490,86	8,40	43,49	447,4
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	499,26	0,00	499,26	7,91	47,11	452,1
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	507,16	0,00	507,16	7,47	50,74	456,4
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	514,64	0,00	514,64	7,09	54,36	460,3
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	521,73	0,00	521,73	6,75	57,98	463,7
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	528,47	0,00	528,47	6,44	61,61	466,9
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	534,92	0,00	534,92	6,17	65,23	469,7
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	541,08	0,00	541,08	5,92	68,86	472,2
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	547,00	0,00	547,00	5,69	72,48	474,5
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	552,69	0,00	552,69	5,48	76,10	476,6
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	558,16	0,00	558,16	5,28	79,73	478,4
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	563,45	0,00	563,45	5,11	83,35	480,1
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	568,56	0,00	568,56	4,94	86,98	481,6
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	573,50	0,00	573,50	4,79	90,60	482,9
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	578,29	0,00	578,29	4,65	94,22	484,1
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	582,93	0,00	582,93	4,51	97,85	485,1
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	587,44	0,00	587,44	4,39	101,47	486,0
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	591,83	0,00	591,83	4,27	105,10	486,7
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	596,10	0,00	596,10	4,16	108,72	487,4
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	600,26	0,00	600,26	4,05	112,34	487,9
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	604,31	0,00	604,31	3,96	115,97	488,3
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	608,27	0,00	608,27	3,86	119,59	488,7
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	612,13	0,00	612,13	3,77	123,22	488,9
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	615,90	0,00	615,90	3,69	126,84	489,1
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	619,59	0,00	619,59	3,61	130,46	489,1
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	623,20	0,00	623,20	3,53	134,09	489,1
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	626,73	0,00	626,73	3,46	137,71	489,0
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	630,19	0,00	630,19	3,39	141,34	488,9
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	633,59	0,00	633,59	3,33	144,96	488,6
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	636,91	0,00	636,91	3,26	148,58	488,3
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	640,17	0,00	640,17	3,20	152,21	488,0
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	643,37	0,00	643,37	3,14	155,83	487,5
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	646,52	0,00	646,52	3,09	159,46	487,1
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	649,61	0,00	649,61	3,03	163,08	486,5
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	652,64	0,00	652,64	2,98	166,70	485,9
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	655,62	0,00	655,62	2,93	170,33	485,3
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	658,55	0,00	658,55	2,89	173,95	484,6
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	661,44	0,00	661,44	2,84	177,58	483,9
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	664,28	0,00	664,28	2,79	181,20	483,1
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	667,07	0,00	667,07	2,75	184,82	482,2
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	669,83	0,00	669,83	2,71	188,45	481,4
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	672,54	0,00	672,54	2,67	192,07	480,5
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	675,21	0,00	675,21	2,63	195,70	479,5
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	677,84	0,00	677,84	2,59	199,32	478,5
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	680,43	0,00	680,43	2,56	202,94	477,5
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	682,99	0,00	682,99	2,52	206,57	476,4
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	685,51	0,00	685,51	2,49	210,19	475,3
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	688,00	0,00	688,00	2,46	213,82	474,2
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	690,46	0,00	690,46	2,42	217,44	473,0

BACINO 5 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	692,88	0,00	692,88	2,39	221,06	471,8
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	695,27	0,00	695,27	2,36	224,69	470,6
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	697,64	0,00	697,64	2,33	228,31	469,3
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	699,97	0,00	699,97	2,30	231,94	468,0
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	702,27	0,00	702,27	2,28	235,56	466,7
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	704,55	0,00	704,55	2,25	239,18	465,4
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	706,80	0,00	706,80	2,22	242,81	464,0
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	709,02	0,00	709,02	2,20	246,43	462,6
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	711,22	0,00	711,22	2,17	250,06	461,2
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	713,39	0,00	713,39	2,15	253,68	459,7
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	715,54	0,00	715,54	2,12	257,30	458,2
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	717,67	0,00	717,67	2,10	260,93	456,7
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	719,77	0,00	719,77	2,08	264,55	455,2
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	721,85	0,00	721,85	2,06	268,18	453,7
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	723,91	0,00	723,91	2,04	271,80	452,1
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	725,94	0,00	725,94	2,01	275,42	450,5
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	727,96	0,00	727,96	1,99	279,05	448,9
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	729,95	0,00	729,95	1,97	282,67	447,3
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	731,92	0,00	731,92	1,95	286,30	445,6
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	733,88	0,00	733,88	1,94	289,92	444,0
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	735,81	0,00	735,81	1,92	293,54	442,3
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	737,73	0,00	737,73	1,90	297,17	440,6
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	739,63	0,00	739,63	1,88	300,79	438,8
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	741,51	0,00	741,51	1,86	304,42	437,1
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	743,37	0,00	743,37	1,85	308,04	435,3
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	745,22	0,00	745,22	1,83	311,66	433,6
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	747,05	0,00	747,05	1,81	315,29	431,8
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	748,86	0,00	748,86	1,80	318,91	429,9
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	750,65	0,00	750,65	1,78	322,54	428,1
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	752,43	0,00	752,43	1,76	326,16	426,3
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	754,20	0,00	754,20	1,75	329,78	424,4
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	755,95	0,00	755,95	1,73	333,41	422,5
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	757,68	0,00	757,68	1,72	337,03	420,7
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	759,40	0,00	759,40	1,71	340,66	418,7
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	761,11	0,00	761,11	1,69	344,28	416,8
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	762,80	0,00	762,80	1,68	347,90	414,9
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	764,48	0,00	764,48	1,66	351,53	412,9
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	766,14	0,00	766,14	1,65	355,15	411,0
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	767,79	0,00	767,79	1,64	358,78	409,0
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	769,43	0,00	769,43	1,62	362,40	407,0
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	771,05	0,00	771,05	1,61	366,02	405,0
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	772,67	0,00	772,67	1,60	369,65	403,0
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	774,27	0,00	774,27	1,59	373,27	401,0
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	775,85	0,00	775,85	1,58	376,90	399,0
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	777,43	0,00	777,43	1,56	380,52	396,9
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	778,99	0,00	778,99	1,55	384,14	394,8
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	780,55	0,00	780,55	1,54	387,77	392,8
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	782,09	0,00	782,09	1,53	391,39	390,7
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	783,62	0,00	783,62	1,52	395,02	388,6
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	785,13	0,00	785,13	1,51	398,64	386,5
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	786,64	0,00	786,64	1,50	402,26	384,4
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	788,14	0,00	788,14	1,49	405,89	382,3
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	789,63	0,00	789,63	1,48	409,51	380,1
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	791,10	0,00	791,10	1,47	413,14	378,0
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	792,57	0,00	792,57	1,46	416,76	375,8
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	794,02	0,00	794,02	1,45	420,38	373,6
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	795,47	0,00	795,47	1,44	424,01	371,5
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	796,91	0,00	796,91	1,43	427,63	369,3
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	798,33	0,00	798,33	1,42	431,26	367,1
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	799,75	0,00	799,75	1,41	434,88	364,9
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	801,16	0,00	801,16	1,40	438,50	362,7
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	802,56	0,00	802,56	1,39	442,13	360,4
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	803,95	0,00	803,95	1,38	445,75	358,2
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	805,33	0,00	805,33	1,37	449,38	356,0
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	806,70	0,00	806,70	1,36	453,00	353,7
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	808,07	0,00	808,07	1,36	456,62	351,4
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	809,42	0,00	809,42	1,35	460,25	349,2
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	810,77	0,00	810,77	1,34	463,87	346,9
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	812,11	0,00	812,11	1,33	467,50	344,6
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	813,44	0,00	813,44	1,32	471,12	342,3

BACINO 5 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:55:00	655	10,92	0,08	0,0600	60	814,76	0,00	814,76	1,31	474,74	340,0
11:00:00	660	11,00	0,08	0,0600	60	816,08	0,00	816,08	1,31	478,37	337,7
11:05:00	665	11,08	0,08	0,0601	60	817,38	0,00	817,38	1,30	481,99	335,4
11:10:00	670	11,17	0,08	0,0602	60	818,68	0,00	818,68	1,29	485,62	333,1
11:15:00	675	11,25	0,08	0,0603	60	819,97	0,00	819,97	1,28	489,24	330,7
11:20:00	680	11,33	0,08	0,0604	60	821,26	0,00	821,26	1,28	492,86	328,4
11:25:00	685	11,42	0,08	0,0605	61	822,53	0,00	822,53	1,27	496,49	326,0
11:30:00	690	11,50	0,08	0,0606	61	823,80	0,00	823,80	1,26	500,11	323,7
11:35:00	695	11,58	0,08	0,0607	61	825,06	0,00	825,06	1,25	503,74	321,3
11:40:00	700	11,67	0,08	0,0608	61	826,32	0,00	826,32	1,25	507,36	319,0
11:45:00	705	11,75	0,08	0,0609	61	827,57	0,00	827,57	1,24	510,98	316,6
11:50:00	710	11,83	0,08	0,0610	61	828,81	0,00	828,81	1,23	514,61	314,2
11:55:00	715	11,92	0,08	0,0611	61	830,04	0,00	830,04	1,23	518,23	311,8
12:00:00	720	12,00	0,08	0,0612	61	831,27	0,00	831,27	1,22	521,86	309,4
12:05:00	725	12,08	0,08	0,0613	61	832,49	0,00	832,49	1,21	525,48	307,0
12:10:00	730	12,17	0,08	0,0613	61	833,70	0,00	833,70	1,21	529,10	304,6
12:15:00	735	12,25	0,08	0,0614	61	834,91	0,00	834,91	1,20	532,73	302,2
12:20:00	740	12,33	0,08	0,0615	62	836,11	0,00	836,11	1,19	536,35	299,8
12:25:00	745	12,42	0,08	0,0616	62	837,31	0,00	837,31	1,19	539,98	297,3
12:30:00	750	12,50	0,08	0,0617	62	838,49	0,00	838,49	1,18	543,60	294,9
12:35:00	755	12,58	0,08	0,0618	62	839,68	0,00	839,68	1,18	547,22	292,5
12:40:00	760	12,67	0,08	0,0619	62	840,85	0,00	840,85	1,17	550,85	290,0
12:45:00	765	12,75	0,08	0,0620	62	842,02	0,00	842,02	1,16	554,47	287,5
12:50:00	770	12,83	0,08	0,0620	62	843,19	0,00	843,19	1,16	558,10	285,1
12:55:00	775	12,92	0,08	0,0621	62	844,34	0,00	844,34	1,15	561,72	282,6
13:00:00	780	13,00	0,08	0,0622	62	845,50	0,00	845,50	1,15	565,34	280,2
13:05:00	785	13,08	0,08	0,0623	62	846,64	0,00	846,64	1,14	568,97	277,7
13:10:00	790	13,17	0,08	0,0624	62	847,78	0,00	847,78	1,13	572,59	275,2
13:15:00	795	13,25	0,08	0,0625	62	848,92	0,00	848,92	1,13	576,22	272,7
13:20:00	800	13,33	0,08	0,0625	63	850,05	0,00	850,05	1,12	579,84	270,2
13:25:00	805	13,42	0,08	0,0626	63	851,17	0,00	851,17	1,12	583,46	267,7
13:30:00	810	13,50	0,08	0,0627	63	852,29	0,00	852,29	1,11	587,09	265,2
13:35:00	815	13,58	0,08	0,0628	63	853,40	0,00	853,40	1,11	590,71	262,7
13:40:00	820	13,67	0,08	0,0629	63	854,51	0,00	854,51	1,10	594,34	260,2
13:45:00	825	13,75	0,08	0,0630	63	855,61	0,00	855,61	1,10	597,96	257,6
13:50:00	830	13,83	0,08	0,0630	63	856,71	0,00	856,71	1,09	601,58	255,1
13:55:00	835	13,92	0,08	0,0631	63	857,80	0,00	857,80	1,09	605,21	252,6
14:00:00	840	14,00	0,08	0,0632	63	858,88	0,00	858,88	1,08	608,83	250,1
14:05:00	845	14,08	0,08	0,0633	63	859,96	0,00	859,96	1,08	612,46	247,5
14:10:00	850	14,17	0,08	0,0634	63	861,04	0,00	861,04	1,07	616,08	245,0
14:15:00	855	14,25	0,08	0,0634	63	862,11	0,00	862,11	1,07	619,70	242,4
14:20:00	860	14,33	0,08	0,0635	64	863,18	0,00	863,18	1,06	623,33	239,9
14:25:00	865	14,42	0,08	0,0636	64	864,24	0,00	864,24	1,06	626,95	237,3
14:30:00	870	14,50	0,08	0,0637	64	865,30	0,00	865,30	1,05	630,58	234,7
14:35:00	875	14,58	0,08	0,0637	64	866,35	0,00	866,35	1,05	634,20	232,1
14:40:00	880	14,67	0,08	0,0638	64	867,40	0,00	867,40	1,04	637,82	229,6
14:45:00	885	14,75	0,08	0,0639	64	868,44	0,00	868,44	1,04	641,45	227,0
14:50:00	890	14,83	0,08	0,0640	64	869,48	0,00	869,48	1,03	645,07	224,4
14:55:00	895	14,92	0,08	0,0641	64	870,51	0,00	870,51	1,03	648,70	221,8
15:00:00	900	15,00	0,08	0,0641	64	871,54	0,00	871,54	1,02	652,32	219,2
15:05:00	905	15,08	0,08	0,0642	64	872,56	0,00	872,56	1,02	655,94	216,6
15:10:00	910	15,17	0,08	0,0643	64	873,58	0,00	873,58	1,02	659,57	214,0
15:15:00	915	15,25	0,08	0,0644	64	874,60	0,00	874,60	1,01	663,19	211,4
15:20:00	920	15,33	0,08	0,0644	64	875,61	0,00	875,61	1,01	666,82	208,8
15:25:00	925	15,42	0,08	0,0645	65	876,62	0,00	876,62	1,00	670,44	206,2
15:30:00	930	15,50	0,08	0,0646	65	877,62	0,00	877,62	1,00	674,06	203,6
15:35:00	935	15,58	0,08	0,0647	65	878,62	0,00	878,62	0,99	677,69	200,9
15:40:00	940	15,67	0,08	0,0647	65	879,61	0,00	879,61	0,99	681,31	198,3
15:45:00	945	15,75	0,08	0,0648	65	880,60	0,00	880,60	0,99	684,94	195,7
15:50:00	950	15,83	0,08	0,0649	65	881,59	0,00	881,59	0,98	688,56	193,0
15:55:00	955	15,92	0,08	0,0649	65	882,57	0,00	882,57	0,98	692,18	190,4
16:00:00	960	16,00	0,08	0,0650	65	883,54	0,00	883,54	0,97	695,81	187,7
16:05:00	965	16,08	0,08	0,0651	65	884,52	0,00	884,52	0,97	699,43	185,1
16:10:00	970	16,17	0,08	0,0652	65	885,49	0,00	885,49	0,97	703,06	182,4
16:15:00	975	16,25	0,08	0,0652	65	886,45	0,00	886,45	0,96	706,68	179,8
16:20:00	980	16,33	0,08	0,0653	65	887,42	0,00	887,42	0,96	710,30	177,1
16:25:00	985	16,42	0,08	0,0654	65	888,37	0,00	888,37	0,95	713,93	174,4
16:30:00	990	16,50	0,08	0,0654	65	889,33	0,00	889,33	0,95	717,55	171,8
16:35:00	995	16,58	0,08	0,0655	66	890,28	0,00	890,28	0,95	721,18	169,1
16:40:00	1000	16,67	0,08	0,0656	66	891,22	0,00	891,22	0,94	724,80	166,4

BACINO 5 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	892,17	0,00	892,17	0,94	728,42	163,7
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	893,11	0,00	893,11	0,94	732,05	161,1
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	894,04	0,00	894,04	0,93	735,67	158,4
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	894,97	0,00	894,97	0,93	739,30	155,7
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	895,90	0,00	895,90	0,92	742,92	153,0
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	896,83	0,00	896,83	0,92	746,54	150,3
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	897,75	0,00	897,75	0,92	750,17	147,6
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	898,67	0,00	898,67	0,91	753,79	144,9
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	899,58	0,00	899,58	0,91	757,42	142,2
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	900,49	0,00	900,49	0,91	761,04	139,5
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	901,40	0,00	901,40	0,90	764,66	136,7
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	902,30	0,00	902,30	0,90	768,29	134,0
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	903,20	0,00	903,20	0,90	771,91	131,3
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	904,10	0,00	904,10	0,89	775,54	128,6
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	904,99	0,00	904,99	0,89	779,16	125,8
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	905,88	0,00	905,88	0,89	782,78	123,1
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	906,77	0,00	906,77	0,88	786,41	120,4
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	907,66	0,00	907,66	0,88	790,03	117,6
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	908,54	0,00	908,54	0,88	793,66	114,9
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	909,42	0,00	909,42	0,87	797,28	112,1
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	910,29	0,00	910,29	0,87	800,90	109,4
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	911,16	0,00	911,16	0,87	804,53	106,6
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	912,03	0,00	912,03	0,87	808,15	103,9
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	912,90	0,00	912,90	0,86	811,78	101,1
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	913,76	0,00	913,76	0,86	815,40	98,4
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	914,62	0,00	914,62	0,86	819,02	95,6
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	915,47	0,00	915,47	0,85	822,65	92,8
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	916,33	0,00	916,33	0,85	826,27	90,1
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	917,18	0,00	917,18	0,85	829,90	87,3
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	918,03	0,00	918,03	0,84	833,52	84,5
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	918,87	0,00	918,87	0,84	837,14	81,7
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	919,71	0,00	919,71	0,84	840,77	78,9
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	920,55	0,00	920,55	0,84	844,39	76,2
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	921,39	0,00	921,39	0,83	848,02	73,4
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	922,22	0,00	922,22	0,83	851,64	70,6
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	923,05	0,00	923,05	0,83	855,26	67,8
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	923,88	0,00	923,88	0,83	858,89	65,0
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	924,70	0,00	924,70	0,82	862,51	62,2
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	925,53	0,00	925,53	0,82	866,14	59,4
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	926,35	0,00	926,35	0,82	869,76	56,6
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	927,16	0,00	927,16	0,81	873,38	53,8
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	927,98	0,00	927,98	0,81	877,01	51,0
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	928,79	0,00	928,79	0,81	880,63	48,2
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	929,60	0,00	929,60	0,81	884,26	45,3
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	930,40	0,00	930,40	0,80	887,88	42,5
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	931,21	0,00	931,21	0,80	891,50	39,7
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	932,01	0,00	932,01	0,80	895,13	36,9
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	932,81	0,00	932,81	0,80	898,75	34,1
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	933,60	0,00	933,60	0,79	902,38	31,2
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	934,40	0,00	934,40	0,79	906,00	28,4
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	935,19	0,00	935,19	0,79	909,62	25,6
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	935,98	0,00	935,98	0,79	913,25	22,7
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	936,76	0,00	936,76	0,78	916,87	19,9
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	937,55	0,00	937,55	0,78	920,50	17,1
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	938,33	0,00	938,33	0,78	924,12	14,2
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	939,11	0,00	939,11	0,78	927,74	11,4
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	939,88	0,00	939,88	0,77	931,37	8,5
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	940,66	0,00	940,66	0,77	934,99	5,7
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	941,43	0,00	941,43	0,77	938,62	2,8
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	942,20	0,00	942,20	0,77	942,20	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	942,97	0,00	942,97	0,76	942,97	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	943,73	0,00	943,73	0,76	943,73	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	944,49	0,00	944,49	0,76	944,49	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	945,25	0,00	945,25	0,76	945,25	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	946,01	0,00	946,01	0,76	946,01	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	946,77	0,00	946,77	0,75	946,77	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	947,52	0,00	947,52	0,75	947,52	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	948,27	0,00	948,27	0,75	948,27	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	949,02	0,00	949,02	0,75	949,02	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	949,77	0,00	949,77	0,74	949,77	0,0

BACINO 5 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	950,51	0,00	950,51	0,74	950,51	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	951,26	0,00	951,26	0,74	951,26	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	952,00	0,00	952,00	0,74	952,00	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	952,73	0,00	952,73	0,74	952,73	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	953,47	0,00	953,47	0,73	953,47	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	954,20	0,00	954,20	0,73	954,20	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	954,94	0,00	954,94	0,73	954,94	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	955,67	0,00	955,67	0,73	955,67	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	956,39	0,00	956,39	0,73	956,39	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	957,12	0,00	957,12	0,72	957,12	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	957,84	0,00	957,84	0,72	957,84	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	958,56	0,00	958,56	0,72	958,56	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	959,28	0,00	959,28	0,72	959,28	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	960,00	0,00	960,00	0,72	960,00	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	960,72	0,00	960,72	0,71	960,72	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	961,43	0,00	961,43	0,71	961,43	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	962,14	0,00	962,14	0,71	962,14	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	962,85	0,00	962,85	0,71	962,85	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	963,56	0,00	963,56	0,71	963,56	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	964,27	0,00	964,27	0,70	964,27	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	964,97	0,00	964,97	0,70	964,97	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	965,67	0,00	965,67	0,70	965,67	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	966,37	0,00	966,37	0,70	966,37	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	967,07	0,00	967,07	0,70	967,07	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	967,77	0,00	967,77	0,69	967,77	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	968,46	0,00	968,46	0,69	968,46	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	969,15	0,00	969,15	0,69	969,15	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	969,85	0,00	969,85	0,69	969,85	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	970,53	0,00	970,53	0,69	970,53	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	971,22	0,00	971,22	0,69	971,22	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	971,91	0,00	971,91	0,68	971,91	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	972,59	0,00	972,59	0,68	972,59	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	973,27	0,00	973,27	0,68	973,27	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	973,95	0,00	973,95	0,68	973,95	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	974,63	0,00	974,63	0,68	974,63	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	975,31	0,00	975,31	0,67	975,31	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	975,98	0,00	975,98	0,67	975,98	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	976,66	0,00	976,66	0,67	976,66	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	977,33	0,00	977,33	0,67	977,33	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	978,00	0,00	978,00	0,67	978,00	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	978,66	0,00	978,66	0,67	978,66	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	979,33	0,00	979,33	0,66	979,33	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	980,00	0,00	980,00	0,66	980,00	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	980,66	0,00	980,66	0,66	980,66	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	981,32	0,00	981,32	0,66	981,32	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	981,98	0,00	981,98	0,66	981,98	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	982,64	0,00	982,64	0,66	982,64	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	983,29	0,00	983,29	0,65	983,29	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	983,95	0,00	983,95	0,65	983,95	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	984,60	0,00	984,60	0,65	984,60	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	985,25	0,00	985,25	0,65	985,25	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	985,90	0,00	985,90	0,65	985,90	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	986,55	0,00	986,55	0,65	986,55	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	987,20	0,00	987,20	0,65	987,20	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	987,84	0,00	987,84	0,64	987,84	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	988,49	0,00	988,49	0,64	988,49	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	989,13	0,00	989,13	0,64	989,13	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	989,77	0,00	989,77	0,64	989,77	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	990,41	0,00	990,41	0,64	990,41	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	991,05	0,00	991,05	0,64	991,05	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	991,68	0,00	991,68	0,63	991,68	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	992,32	0,00	992,32	0,63	992,32	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	992,95	0,00	992,95	0,63	992,95	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	993,58	0,00	993,58	0,63	993,58	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	994,21	0,00	994,21	0,63	994,21	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	994,84	0,00	994,84	0,63	994,84	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	995,47	0,00	995,47	0,63	995,47	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	996,09	0,00	996,09	0,62	996,09	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	996,72	0,00	996,72	0,62	996,72	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	997,34	0,00	997,34	0,62	997,34	0,0

BACINO 5 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	997,96	0,00	997,96	0,62	997,96	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	998,58	0,00	998,58	0,62	998,58	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	999,20	0,00	999,20	0,62	999,20	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	999,81	0,00	999,81	0,62	999,81	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	1000,43	0,00	1000,43	0,61	1.000,43	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	1001,04	0,00	1001,04	0,61	1.001,04	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	1001,66	0,00	1001,66	0,61	1.001,66	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	1002,27	0,00	1002,27	0,61	1.002,27	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	1002,88	0,00	1002,88	0,61	1.002,88	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	1003,49	0,00	1003,49	0,61	1.003,49	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	1004,09	0,00	1004,09	0,61	1.004,09	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	1004,70	0,00	1004,70	0,60	1.004,70	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	1005,30	0,00	1005,30	0,60	1.005,30	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	1005,91	0,00	1005,91	0,60	1.005,91	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	1006,51	0,00	1006,51	0,60	1.006,51	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	1007,11	0,00	1007,11	0,60	1.007,11	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	1007,71	0,00	1007,71	0,60	1.007,71	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	1008,31	0,00	1008,31	0,60	1.008,31	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	1008,90	0,00	1008,90	0,60	1.008,90	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	1009,50	0,00	1009,50	0,59	1.009,50	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	1010,09	0,00	1010,09	0,59	1.010,09	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	1010,68	0,00	1010,68	0,59	1.010,68	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	1011,27	0,00	1011,27	0,59	1.011,27	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	1011,86	0,00	1011,86	0,59	1.011,86	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	1012,45	0,00	1012,45	0,59	1.012,45	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	1013,04	0,00	1013,04	0,59	1.013,04	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	1013,63	0,00	1013,63	0,58	1.013,63	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	1014,21	0,00	1014,21	0,58	1.014,21	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	1014,80	0,00	1014,80	0,58	1.014,80	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	1015,38	0,00	1015,38	0,58	1.015,38	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	1015,96	0,00	1015,96	0,58	1.015,96	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	1016,54	0,00	1016,54	0,58	1.016,54	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	1017,12	0,00	1017,12	0,58	1.017,12	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	1017,69	0,00	1017,69	0,58	1.017,69	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	1018,27	0,00	1018,27	0,58	1.018,27	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	1018,85	0,00	1018,85	0,57	1.018,85	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	1019,42	0,00	1019,42	0,57	1.019,42	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	1019,99	0,00	1019,99	0,57	1.019,99	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	1020,56	0,00	1020,56	0,57	1.020,56	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	1021,13	0,00	1021,13	0,57	1.021,13	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	1021,70	0,00	1021,70	0,57	1.021,70	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	1022,27	0,00	1022,27	0,57	1.022,27	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	1022,84	0,00	1022,84	0,57	1.022,84	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	1023,40	0,00	1023,40	0,57	1.023,40	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	1023,97	0,00	1023,97	0,57	1.023,97	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	1024,53	0,00	1024,53	0,57	1.024,53	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	1025,09	0,00	1025,09	0,57	1.025,09	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	1025,65	0,00	1025,65	0,57	1.025,65	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	1026,21	0,00	1026,21	0,57	1.026,21	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	1026,77	0,00	1026,77	0,57	1.026,77	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	1027,33	0,00	1027,33	0,57	1.027,33	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	1027,89	0,00	1027,89	0,57	1.027,89	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	1028,44	0,00	1028,44	0,57	1.028,44	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	1029,00	0,00	1029,00	0,57	1.029,00	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	1029,55	0,00	1029,55	0,57	1.029,55	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	1030,10	0,00	1030,10	0,57	1.030,10	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	1030,65	0,00	1030,65	0,57	1.030,65	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	1031,20	0,00	1031,20	0,57	1.031,20	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	1031,75	0,00	1031,75	0,57	1.031,75	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	1032,30	0,00	1032,30	0,57	1.032,30	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	1032,85	0,00	1032,85	0,57	1.032,85	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	1033,39	0,00	1033,39	0,57	1.033,39	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	1033,94	0,00	1033,94	0,57	1.033,94	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	1034,48	0,00	1034,48	0,57	1.034,48	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	1035,02	0,00	1035,02	0,57	1.035,02	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	1035,56	0,00	1035,56	0,57	1.035,56	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	1036,10	0,00	1036,10	0,57	1.036,10	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	1036,64	0,00	1036,64	0,57	1.036,64	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	1037,18	0,00	1037,18	0,57	1.037,18	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	1037,72	0,00	1037,72	0,57	1.037,72	0,0

BACINO 5 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:15:00	2055	34,25	0,08	0,0764	76	1038,25	0,00	1038,25	0,57	1.038,25	0,0
10:20:00	2060	34,33	0,08	0,0764	76	1038,79	0,00	1038,79	0,57	1.038,79	0,0
10:25:00	2065	34,42	0,08	0,0765	76	1039,32	0,00	1039,32	0,57	1.039,32	0,0
10:30:00	2070	34,50	0,08	0,0765	77	1039,86	0,00	1039,86	0,57	1.039,86	0,0
10:35:00	2075	34,58	0,08	0,0766	77	1040,39	0,00	1040,39	0,57	1.040,39	0,0
10:40:00	2080	34,67	0,08	0,0766	77	1040,92	0,00	1040,92	0,57	1.040,92	0,0
10:45:00	2085	34,75	0,08	0,0766	77	1041,45	0,00	1041,45	0,57	1.041,45	0,0
10:50:00	2090	34,83	0,08	0,0767	77	1041,98	0,00	1041,98	0,57	1.041,98	0,0
10:55:00	2095	34,92	0,08	0,0767	77	1042,50	0,00	1042,50	0,57	1.042,50	0,0
11:00:00	2100	35,00	0,08	0,0767	77	1043,03	0,00	1043,03	0,57	1.043,03	0,0
11:05:00	2105	35,08	0,08	0,0768	77	1043,56	0,00	1043,56	0,57	1.043,56	0,0
11:10:00	2110	35,17	0,08	0,0768	77	1044,08	0,00	1044,08	0,57	1.044,08	0,0
11:15:00	2115	35,25	0,08	0,0769	77	1044,61	0,00	1044,61	0,57	1.044,61	0,0
11:20:00	2120	35,33	0,08	0,0769	77	1045,13	0,00	1045,13	0,57	1.045,13	0,0
11:25:00	2125	35,42	0,08	0,0769	77	1045,65	0,00	1045,65	0,57	1.045,65	0,0
11:30:00	2130	35,50	0,08	0,0770	77	1046,17	0,00	1046,17	0,57	1.046,17	0,0
11:35:00	2135	35,58	0,08	0,0770	77	1046,69	0,00	1046,69	0,57	1.046,69	0,0
11:40:00	2140	35,67	0,08	0,0771	77	1047,21	0,00	1047,21	0,57	1.047,21	0,0
11:45:00	2145	35,75	0,08	0,0771	77	1047,73	0,00	1047,73	0,57	1.047,73	0,0
11:50:00	2150	35,83	0,08	0,0771	77	1048,25	0,00	1048,25	0,57	1.048,25	0,0
11:55:00	2155	35,92	0,08	0,0772	77	1048,76	0,00	1048,76	0,57	1.048,76	0,0
12:00:00	2160	36,00	0,08	0,0772	77	1049,28	0,00	1049,28	0,57	1.049,28	0,0
12:05:00	2165	36,08	0,08	0,0772	77	1049,79	0,00	1049,79	0,57	1.049,79	0,0
12:10:00	2170	36,17	0,08	0,0773	77	1050,31	0,00	1050,31	0,57	1.050,31	0,0
12:15:00	2175	36,25	0,08	0,0773	77	1050,82	0,00	1050,82	0,57	1.050,82	0,0
12:20:00	2180	36,33	0,08	0,0774	77	1051,33	0,00	1051,33	0,57	1.051,33	0,0
12:25:00	2185	36,42	0,08	0,0774	77	1051,84	0,00	1051,84	0,57	1.051,84	0,0
12:30:00	2190	36,50	0,08	0,0774	77	1052,35	0,00	1052,35	0,57	1.052,35	0,0
12:35:00	2195	36,58	0,08	0,0775	77	1052,86	0,00	1052,86	0,57	1.052,86	0,0
12:40:00	2200	36,67	0,08	0,0775	78	1053,37	0,00	1053,37	0,57	1.053,37	0,0
12:45:00	2205	36,75	0,08	0,0775	78	1053,88	0,00	1053,88	0,57	1.053,88	0,0
12:50:00	2210	36,83	0,08	0,0776	78	1054,38	0,00	1054,38	0,57	1.054,38	0,0
12:55:00	2215	36,92	0,08	0,0776	78	1054,89	0,00	1054,89	0,57	1.054,89	0,0
13:00:00	2220	37,00	0,08	0,0777	78	1055,39	0,00	1055,39	0,57	1.055,39	0,0
13:05:00	2225	37,08	0,08	0,0777	78	1055,90	0,00	1055,90	0,57	1.055,90	0,0
13:10:00	2230	37,17	0,08	0,0777	78	1056,40	0,00	1056,40	0,57	1.056,40	0,0
13:15:00	2235	37,25	0,08	0,0778	78	1056,90	0,00	1056,90	0,57	1.056,90	0,0
13:20:00	2240	37,33	0,08	0,0778	78	1057,40	0,00	1057,40	0,57	1.057,40	0,0
13:25:00	2245	37,42	0,08	0,0778	78	1057,90	0,00	1057,90	0,57	1.057,90	0,0
13:30:00	2250	37,50	0,08	0,0779	78	1058,40	0,00	1058,40	0,57	1.058,40	0,0
13:35:00	2255	37,58	0,08	0,0779	78	1058,90	0,00	1058,90	0,57	1.058,90	0,0
13:40:00	2260	37,67	0,08	0,0780	78	1059,40	0,00	1059,40	0,57	1.059,40	0,0
13:45:00	2265	37,75	0,08	0,0780	78	1059,89	0,00	1059,89	0,57	1.059,89	0,0
13:50:00	2270	37,83	0,08	0,0780	78	1060,39	0,00	1060,39	0,57	1.060,39	0,0
13:55:00	2275	37,92	0,08	0,0781	78	1060,88	0,00	1060,88	0,57	1.060,88	0,0
14:00:00	2280	38,00	0,08	0,0781	78	1061,38	0,00	1061,38	0,57	1.061,38	0,0
14:05:00	2285	38,08	0,08	0,0781	78	1061,87	0,00	1061,87	0,57	1.061,87	0,0
14:10:00	2290	38,17	0,08	0,0782	78	1062,36	0,00	1062,36	0,57	1.062,36	0,0
14:15:00	2295	38,25	0,08	0,0782	78	1062,85	0,00	1062,85	0,57	1.062,85	0,0
14:20:00	2300	38,33	0,08	0,0782	78	1063,34	0,00	1063,34	0,57	1.063,34	0,0
14:25:00	2305	38,42	0,08	0,0783	78	1063,83	0,00	1063,83	0,57	1.063,83	0,0
14:30:00	2310	38,50	0,08	0,0783	78	1064,32	0,00	1064,32	0,57	1.064,32	0,0
14:35:00	2315	38,58	0,08	0,0784	78	1064,81	0,00	1064,81	0,57	1.064,81	0,0
14:40:00	2320	38,67	0,08	0,0784	78	1065,30	0,00	1065,30	0,57	1.065,30	0,0
14:45:00	2325	38,75	0,08	0,0784	78	1065,78	0,00	1065,78	0,57	1.065,78	0,0
14:50:00	2330	38,83	0,08	0,0785	78	1066,27	0,00	1066,27	0,57	1.066,27	0,0
14:55:00	2335	38,92	0,08	0,0785	78	1066,75	0,00	1066,75	0,57	1.066,75	0,0
15:00:00	2340	39,00	0,08	0,0785	79	1067,24	0,00	1067,24	0,57	1.067,24	0,0
15:05:00	2345	39,08	0,08	0,0786	79	1067,72	0,00	1067,72	0,57	1.067,72	0,0
15:10:00	2350	39,17	0,08	0,0786	79	1068,20	0,00	1068,20	0,57	1.068,20	0,0
15:15:00	2355	39,25	0,08	0,0786	79	1068,68	0,00	1068,68	0,57	1.068,68	0,0
15:20:00	2360	39,33	0,08	0,0787	79	1069,16	0,00	1069,16	0,57	1.069,16	0,0
15:25:00	2365	39,42	0,08	0,0787	79	1069,64	0,00	1069,64	0,57	1.069,64	0,0
15:30:00	2370	39,50	0,08	0,0787	79	1070,12	0,00	1070,12	0,57	1.070,12	0,0
15:35:00	2375	39,58	0,08	0,0788	79	1070,60	0,00	1070,60	0,57	1.070,60	0,0
15:40:00	2380	39,67	0,08	0,0788	79	1071,08	0,00	1071,08	0,57	1.071,08	0,0
15:45:00	2385	39,75	0,08	0,0788	79	1071,56	0,00	1071,56	0,57	1.071,56	0,0
15:50:00	2390	39,83	0,08	0,0789	79	1072,03	0,00	1072,03	0,57	1.072,03	0,0
15:55:00	2395	39,92	0,08	0,0789	79	1072,51	0,00	1072,51	0,57	1.072,51	0,0
16:00:00	2400	40,00	0,08	0,0790	79	1072,98	0,00	1072,98	0,57	1.072,98	0,0

BACINO 5 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:05:00	2405	40,08	0,08	0,0790	79	1073,45	0,00	1073,45	0,57	1.073,45	0,0
16:10:00	2410	40,17	0,08	0,0790	79	1073,93	0,00	1073,93	0,57	1.073,93	0,0
16:15:00	2415	40,25	0,08	0,0791	79	1074,40	0,00	1074,40	0,57	1.074,40	0,0
16:20:00	2420	40,33	0,08	0,0791	79	1074,87	0,00	1074,87	0,57	1.074,87	0,0
16:25:00	2425	40,42	0,08	0,0791	79	1075,34	0,00	1075,34	0,57	1.075,34	0,0
16:30:00	2430	40,50	0,08	0,0792	79	1075,81	0,00	1075,81	0,57	1.075,81	0,0
16:35:00	2435	40,58	0,08	0,0792	79	1076,28	0,00	1076,28	0,57	1.076,28	0,0
16:40:00	2440	40,67	0,08	0,0792	79	1076,75	0,00	1076,75	0,57	1.076,75	0,0
16:45:00	2445	40,75	0,08	0,0793	79	1077,21	0,00	1077,21	0,57	1.077,21	0,0
16:50:00	2450	40,83	0,08	0,0793	79	1077,68	0,00	1077,68	0,57	1.077,68	0,0
16:55:00	2455	40,92	0,08	0,0793	79	1078,15	0,00	1078,15	0,57	1.078,15	0,0
17:00:00	2460	41,00	0,08	0,0794	79	1078,61	0,00	1078,61	0,57	1.078,61	0,0
17:05:00	2465	41,08	0,08	0,0794	79	1079,08	0,00	1079,08	0,57	1.079,08	0,0
17:10:00	2470	41,17	0,08	0,0794	79	1079,54	0,00	1079,54	0,57	1.079,54	0,0
17:15:00	2475	41,25	0,08	0,0795	79	1080,00	0,00	1080,00	0,57	1.080,00	0,0
17:20:00	2480	41,33	0,08	0,0795	80	1080,47	0,00	1080,47	0,57	1.080,47	0,0
17:25:00	2485	41,42	0,08	0,0795	80	1080,93	0,00	1080,93	0,57	1.080,93	0,0
17:30:00	2490	41,50	0,08	0,0796	80	1081,39	0,00	1081,39	0,57	1.081,39	0,0
17:35:00	2495	41,58	0,08	0,0796	80	1081,85	0,00	1081,85	0,57	1.081,85	0,0
17:40:00	2500	41,67	0,08	0,0796	80	1082,31	0,00	1082,31	0,57	1.082,31	0,0
17:45:00	2505	41,75	0,08	0,0797	80	1082,77	0,00	1082,77	0,57	1.082,77	0,0
17:50:00	2510	41,83	0,08	0,0797	80	1083,22	0,00	1083,22	0,57	1.083,22	0,0
17:55:00	2515	41,92	0,08	0,0797	80	1083,68	0,00	1083,68	0,57	1.083,68	0,0
18:00:00	2520	42,00	0,08	0,0798	80	1084,14	0,00	1084,14	0,57	1.084,14	0,0
18:05:00	2525	42,08	0,08	0,0798	80	1084,59	0,00	1084,59	0,57	1.084,59	0,0
18:10:00	2530	42,17	0,08	0,0798	80	1085,05	0,00	1085,05	0,57	1.085,05	0,0
18:15:00	2535	42,25	0,08	0,0799	80	1085,50	0,00	1085,50	0,57	1.085,50	0,0
18:20:00	2540	42,33	0,08	0,0799	80	1085,96	0,00	1085,96	0,57	1.085,96	0,0
18:25:00	2545	42,42	0,08	0,0799	80	1086,41	0,00	1086,41	0,57	1.086,41	0,0
18:30:00	2550	42,50	0,08	0,0800	80	1086,86	0,00	1086,86	0,57	1.086,86	0,0
18:35:00	2555	42,58	0,08	0,0800	80	1087,31	0,00	1087,31	0,57	1.087,31	0,0
18:40:00	2560	42,67	0,08	0,0800	80	1087,76	0,00	1087,76	0,57	1.087,76	0,0
18:45:00	2565	42,75	0,08	0,0801	80	1088,21	0,00	1088,21	0,57	1.088,21	0,0
18:50:00	2570	42,83	0,08	0,0801	80	1088,66	0,00	1088,66	0,57	1.088,66	0,0
18:55:00	2575	42,92	0,08	0,0801	80	1089,11	0,00	1089,11	0,57	1.089,11	0,0
19:00:00	2580	43,00	0,08	0,0802	80	1089,56	0,00	1089,56	0,57	1.089,56	0,0
19:05:00	2585	43,08	0,08	0,0802	80	1090,01	0,00	1090,01	0,57	1.090,01	0,0
19:10:00	2590	43,17	0,08	0,0802	80	1090,45	0,00	1090,45	0,57	1.090,45	0,0
19:15:00	2595	43,25	0,08	0,0803	80	1090,90	0,00	1090,90	0,57	1.090,90	0,0
19:20:00	2600	43,33	0,08	0,0803	80	1091,34	0,00	1091,34	0,57	1.091,34	0,0
19:25:00	2605	43,42	0,08	0,0803	80	1091,79	0,00	1091,79	0,57	1.091,79	0,0
19:30:00	2610	43,50	0,08	0,0804	80	1092,23	0,00	1092,23	0,57	1.092,23	0,0
19:35:00	2615	43,58	0,08	0,0804	80	1092,68	0,00	1092,68	0,57	1.092,68	0,0
19:40:00	2620	43,67	0,08	0,0804	80	1093,12	0,00	1093,12	0,57	1.093,12	0,0
19:45:00	2625	43,75	0,08	0,0805	80	1093,56	0,00	1093,56	0,57	1.093,56	0,0
19:50:00	2630	43,83	0,08	0,0805	81	1094,00	0,00	1094,00	0,57	1.094,00	0,0
19:55:00	2635	43,92	0,08	0,0805	81	1094,44	0,00	1094,44	0,57	1.094,44	0,0
20:00:00	2640	44,00	0,08	0,0806	81	1094,88	0,00	1094,88	0,57	1.094,88	0,0
20:05:00	2645	44,08	0,08	0,0806	81	1095,32	0,00	1095,32	0,57	1.095,32	0,0
20:10:00	2650	44,17	0,08	0,0806	81	1095,76	0,00	1095,76	0,57	1.095,76	0,0
20:15:00	2655	44,25	0,08	0,0807	81	1096,20	0,00	1096,20	0,57	1.096,20	0,0
20:20:00	2660	44,33	0,08	0,0807	81	1096,63	0,00	1096,63	0,57	1.096,63	0,0
20:25:00	2665	44,42	0,08	0,0807	81	1097,07	0,00	1097,07	0,57	1.097,07	0,0
20:30:00	2670	44,50	0,08	0,0808	81	1097,51	0,00	1097,51	0,57	1.097,51	0,0
20:35:00	2675	44,58	0,08	0,0808	81	1097,94	0,00	1097,94	0,57	1.097,94	0,0
20:40:00	2680	44,67	0,08	0,0808	81	1098,38	0,00	1098,38	0,57	1.098,38	0,0
20:45:00	2685	44,75	0,08	0,0809	81	1098,81	0,00	1098,81	0,57	1.098,81	0,0
20:50:00	2690	44,83	0,08	0,0809	81	1099,25	0,00	1099,25	0,57	1.099,25	0,0
20:55:00	2695	44,92	0,08	0,0809	81	1099,68	0,00	1099,68	0,57	1.099,68	0,0
21:00:00	2700	45,00	0,08	0,0809	81	1100,11	0,00	1100,11	0,57	1.100,11	0,0
21:05:00	2705	45,08	0,08	0,0810	81	1100,54	0,00	1100,54	0,57	1.100,54	0,0
21:10:00	2710	45,17	0,08	0,0810	81	1100,97	0,00	1100,97	0,57	1.100,97	0,0
21:15:00	2715	45,25	0,08	0,0810	81	1101,40	0,00	1101,40	0,57	1.101,40	0,0
21:20:00	2720	45,33	0,08	0,0811	81	1101,83	0,00	1101,83	0,57	1.101,83	0,0
21:25:00	2725	45,42	0,08	0,0811	81	1102,26	0,00	1102,26	0,57	1.102,26	0,0
21:30:00	2730	45,50	0,08	0,0811	81	1102,69	0,00	1102,69	0,57	1.102,69	0,0
21:35:00	2735	45,58	0,08	0,0812	81	1103,12	0,00	1103,12	0,57	1.103,12	0,0
21:40:00	2740	45,67	0,08	0,0812	81	1103,55	0,00	1103,55	0,57	1.103,55	0,0
21:45:00	2745	45,75	0,08	0,0812	81	1103,97	0,00	1103,97	0,57	1.103,97	0,0
21:50:00	2750	45,83	0,08	0,0813	81	1104,40	0,00	1104,40	0,57	1.104,40	0,0

BACINO 5 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21:55:00	2755	45,92	0,08	0,0813	81	1104,82	0,00	1104,82	0,57	1.104,82	0,0
22:00:00	2760	46,00	0,08	0,0813	81	1105,25	0,00	1105,25	0,57	1.105,25	0,0
22:05:00	2765	46,08	0,08	0,0814	81	1105,67	0,00	1105,67	0,57	1.105,67	0,0
22:10:00	2770	46,17	0,08	0,0814	81	1106,10	0,00	1106,10	0,57	1.106,10	0,0
22:15:00	2775	46,25	0,08	0,0814	81	1106,52	0,00	1106,52	0,57	1.106,52	0,0
22:20:00	2780	46,33	0,08	0,0815	81	1106,94	0,00	1106,94	0,57	1.106,94	0,0
22:25:00	2785	46,42	0,08	0,0815	81	1107,36	0,00	1107,36	0,57	1.107,36	0,0
22:30:00	2790	46,50	0,08	0,0815	82	1107,78	0,00	1107,78	0,57	1.107,78	0,0
22:35:00	2795	46,58	0,08	0,0815	82	1108,20	0,00	1108,20	0,57	1.108,20	0,0
22:40:00	2800	46,67	0,08	0,0816	82	1108,62	0,00	1108,62	0,57	1.108,62	0,0
22:45:00	2805	46,75	0,08	0,0816	82	1109,04	0,00	1109,04	0,57	1.109,04	0,0
22:50:00	2810	46,83	0,08	0,0816	82	1109,46	0,00	1109,46	0,57	1.109,46	0,0
22:55:00	2815	46,92	0,08	0,0817	82	1109,88	0,00	1109,88	0,57	1.109,88	0,0
23:00:00	2820	47,00	0,08	0,0817	82	1110,30	0,00	1110,30	0,57	1.110,30	0,0
23:05:00	2825	47,08	0,08	0,0817	82	1110,72	0,00	1110,72	0,57	1.110,72	0,0
23:10:00	2830	47,17	0,08	0,0818	82	1111,13	0,00	1111,13	0,57	1.111,13	0,0
23:15:00	2835	47,25	0,08	0,0818	82	1111,55	0,00	1111,55	0,57	1.111,55	0,0
23:20:00	2840	47,33	0,08	0,0818	82	1111,96	0,00	1111,96	0,57	1.111,96	0,0
23:25:00	2845	47,42	0,08	0,0819	82	1112,38	0,00	1112,38	0,57	1.112,38	0,0
23:30:00	2850	47,50	0,08	0,0819	82	1112,79	0,00	1112,79	0,57	1.112,79	0,0
23:35:00	2855	47,58	0,08	0,0819	82	1113,21	0,00	1113,21	0,57	1.113,21	0,0
23:40:00	2860	47,67	0,08	0,0819	82	1113,62	0,00	1113,62	0,57	1.113,62	0,0
23:45:00	2865	47,75	0,08	0,0820	82	1114,03	0,00	1114,03	0,57	1.114,03	0,0
23:50:00	2870	47,83	0,08	0,0820	82	1114,44	0,00	1114,44	0,57	1.114,44	0,0
23:55:00	2875	47,92	0,08	0,0820	82	1114,85	0,00	1114,85	0,57	1.114,85	0,0
00:00:00	2880	48,00	0,08	0,0821	82	1115,27	0,00	1115,27	0,57	1.115,27	0,0
00:05:00	2885	48,08	0,08	0,0821	82	1115,68	0,00	1115,68	0,57	1.115,68	0,0
00:10:00	2890	48,17	0,08	0,0821	82	1116,09	0,00	1116,09	0,57	1.116,09	0,0
00:15:00	2895	48,25	0,08	0,0822	82	1116,49	0,00	1116,49	0,57	1.116,49	0,0
00:20:00	2900	48,33	0,08	0,0822	82	1116,90	0,00	1116,90	0,57	1.116,90	0,0
00:25:00	2905	48,42	0,08	0,0822	82	1117,31	0,00	1117,31	0,57	1.117,31	0,0
00:30:00	2910	48,50	0,08	0,0822	82	1117,72	0,00	1117,72	0,57	1.117,72	0,0
00:35:00	2915	48,58	0,08	0,0823	82	1118,13	0,00	1118,13	0,57	1.118,13	0,0
00:40:00	2920	48,67	0,08	0,0823	82	1118,53	0,00	1118,53	0,57	1.118,53	0,0
00:45:00	2925	48,75	0,08	0,0823	82	1118,94	0,00	1118,94	0,57	1.118,94	0,0
00:50:00	2930	48,83	0,08	0,0824	82	1119,34	0,00	1119,34	0,57	1.119,34	0,0
00:55:00	2935	48,92	0,08	0,0824	82	1119,75	0,00	1119,75	0,57	1.119,75	0,0
01:00:00	2940	49,00	0,08	0,0824	82	1120,15	0,00	1120,15	0,57	1.120,15	0,0
01:05:00	2945	49,08	0,08	0,0825	82	1120,56	0,00	1120,56	0,57	1.120,56	0,0
01:10:00	2950	49,17	0,08	0,0825	82	1120,96	0,00	1120,96	0,57	1.120,96	0,0
01:15:00	2955	49,25	0,08	0,0825	83	1121,36	0,00	1121,36	0,57	1.121,36	0,0
01:20:00	2960	49,33	0,08	0,0825	83	1121,76	0,00	1121,76	0,57	1.121,76	0,0
01:25:00	2965	49,42	0,08	0,0826	83	1122,16	0,00	1122,16	0,57	1.122,16	0,0
01:30:00	2970	49,50	0,08	0,0826	83	1122,56	0,00	1122,56	0,57	1.122,56	0,0
01:35:00	2975	49,58	0,08	0,0826	83	1122,97	0,00	1122,97	0,57	1.122,97	0,0
01:40:00	2980	49,67	0,08	0,0827	83	1123,37	0,00	1123,37	0,57	1.123,37	0,0
01:45:00	2985	49,75	0,08	0,0827	83	1123,76	0,00	1123,76	0,57	1.123,76	0,0
01:50:00	2990	49,83	0,08	0,0827	83	1124,16	0,00	1124,16	0,57	1.124,16	0,0
01:55:00	2995	49,92	0,08	0,0827	83	1124,56	0,00	1124,56	0,57	1.124,56	0,0
02:00:00	3000	50,00	0,08	0,0828	83	1124,96	0,00	1124,96	0,57	1.124,96	0,0
02:05:00	3005	50,08	0,08	0,0828	83	1125,36	0,00	1125,36	0,57	1.125,36	0,0
02:10:00	3010	50,17	0,08	0,0828	83	1125,75	0,00	1125,75	0,57	1.125,75	0,0
02:15:00	3015	50,25	0,08	0,0829	83	1126,15	0,00	1126,15	0,57	1.126,15	0,0
02:20:00	3020	50,33	0,08	0,0829	83	1126,55	0,00	1126,55	0,57	1.126,55	0,0
02:25:00	3025	50,42	0,08	0,0829	83	1126,94	0,00	1126,94	0,57	1.126,94	0,0
02:30:00	3030	50,50	0,08	0,0830	83	1127,33	0,00	1127,33	0,57	1.127,33	0,0
02:35:00	3035	50,58	0,08	0,0830	83	1127,73	0,00	1127,73	0,57	1.127,73	0,0
02:40:00	3040	50,67	0,08	0,0830	83	1128,12	0,00	1128,12	0,57	1.128,12	0,0
02:45:00	3045	50,75	0,08	0,0830	83	1128,52	0,00	1128,52	0,57	1.128,52	0,0
02:50:00	3050	50,83	0,08	0,0831	83	1128,91	0,00	1128,91	0,57	1.128,91	0,0
02:55:00	3055	50,92	0,08	0,0831	83	1129,30	0,00	1129,30	0,57	1.129,30	0,0
03:00:00	3060	51,00	0,08	0,0831	83	1129,69	0,00	1129,69	0,57	1.129,69	0,0
03:05:00	3065	51,08	0,08	0,0832	83	1130,08	0,00	1130,08	0,57	1.130,08	0,0
03:10:00	3070	51,17	0,08	0,0832	83	1130,47	0,00	1130,47	0,57	1.130,47	0,0
03:15:00	3075	51,25	0,08	0,0832	83	1130,86	0,00	1130,86	0,57	1.130,86	0,0
03:20:00	3080	51,33	0,08	0,0832	83	1131,25	0,00	1131,25	0,57	1.131,25	0,0
03:25:00	3085	51,42	0,08	0,0833	83	1131,64	0,00	1131,64	0,57	1.131,64	0,0
03:30:00	3090	51,50	0,08	0,0833	83	1132,03	0,00	1132,03	0,57	1.132,03	0,0
03:35:00	3095	51,58	0,08	0,0833	83	1132,42	0,00	1132,42	0,57	1.132,42	0,0
03:40:00	3100	51,67	0,08	0,0834	83	1132,81	0,00	1132,81	0,57	1.132,81	0,0

BACINO 5 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
03:45:00	3105	51,75	0,08	0,0834	83	1133,19	0,00	1133,19	0,57	1.133,19	0,0
03:50:00	3110	51,83	0,08	0,0834	83	1133,58	0,00	1133,58	0,57	1.133,58	0,0
03:55:00	3115	51,92	0,08	0,0834	83	1133,97	0,00	1133,97	0,57	1.133,97	0,0
04:00:00	3120	52,00	0,08	0,0835	83	1134,35	0,00	1134,35	0,57	1.134,35	0,0
04:05:00	3125	52,08	0,08	0,0835	83	1134,74	0,00	1134,74	0,57	1.134,74	0,0
04:10:00	3130	52,17	0,08	0,0835	84	1135,12	0,00	1135,12	0,57	1.135,12	0,0
04:15:00	3135	52,25	0,08	0,0836	84	1135,51	0,00	1135,51	0,57	1.135,51	0,0
04:20:00	3140	52,33	0,08	0,0836	84	1135,89	0,00	1135,89	0,57	1.135,89	0,0
04:25:00	3145	52,42	0,08	0,0836	84	1136,27	0,00	1136,27	0,57	1.136,27	0,0
04:30:00	3150	52,50	0,08	0,0836	84	1136,66	0,00	1136,66	0,57	1.136,66	0,0
04:35:00	3155	52,58	0,08	0,0837	84	1137,04	0,00	1137,04	0,57	1.137,04	0,0
04:40:00	3160	52,67	0,08	0,0837	84	1137,42	0,00	1137,42	0,57	1.137,42	0,0
04:45:00	3165	52,75	0,08	0,0837	84	1137,80	0,00	1137,80	0,57	1.137,80	0,0
04:50:00	3170	52,83	0,08	0,0838	84	1138,18	0,00	1138,18	0,57	1.138,18	0,0
04:55:00	3175	52,92	0,08	0,0838	84	1138,56	0,00	1138,56	0,57	1.138,56	0,0
05:00:00	3180	53,00	0,08	0,0838	84	1138,94	0,00	1138,94	0,57	1.138,94	0,0
05:05:00	3185	53,08	0,08	0,0838	84	1139,32	0,00	1139,32	0,57	1.139,32	0,0
05:10:00	3190	53,17	0,08	0,0839	84	1139,70	0,00	1139,70	0,57	1.139,70	0,0
05:15:00	3195	53,25	0,08	0,0839	84	1140,08	0,00	1140,08	0,57	1.140,08	0,0
05:20:00	3200	53,33	0,08	0,0839	84	1140,46	0,00	1140,46	0,57	1.140,46	0,0
05:25:00	3205	53,42	0,08	0,0839	84	1140,83	0,00	1140,83	0,57	1.140,83	0,0
05:30:00	3210	53,50	0,08	0,0840	84	1141,21	0,00	1141,21	0,57	1.141,21	0,0
05:35:00	3215	53,58	0,08	0,0840	84	1141,59	0,00	1141,59	0,57	1.141,59	0,0
05:40:00	3220	53,67	0,08	0,0840	84	1141,96	0,00	1141,96	0,57	1.141,96	0,0
05:45:00	3225	53,75	0,08	0,0841	84	1142,34	0,00	1142,34	0,57	1.142,34	0,0
05:50:00	3230	53,83	0,08	0,0841	84	1142,72	0,00	1142,72	0,57	1.142,72	0,0
05:55:00	3235	53,92	0,08	0,0841	84	1143,09	0,00	1143,09	0,57	1.143,09	0,0
06:00:00	3240	54,00	0,08	0,0841	84	1143,46	0,00	1143,46	0,57	1.143,46	0,0
06:05:00	3245	54,08	0,08	0,0842	84	1143,84	0,00	1143,84	0,57	1.143,84	0,0
06:10:00	3250	54,17	0,08	0,0842	84	1144,21	0,00	1144,21	0,57	1.144,21	0,0
06:15:00	3255	54,25	0,08	0,0842	84	1144,58	0,00	1144,58	0,57	1.144,58	0,0
06:20:00	3260	54,33	0,08	0,0842	84	1144,96	0,00	1144,96	0,57	1.144,96	0,0
06:25:00	3265	54,42	0,08	0,0843	84	1145,33	0,00	1145,33	0,57	1.145,33	0,0
06:30:00	3270	54,50	0,08	0,0843	84	1145,70	0,00	1145,70	0,57	1.145,70	0,0
06:35:00	3275	54,58	0,08	0,0843	84	1146,07	0,00	1146,07	0,57	1.146,07	0,0
06:40:00	3280	54,67	0,08	0,0844	84	1146,44	0,00	1146,44	0,57	1.146,44	0,0
06:45:00	3285	54,75	0,08	0,0844	84	1146,81	0,00	1146,81	0,57	1.146,81	0,0
06:50:00	3290	54,83	0,08	0,0844	84	1147,18	0,00	1147,18	0,57	1.147,18	0,0
06:55:00	3295	54,92	0,08	0,0844	84	1147,55	0,00	1147,55	0,57	1.147,55	0,0
07:00:00	3300	55,00	0,08	0,0845	84	1147,92	0,00	1147,92	0,57	1.147,92	0,0
07:05:00	3305	55,08	0,08	0,0845	84	1148,29	0,00	1148,29	0,57	1.148,29	0,0
07:10:00	3310	55,17	0,08	0,0845	85	1148,66	0,00	1148,66	0,57	1.148,66	0,0
07:15:00	3315	55,25	0,08	0,0845	85	1149,03	0,00	1149,03	0,57	1.149,03	0,0
07:20:00	3320	55,33	0,08	0,0846	85	1149,39	0,00	1149,39	0,57	1.149,39	0,0
07:25:00	3325	55,42	0,08	0,0846	85	1149,76	0,00	1149,76	0,57	1.149,76	0,0
07:30:00	3330	55,50	0,08	0,0846	85	1150,13	0,00	1150,13	0,57	1.150,13	0,0
07:35:00	3335	55,58	0,08	0,0847	85	1150,49	0,00	1150,49	0,57	1.150,49	0,0
07:40:00	3340	55,67	0,08	0,0847	85	1150,86	0,00	1150,86	0,57	1.150,86	0,0
07:45:00	3345	55,75	0,08	0,0847	85	1151,22	0,00	1151,22	0,57	1.151,22	0,0
07:50:00	3350	55,83	0,08	0,0847	85	1151,59	0,00	1151,59	0,57	1.151,59	0,0
07:55:00	3355	55,92	0,08	0,0848	85	1151,95	0,00	1151,95	0,57	1.151,95	0,0
08:00:00	3360	56,00	0,08	0,0848	85	1152,31	0,00	1152,31	0,57	1.152,31	0,0
08:05:00	3365	56,08	0,08	0,0848	85	1152,68	0,00	1152,68	0,57	1.152,68	0,0
08:10:00	3370	56,17	0,08	0,0848	85	1153,04	0,00	1153,04	0,57	1.153,04	0,0
08:15:00	3375	56,25	0,08	0,0849	85	1153,40	0,00	1153,40	0,57	1.153,40	0,0
08:20:00	3380	56,33	0,08	0,0849	85	1153,77	0,00	1153,77	0,57	1.153,77	0,0
08:25:00	3385	56,42	0,08	0,0849	85	1154,13	0,00	1154,13	0,57	1.154,13	0,0
08:30:00	3390	56,50	0,08	0,0850	85	1154,49	0,00	1154,49	0,57	1.154,49	0,0
08:35:00	3395	56,58	0,08	0,0850	85	1154,85	0,00	1154,85	0,57	1.154,85	0,0
08:40:00	3400	56,67	0,08	0,0850	85	1155,21	0,00	1155,21	0,57	1.155,21	0,0
08:45:00	3405	56,75	0,08	0,0850	85	1155,57	0,00	1155,57	0,57	1.155,57	0,0
08:50:00	3410	56,83	0,08	0,0851	85	1155,93	0,00	1155,93	0,57	1.155,93	0,0
08:55:00	3415	56,92	0,08	0,0851	85	1156,29	0,00	1156,29	0,57	1.156,29	0,0
09:00:00	3420	57,00	0,08	0,0851	85	1156,65	0,00	1156,65	0,57	1.156,65	0,0
09:05:00	3425	57,08	0,08	0,0851	85	1157,00	0,00	1157,00	0,57	1.157,00	0,0
09:10:00	3430	57,17	0,08	0,0852	85	1157,36	0,00	1157,36	0,57	1.157,36	0,0
09:15:00	3435	57,25	0,08	0,0852	85	1157,72	0,00	1157,72	0,57	1.157,72	0,0
09:20:00	3440	57,33	0,08	0,0852	85	1158,08	0,00	1158,08	0,57	1.158,08	0,0
09:25:00	3445	57,42	0,08	0,0852	85	1158,43	0,00	1158,43	0,57	1.158,43	0,0
09:30:00	3450	57,50	0,08	0,0853	85	1158,79	0,00	1158,79	0,57	1.158,79	0,0

BACINO 5 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
09:35:00	3455	57,58	0,08	0,0853	85	1159,15	0,00	1159,15	0,57	1.159,15	0,0
09:40:00	3460	57,67	0,08	0,0853	85	1159,50	0,00	1159,50	0,57	1.159,50	0,0
09:45:00	3465	57,75	0,08	0,0853	85	1159,86	0,00	1159,86	0,57	1.159,86	0,0
09:50:00	3470	57,83	0,08	0,0854	85	1160,21	0,00	1160,21	0,57	1.160,21	0,0
09:55:00	3475	57,92	0,08	0,0854	85	1160,57	0,00	1160,57	0,57	1.160,57	0,0
10:00:00	3480	58,00	0,08	0,0854	85	1160,92	0,00	1160,92	0,57	1.160,92	0,0
10:05:00	3485	58,08	0,08	0,0855	85	1161,27	0,00	1161,27	0,57	1.161,27	0,0
10:10:00	3490	58,17	0,08	0,0855	85	1161,63	0,00	1161,63	0,57	1.161,63	0,0
10:15:00	3495	58,25	0,08	0,0855	86	1161,98	0,00	1161,98	0,57	1.161,98	0,0
10:20:00	3500	58,33	0,08	0,0855	86	1162,33	0,00	1162,33	0,57	1.162,33	0,0
10:25:00	3505	58,42	0,08	0,0856	86	1162,68	0,00	1162,68	0,57	1.162,68	0,0
10:30:00	3510	58,50	0,08	0,0856	86	1163,03	0,00	1163,03	0,57	1.163,03	0,0
10:35:00	3515	58,58	0,08	0,0856	86	1163,38	0,00	1163,38	0,57	1.163,38	0,0
10:40:00	3520	58,67	0,08	0,0856	86	1163,74	0,00	1163,74	0,57	1.163,74	0,0
10:45:00	3525	58,75	0,08	0,0857	86	1164,09	0,00	1164,09	0,57	1.164,09	0,0
10:50:00	3530	58,83	0,08	0,0857	86	1164,44	0,00	1164,44	0,57	1.164,44	0,0
10:55:00	3535	58,92	0,08	0,0857	86	1164,78	0,00	1164,78	0,57	1.164,78	0,0
11:00:00	3540	59,00	0,08	0,0857	86	1165,13	0,00	1165,13	0,57	1.165,13	0,0
11:05:00	3545	59,08	0,08	0,0858	86	1165,48	0,00	1165,48	0,57	1.165,48	0,0
11:10:00	3550	59,17	0,08	0,0858	86	1165,83	0,00	1165,83	0,57	1.165,83	0,0
11:15:00	3555	59,25	0,08	0,0858	86	1166,18	0,00	1166,18	0,57	1.166,18	0,0
11:20:00	3560	59,33	0,08	0,0858	86	1166,53	0,00	1166,53	0,57	1.166,53	0,0
11:25:00	3565	59,42	0,08	0,0859	86	1166,87	0,00	1166,87	0,57	1.166,87	0,0
11:30:00	3570	59,50	0,08	0,0859	86	1167,22	0,00	1167,22	0,57	1.167,22	0,0
11:35:00	3575	59,58	0,08	0,0859	86	1167,57	0,00	1167,57	0,57	1.167,57	0,0
11:40:00	3580	59,67	0,08	0,0859	86	1167,91	0,00	1167,91	0,57	1.167,91	0,0
Max									289,8		489,1

COMUNE DI MINERBIO
RETI DI DRENAGGIO ACQUE REFLUE E ACQUE METEORICHE
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

METODO DELLE SOLE PIOGGE
(Afflussi/Deflussi)

BACINO 5 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	35,83	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	35,83	0,00	35,83	5,67	4,03	31,8
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	41,50	0,00	41,50	3,73	8,06	33,4
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	45,23	0,00	45,23	2,84	12,10	33,1
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	48,07	0,00	48,07	2,33	16,13	31,9
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	50,40	0,00	50,40	1,99	20,16	30,2
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	52,39	0,00	52,39	1,74	24,19	28,2
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	54,13	0,00	54,13	1,55	28,22	25,9
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	55,68	0,00	55,68	1,41	32,26	23,4
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	57,09	0,00	57,09	1,29	36,29	20,8
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	58,38	0,00	58,38	1,19	40,32	18,1
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	59,57	0,00	59,57	1,11	44,35	15,2
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	60,68	0,00	60,68	1,04	48,38	12,3
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	61,72	0,00	61,72	0,98	52,42	9,3
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	62,70	0,00	62,70	0,92	56,45	6,2
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	63,62	0,00	63,62	0,88	60,48	3,1
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	64,50	0,00	64,50	0,83	64,50	0,0
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	65,33	0,00	65,33	0,80	65,33	0,0
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	66,13	0,00	66,13	0,76	66,13	0,0
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	66,89	0,00	66,89	0,73	66,89	0,0
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	67,62	0,00	67,62	0,70	67,62	0,0
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	68,32	0,00	68,32	0,68	68,32	0,0
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	69,00	0,00	69,00	0,65	69,00	0,0
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	69,65	0,00	69,65	0,63	69,65	0,0
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	70,29	0,00	70,29	0,61	70,29	0,0
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	70,90	0,00	70,90	0,59	70,90	0,0
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	71,49	0,00	71,49	0,57	71,49	0,0
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	72,06	0,00	72,06	0,56	72,06	0,0
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	72,62	0,00	72,62	0,54	72,62	0,0
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	73,16	0,00	73,16	0,53	73,16	0,0
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	73,69	0,00	73,69	0,51	73,69	0,0
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	74,20	0,00	74,20	0,50	74,20	0,0
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	74,71	0,00	74,71	0,49	74,71	0,0
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	75,19	0,00	75,19	0,48	75,19	0,0
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	75,67	0,00	75,67	0,47	75,67	0,0
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	76,14	0,00	76,14	0,46	76,14	0,0
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	76,59	0,00	76,59	0,45	76,59	0,0
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	77,04	0,00	77,04	0,44	77,04	0,0
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	77,48	0,00	77,48	0,43	77,48	0,0
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	77,90	0,00	77,90	0,42	77,90	0,0
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	78,32	0,00	78,32	0,41	78,32	0,0
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	78,74	0,00	78,74	0,40	78,74	0,0
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	79,14	0,00	79,14	0,40	79,14	0,0
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	79,53	0,00	79,53	0,39	79,53	0,0
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	79,92	0,00	79,92	0,38	79,92	0,0
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	80,30	0,00	80,30	0,38	80,30	0,0
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	80,68	0,00	80,68	0,37	80,68	0,0
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	81,05	0,00	81,05	0,36	81,05	0,0
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	81,41	0,00	81,41	0,36	81,41	0,0
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	81,77	0,00	81,77	0,35	81,77	0,0
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	82,12	0,00	82,12	0,35	82,12	0,0
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	82,46	0,00	82,46	0,34	82,46	0,0
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	82,80	0,00	82,80	0,34	82,80	0,0
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	83,14	0,00	83,14	0,33	83,14	0,0
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	83,47	0,00	83,47	0,33	83,47	0,0
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	83,79	0,00	83,79	0,32	83,79	0,0
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	84,12	0,00	84,12	0,32	84,12	0,0
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	84,43	0,00	84,43	0,31	84,43	0,0
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	84,74	0,00	84,74	0,31	84,74	0,0
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	85,05	0,00	85,05	0,30	85,05	0,0
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	85,35	0,00	85,35	0,30	85,35	0,0

BACINO 5 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	85,65	0,00	85,65	0,30	85,65	0,0
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	85,95	0,00	85,95	0,29	85,95	0,0
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	86,24	0,00	86,24	0,29	86,24	0,0
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	86,53	0,00	86,53	0,28	86,53	0,0
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	86,82	0,00	86,82	0,28	86,82	0,0
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	87,10	0,00	87,10	0,28	87,10	0,0
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	87,37	0,00	87,37	0,27	87,37	0,0
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	87,65	0,00	87,65	0,27	87,65	0,0
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	87,92	0,00	87,92	0,27	87,92	0,0
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	88,19	0,00	88,19	0,27	88,19	0,0
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	88,46	0,00	88,46	0,26	88,46	0,0
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	88,72	0,00	88,72	0,26	88,72	0,0
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	88,98	0,00	88,98	0,26	88,98	0,0
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	89,24	0,00	89,24	0,25	89,24	0,0
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	89,49	0,00	89,49	0,25	89,49	0,0
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	89,74	0,00	89,74	0,25	89,74	0,0
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	89,99	0,00	89,99	0,25	89,99	0,0
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	90,24	0,00	90,24	0,24	90,24	0,0
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	90,48	0,00	90,48	0,24	90,48	0,0
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	90,72	0,00	90,72	0,24	90,72	0,0
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	90,96	0,00	90,96	0,24	90,96	0,0
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	91,20	0,00	91,20	0,23	91,20	0,0
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	91,43	0,00	91,43	0,23	91,43	0,0
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	91,67	0,00	91,67	0,23	91,67	0,0
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	91,90	0,00	91,90	0,23	91,90	0,0
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	92,12	0,00	92,12	0,23	92,12	0,0
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	92,35	0,00	92,35	0,22	92,35	0,0
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	92,57	0,00	92,57	0,22	92,57	0,0
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	92,80	0,00	92,80	0,22	92,80	0,0
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	93,02	0,00	93,02	0,22	93,02	0,0
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	93,23	0,00	93,23	0,22	93,23	0,0
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	93,45	0,00	93,45	0,21	93,45	0,0
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	93,66	0,00	93,66	0,21	93,66	0,0
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	93,88	0,00	93,88	0,21	93,88	0,0
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	94,09	0,00	94,09	0,21	94,09	0,0
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	94,30	0,00	94,30	0,21	94,30	0,0
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	94,50	0,00	94,50	0,21	94,50	0,0
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	94,71	0,00	94,71	0,20	94,71	0,0
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	94,91	0,00	94,91	0,20	94,91	0,0
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	95,12	0,00	95,12	0,20	95,12	0,0
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	95,32	0,00	95,32	0,20	95,32	0,0
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	95,52	0,00	95,52	0,20	95,52	0,0
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	95,72	0,00	95,72	0,20	95,72	0,0
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	95,91	0,00	95,91	0,19	95,91	0,0
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	96,11	0,00	96,11	0,19	96,11	0,0
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	96,30	0,00	96,30	0,19	96,30	0,0
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	96,49	0,00	96,49	0,19	96,49	0,0
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	96,68	0,00	96,68	0,19	96,68	0,0
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	96,87	0,00	96,87	0,19	96,87	0,0
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	97,06	0,00	97,06	0,19	97,06	0,0
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	97,24	0,00	97,24	0,19	97,24	0,0
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	97,43	0,00	97,43	0,18	97,43	0,0
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	97,61	0,00	97,61	0,18	97,61	0,0
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	97,80	0,00	97,80	0,18	97,80	0,0
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	97,98	0,00	97,98	0,18	97,98	0,0
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	98,16	0,00	98,16	0,18	98,16	0,0
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	98,34	0,00	98,34	0,18	98,34	0,0
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	98,51	0,00	98,51	0,18	98,51	0,0
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	98,69	0,00	98,69	0,18	98,69	0,0
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	98,87	0,00	98,87	0,17	98,87	0,0
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	99,04	0,00	99,04	0,17	99,04	0,0
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	99,21	0,00	99,21	0,17	99,21	0,0
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	99,38	0,00	99,38	0,17	99,38	0,0
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	99,56	0,00	99,56	0,17	99,56	0,0
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	99,72	0,00	99,72	0,17	99,72	0,0
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	99,89	0,00	99,89	0,17	99,89	0,0
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	100,06	0,00	100,06	0,17	100,06	0,0
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	100,23	0,00	100,23	0,17	100,23	0,0
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	100,39	0,00	100,39	0,16	100,39	0,0
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	100,56	0,00	100,56	0,16	100,56	0,0

BACINO 5 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:55:00	655	10,92	0,08	0,0600	60	100,72	0,00	100,72	0,16	100,72	0,0
11:00:00	660	11,00	0,08	0,0600	60	100,88	0,00	100,88	0,16	100,88	0,0
11:05:00	665	11,08	0,08	0,0601	60	101,05	0,00	101,05	0,16	101,05	0,0
11:10:00	670	11,17	0,08	0,0602	60	101,21	0,00	101,21	0,16	101,21	0,0
11:15:00	675	11,25	0,08	0,0603	60	101,37	0,00	101,37	0,16	101,37	0,0
11:20:00	680	11,33	0,08	0,0604	60	101,52	0,00	101,52	0,16	101,52	0,0
11:25:00	685	11,42	0,08	0,0605	61	101,68	0,00	101,68	0,16	101,68	0,0
11:30:00	690	11,50	0,08	0,0606	61	101,84	0,00	101,84	0,16	101,84	0,0
11:35:00	695	11,58	0,08	0,0607	61	101,99	0,00	101,99	0,16	101,99	0,0
11:40:00	700	11,67	0,08	0,0608	61	102,15	0,00	102,15	0,15	102,15	0,0
11:45:00	705	11,75	0,08	0,0609	61	102,30	0,00	102,30	0,15	102,30	0,0
11:50:00	710	11,83	0,08	0,0610	61	102,46	0,00	102,46	0,15	102,46	0,0
11:55:00	715	11,92	0,08	0,0611	61	102,61	0,00	102,61	0,15	102,61	0,0
12:00:00	720	12,00	0,08	0,0612	61	102,76	0,00	102,76	0,15	102,76	0,0
12:05:00	725	12,08	0,08	0,0613	61	102,91	0,00	102,91	0,15	102,91	0,0
12:10:00	730	12,17	0,08	0,0613	61	103,06	0,00	103,06	0,15	103,06	0,0
12:15:00	735	12,25	0,08	0,0614	61	103,21	0,00	103,21	0,15	103,21	0,0
12:20:00	740	12,33	0,08	0,0615	62	103,36	0,00	103,36	0,15	103,36	0,0
12:25:00	745	12,42	0,08	0,0616	62	103,51	0,00	103,51	0,15	103,51	0,0
12:30:00	750	12,50	0,08	0,0617	62	103,65	0,00	103,65	0,15	103,65	0,0
12:35:00	755	12,58	0,08	0,0618	62	103,80	0,00	103,80	0,15	103,80	0,0
12:40:00	760	12,67	0,08	0,0619	62	103,95	0,00	103,95	0,14	103,95	0,0
12:45:00	765	12,75	0,08	0,0620	62	104,09	0,00	104,09	0,14	104,09	0,0
12:50:00	770	12,83	0,08	0,0620	62	104,23	0,00	104,23	0,14	104,23	0,0
12:55:00	775	12,92	0,08	0,0621	62	104,38	0,00	104,38	0,14	104,38	0,0
13:00:00	780	13,00	0,08	0,0622	62	104,52	0,00	104,52	0,14	104,52	0,0
13:05:00	785	13,08	0,08	0,0623	62	104,66	0,00	104,66	0,14	104,66	0,0
13:10:00	790	13,17	0,08	0,0624	62	104,80	0,00	104,80	0,14	104,80	0,0
13:15:00	795	13,25	0,08	0,0625	62	104,94	0,00	104,94	0,14	104,94	0,0
13:20:00	800	13,33	0,08	0,0625	63	105,08	0,00	105,08	0,14	105,08	0,0
13:25:00	805	13,42	0,08	0,0626	63	105,22	0,00	105,22	0,14	105,22	0,0
13:30:00	810	13,50	0,08	0,0627	63	105,36	0,00	105,36	0,14	105,36	0,0
13:35:00	815	13,58	0,08	0,0628	63	105,50	0,00	105,50	0,14	105,50	0,0
13:40:00	820	13,67	0,08	0,0629	63	105,63	0,00	105,63	0,14	105,63	0,0
13:45:00	825	13,75	0,08	0,0630	63	105,77	0,00	105,77	0,14	105,77	0,0
13:50:00	830	13,83	0,08	0,0630	63	105,91	0,00	105,91	0,13	105,91	0,0
13:55:00	835	13,92	0,08	0,0631	63	106,04	0,00	106,04	0,13	106,04	0,0
14:00:00	840	14,00	0,08	0,0632	63	106,18	0,00	106,18	0,13	106,18	0,0
14:05:00	845	14,08	0,08	0,0633	63	106,31	0,00	106,31	0,13	106,31	0,0
14:10:00	850	14,17	0,08	0,0634	63	106,44	0,00	106,44	0,13	106,44	0,0
14:15:00	855	14,25	0,08	0,0634	63	106,57	0,00	106,57	0,13	106,57	0,0
14:20:00	860	14,33	0,08	0,0635	64	106,71	0,00	106,71	0,13	106,71	0,0
14:25:00	865	14,42	0,08	0,0636	64	106,84	0,00	106,84	0,13	106,84	0,0
14:30:00	870	14,50	0,08	0,0637	64	106,97	0,00	106,97	0,13	106,97	0,0
14:35:00	875	14,58	0,08	0,0637	64	107,10	0,00	107,10	0,13	107,10	0,0
14:40:00	880	14,67	0,08	0,0638	64	107,23	0,00	107,23	0,13	107,23	0,0
14:45:00	885	14,75	0,08	0,0639	64	107,36	0,00	107,36	0,13	107,36	0,0
14:50:00	890	14,83	0,08	0,0640	64	107,48	0,00	107,48	0,13	107,48	0,0
14:55:00	895	14,92	0,08	0,0641	64	107,61	0,00	107,61	0,13	107,61	0,0
15:00:00	900	15,00	0,08	0,0641	64	107,74	0,00	107,74	0,13	107,74	0,0
15:05:00	905	15,08	0,08	0,0642	64	107,87	0,00	107,87	0,13	107,87	0,0
15:10:00	910	15,17	0,08	0,0643	64	107,99	0,00	107,99	0,13	107,99	0,0
15:15:00	915	15,25	0,08	0,0644	64	108,12	0,00	108,12	0,12	108,12	0,0
15:20:00	920	15,33	0,08	0,0644	64	108,24	0,00	108,24	0,12	108,24	0,0
15:25:00	925	15,42	0,08	0,0645	65	108,37	0,00	108,37	0,12	108,37	0,0
15:30:00	930	15,50	0,08	0,0646	65	108,49	0,00	108,49	0,12	108,49	0,0
15:35:00	935	15,58	0,08	0,0647	65	108,61	0,00	108,61	0,12	108,61	0,0
15:40:00	940	15,67	0,08	0,0647	65	108,74	0,00	108,74	0,12	108,74	0,0
15:45:00	945	15,75	0,08	0,0648	65	108,86	0,00	108,86	0,12	108,86	0,0
15:50:00	950	15,83	0,08	0,0649	65	108,98	0,00	108,98	0,12	108,98	0,0
15:55:00	955	15,92	0,08	0,0649	65	109,10	0,00	109,10	0,12	109,10	0,0
16:00:00	960	16,00	0,08	0,0650	65	109,22	0,00	109,22	0,12	109,22	0,0
16:05:00	965	16,08	0,08	0,0651	65	109,34	0,00	109,34	0,12	109,34	0,0
16:10:00	970	16,17	0,08	0,0652	65	109,46	0,00	109,46	0,12	109,46	0,0
16:15:00	975	16,25	0,08	0,0652	65	109,58	0,00	109,58	0,12	109,58	0,0
16:20:00	980	16,33	0,08	0,0653	65	109,70	0,00	109,70	0,12	109,70	0,0
16:25:00	985	16,42	0,08	0,0654	65	109,82	0,00	109,82	0,12	109,82	0,0
16:30:00	990	16,50	0,08	0,0654	65	109,94	0,00	109,94	0,12	109,94	0,0
16:35:00	995	16,58	0,08	0,0655	66	110,06	0,00	110,06	0,12	110,06	0,0
16:40:00	1000	16,67	0,08	0,0656	66	110,17	0,00	110,17	0,12	110,17	0,0

BACINO 5 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	110,29	0,00	110,29	0,12	110,29	0,0
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	110,41	0,00	110,41	0,12	110,41	0,0
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	110,52	0,00	110,52	0,12	110,52	0,0
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	110,64	0,00	110,64	0,11	110,64	0,0
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	110,75	0,00	110,75	0,11	110,75	0,0
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	110,87	0,00	110,87	0,11	110,87	0,0
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	110,98	0,00	110,98	0,11	110,98	0,0
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	111,09	0,00	111,09	0,11	111,09	0,0
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	111,21	0,00	111,21	0,11	111,21	0,0
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	111,32	0,00	111,32	0,11	111,32	0,0
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	111,43	0,00	111,43	0,11	111,43	0,0
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	111,54	0,00	111,54	0,11	111,54	0,0
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	111,65	0,00	111,65	0,11	111,65	0,0
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	111,77	0,00	111,77	0,11	111,77	0,0
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	111,88	0,00	111,88	0,11	111,88	0,0
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	111,99	0,00	111,99	0,11	111,99	0,0
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	112,10	0,00	112,10	0,11	112,10	0,0
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	112,20	0,00	112,20	0,11	112,20	0,0
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	112,31	0,00	112,31	0,11	112,31	0,0
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	112,42	0,00	112,42	0,11	112,42	0,0
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	112,53	0,00	112,53	0,11	112,53	0,0
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	112,64	0,00	112,64	0,11	112,64	0,0
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	112,75	0,00	112,75	0,11	112,75	0,0
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	112,85	0,00	112,85	0,11	112,85	0,0
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	112,96	0,00	112,96	0,11	112,96	0,0
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	113,07	0,00	113,07	0,11	113,07	0,0
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	113,17	0,00	113,17	0,11	113,17	0,0
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	113,28	0,00	113,28	0,11	113,28	0,0
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	113,38	0,00	113,38	0,10	113,38	0,0
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	113,49	0,00	113,49	0,10	113,49	0,0
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	113,59	0,00	113,59	0,10	113,59	0,0
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	113,70	0,00	113,70	0,10	113,70	0,0
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	113,80	0,00	113,80	0,10	113,80	0,0
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	113,90	0,00	113,90	0,10	113,90	0,0
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	114,01	0,00	114,01	0,10	114,01	0,0
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	114,11	0,00	114,11	0,10	114,11	0,0
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	114,21	0,00	114,21	0,10	114,21	0,0
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	114,31	0,00	114,31	0,10	114,31	0,0
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	114,41	0,00	114,41	0,10	114,41	0,0
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	114,52	0,00	114,52	0,10	114,52	0,0
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	114,62	0,00	114,62	0,10	114,62	0,0
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	114,72	0,00	114,72	0,10	114,72	0,0
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	114,82	0,00	114,82	0,10	114,82	0,0
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	114,92	0,00	114,92	0,10	114,92	0,0
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	115,02	0,00	115,02	0,10	115,02	0,0
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	115,12	0,00	115,12	0,10	115,12	0,0
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	115,22	0,00	115,22	0,10	115,22	0,0
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	115,31	0,00	115,31	0,10	115,31	0,0
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	115,41	0,00	115,41	0,10	115,41	0,0
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	115,51	0,00	115,51	0,10	115,51	0,0
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	115,61	0,00	115,61	0,10	115,61	0,0
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	115,71	0,00	115,71	0,10	115,71	0,0
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	115,80	0,00	115,80	0,10	115,80	0,0
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	115,90	0,00	115,90	0,10	115,90	0,0
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	116,00	0,00	116,00	0,10	116,00	0,0
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	116,09	0,00	116,09	0,10	116,09	0,0
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	116,19	0,00	116,19	0,10	116,19	0,0
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	116,28	0,00	116,28	0,10	116,28	0,0
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	116,38	0,00	116,38	0,10	116,38	0,0
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	116,48	0,00	116,48	0,09	116,48	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	116,57	0,00	116,57	0,09	116,57	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	116,66	0,00	116,66	0,09	116,66	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	116,76	0,00	116,76	0,09	116,76	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	116,85	0,00	116,85	0,09	116,85	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	116,95	0,00	116,95	0,09	116,95	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	117,04	0,00	117,04	0,09	117,04	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	117,13	0,00	117,13	0,09	117,13	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	117,23	0,00	117,23	0,09	117,23	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	117,32	0,00	117,32	0,09	117,32	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	117,41	0,00	117,41	0,09	117,41	0,0

BACINO 5 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	117,50	0,00	117,50	0,09	117,50	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	117,59	0,00	117,59	0,09	117,59	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	117,69	0,00	117,69	0,09	117,69	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	117,78	0,00	117,78	0,09	117,78	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	117,87	0,00	117,87	0,09	117,87	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	117,96	0,00	117,96	0,09	117,96	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	118,05	0,00	118,05	0,09	118,05	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	118,14	0,00	118,14	0,09	118,14	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	118,23	0,00	118,23	0,09	118,23	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	118,32	0,00	118,32	0,09	118,32	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	118,41	0,00	118,41	0,09	118,41	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	118,50	0,00	118,50	0,09	118,50	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	118,59	0,00	118,59	0,09	118,59	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	118,68	0,00	118,68	0,09	118,68	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	118,76	0,00	118,76	0,09	118,76	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	118,85	0,00	118,85	0,09	118,85	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	118,94	0,00	118,94	0,09	118,94	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	119,03	0,00	119,03	0,09	119,03	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	119,12	0,00	119,12	0,09	119,12	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	119,20	0,00	119,20	0,09	119,20	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	119,29	0,00	119,29	0,09	119,29	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	119,38	0,00	119,38	0,09	119,38	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	119,46	0,00	119,46	0,09	119,46	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	119,55	0,00	119,55	0,09	119,55	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	119,64	0,00	119,64	0,09	119,64	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	119,72	0,00	119,72	0,09	119,72	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	119,81	0,00	119,81	0,09	119,81	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	119,89	0,00	119,89	0,09	119,89	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	119,98	0,00	119,98	0,08	119,98	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	120,06	0,00	120,06	0,08	120,06	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	120,15	0,00	120,15	0,08	120,15	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	120,23	0,00	120,23	0,08	120,23	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	120,32	0,00	120,32	0,08	120,32	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	120,40	0,00	120,40	0,08	120,40	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	120,48	0,00	120,48	0,08	120,48	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	120,57	0,00	120,57	0,08	120,57	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	120,65	0,00	120,65	0,08	120,65	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	120,73	0,00	120,73	0,08	120,73	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	120,82	0,00	120,82	0,08	120,82	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	120,90	0,00	120,90	0,08	120,90	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	120,98	0,00	120,98	0,08	120,98	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	121,07	0,00	121,07	0,08	121,07	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	121,15	0,00	121,15	0,08	121,15	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	121,23	0,00	121,23	0,08	121,23	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	121,31	0,00	121,31	0,08	121,31	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	121,39	0,00	121,39	0,08	121,39	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	121,47	0,00	121,47	0,08	121,47	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	121,56	0,00	121,56	0,08	121,56	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	121,64	0,00	121,64	0,08	121,64	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	121,72	0,00	121,72	0,08	121,72	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	121,80	0,00	121,80	0,08	121,80	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	121,88	0,00	121,88	0,08	121,88	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	121,96	0,00	121,96	0,08	121,96	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	122,04	0,00	122,04	0,08	122,04	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	122,12	0,00	122,12	0,08	122,12	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	122,20	0,00	122,20	0,08	122,20	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	122,28	0,00	122,28	0,08	122,28	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	122,36	0,00	122,36	0,08	122,36	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	122,43	0,00	122,43	0,08	122,43	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	122,51	0,00	122,51	0,08	122,51	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	122,59	0,00	122,59	0,08	122,59	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	122,67	0,00	122,67	0,08	122,67	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	122,75	0,00	122,75	0,08	122,75	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	122,83	0,00	122,83	0,08	122,83	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	122,90	0,00	122,90	0,08	122,90	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	122,98	0,00	122,98	0,08	122,98	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	123,06	0,00	123,06	0,08	123,06	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	123,14	0,00	123,14	0,08	123,14	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	123,21	0,00	123,21	0,08	123,21	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	123,29	0,00	123,29	0,08	123,29	0,0

BACINO 5 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	123,37	0,00	123,37	0,08	123,37	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	123,44	0,00	123,44	0,08	123,44	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	123,52	0,00	123,52	0,08	123,52	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	123,60	0,00	123,60	0,08	123,60	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	123,67	0,00	123,67	0,08	123,67	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	123,75	0,00	123,75	0,08	123,75	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	123,83	0,00	123,83	0,08	123,83	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	123,90	0,00	123,90	0,08	123,90	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	123,98	0,00	123,98	0,08	123,98	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	124,05	0,00	124,05	0,08	124,05	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	124,13	0,00	124,13	0,07	124,13	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	124,20	0,00	124,20	0,07	124,20	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	124,28	0,00	124,28	0,07	124,28	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	124,35	0,00	124,35	0,07	124,35	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	124,42	0,00	124,42	0,07	124,42	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	124,50	0,00	124,50	0,07	124,50	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	124,57	0,00	124,57	0,07	124,57	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	124,65	0,00	124,65	0,07	124,65	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	124,72	0,00	124,72	0,07	124,72	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	124,79	0,00	124,79	0,07	124,79	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	124,87	0,00	124,87	0,07	124,87	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	124,94	0,00	124,94	0,07	124,94	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	125,01	0,00	125,01	0,07	125,01	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	125,09	0,00	125,09	0,07	125,09	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	125,16	0,00	125,16	0,07	125,16	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	125,23	0,00	125,23	0,07	125,23	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	125,30	0,00	125,30	0,07	125,30	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	125,38	0,00	125,38	0,07	125,38	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	125,45	0,00	125,45	0,07	125,45	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	125,52	0,00	125,52	0,07	125,52	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	125,59	0,00	125,59	0,07	125,59	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	125,66	0,00	125,66	0,07	125,66	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	125,74	0,00	125,74	0,07	125,74	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	125,81	0,00	125,81	0,07	125,81	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	125,88	0,00	125,88	0,07	125,88	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	125,95	0,00	125,95	0,07	125,95	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	126,02	0,00	126,02	0,07	126,02	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	126,09	0,00	126,09	0,07	126,09	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	126,16	0,00	126,16	0,07	126,16	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	126,23	0,00	126,23	0,07	126,23	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	126,30	0,00	126,30	0,07	126,30	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	126,37	0,00	126,37	0,07	126,37	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	126,44	0,00	126,44	0,07	126,44	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	126,51	0,00	126,51	0,07	126,51	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	126,58	0,00	126,58	0,07	126,58	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	126,65	0,00	126,65	0,07	126,65	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	126,72	0,00	126,72	0,07	126,72	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	126,79	0,00	126,79	0,07	126,79	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	126,86	0,00	126,86	0,07	126,86	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	126,93	0,00	126,93	0,07	126,93	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	127,00	0,00	127,00	0,07	127,00	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	127,07	0,00	127,07	0,07	127,07	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	127,14	0,00	127,14	0,07	127,14	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	127,20	0,00	127,20	0,07	127,20	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	127,27	0,00	127,27	0,07	127,27	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	127,34	0,00	127,34	0,07	127,34	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	127,41	0,00	127,41	0,07	127,41	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	127,48	0,00	127,48	0,07	127,48	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	127,55	0,00	127,55	0,07	127,55	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	127,61	0,00	127,61	0,07	127,61	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	127,68	0,00	127,68	0,07	127,68	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	127,75	0,00	127,75	0,07	127,75	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	127,82	0,00	127,82	0,07	127,82	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	127,88	0,00	127,88	0,07	127,88	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	127,95	0,00	127,95	0,07	127,95	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	128,02	0,00	128,02	0,07	128,02	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	128,08	0,00	128,08	0,07	128,08	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	128,15	0,00	128,15	0,07	128,15	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	128,22	0,00	128,22	0,07	128,22	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	128,28	0,00	128,28	0,07	128,28	0,0

BACINO 5 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
09:35:00	3455	57,58	0,08	0,0853	85	143,29	0,00	143,29	0,07	143,29	0,0
09:40:00	3460	57,67	0,08	0,0853	85	143,34	0,00	143,34	0,07	143,34	0,0
09:45:00	3465	57,75	0,08	0,0853	85	143,38	0,00	143,38	0,07	143,38	0,0
09:50:00	3470	57,83	0,08	0,0854	85	143,43	0,00	143,43	0,07	143,43	0,0
09:55:00	3475	57,92	0,08	0,0854	85	143,47	0,00	143,47	0,07	143,47	0,0
10:00:00	3480	58,00	0,08	0,0854	85	143,51	0,00	143,51	0,07	143,51	0,0
10:05:00	3485	58,08	0,08	0,0855	85	143,56	0,00	143,56	0,07	143,56	0,0
10:10:00	3490	58,17	0,08	0,0855	85	143,60	0,00	143,60	0,07	143,60	0,0
10:15:00	3495	58,25	0,08	0,0855	86	143,64	0,00	143,64	0,07	143,64	0,0
10:20:00	3500	58,33	0,08	0,0855	86	143,69	0,00	143,69	0,07	143,69	0,0
10:25:00	3505	58,42	0,08	0,0856	86	143,73	0,00	143,73	0,07	143,73	0,0
10:30:00	3510	58,50	0,08	0,0856	86	143,77	0,00	143,77	0,07	143,77	0,0
10:35:00	3515	58,58	0,08	0,0856	86	143,82	0,00	143,82	0,07	143,82	0,0
10:40:00	3520	58,67	0,08	0,0856	86	143,86	0,00	143,86	0,07	143,86	0,0
10:45:00	3525	58,75	0,08	0,0857	86	143,90	0,00	143,90	0,07	143,90	0,0
10:50:00	3530	58,83	0,08	0,0857	86	143,95	0,00	143,95	0,07	143,95	0,0
10:55:00	3535	58,92	0,08	0,0857	86	143,99	0,00	143,99	0,07	143,99	0,0
11:00:00	3540	59,00	0,08	0,0857	86	144,03	0,00	144,03	0,07	144,03	0,0
11:05:00	3545	59,08	0,08	0,0858	86	144,08	0,00	144,08	0,07	144,08	0,0
11:10:00	3550	59,17	0,08	0,0858	86	144,12	0,00	144,12	0,07	144,12	0,0
11:15:00	3555	59,25	0,08	0,0858	86	144,16	0,00	144,16	0,07	144,16	0,0
11:20:00	3560	59,33	0,08	0,0858	86	144,21	0,00	144,21	0,07	144,21	0,0
11:25:00	3565	59,42	0,08	0,0859	86	144,25	0,00	144,25	0,07	144,25	0,0
11:30:00	3570	59,50	0,08	0,0859	86	144,29	0,00	144,29	0,07	144,29	0,0
11:35:00	3575	59,58	0,08	0,0859	86	144,33	0,00	144,33	0,07	144,33	0,0
11:40:00	3580	59,67	0,08	0,0859	86	144,38	0,00	144,38	0,07	144,38	0,0
Max									35,8		33,4

COMUNE DI MINERBIO
RETI DI DRENAGGIO ACQUE REFLUE E ACQUE METEORICHE
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

METODO DELLE SOLE PIOGGE
(Afflussi/Deflussi)

BACINO 4 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	109,41	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	109,41	0,00	109,41	17,32	1,37	108,0
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	126,73	0,00	126,73	11,38	2,74	124,0
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	138,11	0,00	138,11	8,69	4,10	134,0
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	146,79	0,00	146,79	7,11	5,47	141,3
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	153,90	0,00	153,90	6,07	6,84	147,1
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	159,97	0,00	159,97	5,31	8,21	151,8
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	165,28	0,00	165,28	4,75	9,58	155,7
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	170,03	0,00	170,03	4,30	10,94	159,1
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	174,33	0,00	174,33	3,94	12,31	162,0
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	178,27	0,00	178,27	3,64	13,68	164,6
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	181,90	0,00	181,90	3,39	15,05	166,9
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	185,29	0,00	185,29	3,17	16,42	168,9
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	188,46	0,00	188,46	2,98	17,78	170,7
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	191,45	0,00	191,45	2,82	19,15	172,3
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	194,27	0,00	194,27	2,68	20,52	173,7
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	196,94	0,00	196,94	2,55	21,89	175,1
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	199,49	0,00	199,49	2,43	23,26	176,2
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	201,92	0,00	201,92	2,33	24,62	177,3
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	204,25	0,00	204,25	2,23	25,99	178,3
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	206,48	0,00	206,48	2,15	27,36	179,1
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	208,63	0,00	208,63	2,07	28,73	179,9
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	210,70	0,00	210,70	1,99	30,10	180,6
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	212,69	0,00	212,69	1,93	31,46	181,2
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	214,62	0,00	214,62	1,87	32,83	181,8
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	216,49	0,00	216,49	1,81	34,20	182,3
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	218,29	0,00	218,29	1,75	35,57	182,7
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	220,05	0,00	220,05	1,70	36,94	183,1
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	221,75	0,00	221,75	1,66	38,30	183,4
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	223,41	0,00	223,41	1,61	39,67	183,7
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	225,02	0,00	225,02	1,57	41,04	184,0
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	226,59	0,00	226,59	1,53	42,41	184,2
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	228,12	0,00	228,12	1,49	43,78	184,3
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	229,61	0,00	229,61	1,46	45,14	184,5
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	231,07	0,00	231,07	1,42	46,51	184,6
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	232,49	0,00	232,49	1,39	47,88	184,6
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	233,89	0,00	233,89	1,36	49,25	184,6
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	235,25	0,00	235,25	1,33	50,62	184,6
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	236,58	0,00	236,58	1,31	51,98	184,6
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	237,89	0,00	237,89	1,28	53,35	184,5
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	239,17	0,00	239,17	1,26	54,72	184,4
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	240,42	0,00	240,42	1,23	56,09	184,3
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	241,65	0,00	241,65	1,21	57,46	184,2
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	242,86	0,00	242,86	1,19	58,82	184,0
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	244,05	0,00	244,05	1,17	60,19	183,9
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	245,22	0,00	245,22	1,15	61,56	183,7
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	246,36	0,00	246,36	1,13	62,93	183,4
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	247,49	0,00	247,49	1,11	64,30	183,2
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	248,59	0,00	248,59	1,09	65,66	182,9
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	249,68	0,00	249,68	1,07	67,03	182,7
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	250,75	0,00	250,75	1,05	68,40	182,4
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	251,81	0,00	251,81	1,04	69,77	182,0
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	252,85	0,00	252,85	1,02	71,14	181,7
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	253,87	0,00	253,87	1,01	72,50	181,4
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	254,88	0,00	254,88	0,99	73,87	181,0
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	255,87	0,00	255,87	0,98	75,24	180,6
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	256,85	0,00	256,85	0,97	76,61	180,2
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	257,82	0,00	257,82	0,95	77,98	179,8
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	258,77	0,00	258,77	0,94	79,34	179,4
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	259,71	0,00	259,71	0,93	80,71	179,0
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	260,64	0,00	260,64	0,91	82,08	178,6

BACINO 4 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	261,55	0,00	261,55	0,90	83,45	178,1
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	262,45	0,00	262,45	0,89	84,82	177,6
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	263,35	0,00	263,35	0,88	86,18	177,2
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	264,23	0,00	264,23	0,87	87,55	176,7
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	265,10	0,00	265,10	0,86	88,92	176,2
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	265,96	0,00	265,96	0,85	90,29	175,7
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	266,81	0,00	266,81	0,84	91,66	175,1
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	267,64	0,00	267,64	0,83	93,02	174,6
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	268,47	0,00	268,47	0,82	94,39	174,1
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	269,29	0,00	269,29	0,81	95,76	173,5
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	270,11	0,00	270,11	0,80	97,13	173,0
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	270,91	0,00	270,91	0,79	98,50	172,4
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	271,70	0,00	271,70	0,78	99,86	171,8
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	272,49	0,00	272,49	0,78	101,23	171,3
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	273,26	0,00	273,26	0,77	102,60	170,7
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	274,03	0,00	274,03	0,76	103,97	170,1
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	274,79	0,00	274,79	0,75	105,34	169,5
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	275,54	0,00	275,54	0,75	106,70	168,8
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	276,29	0,00	276,29	0,74	108,07	168,2
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	277,03	0,00	277,03	0,73	109,44	167,6
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	277,76	0,00	277,76	0,72	110,81	166,9
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	278,48	0,00	278,48	0,72	112,18	166,3
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	279,20	0,00	279,20	0,71	113,54	165,7
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	279,91	0,00	279,91	0,70	114,91	165,0
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	280,61	0,00	280,61	0,70	116,28	164,3
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	281,31	0,00	281,31	0,69	117,65	163,7
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	282,00	0,00	282,00	0,68	119,02	163,0
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	282,68	0,00	282,68	0,68	120,38	162,3
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	283,36	0,00	283,36	0,67	121,75	161,6
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	284,03	0,00	284,03	0,67	123,12	160,9
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	284,70	0,00	284,70	0,66	124,49	160,2
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	285,36	0,00	285,36	0,65	125,86	159,5
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	286,01	0,00	286,01	0,65	127,22	158,8
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	286,66	0,00	286,66	0,64	128,59	158,1
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	287,31	0,00	287,31	0,64	129,96	157,3
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	287,94	0,00	287,94	0,63	131,33	156,6
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	288,58	0,00	288,58	0,63	132,70	155,9
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	289,21	0,00	289,21	0,62	134,06	155,1
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	289,83	0,00	289,83	0,62	135,43	154,4
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	290,45	0,00	290,45	0,61	136,80	153,6
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	291,06	0,00	291,06	0,61	138,17	152,9
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	291,67	0,00	291,67	0,60	139,54	152,1
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	292,27	0,00	292,27	0,60	140,90	151,4
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	292,87	0,00	292,87	0,59	142,27	150,6
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	293,47	0,00	293,47	0,59	143,64	149,8
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	294,06	0,00	294,06	0,59	145,01	149,0
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	294,64	0,00	294,64	0,58	146,38	148,3
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	295,22	0,00	295,22	0,58	147,74	147,5
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	295,80	0,00	295,80	0,57	149,11	146,7
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	296,38	0,00	296,38	0,57	150,48	145,9
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	296,94	0,00	296,94	0,57	151,85	145,1
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	297,51	0,00	297,51	0,56	153,22	144,3
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	298,07	0,00	298,07	0,56	154,58	143,5
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	298,63	0,00	298,63	0,55	155,95	142,7
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	299,18	0,00	299,18	0,55	157,32	141,9
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	299,73	0,00	299,73	0,55	158,69	141,0
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	300,28	0,00	300,28	0,54	160,06	140,2
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	300,82	0,00	300,82	0,54	161,42	139,4
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	301,36	0,00	301,36	0,54	162,79	138,6
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	301,89	0,00	301,89	0,53	164,16	137,7
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	302,42	0,00	302,42	0,53	165,53	136,9
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	302,95	0,00	302,95	0,52	166,90	136,1
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	303,48	0,00	303,48	0,52	168,26	135,2
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	304,00	0,00	304,00	0,52	169,63	134,4
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	304,52	0,00	304,52	0,51	171,00	133,5
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	305,03	0,00	305,03	0,51	172,37	132,7
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	305,54	0,00	305,54	0,51	173,74	131,8
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	306,05	0,00	306,05	0,51	175,10	130,9
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	306,56	0,00	306,56	0,50	176,47	130,1
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	307,06	0,00	307,06	0,50	177,84	129,2

BACINO 4 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:55:00	655	10,92	0,08	0,0600	60	307,56	0,00	307,56	0,50	179,21	128,4
11:00:00	660	11,00	0,08	0,0600	60	308,06	0,00	308,06	0,49	180,58	127,5
11:05:00	665	11,08	0,08	0,0601	60	308,55	0,00	308,55	0,49	181,94	126,6
11:10:00	670	11,17	0,08	0,0602	60	309,04	0,00	309,04	0,49	183,31	125,7
11:15:00	675	11,25	0,08	0,0603	60	309,53	0,00	309,53	0,48	184,68	124,8
11:20:00	680	11,33	0,08	0,0604	60	310,01	0,00	310,01	0,48	186,05	124,0
11:25:00	685	11,42	0,08	0,0605	61	310,49	0,00	310,49	0,48	187,42	123,1
11:30:00	690	11,50	0,08	0,0606	61	310,97	0,00	310,97	0,48	188,78	122,2
11:35:00	695	11,58	0,08	0,0607	61	311,45	0,00	311,45	0,47	190,15	121,3
11:40:00	700	11,67	0,08	0,0608	61	311,92	0,00	311,92	0,47	191,52	120,4
11:45:00	705	11,75	0,08	0,0609	61	312,39	0,00	312,39	0,47	192,89	119,5
11:50:00	710	11,83	0,08	0,0610	61	312,86	0,00	312,86	0,47	194,26	118,6
11:55:00	715	11,92	0,08	0,0611	61	313,33	0,00	313,33	0,46	195,62	117,7
12:00:00	720	12,00	0,08	0,0612	61	313,79	0,00	313,79	0,46	196,99	116,8
12:05:00	725	12,08	0,08	0,0613	61	314,25	0,00	314,25	0,46	198,36	115,9
12:10:00	730	12,17	0,08	0,0613	61	314,71	0,00	314,71	0,46	199,73	115,0
12:15:00	735	12,25	0,08	0,0614	61	315,16	0,00	315,16	0,45	201,10	114,1
12:20:00	740	12,33	0,08	0,0615	62	315,62	0,00	315,62	0,45	202,46	113,2
12:25:00	745	12,42	0,08	0,0616	62	316,07	0,00	316,07	0,45	203,83	112,2
12:30:00	750	12,50	0,08	0,0617	62	316,52	0,00	316,52	0,45	205,20	111,3
12:35:00	755	12,58	0,08	0,0618	62	316,96	0,00	316,96	0,44	206,57	110,4
12:40:00	760	12,67	0,08	0,0619	62	317,41	0,00	317,41	0,44	207,94	109,5
12:45:00	765	12,75	0,08	0,0620	62	317,85	0,00	317,85	0,44	209,30	108,5
12:50:00	770	12,83	0,08	0,0620	62	318,29	0,00	318,29	0,44	210,67	107,6
12:55:00	775	12,92	0,08	0,0621	62	318,73	0,00	318,73	0,43	212,04	106,7
13:00:00	780	13,00	0,08	0,0622	62	319,16	0,00	319,16	0,43	213,41	105,8
13:05:00	785	13,08	0,08	0,0623	62	319,59	0,00	319,59	0,43	214,78	104,8
13:10:00	790	13,17	0,08	0,0624	62	320,02	0,00	320,02	0,43	216,14	103,9
13:15:00	795	13,25	0,08	0,0625	62	320,45	0,00	320,45	0,43	217,51	102,9
13:20:00	800	13,33	0,08	0,0625	63	320,88	0,00	320,88	0,42	218,88	102,0
13:25:00	805	13,42	0,08	0,0626	63	321,30	0,00	321,30	0,42	220,25	101,1
13:30:00	810	13,50	0,08	0,0627	63	321,72	0,00	321,72	0,42	221,62	100,1
13:35:00	815	13,58	0,08	0,0628	63	322,14	0,00	322,14	0,42	222,98	99,2
13:40:00	820	13,67	0,08	0,0629	63	322,56	0,00	322,56	0,42	224,35	98,2
13:45:00	825	13,75	0,08	0,0630	63	322,98	0,00	322,98	0,41	225,72	97,3
13:50:00	830	13,83	0,08	0,0630	63	323,39	0,00	323,39	0,41	227,09	96,3
13:55:00	835	13,92	0,08	0,0631	63	323,80	0,00	323,80	0,41	228,46	95,3
14:00:00	840	14,00	0,08	0,0632	63	324,21	0,00	324,21	0,41	229,82	94,4
14:05:00	845	14,08	0,08	0,0633	63	324,62	0,00	324,62	0,41	231,19	93,4
14:10:00	850	14,17	0,08	0,0634	63	325,03	0,00	325,03	0,40	232,56	92,5
14:15:00	855	14,25	0,08	0,0634	63	325,43	0,00	325,43	0,40	233,93	91,5
14:20:00	860	14,33	0,08	0,0635	64	325,84	0,00	325,84	0,40	235,30	90,5
14:25:00	865	14,42	0,08	0,0636	64	326,24	0,00	326,24	0,40	236,66	89,6
14:30:00	870	14,50	0,08	0,0637	64	326,64	0,00	326,64	0,40	238,03	88,6
14:35:00	875	14,58	0,08	0,0637	64	327,03	0,00	327,03	0,40	239,40	87,6
14:40:00	880	14,67	0,08	0,0638	64	327,43	0,00	327,43	0,39	240,77	86,7
14:45:00	885	14,75	0,08	0,0639	64	327,82	0,00	327,82	0,39	242,14	85,7
14:50:00	890	14,83	0,08	0,0640	64	328,21	0,00	328,21	0,39	243,50	84,7
14:55:00	895	14,92	0,08	0,0641	64	328,60	0,00	328,60	0,39	244,87	83,7
15:00:00	900	15,00	0,08	0,0641	64	328,99	0,00	328,99	0,39	246,24	82,8
15:05:00	905	15,08	0,08	0,0642	64	329,38	0,00	329,38	0,38	247,61	81,8
15:10:00	910	15,17	0,08	0,0643	64	329,76	0,00	329,76	0,38	248,98	80,8
15:15:00	915	15,25	0,08	0,0644	64	330,15	0,00	330,15	0,38	250,34	79,8
15:20:00	920	15,33	0,08	0,0644	64	330,53	0,00	330,53	0,38	251,71	78,8
15:25:00	925	15,42	0,08	0,0645	65	330,91	0,00	330,91	0,38	253,08	77,8
15:30:00	930	15,50	0,08	0,0646	65	331,29	0,00	331,29	0,38	254,45	76,8
15:35:00	935	15,58	0,08	0,0647	65	331,66	0,00	331,66	0,38	255,82	75,8
15:40:00	940	15,67	0,08	0,0647	65	332,04	0,00	332,04	0,37	257,18	74,9
15:45:00	945	15,75	0,08	0,0648	65	332,41	0,00	332,41	0,37	258,55	73,9
15:50:00	950	15,83	0,08	0,0649	65	332,78	0,00	332,78	0,37	259,92	72,9
15:55:00	955	15,92	0,08	0,0649	65	333,15	0,00	333,15	0,37	261,29	71,9
16:00:00	960	16,00	0,08	0,0650	65	333,52	0,00	333,52	0,37	262,66	70,9
16:05:00	965	16,08	0,08	0,0651	65	333,89	0,00	333,89	0,37	264,02	69,9
16:10:00	970	16,17	0,08	0,0652	65	334,26	0,00	334,26	0,36	265,39	68,9
16:15:00	975	16,25	0,08	0,0652	65	334,62	0,00	334,62	0,36	266,76	67,9
16:20:00	980	16,33	0,08	0,0653	65	334,98	0,00	334,98	0,36	268,13	66,9
16:25:00	985	16,42	0,08	0,0654	65	335,35	0,00	335,35	0,36	269,50	65,9
16:30:00	990	16,50	0,08	0,0654	65	335,71	0,00	335,71	0,36	270,86	64,8
16:35:00	995	16,58	0,08	0,0655	66	336,07	0,00	336,07	0,36	272,23	63,8
16:40:00	1000	16,67	0,08	0,0656	66	336,42	0,00	336,42	0,36	273,60	62,8

BACINO 4 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	336,78	0,00	336,78	0,35	274,97	61,8
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	337,13	0,00	337,13	0,35	276,34	60,8
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	337,49	0,00	337,49	0,35	277,70	59,8
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	337,84	0,00	337,84	0,35	279,07	58,8
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	338,19	0,00	338,19	0,35	280,44	57,7
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	338,54	0,00	338,54	0,35	281,81	56,7
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	338,89	0,00	338,89	0,35	283,18	55,7
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	339,23	0,00	339,23	0,35	284,54	54,7
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	339,58	0,00	339,58	0,34	285,91	53,7
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	339,92	0,00	339,92	0,34	287,28	52,6
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	340,26	0,00	340,26	0,34	288,65	51,6
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	340,60	0,00	340,60	0,34	290,02	50,6
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	340,94	0,00	340,94	0,34	291,38	49,6
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	341,28	0,00	341,28	0,34	292,75	48,5
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	341,62	0,00	341,62	0,34	294,12	47,5
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	341,96	0,00	341,96	0,34	295,49	46,5
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	342,29	0,00	342,29	0,33	296,86	45,4
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	342,63	0,00	342,63	0,33	298,22	44,4
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	342,96	0,00	342,96	0,33	299,59	43,4
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	343,29	0,00	343,29	0,33	300,96	42,3
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	343,62	0,00	343,62	0,33	302,33	41,3
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	343,95	0,00	343,95	0,33	303,70	40,3
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	344,28	0,00	344,28	0,33	305,06	39,2
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	344,60	0,00	344,60	0,33	306,43	38,2
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	344,93	0,00	344,93	0,32	307,80	37,1
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	345,25	0,00	345,25	0,32	309,17	36,1
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	345,58	0,00	345,58	0,32	310,54	35,0
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	345,90	0,00	345,90	0,32	311,90	34,0
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	346,22	0,00	346,22	0,32	313,27	32,9
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	346,54	0,00	346,54	0,32	314,64	31,9
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	346,86	0,00	346,86	0,32	316,01	30,9
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	347,18	0,00	347,18	0,32	317,38	29,8
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	347,49	0,00	347,49	0,32	318,74	28,7
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	347,81	0,00	347,81	0,31	320,11	27,7
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	348,12	0,00	348,12	0,31	321,48	26,6
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	348,44	0,00	348,44	0,31	322,85	25,6
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	348,75	0,00	348,75	0,31	324,22	24,5
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	349,06	0,00	349,06	0,31	325,58	23,5
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	349,37	0,00	349,37	0,31	326,95	22,4
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	349,68	0,00	349,68	0,31	328,32	21,4
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	349,99	0,00	349,99	0,31	329,69	20,3
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	350,30	0,00	350,30	0,31	331,06	19,2
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	350,60	0,00	350,60	0,31	332,42	18,2
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	350,91	0,00	350,91	0,30	333,79	17,1
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	351,21	0,00	351,21	0,30	335,16	16,1
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	351,52	0,00	351,52	0,30	336,53	15,0
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	351,82	0,00	351,82	0,30	337,90	13,9
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	352,12	0,00	352,12	0,30	339,26	12,9
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	352,42	0,00	352,42	0,30	340,63	11,8
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	352,72	0,00	352,72	0,30	342,00	10,7
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	353,02	0,00	353,02	0,30	343,37	9,7
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	353,32	0,00	353,32	0,30	344,74	8,6
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	353,61	0,00	353,61	0,30	346,10	7,5
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	353,91	0,00	353,91	0,29	347,47	6,4
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	354,20	0,00	354,20	0,29	348,84	5,4
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	354,50	0,00	354,50	0,29	350,21	4,3
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	354,79	0,00	354,79	0,29	351,58	3,2
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	355,08	0,00	355,08	0,29	352,94	2,1
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	355,37	0,00	355,37	0,29	354,31	1,1
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	355,66	0,00	355,66	0,29	355,66	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	355,95	0,00	355,95	0,29	355,95	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	356,24	0,00	356,24	0,29	356,24	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	356,53	0,00	356,53	0,29	356,53	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	356,82	0,00	356,82	0,29	356,82	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	357,10	0,00	357,10	0,29	357,10	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	357,39	0,00	357,39	0,28	357,39	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	357,67	0,00	357,67	0,28	357,67	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	357,96	0,00	357,96	0,28	357,96	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	358,24	0,00	358,24	0,28	358,24	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	358,52	0,00	358,52	0,28	358,52	0,0

BACINO 4 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	358,80	0,00	358,80	0,28	358,80	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	359,08	0,00	359,08	0,28	359,08	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	359,36	0,00	359,36	0,28	359,36	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	359,64	0,00	359,64	0,28	359,64	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	359,92	0,00	359,92	0,28	359,92	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	360,20	0,00	360,20	0,28	360,20	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	360,47	0,00	360,47	0,28	360,47	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	360,75	0,00	360,75	0,27	360,75	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	361,02	0,00	361,02	0,27	361,02	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	361,30	0,00	361,30	0,27	361,30	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	361,57	0,00	361,57	0,27	361,57	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	361,84	0,00	361,84	0,27	361,84	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	362,11	0,00	362,11	0,27	362,11	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	362,38	0,00	362,38	0,27	362,38	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	362,66	0,00	362,66	0,27	362,66	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	362,92	0,00	362,92	0,27	362,92	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	363,19	0,00	363,19	0,27	363,19	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	363,46	0,00	363,46	0,27	363,46	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	363,73	0,00	363,73	0,27	363,73	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	363,99	0,00	363,99	0,27	363,99	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	364,26	0,00	364,26	0,27	364,26	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	364,53	0,00	364,53	0,26	364,53	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	364,79	0,00	364,79	0,26	364,79	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	365,05	0,00	365,05	0,26	365,05	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	365,32	0,00	365,32	0,26	365,32	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	365,58	0,00	365,58	0,26	365,58	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	365,84	0,00	365,84	0,26	365,84	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	366,10	0,00	366,10	0,26	366,10	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	366,36	0,00	366,36	0,26	366,36	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	366,62	0,00	366,62	0,26	366,62	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	366,88	0,00	366,88	0,26	366,88	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	367,14	0,00	367,14	0,26	367,14	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	367,39	0,00	367,39	0,26	367,39	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	367,65	0,00	367,65	0,26	367,65	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	367,91	0,00	367,91	0,26	367,91	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	368,16	0,00	368,16	0,25	368,16	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	368,42	0,00	368,42	0,25	368,42	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	368,67	0,00	368,67	0,25	368,67	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	368,92	0,00	368,92	0,25	368,92	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	369,18	0,00	369,18	0,25	369,18	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	369,43	0,00	369,43	0,25	369,43	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	369,68	0,00	369,68	0,25	369,68	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	369,93	0,00	369,93	0,25	369,93	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	370,18	0,00	370,18	0,25	370,18	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	370,43	0,00	370,43	0,25	370,43	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	370,68	0,00	370,68	0,25	370,68	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	370,93	0,00	370,93	0,25	370,93	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	371,18	0,00	371,18	0,25	371,18	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	371,42	0,00	371,42	0,25	371,42	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	371,67	0,00	371,67	0,25	371,67	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	371,92	0,00	371,92	0,25	371,92	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	372,16	0,00	372,16	0,24	372,16	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	372,41	0,00	372,41	0,24	372,41	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	372,65	0,00	372,65	0,24	372,65	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	372,89	0,00	372,89	0,24	372,89	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	373,14	0,00	373,14	0,24	373,14	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	373,38	0,00	373,38	0,24	373,38	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	373,62	0,00	373,62	0,24	373,62	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	373,86	0,00	373,86	0,24	373,86	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	374,10	0,00	374,10	0,24	374,10	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	374,34	0,00	374,34	0,24	374,34	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	374,58	0,00	374,58	0,24	374,58	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	374,82	0,00	374,82	0,24	374,82	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	375,06	0,00	375,06	0,24	375,06	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	375,30	0,00	375,30	0,24	375,30	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	375,54	0,00	375,54	0,24	375,54	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	375,77	0,00	375,77	0,24	375,77	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	376,01	0,00	376,01	0,24	376,01	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	376,24	0,00	376,24	0,24	376,24	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	376,48	0,00	376,48	0,23	376,48	0,0

BACINO 4 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	376,71	0,00	376,71	0,23	376,71	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	376,95	0,00	376,95	0,23	376,95	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	377,18	0,00	377,18	0,23	377,18	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	377,41	0,00	377,41	0,23	377,41	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	377,65	0,00	377,65	0,23	377,65	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	377,88	0,00	377,88	0,23	377,88	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	378,11	0,00	378,11	0,23	378,11	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	378,34	0,00	378,34	0,23	378,34	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	378,57	0,00	378,57	0,23	378,57	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	378,80	0,00	378,80	0,23	378,80	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	379,03	0,00	379,03	0,23	379,03	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	379,26	0,00	379,26	0,23	379,26	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	379,49	0,00	379,49	0,23	379,49	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	379,71	0,00	379,71	0,23	379,71	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	379,94	0,00	379,94	0,23	379,94	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	380,17	0,00	380,17	0,23	380,17	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	380,39	0,00	380,39	0,23	380,39	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	380,62	0,00	380,62	0,23	380,62	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	380,84	0,00	380,84	0,22	380,84	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	381,07	0,00	381,07	0,22	381,07	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	381,29	0,00	381,29	0,22	381,29	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	381,52	0,00	381,52	0,22	381,52	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	381,74	0,00	381,74	0,22	381,74	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	381,96	0,00	381,96	0,22	381,96	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	382,18	0,00	382,18	0,22	382,18	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	382,41	0,00	382,41	0,22	382,41	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	382,63	0,00	382,63	0,22	382,63	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	382,85	0,00	382,85	0,22	382,85	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	383,07	0,00	383,07	0,22	383,07	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	383,29	0,00	383,29	0,22	383,29	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	383,51	0,00	383,51	0,22	383,51	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	383,73	0,00	383,73	0,22	383,73	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	383,94	0,00	383,94	0,22	383,94	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	384,16	0,00	384,16	0,22	384,16	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	384,38	0,00	384,38	0,22	384,38	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	384,60	0,00	384,60	0,22	384,60	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	384,81	0,00	384,81	0,22	384,81	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	385,03	0,00	385,03	0,22	385,03	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	385,25	0,00	385,25	0,22	385,25	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	385,46	0,00	385,46	0,21	385,46	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	385,68	0,00	385,68	0,21	385,68	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	385,89	0,00	385,89	0,21	385,89	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	386,10	0,00	386,10	0,21	386,10	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	386,32	0,00	386,32	0,21	386,32	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	386,53	0,00	386,53	0,21	386,53	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	386,74	0,00	386,74	0,21	386,74	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	386,96	0,00	386,96	0,21	386,96	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	387,17	0,00	387,17	0,21	387,17	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	387,38	0,00	387,38	0,21	387,38	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	387,59	0,00	387,59	0,21	387,59	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	387,80	0,00	387,80	0,21	387,80	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	388,01	0,00	388,01	0,21	388,01	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	388,22	0,00	388,22	0,21	388,22	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	388,43	0,00	388,43	0,21	388,43	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	388,64	0,00	388,64	0,21	388,64	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	388,85	0,00	388,85	0,21	388,85	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	389,05	0,00	389,05	0,21	389,05	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	389,26	0,00	389,26	0,21	389,26	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	389,47	0,00	389,47	0,21	389,47	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	389,68	0,00	389,68	0,21	389,68	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	389,88	0,00	389,88	0,21	389,88	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	390,09	0,00	390,09	0,21	390,09	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	390,29	0,00	390,29	0,21	390,29	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	390,50	0,00	390,50	0,21	390,50	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	390,70	0,00	390,70	0,21	390,70	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	390,91	0,00	390,91	0,21	390,91	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	391,11	0,00	391,11	0,21	391,11	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	391,32	0,00	391,32	0,21	391,32	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	391,52	0,00	391,52	0,21	391,52	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	391,72	0,00	391,72	0,21	391,72	0,0

BACINO 4 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:15:00	2055	34,25	0,08	0,0764	76	391,92	0,00	391,92	0,21	391,92	0,0
10:20:00	2060	34,33	0,08	0,0764	76	392,13	0,00	392,13	0,21	392,13	0,0
10:25:00	2065	34,42	0,08	0,0765	76	392,33	0,00	392,33	0,21	392,33	0,0
10:30:00	2070	34,50	0,08	0,0765	77	392,53	0,00	392,53	0,21	392,53	0,0
10:35:00	2075	34,58	0,08	0,0766	77	392,73	0,00	392,73	0,21	392,73	0,0
10:40:00	2080	34,67	0,08	0,0766	77	392,93	0,00	392,93	0,21	392,93	0,0
10:45:00	2085	34,75	0,08	0,0766	77	393,13	0,00	393,13	0,21	393,13	0,0
10:50:00	2090	34,83	0,08	0,0767	77	393,33	0,00	393,33	0,21	393,33	0,0
10:55:00	2095	34,92	0,08	0,0767	77	393,53	0,00	393,53	0,21	393,53	0,0
11:00:00	2100	35,00	0,08	0,0767	77	393,73	0,00	393,73	0,21	393,73	0,0
11:05:00	2105	35,08	0,08	0,0768	77	393,93	0,00	393,93	0,21	393,93	0,0
11:10:00	2110	35,17	0,08	0,0768	77	394,12	0,00	394,12	0,21	394,12	0,0
11:15:00	2115	35,25	0,08	0,0769	77	394,32	0,00	394,32	0,21	394,32	0,0
11:20:00	2120	35,33	0,08	0,0769	77	394,52	0,00	394,52	0,21	394,52	0,0
11:25:00	2125	35,42	0,08	0,0769	77	394,72	0,00	394,72	0,21	394,72	0,0
11:30:00	2130	35,50	0,08	0,0770	77	394,91	0,00	394,91	0,21	394,91	0,0
11:35:00	2135	35,58	0,08	0,0770	77	395,11	0,00	395,11	0,21	395,11	0,0
11:40:00	2140	35,67	0,08	0,0771	77	395,31	0,00	395,31	0,21	395,31	0,0
11:45:00	2145	35,75	0,08	0,0771	77	395,50	0,00	395,50	0,21	395,50	0,0
11:50:00	2150	35,83	0,08	0,0771	77	395,70	0,00	395,70	0,21	395,70	0,0
11:55:00	2155	35,92	0,08	0,0772	77	395,89	0,00	395,89	0,21	395,89	0,0
12:00:00	2160	36,00	0,08	0,0772	77	396,09	0,00	396,09	0,21	396,09	0,0
12:05:00	2165	36,08	0,08	0,0772	77	396,28	0,00	396,28	0,21	396,28	0,0
12:10:00	2170	36,17	0,08	0,0773	77	396,47	0,00	396,47	0,21	396,47	0,0
12:15:00	2175	36,25	0,08	0,0773	77	396,67	0,00	396,67	0,21	396,67	0,0
12:20:00	2180	36,33	0,08	0,0774	77	396,86	0,00	396,86	0,21	396,86	0,0
12:25:00	2185	36,42	0,08	0,0774	77	397,05	0,00	397,05	0,21	397,05	0,0
12:30:00	2190	36,50	0,08	0,0774	77	397,25	0,00	397,25	0,21	397,25	0,0
12:35:00	2195	36,58	0,08	0,0775	77	397,44	0,00	397,44	0,21	397,44	0,0
12:40:00	2200	36,67	0,08	0,0775	78	397,63	0,00	397,63	0,21	397,63	0,0
12:45:00	2205	36,75	0,08	0,0775	78	397,82	0,00	397,82	0,21	397,82	0,0
12:50:00	2210	36,83	0,08	0,0776	78	398,01	0,00	398,01	0,21	398,01	0,0
12:55:00	2215	36,92	0,08	0,0776	78	398,20	0,00	398,20	0,21	398,20	0,0
13:00:00	2220	37,00	0,08	0,0777	78	398,39	0,00	398,39	0,21	398,39	0,0
13:05:00	2225	37,08	0,08	0,0777	78	398,58	0,00	398,58	0,21	398,58	0,0
13:10:00	2230	37,17	0,08	0,0777	78	398,77	0,00	398,77	0,21	398,77	0,0
13:15:00	2235	37,25	0,08	0,0778	78	398,96	0,00	398,96	0,21	398,96	0,0
13:20:00	2240	37,33	0,08	0,0778	78	399,15	0,00	399,15	0,21	399,15	0,0
13:25:00	2245	37,42	0,08	0,0778	78	399,34	0,00	399,34	0,21	399,34	0,0
13:30:00	2250	37,50	0,08	0,0779	78	399,53	0,00	399,53	0,21	399,53	0,0
13:35:00	2255	37,58	0,08	0,0779	78	399,72	0,00	399,72	0,21	399,72	0,0
13:40:00	2260	37,67	0,08	0,0780	78	399,90	0,00	399,90	0,21	399,90	0,0
13:45:00	2265	37,75	0,08	0,0780	78	400,09	0,00	400,09	0,21	400,09	0,0
13:50:00	2270	37,83	0,08	0,0780	78	400,28	0,00	400,28	0,21	400,28	0,0
13:55:00	2275	37,92	0,08	0,0781	78	400,47	0,00	400,47	0,21	400,47	0,0
14:00:00	2280	38,00	0,08	0,0781	78	400,65	0,00	400,65	0,21	400,65	0,0
14:05:00	2285	38,08	0,08	0,0781	78	400,84	0,00	400,84	0,21	400,84	0,0
14:10:00	2290	38,17	0,08	0,0782	78	401,02	0,00	401,02	0,21	401,02	0,0
14:15:00	2295	38,25	0,08	0,0782	78	401,21	0,00	401,21	0,21	401,21	0,0
14:20:00	2300	38,33	0,08	0,0782	78	401,39	0,00	401,39	0,21	401,39	0,0
14:25:00	2305	38,42	0,08	0,0783	78	401,58	0,00	401,58	0,21	401,58	0,0
14:30:00	2310	38,50	0,08	0,0783	78	401,76	0,00	401,76	0,21	401,76	0,0
14:35:00	2315	38,58	0,08	0,0784	78	401,95	0,00	401,95	0,21	401,95	0,0
14:40:00	2320	38,67	0,08	0,0784	78	402,13	0,00	402,13	0,21	402,13	0,0
14:45:00	2325	38,75	0,08	0,0784	78	402,32	0,00	402,32	0,21	402,32	0,0
14:50:00	2330	38,83	0,08	0,0785	78	402,50	0,00	402,50	0,21	402,50	0,0
14:55:00	2335	38,92	0,08	0,0785	78	402,68	0,00	402,68	0,21	402,68	0,0
15:00:00	2340	39,00	0,08	0,0785	79	402,86	0,00	402,86	0,21	402,86	0,0
15:05:00	2345	39,08	0,08	0,0786	79	403,05	0,00	403,05	0,21	403,05	0,0
15:10:00	2350	39,17	0,08	0,0786	79	403,23	0,00	403,23	0,21	403,23	0,0
15:15:00	2355	39,25	0,08	0,0786	79	403,41	0,00	403,41	0,21	403,41	0,0
15:20:00	2360	39,33	0,08	0,0787	79	403,59	0,00	403,59	0,21	403,59	0,0
15:25:00	2365	39,42	0,08	0,0787	79	403,77	0,00	403,77	0,21	403,77	0,0
15:30:00	2370	39,50	0,08	0,0787	79	403,95	0,00	403,95	0,21	403,95	0,0
15:35:00	2375	39,58	0,08	0,0788	79	404,13	0,00	404,13	0,21	404,13	0,0
15:40:00	2380	39,67	0,08	0,0788	79	404,31	0,00	404,31	0,21	404,31	0,0
15:45:00	2385	39,75	0,08	0,0788	79	404,49	0,00	404,49	0,21	404,49	0,0
15:50:00	2390	39,83	0,08	0,0789	79	404,67	0,00	404,67	0,21	404,67	0,0
15:55:00	2395	39,92	0,08	0,0789	79	404,85	0,00	404,85	0,21	404,85	0,0
16:00:00	2400	40,00	0,08	0,0790	79	405,03	0,00	405,03	0,21	405,03	0,0

BACINO 4 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:05:00	2405	40,08	0,08	0,0790	79	405,21	0,00	405,21	0,21	405,21	0,0
16:10:00	2410	40,17	0,08	0,0790	79	405,39	0,00	405,39	0,21	405,39	0,0
16:15:00	2415	40,25	0,08	0,0791	79	405,57	0,00	405,57	0,21	405,57	0,0
16:20:00	2420	40,33	0,08	0,0791	79	405,75	0,00	405,75	0,21	405,75	0,0
16:25:00	2425	40,42	0,08	0,0791	79	405,92	0,00	405,92	0,21	405,92	0,0
16:30:00	2430	40,50	0,08	0,0792	79	406,10	0,00	406,10	0,21	406,10	0,0
16:35:00	2435	40,58	0,08	0,0792	79	406,28	0,00	406,28	0,21	406,28	0,0
16:40:00	2440	40,67	0,08	0,0792	79	406,45	0,00	406,45	0,21	406,45	0,0
16:45:00	2445	40,75	0,08	0,0793	79	406,63	0,00	406,63	0,21	406,63	0,0
16:50:00	2450	40,83	0,08	0,0793	79	406,81	0,00	406,81	0,21	406,81	0,0
16:55:00	2455	40,92	0,08	0,0793	79	406,98	0,00	406,98	0,21	406,98	0,0
17:00:00	2460	41,00	0,08	0,0794	79	407,16	0,00	407,16	0,21	407,16	0,0
17:05:00	2465	41,08	0,08	0,0794	79	407,33	0,00	407,33	0,21	407,33	0,0
17:10:00	2470	41,17	0,08	0,0794	79	407,51	0,00	407,51	0,21	407,51	0,0
17:15:00	2475	41,25	0,08	0,0795	79	407,68	0,00	407,68	0,21	407,68	0,0
17:20:00	2480	41,33	0,08	0,0795	80	407,86	0,00	407,86	0,21	407,86	0,0
17:25:00	2485	41,42	0,08	0,0795	80	408,03	0,00	408,03	0,21	408,03	0,0
17:30:00	2490	41,50	0,08	0,0796	80	408,21	0,00	408,21	0,21	408,21	0,0
17:35:00	2495	41,58	0,08	0,0796	80	408,38	0,00	408,38	0,21	408,38	0,0
17:40:00	2500	41,67	0,08	0,0796	80	408,55	0,00	408,55	0,21	408,55	0,0
17:45:00	2505	41,75	0,08	0,0797	80	408,73	0,00	408,73	0,21	408,73	0,0
17:50:00	2510	41,83	0,08	0,0797	80	408,90	0,00	408,90	0,21	408,90	0,0
17:55:00	2515	41,92	0,08	0,0797	80	409,07	0,00	409,07	0,21	409,07	0,0
18:00:00	2520	42,00	0,08	0,0798	80	409,24	0,00	409,24	0,21	409,24	0,0
18:05:00	2525	42,08	0,08	0,0798	80	409,42	0,00	409,42	0,21	409,42	0,0
18:10:00	2530	42,17	0,08	0,0798	80	409,59	0,00	409,59	0,21	409,59	0,0
18:15:00	2535	42,25	0,08	0,0799	80	409,76	0,00	409,76	0,21	409,76	0,0
18:20:00	2540	42,33	0,08	0,0799	80	409,93	0,00	409,93	0,21	409,93	0,0
18:25:00	2545	42,42	0,08	0,0799	80	410,10	0,00	410,10	0,21	410,10	0,0
18:30:00	2550	42,50	0,08	0,0800	80	410,27	0,00	410,27	0,21	410,27	0,0
18:35:00	2555	42,58	0,08	0,0800	80	410,44	0,00	410,44	0,21	410,44	0,0
18:40:00	2560	42,67	0,08	0,0800	80	410,61	0,00	410,61	0,21	410,61	0,0
18:45:00	2565	42,75	0,08	0,0801	80	410,78	0,00	410,78	0,21	410,78	0,0
18:50:00	2570	42,83	0,08	0,0801	80	410,95	0,00	410,95	0,21	410,95	0,0
18:55:00	2575	42,92	0,08	0,0801	80	411,12	0,00	411,12	0,21	411,12	0,0
19:00:00	2580	43,00	0,08	0,0802	80	411,29	0,00	411,29	0,21	411,29	0,0
19:05:00	2585	43,08	0,08	0,0802	80	411,46	0,00	411,46	0,21	411,46	0,0
19:10:00	2590	43,17	0,08	0,0802	80	411,63	0,00	411,63	0,21	411,63	0,0
19:15:00	2595	43,25	0,08	0,0803	80	411,80	0,00	411,80	0,21	411,80	0,0
19:20:00	2600	43,33	0,08	0,0803	80	411,96	0,00	411,96	0,21	411,96	0,0
19:25:00	2605	43,42	0,08	0,0803	80	412,13	0,00	412,13	0,21	412,13	0,0
19:30:00	2610	43,50	0,08	0,0804	80	412,30	0,00	412,30	0,21	412,30	0,0
19:35:00	2615	43,58	0,08	0,0804	80	412,47	0,00	412,47	0,21	412,47	0,0
19:40:00	2620	43,67	0,08	0,0804	80	412,63	0,00	412,63	0,21	412,63	0,0
19:45:00	2625	43,75	0,08	0,0805	80	412,80	0,00	412,80	0,21	412,80	0,0
19:50:00	2630	43,83	0,08	0,0805	81	412,97	0,00	412,97	0,21	412,97	0,0
19:55:00	2635	43,92	0,08	0,0805	81	413,13	0,00	413,13	0,21	413,13	0,0
20:00:00	2640	44,00	0,08	0,0806	81	413,30	0,00	413,30	0,21	413,30	0,0
20:05:00	2645	44,08	0,08	0,0806	81	413,47	0,00	413,47	0,21	413,47	0,0
20:10:00	2650	44,17	0,08	0,0806	81	413,63	0,00	413,63	0,21	413,63	0,0
20:15:00	2655	44,25	0,08	0,0807	81	413,80	0,00	413,80	0,21	413,80	0,0
20:20:00	2660	44,33	0,08	0,0807	81	413,96	0,00	413,96	0,21	413,96	0,0
20:25:00	2665	44,42	0,08	0,0807	81	414,13	0,00	414,13	0,21	414,13	0,0
20:30:00	2670	44,50	0,08	0,0808	81	414,29	0,00	414,29	0,21	414,29	0,0
20:35:00	2675	44,58	0,08	0,0808	81	414,46	0,00	414,46	0,21	414,46	0,0
20:40:00	2680	44,67	0,08	0,0808	81	414,62	0,00	414,62	0,21	414,62	0,0
20:45:00	2685	44,75	0,08	0,0809	81	414,78	0,00	414,78	0,21	414,78	0,0
20:50:00	2690	44,83	0,08	0,0809	81	414,95	0,00	414,95	0,21	414,95	0,0
20:55:00	2695	44,92	0,08	0,0809	81	415,11	0,00	415,11	0,21	415,11	0,0
21:00:00	2700	45,00	0,08	0,0809	81	415,27	0,00	415,27	0,21	415,27	0,0
21:05:00	2705	45,08	0,08	0,0810	81	415,44	0,00	415,44	0,21	415,44	0,0
21:10:00	2710	45,17	0,08	0,0810	81	415,60	0,00	415,60	0,21	415,60	0,0
21:15:00	2715	45,25	0,08	0,0810	81	415,76	0,00	415,76	0,21	415,76	0,0
21:20:00	2720	45,33	0,08	0,0811	81	415,92	0,00	415,92	0,21	415,92	0,0
21:25:00	2725	45,42	0,08	0,0811	81	416,09	0,00	416,09	0,21	416,09	0,0
21:30:00	2730	45,50	0,08	0,0811	81	416,25	0,00	416,25	0,21	416,25	0,0
21:35:00	2735	45,58	0,08	0,0812	81	416,41	0,00	416,41	0,21	416,41	0,0
21:40:00	2740	45,67	0,08	0,0812	81	416,57	0,00	416,57	0,21	416,57	0,0
21:45:00	2745	45,75	0,08	0,0812	81	416,73	0,00	416,73	0,21	416,73	0,0
21:50:00	2750	45,83	0,08	0,0813	81	416,89	0,00	416,89	0,21	416,89	0,0

BACINO 4 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21:55:00	2755	45,92	0,08	0,0813	81	417,05	0,00	417,05	0,21	417,05	0,0
22:00:00	2760	46,00	0,08	0,0813	81	417,21	0,00	417,21	0,21	417,21	0,0
22:05:00	2765	46,08	0,08	0,0814	81	417,37	0,00	417,37	0,21	417,37	0,0
22:10:00	2770	46,17	0,08	0,0814	81	417,53	0,00	417,53	0,21	417,53	0,0
22:15:00	2775	46,25	0,08	0,0814	81	417,69	0,00	417,69	0,21	417,69	0,0
22:20:00	2780	46,33	0,08	0,0815	81	417,85	0,00	417,85	0,21	417,85	0,0
22:25:00	2785	46,42	0,08	0,0815	81	418,01	0,00	418,01	0,21	418,01	0,0
22:30:00	2790	46,50	0,08	0,0815	82	418,17	0,00	418,17	0,21	418,17	0,0
22:35:00	2795	46,58	0,08	0,0815	82	418,33	0,00	418,33	0,21	418,33	0,0
22:40:00	2800	46,67	0,08	0,0816	82	418,49	0,00	418,49	0,21	418,49	0,0
22:45:00	2805	46,75	0,08	0,0816	82	418,65	0,00	418,65	0,21	418,65	0,0
22:50:00	2810	46,83	0,08	0,0816	82	418,80	0,00	418,80	0,21	418,80	0,0
22:55:00	2815	46,92	0,08	0,0817	82	418,96	0,00	418,96	0,21	418,96	0,0
23:00:00	2820	47,00	0,08	0,0817	82	419,12	0,00	419,12	0,21	419,12	0,0
23:05:00	2825	47,08	0,08	0,0817	82	419,28	0,00	419,28	0,21	419,28	0,0
23:10:00	2830	47,17	0,08	0,0818	82	419,43	0,00	419,43	0,21	419,43	0,0
23:15:00	2835	47,25	0,08	0,0818	82	419,59	0,00	419,59	0,21	419,59	0,0
23:20:00	2840	47,33	0,08	0,0818	82	419,75	0,00	419,75	0,21	419,75	0,0
23:25:00	2845	47,42	0,08	0,0819	82	419,90	0,00	419,90	0,21	419,90	0,0
23:30:00	2850	47,50	0,08	0,0819	82	420,06	0,00	420,06	0,21	420,06	0,0
23:35:00	2855	47,58	0,08	0,0819	82	420,22	0,00	420,22	0,21	420,22	0,0
23:40:00	2860	47,67	0,08	0,0819	82	420,37	0,00	420,37	0,21	420,37	0,0
23:45:00	2865	47,75	0,08	0,0820	82	420,53	0,00	420,53	0,21	420,53	0,0
23:50:00	2870	47,83	0,08	0,0820	82	420,68	0,00	420,68	0,21	420,68	0,0
23:55:00	2875	47,92	0,08	0,0820	82	420,84	0,00	420,84	0,21	420,84	0,0
00:00:00	2880	48,00	0,08	0,0821	82	420,99	0,00	420,99	0,21	420,99	0,0
00:05:00	2885	48,08	0,08	0,0821	82	421,15	0,00	421,15	0,21	421,15	0,0
00:10:00	2890	48,17	0,08	0,0821	82	421,30	0,00	421,30	0,21	421,30	0,0
00:15:00	2895	48,25	0,08	0,0822	82	421,46	0,00	421,46	0,21	421,46	0,0
00:20:00	2900	48,33	0,08	0,0822	82	421,61	0,00	421,61	0,21	421,61	0,0
00:25:00	2905	48,42	0,08	0,0822	82	421,77	0,00	421,77	0,21	421,77	0,0
00:30:00	2910	48,50	0,08	0,0822	82	421,92	0,00	421,92	0,21	421,92	0,0
00:35:00	2915	48,58	0,08	0,0823	82	422,07	0,00	422,07	0,21	422,07	0,0
00:40:00	2920	48,67	0,08	0,0823	82	422,23	0,00	422,23	0,21	422,23	0,0
00:45:00	2925	48,75	0,08	0,0823	82	422,38	0,00	422,38	0,21	422,38	0,0
00:50:00	2930	48,83	0,08	0,0824	82	422,53	0,00	422,53	0,21	422,53	0,0
00:55:00	2935	48,92	0,08	0,0824	82	422,69	0,00	422,69	0,21	422,69	0,0
01:00:00	2940	49,00	0,08	0,0824	82	422,84	0,00	422,84	0,21	422,84	0,0
01:05:00	2945	49,08	0,08	0,0825	82	422,99	0,00	422,99	0,21	422,99	0,0
01:10:00	2950	49,17	0,08	0,0825	82	423,14	0,00	423,14	0,21	423,14	0,0
01:15:00	2955	49,25	0,08	0,0825	83	423,30	0,00	423,30	0,21	423,30	0,0
01:20:00	2960	49,33	0,08	0,0825	83	423,45	0,00	423,45	0,21	423,45	0,0
01:25:00	2965	49,42	0,08	0,0826	83	423,60	0,00	423,60	0,21	423,60	0,0
01:30:00	2970	49,50	0,08	0,0826	83	423,75	0,00	423,75	0,21	423,75	0,0
01:35:00	2975	49,58	0,08	0,0826	83	423,90	0,00	423,90	0,21	423,90	0,0
01:40:00	2980	49,67	0,08	0,0827	83	424,05	0,00	424,05	0,21	424,05	0,0
01:45:00	2985	49,75	0,08	0,0827	83	424,20	0,00	424,20	0,21	424,20	0,0
01:50:00	2990	49,83	0,08	0,0827	83	424,35	0,00	424,35	0,21	424,35	0,0
01:55:00	2995	49,92	0,08	0,0827	83	424,50	0,00	424,50	0,21	424,50	0,0
02:00:00	3000	50,00	0,08	0,0828	83	424,65	0,00	424,65	0,21	424,65	0,0
02:05:00	3005	50,08	0,08	0,0828	83	424,80	0,00	424,80	0,21	424,80	0,0
02:10:00	3010	50,17	0,08	0,0828	83	424,95	0,00	424,95	0,21	424,95	0,0
02:15:00	3015	50,25	0,08	0,0829	83	425,10	0,00	425,10	0,21	425,10	0,0
02:20:00	3020	50,33	0,08	0,0829	83	425,25	0,00	425,25	0,21	425,25	0,0
02:25:00	3025	50,42	0,08	0,0829	83	425,40	0,00	425,40	0,21	425,40	0,0
02:30:00	3030	50,50	0,08	0,0830	83	425,55	0,00	425,55	0,21	425,55	0,0
02:35:00	3035	50,58	0,08	0,0830	83	425,70	0,00	425,70	0,21	425,70	0,0
02:40:00	3040	50,67	0,08	0,0830	83	425,85	0,00	425,85	0,21	425,85	0,0
02:45:00	3045	50,75	0,08	0,0830	83	426,00	0,00	426,00	0,21	426,00	0,0
02:50:00	3050	50,83	0,08	0,0831	83	426,14	0,00	426,14	0,21	426,14	0,0
02:55:00	3055	50,92	0,08	0,0831	83	426,29	0,00	426,29	0,21	426,29	0,0
03:00:00	3060	51,00	0,08	0,0831	83	426,44	0,00	426,44	0,21	426,44	0,0
03:05:00	3065	51,08	0,08	0,0832	83	426,59	0,00	426,59	0,21	426,59	0,0
03:10:00	3070	51,17	0,08	0,0832	83	426,74	0,00	426,74	0,21	426,74	0,0
03:15:00	3075	51,25	0,08	0,0832	83	426,88	0,00	426,88	0,21	426,88	0,0
03:20:00	3080	51,33	0,08	0,0832	83	427,03	0,00	427,03	0,21	427,03	0,0
03:25:00	3085	51,42	0,08	0,0833	83	427,18	0,00	427,18	0,21	427,18	0,0
03:30:00	3090	51,50	0,08	0,0833	83	427,32	0,00	427,32	0,21	427,32	0,0
03:35:00	3095	51,58	0,08	0,0833	83	427,47	0,00	427,47	0,21	427,47	0,0
03:40:00	3100	51,67	0,08	0,0834	83	427,62	0,00	427,62	0,21	427,62	0,0

BACINO 4 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
03:45:00	3105	51,75	0,08	0,0834	83	427,76	0,00	427,76	0,21	427,76	0,0
03:50:00	3110	51,83	0,08	0,0834	83	427,91	0,00	427,91	0,21	427,91	0,0
03:55:00	3115	51,92	0,08	0,0834	83	428,05	0,00	428,05	0,21	428,05	0,0
04:00:00	3120	52,00	0,08	0,0835	83	428,20	0,00	428,20	0,21	428,20	0,0
04:05:00	3125	52,08	0,08	0,0835	83	428,34	0,00	428,34	0,21	428,34	0,0
04:10:00	3130	52,17	0,08	0,0835	84	428,49	0,00	428,49	0,21	428,49	0,0
04:15:00	3135	52,25	0,08	0,0836	84	428,63	0,00	428,63	0,21	428,63	0,0
04:20:00	3140	52,33	0,08	0,0836	84	428,78	0,00	428,78	0,21	428,78	0,0
04:25:00	3145	52,42	0,08	0,0836	84	428,92	0,00	428,92	0,21	428,92	0,0
04:30:00	3150	52,50	0,08	0,0836	84	429,07	0,00	429,07	0,21	429,07	0,0
04:35:00	3155	52,58	0,08	0,0837	84	429,21	0,00	429,21	0,21	429,21	0,0
04:40:00	3160	52,67	0,08	0,0837	84	429,36	0,00	429,36	0,21	429,36	0,0
04:45:00	3165	52,75	0,08	0,0837	84	429,50	0,00	429,50	0,21	429,50	0,0
04:50:00	3170	52,83	0,08	0,0838	84	429,64	0,00	429,64	0,21	429,64	0,0
04:55:00	3175	52,92	0,08	0,0838	84	429,79	0,00	429,79	0,21	429,79	0,0
05:00:00	3180	53,00	0,08	0,0838	84	429,93	0,00	429,93	0,21	429,93	0,0
05:05:00	3185	53,08	0,08	0,0838	84	430,08	0,00	430,08	0,21	430,08	0,0
05:10:00	3190	53,17	0,08	0,0839	84	430,22	0,00	430,22	0,21	430,22	0,0
05:15:00	3195	53,25	0,08	0,0839	84	430,36	0,00	430,36	0,21	430,36	0,0
05:20:00	3200	53,33	0,08	0,0839	84	430,50	0,00	430,50	0,21	430,50	0,0
05:25:00	3205	53,42	0,08	0,0839	84	430,65	0,00	430,65	0,21	430,65	0,0
05:30:00	3210	53,50	0,08	0,0840	84	430,79	0,00	430,79	0,21	430,79	0,0
05:35:00	3215	53,58	0,08	0,0840	84	430,93	0,00	430,93	0,21	430,93	0,0
05:40:00	3220	53,67	0,08	0,0840	84	431,07	0,00	431,07	0,21	431,07	0,0
05:45:00	3225	53,75	0,08	0,0841	84	431,21	0,00	431,21	0,21	431,21	0,0
05:50:00	3230	53,83	0,08	0,0841	84	431,36	0,00	431,36	0,21	431,36	0,0
05:55:00	3235	53,92	0,08	0,0841	84	431,50	0,00	431,50	0,21	431,50	0,0
06:00:00	3240	54,00	0,08	0,0841	84	431,64	0,00	431,64	0,21	431,64	0,0
06:05:00	3245	54,08	0,08	0,0842	84	431,78	0,00	431,78	0,21	431,78	0,0
06:10:00	3250	54,17	0,08	0,0842	84	431,92	0,00	431,92	0,21	431,92	0,0
06:15:00	3255	54,25	0,08	0,0842	84	432,06	0,00	432,06	0,21	432,06	0,0
06:20:00	3260	54,33	0,08	0,0842	84	432,20	0,00	432,20	0,21	432,20	0,0
06:25:00	3265	54,42	0,08	0,0843	84	432,34	0,00	432,34	0,21	432,34	0,0
06:30:00	3270	54,50	0,08	0,0843	84	432,48	0,00	432,48	0,21	432,48	0,0
06:35:00	3275	54,58	0,08	0,0843	84	432,62	0,00	432,62	0,21	432,62	0,0
06:40:00	3280	54,67	0,08	0,0844	84	432,76	0,00	432,76	0,21	432,76	0,0
06:45:00	3285	54,75	0,08	0,0844	84	432,90	0,00	432,90	0,21	432,90	0,0
06:50:00	3290	54,83	0,08	0,0844	84	433,04	0,00	433,04	0,21	433,04	0,0
06:55:00	3295	54,92	0,08	0,0844	84	433,18	0,00	433,18	0,21	433,18	0,0
07:00:00	3300	55,00	0,08	0,0845	84	433,32	0,00	433,32	0,21	433,32	0,0
07:05:00	3305	55,08	0,08	0,0845	84	433,46	0,00	433,46	0,21	433,46	0,0
07:10:00	3310	55,17	0,08	0,0845	85	433,60	0,00	433,60	0,21	433,60	0,0
07:15:00	3315	55,25	0,08	0,0845	85	433,74	0,00	433,74	0,21	433,74	0,0
07:20:00	3320	55,33	0,08	0,0846	85	433,88	0,00	433,88	0,21	433,88	0,0
07:25:00	3325	55,42	0,08	0,0846	85	434,02	0,00	434,02	0,21	434,02	0,0
07:30:00	3330	55,50	0,08	0,0846	85	434,15	0,00	434,15	0,21	434,15	0,0
07:35:00	3335	55,58	0,08	0,0847	85	434,29	0,00	434,29	0,21	434,29	0,0
07:40:00	3340	55,67	0,08	0,0847	85	434,43	0,00	434,43	0,21	434,43	0,0
07:45:00	3345	55,75	0,08	0,0847	85	434,57	0,00	434,57	0,21	434,57	0,0
07:50:00	3350	55,83	0,08	0,0847	85	434,70	0,00	434,70	0,21	434,70	0,0
07:55:00	3355	55,92	0,08	0,0848	85	434,84	0,00	434,84	0,21	434,84	0,0
08:00:00	3360	56,00	0,08	0,0848	85	434,98	0,00	434,98	0,21	434,98	0,0
08:05:00	3365	56,08	0,08	0,0848	85	435,12	0,00	435,12	0,21	435,12	0,0
08:10:00	3370	56,17	0,08	0,0848	85	435,25	0,00	435,25	0,21	435,25	0,0
08:15:00	3375	56,25	0,08	0,0849	85	435,39	0,00	435,39	0,21	435,39	0,0
08:20:00	3380	56,33	0,08	0,0849	85	435,53	0,00	435,53	0,21	435,53	0,0
08:25:00	3385	56,42	0,08	0,0849	85	435,66	0,00	435,66	0,21	435,66	0,0
08:30:00	3390	56,50	0,08	0,0850	85	435,80	0,00	435,80	0,21	435,80	0,0
08:35:00	3395	56,58	0,08	0,0850	85	435,94	0,00	435,94	0,21	435,94	0,0
08:40:00	3400	56,67	0,08	0,0850	85	436,07	0,00	436,07	0,21	436,07	0,0
08:45:00	3405	56,75	0,08	0,0850	85	436,21	0,00	436,21	0,21	436,21	0,0
08:50:00	3410	56,83	0,08	0,0851	85	436,34	0,00	436,34	0,21	436,34	0,0
08:55:00	3415	56,92	0,08	0,0851	85	436,48	0,00	436,48	0,21	436,48	0,0
09:00:00	3420	57,00	0,08	0,0851	85	436,61	0,00	436,61	0,21	436,61	0,0
09:05:00	3425	57,08	0,08	0,0851	85	436,75	0,00	436,75	0,21	436,75	0,0
09:10:00	3430	57,17	0,08	0,0852	85	436,89	0,00	436,89	0,21	436,89	0,0
09:15:00	3435	57,25	0,08	0,0852	85	437,02	0,00	437,02	0,21	437,02	0,0
09:20:00	3440	57,33	0,08	0,0852	85	437,15	0,00	437,15	0,21	437,15	0,0
09:25:00	3445	57,42	0,08	0,0852	85	437,29	0,00	437,29	0,21	437,29	0,0
09:30:00	3450	57,50	0,08	0,0853	85	437,42	0,00	437,42	0,21	437,42	0,0

BACINO 4 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
09:35:00	3455	57,58	0,08	0,0853	85	437,56	0,00	437,56	0,21	437,56	0,0
09:40:00	3460	57,67	0,08	0,0853	85	437,69	0,00	437,69	0,21	437,69	0,0
09:45:00	3465	57,75	0,08	0,0853	85	437,83	0,00	437,83	0,21	437,83	0,0
09:50:00	3470	57,83	0,08	0,0854	85	437,96	0,00	437,96	0,21	437,96	0,0
09:55:00	3475	57,92	0,08	0,0854	85	438,09	0,00	438,09	0,21	438,09	0,0
10:00:00	3480	58,00	0,08	0,0854	85	438,23	0,00	438,23	0,21	438,23	0,0
10:05:00	3485	58,08	0,08	0,0855	85	438,36	0,00	438,36	0,21	438,36	0,0
10:10:00	3490	58,17	0,08	0,0855	85	438,49	0,00	438,49	0,21	438,49	0,0
10:15:00	3495	58,25	0,08	0,0855	86	438,63	0,00	438,63	0,21	438,63	0,0
10:20:00	3500	58,33	0,08	0,0855	86	438,76	0,00	438,76	0,21	438,76	0,0
10:25:00	3505	58,42	0,08	0,0856	86	438,89	0,00	438,89	0,21	438,89	0,0
10:30:00	3510	58,50	0,08	0,0856	86	439,03	0,00	439,03	0,21	439,03	0,0
10:35:00	3515	58,58	0,08	0,0856	86	439,16	0,00	439,16	0,21	439,16	0,0
10:40:00	3520	58,67	0,08	0,0856	86	439,29	0,00	439,29	0,21	439,29	0,0
10:45:00	3525	58,75	0,08	0,0857	86	439,42	0,00	439,42	0,21	439,42	0,0
10:50:00	3530	58,83	0,08	0,0857	86	439,56	0,00	439,56	0,21	439,56	0,0
10:55:00	3535	58,92	0,08	0,0857	86	439,69	0,00	439,69	0,21	439,69	0,0
11:00:00	3540	59,00	0,08	0,0857	86	439,82	0,00	439,82	0,21	439,82	0,0
11:05:00	3545	59,08	0,08	0,0858	86	439,95	0,00	439,95	0,21	439,95	0,0
11:10:00	3550	59,17	0,08	0,0858	86	440,08	0,00	440,08	0,21	440,08	0,0
11:15:00	3555	59,25	0,08	0,0858	86	440,21	0,00	440,21	0,21	440,21	0,0
11:20:00	3560	59,33	0,08	0,0858	86	440,34	0,00	440,34	0,21	440,34	0,0
11:25:00	3565	59,42	0,08	0,0859	86	440,48	0,00	440,48	0,21	440,48	0,0
11:30:00	3570	59,50	0,08	0,0859	86	440,61	0,00	440,61	0,21	440,61	0,0
11:35:00	3575	59,58	0,08	0,0859	86	440,74	0,00	440,74	0,21	440,74	0,0
11:40:00	3580	59,67	0,08	0,0859	86	440,87	0,00	440,87	0,21	440,87	0,0
Max									109,4		184,6

COMUNE DI MINERBIO
RETI DI DRENAGGIO ACQUE REFLUE E ACQUE METEORICHE
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

METODO DELLE SOLE PIOGGE
(Afflussi/Deflussi)

BACINO 4 - AREE AGRICOLE

BACINO 4 - AREE AGRICOLE											
t				h						Volume effluente	Volume invasato
				Volume affluente [m3]						[m3]	[m3]
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]		[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	146,74	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	146,74	0,00	146,74	23,23	16,51	130,2
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	169,96	0,00	169,96	15,26	33,02	136,9
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	185,22	0,00	185,22	11,65	49,54	135,7
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	196,87	0,00	196,87	9,54	66,05	130,8
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	206,40	0,00	206,40	8,13	82,56	123,8
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	214,54	0,00	214,54	7,13	99,07	115,5
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	221,67	0,00	221,67	6,36	115,58	106,1
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	228,03	0,00	228,03	5,77	132,10	95,9
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	233,80	0,00	233,80	5,28	148,61	85,2
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	239,08	0,00	239,08	4,88	165,12	74,0
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	243,96	0,00	243,96	4,54	181,63	62,3
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	248,50	0,00	248,50	4,25	198,14	50,4
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	252,75	0,00	252,75	4,00	214,66	38,1
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	256,75	0,00	256,75	3,78	231,17	25,6
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	260,54	0,00	260,54	3,59	247,68	12,9
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	264,13	0,00	264,13	3,42	264,13	0,0
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	267,54	0,00	267,54	3,26	267,54	0,0
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	270,80	0,00	270,80	3,12	270,80	0,0
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	273,93	0,00	273,93	2,99	273,93	0,0
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	276,92	0,00	276,92	2,88	276,92	0,0
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	279,80	0,00	279,80	2,77	279,80	0,0
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	282,57	0,00	282,57	2,68	282,57	0,0
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	285,25	0,00	285,25	2,59	285,25	0,0
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	287,83	0,00	287,83	2,50	287,83	0,0
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	290,34	0,00	290,34	2,42	290,34	0,0
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	292,76	0,00	292,76	2,35	292,76	0,0
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	295,11	0,00	295,11	2,28	295,11	0,0
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	297,40	0,00	297,40	2,22	297,40	0,0
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	299,62	0,00	299,62	2,16	299,62	0,0
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	301,78	0,00	301,78	2,11	301,78	0,0
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	303,88	0,00	303,88	2,05	303,88	0,0
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	305,94	0,00	305,94	2,00	305,94	0,0
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	307,94	0,00	307,94	1,96	307,94	0,0
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	309,89	0,00	309,89	1,91	309,89	0,0
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	311,80	0,00	311,80	1,87	311,80	0,0
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	313,67	0,00	313,67	1,83	313,67	0,0
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	315,50	0,00	315,50	1,79	315,50	0,0
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	317,29	0,00	317,29	1,75	317,29	0,0
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	319,04	0,00	319,04	1,72	319,04	0,0
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	320,76	0,00	320,76	1,68	320,76	0,0
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	322,44	0,00	322,44	1,65	322,44	0,0
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	324,09	0,00	324,09	1,62	324,09	0,0
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	325,71	0,00	325,71	1,59	325,71	0,0
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	327,30	0,00	327,30	1,56	327,30	0,0
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	328,87	0,00	328,87	1,54	328,87	0,0
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	330,40	0,00	330,40	1,51	330,40	0,0
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	331,91	0,00	331,91	1,48	331,91	0,0
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	333,40	0,00	333,40	1,46	333,40	0,0
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	334,86	0,00	334,86	1,44	334,86	0,0
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	336,29	0,00	336,29	1,41	336,29	0,0
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	337,71	0,00	337,71	1,39	337,71	0,0
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	339,10	0,00	339,10	1,37	339,10	0,0
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	340,47	0,00	340,47	1,35	340,47	0,0
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	341,83	0,00	341,83	1,33	341,83	0,0
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	343,16	0,00	343,16	1,31	343,16	0,0
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	344,47	0,00	344,47	1,29	344,47	0,0
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	345,77	0,00	345,77	1,28	345,77	0,0
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	347,04	0,00	347,04	1,26	347,04	0,0
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	348,30	0,00	348,30	1,24	348,30	0,0
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	349,55	0,00	349,55	1,23	349,55	0,0

BACINO 4 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	350,77	0,00	350,77	1,21	350,77	0,0
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	351,99	0,00	351,99	1,20	351,99	0,0
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	353,18	0,00	353,18	1,18	353,18	0,0
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	354,36	0,00	354,36	1,17	354,36	0,0
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	355,53	0,00	355,53	1,15	355,53	0,0
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	356,68	0,00	356,68	1,14	356,68	0,0
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	357,82	0,00	357,82	1,13	357,82	0,0
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	358,95	0,00	358,95	1,11	358,95	0,0
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	360,06	0,00	360,06	1,10	360,06	0,0
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	361,16	0,00	361,16	1,09	361,16	0,0
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	362,25	0,00	362,25	1,08	362,25	0,0
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	363,32	0,00	363,32	1,06	363,32	0,0
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	364,39	0,00	364,39	1,05	364,39	0,0
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	365,44	0,00	365,44	1,04	365,44	0,0
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	366,48	0,00	366,48	1,03	366,48	0,0
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	367,51	0,00	367,51	1,02	367,51	0,0
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	368,53	0,00	368,53	1,01	368,53	0,0
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	369,54	0,00	369,54	1,00	369,54	0,0
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	370,54	0,00	370,54	0,99	370,54	0,0
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	371,53	0,00	371,53	0,98	371,53	0,0
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	372,51	0,00	372,51	0,97	372,51	0,0
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	373,48	0,00	373,48	0,96	373,48	0,0
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	374,44	0,00	374,44	0,95	374,44	0,0
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	375,39	0,00	375,39	0,94	375,39	0,0
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	376,33	0,00	376,33	0,93	376,33	0,0
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	377,27	0,00	377,27	0,93	377,27	0,0
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	378,20	0,00	378,20	0,92	378,20	0,0
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	379,11	0,00	379,11	0,91	379,11	0,0
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	380,02	0,00	380,02	0,90	380,02	0,0
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	380,92	0,00	380,92	0,89	380,92	0,0
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	381,82	0,00	381,82	0,89	381,82	0,0
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	382,70	0,00	382,70	0,88	382,70	0,0
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	383,58	0,00	383,58	0,87	383,58	0,0
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	384,45	0,00	384,45	0,86	384,45	0,0
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	385,31	0,00	385,31	0,86	385,31	0,0
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	386,17	0,00	386,17	0,85	386,17	0,0
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	387,02	0,00	387,02	0,84	387,02	0,0
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	387,86	0,00	387,86	0,84	387,86	0,0
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	388,70	0,00	388,70	0,83	388,70	0,0
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	389,53	0,00	389,53	0,82	389,53	0,0
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	390,35	0,00	390,35	0,82	390,35	0,0
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	391,17	0,00	391,17	0,81	391,17	0,0
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	391,98	0,00	391,98	0,80	391,98	0,0
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	392,78	0,00	392,78	0,80	392,78	0,0
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	393,58	0,00	393,58	0,79	393,58	0,0
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	394,37	0,00	394,37	0,79	394,37	0,0
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	395,15	0,00	395,15	0,78	395,15	0,0
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	395,93	0,00	395,93	0,77	395,93	0,0
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	396,71	0,00	396,71	0,77	396,71	0,0
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	397,48	0,00	397,48	0,76	397,48	0,0
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	398,24	0,00	398,24	0,76	398,24	0,0
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	399,00	0,00	399,00	0,75	399,00	0,0
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	399,75	0,00	399,75	0,75	399,75	0,0
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	400,50	0,00	400,50	0,74	400,50	0,0
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	401,24	0,00	401,24	0,74	401,24	0,0
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	401,98	0,00	401,98	0,73	401,98	0,0
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	402,71	0,00	402,71	0,73	402,71	0,0
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	403,44	0,00	403,44	0,72	403,44	0,0
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	404,16	0,00	404,16	0,72	404,16	0,0
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	404,88	0,00	404,88	0,71	404,88	0,0
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	405,59	0,00	405,59	0,71	405,59	0,0
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	406,30	0,00	406,30	0,70	406,30	0,0
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	407,00	0,00	407,00	0,70	407,00	0,0
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	407,70	0,00	407,70	0,69	407,70	0,0
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	408,40	0,00	408,40	0,69	408,40	0,0
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	409,09	0,00	409,09	0,69	409,09	0,0
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	409,77	0,00	409,77	0,68	409,77	0,0
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	410,46	0,00	410,46	0,68	410,46	0,0
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	411,13	0,00	411,13	0,67	411,13	0,0
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	411,81	0,00	411,81	0,67	411,81	0,0

BACINO 4 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:55:00	655	10,92	0,08	0,0600	60	412,48	0,00	412,48	0,67	412,48	0,0
11:00:00	660	11,00	0,08	0,0600	60	413,14	0,00	413,14	0,66	413,14	0,0
11:05:00	665	11,08	0,08	0,0601	60	413,80	0,00	413,80	0,66	413,80	0,0
11:10:00	670	11,17	0,08	0,0602	60	414,46	0,00	414,46	0,65	414,46	0,0
11:15:00	675	11,25	0,08	0,0603	60	415,12	0,00	415,12	0,65	415,12	0,0
11:20:00	680	11,33	0,08	0,0604	60	415,77	0,00	415,77	0,65	415,77	0,0
11:25:00	685	11,42	0,08	0,0605	61	416,41	0,00	416,41	0,64	416,41	0,0
11:30:00	690	11,50	0,08	0,0606	61	417,05	0,00	417,05	0,64	417,05	0,0
11:35:00	695	11,58	0,08	0,0607	61	417,69	0,00	417,69	0,64	417,69	0,0
11:40:00	700	11,67	0,08	0,0608	61	418,33	0,00	418,33	0,63	418,33	0,0
11:45:00	705	11,75	0,08	0,0609	61	418,96	0,00	418,96	0,63	418,96	0,0
11:50:00	710	11,83	0,08	0,0610	61	419,59	0,00	419,59	0,62	419,59	0,0
11:55:00	715	11,92	0,08	0,0611	61	420,21	0,00	420,21	0,62	420,21	0,0
12:00:00	720	12,00	0,08	0,0612	61	420,83	0,00	420,83	0,62	420,83	0,0
12:05:00	725	12,08	0,08	0,0613	61	421,45	0,00	421,45	0,61	421,45	0,0
12:10:00	730	12,17	0,08	0,0613	61	422,07	0,00	422,07	0,61	422,07	0,0
12:15:00	735	12,25	0,08	0,0614	61	422,68	0,00	422,68	0,61	422,68	0,0
12:20:00	740	12,33	0,08	0,0615	62	423,29	0,00	423,29	0,60	423,29	0,0
12:25:00	745	12,42	0,08	0,0616	62	423,89	0,00	423,89	0,60	423,89	0,0
12:30:00	750	12,50	0,08	0,0617	62	424,49	0,00	424,49	0,60	424,49	0,0
12:35:00	755	12,58	0,08	0,0618	62	425,09	0,00	425,09	0,60	425,09	0,0
12:40:00	760	12,67	0,08	0,0619	62	425,69	0,00	425,69	0,59	425,69	0,0
12:45:00	765	12,75	0,08	0,0620	62	426,28	0,00	426,28	0,59	426,28	0,0
12:50:00	770	12,83	0,08	0,0620	62	426,87	0,00	426,87	0,59	426,87	0,0
12:55:00	775	12,92	0,08	0,0621	62	427,45	0,00	427,45	0,58	427,45	0,0
13:00:00	780	13,00	0,08	0,0622	62	428,04	0,00	428,04	0,58	428,04	0,0
13:05:00	785	13,08	0,08	0,0623	62	428,62	0,00	428,62	0,58	428,62	0,0
13:10:00	790	13,17	0,08	0,0624	62	429,19	0,00	429,19	0,57	429,19	0,0
13:15:00	795	13,25	0,08	0,0625	62	429,77	0,00	429,77	0,57	429,77	0,0
13:20:00	800	13,33	0,08	0,0625	63	430,34	0,00	430,34	0,57	430,34	0,0
13:25:00	805	13,42	0,08	0,0626	63	430,91	0,00	430,91	0,57	430,91	0,0
13:30:00	810	13,50	0,08	0,0627	63	431,47	0,00	431,47	0,56	431,47	0,0
13:35:00	815	13,58	0,08	0,0628	63	432,04	0,00	432,04	0,56	432,04	0,0
13:40:00	820	13,67	0,08	0,0629	63	432,60	0,00	432,60	0,56	432,60	0,0
13:45:00	825	13,75	0,08	0,0630	63	433,16	0,00	433,16	0,56	433,16	0,0
13:50:00	830	13,83	0,08	0,0630	63	433,71	0,00	433,71	0,55	433,71	0,0
13:55:00	835	13,92	0,08	0,0631	63	434,26	0,00	434,26	0,55	434,26	0,0
14:00:00	840	14,00	0,08	0,0632	63	434,81	0,00	434,81	0,55	434,81	0,0
14:05:00	845	14,08	0,08	0,0633	63	435,36	0,00	435,36	0,54	435,36	0,0
14:10:00	850	14,17	0,08	0,0634	63	435,91	0,00	435,91	0,54	435,91	0,0
14:15:00	855	14,25	0,08	0,0634	63	436,45	0,00	436,45	0,54	436,45	0,0
14:20:00	860	14,33	0,08	0,0635	64	436,99	0,00	436,99	0,54	436,99	0,0
14:25:00	865	14,42	0,08	0,0636	64	437,53	0,00	437,53	0,53	437,53	0,0
14:30:00	870	14,50	0,08	0,0637	64	438,06	0,00	438,06	0,53	438,06	0,0
14:35:00	875	14,58	0,08	0,0637	64	438,59	0,00	438,59	0,53	438,59	0,0
14:40:00	880	14,67	0,08	0,0638	64	439,12	0,00	439,12	0,53	439,12	0,0
14:45:00	885	14,75	0,08	0,0639	64	439,65	0,00	439,65	0,53	439,65	0,0
14:50:00	890	14,83	0,08	0,0640	64	440,18	0,00	440,18	0,52	440,18	0,0
14:55:00	895	14,92	0,08	0,0641	64	440,70	0,00	440,70	0,52	440,70	0,0
15:00:00	900	15,00	0,08	0,0641	64	441,22	0,00	441,22	0,52	441,22	0,0
15:05:00	905	15,08	0,08	0,0642	64	441,74	0,00	441,74	0,52	441,74	0,0
15:10:00	910	15,17	0,08	0,0643	64	442,26	0,00	442,26	0,51	442,26	0,0
15:15:00	915	15,25	0,08	0,0644	64	442,77	0,00	442,77	0,51	442,77	0,0
15:20:00	920	15,33	0,08	0,0644	64	443,28	0,00	443,28	0,51	443,28	0,0
15:25:00	925	15,42	0,08	0,0645	65	443,79	0,00	443,79	0,51	443,79	0,0
15:30:00	930	15,50	0,08	0,0646	65	444,30	0,00	444,30	0,51	444,30	0,0
15:35:00	935	15,58	0,08	0,0647	65	444,80	0,00	444,80	0,50	444,80	0,0
15:40:00	940	15,67	0,08	0,0647	65	445,31	0,00	445,31	0,50	445,31	0,0
15:45:00	945	15,75	0,08	0,0648	65	445,81	0,00	445,81	0,50	445,81	0,0
15:50:00	950	15,83	0,08	0,0649	65	446,31	0,00	446,31	0,50	446,31	0,0
15:55:00	955	15,92	0,08	0,0649	65	446,80	0,00	446,80	0,49	446,80	0,0
16:00:00	960	16,00	0,08	0,0650	65	447,30	0,00	447,30	0,49	447,30	0,0
16:05:00	965	16,08	0,08	0,0651	65	447,79	0,00	447,79	0,49	447,79	0,0
16:10:00	970	16,17	0,08	0,0652	65	448,28	0,00	448,28	0,49	448,28	0,0
16:15:00	975	16,25	0,08	0,0652	65	448,77	0,00	448,77	0,49	448,77	0,0
16:20:00	980	16,33	0,08	0,0653	65	449,26	0,00	449,26	0,48	449,26	0,0
16:25:00	985	16,42	0,08	0,0654	65	449,74	0,00	449,74	0,48	449,74	0,0
16:30:00	990	16,50	0,08	0,0654	65	450,23	0,00	450,23	0,48	450,23	0,0
16:35:00	995	16,58	0,08	0,0655	66	450,71	0,00	450,71	0,48	450,71	0,0
16:40:00	1000	16,67	0,08	0,0656	66	451,19	0,00	451,19	0,48	451,19	0,0

BACINO 4 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	451,66	0,00	451,66	0,48	451,66	0,0
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	452,14	0,00	452,14	0,47	452,14	0,0
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	452,61	0,00	452,61	0,47	452,61	0,0
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	453,08	0,00	453,08	0,47	453,08	0,0
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	453,55	0,00	453,55	0,47	453,55	0,0
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	454,02	0,00	454,02	0,47	454,02	0,0
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	454,49	0,00	454,49	0,46	454,49	0,0
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	454,95	0,00	454,95	0,46	454,95	0,0
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	455,42	0,00	455,42	0,46	455,42	0,0
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	455,88	0,00	455,88	0,46	455,88	0,0
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	456,34	0,00	456,34	0,46	456,34	0,0
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	456,79	0,00	456,79	0,46	456,79	0,0
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	457,25	0,00	457,25	0,45	457,25	0,0
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	457,70	0,00	457,70	0,45	457,70	0,0
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	458,16	0,00	458,16	0,45	458,16	0,0
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	458,61	0,00	458,61	0,45	458,61	0,0
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	459,06	0,00	459,06	0,45	459,06	0,0
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	459,51	0,00	459,51	0,45	459,51	0,0
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	459,95	0,00	459,95	0,44	459,95	0,0
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	460,40	0,00	460,40	0,44	460,40	0,0
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	460,84	0,00	460,84	0,44	460,84	0,0
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	461,28	0,00	461,28	0,44	461,28	0,0
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	461,72	0,00	461,72	0,44	461,72	0,0
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	462,16	0,00	462,16	0,44	462,16	0,0
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	462,59	0,00	462,59	0,44	462,59	0,0
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	463,03	0,00	463,03	0,43	463,03	0,0
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	463,46	0,00	463,46	0,43	463,46	0,0
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	463,90	0,00	463,90	0,43	463,90	0,0
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	464,33	0,00	464,33	0,43	464,33	0,0
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	464,75	0,00	464,75	0,43	464,75	0,0
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	465,18	0,00	465,18	0,43	465,18	0,0
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	465,61	0,00	465,61	0,42	465,61	0,0
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	466,03	0,00	466,03	0,42	466,03	0,0
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	466,46	0,00	466,46	0,42	466,46	0,0
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	466,88	0,00	466,88	0,42	466,88	0,0
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	467,30	0,00	467,30	0,42	467,30	0,0
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	467,72	0,00	467,72	0,42	467,72	0,0
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	468,14	0,00	468,14	0,42	468,14	0,0
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	468,55	0,00	468,55	0,41	468,55	0,0
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	468,97	0,00	468,97	0,41	468,97	0,0
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	469,38	0,00	469,38	0,41	469,38	0,0
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	469,79	0,00	469,79	0,41	469,79	0,0
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	470,20	0,00	470,20	0,41	470,20	0,0
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	470,61	0,00	470,61	0,41	470,61	0,0
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	471,02	0,00	471,02	0,41	471,02	0,0
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	471,43	0,00	471,43	0,41	471,43	0,0
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	471,83	0,00	471,83	0,40	471,83	0,0
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	472,24	0,00	472,24	0,40	472,24	0,0
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	472,64	0,00	472,64	0,40	472,64	0,0
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	473,04	0,00	473,04	0,40	473,04	0,0
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	473,44	0,00	473,44	0,40	473,44	0,0
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	473,84	0,00	473,84	0,40	473,84	0,0
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	474,24	0,00	474,24	0,40	474,24	0,0
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	474,64	0,00	474,64	0,40	474,64	0,0
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	475,03	0,00	475,03	0,39	475,03	0,0
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	475,43	0,00	475,43	0,39	475,43	0,0
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	475,82	0,00	475,82	0,39	475,82	0,0
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	476,21	0,00	476,21	0,39	476,21	0,0
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	476,60	0,00	476,60	0,39	476,60	0,0
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	476,99	0,00	476,99	0,39	476,99	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	477,38	0,00	477,38	0,39	477,38	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	477,77	0,00	477,77	0,39	477,77	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	478,15	0,00	478,15	0,38	478,15	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	478,54	0,00	478,54	0,38	478,54	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	478,92	0,00	478,92	0,38	478,92	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	479,31	0,00	479,31	0,38	479,31	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	479,69	0,00	479,69	0,38	479,69	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	480,07	0,00	480,07	0,38	480,07	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	480,45	0,00	480,45	0,38	480,45	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	480,82	0,00	480,82	0,38	480,82	0,0

BACINO 4 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	481,20	0,00	481,20	0,38	481,20	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	481,58	0,00	481,58	0,37	481,58	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	481,95	0,00	481,95	0,37	481,95	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	482,33	0,00	482,33	0,37	482,33	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	482,70	0,00	482,70	0,37	482,70	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	483,07	0,00	483,07	0,37	483,07	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	483,44	0,00	483,44	0,37	483,44	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	483,81	0,00	483,81	0,37	483,81	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	484,18	0,00	484,18	0,37	484,18	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	484,55	0,00	484,55	0,37	484,55	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	484,91	0,00	484,91	0,37	484,91	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	485,28	0,00	485,28	0,36	485,28	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	485,64	0,00	485,64	0,36	485,64	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	486,01	0,00	486,01	0,36	486,01	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	486,37	0,00	486,37	0,36	486,37	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	486,73	0,00	486,73	0,36	486,73	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	487,09	0,00	487,09	0,36	487,09	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	487,45	0,00	487,45	0,36	487,45	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	487,81	0,00	487,81	0,36	487,81	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	488,16	0,00	488,16	0,36	488,16	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	488,52	0,00	488,52	0,36	488,52	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	488,88	0,00	488,88	0,35	488,88	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	489,23	0,00	489,23	0,35	489,23	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	489,58	0,00	489,58	0,35	489,58	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	489,94	0,00	489,94	0,35	489,94	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	490,29	0,00	490,29	0,35	490,29	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	490,64	0,00	490,64	0,35	490,64	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	490,99	0,00	490,99	0,35	490,99	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	491,34	0,00	491,34	0,35	491,34	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	491,69	0,00	491,69	0,35	491,69	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	492,03	0,00	492,03	0,35	492,03	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	492,38	0,00	492,38	0,35	492,38	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	492,72	0,00	492,72	0,34	492,72	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	493,07	0,00	493,07	0,34	493,07	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	493,41	0,00	493,41	0,34	493,41	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	493,75	0,00	493,75	0,34	493,75	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	494,10	0,00	494,10	0,34	494,10	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	494,44	0,00	494,44	0,34	494,44	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	494,78	0,00	494,78	0,34	494,78	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	495,12	0,00	495,12	0,34	495,12	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	495,45	0,00	495,45	0,34	495,45	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	495,79	0,00	495,79	0,34	495,79	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	496,13	0,00	496,13	0,34	496,13	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	496,46	0,00	496,46	0,33	496,46	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	496,80	0,00	496,80	0,33	496,80	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	497,13	0,00	497,13	0,33	497,13	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	497,46	0,00	497,46	0,33	497,46	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	497,80	0,00	497,80	0,33	497,80	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	498,13	0,00	498,13	0,33	498,13	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	498,46	0,00	498,46	0,33	498,46	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	498,79	0,00	498,79	0,33	498,79	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	499,12	0,00	499,12	0,33	499,12	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	499,45	0,00	499,45	0,33	499,45	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	499,77	0,00	499,77	0,33	499,77	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	500,10	0,00	500,10	0,33	500,10	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	500,43	0,00	500,43	0,33	500,43	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	500,75	0,00	500,75	0,32	500,75	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	501,08	0,00	501,08	0,32	501,08	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	501,40	0,00	501,40	0,32	501,40	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	501,72	0,00	501,72	0,32	501,72	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	502,04	0,00	502,04	0,32	502,04	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	502,36	0,00	502,36	0,32	502,36	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	502,68	0,00	502,68	0,32	502,68	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	503,00	0,00	503,00	0,32	503,00	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	503,32	0,00	503,32	0,32	503,32	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	503,64	0,00	503,64	0,32	503,64	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	503,96	0,00	503,96	0,32	503,96	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	504,28	0,00	504,28	0,32	504,28	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	504,59	0,00	504,59	0,32	504,59	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	504,91	0,00	504,91	0,31	504,91	0,0

BACINO 4 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	505,22	0,00	505,22	0,31	505,22	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	505,54	0,00	505,54	0,31	505,54	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	505,85	0,00	505,85	0,31	505,85	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	506,16	0,00	506,16	0,31	506,16	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	506,47	0,00	506,47	0,31	506,47	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	506,78	0,00	506,78	0,31	506,78	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	507,09	0,00	507,09	0,31	507,09	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	507,40	0,00	507,40	0,31	507,40	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	507,71	0,00	507,71	0,31	507,71	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	508,02	0,00	508,02	0,31	508,02	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	508,33	0,00	508,33	0,31	508,33	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	508,63	0,00	508,63	0,31	508,63	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	508,94	0,00	508,94	0,31	508,94	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	509,24	0,00	509,24	0,30	509,24	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	509,55	0,00	509,55	0,30	509,55	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	509,85	0,00	509,85	0,30	509,85	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	510,16	0,00	510,16	0,30	510,16	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	510,46	0,00	510,46	0,30	510,46	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	510,76	0,00	510,76	0,30	510,76	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	511,06	0,00	511,06	0,30	511,06	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	511,36	0,00	511,36	0,30	511,36	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	511,66	0,00	511,66	0,30	511,66	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	511,96	0,00	511,96	0,30	511,96	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	512,26	0,00	512,26	0,30	512,26	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	512,56	0,00	512,56	0,30	512,56	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	512,86	0,00	512,86	0,30	512,86	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	513,15	0,00	513,15	0,30	513,15	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	513,45	0,00	513,45	0,30	513,45	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	513,74	0,00	513,74	0,29	513,74	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	514,04	0,00	514,04	0,29	514,04	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	514,33	0,00	514,33	0,29	514,33	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	514,63	0,00	514,63	0,29	514,63	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	514,92	0,00	514,92	0,29	514,92	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	515,21	0,00	515,21	0,29	515,21	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	515,50	0,00	515,50	0,29	515,50	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	515,80	0,00	515,80	0,29	515,80	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	516,09	0,00	516,09	0,29	516,09	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	516,38	0,00	516,38	0,29	516,38	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	516,67	0,00	516,67	0,29	516,67	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	516,95	0,00	516,95	0,29	516,95	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	517,24	0,00	517,24	0,29	517,24	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	517,53	0,00	517,53	0,29	517,53	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	517,82	0,00	517,82	0,29	517,82	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	518,10	0,00	518,10	0,29	518,10	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	518,39	0,00	518,39	0,29	518,39	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	518,67	0,00	518,67	0,29	518,67	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	518,96	0,00	518,96	0,29	518,96	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	519,24	0,00	519,24	0,29	519,24	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	519,53	0,00	519,53	0,29	519,53	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	519,81	0,00	519,81	0,29	519,81	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	520,09	0,00	520,09	0,29	520,09	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	520,37	0,00	520,37	0,29	520,37	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	520,65	0,00	520,65	0,29	520,65	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	520,93	0,00	520,93	0,29	520,93	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	521,21	0,00	521,21	0,29	521,21	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	521,49	0,00	521,49	0,29	521,49	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	521,77	0,00	521,77	0,29	521,77	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	522,05	0,00	522,05	0,29	522,05	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	522,33	0,00	522,33	0,29	522,33	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	522,61	0,00	522,61	0,29	522,61	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	522,88	0,00	522,88	0,29	522,88	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	523,16	0,00	523,16	0,29	523,16	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	523,43	0,00	523,43	0,29	523,43	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	523,71	0,00	523,71	0,29	523,71	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	523,98	0,00	523,98	0,29	523,98	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	524,26	0,00	524,26	0,29	524,26	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	524,53	0,00	524,53	0,29	524,53	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	524,80	0,00	524,80	0,29	524,80	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	525,08	0,00	525,08	0,29	525,08	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	525,35	0,00	525,35	0,29	525,35	0,0

BACINO 4 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:15:00	2055	34,25	0,08	0,0764	76	525,62	0,00	525,62	0,29	525,62	0,0
10:20:00	2060	34,33	0,08	0,0764	76	525,89	0,00	525,89	0,29	525,89	0,0
10:25:00	2065	34,42	0,08	0,0765	76	526,16	0,00	526,16	0,29	526,16	0,0
10:30:00	2070	34,50	0,08	0,0765	77	526,43	0,00	526,43	0,29	526,43	0,0
10:35:00	2075	34,58	0,08	0,0766	77	526,70	0,00	526,70	0,29	526,70	0,0
10:40:00	2080	34,67	0,08	0,0766	77	526,97	0,00	526,97	0,29	526,97	0,0
10:45:00	2085	34,75	0,08	0,0766	77	527,24	0,00	527,24	0,29	527,24	0,0
10:50:00	2090	34,83	0,08	0,0767	77	527,51	0,00	527,51	0,29	527,51	0,0
10:55:00	2095	34,92	0,08	0,0767	77	527,77	0,00	527,77	0,29	527,77	0,0
11:00:00	2100	35,00	0,08	0,0767	77	528,04	0,00	528,04	0,29	528,04	0,0
11:05:00	2105	35,08	0,08	0,0768	77	528,31	0,00	528,31	0,29	528,31	0,0
11:10:00	2110	35,17	0,08	0,0768	77	528,57	0,00	528,57	0,29	528,57	0,0
11:15:00	2115	35,25	0,08	0,0769	77	528,84	0,00	528,84	0,29	528,84	0,0
11:20:00	2120	35,33	0,08	0,0769	77	529,10	0,00	529,10	0,29	529,10	0,0
11:25:00	2125	35,42	0,08	0,0769	77	529,37	0,00	529,37	0,29	529,37	0,0
11:30:00	2130	35,50	0,08	0,0770	77	529,63	0,00	529,63	0,29	529,63	0,0
11:35:00	2135	35,58	0,08	0,0770	77	529,89	0,00	529,89	0,29	529,89	0,0
11:40:00	2140	35,67	0,08	0,0771	77	530,16	0,00	530,16	0,29	530,16	0,0
11:45:00	2145	35,75	0,08	0,0771	77	530,42	0,00	530,42	0,29	530,42	0,0
11:50:00	2150	35,83	0,08	0,0771	77	530,68	0,00	530,68	0,29	530,68	0,0
11:55:00	2155	35,92	0,08	0,0772	77	530,94	0,00	530,94	0,29	530,94	0,0
12:00:00	2160	36,00	0,08	0,0772	77	531,20	0,00	531,20	0,29	531,20	0,0
12:05:00	2165	36,08	0,08	0,0772	77	531,46	0,00	531,46	0,29	531,46	0,0
12:10:00	2170	36,17	0,08	0,0773	77	531,72	0,00	531,72	0,29	531,72	0,0
12:15:00	2175	36,25	0,08	0,0773	77	531,98	0,00	531,98	0,29	531,98	0,0
12:20:00	2180	36,33	0,08	0,0774	77	532,24	0,00	532,24	0,29	532,24	0,0
12:25:00	2185	36,42	0,08	0,0774	77	532,50	0,00	532,50	0,29	532,50	0,0
12:30:00	2190	36,50	0,08	0,0774	77	532,76	0,00	532,76	0,29	532,76	0,0
12:35:00	2195	36,58	0,08	0,0775	77	533,02	0,00	533,02	0,29	533,02	0,0
12:40:00	2200	36,67	0,08	0,0775	78	533,27	0,00	533,27	0,29	533,27	0,0
12:45:00	2205	36,75	0,08	0,0775	78	533,53	0,00	533,53	0,29	533,53	0,0
12:50:00	2210	36,83	0,08	0,0776	78	533,79	0,00	533,79	0,29	533,79	0,0
12:55:00	2215	36,92	0,08	0,0776	78	534,04	0,00	534,04	0,29	534,04	0,0
13:00:00	2220	37,00	0,08	0,0777	78	534,30	0,00	534,30	0,29	534,30	0,0
13:05:00	2225	37,08	0,08	0,0777	78	534,55	0,00	534,55	0,29	534,55	0,0
13:10:00	2230	37,17	0,08	0,0777	78	534,81	0,00	534,81	0,29	534,81	0,0
13:15:00	2235	37,25	0,08	0,0778	78	535,06	0,00	535,06	0,29	535,06	0,0
13:20:00	2240	37,33	0,08	0,0778	78	535,31	0,00	535,31	0,29	535,31	0,0
13:25:00	2245	37,42	0,08	0,0778	78	535,57	0,00	535,57	0,29	535,57	0,0
13:30:00	2250	37,50	0,08	0,0779	78	535,82	0,00	535,82	0,29	535,82	0,0
13:35:00	2255	37,58	0,08	0,0779	78	536,07	0,00	536,07	0,29	536,07	0,0
13:40:00	2260	37,67	0,08	0,0780	78	536,32	0,00	536,32	0,29	536,32	0,0
13:45:00	2265	37,75	0,08	0,0780	78	536,58	0,00	536,58	0,29	536,58	0,0
13:50:00	2270	37,83	0,08	0,0780	78	536,83	0,00	536,83	0,29	536,83	0,0
13:55:00	2275	37,92	0,08	0,0781	78	537,08	0,00	537,08	0,29	537,08	0,0
14:00:00	2280	38,00	0,08	0,0781	78	537,33	0,00	537,33	0,29	537,33	0,0
14:05:00	2285	38,08	0,08	0,0781	78	537,58	0,00	537,58	0,29	537,58	0,0
14:10:00	2290	38,17	0,08	0,0782	78	537,83	0,00	537,83	0,29	537,83	0,0
14:15:00	2295	38,25	0,08	0,0782	78	538,07	0,00	538,07	0,29	538,07	0,0
14:20:00	2300	38,33	0,08	0,0782	78	538,32	0,00	538,32	0,29	538,32	0,0
14:25:00	2305	38,42	0,08	0,0783	78	538,57	0,00	538,57	0,29	538,57	0,0
14:30:00	2310	38,50	0,08	0,0783	78	538,82	0,00	538,82	0,29	538,82	0,0
14:35:00	2315	38,58	0,08	0,0784	78	539,06	0,00	539,06	0,29	539,06	0,0
14:40:00	2320	38,67	0,08	0,0784	78	539,31	0,00	539,31	0,29	539,31	0,0
14:45:00	2325	38,75	0,08	0,0784	78	539,56	0,00	539,56	0,29	539,56	0,0
14:50:00	2330	38,83	0,08	0,0785	78	539,80	0,00	539,80	0,29	539,80	0,0
14:55:00	2335	38,92	0,08	0,0785	78	540,05	0,00	540,05	0,29	540,05	0,0
15:00:00	2340	39,00	0,08	0,0785	79	540,29	0,00	540,29	0,29	540,29	0,0
15:05:00	2345	39,08	0,08	0,0786	79	540,54	0,00	540,54	0,29	540,54	0,0
15:10:00	2350	39,17	0,08	0,0786	79	540,78	0,00	540,78	0,29	540,78	0,0
15:15:00	2355	39,25	0,08	0,0786	79	541,03	0,00	541,03	0,29	541,03	0,0
15:20:00	2360	39,33	0,08	0,0787	79	541,27	0,00	541,27	0,29	541,27	0,0
15:25:00	2365	39,42	0,08	0,0787	79	541,51	0,00	541,51	0,29	541,51	0,0
15:30:00	2370	39,50	0,08	0,0787	79	541,75	0,00	541,75	0,29	541,75	0,0
15:35:00	2375	39,58	0,08	0,0788	79	542,00	0,00	542,00	0,29	542,00	0,0
15:40:00	2380	39,67	0,08	0,0788	79	542,24	0,00	542,24	0,29	542,24	0,0
15:45:00	2385	39,75	0,08	0,0788	79	542,48	0,00	542,48	0,29	542,48	0,0
15:50:00	2390	39,83	0,08	0,0789	79	542,72	0,00	542,72	0,29	542,72	0,0
15:55:00	2395	39,92	0,08	0,0789	79	542,96	0,00	542,96	0,29	542,96	0,0
16:00:00	2400	40,00	0,08	0,0790	79	543,20	0,00	543,20	0,29	543,20	0,0

BACINO 4 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:05:00	2405	40,08	0,08	0,0790	79	543,44	0,00	543,44	0,29	543,44	0,0
16:10:00	2410	40,17	0,08	0,0790	79	543,68	0,00	543,68	0,29	543,68	0,0
16:15:00	2415	40,25	0,08	0,0791	79	543,92	0,00	543,92	0,29	543,92	0,0
16:20:00	2420	40,33	0,08	0,0791	79	544,16	0,00	544,16	0,29	544,16	0,0
16:25:00	2425	40,42	0,08	0,0791	79	544,40	0,00	544,40	0,29	544,40	0,0
16:30:00	2430	40,50	0,08	0,0792	79	544,63	0,00	544,63	0,29	544,63	0,0
16:35:00	2435	40,58	0,08	0,0792	79	544,87	0,00	544,87	0,29	544,87	0,0
16:40:00	2440	40,67	0,08	0,0792	79	545,11	0,00	545,11	0,29	545,11	0,0
16:45:00	2445	40,75	0,08	0,0793	79	545,34	0,00	545,34	0,29	545,34	0,0
16:50:00	2450	40,83	0,08	0,0793	79	545,58	0,00	545,58	0,29	545,58	0,0
16:55:00	2455	40,92	0,08	0,0793	79	545,82	0,00	545,82	0,29	545,82	0,0
17:00:00	2460	41,00	0,08	0,0794	79	546,05	0,00	546,05	0,29	546,05	0,0
17:05:00	2465	41,08	0,08	0,0794	79	546,29	0,00	546,29	0,29	546,29	0,0
17:10:00	2470	41,17	0,08	0,0794	79	546,52	0,00	546,52	0,29	546,52	0,0
17:15:00	2475	41,25	0,08	0,0795	79	546,76	0,00	546,76	0,29	546,76	0,0
17:20:00	2480	41,33	0,08	0,0795	80	546,99	0,00	546,99	0,29	546,99	0,0
17:25:00	2485	41,42	0,08	0,0795	80	547,22	0,00	547,22	0,29	547,22	0,0
17:30:00	2490	41,50	0,08	0,0796	80	547,46	0,00	547,46	0,29	547,46	0,0
17:35:00	2495	41,58	0,08	0,0796	80	547,69	0,00	547,69	0,29	547,69	0,0
17:40:00	2500	41,67	0,08	0,0796	80	547,92	0,00	547,92	0,29	547,92	0,0
17:45:00	2505	41,75	0,08	0,0797	80	548,15	0,00	548,15	0,29	548,15	0,0
17:50:00	2510	41,83	0,08	0,0797	80	548,39	0,00	548,39	0,29	548,39	0,0
17:55:00	2515	41,92	0,08	0,0797	80	548,62	0,00	548,62	0,29	548,62	0,0
18:00:00	2520	42,00	0,08	0,0798	80	548,85	0,00	548,85	0,29	548,85	0,0
18:05:00	2525	42,08	0,08	0,0798	80	549,08	0,00	549,08	0,29	549,08	0,0
18:10:00	2530	42,17	0,08	0,0798	80	549,31	0,00	549,31	0,29	549,31	0,0
18:15:00	2535	42,25	0,08	0,0799	80	549,54	0,00	549,54	0,29	549,54	0,0
18:20:00	2540	42,33	0,08	0,0799	80	549,77	0,00	549,77	0,29	549,77	0,0
18:25:00	2545	42,42	0,08	0,0799	80	550,00	0,00	550,00	0,29	550,00	0,0
18:30:00	2550	42,50	0,08	0,0800	80	550,23	0,00	550,23	0,29	550,23	0,0
18:35:00	2555	42,58	0,08	0,0800	80	550,46	0,00	550,46	0,29	550,46	0,0
18:40:00	2560	42,67	0,08	0,0800	80	550,68	0,00	550,68	0,29	550,68	0,0
18:45:00	2565	42,75	0,08	0,0801	80	550,91	0,00	550,91	0,29	550,91	0,0
18:50:00	2570	42,83	0,08	0,0801	80	551,14	0,00	551,14	0,29	551,14	0,0
18:55:00	2575	42,92	0,08	0,0801	80	551,37	0,00	551,37	0,29	551,37	0,0
19:00:00	2580	43,00	0,08	0,0802	80	551,59	0,00	551,59	0,29	551,59	0,0
19:05:00	2585	43,08	0,08	0,0802	80	551,82	0,00	551,82	0,29	551,82	0,0
19:10:00	2590	43,17	0,08	0,0802	80	552,05	0,00	552,05	0,29	552,05	0,0
19:15:00	2595	43,25	0,08	0,0803	80	552,27	0,00	552,27	0,29	552,27	0,0
19:20:00	2600	43,33	0,08	0,0803	80	552,50	0,00	552,50	0,29	552,50	0,0
19:25:00	2605	43,42	0,08	0,0803	80	552,72	0,00	552,72	0,29	552,72	0,0
19:30:00	2610	43,50	0,08	0,0804	80	552,95	0,00	552,95	0,29	552,95	0,0
19:35:00	2615	43,58	0,08	0,0804	80	553,17	0,00	553,17	0,29	553,17	0,0
19:40:00	2620	43,67	0,08	0,0804	80	553,40	0,00	553,40	0,29	553,40	0,0
19:45:00	2625	43,75	0,08	0,0805	80	553,62	0,00	553,62	0,29	553,62	0,0
19:50:00	2630	43,83	0,08	0,0805	81	553,84	0,00	553,84	0,29	553,84	0,0
19:55:00	2635	43,92	0,08	0,0805	81	554,07	0,00	554,07	0,29	554,07	0,0
20:00:00	2640	44,00	0,08	0,0806	81	554,29	0,00	554,29	0,29	554,29	0,0
20:05:00	2645	44,08	0,08	0,0806	81	554,51	0,00	554,51	0,29	554,51	0,0
20:10:00	2650	44,17	0,08	0,0806	81	554,73	0,00	554,73	0,29	554,73	0,0
20:15:00	2655	44,25	0,08	0,0807	81	554,96	0,00	554,96	0,29	554,96	0,0
20:20:00	2660	44,33	0,08	0,0807	81	555,18	0,00	555,18	0,29	555,18	0,0
20:25:00	2665	44,42	0,08	0,0807	81	555,40	0,00	555,40	0,29	555,40	0,0
20:30:00	2670	44,50	0,08	0,0808	81	555,62	0,00	555,62	0,29	555,62	0,0
20:35:00	2675	44,58	0,08	0,0808	81	555,84	0,00	555,84	0,29	555,84	0,0
20:40:00	2680	44,67	0,08	0,0808	81	556,06	0,00	556,06	0,29	556,06	0,0
20:45:00	2685	44,75	0,08	0,0809	81	556,28	0,00	556,28	0,29	556,28	0,0
20:50:00	2690	44,83	0,08	0,0809	81	556,50	0,00	556,50	0,29	556,50	0,0
20:55:00	2695	44,92	0,08	0,0809	81	556,72	0,00	556,72	0,29	556,72	0,0
21:00:00	2700	45,00	0,08	0,0809	81	556,94	0,00	556,94	0,29	556,94	0,0
21:05:00	2705	45,08	0,08	0,0810	81	557,15	0,00	557,15	0,29	557,15	0,0
21:10:00	2710	45,17	0,08	0,0810	81	557,37	0,00	557,37	0,29	557,37	0,0
21:15:00	2715	45,25	0,08	0,0810	81	557,59	0,00	557,59	0,29	557,59	0,0
21:20:00	2720	45,33	0,08	0,0811	81	557,81	0,00	557,81	0,29	557,81	0,0
21:25:00	2725	45,42	0,08	0,0811	81	558,03	0,00	558,03	0,29	558,03	0,0
21:30:00	2730	45,50	0,08	0,0811	81	558,24	0,00	558,24	0,29	558,24	0,0
21:35:00	2735	45,58	0,08	0,0812	81	558,46	0,00	558,46	0,29	558,46	0,0
21:40:00	2740	45,67	0,08	0,0812	81	558,67	0,00	558,67	0,29	558,67	0,0
21:45:00	2745	45,75	0,08	0,0812	81	558,89	0,00	558,89	0,29	558,89	0,0
21:50:00	2750	45,83	0,08	0,0813	81	559,11	0,00	559,11	0,29	559,11	0,0

BACINO 4 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21:55:00	2755	45,92	0,08	0,0813	81	559,32	0,00	559,32	0,29	559,32	0,0
22:00:00	2760	46,00	0,08	0,0813	81	559,54	0,00	559,54	0,29	559,54	0,0
22:05:00	2765	46,08	0,08	0,0814	81	559,75	0,00	559,75	0,29	559,75	0,0
22:10:00	2770	46,17	0,08	0,0814	81	559,97	0,00	559,97	0,29	559,97	0,0
22:15:00	2775	46,25	0,08	0,0814	81	560,18	0,00	560,18	0,29	560,18	0,0
22:20:00	2780	46,33	0,08	0,0815	81	560,39	0,00	560,39	0,29	560,39	0,0
22:25:00	2785	46,42	0,08	0,0815	81	560,61	0,00	560,61	0,29	560,61	0,0
22:30:00	2790	46,50	0,08	0,0815	82	560,82	0,00	560,82	0,29	560,82	0,0
22:35:00	2795	46,58	0,08	0,0815	82	561,03	0,00	561,03	0,29	561,03	0,0
22:40:00	2800	46,67	0,08	0,0816	82	561,25	0,00	561,25	0,29	561,25	0,0
22:45:00	2805	46,75	0,08	0,0816	82	561,46	0,00	561,46	0,29	561,46	0,0
22:50:00	2810	46,83	0,08	0,0816	82	561,67	0,00	561,67	0,29	561,67	0,0
22:55:00	2815	46,92	0,08	0,0817	82	561,88	0,00	561,88	0,29	561,88	0,0
23:00:00	2820	47,00	0,08	0,0817	82	562,09	0,00	562,09	0,29	562,09	0,0
23:05:00	2825	47,08	0,08	0,0817	82	562,31	0,00	562,31	0,29	562,31	0,0
23:10:00	2830	47,17	0,08	0,0818	82	562,52	0,00	562,52	0,29	562,52	0,0
23:15:00	2835	47,25	0,08	0,0818	82	562,73	0,00	562,73	0,29	562,73	0,0
23:20:00	2840	47,33	0,08	0,0818	82	562,94	0,00	562,94	0,29	562,94	0,0
23:25:00	2845	47,42	0,08	0,0819	82	563,15	0,00	563,15	0,29	563,15	0,0
23:30:00	2850	47,50	0,08	0,0819	82	563,36	0,00	563,36	0,29	563,36	0,0
23:35:00	2855	47,58	0,08	0,0819	82	563,57	0,00	563,57	0,29	563,57	0,0
23:40:00	2860	47,67	0,08	0,0819	82	563,77	0,00	563,77	0,29	563,77	0,0
23:45:00	2865	47,75	0,08	0,0820	82	563,98	0,00	563,98	0,29	563,98	0,0
23:50:00	2870	47,83	0,08	0,0820	82	564,19	0,00	564,19	0,29	564,19	0,0
23:55:00	2875	47,92	0,08	0,0820	82	564,40	0,00	564,40	0,29	564,40	0,0
00:00:00	2880	48,00	0,08	0,0821	82	564,61	0,00	564,61	0,29	564,61	0,0
00:05:00	2885	48,08	0,08	0,0821	82	564,82	0,00	564,82	0,29	564,82	0,0
00:10:00	2890	48,17	0,08	0,0821	82	565,02	0,00	565,02	0,29	565,02	0,0
00:15:00	2895	48,25	0,08	0,0822	82	565,23	0,00	565,23	0,29	565,23	0,0
00:20:00	2900	48,33	0,08	0,0822	82	565,44	0,00	565,44	0,29	565,44	0,0
00:25:00	2905	48,42	0,08	0,0822	82	565,64	0,00	565,64	0,29	565,64	0,0
00:30:00	2910	48,50	0,08	0,0822	82	565,85	0,00	565,85	0,29	565,85	0,0
00:35:00	2915	48,58	0,08	0,0823	82	566,06	0,00	566,06	0,29	566,06	0,0
00:40:00	2920	48,67	0,08	0,0823	82	566,26	0,00	566,26	0,29	566,26	0,0
00:45:00	2925	48,75	0,08	0,0823	82	566,47	0,00	566,47	0,29	566,47	0,0
00:50:00	2930	48,83	0,08	0,0824	82	566,67	0,00	566,67	0,29	566,67	0,0
00:55:00	2935	48,92	0,08	0,0824	82	566,88	0,00	566,88	0,29	566,88	0,0
01:00:00	2940	49,00	0,08	0,0824	82	567,08	0,00	567,08	0,29	567,08	0,0
01:05:00	2945	49,08	0,08	0,0825	82	567,29	0,00	567,29	0,29	567,29	0,0
01:10:00	2950	49,17	0,08	0,0825	82	567,49	0,00	567,49	0,29	567,49	0,0
01:15:00	2955	49,25	0,08	0,0825	83	567,69	0,00	567,69	0,29	567,69	0,0
01:20:00	2960	49,33	0,08	0,0825	83	567,90	0,00	567,90	0,29	567,90	0,0
01:25:00	2965	49,42	0,08	0,0826	83	568,10	0,00	568,10	0,29	568,10	0,0
01:30:00	2970	49,50	0,08	0,0826	83	568,30	0,00	568,30	0,29	568,30	0,0
01:35:00	2975	49,58	0,08	0,0826	83	568,51	0,00	568,51	0,29	568,51	0,0
01:40:00	2980	49,67	0,08	0,0827	83	568,71	0,00	568,71	0,29	568,71	0,0
01:45:00	2985	49,75	0,08	0,0827	83	568,91	0,00	568,91	0,29	568,91	0,0
01:50:00	2990	49,83	0,08	0,0827	83	569,11	0,00	569,11	0,29	569,11	0,0
01:55:00	2995	49,92	0,08	0,0827	83	569,31	0,00	569,31	0,29	569,31	0,0
02:00:00	3000	50,00	0,08	0,0828	83	569,52	0,00	569,52	0,29	569,52	0,0
02:05:00	3005	50,08	0,08	0,0828	83	569,72	0,00	569,72	0,29	569,72	0,0
02:10:00	3010	50,17	0,08	0,0828	83	569,92	0,00	569,92	0,29	569,92	0,0
02:15:00	3015	50,25	0,08	0,0829	83	570,12	0,00	570,12	0,29	570,12	0,0
02:20:00	3020	50,33	0,08	0,0829	83	570,32	0,00	570,32	0,29	570,32	0,0
02:25:00	3025	50,42	0,08	0,0829	83	570,52	0,00	570,52	0,29	570,52	0,0
02:30:00	3030	50,50	0,08	0,0830	83	570,72	0,00	570,72	0,29	570,72	0,0
02:35:00	3035	50,58	0,08	0,0830	83	570,92	0,00	570,92	0,29	570,92	0,0
02:40:00	3040	50,67	0,08	0,0830	83	571,12	0,00	571,12	0,29	571,12	0,0
02:45:00	3045	50,75	0,08	0,0830	83	571,32	0,00	571,32	0,29	571,32	0,0
02:50:00	3050	50,83	0,08	0,0831	83	571,52	0,00	571,52	0,29	571,52	0,0
02:55:00	3055	50,92	0,08	0,0831	83	571,71	0,00	571,71	0,29	571,71	0,0
03:00:00	3060	51,00	0,08	0,0831	83	571,91	0,00	571,91	0,29	571,91	0,0
03:05:00	3065	51,08	0,08	0,0832	83	572,11	0,00	572,11	0,29	572,11	0,0
03:10:00	3070	51,17	0,08	0,0832	83	572,31	0,00	572,31	0,29	572,31	0,0
03:15:00	3075	51,25	0,08	0,0832	83	572,50	0,00	572,50	0,29	572,50	0,0
03:20:00	3080	51,33	0,08	0,0832	83	572,70	0,00	572,70	0,29	572,70	0,0
03:25:00	3085	51,42	0,08	0,0833	83	572,90	0,00	572,90	0,29	572,90	0,0
03:30:00	3090	51,50	0,08	0,0833	83	573,10	0,00	573,10	0,29	573,10	0,0
03:35:00	3095	51,58	0,08	0,0833	83	573,29	0,00	573,29	0,29	573,29	0,0
03:40:00	3100	51,67	0,08	0,0834	83	573,49	0,00	573,49	0,29	573,49	0,0

BACINO 4 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
03:45:00	3105	51,75	0,08	0,0834	83	573,68	0,00	573,68	0,29	573,68	0,0
03:50:00	3110	51,83	0,08	0,0834	83	573,88	0,00	573,88	0,29	573,88	0,0
03:55:00	3115	51,92	0,08	0,0834	83	574,08	0,00	574,08	0,29	574,08	0,0
04:00:00	3120	52,00	0,08	0,0835	83	574,27	0,00	574,27	0,29	574,27	0,0
04:05:00	3125	52,08	0,08	0,0835	83	574,47	0,00	574,47	0,29	574,47	0,0
04:10:00	3130	52,17	0,08	0,0835	84	574,66	0,00	574,66	0,29	574,66	0,0
04:15:00	3135	52,25	0,08	0,0836	84	574,86	0,00	574,86	0,29	574,86	0,0
04:20:00	3140	52,33	0,08	0,0836	84	575,05	0,00	575,05	0,29	575,05	0,0
04:25:00	3145	52,42	0,08	0,0836	84	575,24	0,00	575,24	0,29	575,24	0,0
04:30:00	3150	52,50	0,08	0,0836	84	575,44	0,00	575,44	0,29	575,44	0,0
04:35:00	3155	52,58	0,08	0,0837	84	575,63	0,00	575,63	0,29	575,63	0,0
04:40:00	3160	52,67	0,08	0,0837	84	575,82	0,00	575,82	0,29	575,82	0,0
04:45:00	3165	52,75	0,08	0,0837	84	576,02	0,00	576,02	0,29	576,02	0,0
04:50:00	3170	52,83	0,08	0,0838	84	576,21	0,00	576,21	0,29	576,21	0,0
04:55:00	3175	52,92	0,08	0,0838	84	576,40	0,00	576,40	0,29	576,40	0,0
05:00:00	3180	53,00	0,08	0,0838	84	576,59	0,00	576,59	0,29	576,59	0,0
05:05:00	3185	53,08	0,08	0,0838	84	576,79	0,00	576,79	0,29	576,79	0,0
05:10:00	3190	53,17	0,08	0,0839	84	576,98	0,00	576,98	0,29	576,98	0,0
05:15:00	3195	53,25	0,08	0,0839	84	577,17	0,00	577,17	0,29	577,17	0,0
05:20:00	3200	53,33	0,08	0,0839	84	577,36	0,00	577,36	0,29	577,36	0,0
05:25:00	3205	53,42	0,08	0,0839	84	577,55	0,00	577,55	0,29	577,55	0,0
05:30:00	3210	53,50	0,08	0,0840	84	577,74	0,00	577,74	0,29	577,74	0,0
05:35:00	3215	53,58	0,08	0,0840	84	577,93	0,00	577,93	0,29	577,93	0,0
05:40:00	3220	53,67	0,08	0,0840	84	578,12	0,00	578,12	0,29	578,12	0,0
05:45:00	3225	53,75	0,08	0,0841	84	578,31	0,00	578,31	0,29	578,31	0,0
05:50:00	3230	53,83	0,08	0,0841	84	578,50	0,00	578,50	0,29	578,50	0,0
05:55:00	3235	53,92	0,08	0,0841	84	578,69	0,00	578,69	0,29	578,69	0,0
06:00:00	3240	54,00	0,08	0,0841	84	578,88	0,00	578,88	0,29	578,88	0,0
06:05:00	3245	54,08	0,08	0,0842	84	579,07	0,00	579,07	0,29	579,07	0,0
06:10:00	3250	54,17	0,08	0,0842	84	579,26	0,00	579,26	0,29	579,26	0,0
06:15:00	3255	54,25	0,08	0,0842	84	579,45	0,00	579,45	0,29	579,45	0,0
06:20:00	3260	54,33	0,08	0,0842	84	579,64	0,00	579,64	0,29	579,64	0,0
06:25:00	3265	54,42	0,08	0,0843	84	579,83	0,00	579,83	0,29	579,83	0,0
06:30:00	3270	54,50	0,08	0,0843	84	580,02	0,00	580,02	0,29	580,02	0,0
06:35:00	3275	54,58	0,08	0,0843	84	580,20	0,00	580,20	0,29	580,20	0,0
06:40:00	3280	54,67	0,08	0,0844	84	580,39	0,00	580,39	0,29	580,39	0,0
06:45:00	3285	54,75	0,08	0,0844	84	580,58	0,00	580,58	0,29	580,58	0,0
06:50:00	3290	54,83	0,08	0,0844	84	580,77	0,00	580,77	0,29	580,77	0,0
06:55:00	3295	54,92	0,08	0,0844	84	580,95	0,00	580,95	0,29	580,95	0,0
07:00:00	3300	55,00	0,08	0,0845	84	581,14	0,00	581,14	0,29	581,14	0,0
07:05:00	3305	55,08	0,08	0,0845	84	581,33	0,00	581,33	0,29	581,33	0,0
07:10:00	3310	55,17	0,08	0,0845	85	581,51	0,00	581,51	0,29	581,51	0,0
07:15:00	3315	55,25	0,08	0,0845	85	581,70	0,00	581,70	0,29	581,70	0,0
07:20:00	3320	55,33	0,08	0,0846	85	581,89	0,00	581,89	0,29	581,89	0,0
07:25:00	3325	55,42	0,08	0,0846	85	582,07	0,00	582,07	0,29	582,07	0,0
07:30:00	3330	55,50	0,08	0,0846	85	582,26	0,00	582,26	0,29	582,26	0,0
07:35:00	3335	55,58	0,08	0,0847	85	582,44	0,00	582,44	0,29	582,44	0,0
07:40:00	3340	55,67	0,08	0,0847	85	582,63	0,00	582,63	0,29	582,63	0,0
07:45:00	3345	55,75	0,08	0,0847	85	582,81	0,00	582,81	0,29	582,81	0,0
07:50:00	3350	55,83	0,08	0,0847	85	583,00	0,00	583,00	0,29	583,00	0,0
07:55:00	3355	55,92	0,08	0,0848	85	583,18	0,00	583,18	0,29	583,18	0,0
08:00:00	3360	56,00	0,08	0,0848	85	583,36	0,00	583,36	0,29	583,36	0,0
08:05:00	3365	56,08	0,08	0,0848	85	583,55	0,00	583,55	0,29	583,55	0,0
08:10:00	3370	56,17	0,08	0,0848	85	583,73	0,00	583,73	0,29	583,73	0,0
08:15:00	3375	56,25	0,08	0,0849	85	583,92	0,00	583,92	0,29	583,92	0,0
08:20:00	3380	56,33	0,08	0,0849	85	584,10	0,00	584,10	0,29	584,10	0,0
08:25:00	3385	56,42	0,08	0,0849	85	584,28	0,00	584,28	0,29	584,28	0,0
08:30:00	3390	56,50	0,08	0,0850	85	584,46	0,00	584,46	0,29	584,46	0,0
08:35:00	3395	56,58	0,08	0,0850	85	584,65	0,00	584,65	0,29	584,65	0,0
08:40:00	3400	56,67	0,08	0,0850	85	584,83	0,00	584,83	0,29	584,83	0,0
08:45:00	3405	56,75	0,08	0,0850	85	585,01	0,00	585,01	0,29	585,01	0,0
08:50:00	3410	56,83	0,08	0,0851	85	585,19	0,00	585,19	0,29	585,19	0,0
08:55:00	3415	56,92	0,08	0,0851	85	585,38	0,00	585,38	0,29	585,38	0,0
09:00:00	3420	57,00	0,08	0,0851	85	585,56	0,00	585,56	0,29	585,56	0,0
09:05:00	3425	57,08	0,08	0,0851	85	585,74	0,00	585,74	0,29	585,74	0,0
09:10:00	3430	57,17	0,08	0,0852	85	585,92	0,00	585,92	0,29	585,92	0,0
09:15:00	3435	57,25	0,08	0,0852	85	586,10	0,00	586,10	0,29	586,10	0,0
09:20:00	3440	57,33	0,08	0,0852	85	586,28	0,00	586,28	0,29	586,28	0,0
09:25:00	3445	57,42	0,08	0,0852	85	586,46	0,00	586,46	0,29	586,46	0,0
09:30:00	3450	57,50	0,08	0,0853	85	586,64	0,00	586,64	0,29	586,64	0,0

BACINO 4 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
09:35:00	3455	57,58	0,08	0,0853	85	586,82	0,00	586,82	0,29	586,82	0,0
09:40:00	3460	57,67	0,08	0,0853	85	587,00	0,00	587,00	0,29	587,00	0,0
09:45:00	3465	57,75	0,08	0,0853	85	587,18	0,00	587,18	0,29	587,18	0,0
09:50:00	3470	57,83	0,08	0,0854	85	587,36	0,00	587,36	0,29	587,36	0,0
09:55:00	3475	57,92	0,08	0,0854	85	587,54	0,00	587,54	0,29	587,54	0,0
10:00:00	3480	58,00	0,08	0,0854	85	587,72	0,00	587,72	0,29	587,72	0,0
10:05:00	3485	58,08	0,08	0,0855	85	587,90	0,00	587,90	0,29	587,90	0,0
10:10:00	3490	58,17	0,08	0,0855	85	588,08	0,00	588,08	0,29	588,08	0,0
10:15:00	3495	58,25	0,08	0,0855	86	588,26	0,00	588,26	0,29	588,26	0,0
10:20:00	3500	58,33	0,08	0,0855	86	588,44	0,00	588,44	0,29	588,44	0,0
10:25:00	3505	58,42	0,08	0,0856	86	588,61	0,00	588,61	0,29	588,61	0,0
10:30:00	3510	58,50	0,08	0,0856	86	588,79	0,00	588,79	0,29	588,79	0,0
10:35:00	3515	58,58	0,08	0,0856	86	588,97	0,00	588,97	0,29	588,97	0,0
10:40:00	3520	58,67	0,08	0,0856	86	589,15	0,00	589,15	0,29	589,15	0,0
10:45:00	3525	58,75	0,08	0,0857	86	589,32	0,00	589,32	0,29	589,32	0,0
10:50:00	3530	58,83	0,08	0,0857	86	589,50	0,00	589,50	0,29	589,50	0,0
10:55:00	3535	58,92	0,08	0,0857	86	589,68	0,00	589,68	0,29	589,68	0,0
11:00:00	3540	59,00	0,08	0,0857	86	589,85	0,00	589,85	0,29	589,85	0,0
11:05:00	3545	59,08	0,08	0,0858	86	590,03	0,00	590,03	0,29	590,03	0,0
11:10:00	3550	59,17	0,08	0,0858	86	590,21	0,00	590,21	0,29	590,21	0,0
11:15:00	3555	59,25	0,08	0,0858	86	590,38	0,00	590,38	0,29	590,38	0,0
11:20:00	3560	59,33	0,08	0,0858	86	590,56	0,00	590,56	0,29	590,56	0,0
11:25:00	3565	59,42	0,08	0,0859	86	590,74	0,00	590,74	0,29	590,74	0,0
11:30:00	3570	59,50	0,08	0,0859	86	590,91	0,00	590,91	0,29	590,91	0,0
11:35:00	3575	59,58	0,08	0,0859	86	591,09	0,00	591,09	0,29	591,09	0,0
11:40:00	3580	59,67	0,08	0,0859	86	591,26	0,00	591,26	0,29	591,26	0,0
Max									146,7		136,9

BACINO 3 - VIABILITA'											
t				h						Volume effluente	Volume invasato
				h [m]		h [mm]		Volume affluente [m3]		[m3]	[m3]
						(Sup.Eq.*h)					
				h	h	PII Calchi	PII Parri	Totale			
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	[m]	[mm]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	40,31	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	40,31	0,00	40,31	6,38	0,50	39,8
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	46,69	0,00	46,69	4,19	1,01	45,7
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	50,88	0,00	50,88	3,20	1,51	49,4
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	54,08	0,00	54,08	2,62	2,02	52,1
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	56,70	0,00	56,70	2,23	2,52	54,2
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	58,94	0,00	58,94	1,96	3,02	55,9
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	60,89	0,00	60,89	1,75	3,53	57,4
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	62,64	0,00	62,64	1,58	4,03	58,6
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	64,23	0,00	64,23	1,45	4,54	59,7
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	65,68	0,00	65,68	1,34	5,04	60,6
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	67,02	0,00	67,02	1,25	5,54	61,5
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	68,26	0,00	68,26	1,17	6,05	62,2
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	69,43	0,00	69,43	1,10	6,55	62,9
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	70,53	0,00	70,53	1,04	7,06	63,5
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	71,57	0,00	71,57	0,99	7,56	64,0
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	72,56	0,00	72,56	0,94	8,06	64,5
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	73,50	0,00	73,50	0,90	8,57	64,9
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	74,39	0,00	74,39	0,86	9,07	65,3
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	75,25	0,00	75,25	0,82	9,58	65,7
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	76,07	0,00	76,07	0,79	10,08	66,0
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	76,86	0,00	76,86	0,76	10,58	66,3
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	77,63	0,00	77,63	0,73	11,09	66,5
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	78,36	0,00	78,36	0,71	11,59	66,8
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	79,07	0,00	79,07	0,69	12,10	67,0
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	79,76	0,00	79,76	0,67	12,60	67,2
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	80,42	0,00	80,42	0,65	13,10	67,3
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	81,07	0,00	81,07	0,63	13,61	67,5
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	81,70	0,00	81,70	0,61	14,11	67,6
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	82,31	0,00	82,31	0,59	14,62	67,7
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	82,90	0,00	82,90	0,58	15,12	67,8
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	83,48	0,00	83,48	0,56	15,62	67,9
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	84,04	0,00	84,04	0,55	16,13	67,9
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	84,59	0,00	84,59	0,54	16,63	68,0
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	85,13	0,00	85,13	0,52	17,14	68,0
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	85,66	0,00	85,66	0,51	17,64	68,0
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	86,17	0,00	86,17	0,50	18,14	68,0
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	86,67	0,00	86,67	0,49	18,65	68,0
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	87,16	0,00	87,16	0,48	19,15	68,0
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	87,64	0,00	87,64	0,47	19,66	68,0
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	88,11	0,00	88,11	0,46	20,16	68,0
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	88,58	0,00	88,58	0,45	20,66	67,9
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	89,03	0,00	89,03	0,45	21,17	67,9
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	89,48	0,00	89,48	0,44	21,67	67,8
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	89,91	0,00	89,91	0,43	22,18	67,7
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	90,34	0,00	90,34	0,42	22,68	67,7
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	90,76	0,00	90,76	0,41	23,18	67,6
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	91,18	0,00	91,18	0,41	23,69	67,5
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	91,59	0,00	91,59	0,40	24,19	67,4
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	91,99	0,00	91,99	0,39	24,70	67,3
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	92,38	0,00	92,38	0,39	25,20	67,2
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	92,77	0,00	92,77	0,38	25,70	67,1
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	93,15	0,00	93,15	0,38	26,21	66,9
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	93,53	0,00	93,53	0,37	26,71	66,8
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	93,90	0,00	93,90	0,37	27,22	66,7
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	94,27	0,00	94,27	0,36	27,72	66,5
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	94,63	0,00	94,63	0,36	28,22	66,4
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	94,99	0,00	94,99	0,35	28,73	66,3
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	95,34	0,00	95,34	0,35	29,23	66,1
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	95,68	0,00	95,68	0,34	29,74	65,9
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	96,02	0,00	96,02	0,34	30,24	65,8

BACINO 3 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	96,36	0,00	96,36	0,33	30,74	65,6
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	96,69	0,00	96,69	0,33	31,25	65,4
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	97,02	0,00	97,02	0,32	31,75	65,3
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	97,35	0,00	97,35	0,32	32,26	65,1
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	97,67	0,00	97,67	0,32	32,76	64,9
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	97,98	0,00	97,98	0,31	33,26	64,7
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	98,30	0,00	98,30	0,31	33,77	64,5
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	98,61	0,00	98,61	0,31	34,27	64,3
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	98,91	0,00	98,91	0,30	34,78	64,1
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	99,21	0,00	99,21	0,30	35,28	63,9
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	99,51	0,00	99,51	0,30	35,78	63,7
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	99,81	0,00	99,81	0,29	36,29	63,5
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	100,10	0,00	100,10	0,29	36,79	63,3
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	100,39	0,00	100,39	0,29	37,30	63,1
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	100,68	0,00	100,68	0,28	37,80	62,9
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	100,96	0,00	100,96	0,28	38,30	62,7
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	101,24	0,00	101,24	0,28	38,81	62,4
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	101,52	0,00	101,52	0,27	39,31	62,2
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	101,79	0,00	101,79	0,27	39,82	62,0
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	102,06	0,00	102,06	0,27	40,32	61,7
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	102,33	0,00	102,33	0,27	40,82	61,5
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	102,60	0,00	102,60	0,26	41,33	61,3
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	102,86	0,00	102,86	0,26	41,83	61,0
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	103,12	0,00	103,12	0,26	42,34	60,8
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	103,38	0,00	103,38	0,26	42,84	60,5
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	103,64	0,00	103,64	0,25	43,34	60,3
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	103,89	0,00	103,89	0,25	43,85	60,0
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	104,15	0,00	104,15	0,25	44,35	59,8
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	104,40	0,00	104,40	0,25	44,86	59,5
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	104,64	0,00	104,64	0,25	45,36	59,3
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	104,89	0,00	104,89	0,24	45,86	59,0
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	105,13	0,00	105,13	0,24	46,37	58,8
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	105,37	0,00	105,37	0,24	46,87	58,5
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	105,61	0,00	105,61	0,24	47,38	58,2
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	105,85	0,00	105,85	0,24	47,88	58,0
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	106,08	0,00	106,08	0,23	48,38	57,7
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	106,32	0,00	106,32	0,23	48,89	57,4
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	106,55	0,00	106,55	0,23	49,39	57,2
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	106,78	0,00	106,78	0,23	49,90	56,9
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	107,01	0,00	107,01	0,23	50,40	56,6
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	107,23	0,00	107,23	0,22	50,90	56,3
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	107,46	0,00	107,46	0,22	51,41	56,0
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	107,68	0,00	107,68	0,22	51,91	55,8
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	107,90	0,00	107,90	0,22	52,42	55,5
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	108,12	0,00	108,12	0,22	52,92	55,2
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	108,34	0,00	108,34	0,22	53,42	54,9
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	108,55	0,00	108,55	0,21	53,93	54,6
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	108,77	0,00	108,77	0,21	54,43	54,3
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	108,98	0,00	108,98	0,21	54,94	54,0
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	109,19	0,00	109,19	0,21	55,44	53,8
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	109,40	0,00	109,40	0,21	55,94	53,5
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	109,61	0,00	109,61	0,21	56,45	53,2
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	109,82	0,00	109,82	0,21	56,95	52,9
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	110,02	0,00	110,02	0,20	57,46	52,6
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	110,22	0,00	110,22	0,20	57,96	52,3
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	110,43	0,00	110,43	0,20	58,46	52,0
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	110,63	0,00	110,63	0,20	58,97	51,7
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	110,83	0,00	110,83	0,20	59,47	51,4
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	111,03	0,00	111,03	0,20	59,98	51,1
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	111,22	0,00	111,22	0,20	60,48	50,7
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	111,42	0,00	111,42	0,19	60,98	50,4
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	111,61	0,00	111,61	0,19	61,49	50,1
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	111,81	0,00	111,81	0,19	61,99	49,8
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	112,00	0,00	112,00	0,19	62,50	49,5
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	112,19	0,00	112,19	0,19	63,00	49,2
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	112,38	0,00	112,38	0,19	63,50	48,9
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	112,57	0,00	112,57	0,19	64,01	48,6
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	112,76	0,00	112,76	0,19	64,51	48,2
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	112,94	0,00	112,94	0,19	65,02	47,9
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	113,13	0,00	113,13	0,18	65,52	47,6

BACINO 3 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:55:00	655	10,92	0,08	0,0600	60	113,31	0,00	113,31	0,18	66,02	47,3
11:00:00	660	11,00	0,08	0,0600	60	113,49	0,00	113,49	0,18	66,53	47,0
11:05:00	665	11,08	0,08	0,0601	60	113,68	0,00	113,68	0,18	67,03	46,6
11:10:00	670	11,17	0,08	0,0602	60	113,86	0,00	113,86	0,18	67,54	46,3
11:15:00	675	11,25	0,08	0,0603	60	114,04	0,00	114,04	0,18	68,04	46,0
11:20:00	680	11,33	0,08	0,0604	60	114,21	0,00	114,21	0,18	68,54	45,7
11:25:00	685	11,42	0,08	0,0605	61	114,39	0,00	114,39	0,18	69,05	45,3
11:30:00	690	11,50	0,08	0,0606	61	114,57	0,00	114,57	0,18	69,55	45,0
11:35:00	695	11,58	0,08	0,0607	61	114,74	0,00	114,74	0,17	70,06	44,7
11:40:00	700	11,67	0,08	0,0608	61	114,92	0,00	114,92	0,17	70,56	44,4
11:45:00	705	11,75	0,08	0,0609	61	115,09	0,00	115,09	0,17	71,06	44,0
11:50:00	710	11,83	0,08	0,0610	61	115,26	0,00	115,26	0,17	71,57	43,7
11:55:00	715	11,92	0,08	0,0611	61	115,44	0,00	115,44	0,17	72,07	43,4
12:00:00	720	12,00	0,08	0,0612	61	115,61	0,00	115,61	0,17	72,58	43,0
12:05:00	725	12,08	0,08	0,0613	61	115,78	0,00	115,78	0,17	73,08	42,7
12:10:00	730	12,17	0,08	0,0613	61	115,95	0,00	115,95	0,17	73,58	42,4
12:15:00	735	12,25	0,08	0,0614	61	116,11	0,00	116,11	0,17	74,09	42,0
12:20:00	740	12,33	0,08	0,0615	62	116,28	0,00	116,28	0,17	74,59	41,7
12:25:00	745	12,42	0,08	0,0616	62	116,45	0,00	116,45	0,17	75,10	41,4
12:30:00	750	12,50	0,08	0,0617	62	116,61	0,00	116,61	0,16	75,60	41,0
12:35:00	755	12,58	0,08	0,0618	62	116,78	0,00	116,78	0,16	76,10	40,7
12:40:00	760	12,67	0,08	0,0619	62	116,94	0,00	116,94	0,16	76,61	40,3
12:45:00	765	12,75	0,08	0,0620	62	117,10	0,00	117,10	0,16	77,11	40,0
12:50:00	770	12,83	0,08	0,0620	62	117,26	0,00	117,26	0,16	77,62	39,6
12:55:00	775	12,92	0,08	0,0621	62	117,43	0,00	117,43	0,16	78,12	39,3
13:00:00	780	13,00	0,08	0,0622	62	117,59	0,00	117,59	0,16	78,62	39,0
13:05:00	785	13,08	0,08	0,0623	62	117,74	0,00	117,74	0,16	79,13	38,6
13:10:00	790	13,17	0,08	0,0624	62	117,90	0,00	117,90	0,16	79,63	38,3
13:15:00	795	13,25	0,08	0,0625	62	118,06	0,00	118,06	0,16	80,14	37,9
13:20:00	800	13,33	0,08	0,0625	63	118,22	0,00	118,22	0,16	80,64	37,6
13:25:00	805	13,42	0,08	0,0626	63	118,37	0,00	118,37	0,16	81,14	37,2
13:30:00	810	13,50	0,08	0,0627	63	118,53	0,00	118,53	0,15	81,65	36,9
13:35:00	815	13,58	0,08	0,0628	63	118,68	0,00	118,68	0,15	82,15	36,5
13:40:00	820	13,67	0,08	0,0629	63	118,84	0,00	118,84	0,15	82,66	36,2
13:45:00	825	13,75	0,08	0,0630	63	118,99	0,00	118,99	0,15	83,16	35,8
13:50:00	830	13,83	0,08	0,0630	63	119,14	0,00	119,14	0,15	83,66	35,5
13:55:00	835	13,92	0,08	0,0631	63	119,30	0,00	119,30	0,15	84,17	35,1
14:00:00	840	14,00	0,08	0,0632	63	119,45	0,00	119,45	0,15	84,67	34,8
14:05:00	845	14,08	0,08	0,0633	63	119,60	0,00	119,60	0,15	85,18	34,4
14:10:00	850	14,17	0,08	0,0634	63	119,75	0,00	119,75	0,15	85,68	34,1
14:15:00	855	14,25	0,08	0,0634	63	119,90	0,00	119,90	0,15	86,18	33,7
14:20:00	860	14,33	0,08	0,0635	64	120,04	0,00	120,04	0,15	86,69	33,4
14:25:00	865	14,42	0,08	0,0636	64	120,19	0,00	120,19	0,15	87,19	33,0
14:30:00	870	14,50	0,08	0,0637	64	120,34	0,00	120,34	0,15	87,70	32,6
14:35:00	875	14,58	0,08	0,0637	64	120,49	0,00	120,49	0,15	88,20	32,3
14:40:00	880	14,67	0,08	0,0638	64	120,63	0,00	120,63	0,14	88,70	31,9
14:45:00	885	14,75	0,08	0,0639	64	120,78	0,00	120,78	0,14	89,21	31,6
14:50:00	890	14,83	0,08	0,0640	64	120,92	0,00	120,92	0,14	89,71	31,2
14:55:00	895	14,92	0,08	0,0641	64	121,06	0,00	121,06	0,14	90,22	30,8
15:00:00	900	15,00	0,08	0,0641	64	121,21	0,00	121,21	0,14	90,72	30,5
15:05:00	905	15,08	0,08	0,0642	64	121,35	0,00	121,35	0,14	91,22	30,1
15:10:00	910	15,17	0,08	0,0643	64	121,49	0,00	121,49	0,14	91,73	29,8
15:15:00	915	15,25	0,08	0,0644	64	121,63	0,00	121,63	0,14	92,23	29,4
15:20:00	920	15,33	0,08	0,0644	64	121,77	0,00	121,77	0,14	92,74	29,0
15:25:00	925	15,42	0,08	0,0645	65	121,91	0,00	121,91	0,14	93,24	28,7
15:30:00	930	15,50	0,08	0,0646	65	122,05	0,00	122,05	0,14	93,74	28,3
15:35:00	935	15,58	0,08	0,0647	65	122,19	0,00	122,19	0,14	94,25	27,9
15:40:00	940	15,67	0,08	0,0647	65	122,33	0,00	122,33	0,14	94,75	27,6
15:45:00	945	15,75	0,08	0,0648	65	122,47	0,00	122,47	0,14	95,26	27,2
15:50:00	950	15,83	0,08	0,0649	65	122,60	0,00	122,60	0,14	95,76	26,8
15:55:00	955	15,92	0,08	0,0649	65	122,74	0,00	122,74	0,14	96,26	26,5
16:00:00	960	16,00	0,08	0,0650	65	122,88	0,00	122,88	0,14	96,77	26,1
16:05:00	965	16,08	0,08	0,0651	65	123,01	0,00	123,01	0,13	97,27	25,7
16:10:00	970	16,17	0,08	0,0652	65	123,15	0,00	123,15	0,13	97,78	25,4
16:15:00	975	16,25	0,08	0,0652	65	123,28	0,00	123,28	0,13	98,28	25,0
16:20:00	980	16,33	0,08	0,0653	65	123,42	0,00	123,42	0,13	98,78	24,6
16:25:00	985	16,42	0,08	0,0654	65	123,55	0,00	123,55	0,13	99,29	24,3
16:30:00	990	16,50	0,08	0,0654	65	123,68	0,00	123,68	0,13	99,79	23,9
16:35:00	995	16,58	0,08	0,0655	66	123,81	0,00	123,81	0,13	100,30	23,5
16:40:00	1000	16,67	0,08	0,0656	66	123,95	0,00	123,95	0,13	100,80	23,1

BACINO 3 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	124,08	0,00	124,08	0,13	101,30	22,8
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	124,21	0,00	124,21	0,13	101,81	22,4
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	124,34	0,00	124,34	0,13	102,31	22,0
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	124,47	0,00	124,47	0,13	102,82	21,7
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	124,60	0,00	124,60	0,13	103,32	21,3
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	124,72	0,00	124,72	0,13	103,82	20,9
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	124,85	0,00	124,85	0,13	104,33	20,5
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	124,98	0,00	124,98	0,13	104,83	20,1
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	125,11	0,00	125,11	0,13	105,34	19,8
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	125,23	0,00	125,23	0,13	105,84	19,4
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	125,36	0,00	125,36	0,13	106,34	19,0
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	125,49	0,00	125,49	0,13	106,85	18,6
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	125,61	0,00	125,61	0,12	107,35	18,3
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	125,74	0,00	125,74	0,12	107,86	17,9
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	125,86	0,00	125,86	0,12	108,36	17,5
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	125,98	0,00	125,98	0,12	108,86	17,1
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	126,11	0,00	126,11	0,12	109,37	16,7
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	126,23	0,00	126,23	0,12	109,87	16,4
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	126,35	0,00	126,35	0,12	110,38	16,0
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	126,48	0,00	126,48	0,12	110,88	15,6
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	126,60	0,00	126,60	0,12	111,38	15,2
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	126,72	0,00	126,72	0,12	111,89	14,8
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	126,84	0,00	126,84	0,12	112,39	14,4
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	126,96	0,00	126,96	0,12	112,90	14,1
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	127,08	0,00	127,08	0,12	113,40	13,7
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	127,20	0,00	127,20	0,12	113,90	13,3
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	127,32	0,00	127,32	0,12	114,41	12,9
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	127,44	0,00	127,44	0,12	114,91	12,5
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	127,55	0,00	127,55	0,12	115,42	12,1
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	127,67	0,00	127,67	0,12	115,92	11,8
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	127,79	0,00	127,79	0,12	116,42	11,4
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	127,91	0,00	127,91	0,12	116,93	11,0
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	128,02	0,00	128,02	0,12	117,43	10,6
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	128,14	0,00	128,14	0,12	117,94	10,2
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	128,26	0,00	128,26	0,12	118,44	9,8
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	128,37	0,00	128,37	0,12	118,94	9,4
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	128,49	0,00	128,49	0,11	119,45	9,0
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	128,60	0,00	128,60	0,11	119,95	8,6
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	128,72	0,00	128,72	0,11	120,46	8,3
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	128,83	0,00	128,83	0,11	120,96	7,9
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	128,94	0,00	128,94	0,11	121,46	7,5
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	129,06	0,00	129,06	0,11	121,97	7,1
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	129,17	0,00	129,17	0,11	122,47	6,7
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	129,28	0,00	129,28	0,11	122,98	6,3
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	129,39	0,00	129,39	0,11	123,48	5,9
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	129,51	0,00	129,51	0,11	123,98	5,5
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	129,62	0,00	129,62	0,11	124,49	5,1
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	129,73	0,00	129,73	0,11	124,99	4,7
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	129,84	0,00	129,84	0,11	125,50	4,3
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	129,95	0,00	129,95	0,11	126,00	3,9
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	130,06	0,00	130,06	0,11	126,50	3,6
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	130,17	0,00	130,17	0,11	127,01	3,2
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	130,28	0,00	130,28	0,11	127,51	2,8
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	130,39	0,00	130,39	0,11	128,02	2,4
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	130,50	0,00	130,50	0,11	128,52	2,0
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	130,60	0,00	130,60	0,11	129,02	1,6
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	130,71	0,00	130,71	0,11	129,53	1,2
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	130,82	0,00	130,82	0,11	130,03	0,8
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	130,93	0,00	130,93	0,11	130,54	0,4
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	131,03	0,00	131,03	0,11	131,03	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	131,14	0,00	131,14	0,11	131,14	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	131,25	0,00	131,25	0,11	131,25	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	131,35	0,00	131,35	0,11	131,35	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	131,46	0,00	131,46	0,11	131,46	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	131,56	0,00	131,56	0,11	131,56	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	131,67	0,00	131,67	0,10	131,67	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	131,77	0,00	131,77	0,10	131,77	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	131,88	0,00	131,88	0,10	131,88	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	131,98	0,00	131,98	0,10	131,98	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	132,09	0,00	132,09	0,10	132,09	0,0

BACINO 3 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	132,19	0,00	132,19	0,10	132,19	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	132,29	0,00	132,29	0,10	132,29	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	132,40	0,00	132,40	0,10	132,40	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	132,50	0,00	132,50	0,10	132,50	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	132,60	0,00	132,60	0,10	132,60	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	132,70	0,00	132,70	0,10	132,70	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	132,81	0,00	132,81	0,10	132,81	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	132,91	0,00	132,91	0,10	132,91	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	133,01	0,00	133,01	0,10	133,01	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	133,11	0,00	133,11	0,10	133,11	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	133,21	0,00	133,21	0,10	133,21	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	133,31	0,00	133,31	0,10	133,31	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	133,41	0,00	133,41	0,10	133,41	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	133,51	0,00	133,51	0,10	133,51	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	133,61	0,00	133,61	0,10	133,61	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	133,71	0,00	133,71	0,10	133,71	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	133,81	0,00	133,81	0,10	133,81	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	133,91	0,00	133,91	0,10	133,91	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	134,01	0,00	134,01	0,10	134,01	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	134,10	0,00	134,10	0,10	134,10	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	134,20	0,00	134,20	0,10	134,20	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	134,30	0,00	134,30	0,10	134,30	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	134,40	0,00	134,40	0,10	134,40	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	134,49	0,00	134,49	0,10	134,49	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	134,59	0,00	134,59	0,10	134,59	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	134,69	0,00	134,69	0,10	134,69	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	134,78	0,00	134,78	0,10	134,78	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	134,88	0,00	134,88	0,10	134,88	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	134,98	0,00	134,98	0,10	134,98	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	135,07	0,00	135,07	0,10	135,07	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	135,17	0,00	135,17	0,10	135,17	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	135,26	0,00	135,26	0,09	135,26	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	135,36	0,00	135,36	0,09	135,36	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	135,45	0,00	135,45	0,09	135,45	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	135,54	0,00	135,54	0,09	135,54	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	135,64	0,00	135,64	0,09	135,64	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	135,73	0,00	135,73	0,09	135,73	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	135,83	0,00	135,83	0,09	135,83	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	135,92	0,00	135,92	0,09	135,92	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	136,01	0,00	136,01	0,09	136,01	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	136,11	0,00	136,11	0,09	136,11	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	136,20	0,00	136,20	0,09	136,20	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	136,29	0,00	136,29	0,09	136,29	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	136,38	0,00	136,38	0,09	136,38	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	136,47	0,00	136,47	0,09	136,47	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	136,57	0,00	136,57	0,09	136,57	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	136,66	0,00	136,66	0,09	136,66	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	136,75	0,00	136,75	0,09	136,75	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	136,84	0,00	136,84	0,09	136,84	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	136,93	0,00	136,93	0,09	136,93	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	137,02	0,00	137,02	0,09	137,02	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	137,11	0,00	137,11	0,09	137,11	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	137,20	0,00	137,20	0,09	137,20	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	137,29	0,00	137,29	0,09	137,29	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	137,38	0,00	137,38	0,09	137,38	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	137,47	0,00	137,47	0,09	137,47	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	137,56	0,00	137,56	0,09	137,56	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	137,65	0,00	137,65	0,09	137,65	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	137,74	0,00	137,74	0,09	137,74	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	137,83	0,00	137,83	0,09	137,83	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	137,92	0,00	137,92	0,09	137,92	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	138,00	0,00	138,00	0,09	138,00	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	138,09	0,00	138,09	0,09	138,09	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	138,18	0,00	138,18	0,09	138,18	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	138,27	0,00	138,27	0,09	138,27	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	138,36	0,00	138,36	0,09	138,36	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	138,44	0,00	138,44	0,09	138,44	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	138,53	0,00	138,53	0,09	138,53	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	138,62	0,00	138,62	0,09	138,62	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	138,70	0,00	138,70	0,09	138,70	0,0

BACINO 3 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	138,79	0,00	138,79	0,09	138,79	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	138,88	0,00	138,88	0,09	138,88	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	138,96	0,00	138,96	0,09	138,96	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	139,05	0,00	139,05	0,09	139,05	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	139,13	0,00	139,13	0,09	139,13	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	139,22	0,00	139,22	0,09	139,22	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	139,30	0,00	139,30	0,09	139,30	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	139,39	0,00	139,39	0,08	139,39	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	139,47	0,00	139,47	0,08	139,47	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	139,56	0,00	139,56	0,08	139,56	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	139,64	0,00	139,64	0,08	139,64	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	139,73	0,00	139,73	0,08	139,73	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	139,81	0,00	139,81	0,08	139,81	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	139,89	0,00	139,89	0,08	139,89	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	139,98	0,00	139,98	0,08	139,98	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	140,06	0,00	140,06	0,08	140,06	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	140,14	0,00	140,14	0,08	140,14	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	140,23	0,00	140,23	0,08	140,23	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	140,31	0,00	140,31	0,08	140,31	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	140,39	0,00	140,39	0,08	140,39	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	140,48	0,00	140,48	0,08	140,48	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	140,56	0,00	140,56	0,08	140,56	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	140,64	0,00	140,64	0,08	140,64	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	140,72	0,00	140,72	0,08	140,72	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	140,80	0,00	140,80	0,08	140,80	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	140,89	0,00	140,89	0,08	140,89	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	140,97	0,00	140,97	0,08	140,97	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	141,05	0,00	141,05	0,08	141,05	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	141,13	0,00	141,13	0,08	141,13	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	141,21	0,00	141,21	0,08	141,21	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	141,29	0,00	141,29	0,08	141,29	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	141,37	0,00	141,37	0,08	141,37	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	141,45	0,00	141,45	0,08	141,45	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	141,53	0,00	141,53	0,08	141,53	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	141,61	0,00	141,61	0,08	141,61	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	141,69	0,00	141,69	0,08	141,69	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	141,77	0,00	141,77	0,08	141,77	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	141,85	0,00	141,85	0,08	141,85	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	141,93	0,00	141,93	0,08	141,93	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	142,01	0,00	142,01	0,08	142,01	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	142,09	0,00	142,09	0,08	142,09	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	142,17	0,00	142,17	0,08	142,17	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	142,25	0,00	142,25	0,08	142,25	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	142,33	0,00	142,33	0,08	142,33	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	142,41	0,00	142,41	0,08	142,41	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	142,48	0,00	142,48	0,08	142,48	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	142,56	0,00	142,56	0,08	142,56	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	142,64	0,00	142,64	0,08	142,64	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	142,72	0,00	142,72	0,08	142,72	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	142,80	0,00	142,80	0,08	142,80	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	142,87	0,00	142,87	0,08	142,87	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	142,95	0,00	142,95	0,08	142,95	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	143,03	0,00	143,03	0,08	143,03	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	143,11	0,00	143,11	0,08	143,11	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	143,18	0,00	143,18	0,08	143,18	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	143,26	0,00	143,26	0,08	143,26	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	143,34	0,00	143,34	0,08	143,34	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	143,41	0,00	143,41	0,08	143,41	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	143,49	0,00	143,49	0,08	143,49	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	143,56	0,00	143,56	0,08	143,56	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	143,64	0,00	143,64	0,08	143,64	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	143,72	0,00	143,72	0,08	143,72	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	143,79	0,00	143,79	0,08	143,79	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	143,87	0,00	143,87	0,08	143,87	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	143,94	0,00	143,94	0,08	143,94	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	144,02	0,00	144,02	0,08	144,02	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	144,09	0,00	144,09	0,08	144,09	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	144,17	0,00	144,17	0,08	144,17	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	144,24	0,00	144,24	0,08	144,24	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	144,32	0,00	144,32	0,08	144,32	0,0

BACINO 3 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:15:00	2055	34,25	0,08	0,0764	76	144,39	0,00	144,39	0,08	144,39	0,0
10:20:00	2060	34,33	0,08	0,0764	76	144,47	0,00	144,47	0,08	144,47	0,0
10:25:00	2065	34,42	0,08	0,0765	76	144,54	0,00	144,54	0,08	144,54	0,0
10:30:00	2070	34,50	0,08	0,0765	77	144,62	0,00	144,62	0,08	144,62	0,0
10:35:00	2075	34,58	0,08	0,0766	77	144,69	0,00	144,69	0,08	144,69	0,0
10:40:00	2080	34,67	0,08	0,0766	77	144,76	0,00	144,76	0,08	144,76	0,0
10:45:00	2085	34,75	0,08	0,0766	77	144,84	0,00	144,84	0,08	144,84	0,0
10:50:00	2090	34,83	0,08	0,0767	77	144,91	0,00	144,91	0,08	144,91	0,0
10:55:00	2095	34,92	0,08	0,0767	77	144,98	0,00	144,98	0,08	144,98	0,0
11:00:00	2100	35,00	0,08	0,0767	77	145,06	0,00	145,06	0,08	145,06	0,0
11:05:00	2105	35,08	0,08	0,0768	77	145,13	0,00	145,13	0,08	145,13	0,0
11:10:00	2110	35,17	0,08	0,0768	77	145,20	0,00	145,20	0,08	145,20	0,0
11:15:00	2115	35,25	0,08	0,0769	77	145,28	0,00	145,28	0,08	145,28	0,0
11:20:00	2120	35,33	0,08	0,0769	77	145,35	0,00	145,35	0,08	145,35	0,0
11:25:00	2125	35,42	0,08	0,0769	77	145,42	0,00	145,42	0,08	145,42	0,0
11:30:00	2130	35,50	0,08	0,0770	77	145,49	0,00	145,49	0,08	145,49	0,0
11:35:00	2135	35,58	0,08	0,0770	77	145,57	0,00	145,57	0,08	145,57	0,0
11:40:00	2140	35,67	0,08	0,0771	77	145,64	0,00	145,64	0,08	145,64	0,0
11:45:00	2145	35,75	0,08	0,0771	77	145,71	0,00	145,71	0,08	145,71	0,0
11:50:00	2150	35,83	0,08	0,0771	77	145,78	0,00	145,78	0,08	145,78	0,0
11:55:00	2155	35,92	0,08	0,0772	77	145,85	0,00	145,85	0,08	145,85	0,0
12:00:00	2160	36,00	0,08	0,0772	77	145,93	0,00	145,93	0,08	145,93	0,0
12:05:00	2165	36,08	0,08	0,0772	77	146,00	0,00	146,00	0,08	146,00	0,0
12:10:00	2170	36,17	0,08	0,0773	77	146,07	0,00	146,07	0,08	146,07	0,0
12:15:00	2175	36,25	0,08	0,0773	77	146,14	0,00	146,14	0,08	146,14	0,0
12:20:00	2180	36,33	0,08	0,0774	77	146,21	0,00	146,21	0,08	146,21	0,0
12:25:00	2185	36,42	0,08	0,0774	77	146,28	0,00	146,28	0,08	146,28	0,0
12:30:00	2190	36,50	0,08	0,0774	77	146,35	0,00	146,35	0,08	146,35	0,0
12:35:00	2195	36,58	0,08	0,0775	77	146,42	0,00	146,42	0,08	146,42	0,0
12:40:00	2200	36,67	0,08	0,0775	78	146,50	0,00	146,50	0,08	146,50	0,0
12:45:00	2205	36,75	0,08	0,0775	78	146,57	0,00	146,57	0,08	146,57	0,0
12:50:00	2210	36,83	0,08	0,0776	78	146,64	0,00	146,64	0,08	146,64	0,0
12:55:00	2215	36,92	0,08	0,0776	78	146,71	0,00	146,71	0,08	146,71	0,0
13:00:00	2220	37,00	0,08	0,0777	78	146,78	0,00	146,78	0,08	146,78	0,0
13:05:00	2225	37,08	0,08	0,0777	78	146,85	0,00	146,85	0,08	146,85	0,0
13:10:00	2230	37,17	0,08	0,0777	78	146,92	0,00	146,92	0,08	146,92	0,0
13:15:00	2235	37,25	0,08	0,0778	78	146,99	0,00	146,99	0,08	146,99	0,0
13:20:00	2240	37,33	0,08	0,0778	78	147,06	0,00	147,06	0,08	147,06	0,0
13:25:00	2245	37,42	0,08	0,0778	78	147,13	0,00	147,13	0,08	147,13	0,0
13:30:00	2250	37,50	0,08	0,0779	78	147,19	0,00	147,19	0,08	147,19	0,0
13:35:00	2255	37,58	0,08	0,0779	78	147,26	0,00	147,26	0,08	147,26	0,0
13:40:00	2260	37,67	0,08	0,0780	78	147,33	0,00	147,33	0,08	147,33	0,0
13:45:00	2265	37,75	0,08	0,0780	78	147,40	0,00	147,40	0,08	147,40	0,0
13:50:00	2270	37,83	0,08	0,0780	78	147,47	0,00	147,47	0,08	147,47	0,0
13:55:00	2275	37,92	0,08	0,0781	78	147,54	0,00	147,54	0,08	147,54	0,0
14:00:00	2280	38,00	0,08	0,0781	78	147,61	0,00	147,61	0,08	147,61	0,0
14:05:00	2285	38,08	0,08	0,0781	78	147,68	0,00	147,68	0,08	147,68	0,0
14:10:00	2290	38,17	0,08	0,0782	78	147,75	0,00	147,75	0,08	147,75	0,0
14:15:00	2295	38,25	0,08	0,0782	78	147,81	0,00	147,81	0,08	147,81	0,0
14:20:00	2300	38,33	0,08	0,0782	78	147,88	0,00	147,88	0,08	147,88	0,0
14:25:00	2305	38,42	0,08	0,0783	78	147,95	0,00	147,95	0,08	147,95	0,0
14:30:00	2310	38,50	0,08	0,0783	78	148,02	0,00	148,02	0,08	148,02	0,0
14:35:00	2315	38,58	0,08	0,0784	78	148,09	0,00	148,09	0,08	148,09	0,0
14:40:00	2320	38,67	0,08	0,0784	78	148,15	0,00	148,15	0,08	148,15	0,0
14:45:00	2325	38,75	0,08	0,0784	78	148,22	0,00	148,22	0,08	148,22	0,0
14:50:00	2330	38,83	0,08	0,0785	78	148,29	0,00	148,29	0,08	148,29	0,0
14:55:00	2335	38,92	0,08	0,0785	78	148,36	0,00	148,36	0,08	148,36	0,0
15:00:00	2340	39,00	0,08	0,0785	79	148,42	0,00	148,42	0,08	148,42	0,0
15:05:00	2345	39,08	0,08	0,0786	79	148,49	0,00	148,49	0,08	148,49	0,0
15:10:00	2350	39,17	0,08	0,0786	79	148,56	0,00	148,56	0,08	148,56	0,0
15:15:00	2355	39,25	0,08	0,0786	79	148,62	0,00	148,62	0,08	148,62	0,0
15:20:00	2360	39,33	0,08	0,0787	79	148,69	0,00	148,69	0,08	148,69	0,0
15:25:00	2365	39,42	0,08	0,0787	79	148,76	0,00	148,76	0,08	148,76	0,0
15:30:00	2370	39,50	0,08	0,0787	79	148,83	0,00	148,83	0,08	148,83	0,0
15:35:00	2375	39,58	0,08	0,0788	79	148,89	0,00	148,89	0,08	148,89	0,0
15:40:00	2380	39,67	0,08	0,0788	79	148,96	0,00	148,96	0,08	148,96	0,0
15:45:00	2385	39,75	0,08	0,0788	79	149,02	0,00	149,02	0,08	149,02	0,0
15:50:00	2390	39,83	0,08	0,0789	79	149,09	0,00	149,09	0,08	149,09	0,0
15:55:00	2395	39,92	0,08	0,0789	79	149,16	0,00	149,16	0,08	149,16	0,0
16:00:00	2400	40,00	0,08	0,0790	79	149,22	0,00	149,22	0,08	149,22	0,0

BACINO 3 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:05:00	2405	40,08	0,08	0,0790	79	149,29	0,00	149,29	0,08	149,29	0,0
16:10:00	2410	40,17	0,08	0,0790	79	149,35	0,00	149,35	0,08	149,35	0,0
16:15:00	2415	40,25	0,08	0,0791	79	149,42	0,00	149,42	0,08	149,42	0,0
16:20:00	2420	40,33	0,08	0,0791	79	149,49	0,00	149,49	0,08	149,49	0,0
16:25:00	2425	40,42	0,08	0,0791	79	149,55	0,00	149,55	0,08	149,55	0,0
16:30:00	2430	40,50	0,08	0,0792	79	149,62	0,00	149,62	0,08	149,62	0,0
16:35:00	2435	40,58	0,08	0,0792	79	149,68	0,00	149,68	0,08	149,68	0,0
16:40:00	2440	40,67	0,08	0,0792	79	149,75	0,00	149,75	0,08	149,75	0,0
16:45:00	2445	40,75	0,08	0,0793	79	149,81	0,00	149,81	0,08	149,81	0,0
16:50:00	2450	40,83	0,08	0,0793	79	149,88	0,00	149,88	0,08	149,88	0,0
16:55:00	2455	40,92	0,08	0,0793	79	149,94	0,00	149,94	0,08	149,94	0,0
17:00:00	2460	41,00	0,08	0,0794	79	150,01	0,00	150,01	0,08	150,01	0,0
17:05:00	2465	41,08	0,08	0,0794	79	150,07	0,00	150,07	0,08	150,07	0,0
17:10:00	2470	41,17	0,08	0,0794	79	150,13	0,00	150,13	0,08	150,13	0,0
17:15:00	2475	41,25	0,08	0,0795	79	150,20	0,00	150,20	0,08	150,20	0,0
17:20:00	2480	41,33	0,08	0,0795	80	150,26	0,00	150,26	0,08	150,26	0,0
17:25:00	2485	41,42	0,08	0,0795	80	150,33	0,00	150,33	0,08	150,33	0,0
17:30:00	2490	41,50	0,08	0,0796	80	150,39	0,00	150,39	0,08	150,39	0,0
17:35:00	2495	41,58	0,08	0,0796	80	150,46	0,00	150,46	0,08	150,46	0,0
17:40:00	2500	41,67	0,08	0,0796	80	150,52	0,00	150,52	0,08	150,52	0,0
17:45:00	2505	41,75	0,08	0,0797	80	150,58	0,00	150,58	0,08	150,58	0,0
17:50:00	2510	41,83	0,08	0,0797	80	150,65	0,00	150,65	0,08	150,65	0,0
17:55:00	2515	41,92	0,08	0,0797	80	150,71	0,00	150,71	0,08	150,71	0,0
18:00:00	2520	42,00	0,08	0,0798	80	150,77	0,00	150,77	0,08	150,77	0,0
18:05:00	2525	42,08	0,08	0,0798	80	150,84	0,00	150,84	0,08	150,84	0,0
18:10:00	2530	42,17	0,08	0,0798	80	150,90	0,00	150,90	0,08	150,90	0,0
18:15:00	2535	42,25	0,08	0,0799	80	150,96	0,00	150,96	0,08	150,96	0,0
18:20:00	2540	42,33	0,08	0,0799	80	151,03	0,00	151,03	0,08	151,03	0,0
18:25:00	2545	42,42	0,08	0,0799	80	151,09	0,00	151,09	0,08	151,09	0,0
18:30:00	2550	42,50	0,08	0,0800	80	151,15	0,00	151,15	0,08	151,15	0,0
18:35:00	2555	42,58	0,08	0,0800	80	151,22	0,00	151,22	0,08	151,22	0,0
18:40:00	2560	42,67	0,08	0,0800	80	151,28	0,00	151,28	0,08	151,28	0,0
18:45:00	2565	42,75	0,08	0,0801	80	151,34	0,00	151,34	0,08	151,34	0,0
18:50:00	2570	42,83	0,08	0,0801	80	151,40	0,00	151,40	0,08	151,40	0,0
18:55:00	2575	42,92	0,08	0,0801	80	151,47	0,00	151,47	0,08	151,47	0,0
19:00:00	2580	43,00	0,08	0,0802	80	151,53	0,00	151,53	0,08	151,53	0,0
19:05:00	2585	43,08	0,08	0,0802	80	151,59	0,00	151,59	0,08	151,59	0,0
19:10:00	2590	43,17	0,08	0,0802	80	151,65	0,00	151,65	0,08	151,65	0,0
19:15:00	2595	43,25	0,08	0,0803	80	151,71	0,00	151,71	0,08	151,71	0,0
19:20:00	2600	43,33	0,08	0,0803	80	151,78	0,00	151,78	0,08	151,78	0,0
19:25:00	2605	43,42	0,08	0,0803	80	151,84	0,00	151,84	0,08	151,84	0,0
19:30:00	2610	43,50	0,08	0,0804	80	151,90	0,00	151,90	0,08	151,90	0,0
19:35:00	2615	43,58	0,08	0,0804	80	151,96	0,00	151,96	0,08	151,96	0,0
19:40:00	2620	43,67	0,08	0,0804	80	152,02	0,00	152,02	0,08	152,02	0,0
19:45:00	2625	43,75	0,08	0,0805	80	152,08	0,00	152,08	0,08	152,08	0,0
19:50:00	2630	43,83	0,08	0,0805	81	152,15	0,00	152,15	0,08	152,15	0,0
19:55:00	2635	43,92	0,08	0,0805	81	152,21	0,00	152,21	0,08	152,21	0,0
20:00:00	2640	44,00	0,08	0,0806	81	152,27	0,00	152,27	0,08	152,27	0,0
20:05:00	2645	44,08	0,08	0,0806	81	152,33	0,00	152,33	0,08	152,33	0,0
20:10:00	2650	44,17	0,08	0,0806	81	152,39	0,00	152,39	0,08	152,39	0,0
20:15:00	2655	44,25	0,08	0,0807	81	152,45	0,00	152,45	0,08	152,45	0,0
20:20:00	2660	44,33	0,08	0,0807	81	152,51	0,00	152,51	0,08	152,51	0,0
20:25:00	2665	44,42	0,08	0,0807	81	152,57	0,00	152,57	0,08	152,57	0,0
20:30:00	2670	44,50	0,08	0,0808	81	152,63	0,00	152,63	0,08	152,63	0,0
20:35:00	2675	44,58	0,08	0,0808	81	152,69	0,00	152,69	0,08	152,69	0,0
20:40:00	2680	44,67	0,08	0,0808	81	152,75	0,00	152,75	0,08	152,75	0,0
20:45:00	2685	44,75	0,08	0,0809	81	152,81	0,00	152,81	0,08	152,81	0,0
20:50:00	2690	44,83	0,08	0,0809	81	152,88	0,00	152,88	0,08	152,88	0,0
20:55:00	2695	44,92	0,08	0,0809	81	152,94	0,00	152,94	0,08	152,94	0,0
21:00:00	2700	45,00	0,08	0,0809	81	153,00	0,00	153,00	0,08	153,00	0,0
21:05:00	2705	45,08	0,08	0,0810	81	153,06	0,00	153,06	0,08	153,06	0,0
21:10:00	2710	45,17	0,08	0,0810	81	153,12	0,00	153,12	0,08	153,12	0,0
21:15:00	2715	45,25	0,08	0,0810	81	153,18	0,00	153,18	0,08	153,18	0,0
21:20:00	2720	45,33	0,08	0,0811	81	153,24	0,00	153,24	0,08	153,24	0,0
21:25:00	2725	45,42	0,08	0,0811	81	153,29	0,00	153,29	0,08	153,29	0,0
21:30:00	2730	45,50	0,08	0,0811	81	153,35	0,00	153,35	0,08	153,35	0,0
21:35:00	2735	45,58	0,08	0,0812	81	153,41	0,00	153,41	0,08	153,41	0,0
21:40:00	2740	45,67	0,08	0,0812	81	153,47	0,00	153,47	0,08	153,47	0,0
21:45:00	2745	45,75	0,08	0,0812	81	153,53	0,00	153,53	0,08	153,53	0,0
21:50:00	2750	45,83	0,08	0,0813	81	153,59	0,00	153,59	0,08	153,59	0,0

BACINO 3 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21:55:00	2755	45,92	0,08	0,0813	81	153,65	0,00	153,65	0,08	153,65	0,0
22:00:00	2760	46,00	0,08	0,0813	81	153,71	0,00	153,71	0,08	153,71	0,0
22:05:00	2765	46,08	0,08	0,0814	81	153,77	0,00	153,77	0,08	153,77	0,0
22:10:00	2770	46,17	0,08	0,0814	81	153,83	0,00	153,83	0,08	153,83	0,0
22:15:00	2775	46,25	0,08	0,0814	81	153,89	0,00	153,89	0,08	153,89	0,0
22:20:00	2780	46,33	0,08	0,0815	81	153,95	0,00	153,95	0,08	153,95	0,0
22:25:00	2785	46,42	0,08	0,0815	81	154,00	0,00	154,00	0,08	154,00	0,0
22:30:00	2790	46,50	0,08	0,0815	82	154,06	0,00	154,06	0,08	154,06	0,0
22:35:00	2795	46,58	0,08	0,0815	82	154,12	0,00	154,12	0,08	154,12	0,0
22:40:00	2800	46,67	0,08	0,0816	82	154,18	0,00	154,18	0,08	154,18	0,0
22:45:00	2805	46,75	0,08	0,0816	82	154,24	0,00	154,24	0,08	154,24	0,0
22:50:00	2810	46,83	0,08	0,0816	82	154,30	0,00	154,30	0,08	154,30	0,0
22:55:00	2815	46,92	0,08	0,0817	82	154,35	0,00	154,35	0,08	154,35	0,0
23:00:00	2820	47,00	0,08	0,0817	82	154,41	0,00	154,41	0,08	154,41	0,0
23:05:00	2825	47,08	0,08	0,0817	82	154,47	0,00	154,47	0,08	154,47	0,0
23:10:00	2830	47,17	0,08	0,0818	82	154,53	0,00	154,53	0,08	154,53	0,0
23:15:00	2835	47,25	0,08	0,0818	82	154,59	0,00	154,59	0,08	154,59	0,0
23:20:00	2840	47,33	0,08	0,0818	82	154,64	0,00	154,64	0,08	154,64	0,0
23:25:00	2845	47,42	0,08	0,0819	82	154,70	0,00	154,70	0,08	154,70	0,0
23:30:00	2850	47,50	0,08	0,0819	82	154,76	0,00	154,76	0,08	154,76	0,0
23:35:00	2855	47,58	0,08	0,0819	82	154,82	0,00	154,82	0,08	154,82	0,0
23:40:00	2860	47,67	0,08	0,0819	82	154,87	0,00	154,87	0,08	154,87	0,0
23:45:00	2865	47,75	0,08	0,0820	82	154,93	0,00	154,93	0,08	154,93	0,0
23:50:00	2870	47,83	0,08	0,0820	82	154,99	0,00	154,99	0,08	154,99	0,0
23:55:00	2875	47,92	0,08	0,0820	82	155,05	0,00	155,05	0,08	155,05	0,0
00:00:00	2880	48,00	0,08	0,0821	82	155,10	0,00	155,10	0,08	155,10	0,0
00:05:00	2885	48,08	0,08	0,0821	82	155,16	0,00	155,16	0,08	155,16	0,0
00:10:00	2890	48,17	0,08	0,0821	82	155,22	0,00	155,22	0,08	155,22	0,0
00:15:00	2895	48,25	0,08	0,0822	82	155,27	0,00	155,27	0,08	155,27	0,0
00:20:00	2900	48,33	0,08	0,0822	82	155,33	0,00	155,33	0,08	155,33	0,0
00:25:00	2905	48,42	0,08	0,0822	82	155,39	0,00	155,39	0,08	155,39	0,0
00:30:00	2910	48,50	0,08	0,0822	82	155,44	0,00	155,44	0,08	155,44	0,0
00:35:00	2915	48,58	0,08	0,0823	82	155,50	0,00	155,50	0,08	155,50	0,0
00:40:00	2920	48,67	0,08	0,0823	82	155,56	0,00	155,56	0,08	155,56	0,0
00:45:00	2925	48,75	0,08	0,0823	82	155,61	0,00	155,61	0,08	155,61	0,0
00:50:00	2930	48,83	0,08	0,0824	82	155,67	0,00	155,67	0,08	155,67	0,0
00:55:00	2935	48,92	0,08	0,0824	82	155,73	0,00	155,73	0,08	155,73	0,0
01:00:00	2940	49,00	0,08	0,0824	82	155,78	0,00	155,78	0,08	155,78	0,0
01:05:00	2945	49,08	0,08	0,0825	82	155,84	0,00	155,84	0,08	155,84	0,0
01:10:00	2950	49,17	0,08	0,0825	82	155,89	0,00	155,89	0,08	155,89	0,0
01:15:00	2955	49,25	0,08	0,0825	83	155,95	0,00	155,95	0,08	155,95	0,0
01:20:00	2960	49,33	0,08	0,0825	83	156,01	0,00	156,01	0,08	156,01	0,0
01:25:00	2965	49,42	0,08	0,0826	83	156,06	0,00	156,06	0,08	156,06	0,0
01:30:00	2970	49,50	0,08	0,0826	83	156,12	0,00	156,12	0,08	156,12	0,0
01:35:00	2975	49,58	0,08	0,0826	83	156,17	0,00	156,17	0,08	156,17	0,0
01:40:00	2980	49,67	0,08	0,0827	83	156,23	0,00	156,23	0,08	156,23	0,0
01:45:00	2985	49,75	0,08	0,0827	83	156,29	0,00	156,29	0,08	156,29	0,0
01:50:00	2990	49,83	0,08	0,0827	83	156,34	0,00	156,34	0,08	156,34	0,0
01:55:00	2995	49,92	0,08	0,0827	83	156,40	0,00	156,40	0,08	156,40	0,0
02:00:00	3000	50,00	0,08	0,0828	83	156,45	0,00	156,45	0,08	156,45	0,0
02:05:00	3005	50,08	0,08	0,0828	83	156,51	0,00	156,51	0,08	156,51	0,0
02:10:00	3010	50,17	0,08	0,0828	83	156,56	0,00	156,56	0,08	156,56	0,0
02:15:00	3015	50,25	0,08	0,0829	83	156,62	0,00	156,62	0,08	156,62	0,0
02:20:00	3020	50,33	0,08	0,0829	83	156,67	0,00	156,67	0,08	156,67	0,0
02:25:00	3025	50,42	0,08	0,0829	83	156,73	0,00	156,73	0,08	156,73	0,0
02:30:00	3030	50,50	0,08	0,0830	83	156,78	0,00	156,78	0,08	156,78	0,0
02:35:00	3035	50,58	0,08	0,0830	83	156,84	0,00	156,84	0,08	156,84	0,0
02:40:00	3040	50,67	0,08	0,0830	83	156,89	0,00	156,89	0,08	156,89	0,0
02:45:00	3045	50,75	0,08	0,0830	83	156,95	0,00	156,95	0,08	156,95	0,0
02:50:00	3050	50,83	0,08	0,0831	83	157,00	0,00	157,00	0,08	157,00	0,0
02:55:00	3055	50,92	0,08	0,0831	83	157,06	0,00	157,06	0,08	157,06	0,0
03:00:00	3060	51,00	0,08	0,0831	83	157,11	0,00	157,11	0,08	157,11	0,0
03:05:00	3065	51,08	0,08	0,0832	83	157,16	0,00	157,16	0,08	157,16	0,0
03:10:00	3070	51,17	0,08	0,0832	83	157,22	0,00	157,22	0,08	157,22	0,0
03:15:00	3075	51,25	0,08	0,0832	83	157,27	0,00	157,27	0,08	157,27	0,0
03:20:00	3080	51,33	0,08	0,0832	83	157,33	0,00	157,33	0,08	157,33	0,0
03:25:00	3085	51,42	0,08	0,0833	83	157,38	0,00	157,38	0,08	157,38	0,0
03:30:00	3090	51,50	0,08	0,0833	83	157,43	0,00	157,43	0,08	157,43	0,0
03:35:00	3095	51,58	0,08	0,0833	83	157,49	0,00	157,49	0,08	157,49	0,0
03:40:00	3100	51,67	0,08	0,0834	83	157,54	0,00	157,54	0,08	157,54	0,0

BACINO 3 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
03:45:00	3105	51,75	0,08	0,0834	83	157,60	0,00	157,60	0,08	157,60	0,0
03:50:00	3110	51,83	0,08	0,0834	83	157,65	0,00	157,65	0,08	157,65	0,0
03:55:00	3115	51,92	0,08	0,0834	83	157,70	0,00	157,70	0,08	157,70	0,0
04:00:00	3120	52,00	0,08	0,0835	83	157,76	0,00	157,76	0,08	157,76	0,0
04:05:00	3125	52,08	0,08	0,0835	83	157,81	0,00	157,81	0,08	157,81	0,0
04:10:00	3130	52,17	0,08	0,0835	84	157,86	0,00	157,86	0,08	157,86	0,0
04:15:00	3135	52,25	0,08	0,0836	84	157,92	0,00	157,92	0,08	157,92	0,0
04:20:00	3140	52,33	0,08	0,0836	84	157,97	0,00	157,97	0,08	157,97	0,0
04:25:00	3145	52,42	0,08	0,0836	84	158,02	0,00	158,02	0,08	158,02	0,0
04:30:00	3150	52,50	0,08	0,0836	84	158,08	0,00	158,08	0,08	158,08	0,0
04:35:00	3155	52,58	0,08	0,0837	84	158,13	0,00	158,13	0,08	158,13	0,0
04:40:00	3160	52,67	0,08	0,0837	84	158,18	0,00	158,18	0,08	158,18	0,0
04:45:00	3165	52,75	0,08	0,0837	84	158,24	0,00	158,24	0,08	158,24	0,0
04:50:00	3170	52,83	0,08	0,0838	84	158,29	0,00	158,29	0,08	158,29	0,0
04:55:00	3175	52,92	0,08	0,0838	84	158,34	0,00	158,34	0,08	158,34	0,0
05:00:00	3180	53,00	0,08	0,0838	84	158,40	0,00	158,40	0,08	158,40	0,0
05:05:00	3185	53,08	0,08	0,0838	84	158,45	0,00	158,45	0,08	158,45	0,0
05:10:00	3190	53,17	0,08	0,0839	84	158,50	0,00	158,50	0,08	158,50	0,0
05:15:00	3195	53,25	0,08	0,0839	84	158,55	0,00	158,55	0,08	158,55	0,0
05:20:00	3200	53,33	0,08	0,0839	84	158,61	0,00	158,61	0,08	158,61	0,0
05:25:00	3205	53,42	0,08	0,0839	84	158,66	0,00	158,66	0,08	158,66	0,0
05:30:00	3210	53,50	0,08	0,0840	84	158,71	0,00	158,71	0,08	158,71	0,0
05:35:00	3215	53,58	0,08	0,0840	84	158,76	0,00	158,76	0,08	158,76	0,0
05:40:00	3220	53,67	0,08	0,0840	84	158,82	0,00	158,82	0,08	158,82	0,0
05:45:00	3225	53,75	0,08	0,0841	84	158,87	0,00	158,87	0,08	158,87	0,0
05:50:00	3230	53,83	0,08	0,0841	84	158,92	0,00	158,92	0,08	158,92	0,0
05:55:00	3235	53,92	0,08	0,0841	84	158,97	0,00	158,97	0,08	158,97	0,0
06:00:00	3240	54,00	0,08	0,0841	84	159,02	0,00	159,02	0,08	159,02	0,0
06:05:00	3245	54,08	0,08	0,0842	84	159,08	0,00	159,08	0,08	159,08	0,0
06:10:00	3250	54,17	0,08	0,0842	84	159,13	0,00	159,13	0,08	159,13	0,0
06:15:00	3255	54,25	0,08	0,0842	84	159,18	0,00	159,18	0,08	159,18	0,0
06:20:00	3260	54,33	0,08	0,0842	84	159,23	0,00	159,23	0,08	159,23	0,0
06:25:00	3265	54,42	0,08	0,0843	84	159,28	0,00	159,28	0,08	159,28	0,0
06:30:00	3270	54,50	0,08	0,0843	84	159,34	0,00	159,34	0,08	159,34	0,0
06:35:00	3275	54,58	0,08	0,0843	84	159,39	0,00	159,39	0,08	159,39	0,0
06:40:00	3280	54,67	0,08	0,0844	84	159,44	0,00	159,44	0,08	159,44	0,0
06:45:00	3285	54,75	0,08	0,0844	84	159,49	0,00	159,49	0,08	159,49	0,0
06:50:00	3290	54,83	0,08	0,0844	84	159,54	0,00	159,54	0,08	159,54	0,0
06:55:00	3295	54,92	0,08	0,0844	84	159,59	0,00	159,59	0,08	159,59	0,0
07:00:00	3300	55,00	0,08	0,0845	84	159,64	0,00	159,64	0,08	159,64	0,0
07:05:00	3305	55,08	0,08	0,0845	84	159,70	0,00	159,70	0,08	159,70	0,0
07:10:00	3310	55,17	0,08	0,0845	85	159,75	0,00	159,75	0,08	159,75	0,0
07:15:00	3315	55,25	0,08	0,0845	85	159,80	0,00	159,80	0,08	159,80	0,0
07:20:00	3320	55,33	0,08	0,0846	85	159,85	0,00	159,85	0,08	159,85	0,0
07:25:00	3325	55,42	0,08	0,0846	85	159,90	0,00	159,90	0,08	159,90	0,0
07:30:00	3330	55,50	0,08	0,0846	85	159,95	0,00	159,95	0,08	159,95	0,0
07:35:00	3335	55,58	0,08	0,0847	85	160,00	0,00	160,00	0,08	160,00	0,0
07:40:00	3340	55,67	0,08	0,0847	85	160,05	0,00	160,05	0,08	160,05	0,0
07:45:00	3345	55,75	0,08	0,0847	85	160,10	0,00	160,10	0,08	160,10	0,0
07:50:00	3350	55,83	0,08	0,0847	85	160,15	0,00	160,15	0,08	160,15	0,0
07:55:00	3355	55,92	0,08	0,0848	85	160,21	0,00	160,21	0,08	160,21	0,0
08:00:00	3360	56,00	0,08	0,0848	85	160,26	0,00	160,26	0,08	160,26	0,0
08:05:00	3365	56,08	0,08	0,0848	85	160,31	0,00	160,31	0,08	160,31	0,0
08:10:00	3370	56,17	0,08	0,0848	85	160,36	0,00	160,36	0,08	160,36	0,0
08:15:00	3375	56,25	0,08	0,0849	85	160,41	0,00	160,41	0,08	160,41	0,0
08:20:00	3380	56,33	0,08	0,0849	85	160,46	0,00	160,46	0,08	160,46	0,0
08:25:00	3385	56,42	0,08	0,0849	85	160,51	0,00	160,51	0,08	160,51	0,0
08:30:00	3390	56,50	0,08	0,0850	85	160,56	0,00	160,56	0,08	160,56	0,0
08:35:00	3395	56,58	0,08	0,0850	85	160,61	0,00	160,61	0,08	160,61	0,0
08:40:00	3400	56,67	0,08	0,0850	85	160,66	0,00	160,66	0,08	160,66	0,0
08:45:00	3405	56,75	0,08	0,0850	85	160,71	0,00	160,71	0,08	160,71	0,0
08:50:00	3410	56,83	0,08	0,0851	85	160,76	0,00	160,76	0,08	160,76	0,0
08:55:00	3415	56,92	0,08	0,0851	85	160,81	0,00	160,81	0,08	160,81	0,0
09:00:00	3420	57,00	0,08	0,0851	85	160,86	0,00	160,86	0,08	160,86	0,0
09:05:00	3425	57,08	0,08	0,0851	85	160,91	0,00	160,91	0,08	160,91	0,0
09:10:00	3430	57,17	0,08	0,0852	85	160,96	0,00	160,96	0,08	160,96	0,0
09:15:00	3435	57,25	0,08	0,0852	85	161,01	0,00	161,01	0,08	161,01	0,0
09:20:00	3440	57,33	0,08	0,0852	85	161,06	0,00	161,06	0,08	161,06	0,0
09:25:00	3445	57,42	0,08	0,0852	85	161,11	0,00	161,11	0,08	161,11	0,0
09:30:00	3450	57,50	0,08	0,0853	85	161,16	0,00	161,16	0,08	161,16	0,0

BACINO 3 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
09:35:00	3455	57,58	0,08	0,0853	85	161,21	0,00	161,21	0,08	161,21	0,0
09:40:00	3460	57,67	0,08	0,0853	85	161,26	0,00	161,26	0,08	161,26	0,0
09:45:00	3465	57,75	0,08	0,0853	85	161,30	0,00	161,30	0,08	161,30	0,0
09:50:00	3470	57,83	0,08	0,0854	85	161,35	0,00	161,35	0,08	161,35	0,0
09:55:00	3475	57,92	0,08	0,0854	85	161,40	0,00	161,40	0,08	161,40	0,0
10:00:00	3480	58,00	0,08	0,0854	85	161,45	0,00	161,45	0,08	161,45	0,0
10:05:00	3485	58,08	0,08	0,0855	85	161,50	0,00	161,50	0,08	161,50	0,0
10:10:00	3490	58,17	0,08	0,0855	85	161,55	0,00	161,55	0,08	161,55	0,0
10:15:00	3495	58,25	0,08	0,0855	86	161,60	0,00	161,60	0,08	161,60	0,0
10:20:00	3500	58,33	0,08	0,0855	86	161,65	0,00	161,65	0,08	161,65	0,0
10:25:00	3505	58,42	0,08	0,0856	86	161,70	0,00	161,70	0,08	161,70	0,0
10:30:00	3510	58,50	0,08	0,0856	86	161,75	0,00	161,75	0,08	161,75	0,0
10:35:00	3515	58,58	0,08	0,0856	86	161,80	0,00	161,80	0,08	161,80	0,0
10:40:00	3520	58,67	0,08	0,0856	86	161,84	0,00	161,84	0,08	161,84	0,0
10:45:00	3525	58,75	0,08	0,0857	86	161,89	0,00	161,89	0,08	161,89	0,0
10:50:00	3530	58,83	0,08	0,0857	86	161,94	0,00	161,94	0,08	161,94	0,0
10:55:00	3535	58,92	0,08	0,0857	86	161,99	0,00	161,99	0,08	161,99	0,0
11:00:00	3540	59,00	0,08	0,0857	86	162,04	0,00	162,04	0,08	162,04	0,0
11:05:00	3545	59,08	0,08	0,0858	86	162,09	0,00	162,09	0,08	162,09	0,0
11:10:00	3550	59,17	0,08	0,0858	86	162,14	0,00	162,14	0,08	162,14	0,0
11:15:00	3555	59,25	0,08	0,0858	86	162,18	0,00	162,18	0,08	162,18	0,0
11:20:00	3560	59,33	0,08	0,0858	86	162,23	0,00	162,23	0,08	162,23	0,0
11:25:00	3565	59,42	0,08	0,0859	86	162,28	0,00	162,28	0,08	162,28	0,0
11:30:00	3570	59,50	0,08	0,0859	86	162,33	0,00	162,33	0,08	162,33	0,0
11:35:00	3575	59,58	0,08	0,0859	86	162,38	0,00	162,38	0,08	162,38	0,0
11:40:00	3580	59,67	0,08	0,0859	86	162,42	0,00	162,42	0,08	162,42	0,0
Max									40,3		68,0

COMUNE DI MINERBIO
RETI DI DRENAGGIO ACQUE REFLUE E ACQUE METEORICHE
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

METODO DELLE SOLE PIOGGE
(Afflussi/Deflussi)

BACINO 2 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	59,51	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	59,51	0,00	59,51	9,42	0,74	58,8
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	68,92	0,00	68,92	6,19	1,49	67,4
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	75,11	0,00	75,11	4,72	2,23	72,9
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	79,83	0,00	79,83	3,87	2,98	76,9
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	83,70	0,00	83,70	3,30	3,72	80,0
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	87,00	0,00	87,00	2,89	4,46	82,5
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	89,89	0,00	89,89	2,58	5,21	84,7
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	92,47	0,00	92,47	2,34	5,95	86,5
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	94,81	0,00	94,81	2,14	6,70	88,1
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	96,95	0,00	96,95	1,98	7,44	89,5
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	98,93	0,00	98,93	1,84	8,18	90,7
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	100,77	0,00	100,77	1,72	8,93	91,8
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	102,50	0,00	102,50	1,62	9,67	92,8
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	104,12	0,00	104,12	1,53	10,42	93,7
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	105,65	0,00	105,65	1,46	11,16	94,5
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	107,11	0,00	107,11	1,39	11,90	95,2
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	108,49	0,00	108,49	1,32	12,65	95,8
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	109,82	0,00	109,82	1,27	13,39	96,4
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	111,08	0,00	111,08	1,21	14,14	96,9
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	112,30	0,00	112,30	1,17	14,88	97,4
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	113,47	0,00	113,47	1,12	15,62	97,8
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	114,59	0,00	114,59	1,08	16,37	98,2
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	115,68	0,00	115,68	1,05	17,11	98,6
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	116,72	0,00	116,72	1,01	17,86	98,9
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	117,74	0,00	117,74	0,98	18,60	99,1
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	118,72	0,00	118,72	0,95	19,34	99,4
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	119,67	0,00	119,67	0,93	20,09	99,6
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	120,60	0,00	120,60	0,90	20,83	99,8
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	121,50	0,00	121,50	0,88	21,58	99,9
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	122,38	0,00	122,38	0,85	22,32	100,1
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	123,23	0,00	123,23	0,83	23,06	100,2
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	124,06	0,00	124,06	0,81	23,81	100,3
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	124,88	0,00	124,88	0,79	24,55	100,3
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	125,67	0,00	125,67	0,77	25,30	100,4
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	126,44	0,00	126,44	0,76	26,04	100,4
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	127,20	0,00	127,20	0,74	26,78	100,4
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	127,94	0,00	127,94	0,73	27,53	100,4
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	128,67	0,00	128,67	0,71	28,27	100,4
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	129,38	0,00	129,38	0,70	29,02	100,4
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	130,07	0,00	130,07	0,68	29,76	100,3
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	130,76	0,00	130,76	0,67	30,50	100,3
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	131,43	0,00	131,43	0,66	31,25	100,2
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	132,08	0,00	132,08	0,65	31,99	100,1
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	132,73	0,00	132,73	0,63	32,74	100,0
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	133,36	0,00	133,36	0,62	33,48	99,9
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	133,99	0,00	133,99	0,61	34,22	99,8
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	134,60	0,00	134,60	0,60	34,97	99,6
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	135,20	0,00	135,20	0,59	35,71	99,5
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	135,79	0,00	135,79	0,58	36,46	99,3
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	136,38	0,00	136,38	0,57	37,20	99,2
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	136,95	0,00	136,95	0,56	37,94	99,0
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	137,51	0,00	137,51	0,56	38,69	98,8
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	138,07	0,00	138,07	0,55	39,43	98,6
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	138,62	0,00	138,62	0,54	40,18	98,4
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	139,16	0,00	139,16	0,53	40,92	98,2
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	139,69	0,00	139,69	0,53	41,66	98,0
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	140,22	0,00	140,22	0,52	42,41	97,8
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	140,73	0,00	140,73	0,51	43,15	97,6
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	141,25	0,00	141,25	0,50	43,90	97,3
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	141,75	0,00	141,75	0,50	44,64	97,1

BACINO 2 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	142,25	0,00	142,25	0,49	45,38	96,9
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	142,74	0,00	142,74	0,49	46,13	96,6
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	143,22	0,00	143,22	0,48	46,87	96,4
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	143,70	0,00	143,70	0,47	47,62	96,1
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	144,18	0,00	144,18	0,47	48,36	95,8
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	144,64	0,00	144,64	0,46	49,10	95,5
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	145,10	0,00	145,10	0,46	49,85	95,3
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	145,56	0,00	145,56	0,45	50,59	95,0
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	146,01	0,00	146,01	0,45	51,34	94,7
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	146,46	0,00	146,46	0,44	52,08	94,4
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	146,90	0,00	146,90	0,44	52,82	94,1
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	147,34	0,00	147,34	0,43	53,57	93,8
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	147,77	0,00	147,77	0,43	54,31	93,5
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	148,19	0,00	148,19	0,42	55,06	93,1
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	148,62	0,00	148,62	0,42	55,80	92,8
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	149,03	0,00	149,03	0,41	56,54	92,5
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	149,45	0,00	149,45	0,41	57,29	92,2
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	149,86	0,00	149,86	0,41	58,03	91,8
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	150,26	0,00	150,26	0,40	58,78	91,5
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	150,66	0,00	150,66	0,40	59,52	91,1
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	151,06	0,00	151,06	0,39	60,26	90,8
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	151,45	0,00	151,45	0,39	61,01	90,4
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	151,84	0,00	151,84	0,39	61,75	90,1
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	152,23	0,00	152,23	0,38	62,50	89,7
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	152,61	0,00	152,61	0,38	63,24	89,4
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	152,99	0,00	152,99	0,38	63,98	89,0
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	153,37	0,00	153,37	0,37	64,73	88,6
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	153,74	0,00	153,74	0,37	65,47	88,3
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	154,11	0,00	154,11	0,37	66,22	87,9
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	154,47	0,00	154,47	0,36	66,96	87,5
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	154,84	0,00	154,84	0,36	67,70	87,1
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	155,19	0,00	155,19	0,36	68,45	86,7
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	155,55	0,00	155,55	0,35	69,19	86,4
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	155,90	0,00	155,90	0,35	69,94	86,0
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	156,25	0,00	156,25	0,35	70,68	85,6
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	156,60	0,00	156,60	0,34	71,42	85,2
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	156,95	0,00	156,95	0,34	72,17	84,8
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	157,29	0,00	157,29	0,34	72,91	84,4
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	157,63	0,00	157,63	0,34	73,66	84,0
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	157,96	0,00	157,96	0,33	74,40	83,6
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	158,30	0,00	158,30	0,33	75,14	83,2
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	158,63	0,00	158,63	0,33	75,89	82,7
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	158,96	0,00	158,96	0,33	76,63	82,3
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	159,28	0,00	159,28	0,32	77,38	81,9
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	159,60	0,00	159,60	0,32	78,12	81,5
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	159,93	0,00	159,93	0,32	78,86	81,1
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	160,24	0,00	160,24	0,32	79,61	80,6
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	160,56	0,00	160,56	0,31	80,35	80,2
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	160,87	0,00	160,87	0,31	81,10	79,8
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	161,19	0,00	161,19	0,31	81,84	79,3
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	161,50	0,00	161,50	0,31	82,58	78,9
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	161,80	0,00	161,80	0,31	83,33	78,5
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	162,11	0,00	162,11	0,30	84,07	78,0
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	162,41	0,00	162,41	0,30	84,82	77,6
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	162,71	0,00	162,71	0,30	85,56	77,2
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	163,01	0,00	163,01	0,30	86,30	76,7
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	163,31	0,00	163,31	0,29	87,05	76,3
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	163,60	0,00	163,60	0,29	87,79	75,8
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	163,90	0,00	163,90	0,29	88,54	75,4
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	164,19	0,00	164,19	0,29	89,28	74,9
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	164,48	0,00	164,48	0,29	90,02	74,5
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	164,76	0,00	164,76	0,29	90,77	74,0
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	165,05	0,00	165,05	0,28	91,51	73,5
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	165,33	0,00	165,33	0,28	92,26	73,1
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	165,61	0,00	165,61	0,28	93,00	72,6
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	165,89	0,00	165,89	0,28	93,74	72,2
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	166,17	0,00	166,17	0,28	94,49	71,7
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	166,45	0,00	166,45	0,27	95,23	71,2
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	166,72	0,00	166,72	0,27	95,98	70,7
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	167,00	0,00	167,00	0,27	96,72	70,3

BACINO 2 - VIABILITA'

										Volume	
										effluente	invasato
t				h		Volume affluente [m3]				[m3]	[m3]
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:55:00	655	10,92	0,08	0,0600	60	167,27	0,00	167,27	0,27	97,46	69,8
11:00:00	660	11,00	0,08	0,0600	60	167,54	0,00	167,54	0,27	98,21	69,3
11:05:00	665	11,08	0,08	0,0601	60	167,81	0,00	167,81	0,27	98,95	68,9
11:10:00	670	11,17	0,08	0,0602	60	168,07	0,00	168,07	0,27	99,70	68,4
11:15:00	675	11,25	0,08	0,0603	60	168,34	0,00	168,34	0,26	100,44	67,9
11:20:00	680	11,33	0,08	0,0604	60	168,60	0,00	168,60	0,26	101,18	67,4
11:25:00	685	11,42	0,08	0,0605	61	168,86	0,00	168,86	0,26	101,93	66,9
11:30:00	690	11,50	0,08	0,0606	61	169,13	0,00	169,13	0,26	102,67	66,5
11:35:00	695	11,58	0,08	0,0607	61	169,38	0,00	169,38	0,26	103,42	66,0
11:40:00	700	11,67	0,08	0,0608	61	169,64	0,00	169,64	0,26	104,16	65,5
11:45:00	705	11,75	0,08	0,0609	61	169,90	0,00	169,90	0,25	104,90	65,0
11:50:00	710	11,83	0,08	0,0610	61	170,15	0,00	170,15	0,25	105,65	64,5
11:55:00	715	11,92	0,08	0,0611	61	170,41	0,00	170,41	0,25	106,39	64,0
12:00:00	720	12,00	0,08	0,0612	61	170,66	0,00	170,66	0,25	107,14	63,5
12:05:00	725	12,08	0,08	0,0613	61	170,91	0,00	170,91	0,25	107,88	63,0
12:10:00	730	12,17	0,08	0,0613	61	171,16	0,00	171,16	0,25	108,62	62,5
12:15:00	735	12,25	0,08	0,0614	61	171,41	0,00	171,41	0,25	109,37	62,0
12:20:00	740	12,33	0,08	0,0615	62	171,65	0,00	171,65	0,25	110,11	61,5
12:25:00	745	12,42	0,08	0,0616	62	171,90	0,00	171,90	0,24	110,86	61,0
12:30:00	750	12,50	0,08	0,0617	62	172,14	0,00	172,14	0,24	111,60	60,5
12:35:00	755	12,58	0,08	0,0618	62	172,38	0,00	172,38	0,24	112,34	60,0
12:40:00	760	12,67	0,08	0,0619	62	172,63	0,00	172,63	0,24	113,09	59,5
12:45:00	765	12,75	0,08	0,0620	62	172,87	0,00	172,87	0,24	113,83	59,0
12:50:00	770	12,83	0,08	0,0620	62	173,10	0,00	173,10	0,24	114,58	58,5
12:55:00	775	12,92	0,08	0,0621	62	173,34	0,00	173,34	0,24	115,32	58,0
13:00:00	780	13,00	0,08	0,0622	62	173,58	0,00	173,58	0,24	116,06	57,5
13:05:00	785	13,08	0,08	0,0623	62	173,81	0,00	173,81	0,23	116,81	57,0
13:10:00	790	13,17	0,08	0,0624	62	174,05	0,00	174,05	0,23	117,55	56,5
13:15:00	795	13,25	0,08	0,0625	62	174,28	0,00	174,28	0,23	118,30	56,0
13:20:00	800	13,33	0,08	0,0625	63	174,51	0,00	174,51	0,23	119,04	55,5
13:25:00	805	13,42	0,08	0,0626	63	174,74	0,00	174,74	0,23	119,78	55,0
13:30:00	810	13,50	0,08	0,0627	63	174,97	0,00	174,97	0,23	120,53	54,4
13:35:00	815	13,58	0,08	0,0628	63	175,20	0,00	175,20	0,23	121,27	53,9
13:40:00	820	13,67	0,08	0,0629	63	175,43	0,00	175,43	0,23	122,02	53,4
13:45:00	825	13,75	0,08	0,0630	63	175,65	0,00	175,65	0,23	122,76	52,9
13:50:00	830	13,83	0,08	0,0630	63	175,88	0,00	175,88	0,22	123,50	52,4
13:55:00	835	13,92	0,08	0,0631	63	176,10	0,00	176,10	0,22	124,25	51,9
14:00:00	840	14,00	0,08	0,0632	63	176,33	0,00	176,33	0,22	124,99	51,3
14:05:00	845	14,08	0,08	0,0633	63	176,55	0,00	176,55	0,22	125,74	50,8
14:10:00	850	14,17	0,08	0,0634	63	176,77	0,00	176,77	0,22	126,48	50,3
14:15:00	855	14,25	0,08	0,0634	63	176,99	0,00	176,99	0,22	127,22	49,8
14:20:00	860	14,33	0,08	0,0635	64	177,21	0,00	177,21	0,22	127,97	49,2
14:25:00	865	14,42	0,08	0,0636	64	177,43	0,00	177,43	0,22	128,71	48,7
14:30:00	870	14,50	0,08	0,0637	64	177,64	0,00	177,64	0,22	129,46	48,2
14:35:00	875	14,58	0,08	0,0637	64	177,86	0,00	177,86	0,21	130,20	47,7
14:40:00	880	14,67	0,08	0,0638	64	178,07	0,00	178,07	0,21	130,94	47,1
14:45:00	885	14,75	0,08	0,0639	64	178,29	0,00	178,29	0,21	131,69	46,6
14:50:00	890	14,83	0,08	0,0640	64	178,50	0,00	178,50	0,21	132,43	46,1
14:55:00	895	14,92	0,08	0,0641	64	178,71	0,00	178,71	0,21	133,18	45,5
15:00:00	900	15,00	0,08	0,0641	64	178,93	0,00	178,93	0,21	133,92	45,0
15:05:00	905	15,08	0,08	0,0642	64	179,14	0,00	179,14	0,21	134,66	44,5
15:10:00	910	15,17	0,08	0,0643	64	179,34	0,00	179,34	0,21	135,41	43,9
15:15:00	915	15,25	0,08	0,0644	64	179,55	0,00	179,55	0,21	136,15	43,4
15:20:00	920	15,33	0,08	0,0644	64	179,76	0,00	179,76	0,21	136,90	42,9
15:25:00	925	15,42	0,08	0,0645	65	179,97	0,00	179,97	0,21	137,64	42,3
15:30:00	930	15,50	0,08	0,0646	65	180,17	0,00	180,17	0,20	138,38	41,8
15:35:00	935	15,58	0,08	0,0647	65	180,38	0,00	180,38	0,20	139,13	41,3
15:40:00	940	15,67	0,08	0,0647	65	180,58	0,00	180,58	0,20	139,87	40,7
15:45:00	945	15,75	0,08	0,0648	65	180,79	0,00	180,79	0,20	140,62	40,2
15:50:00	950	15,83	0,08	0,0649	65	180,99	0,00	180,99	0,20	141,36	39,6
15:55:00	955	15,92	0,08	0,0649	65	181,19	0,00	181,19	0,20	142,10	39,1
16:00:00	960	16,00	0,08	0,0650	65	181,39	0,00	181,39	0,20	142,85	38,5
16:05:00	965	16,08	0,08	0,0651	65	181,59	0,00	181,59	0,20	143,59	38,0
16:10:00	970	16,17	0,08	0,0652	65	181,79	0,00	181,79	0,20	144,34	37,5
16:15:00	975	16,25	0,08	0,0652	65	181,99	0,00	181,99	0,20	145,08	36,9
16:20:00	980	16,33	0,08	0,0653	65	182,18	0,00	182,18	0,20	145,82	36,4
16:25:00	985	16,42	0,08	0,0654	65	182,38	0,00	182,38	0,20	146,57	35,8
16:30:00	990	16,50	0,08	0,0654	65	182,58	0,00	182,58	0,20	147,31	35,3
16:35:00	995	16,58	0,08	0,0655	66	182,77	0,00	182,77	0,19	148,06	34,7
16:40:00	1000	16,67	0,08	0,0656	66	182,97	0,00	182,97	0,19	148,80	34,2

BACINO 2 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	183,16	0,00	183,16	0,19	149,54	33,6
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	183,35	0,00	183,35	0,19	150,29	33,1
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	183,55	0,00	183,55	0,19	151,03	32,5
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	183,74	0,00	183,74	0,19	151,78	32,0
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	183,93	0,00	183,93	0,19	152,52	31,4
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	184,12	0,00	184,12	0,19	153,26	30,9
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	184,31	0,00	184,31	0,19	154,01	30,3
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	184,49	0,00	184,49	0,19	154,75	29,7
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	184,68	0,00	184,68	0,19	155,50	29,2
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	184,87	0,00	184,87	0,19	156,24	28,6
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	185,06	0,00	185,06	0,19	156,98	28,1
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	185,24	0,00	185,24	0,18	157,73	27,5
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	185,43	0,00	185,43	0,18	158,47	27,0
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	185,61	0,00	185,61	0,18	159,22	26,4
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	185,79	0,00	185,79	0,18	159,96	25,8
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	185,98	0,00	185,98	0,18	160,70	25,3
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	186,16	0,00	186,16	0,18	161,45	24,7
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	186,34	0,00	186,34	0,18	162,19	24,1
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	186,52	0,00	186,52	0,18	162,94	23,6
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	186,70	0,00	186,70	0,18	163,68	23,0
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	186,88	0,00	186,88	0,18	164,42	22,5
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	187,06	0,00	187,06	0,18	165,17	21,9
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	187,24	0,00	187,24	0,18	165,91	21,3
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	187,42	0,00	187,42	0,18	166,66	20,8
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	187,59	0,00	187,59	0,18	167,40	20,2
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	187,77	0,00	187,77	0,18	168,14	19,6
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	187,95	0,00	187,95	0,18	168,89	19,1
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	188,12	0,00	188,12	0,17	169,63	18,5
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	188,29	0,00	188,29	0,17	170,38	17,9
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	188,47	0,00	188,47	0,17	171,12	17,3
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	188,64	0,00	188,64	0,17	171,86	16,8
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	188,82	0,00	188,82	0,17	172,61	16,2
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	188,99	0,00	188,99	0,17	173,35	15,6
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	189,16	0,00	189,16	0,17	174,10	15,1
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	189,33	0,00	189,33	0,17	174,84	14,5
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	189,50	0,00	189,50	0,17	175,58	13,9
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	189,67	0,00	189,67	0,17	176,33	13,3
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	189,84	0,00	189,84	0,17	177,07	12,8
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	190,01	0,00	190,01	0,17	177,82	12,2
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	190,18	0,00	190,18	0,17	178,56	11,6
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	190,34	0,00	190,34	0,17	179,30	11,0
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	190,51	0,00	190,51	0,17	180,05	10,5
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	190,68	0,00	190,68	0,17	180,79	9,9
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	190,84	0,00	190,84	0,17	181,54	9,3
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	191,01	0,00	191,01	0,17	182,28	8,7
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	191,18	0,00	191,18	0,16	183,02	8,2
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	191,34	0,00	191,34	0,16	183,77	7,6
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	191,50	0,00	191,50	0,16	184,51	7,0
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	191,67	0,00	191,67	0,16	185,26	6,4
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	191,83	0,00	191,83	0,16	186,00	5,8
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	191,99	0,00	191,99	0,16	186,74	5,2
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	192,15	0,00	192,15	0,16	187,49	4,7
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	192,32	0,00	192,32	0,16	188,23	4,1
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	192,48	0,00	192,48	0,16	188,98	3,5
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	192,64	0,00	192,64	0,16	189,72	2,9
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	192,80	0,00	192,80	0,16	190,46	2,3
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	192,96	0,00	192,96	0,16	191,21	1,7
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	193,12	0,00	193,12	0,16	191,95	1,2
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	193,27	0,00	193,27	0,16	192,70	0,6
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	193,43	0,00	193,43	0,16	193,43	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	193,59	0,00	193,59	0,16	193,59	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	193,75	0,00	193,75	0,16	193,75	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	193,90	0,00	193,90	0,16	193,90	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	194,06	0,00	194,06	0,16	194,06	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	194,21	0,00	194,21	0,16	194,21	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	194,37	0,00	194,37	0,15	194,37	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	194,52	0,00	194,52	0,15	194,52	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	194,68	0,00	194,68	0,15	194,68	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	194,83	0,00	194,83	0,15	194,83	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	194,99	0,00	194,99	0,15	194,99	0,0

BACINO 2 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	195,14	0,00	195,14	0,15	195,14	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	195,29	0,00	195,29	0,15	195,29	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	195,44	0,00	195,44	0,15	195,44	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	195,59	0,00	195,59	0,15	195,59	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	195,75	0,00	195,75	0,15	195,75	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	195,90	0,00	195,90	0,15	195,90	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	196,05	0,00	196,05	0,15	196,05	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	196,20	0,00	196,20	0,15	196,20	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	196,35	0,00	196,35	0,15	196,35	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	196,49	0,00	196,49	0,15	196,49	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	196,64	0,00	196,64	0,15	196,64	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	196,79	0,00	196,79	0,15	196,79	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	196,94	0,00	196,94	0,15	196,94	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	197,09	0,00	197,09	0,15	197,09	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	197,23	0,00	197,23	0,15	197,23	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	197,38	0,00	197,38	0,15	197,38	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	197,53	0,00	197,53	0,15	197,53	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	197,67	0,00	197,67	0,15	197,67	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	197,82	0,00	197,82	0,14	197,82	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	197,96	0,00	197,96	0,14	197,96	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	198,11	0,00	198,11	0,14	198,11	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	198,25	0,00	198,25	0,14	198,25	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	198,39	0,00	198,39	0,14	198,39	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	198,54	0,00	198,54	0,14	198,54	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	198,68	0,00	198,68	0,14	198,68	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	198,82	0,00	198,82	0,14	198,82	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	198,97	0,00	198,97	0,14	198,97	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	199,11	0,00	199,11	0,14	199,11	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	199,25	0,00	199,25	0,14	199,25	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	199,39	0,00	199,39	0,14	199,39	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	199,53	0,00	199,53	0,14	199,53	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	199,67	0,00	199,67	0,14	199,67	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	199,81	0,00	199,81	0,14	199,81	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	199,95	0,00	199,95	0,14	199,95	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	200,09	0,00	200,09	0,14	200,09	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	200,23	0,00	200,23	0,14	200,23	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	200,37	0,00	200,37	0,14	200,37	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	200,51	0,00	200,51	0,14	200,51	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	200,64	0,00	200,64	0,14	200,64	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	200,78	0,00	200,78	0,14	200,78	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	200,92	0,00	200,92	0,14	200,92	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	201,05	0,00	201,05	0,14	201,05	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	201,19	0,00	201,19	0,14	201,19	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	201,33	0,00	201,33	0,14	201,33	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	201,46	0,00	201,46	0,14	201,46	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	201,60	0,00	201,60	0,14	201,60	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	201,73	0,00	201,73	0,13	201,73	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	201,87	0,00	201,87	0,13	201,87	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	202,00	0,00	202,00	0,13	202,00	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	202,14	0,00	202,14	0,13	202,14	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	202,27	0,00	202,27	0,13	202,27	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	202,40	0,00	202,40	0,13	202,40	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	202,54	0,00	202,54	0,13	202,54	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	202,67	0,00	202,67	0,13	202,67	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	202,80	0,00	202,80	0,13	202,80	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	202,93	0,00	202,93	0,13	202,93	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	203,07	0,00	203,07	0,13	203,07	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	203,20	0,00	203,20	0,13	203,20	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	203,33	0,00	203,33	0,13	203,33	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	203,46	0,00	203,46	0,13	203,46	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	203,59	0,00	203,59	0,13	203,59	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	203,72	0,00	203,72	0,13	203,72	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	203,85	0,00	203,85	0,13	203,85	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	203,98	0,00	203,98	0,13	203,98	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	204,11	0,00	204,11	0,13	204,11	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	204,24	0,00	204,24	0,13	204,24	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	204,37	0,00	204,37	0,13	204,37	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	204,50	0,00	204,50	0,13	204,50	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	204,62	0,00	204,62	0,13	204,62	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	204,75	0,00	204,75	0,13	204,75	0,0

BACINO 2 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	204,88	0,00	204,88	0,13	204,88	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	205,01	0,00	205,01	0,13	205,01	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	205,13	0,00	205,13	0,13	205,13	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	205,26	0,00	205,26	0,13	205,26	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	205,39	0,00	205,39	0,13	205,39	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	205,51	0,00	205,51	0,13	205,51	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	205,64	0,00	205,64	0,13	205,64	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	205,76	0,00	205,76	0,13	205,76	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	205,89	0,00	205,89	0,12	205,89	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	206,01	0,00	206,01	0,12	206,01	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	206,14	0,00	206,14	0,12	206,14	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	206,26	0,00	206,26	0,12	206,26	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	206,39	0,00	206,39	0,12	206,39	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	206,51	0,00	206,51	0,12	206,51	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	206,63	0,00	206,63	0,12	206,63	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	206,76	0,00	206,76	0,12	206,76	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	206,88	0,00	206,88	0,12	206,88	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	207,00	0,00	207,00	0,12	207,00	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	207,13	0,00	207,13	0,12	207,13	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	207,25	0,00	207,25	0,12	207,25	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	207,37	0,00	207,37	0,12	207,37	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	207,49	0,00	207,49	0,12	207,49	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	207,61	0,00	207,61	0,12	207,61	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	207,73	0,00	207,73	0,12	207,73	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	207,85	0,00	207,85	0,12	207,85	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	207,98	0,00	207,98	0,12	207,98	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	208,10	0,00	208,10	0,12	208,10	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	208,22	0,00	208,22	0,12	208,22	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	208,34	0,00	208,34	0,12	208,34	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	208,45	0,00	208,45	0,12	208,45	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	208,57	0,00	208,57	0,12	208,57	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	208,69	0,00	208,69	0,12	208,69	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	208,81	0,00	208,81	0,12	208,81	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	208,93	0,00	208,93	0,12	208,93	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	209,05	0,00	209,05	0,12	209,05	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	209,17	0,00	209,17	0,12	209,17	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	209,28	0,00	209,28	0,12	209,28	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	209,40	0,00	209,40	0,12	209,40	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	209,52	0,00	209,52	0,12	209,52	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	209,64	0,00	209,64	0,12	209,64	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	209,75	0,00	209,75	0,12	209,75	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	209,87	0,00	209,87	0,12	209,87	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	209,99	0,00	209,99	0,12	209,99	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	210,10	0,00	210,10	0,12	210,10	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	210,22	0,00	210,22	0,12	210,22	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	210,33	0,00	210,33	0,12	210,33	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	210,45	0,00	210,45	0,12	210,45	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	210,56	0,00	210,56	0,12	210,56	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	210,68	0,00	210,68	0,12	210,68	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	210,79	0,00	210,79	0,12	210,79	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	210,91	0,00	210,91	0,12	210,91	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	211,02	0,00	211,02	0,12	211,02	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	211,14	0,00	211,14	0,12	211,14	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	211,25	0,00	211,25	0,12	211,25	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	211,36	0,00	211,36	0,12	211,36	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	211,48	0,00	211,48	0,12	211,48	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	211,59	0,00	211,59	0,12	211,59	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	211,70	0,00	211,70	0,12	211,70	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	211,82	0,00	211,82	0,12	211,82	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	211,93	0,00	211,93	0,12	211,93	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	212,04	0,00	212,04	0,12	212,04	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	212,15	0,00	212,15	0,12	212,15	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	212,26	0,00	212,26	0,12	212,26	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	212,38	0,00	212,38	0,12	212,38	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	212,49	0,00	212,49	0,12	212,49	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	212,60	0,00	212,60	0,12	212,60	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	212,71	0,00	212,71	0,12	212,71	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	212,82	0,00	212,82	0,12	212,82	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	212,93	0,00	212,93	0,12	212,93	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	213,04	0,00	213,04	0,12	213,04	0,0

BACINO 2 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:15:00	2055	34,25	0,08	0,0764	76	213,15	0,00	213,15	0,12	213,15	0,0
10:20:00	2060	34,33	0,08	0,0764	76	213,26	0,00	213,26	0,12	213,26	0,0
10:25:00	2065	34,42	0,08	0,0765	76	213,37	0,00	213,37	0,12	213,37	0,0
10:30:00	2070	34,50	0,08	0,0765	77	213,48	0,00	213,48	0,12	213,48	0,0
10:35:00	2075	34,58	0,08	0,0766	77	213,59	0,00	213,59	0,12	213,59	0,0
10:40:00	2080	34,67	0,08	0,0766	77	213,70	0,00	213,70	0,12	213,70	0,0
10:45:00	2085	34,75	0,08	0,0766	77	213,81	0,00	213,81	0,12	213,81	0,0
10:50:00	2090	34,83	0,08	0,0767	77	213,92	0,00	213,92	0,12	213,92	0,0
10:55:00	2095	34,92	0,08	0,0767	77	214,02	0,00	214,02	0,12	214,02	0,0
11:00:00	2100	35,00	0,08	0,0767	77	214,13	0,00	214,13	0,12	214,13	0,0
11:05:00	2105	35,08	0,08	0,0768	77	214,24	0,00	214,24	0,12	214,24	0,0
11:10:00	2110	35,17	0,08	0,0768	77	214,35	0,00	214,35	0,12	214,35	0,0
11:15:00	2115	35,25	0,08	0,0769	77	214,46	0,00	214,46	0,12	214,46	0,0
11:20:00	2120	35,33	0,08	0,0769	77	214,56	0,00	214,56	0,12	214,56	0,0
11:25:00	2125	35,42	0,08	0,0769	77	214,67	0,00	214,67	0,12	214,67	0,0
11:30:00	2130	35,50	0,08	0,0770	77	214,78	0,00	214,78	0,12	214,78	0,0
11:35:00	2135	35,58	0,08	0,0770	77	214,88	0,00	214,88	0,12	214,88	0,0
11:40:00	2140	35,67	0,08	0,0771	77	214,99	0,00	214,99	0,12	214,99	0,0
11:45:00	2145	35,75	0,08	0,0771	77	215,10	0,00	215,10	0,12	215,10	0,0
11:50:00	2150	35,83	0,08	0,0771	77	215,20	0,00	215,20	0,12	215,20	0,0
11:55:00	2155	35,92	0,08	0,0772	77	215,31	0,00	215,31	0,12	215,31	0,0
12:00:00	2160	36,00	0,08	0,0772	77	215,42	0,00	215,42	0,12	215,42	0,0
12:05:00	2165	36,08	0,08	0,0772	77	215,52	0,00	215,52	0,12	215,52	0,0
12:10:00	2170	36,17	0,08	0,0773	77	215,63	0,00	215,63	0,12	215,63	0,0
12:15:00	2175	36,25	0,08	0,0773	77	215,73	0,00	215,73	0,12	215,73	0,0
12:20:00	2180	36,33	0,08	0,0774	77	215,84	0,00	215,84	0,12	215,84	0,0
12:25:00	2185	36,42	0,08	0,0774	77	215,94	0,00	215,94	0,12	215,94	0,0
12:30:00	2190	36,50	0,08	0,0774	77	216,05	0,00	216,05	0,12	216,05	0,0
12:35:00	2195	36,58	0,08	0,0775	77	216,15	0,00	216,15	0,12	216,15	0,0
12:40:00	2200	36,67	0,08	0,0775	78	216,25	0,00	216,25	0,12	216,25	0,0
12:45:00	2205	36,75	0,08	0,0775	78	216,36	0,00	216,36	0,12	216,36	0,0
12:50:00	2210	36,83	0,08	0,0776	78	216,46	0,00	216,46	0,12	216,46	0,0
12:55:00	2215	36,92	0,08	0,0776	78	216,57	0,00	216,57	0,12	216,57	0,0
13:00:00	2220	37,00	0,08	0,0777	78	216,67	0,00	216,67	0,12	216,67	0,0
13:05:00	2225	37,08	0,08	0,0777	78	216,77	0,00	216,77	0,12	216,77	0,0
13:10:00	2230	37,17	0,08	0,0777	78	216,88	0,00	216,88	0,12	216,88	0,0
13:15:00	2235	37,25	0,08	0,0778	78	216,98	0,00	216,98	0,12	216,98	0,0
13:20:00	2240	37,33	0,08	0,0778	78	217,08	0,00	217,08	0,12	217,08	0,0
13:25:00	2245	37,42	0,08	0,0778	78	217,18	0,00	217,18	0,12	217,18	0,0
13:30:00	2250	37,50	0,08	0,0779	78	217,29	0,00	217,29	0,12	217,29	0,0
13:35:00	2255	37,58	0,08	0,0779	78	217,39	0,00	217,39	0,12	217,39	0,0
13:40:00	2260	37,67	0,08	0,0780	78	217,49	0,00	217,49	0,12	217,49	0,0
13:45:00	2265	37,75	0,08	0,0780	78	217,59	0,00	217,59	0,12	217,59	0,0
13:50:00	2270	37,83	0,08	0,0780	78	217,70	0,00	217,70	0,12	217,70	0,0
13:55:00	2275	37,92	0,08	0,0781	78	217,80	0,00	217,80	0,12	217,80	0,0
14:00:00	2280	38,00	0,08	0,0781	78	217,90	0,00	217,90	0,12	217,90	0,0
14:05:00	2285	38,08	0,08	0,0781	78	218,00	0,00	218,00	0,12	218,00	0,0
14:10:00	2290	38,17	0,08	0,0782	78	218,10	0,00	218,10	0,12	218,10	0,0
14:15:00	2295	38,25	0,08	0,0782	78	218,20	0,00	218,20	0,12	218,20	0,0
14:20:00	2300	38,33	0,08	0,0782	78	218,30	0,00	218,30	0,12	218,30	0,0
14:25:00	2305	38,42	0,08	0,0783	78	218,40	0,00	218,40	0,12	218,40	0,0
14:30:00	2310	38,50	0,08	0,0783	78	218,50	0,00	218,50	0,12	218,50	0,0
14:35:00	2315	38,58	0,08	0,0784	78	218,60	0,00	218,60	0,12	218,60	0,0
14:40:00	2320	38,67	0,08	0,0784	78	218,70	0,00	218,70	0,12	218,70	0,0
14:45:00	2325	38,75	0,08	0,0784	78	218,80	0,00	218,80	0,12	218,80	0,0
14:50:00	2330	38,83	0,08	0,0785	78	218,90	0,00	218,90	0,12	218,90	0,0
14:55:00	2335	38,92	0,08	0,0785	78	219,00	0,00	219,00	0,12	219,00	0,0
15:00:00	2340	39,00	0,08	0,0785	79	219,10	0,00	219,10	0,12	219,10	0,0
15:05:00	2345	39,08	0,08	0,0786	79	219,20	0,00	219,20	0,12	219,20	0,0
15:10:00	2350	39,17	0,08	0,0786	79	219,30	0,00	219,30	0,12	219,30	0,0
15:15:00	2355	39,25	0,08	0,0786	79	219,40	0,00	219,40	0,12	219,40	0,0
15:20:00	2360	39,33	0,08	0,0787	79	219,50	0,00	219,50	0,12	219,50	0,0
15:25:00	2365	39,42	0,08	0,0787	79	219,60	0,00	219,60	0,12	219,60	0,0
15:30:00	2370	39,50	0,08	0,0787	79	219,69	0,00	219,69	0,12	219,69	0,0
15:35:00	2375	39,58	0,08	0,0788	79	219,79	0,00	219,79	0,12	219,79	0,0
15:40:00	2380	39,67	0,08	0,0788	79	219,89	0,00	219,89	0,12	219,89	0,0
15:45:00	2385	39,75	0,08	0,0788	79	219,99	0,00	219,99	0,12	219,99	0,0
15:50:00	2390	39,83	0,08	0,0789	79	220,09	0,00	220,09	0,12	220,09	0,0
15:55:00	2395	39,92	0,08	0,0789	79	220,18	0,00	220,18	0,12	220,18	0,0
16:00:00	2400	40,00	0,08	0,0790	79	220,28	0,00	220,28	0,12	220,28	0,0

BACINO 2 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:05:00	2405	40,08	0,08	0,0790	79	220,38	0,00	220,38	0,12	220,38	0,0
16:10:00	2410	40,17	0,08	0,0790	79	220,48	0,00	220,48	0,12	220,48	0,0
16:15:00	2415	40,25	0,08	0,0791	79	220,57	0,00	220,57	0,12	220,57	0,0
16:20:00	2420	40,33	0,08	0,0791	79	220,67	0,00	220,67	0,12	220,67	0,0
16:25:00	2425	40,42	0,08	0,0791	79	220,77	0,00	220,77	0,12	220,77	0,0
16:30:00	2430	40,50	0,08	0,0792	79	220,86	0,00	220,86	0,12	220,86	0,0
16:35:00	2435	40,58	0,08	0,0792	79	220,96	0,00	220,96	0,12	220,96	0,0
16:40:00	2440	40,67	0,08	0,0792	79	221,05	0,00	221,05	0,12	221,05	0,0
16:45:00	2445	40,75	0,08	0,0793	79	221,15	0,00	221,15	0,12	221,15	0,0
16:50:00	2450	40,83	0,08	0,0793	79	221,25	0,00	221,25	0,12	221,25	0,0
16:55:00	2455	40,92	0,08	0,0793	79	221,34	0,00	221,34	0,12	221,34	0,0
17:00:00	2460	41,00	0,08	0,0794	79	221,44	0,00	221,44	0,12	221,44	0,0
17:05:00	2465	41,08	0,08	0,0794	79	221,53	0,00	221,53	0,12	221,53	0,0
17:10:00	2470	41,17	0,08	0,0794	79	221,63	0,00	221,63	0,12	221,63	0,0
17:15:00	2475	41,25	0,08	0,0795	79	221,72	0,00	221,72	0,12	221,72	0,0
17:20:00	2480	41,33	0,08	0,0795	80	221,82	0,00	221,82	0,12	221,82	0,0
17:25:00	2485	41,42	0,08	0,0795	80	221,91	0,00	221,91	0,12	221,91	0,0
17:30:00	2490	41,50	0,08	0,0796	80	222,01	0,00	222,01	0,12	222,01	0,0
17:35:00	2495	41,58	0,08	0,0796	80	222,10	0,00	222,10	0,12	222,10	0,0
17:40:00	2500	41,67	0,08	0,0796	80	222,20	0,00	222,20	0,12	222,20	0,0
17:45:00	2505	41,75	0,08	0,0797	80	222,29	0,00	222,29	0,12	222,29	0,0
17:50:00	2510	41,83	0,08	0,0797	80	222,38	0,00	222,38	0,12	222,38	0,0
17:55:00	2515	41,92	0,08	0,0797	80	222,48	0,00	222,48	0,12	222,48	0,0
18:00:00	2520	42,00	0,08	0,0798	80	222,57	0,00	222,57	0,12	222,57	0,0
18:05:00	2525	42,08	0,08	0,0798	80	222,66	0,00	222,66	0,12	222,66	0,0
18:10:00	2530	42,17	0,08	0,0798	80	222,76	0,00	222,76	0,12	222,76	0,0
18:15:00	2535	42,25	0,08	0,0799	80	222,85	0,00	222,85	0,12	222,85	0,0
18:20:00	2540	42,33	0,08	0,0799	80	222,94	0,00	222,94	0,12	222,94	0,0
18:25:00	2545	42,42	0,08	0,0799	80	223,04	0,00	223,04	0,12	223,04	0,0
18:30:00	2550	42,50	0,08	0,0800	80	223,13	0,00	223,13	0,12	223,13	0,0
18:35:00	2555	42,58	0,08	0,0800	80	223,22	0,00	223,22	0,12	223,22	0,0
18:40:00	2560	42,67	0,08	0,0800	80	223,32	0,00	223,32	0,12	223,32	0,0
18:45:00	2565	42,75	0,08	0,0801	80	223,41	0,00	223,41	0,12	223,41	0,0
18:50:00	2570	42,83	0,08	0,0801	80	223,50	0,00	223,50	0,12	223,50	0,0
18:55:00	2575	42,92	0,08	0,0801	80	223,59	0,00	223,59	0,12	223,59	0,0
19:00:00	2580	43,00	0,08	0,0802	80	223,68	0,00	223,68	0,12	223,68	0,0
19:05:00	2585	43,08	0,08	0,0802	80	223,78	0,00	223,78	0,12	223,78	0,0
19:10:00	2590	43,17	0,08	0,0802	80	223,87	0,00	223,87	0,12	223,87	0,0
19:15:00	2595	43,25	0,08	0,0803	80	223,96	0,00	223,96	0,12	223,96	0,0
19:20:00	2600	43,33	0,08	0,0803	80	224,05	0,00	224,05	0,12	224,05	0,0
19:25:00	2605	43,42	0,08	0,0803	80	224,14	0,00	224,14	0,12	224,14	0,0
19:30:00	2610	43,50	0,08	0,0804	80	224,23	0,00	224,23	0,12	224,23	0,0
19:35:00	2615	43,58	0,08	0,0804	80	224,32	0,00	224,32	0,12	224,32	0,0
19:40:00	2620	43,67	0,08	0,0804	80	224,41	0,00	224,41	0,12	224,41	0,0
19:45:00	2625	43,75	0,08	0,0805	80	224,51	0,00	224,51	0,12	224,51	0,0
19:50:00	2630	43,83	0,08	0,0805	81	224,60	0,00	224,60	0,12	224,60	0,0
19:55:00	2635	43,92	0,08	0,0805	81	224,69	0,00	224,69	0,12	224,69	0,0
20:00:00	2640	44,00	0,08	0,0806	81	224,78	0,00	224,78	0,12	224,78	0,0
20:05:00	2645	44,08	0,08	0,0806	81	224,87	0,00	224,87	0,12	224,87	0,0
20:10:00	2650	44,17	0,08	0,0806	81	224,96	0,00	224,96	0,12	224,96	0,0
20:15:00	2655	44,25	0,08	0,0807	81	225,05	0,00	225,05	0,12	225,05	0,0
20:20:00	2660	44,33	0,08	0,0807	81	225,14	0,00	225,14	0,12	225,14	0,0
20:25:00	2665	44,42	0,08	0,0807	81	225,23	0,00	225,23	0,12	225,23	0,0
20:30:00	2670	44,50	0,08	0,0808	81	225,32	0,00	225,32	0,12	225,32	0,0
20:35:00	2675	44,58	0,08	0,0808	81	225,41	0,00	225,41	0,12	225,41	0,0
20:40:00	2680	44,67	0,08	0,0808	81	225,49	0,00	225,49	0,12	225,49	0,0
20:45:00	2685	44,75	0,08	0,0809	81	225,58	0,00	225,58	0,12	225,58	0,0
20:50:00	2690	44,83	0,08	0,0809	81	225,67	0,00	225,67	0,12	225,67	0,0
20:55:00	2695	44,92	0,08	0,0809	81	225,76	0,00	225,76	0,12	225,76	0,0
21:00:00	2700	45,00	0,08	0,0809	81	225,85	0,00	225,85	0,12	225,85	0,0
21:05:00	2705	45,08	0,08	0,0810	81	225,94	0,00	225,94	0,12	225,94	0,0
21:10:00	2710	45,17	0,08	0,0810	81	226,03	0,00	226,03	0,12	226,03	0,0
21:15:00	2715	45,25	0,08	0,0810	81	226,12	0,00	226,12	0,12	226,12	0,0
21:20:00	2720	45,33	0,08	0,0811	81	226,20	0,00	226,20	0,12	226,20	0,0
21:25:00	2725	45,42	0,08	0,0811	81	226,29	0,00	226,29	0,12	226,29	0,0
21:30:00	2730	45,50	0,08	0,0811	81	226,38	0,00	226,38	0,12	226,38	0,0
21:35:00	2735	45,58	0,08	0,0812	81	226,47	0,00	226,47	0,12	226,47	0,0
21:40:00	2740	45,67	0,08	0,0812	81	226,56	0,00	226,56	0,12	226,56	0,0
21:45:00	2745	45,75	0,08	0,0812	81	226,64	0,00	226,64	0,12	226,64	0,0
21:50:00	2750	45,83	0,08	0,0813	81	226,73	0,00	226,73	0,12	226,73	0,0

BACINO 2 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21:55:00	2755	45,92	0,08	0,0813	81	226,82	0,00	226,82	0,12	226,82	0,0
22:00:00	2760	46,00	0,08	0,0813	81	226,91	0,00	226,91	0,12	226,91	0,0
22:05:00	2765	46,08	0,08	0,0814	81	226,99	0,00	226,99	0,12	226,99	0,0
22:10:00	2770	46,17	0,08	0,0814	81	227,08	0,00	227,08	0,12	227,08	0,0
22:15:00	2775	46,25	0,08	0,0814	81	227,17	0,00	227,17	0,12	227,17	0,0
22:20:00	2780	46,33	0,08	0,0815	81	227,25	0,00	227,25	0,12	227,25	0,0
22:25:00	2785	46,42	0,08	0,0815	81	227,34	0,00	227,34	0,12	227,34	0,0
22:30:00	2790	46,50	0,08	0,0815	82	227,43	0,00	227,43	0,12	227,43	0,0
22:35:00	2795	46,58	0,08	0,0815	82	227,51	0,00	227,51	0,12	227,51	0,0
22:40:00	2800	46,67	0,08	0,0816	82	227,60	0,00	227,60	0,12	227,60	0,0
22:45:00	2805	46,75	0,08	0,0816	82	227,68	0,00	227,68	0,12	227,68	0,0
22:50:00	2810	46,83	0,08	0,0816	82	227,77	0,00	227,77	0,12	227,77	0,0
22:55:00	2815	46,92	0,08	0,0817	82	227,86	0,00	227,86	0,12	227,86	0,0
23:00:00	2820	47,00	0,08	0,0817	82	227,94	0,00	227,94	0,12	227,94	0,0
23:05:00	2825	47,08	0,08	0,0817	82	228,03	0,00	228,03	0,12	228,03	0,0
23:10:00	2830	47,17	0,08	0,0818	82	228,11	0,00	228,11	0,12	228,11	0,0
23:15:00	2835	47,25	0,08	0,0818	82	228,20	0,00	228,20	0,12	228,20	0,0
23:20:00	2840	47,33	0,08	0,0818	82	228,28	0,00	228,28	0,12	228,28	0,0
23:25:00	2845	47,42	0,08	0,0819	82	228,37	0,00	228,37	0,12	228,37	0,0
23:30:00	2850	47,50	0,08	0,0819	82	228,45	0,00	228,45	0,12	228,45	0,0
23:35:00	2855	47,58	0,08	0,0819	82	228,54	0,00	228,54	0,12	228,54	0,0
23:40:00	2860	47,67	0,08	0,0819	82	228,62	0,00	228,62	0,12	228,62	0,0
23:45:00	2865	47,75	0,08	0,0820	82	228,71	0,00	228,71	0,12	228,71	0,0
23:50:00	2870	47,83	0,08	0,0820	82	228,79	0,00	228,79	0,12	228,79	0,0
23:55:00	2875	47,92	0,08	0,0820	82	228,88	0,00	228,88	0,12	228,88	0,0
00:00:00	2880	48,00	0,08	0,0821	82	228,96	0,00	228,96	0,12	228,96	0,0
00:05:00	2885	48,08	0,08	0,0821	82	229,05	0,00	229,05	0,12	229,05	0,0
00:10:00	2890	48,17	0,08	0,0821	82	229,13	0,00	229,13	0,12	229,13	0,0
00:15:00	2895	48,25	0,08	0,0822	82	229,21	0,00	229,21	0,12	229,21	0,0
00:20:00	2900	48,33	0,08	0,0822	82	229,30	0,00	229,30	0,12	229,30	0,0
00:25:00	2905	48,42	0,08	0,0822	82	229,38	0,00	229,38	0,12	229,38	0,0
00:30:00	2910	48,50	0,08	0,0822	82	229,47	0,00	229,47	0,12	229,47	0,0
00:35:00	2915	48,58	0,08	0,0823	82	229,55	0,00	229,55	0,12	229,55	0,0
00:40:00	2920	48,67	0,08	0,0823	82	229,63	0,00	229,63	0,12	229,63	0,0
00:45:00	2925	48,75	0,08	0,0823	82	229,72	0,00	229,72	0,12	229,72	0,0
00:50:00	2930	48,83	0,08	0,0824	82	229,80	0,00	229,80	0,12	229,80	0,0
00:55:00	2935	48,92	0,08	0,0824	82	229,88	0,00	229,88	0,12	229,88	0,0
01:00:00	2940	49,00	0,08	0,0824	82	229,96	0,00	229,96	0,12	229,96	0,0
01:05:00	2945	49,08	0,08	0,0825	82	230,05	0,00	230,05	0,12	230,05	0,0
01:10:00	2950	49,17	0,08	0,0825	82	230,13	0,00	230,13	0,12	230,13	0,0
01:15:00	2955	49,25	0,08	0,0825	83	230,21	0,00	230,21	0,12	230,21	0,0
01:20:00	2960	49,33	0,08	0,0825	83	230,30	0,00	230,30	0,12	230,30	0,0
01:25:00	2965	49,42	0,08	0,0826	83	230,38	0,00	230,38	0,12	230,38	0,0
01:30:00	2970	49,50	0,08	0,0826	83	230,46	0,00	230,46	0,12	230,46	0,0
01:35:00	2975	49,58	0,08	0,0826	83	230,54	0,00	230,54	0,12	230,54	0,0
01:40:00	2980	49,67	0,08	0,0827	83	230,62	0,00	230,62	0,12	230,62	0,0
01:45:00	2985	49,75	0,08	0,0827	83	230,71	0,00	230,71	0,12	230,71	0,0
01:50:00	2990	49,83	0,08	0,0827	83	230,79	0,00	230,79	0,12	230,79	0,0
01:55:00	2995	49,92	0,08	0,0827	83	230,87	0,00	230,87	0,12	230,87	0,0
02:00:00	3000	50,00	0,08	0,0828	83	230,95	0,00	230,95	0,12	230,95	0,0
02:05:00	3005	50,08	0,08	0,0828	83	231,03	0,00	231,03	0,12	231,03	0,0
02:10:00	3010	50,17	0,08	0,0828	83	231,11	0,00	231,11	0,12	231,11	0,0
02:15:00	3015	50,25	0,08	0,0829	83	231,20	0,00	231,20	0,12	231,20	0,0
02:20:00	3020	50,33	0,08	0,0829	83	231,28	0,00	231,28	0,12	231,28	0,0
02:25:00	3025	50,42	0,08	0,0829	83	231,36	0,00	231,36	0,12	231,36	0,0
02:30:00	3030	50,50	0,08	0,0830	83	231,44	0,00	231,44	0,12	231,44	0,0
02:35:00	3035	50,58	0,08	0,0830	83	231,52	0,00	231,52	0,12	231,52	0,0
02:40:00	3040	50,67	0,08	0,0830	83	231,60	0,00	231,60	0,12	231,60	0,0
02:45:00	3045	50,75	0,08	0,0830	83	231,68	0,00	231,68	0,12	231,68	0,0
02:50:00	3050	50,83	0,08	0,0831	83	231,76	0,00	231,76	0,12	231,76	0,0
02:55:00	3055	50,92	0,08	0,0831	83	231,84	0,00	231,84	0,12	231,84	0,0
03:00:00	3060	51,00	0,08	0,0831	83	231,92	0,00	231,92	0,12	231,92	0,0
03:05:00	3065	51,08	0,08	0,0832	83	232,00	0,00	232,00	0,12	232,00	0,0
03:10:00	3070	51,17	0,08	0,0832	83	232,08	0,00	232,08	0,12	232,08	0,0
03:15:00	3075	51,25	0,08	0,0832	83	232,16	0,00	232,16	0,12	232,16	0,0
03:20:00	3080	51,33	0,08	0,0832	83	232,24	0,00	232,24	0,12	232,24	0,0
03:25:00	3085	51,42	0,08	0,0833	83	232,32	0,00	232,32	0,12	232,32	0,0
03:30:00	3090	51,50	0,08	0,0833	83	232,40	0,00	232,40	0,12	232,40	0,0
03:35:00	3095	51,58	0,08	0,0833	83	232,48	0,00	232,48	0,12	232,48	0,0
03:40:00	3100	51,67	0,08	0,0834	83	232,56	0,00	232,56	0,12	232,56	0,0

BACINO 2 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
03:45:00	3105	51,75	0,08	0,0834	83	232,64	0,00	232,64	0,12	232,64	0,0
03:50:00	3110	51,83	0,08	0,0834	83	232,72	0,00	232,72	0,12	232,72	0,0
03:55:00	3115	51,92	0,08	0,0834	83	232,80	0,00	232,80	0,12	232,80	0,0
04:00:00	3120	52,00	0,08	0,0835	83	232,88	0,00	232,88	0,12	232,88	0,0
04:05:00	3125	52,08	0,08	0,0835	83	232,96	0,00	232,96	0,12	232,96	0,0
04:10:00	3130	52,17	0,08	0,0835	84	233,04	0,00	233,04	0,12	233,04	0,0
04:15:00	3135	52,25	0,08	0,0836	84	233,12	0,00	233,12	0,12	233,12	0,0
04:20:00	3140	52,33	0,08	0,0836	84	233,20	0,00	233,20	0,12	233,20	0,0
04:25:00	3145	52,42	0,08	0,0836	84	233,27	0,00	233,27	0,12	233,27	0,0
04:30:00	3150	52,50	0,08	0,0836	84	233,35	0,00	233,35	0,12	233,35	0,0
04:35:00	3155	52,58	0,08	0,0837	84	233,43	0,00	233,43	0,12	233,43	0,0
04:40:00	3160	52,67	0,08	0,0837	84	233,51	0,00	233,51	0,12	233,51	0,0
04:45:00	3165	52,75	0,08	0,0837	84	233,59	0,00	233,59	0,12	233,59	0,0
04:50:00	3170	52,83	0,08	0,0838	84	233,67	0,00	233,67	0,12	233,67	0,0
04:55:00	3175	52,92	0,08	0,0838	84	233,74	0,00	233,74	0,12	233,74	0,0
05:00:00	3180	53,00	0,08	0,0838	84	233,82	0,00	233,82	0,12	233,82	0,0
05:05:00	3185	53,08	0,08	0,0838	84	233,90	0,00	233,90	0,12	233,90	0,0
05:10:00	3190	53,17	0,08	0,0839	84	233,98	0,00	233,98	0,12	233,98	0,0
05:15:00	3195	53,25	0,08	0,0839	84	234,06	0,00	234,06	0,12	234,06	0,0
05:20:00	3200	53,33	0,08	0,0839	84	234,13	0,00	234,13	0,12	234,13	0,0
05:25:00	3205	53,42	0,08	0,0839	84	234,21	0,00	234,21	0,12	234,21	0,0
05:30:00	3210	53,50	0,08	0,0840	84	234,29	0,00	234,29	0,12	234,29	0,0
05:35:00	3215	53,58	0,08	0,0840	84	234,37	0,00	234,37	0,12	234,37	0,0
05:40:00	3220	53,67	0,08	0,0840	84	234,44	0,00	234,44	0,12	234,44	0,0
05:45:00	3225	53,75	0,08	0,0841	84	234,52	0,00	234,52	0,12	234,52	0,0
05:50:00	3230	53,83	0,08	0,0841	84	234,60	0,00	234,60	0,12	234,60	0,0
05:55:00	3235	53,92	0,08	0,0841	84	234,67	0,00	234,67	0,12	234,67	0,0
06:00:00	3240	54,00	0,08	0,0841	84	234,75	0,00	234,75	0,12	234,75	0,0
06:05:00	3245	54,08	0,08	0,0842	84	234,83	0,00	234,83	0,12	234,83	0,0
06:10:00	3250	54,17	0,08	0,0842	84	234,90	0,00	234,90	0,12	234,90	0,0
06:15:00	3255	54,25	0,08	0,0842	84	234,98	0,00	234,98	0,12	234,98	0,0
06:20:00	3260	54,33	0,08	0,0842	84	235,06	0,00	235,06	0,12	235,06	0,0
06:25:00	3265	54,42	0,08	0,0843	84	235,13	0,00	235,13	0,12	235,13	0,0
06:30:00	3270	54,50	0,08	0,0843	84	235,21	0,00	235,21	0,12	235,21	0,0
06:35:00	3275	54,58	0,08	0,0843	84	235,29	0,00	235,29	0,12	235,29	0,0
06:40:00	3280	54,67	0,08	0,0844	84	235,36	0,00	235,36	0,12	235,36	0,0
06:45:00	3285	54,75	0,08	0,0844	84	235,44	0,00	235,44	0,12	235,44	0,0
06:50:00	3290	54,83	0,08	0,0844	84	235,51	0,00	235,51	0,12	235,51	0,0
06:55:00	3295	54,92	0,08	0,0844	84	235,59	0,00	235,59	0,12	235,59	0,0
07:00:00	3300	55,00	0,08	0,0845	84	235,67	0,00	235,67	0,12	235,67	0,0
07:05:00	3305	55,08	0,08	0,0845	84	235,74	0,00	235,74	0,12	235,74	0,0
07:10:00	3310	55,17	0,08	0,0845	85	235,82	0,00	235,82	0,12	235,82	0,0
07:15:00	3315	55,25	0,08	0,0845	85	235,89	0,00	235,89	0,12	235,89	0,0
07:20:00	3320	55,33	0,08	0,0846	85	235,97	0,00	235,97	0,12	235,97	0,0
07:25:00	3325	55,42	0,08	0,0846	85	236,04	0,00	236,04	0,12	236,04	0,0
07:30:00	3330	55,50	0,08	0,0846	85	236,12	0,00	236,12	0,12	236,12	0,0
07:35:00	3335	55,58	0,08	0,0847	85	236,19	0,00	236,19	0,12	236,19	0,0
07:40:00	3340	55,67	0,08	0,0847	85	236,27	0,00	236,27	0,12	236,27	0,0
07:45:00	3345	55,75	0,08	0,0847	85	236,34	0,00	236,34	0,12	236,34	0,0
07:50:00	3350	55,83	0,08	0,0847	85	236,42	0,00	236,42	0,12	236,42	0,0
07:55:00	3355	55,92	0,08	0,0848	85	236,49	0,00	236,49	0,12	236,49	0,0
08:00:00	3360	56,00	0,08	0,0848	85	236,57	0,00	236,57	0,12	236,57	0,0
08:05:00	3365	56,08	0,08	0,0848	85	236,64	0,00	236,64	0,12	236,64	0,0
08:10:00	3370	56,17	0,08	0,0848	85	236,72	0,00	236,72	0,12	236,72	0,0
08:15:00	3375	56,25	0,08	0,0849	85	236,79	0,00	236,79	0,12	236,79	0,0
08:20:00	3380	56,33	0,08	0,0849	85	236,87	0,00	236,87	0,12	236,87	0,0
08:25:00	3385	56,42	0,08	0,0849	85	236,94	0,00	236,94	0,12	236,94	0,0
08:30:00	3390	56,50	0,08	0,0850	85	237,01	0,00	237,01	0,12	237,01	0,0
08:35:00	3395	56,58	0,08	0,0850	85	237,09	0,00	237,09	0,12	237,09	0,0
08:40:00	3400	56,67	0,08	0,0850	85	237,16	0,00	237,16	0,12	237,16	0,0
08:45:00	3405	56,75	0,08	0,0850	85	237,24	0,00	237,24	0,12	237,24	0,0
08:50:00	3410	56,83	0,08	0,0851	85	237,31	0,00	237,31	0,12	237,31	0,0
08:55:00	3415	56,92	0,08	0,0851	85	237,38	0,00	237,38	0,12	237,38	0,0
09:00:00	3420	57,00	0,08	0,0851	85	237,46	0,00	237,46	0,12	237,46	0,0
09:05:00	3425	57,08	0,08	0,0851	85	237,53	0,00	237,53	0,12	237,53	0,0
09:10:00	3430	57,17	0,08	0,0852	85	237,60	0,00	237,60	0,12	237,60	0,0
09:15:00	3435	57,25	0,08	0,0852	85	237,68	0,00	237,68	0,12	237,68	0,0
09:20:00	3440	57,33	0,08	0,0852	85	237,75	0,00	237,75	0,12	237,75	0,0
09:25:00	3445	57,42	0,08	0,0852	85	237,82	0,00	237,82	0,12	237,82	0,0
09:30:00	3450	57,50	0,08	0,0853	85	237,90	0,00	237,90	0,12	237,90	0,0

BACINO 2 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
09:35:00	3455	57,58	0,08	0,0853	85	237,97	0,00	237,97	0,12	237,97	0,0
09:40:00	3460	57,67	0,08	0,0853	85	238,04	0,00	238,04	0,12	238,04	0,0
09:45:00	3465	57,75	0,08	0,0853	85	238,12	0,00	238,12	0,12	238,12	0,0
09:50:00	3470	57,83	0,08	0,0854	85	238,19	0,00	238,19	0,12	238,19	0,0
09:55:00	3475	57,92	0,08	0,0854	85	238,26	0,00	238,26	0,12	238,26	0,0
10:00:00	3480	58,00	0,08	0,0854	85	238,33	0,00	238,33	0,12	238,33	0,0
10:05:00	3485	58,08	0,08	0,0855	85	238,41	0,00	238,41	0,12	238,41	0,0
10:10:00	3490	58,17	0,08	0,0855	85	238,48	0,00	238,48	0,12	238,48	0,0
10:15:00	3495	58,25	0,08	0,0855	86	238,55	0,00	238,55	0,12	238,55	0,0
10:20:00	3500	58,33	0,08	0,0855	86	238,62	0,00	238,62	0,12	238,62	0,0
10:25:00	3505	58,42	0,08	0,0856	86	238,70	0,00	238,70	0,12	238,70	0,0
10:30:00	3510	58,50	0,08	0,0856	86	238,77	0,00	238,77	0,12	238,77	0,0
10:35:00	3515	58,58	0,08	0,0856	86	238,84	0,00	238,84	0,12	238,84	0,0
10:40:00	3520	58,67	0,08	0,0856	86	238,91	0,00	238,91	0,12	238,91	0,0
10:45:00	3525	58,75	0,08	0,0857	86	238,98	0,00	238,98	0,12	238,98	0,0
10:50:00	3530	58,83	0,08	0,0857	86	239,06	0,00	239,06	0,12	239,06	0,0
10:55:00	3535	58,92	0,08	0,0857	86	239,13	0,00	239,13	0,12	239,13	0,0
11:00:00	3540	59,00	0,08	0,0857	86	239,20	0,00	239,20	0,12	239,20	0,0
11:05:00	3545	59,08	0,08	0,0858	86	239,27	0,00	239,27	0,12	239,27	0,0
11:10:00	3550	59,17	0,08	0,0858	86	239,34	0,00	239,34	0,12	239,34	0,0
11:15:00	3555	59,25	0,08	0,0858	86	239,41	0,00	239,41	0,12	239,41	0,0
11:20:00	3560	59,33	0,08	0,0858	86	239,49	0,00	239,49	0,12	239,49	0,0
11:25:00	3565	59,42	0,08	0,0859	86	239,56	0,00	239,56	0,12	239,56	0,0
11:30:00	3570	59,50	0,08	0,0859	86	239,63	0,00	239,63	0,12	239,63	0,0
11:35:00	3575	59,58	0,08	0,0859	86	239,70	0,00	239,70	0,12	239,70	0,0
11:40:00	3580	59,67	0,08	0,0859	86	239,77	0,00	239,77	0,12	239,77	0,0
Max									59,5		100,4

COMUNE DI MINERBIO
RETI DI DRENAGGIO ACQUE REFLUE E ACQUE METEORICHE
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

METODO DELLE SOLE PIOGGE
(Afflussi/Deflussi)

BACINO 2 - AREE AGRICOLE

BACINO 2 - AREE AGRICOLE											
t				h						Volume effluente	Volume invasato
						Volume affluente [m3]				[m3]	[m3]
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	10,24	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	10,24	0,00	10,24	1,62	1,15	9,1
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	11,86	0,00	11,86	1,06	2,30	9,6
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	12,92	0,00	12,92	0,81	3,46	9,5
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	13,73	0,00	13,73	0,67	4,61	9,1
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	14,40	0,00	14,40	0,57	5,76	8,6
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	14,97	0,00	14,97	0,50	6,91	8,1
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	15,47	0,00	15,47	0,44	8,06	7,4
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	15,91	0,00	15,91	0,40	9,22	6,7
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	16,31	0,00	16,31	0,37	10,37	5,9
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	16,68	0,00	16,68	0,34	11,52	5,2
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	17,02	0,00	17,02	0,32	12,67	4,3
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	17,34	0,00	17,34	0,30	13,82	3,5
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	17,63	0,00	17,63	0,28	14,98	2,7
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	17,91	0,00	17,91	0,26	16,13	1,8
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	18,18	0,00	18,18	0,25	17,28	0,9
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	18,43	0,00	18,43	0,24	18,43	0,0
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	18,67	0,00	18,67	0,23	18,67	0,0
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	18,89	0,00	18,89	0,22	18,89	0,0
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	19,11	0,00	19,11	0,21	19,11	0,0
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	19,32	0,00	19,32	0,20	19,32	0,0
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	19,52	0,00	19,52	0,19	19,52	0,0
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	19,71	0,00	19,71	0,19	19,71	0,0
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	19,90	0,00	19,90	0,18	19,90	0,0
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	20,08	0,00	20,08	0,17	20,08	0,0
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	20,26	0,00	20,26	0,17	20,26	0,0
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	20,43	0,00	20,43	0,16	20,43	0,0
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	20,59	0,00	20,59	0,16	20,59	0,0
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	20,75	0,00	20,75	0,15	20,75	0,0
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	20,90	0,00	20,90	0,15	20,90	0,0
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	21,05	0,00	21,05	0,15	21,05	0,0
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	21,20	0,00	21,20	0,14	21,20	0,0
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	21,34	0,00	21,34	0,14	21,34	0,0
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	21,48	0,00	21,48	0,14	21,48	0,0
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	21,62	0,00	21,62	0,13	21,62	0,0
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	21,75	0,00	21,75	0,13	21,75	0,0
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	21,88	0,00	21,88	0,13	21,88	0,0
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	22,01	0,00	22,01	0,12	22,01	0,0
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	22,14	0,00	22,14	0,12	22,14	0,0
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	22,26	0,00	22,26	0,12	22,26	0,0
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	22,38	0,00	22,38	0,12	22,38	0,0
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	22,50	0,00	22,50	0,12	22,50	0,0
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	22,61	0,00	22,61	0,11	22,61	0,0
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	22,72	0,00	22,72	0,11	22,72	0,0
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	22,84	0,00	22,84	0,11	22,84	0,0
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	22,94	0,00	22,94	0,11	22,94	0,0
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	23,05	0,00	23,05	0,11	23,05	0,0
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	23,16	0,00	23,16	0,10	23,16	0,0
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	23,26	0,00	23,26	0,10	23,26	0,0
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	23,36	0,00	23,36	0,10	23,36	0,0
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	23,46	0,00	23,46	0,10	23,46	0,0
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	23,56	0,00	23,56	0,10	23,56	0,0
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	23,66	0,00	23,66	0,10	23,66	0,0
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	23,75	0,00	23,75	0,09	23,75	0,0
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	23,85	0,00	23,85	0,09	23,85	0,0
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	23,94	0,00	23,94	0,09	23,94	0,0
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	24,03	0,00	24,03	0,09	24,03	0,0
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	24,12	0,00	24,12	0,09	24,12	0,0
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	24,21	0,00	24,21	0,09	24,21	0,0
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	24,30	0,00	24,30	0,09	24,30	0,0
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	24,39	0,00	24,39	0,09	24,39	0,0

BACINO 2 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	24,47	0,00	24,47	0,08	24,47	0,0
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	24,56	0,00	24,56	0,08	24,56	0,0
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	24,64	0,00	24,64	0,08	24,64	0,0
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	24,72	0,00	24,72	0,08	24,72	0,0
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	24,80	0,00	24,80	0,08	24,80	0,0
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	24,88	0,00	24,88	0,08	24,88	0,0
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	24,96	0,00	24,96	0,08	24,96	0,0
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	25,04	0,00	25,04	0,08	25,04	0,0
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	25,12	0,00	25,12	0,08	25,12	0,0
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	25,20	0,00	25,20	0,08	25,20	0,0
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	25,27	0,00	25,27	0,08	25,27	0,0
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	25,35	0,00	25,35	0,07	25,35	0,0
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	25,42	0,00	25,42	0,07	25,42	0,0
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	25,50	0,00	25,50	0,07	25,50	0,0
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	25,57	0,00	25,57	0,07	25,57	0,0
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	25,64	0,00	25,64	0,07	25,64	0,0
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	25,71	0,00	25,71	0,07	25,71	0,0
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	25,78	0,00	25,78	0,07	25,78	0,0
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	25,85	0,00	25,85	0,07	25,85	0,0
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	25,92	0,00	25,92	0,07	25,92	0,0
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	25,99	0,00	25,99	0,07	25,99	0,0
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	26,06	0,00	26,06	0,07	26,06	0,0
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	26,12	0,00	26,12	0,07	26,12	0,0
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	26,19	0,00	26,19	0,07	26,19	0,0
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	26,26	0,00	26,26	0,07	26,26	0,0
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	26,32	0,00	26,32	0,06	26,32	0,0
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	26,39	0,00	26,39	0,06	26,39	0,0
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	26,45	0,00	26,45	0,06	26,45	0,0
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	26,51	0,00	26,51	0,06	26,51	0,0
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	26,58	0,00	26,58	0,06	26,58	0,0
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	26,64	0,00	26,64	0,06	26,64	0,0
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	26,70	0,00	26,70	0,06	26,70	0,0
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	26,76	0,00	26,76	0,06	26,76	0,0
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	26,82	0,00	26,82	0,06	26,82	0,0
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	26,88	0,00	26,88	0,06	26,88	0,0
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	26,94	0,00	26,94	0,06	26,94	0,0
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	27,00	0,00	27,00	0,06	27,00	0,0
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	27,06	0,00	27,06	0,06	27,06	0,0
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	27,12	0,00	27,12	0,06	27,12	0,0
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	27,18	0,00	27,18	0,06	27,18	0,0
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	27,23	0,00	27,23	0,06	27,23	0,0
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	27,29	0,00	27,29	0,06	27,29	0,0
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	27,35	0,00	27,35	0,06	27,35	0,0
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	27,40	0,00	27,40	0,06	27,40	0,0
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	27,46	0,00	27,46	0,06	27,46	0,0
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	27,51	0,00	27,51	0,05	27,51	0,0
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	27,57	0,00	27,57	0,05	27,57	0,0
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	27,62	0,00	27,62	0,05	27,62	0,0
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	27,68	0,00	27,68	0,05	27,68	0,0
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	27,73	0,00	27,73	0,05	27,73	0,0
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	27,78	0,00	27,78	0,05	27,78	0,0
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	27,84	0,00	27,84	0,05	27,84	0,0
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	27,89	0,00	27,89	0,05	27,89	0,0
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	27,94	0,00	27,94	0,05	27,94	0,0
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	27,99	0,00	27,99	0,05	27,99	0,0
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	28,05	0,00	28,05	0,05	28,05	0,0
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	28,10	0,00	28,10	0,05	28,10	0,0
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	28,15	0,00	28,15	0,05	28,15	0,0
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	28,20	0,00	28,20	0,05	28,20	0,0
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	28,25	0,00	28,25	0,05	28,25	0,0
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	28,30	0,00	28,30	0,05	28,30	0,0
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	28,35	0,00	28,35	0,05	28,35	0,0
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	28,40	0,00	28,40	0,05	28,40	0,0
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	28,44	0,00	28,44	0,05	28,44	0,0
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	28,49	0,00	28,49	0,05	28,49	0,0
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	28,54	0,00	28,54	0,05	28,54	0,0
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	28,59	0,00	28,59	0,05	28,59	0,0
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	28,64	0,00	28,64	0,05	28,64	0,0
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	28,68	0,00	28,68	0,05	28,68	0,0
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	28,73	0,00	28,73	0,05	28,73	0,0

BACINO 2 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:55:00	655	10,92	0,08	0,0600	60	28,78	0,00	28,78	0,05	28,78	0,0
11:00:00	660	11,00	0,08	0,0600	60	28,82	0,00	28,82	0,05	28,82	0,0
11:05:00	665	11,08	0,08	0,0601	60	28,87	0,00	28,87	0,05	28,87	0,0
11:10:00	670	11,17	0,08	0,0602	60	28,92	0,00	28,92	0,05	28,92	0,0
11:15:00	675	11,25	0,08	0,0603	60	28,96	0,00	28,96	0,05	28,96	0,0
11:20:00	680	11,33	0,08	0,0604	60	29,01	0,00	29,01	0,05	29,01	0,0
11:25:00	685	11,42	0,08	0,0605	61	29,05	0,00	29,05	0,04	29,05	0,0
11:30:00	690	11,50	0,08	0,0606	61	29,10	0,00	29,10	0,04	29,10	0,0
11:35:00	695	11,58	0,08	0,0607	61	29,14	0,00	29,14	0,04	29,14	0,0
11:40:00	700	11,67	0,08	0,0608	61	29,19	0,00	29,19	0,04	29,19	0,0
11:45:00	705	11,75	0,08	0,0609	61	29,23	0,00	29,23	0,04	29,23	0,0
11:50:00	710	11,83	0,08	0,0610	61	29,27	0,00	29,27	0,04	29,27	0,0
11:55:00	715	11,92	0,08	0,0611	61	29,32	0,00	29,32	0,04	29,32	0,0
12:00:00	720	12,00	0,08	0,0612	61	29,36	0,00	29,36	0,04	29,36	0,0
12:05:00	725	12,08	0,08	0,0613	61	29,40	0,00	29,40	0,04	29,40	0,0
12:10:00	730	12,17	0,08	0,0613	61	29,45	0,00	29,45	0,04	29,45	0,0
12:15:00	735	12,25	0,08	0,0614	61	29,49	0,00	29,49	0,04	29,49	0,0
12:20:00	740	12,33	0,08	0,0615	62	29,53	0,00	29,53	0,04	29,53	0,0
12:25:00	745	12,42	0,08	0,0616	62	29,57	0,00	29,57	0,04	29,57	0,0
12:30:00	750	12,50	0,08	0,0617	62	29,62	0,00	29,62	0,04	29,62	0,0
12:35:00	755	12,58	0,08	0,0618	62	29,66	0,00	29,66	0,04	29,66	0,0
12:40:00	760	12,67	0,08	0,0619	62	29,70	0,00	29,70	0,04	29,70	0,0
12:45:00	765	12,75	0,08	0,0620	62	29,74	0,00	29,74	0,04	29,74	0,0
12:50:00	770	12,83	0,08	0,0620	62	29,78	0,00	29,78	0,04	29,78	0,0
12:55:00	775	12,92	0,08	0,0621	62	29,82	0,00	29,82	0,04	29,82	0,0
13:00:00	780	13,00	0,08	0,0622	62	29,86	0,00	29,86	0,04	29,86	0,0
13:05:00	785	13,08	0,08	0,0623	62	29,90	0,00	29,90	0,04	29,90	0,0
13:10:00	790	13,17	0,08	0,0624	62	29,94	0,00	29,94	0,04	29,94	0,0
13:15:00	795	13,25	0,08	0,0625	62	29,98	0,00	29,98	0,04	29,98	0,0
13:20:00	800	13,33	0,08	0,0625	63	30,02	0,00	30,02	0,04	30,02	0,0
13:25:00	805	13,42	0,08	0,0626	63	30,06	0,00	30,06	0,04	30,06	0,0
13:30:00	810	13,50	0,08	0,0627	63	30,10	0,00	30,10	0,04	30,10	0,0
13:35:00	815	13,58	0,08	0,0628	63	30,14	0,00	30,14	0,04	30,14	0,0
13:40:00	820	13,67	0,08	0,0629	63	30,18	0,00	30,18	0,04	30,18	0,0
13:45:00	825	13,75	0,08	0,0630	63	30,22	0,00	30,22	0,04	30,22	0,0
13:50:00	830	13,83	0,08	0,0630	63	30,26	0,00	30,26	0,04	30,26	0,0
13:55:00	835	13,92	0,08	0,0631	63	30,30	0,00	30,30	0,04	30,30	0,0
14:00:00	840	14,00	0,08	0,0632	63	30,34	0,00	30,34	0,04	30,34	0,0
14:05:00	845	14,08	0,08	0,0633	63	30,37	0,00	30,37	0,04	30,37	0,0
14:10:00	850	14,17	0,08	0,0634	63	30,41	0,00	30,41	0,04	30,41	0,0
14:15:00	855	14,25	0,08	0,0634	63	30,45	0,00	30,45	0,04	30,45	0,0
14:20:00	860	14,33	0,08	0,0635	64	30,49	0,00	30,49	0,04	30,49	0,0
14:25:00	865	14,42	0,08	0,0636	64	30,53	0,00	30,53	0,04	30,53	0,0
14:30:00	870	14,50	0,08	0,0637	64	30,56	0,00	30,56	0,04	30,56	0,0
14:35:00	875	14,58	0,08	0,0637	64	30,60	0,00	30,60	0,04	30,60	0,0
14:40:00	880	14,67	0,08	0,0638	64	30,64	0,00	30,64	0,04	30,64	0,0
14:45:00	885	14,75	0,08	0,0639	64	30,67	0,00	30,67	0,04	30,67	0,0
14:50:00	890	14,83	0,08	0,0640	64	30,71	0,00	30,71	0,04	30,71	0,0
14:55:00	895	14,92	0,08	0,0641	64	30,75	0,00	30,75	0,04	30,75	0,0
15:00:00	900	15,00	0,08	0,0641	64	30,78	0,00	30,78	0,04	30,78	0,0
15:05:00	905	15,08	0,08	0,0642	64	30,82	0,00	30,82	0,04	30,82	0,0
15:10:00	910	15,17	0,08	0,0643	64	30,86	0,00	30,86	0,04	30,86	0,0
15:15:00	915	15,25	0,08	0,0644	64	30,89	0,00	30,89	0,04	30,89	0,0
15:20:00	920	15,33	0,08	0,0644	64	30,93	0,00	30,93	0,04	30,93	0,0
15:25:00	925	15,42	0,08	0,0645	65	30,96	0,00	30,96	0,04	30,96	0,0
15:30:00	930	15,50	0,08	0,0646	65	31,00	0,00	31,00	0,04	31,00	0,0
15:35:00	935	15,58	0,08	0,0647	65	31,03	0,00	31,03	0,04	31,03	0,0
15:40:00	940	15,67	0,08	0,0647	65	31,07	0,00	31,07	0,03	31,07	0,0
15:45:00	945	15,75	0,08	0,0648	65	31,10	0,00	31,10	0,03	31,10	0,0
15:50:00	950	15,83	0,08	0,0649	65	31,14	0,00	31,14	0,03	31,14	0,0
15:55:00	955	15,92	0,08	0,0649	65	31,17	0,00	31,17	0,03	31,17	0,0
16:00:00	960	16,00	0,08	0,0650	65	31,21	0,00	31,21	0,03	31,21	0,0
16:05:00	965	16,08	0,08	0,0651	65	31,24	0,00	31,24	0,03	31,24	0,0
16:10:00	970	16,17	0,08	0,0652	65	31,28	0,00	31,28	0,03	31,28	0,0
16:15:00	975	16,25	0,08	0,0652	65	31,31	0,00	31,31	0,03	31,31	0,0
16:20:00	980	16,33	0,08	0,0653	65	31,34	0,00	31,34	0,03	31,34	0,0
16:25:00	985	16,42	0,08	0,0654	65	31,38	0,00	31,38	0,03	31,38	0,0
16:30:00	990	16,50	0,08	0,0654	65	31,41	0,00	31,41	0,03	31,41	0,0
16:35:00	995	16,58	0,08	0,0655	66	31,44	0,00	31,44	0,03	31,44	0,0
16:40:00	1000	16,67	0,08	0,0656	66	31,48	0,00	31,48	0,03	31,48	0,0

BACINO 2 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	31,51	0,00	31,51	0,03	31,51	0,0
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	31,54	0,00	31,54	0,03	31,54	0,0
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	31,58	0,00	31,58	0,03	31,58	0,0
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	31,61	0,00	31,61	0,03	31,61	0,0
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	31,64	0,00	31,64	0,03	31,64	0,0
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	31,68	0,00	31,68	0,03	31,68	0,0
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	31,71	0,00	31,71	0,03	31,71	0,0
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	31,74	0,00	31,74	0,03	31,74	0,0
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	31,77	0,00	31,77	0,03	31,77	0,0
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	31,81	0,00	31,81	0,03	31,81	0,0
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	31,84	0,00	31,84	0,03	31,84	0,0
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	31,87	0,00	31,87	0,03	31,87	0,0
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	31,90	0,00	31,90	0,03	31,90	0,0
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	31,93	0,00	31,93	0,03	31,93	0,0
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	31,96	0,00	31,96	0,03	31,96	0,0
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	32,00	0,00	32,00	0,03	32,00	0,0
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	32,03	0,00	32,03	0,03	32,03	0,0
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	32,06	0,00	32,06	0,03	32,06	0,0
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	32,09	0,00	32,09	0,03	32,09	0,0
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	32,12	0,00	32,12	0,03	32,12	0,0
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	32,15	0,00	32,15	0,03	32,15	0,0
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	32,18	0,00	32,18	0,03	32,18	0,0
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	32,21	0,00	32,21	0,03	32,21	0,0
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	32,24	0,00	32,24	0,03	32,24	0,0
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	32,27	0,00	32,27	0,03	32,27	0,0
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	32,30	0,00	32,30	0,03	32,30	0,0
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	32,33	0,00	32,33	0,03	32,33	0,0
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	32,36	0,00	32,36	0,03	32,36	0,0
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	32,39	0,00	32,39	0,03	32,39	0,0
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	32,42	0,00	32,42	0,03	32,42	0,0
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	32,45	0,00	32,45	0,03	32,45	0,0
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	32,48	0,00	32,48	0,03	32,48	0,0
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	32,51	0,00	32,51	0,03	32,51	0,0
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	32,54	0,00	32,54	0,03	32,54	0,0
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	32,57	0,00	32,57	0,03	32,57	0,0
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	32,60	0,00	32,60	0,03	32,60	0,0
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	32,63	0,00	32,63	0,03	32,63	0,0
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	32,66	0,00	32,66	0,03	32,66	0,0
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	32,69	0,00	32,69	0,03	32,69	0,0
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	32,72	0,00	32,72	0,03	32,72	0,0
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	32,75	0,00	32,75	0,03	32,75	0,0
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	32,78	0,00	32,78	0,03	32,78	0,0
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	32,80	0,00	32,80	0,03	32,80	0,0
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	32,83	0,00	32,83	0,03	32,83	0,0
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	32,86	0,00	32,86	0,03	32,86	0,0
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	32,89	0,00	32,89	0,03	32,89	0,0
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	32,92	0,00	32,92	0,03	32,92	0,0
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	32,95	0,00	32,95	0,03	32,95	0,0
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	32,97	0,00	32,97	0,03	32,97	0,0
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	33,00	0,00	33,00	0,03	33,00	0,0
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	33,03	0,00	33,03	0,03	33,03	0,0
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	33,06	0,00	33,06	0,03	33,06	0,0
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	33,09	0,00	33,09	0,03	33,09	0,0
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	33,11	0,00	33,11	0,03	33,11	0,0
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	33,14	0,00	33,14	0,03	33,14	0,0
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	33,17	0,00	33,17	0,03	33,17	0,0
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	33,20	0,00	33,20	0,03	33,20	0,0
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	33,22	0,00	33,22	0,03	33,22	0,0
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	33,25	0,00	33,25	0,03	33,25	0,0
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	33,28	0,00	33,28	0,03	33,28	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	33,31	0,00	33,31	0,03	33,31	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	33,33	0,00	33,33	0,03	33,33	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	33,36	0,00	33,36	0,03	33,36	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	33,39	0,00	33,39	0,03	33,39	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	33,41	0,00	33,41	0,03	33,41	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	33,44	0,00	33,44	0,03	33,44	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	33,47	0,00	33,47	0,03	33,47	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	33,49	0,00	33,49	0,03	33,49	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	33,52	0,00	33,52	0,03	33,52	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	33,55	0,00	33,55	0,03	33,55	0,0

BACINO 2 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	33,57	0,00	33,57	0,03	33,57	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	33,60	0,00	33,60	0,03	33,60	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	33,62	0,00	33,62	0,03	33,62	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	33,65	0,00	33,65	0,03	33,65	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	33,68	0,00	33,68	0,03	33,68	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	33,70	0,00	33,70	0,03	33,70	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	33,73	0,00	33,73	0,03	33,73	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	33,75	0,00	33,75	0,03	33,75	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	33,78	0,00	33,78	0,03	33,78	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	33,81	0,00	33,81	0,03	33,81	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	33,83	0,00	33,83	0,03	33,83	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	33,86	0,00	33,86	0,03	33,86	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	33,88	0,00	33,88	0,03	33,88	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	33,91	0,00	33,91	0,03	33,91	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	33,93	0,00	33,93	0,03	33,93	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	33,96	0,00	33,96	0,03	33,96	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	33,98	0,00	33,98	0,03	33,98	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	34,01	0,00	34,01	0,02	34,01	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	34,03	0,00	34,03	0,02	34,03	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	34,06	0,00	34,06	0,02	34,06	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	34,08	0,00	34,08	0,02	34,08	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	34,11	0,00	34,11	0,02	34,11	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	34,13	0,00	34,13	0,02	34,13	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	34,16	0,00	34,16	0,02	34,16	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	34,18	0,00	34,18	0,02	34,18	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	34,21	0,00	34,21	0,02	34,21	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	34,23	0,00	34,23	0,02	34,23	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	34,26	0,00	34,26	0,02	34,26	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	34,28	0,00	34,28	0,02	34,28	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	34,30	0,00	34,30	0,02	34,30	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	34,33	0,00	34,33	0,02	34,33	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	34,35	0,00	34,35	0,02	34,35	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	34,38	0,00	34,38	0,02	34,38	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	34,40	0,00	34,40	0,02	34,40	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	34,42	0,00	34,42	0,02	34,42	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	34,45	0,00	34,45	0,02	34,45	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	34,47	0,00	34,47	0,02	34,47	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	34,50	0,00	34,50	0,02	34,50	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	34,52	0,00	34,52	0,02	34,52	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	34,54	0,00	34,54	0,02	34,54	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	34,57	0,00	34,57	0,02	34,57	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	34,59	0,00	34,59	0,02	34,59	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	34,61	0,00	34,61	0,02	34,61	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	34,64	0,00	34,64	0,02	34,64	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	34,66	0,00	34,66	0,02	34,66	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	34,68	0,00	34,68	0,02	34,68	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	34,71	0,00	34,71	0,02	34,71	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	34,73	0,00	34,73	0,02	34,73	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	34,75	0,00	34,75	0,02	34,75	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	34,78	0,00	34,78	0,02	34,78	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	34,80	0,00	34,80	0,02	34,80	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	34,82	0,00	34,82	0,02	34,82	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	34,85	0,00	34,85	0,02	34,85	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	34,87	0,00	34,87	0,02	34,87	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	34,89	0,00	34,89	0,02	34,89	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	34,91	0,00	34,91	0,02	34,91	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	34,94	0,00	34,94	0,02	34,94	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	34,96	0,00	34,96	0,02	34,96	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	34,98	0,00	34,98	0,02	34,98	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	35,00	0,00	35,00	0,02	35,00	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	35,03	0,00	35,03	0,02	35,03	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	35,05	0,00	35,05	0,02	35,05	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	35,07	0,00	35,07	0,02	35,07	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	35,09	0,00	35,09	0,02	35,09	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	35,12	0,00	35,12	0,02	35,12	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	35,14	0,00	35,14	0,02	35,14	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	35,16	0,00	35,16	0,02	35,16	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	35,18	0,00	35,18	0,02	35,18	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	35,20	0,00	35,20	0,02	35,20	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	35,23	0,00	35,23	0,02	35,23	0,0

BACINO 2 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	35,25	0,00	35,25	0,02	35,25	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	35,27	0,00	35,27	0,02	35,27	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	35,29	0,00	35,29	0,02	35,29	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	35,31	0,00	35,31	0,02	35,31	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	35,34	0,00	35,34	0,02	35,34	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	35,36	0,00	35,36	0,02	35,36	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	35,38	0,00	35,38	0,02	35,38	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	35,40	0,00	35,40	0,02	35,40	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	35,42	0,00	35,42	0,02	35,42	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	35,44	0,00	35,44	0,02	35,44	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	35,46	0,00	35,46	0,02	35,46	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	35,49	0,00	35,49	0,02	35,49	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	35,51	0,00	35,51	0,02	35,51	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	35,53	0,00	35,53	0,02	35,53	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	35,55	0,00	35,55	0,02	35,55	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	35,57	0,00	35,57	0,02	35,57	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	35,59	0,00	35,59	0,02	35,59	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	35,61	0,00	35,61	0,02	35,61	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	35,63	0,00	35,63	0,02	35,63	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	35,66	0,00	35,66	0,02	35,66	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	35,68	0,00	35,68	0,02	35,68	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	35,70	0,00	35,70	0,02	35,70	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	35,72	0,00	35,72	0,02	35,72	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	35,74	0,00	35,74	0,02	35,74	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	35,76	0,00	35,76	0,02	35,76	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	35,78	0,00	35,78	0,02	35,78	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	35,80	0,00	35,80	0,02	35,80	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	35,82	0,00	35,82	0,02	35,82	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	35,84	0,00	35,84	0,02	35,84	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	35,86	0,00	35,86	0,02	35,86	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	35,88	0,00	35,88	0,02	35,88	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	35,90	0,00	35,90	0,02	35,90	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	35,92	0,00	35,92	0,02	35,92	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	35,95	0,00	35,95	0,02	35,95	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	35,97	0,00	35,97	0,02	35,97	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	35,99	0,00	35,99	0,02	35,99	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	36,01	0,00	36,01	0,02	36,01	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	36,03	0,00	36,03	0,02	36,03	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	36,05	0,00	36,05	0,02	36,05	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	36,07	0,00	36,07	0,02	36,07	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	36,09	0,00	36,09	0,02	36,09	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	36,11	0,00	36,11	0,02	36,11	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	36,13	0,00	36,13	0,02	36,13	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	36,15	0,00	36,15	0,02	36,15	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	36,17	0,00	36,17	0,02	36,17	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	36,19	0,00	36,19	0,02	36,19	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	36,21	0,00	36,21	0,02	36,21	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	36,23	0,00	36,23	0,02	36,23	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	36,25	0,00	36,25	0,02	36,25	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	36,27	0,00	36,27	0,02	36,27	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	36,29	0,00	36,29	0,02	36,29	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	36,31	0,00	36,31	0,02	36,31	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	36,32	0,00	36,32	0,02	36,32	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	36,34	0,00	36,34	0,02	36,34	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	36,36	0,00	36,36	0,02	36,36	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	36,38	0,00	36,38	0,02	36,38	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	36,40	0,00	36,40	0,02	36,40	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	36,42	0,00	36,42	0,02	36,42	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	36,44	0,00	36,44	0,02	36,44	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	36,46	0,00	36,46	0,02	36,46	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	36,48	0,00	36,48	0,02	36,48	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	36,50	0,00	36,50	0,02	36,50	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	36,52	0,00	36,52	0,02	36,52	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	36,54	0,00	36,54	0,02	36,54	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	36,56	0,00	36,56	0,02	36,56	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	36,58	0,00	36,58	0,02	36,58	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	36,60	0,00	36,60	0,02	36,60	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	36,61	0,00	36,61	0,02	36,61	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	36,63	0,00	36,63	0,02	36,63	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	36,65	0,00	36,65	0,02	36,65	0,0

BACINO 2 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:15:00	2055	34,25	0,08	0,0764	76	36,67	0,00	36,67	0,02	36,67	0,0
10:20:00	2060	34,33	0,08	0,0764	76	36,69	0,00	36,69	0,02	36,69	0,0
10:25:00	2065	34,42	0,08	0,0765	76	36,71	0,00	36,71	0,02	36,71	0,0
10:30:00	2070	34,50	0,08	0,0765	77	36,73	0,00	36,73	0,02	36,73	0,0
10:35:00	2075	34,58	0,08	0,0766	77	36,75	0,00	36,75	0,02	36,75	0,0
10:40:00	2080	34,67	0,08	0,0766	77	36,77	0,00	36,77	0,02	36,77	0,0
10:45:00	2085	34,75	0,08	0,0766	77	36,78	0,00	36,78	0,02	36,78	0,0
10:50:00	2090	34,83	0,08	0,0767	77	36,80	0,00	36,80	0,02	36,80	0,0
10:55:00	2095	34,92	0,08	0,0767	77	36,82	0,00	36,82	0,02	36,82	0,0
11:00:00	2100	35,00	0,08	0,0767	77	36,84	0,00	36,84	0,02	36,84	0,0
11:05:00	2105	35,08	0,08	0,0768	77	36,86	0,00	36,86	0,02	36,86	0,0
11:10:00	2110	35,17	0,08	0,0768	77	36,88	0,00	36,88	0,02	36,88	0,0
11:15:00	2115	35,25	0,08	0,0769	77	36,90	0,00	36,90	0,02	36,90	0,0
11:20:00	2120	35,33	0,08	0,0769	77	36,91	0,00	36,91	0,02	36,91	0,0
11:25:00	2125	35,42	0,08	0,0769	77	36,93	0,00	36,93	0,02	36,93	0,0
11:30:00	2130	35,50	0,08	0,0770	77	36,95	0,00	36,95	0,02	36,95	0,0
11:35:00	2135	35,58	0,08	0,0770	77	36,97	0,00	36,97	0,02	36,97	0,0
11:40:00	2140	35,67	0,08	0,0771	77	36,99	0,00	36,99	0,02	36,99	0,0
11:45:00	2145	35,75	0,08	0,0771	77	37,01	0,00	37,01	0,02	37,01	0,0
11:50:00	2150	35,83	0,08	0,0771	77	37,02	0,00	37,02	0,02	37,02	0,0
11:55:00	2155	35,92	0,08	0,0772	77	37,04	0,00	37,04	0,02	37,04	0,0
12:00:00	2160	36,00	0,08	0,0772	77	37,06	0,00	37,06	0,02	37,06	0,0
12:05:00	2165	36,08	0,08	0,0772	77	37,08	0,00	37,08	0,02	37,08	0,0
12:10:00	2170	36,17	0,08	0,0773	77	37,10	0,00	37,10	0,02	37,10	0,0
12:15:00	2175	36,25	0,08	0,0773	77	37,12	0,00	37,12	0,02	37,12	0,0
12:20:00	2180	36,33	0,08	0,0774	77	37,13	0,00	37,13	0,02	37,13	0,0
12:25:00	2185	36,42	0,08	0,0774	77	37,15	0,00	37,15	0,02	37,15	0,0
12:30:00	2190	36,50	0,08	0,0774	77	37,17	0,00	37,17	0,02	37,17	0,0
12:35:00	2195	36,58	0,08	0,0775	77	37,19	0,00	37,19	0,02	37,19	0,0
12:40:00	2200	36,67	0,08	0,0775	78	37,21	0,00	37,21	0,02	37,21	0,0
12:45:00	2205	36,75	0,08	0,0775	78	37,22	0,00	37,22	0,02	37,22	0,0
12:50:00	2210	36,83	0,08	0,0776	78	37,24	0,00	37,24	0,02	37,24	0,0
12:55:00	2215	36,92	0,08	0,0776	78	37,26	0,00	37,26	0,02	37,26	0,0
13:00:00	2220	37,00	0,08	0,0777	78	37,28	0,00	37,28	0,02	37,28	0,0
13:05:00	2225	37,08	0,08	0,0777	78	37,29	0,00	37,29	0,02	37,29	0,0
13:10:00	2230	37,17	0,08	0,0777	78	37,31	0,00	37,31	0,02	37,31	0,0
13:15:00	2235	37,25	0,08	0,0778	78	37,33	0,00	37,33	0,02	37,33	0,0
13:20:00	2240	37,33	0,08	0,0778	78	37,35	0,00	37,35	0,02	37,35	0,0
13:25:00	2245	37,42	0,08	0,0778	78	37,37	0,00	37,37	0,02	37,37	0,0
13:30:00	2250	37,50	0,08	0,0779	78	37,38	0,00	37,38	0,02	37,38	0,0
13:35:00	2255	37,58	0,08	0,0779	78	37,40	0,00	37,40	0,02	37,40	0,0
13:40:00	2260	37,67	0,08	0,0780	78	37,42	0,00	37,42	0,02	37,42	0,0
13:45:00	2265	37,75	0,08	0,0780	78	37,44	0,00	37,44	0,02	37,44	0,0
13:50:00	2270	37,83	0,08	0,0780	78	37,45	0,00	37,45	0,02	37,45	0,0
13:55:00	2275	37,92	0,08	0,0781	78	37,47	0,00	37,47	0,02	37,47	0,0
14:00:00	2280	38,00	0,08	0,0781	78	37,49	0,00	37,49	0,02	37,49	0,0
14:05:00	2285	38,08	0,08	0,0781	78	37,51	0,00	37,51	0,02	37,51	0,0
14:10:00	2290	38,17	0,08	0,0782	78	37,52	0,00	37,52	0,02	37,52	0,0
14:15:00	2295	38,25	0,08	0,0782	78	37,54	0,00	37,54	0,02	37,54	0,0
14:20:00	2300	38,33	0,08	0,0782	78	37,56	0,00	37,56	0,02	37,56	0,0
14:25:00	2305	38,42	0,08	0,0783	78	37,57	0,00	37,57	0,02	37,57	0,0
14:30:00	2310	38,50	0,08	0,0783	78	37,59	0,00	37,59	0,02	37,59	0,0
14:35:00	2315	38,58	0,08	0,0784	78	37,61	0,00	37,61	0,02	37,61	0,0
14:40:00	2320	38,67	0,08	0,0784	78	37,63	0,00	37,63	0,02	37,63	0,0
14:45:00	2325	38,75	0,08	0,0784	78	37,64	0,00	37,64	0,02	37,64	0,0
14:50:00	2330	38,83	0,08	0,0785	78	37,66	0,00	37,66	0,02	37,66	0,0
14:55:00	2335	38,92	0,08	0,0785	78	37,68	0,00	37,68	0,02	37,68	0,0
15:00:00	2340	39,00	0,08	0,0785	79	37,69	0,00	37,69	0,02	37,69	0,0
15:05:00	2345	39,08	0,08	0,0786	79	37,71	0,00	37,71	0,02	37,71	0,0
15:10:00	2350	39,17	0,08	0,0786	79	37,73	0,00	37,73	0,02	37,73	0,0
15:15:00	2355	39,25	0,08	0,0786	79	37,75	0,00	37,75	0,02	37,75	0,0
15:20:00	2360	39,33	0,08	0,0787	79	37,76	0,00	37,76	0,02	37,76	0,0
15:25:00	2365	39,42	0,08	0,0787	79	37,78	0,00	37,78	0,02	37,78	0,0
15:30:00	2370	39,50	0,08	0,0787	79	37,80	0,00	37,80	0,02	37,80	0,0
15:35:00	2375	39,58	0,08	0,0788	79	37,81	0,00	37,81	0,02	37,81	0,0
15:40:00	2380	39,67	0,08	0,0788	79	37,83	0,00	37,83	0,02	37,83	0,0
15:45:00	2385	39,75	0,08	0,0788	79	37,85	0,00	37,85	0,02	37,85	0,0
15:50:00	2390	39,83	0,08	0,0789	79	37,86	0,00	37,86	0,02	37,86	0,0
15:55:00	2395	39,92	0,08	0,0789	79	37,88	0,00	37,88	0,02	37,88	0,0
16:00:00	2400	40,00	0,08	0,0790	79	37,90	0,00	37,90	0,02	37,90	0,0

BACINO 2 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:05:00	2405	40,08	0,08	0,0790	79	37,91	0,00	37,91	0,02	37,91	0,0
16:10:00	2410	40,17	0,08	0,0790	79	37,93	0,00	37,93	0,02	37,93	0,0
16:15:00	2415	40,25	0,08	0,0791	79	37,95	0,00	37,95	0,02	37,95	0,0
16:20:00	2420	40,33	0,08	0,0791	79	37,96	0,00	37,96	0,02	37,96	0,0
16:25:00	2425	40,42	0,08	0,0791	79	37,98	0,00	37,98	0,02	37,98	0,0
16:30:00	2430	40,50	0,08	0,0792	79	38,00	0,00	38,00	0,02	38,00	0,0
16:35:00	2435	40,58	0,08	0,0792	79	38,01	0,00	38,01	0,02	38,01	0,0
16:40:00	2440	40,67	0,08	0,0792	79	38,03	0,00	38,03	0,02	38,03	0,0
16:45:00	2445	40,75	0,08	0,0793	79	38,05	0,00	38,05	0,02	38,05	0,0
16:50:00	2450	40,83	0,08	0,0793	79	38,06	0,00	38,06	0,02	38,06	0,0
16:55:00	2455	40,92	0,08	0,0793	79	38,08	0,00	38,08	0,02	38,08	0,0
17:00:00	2460	41,00	0,08	0,0794	79	38,10	0,00	38,10	0,02	38,10	0,0
17:05:00	2465	41,08	0,08	0,0794	79	38,11	0,00	38,11	0,02	38,11	0,0
17:10:00	2470	41,17	0,08	0,0794	79	38,13	0,00	38,13	0,02	38,13	0,0
17:15:00	2475	41,25	0,08	0,0795	79	38,15	0,00	38,15	0,02	38,15	0,0
17:20:00	2480	41,33	0,08	0,0795	80	38,16	0,00	38,16	0,02	38,16	0,0
17:25:00	2485	41,42	0,08	0,0795	80	38,18	0,00	38,18	0,02	38,18	0,0
17:30:00	2490	41,50	0,08	0,0796	80	38,19	0,00	38,19	0,02	38,19	0,0
17:35:00	2495	41,58	0,08	0,0796	80	38,21	0,00	38,21	0,02	38,21	0,0
17:40:00	2500	41,67	0,08	0,0796	80	38,23	0,00	38,23	0,02	38,23	0,0
17:45:00	2505	41,75	0,08	0,0797	80	38,24	0,00	38,24	0,02	38,24	0,0
17:50:00	2510	41,83	0,08	0,0797	80	38,26	0,00	38,26	0,02	38,26	0,0
17:55:00	2515	41,92	0,08	0,0797	80	38,28	0,00	38,28	0,02	38,28	0,0
18:00:00	2520	42,00	0,08	0,0798	80	38,29	0,00	38,29	0,02	38,29	0,0
18:05:00	2525	42,08	0,08	0,0798	80	38,31	0,00	38,31	0,02	38,31	0,0
18:10:00	2530	42,17	0,08	0,0798	80	38,32	0,00	38,32	0,02	38,32	0,0
18:15:00	2535	42,25	0,08	0,0799	80	38,34	0,00	38,34	0,02	38,34	0,0
18:20:00	2540	42,33	0,08	0,0799	80	38,36	0,00	38,36	0,02	38,36	0,0
18:25:00	2545	42,42	0,08	0,0799	80	38,37	0,00	38,37	0,02	38,37	0,0
18:30:00	2550	42,50	0,08	0,0800	80	38,39	0,00	38,39	0,02	38,39	0,0
18:35:00	2555	42,58	0,08	0,0800	80	38,40	0,00	38,40	0,02	38,40	0,0
18:40:00	2560	42,67	0,08	0,0800	80	38,42	0,00	38,42	0,02	38,42	0,0
18:45:00	2565	42,75	0,08	0,0801	80	38,44	0,00	38,44	0,02	38,44	0,0
18:50:00	2570	42,83	0,08	0,0801	80	38,45	0,00	38,45	0,02	38,45	0,0
18:55:00	2575	42,92	0,08	0,0801	80	38,47	0,00	38,47	0,02	38,47	0,0
19:00:00	2580	43,00	0,08	0,0802	80	38,48	0,00	38,48	0,02	38,48	0,0
19:05:00	2585	43,08	0,08	0,0802	80	38,50	0,00	38,50	0,02	38,50	0,0
19:10:00	2590	43,17	0,08	0,0802	80	38,51	0,00	38,51	0,02	38,51	0,0
19:15:00	2595	43,25	0,08	0,0803	80	38,53	0,00	38,53	0,02	38,53	0,0
19:20:00	2600	43,33	0,08	0,0803	80	38,55	0,00	38,55	0,02	38,55	0,0
19:25:00	2605	43,42	0,08	0,0803	80	38,56	0,00	38,56	0,02	38,56	0,0
19:30:00	2610	43,50	0,08	0,0804	80	38,58	0,00	38,58	0,02	38,58	0,0
19:35:00	2615	43,58	0,08	0,0804	80	38,59	0,00	38,59	0,02	38,59	0,0
19:40:00	2620	43,67	0,08	0,0804	80	38,61	0,00	38,61	0,02	38,61	0,0
19:45:00	2625	43,75	0,08	0,0805	80	38,62	0,00	38,62	0,02	38,62	0,0
19:50:00	2630	43,83	0,08	0,0805	81	38,64	0,00	38,64	0,02	38,64	0,0
19:55:00	2635	43,92	0,08	0,0805	81	38,66	0,00	38,66	0,02	38,66	0,0
20:00:00	2640	44,00	0,08	0,0806	81	38,67	0,00	38,67	0,02	38,67	0,0
20:05:00	2645	44,08	0,08	0,0806	81	38,69	0,00	38,69	0,02	38,69	0,0
20:10:00	2650	44,17	0,08	0,0806	81	38,70	0,00	38,70	0,02	38,70	0,0
20:15:00	2655	44,25	0,08	0,0807	81	38,72	0,00	38,72	0,02	38,72	0,0
20:20:00	2660	44,33	0,08	0,0807	81	38,73	0,00	38,73	0,02	38,73	0,0
20:25:00	2665	44,42	0,08	0,0807	81	38,75	0,00	38,75	0,02	38,75	0,0
20:30:00	2670	44,50	0,08	0,0808	81	38,76	0,00	38,76	0,02	38,76	0,0
20:35:00	2675	44,58	0,08	0,0808	81	38,78	0,00	38,78	0,02	38,78	0,0
20:40:00	2680	44,67	0,08	0,0808	81	38,79	0,00	38,79	0,02	38,79	0,0
20:45:00	2685	44,75	0,08	0,0809	81	38,81	0,00	38,81	0,02	38,81	0,0
20:50:00	2690	44,83	0,08	0,0809	81	38,83	0,00	38,83	0,02	38,83	0,0
20:55:00	2695	44,92	0,08	0,0809	81	38,84	0,00	38,84	0,02	38,84	0,0
21:00:00	2700	45,00	0,08	0,0809	81	38,86	0,00	38,86	0,02	38,86	0,0
21:05:00	2705	45,08	0,08	0,0810	81	38,87	0,00	38,87	0,02	38,87	0,0
21:10:00	2710	45,17	0,08	0,0810	81	38,89	0,00	38,89	0,02	38,89	0,0
21:15:00	2715	45,25	0,08	0,0810	81	38,90	0,00	38,90	0,02	38,90	0,0
21:20:00	2720	45,33	0,08	0,0811	81	38,92	0,00	38,92	0,02	38,92	0,0
21:25:00	2725	45,42	0,08	0,0811	81	38,93	0,00	38,93	0,02	38,93	0,0
21:30:00	2730	45,50	0,08	0,0811	81	38,95	0,00	38,95	0,02	38,95	0,0
21:35:00	2735	45,58	0,08	0,0812	81	38,96	0,00	38,96	0,02	38,96	0,0
21:40:00	2740	45,67	0,08	0,0812	81	38,98	0,00	38,98	0,02	38,98	0,0
21:45:00	2745	45,75	0,08	0,0812	81	38,99	0,00	38,99	0,02	38,99	0,0
21:50:00	2750	45,83	0,08	0,0813	81	39,01	0,00	39,01	0,02	39,01	0,0

BACINO 2 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21:55:00	2755	45,92	0,08	0,0813	81	39,02	0,00	39,02	0,02	39,02	0,0
22:00:00	2760	46,00	0,08	0,0813	81	39,04	0,00	39,04	0,02	39,04	0,0
22:05:00	2765	46,08	0,08	0,0814	81	39,05	0,00	39,05	0,02	39,05	0,0
22:10:00	2770	46,17	0,08	0,0814	81	39,07	0,00	39,07	0,02	39,07	0,0
22:15:00	2775	46,25	0,08	0,0814	81	39,08	0,00	39,08	0,02	39,08	0,0
22:20:00	2780	46,33	0,08	0,0815	81	39,10	0,00	39,10	0,02	39,10	0,0
22:25:00	2785	46,42	0,08	0,0815	81	39,11	0,00	39,11	0,02	39,11	0,0
22:30:00	2790	46,50	0,08	0,0815	82	39,13	0,00	39,13	0,02	39,13	0,0
22:35:00	2795	46,58	0,08	0,0815	82	39,14	0,00	39,14	0,02	39,14	0,0
22:40:00	2800	46,67	0,08	0,0816	82	39,16	0,00	39,16	0,02	39,16	0,0
22:45:00	2805	46,75	0,08	0,0816	82	39,17	0,00	39,17	0,02	39,17	0,0
22:50:00	2810	46,83	0,08	0,0816	82	39,19	0,00	39,19	0,02	39,19	0,0
22:55:00	2815	46,92	0,08	0,0817	82	39,20	0,00	39,20	0,02	39,20	0,0
23:00:00	2820	47,00	0,08	0,0817	82	39,22	0,00	39,22	0,02	39,22	0,0
23:05:00	2825	47,08	0,08	0,0817	82	39,23	0,00	39,23	0,02	39,23	0,0
23:10:00	2830	47,17	0,08	0,0818	82	39,25	0,00	39,25	0,02	39,25	0,0
23:15:00	2835	47,25	0,08	0,0818	82	39,26	0,00	39,26	0,02	39,26	0,0
23:20:00	2840	47,33	0,08	0,0818	82	39,27	0,00	39,27	0,02	39,27	0,0
23:25:00	2845	47,42	0,08	0,0819	82	39,29	0,00	39,29	0,02	39,29	0,0
23:30:00	2850	47,50	0,08	0,0819	82	39,30	0,00	39,30	0,02	39,30	0,0
23:35:00	2855	47,58	0,08	0,0819	82	39,32	0,00	39,32	0,02	39,32	0,0
23:40:00	2860	47,67	0,08	0,0819	82	39,33	0,00	39,33	0,02	39,33	0,0
23:45:00	2865	47,75	0,08	0,0820	82	39,35	0,00	39,35	0,02	39,35	0,0
23:50:00	2870	47,83	0,08	0,0820	82	39,36	0,00	39,36	0,02	39,36	0,0
23:55:00	2875	47,92	0,08	0,0820	82	39,38	0,00	39,38	0,02	39,38	0,0
00:00:00	2880	48,00	0,08	0,0821	82	39,39	0,00	39,39	0,02	39,39	0,0
00:05:00	2885	48,08	0,08	0,0821	82	39,41	0,00	39,41	0,02	39,41	0,0
00:10:00	2890	48,17	0,08	0,0821	82	39,42	0,00	39,42	0,02	39,42	0,0
00:15:00	2895	48,25	0,08	0,0822	82	39,43	0,00	39,43	0,02	39,43	0,0
00:20:00	2900	48,33	0,08	0,0822	82	39,45	0,00	39,45	0,02	39,45	0,0
00:25:00	2905	48,42	0,08	0,0822	82	39,46	0,00	39,46	0,02	39,46	0,0
00:30:00	2910	48,50	0,08	0,0822	82	39,48	0,00	39,48	0,02	39,48	0,0
00:35:00	2915	48,58	0,08	0,0823	82	39,49	0,00	39,49	0,02	39,49	0,0
00:40:00	2920	48,67	0,08	0,0823	82	39,51	0,00	39,51	0,02	39,51	0,0
00:45:00	2925	48,75	0,08	0,0823	82	39,52	0,00	39,52	0,02	39,52	0,0
00:50:00	2930	48,83	0,08	0,0824	82	39,54	0,00	39,54	0,02	39,54	0,0
00:55:00	2935	48,92	0,08	0,0824	82	39,55	0,00	39,55	0,02	39,55	0,0
01:00:00	2940	49,00	0,08	0,0824	82	39,56	0,00	39,56	0,02	39,56	0,0
01:05:00	2945	49,08	0,08	0,0825	82	39,58	0,00	39,58	0,02	39,58	0,0
01:10:00	2950	49,17	0,08	0,0825	82	39,59	0,00	39,59	0,02	39,59	0,0
01:15:00	2955	49,25	0,08	0,0825	83	39,61	0,00	39,61	0,02	39,61	0,0
01:20:00	2960	49,33	0,08	0,0825	83	39,62	0,00	39,62	0,02	39,62	0,0
01:25:00	2965	49,42	0,08	0,0826	83	39,63	0,00	39,63	0,02	39,63	0,0
01:30:00	2970	49,50	0,08	0,0826	83	39,65	0,00	39,65	0,02	39,65	0,0
01:35:00	2975	49,58	0,08	0,0826	83	39,66	0,00	39,66	0,02	39,66	0,0
01:40:00	2980	49,67	0,08	0,0827	83	39,68	0,00	39,68	0,02	39,68	0,0
01:45:00	2985	49,75	0,08	0,0827	83	39,69	0,00	39,69	0,02	39,69	0,0
01:50:00	2990	49,83	0,08	0,0827	83	39,71	0,00	39,71	0,02	39,71	0,0
01:55:00	2995	49,92	0,08	0,0827	83	39,72	0,00	39,72	0,02	39,72	0,0
02:00:00	3000	50,00	0,08	0,0828	83	39,73	0,00	39,73	0,02	39,73	0,0
02:05:00	3005	50,08	0,08	0,0828	83	39,75	0,00	39,75	0,02	39,75	0,0
02:10:00	3010	50,17	0,08	0,0828	83	39,76	0,00	39,76	0,02	39,76	0,0
02:15:00	3015	50,25	0,08	0,0829	83	39,78	0,00	39,78	0,02	39,78	0,0
02:20:00	3020	50,33	0,08	0,0829	83	39,79	0,00	39,79	0,02	39,79	0,0
02:25:00	3025	50,42	0,08	0,0829	83	39,80	0,00	39,80	0,02	39,80	0,0
02:30:00	3030	50,50	0,08	0,0830	83	39,82	0,00	39,82	0,02	39,82	0,0
02:35:00	3035	50,58	0,08	0,0830	83	39,83	0,00	39,83	0,02	39,83	0,0
02:40:00	3040	50,67	0,08	0,0830	83	39,85	0,00	39,85	0,02	39,85	0,0
02:45:00	3045	50,75	0,08	0,0830	83	39,86	0,00	39,86	0,02	39,86	0,0
02:50:00	3050	50,83	0,08	0,0831	83	39,87	0,00	39,87	0,02	39,87	0,0
02:55:00	3055	50,92	0,08	0,0831	83	39,89	0,00	39,89	0,02	39,89	0,0
03:00:00	3060	51,00	0,08	0,0831	83	39,90	0,00	39,90	0,02	39,90	0,0
03:05:00	3065	51,08	0,08	0,0832	83	39,91	0,00	39,91	0,02	39,91	0,0
03:10:00	3070	51,17	0,08	0,0832	83	39,93	0,00	39,93	0,02	39,93	0,0
03:15:00	3075	51,25	0,08	0,0832	83	39,94	0,00	39,94	0,02	39,94	0,0
03:20:00	3080	51,33	0,08	0,0832	83	39,96	0,00	39,96	0,02	39,96	0,0
03:25:00	3085	51,42	0,08	0,0833	83	39,97	0,00	39,97	0,02	39,97	0,0
03:30:00	3090	51,50	0,08	0,0833	83	39,98	0,00	39,98	0,02	39,98	0,0
03:35:00	3095	51,58	0,08	0,0833	83	40,00	0,00	40,00	0,02	40,00	0,0
03:40:00	3100	51,67	0,08	0,0834	83	40,01	0,00	40,01	0,02	40,01	0,0

BACINO 2 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
03:45:00	3105	51,75	0,08	0,0834	83	40,02	0,00	40,02	0,02	40,02	0,0
03:50:00	3110	51,83	0,08	0,0834	83	40,04	0,00	40,04	0,02	40,04	0,0
03:55:00	3115	51,92	0,08	0,0834	83	40,05	0,00	40,05	0,02	40,05	0,0
04:00:00	3120	52,00	0,08	0,0835	83	40,07	0,00	40,07	0,02	40,07	0,0
04:05:00	3125	52,08	0,08	0,0835	83	40,08	0,00	40,08	0,02	40,08	0,0
04:10:00	3130	52,17	0,08	0,0835	84	40,09	0,00	40,09	0,02	40,09	0,0
04:15:00	3135	52,25	0,08	0,0836	84	40,11	0,00	40,11	0,02	40,11	0,0
04:20:00	3140	52,33	0,08	0,0836	84	40,12	0,00	40,12	0,02	40,12	0,0
04:25:00	3145	52,42	0,08	0,0836	84	40,13	0,00	40,13	0,02	40,13	0,0
04:30:00	3150	52,50	0,08	0,0836	84	40,15	0,00	40,15	0,02	40,15	0,0
04:35:00	3155	52,58	0,08	0,0837	84	40,16	0,00	40,16	0,02	40,16	0,0
04:40:00	3160	52,67	0,08	0,0837	84	40,17	0,00	40,17	0,02	40,17	0,0
04:45:00	3165	52,75	0,08	0,0837	84	40,19	0,00	40,19	0,02	40,19	0,0
04:50:00	3170	52,83	0,08	0,0838	84	40,20	0,00	40,20	0,02	40,20	0,0
04:55:00	3175	52,92	0,08	0,0838	84	40,21	0,00	40,21	0,02	40,21	0,0
05:00:00	3180	53,00	0,08	0,0838	84	40,23	0,00	40,23	0,02	40,23	0,0
05:05:00	3185	53,08	0,08	0,0838	84	40,24	0,00	40,24	0,02	40,24	0,0
05:10:00	3190	53,17	0,08	0,0839	84	40,25	0,00	40,25	0,02	40,25	0,0
05:15:00	3195	53,25	0,08	0,0839	84	40,27	0,00	40,27	0,02	40,27	0,0
05:20:00	3200	53,33	0,08	0,0839	84	40,28	0,00	40,28	0,02	40,28	0,0
05:25:00	3205	53,42	0,08	0,0839	84	40,29	0,00	40,29	0,02	40,29	0,0
05:30:00	3210	53,50	0,08	0,0840	84	40,31	0,00	40,31	0,02	40,31	0,0
05:35:00	3215	53,58	0,08	0,0840	84	40,32	0,00	40,32	0,02	40,32	0,0
05:40:00	3220	53,67	0,08	0,0840	84	40,33	0,00	40,33	0,02	40,33	0,0
05:45:00	3225	53,75	0,08	0,0841	84	40,35	0,00	40,35	0,02	40,35	0,0
05:50:00	3230	53,83	0,08	0,0841	84	40,36	0,00	40,36	0,02	40,36	0,0
05:55:00	3235	53,92	0,08	0,0841	84	40,37	0,00	40,37	0,02	40,37	0,0
06:00:00	3240	54,00	0,08	0,0841	84	40,39	0,00	40,39	0,02	40,39	0,0
06:05:00	3245	54,08	0,08	0,0842	84	40,40	0,00	40,40	0,02	40,40	0,0
06:10:00	3250	54,17	0,08	0,0842	84	40,41	0,00	40,41	0,02	40,41	0,0
06:15:00	3255	54,25	0,08	0,0842	84	40,43	0,00	40,43	0,02	40,43	0,0
06:20:00	3260	54,33	0,08	0,0842	84	40,44	0,00	40,44	0,02	40,44	0,0
06:25:00	3265	54,42	0,08	0,0843	84	40,45	0,00	40,45	0,02	40,45	0,0
06:30:00	3270	54,50	0,08	0,0843	84	40,47	0,00	40,47	0,02	40,47	0,0
06:35:00	3275	54,58	0,08	0,0843	84	40,48	0,00	40,48	0,02	40,48	0,0
06:40:00	3280	54,67	0,08	0,0844	84	40,49	0,00	40,49	0,02	40,49	0,0
06:45:00	3285	54,75	0,08	0,0844	84	40,51	0,00	40,51	0,02	40,51	0,0
06:50:00	3290	54,83	0,08	0,0844	84	40,52	0,00	40,52	0,02	40,52	0,0
06:55:00	3295	54,92	0,08	0,0844	84	40,53	0,00	40,53	0,02	40,53	0,0
07:00:00	3300	55,00	0,08	0,0845	84	40,54	0,00	40,54	0,02	40,54	0,0
07:05:00	3305	55,08	0,08	0,0845	84	40,56	0,00	40,56	0,02	40,56	0,0
07:10:00	3310	55,17	0,08	0,0845	85	40,57	0,00	40,57	0,02	40,57	0,0
07:15:00	3315	55,25	0,08	0,0845	85	40,58	0,00	40,58	0,02	40,58	0,0
07:20:00	3320	55,33	0,08	0,0846	85	40,60	0,00	40,60	0,02	40,60	0,0
07:25:00	3325	55,42	0,08	0,0846	85	40,61	0,00	40,61	0,02	40,61	0,0
07:30:00	3330	55,50	0,08	0,0846	85	40,62	0,00	40,62	0,02	40,62	0,0
07:35:00	3335	55,58	0,08	0,0847	85	40,64	0,00	40,64	0,02	40,64	0,0
07:40:00	3340	55,67	0,08	0,0847	85	40,65	0,00	40,65	0,02	40,65	0,0
07:45:00	3345	55,75	0,08	0,0847	85	40,66	0,00	40,66	0,02	40,66	0,0
07:50:00	3350	55,83	0,08	0,0847	85	40,67	0,00	40,67	0,02	40,67	0,0
07:55:00	3355	55,92	0,08	0,0848	85	40,69	0,00	40,69	0,02	40,69	0,0
08:00:00	3360	56,00	0,08	0,0848	85	40,70	0,00	40,70	0,02	40,70	0,0
08:05:00	3365	56,08	0,08	0,0848	85	40,71	0,00	40,71	0,02	40,71	0,0
08:10:00	3370	56,17	0,08	0,0848	85	40,73	0,00	40,73	0,02	40,73	0,0
08:15:00	3375	56,25	0,08	0,0849	85	40,74	0,00	40,74	0,02	40,74	0,0
08:20:00	3380	56,33	0,08	0,0849	85	40,75	0,00	40,75	0,02	40,75	0,0
08:25:00	3385	56,42	0,08	0,0849	85	40,76	0,00	40,76	0,02	40,76	0,0
08:30:00	3390	56,50	0,08	0,0850	85	40,78	0,00	40,78	0,02	40,78	0,0
08:35:00	3395	56,58	0,08	0,0850	85	40,79	0,00	40,79	0,02	40,79	0,0
08:40:00	3400	56,67	0,08	0,0850	85	40,80	0,00	40,80	0,02	40,80	0,0
08:45:00	3405	56,75	0,08	0,0850	85	40,81	0,00	40,81	0,02	40,81	0,0
08:50:00	3410	56,83	0,08	0,0851	85	40,83	0,00	40,83	0,02	40,83	0,0
08:55:00	3415	56,92	0,08	0,0851	85	40,84	0,00	40,84	0,02	40,84	0,0
09:00:00	3420	57,00	0,08	0,0851	85	40,85	0,00	40,85	0,02	40,85	0,0
09:05:00	3425	57,08	0,08	0,0851	85	40,87	0,00	40,87	0,02	40,87	0,0
09:10:00	3430	57,17	0,08	0,0852	85	40,88	0,00	40,88	0,02	40,88	0,0
09:15:00	3435	57,25	0,08	0,0852	85	40,89	0,00	40,89	0,02	40,89	0,0
09:20:00	3440	57,33	0,08	0,0852	85	40,90	0,00	40,90	0,02	40,90	0,0
09:25:00	3445	57,42	0,08	0,0852	85	40,92	0,00	40,92	0,02	40,92	0,0
09:30:00	3450	57,50	0,08	0,0853	85	40,93	0,00	40,93	0,02	40,93	0,0

BACINO 2 - AREE AGRICOLE

ESEMPIO 1 - VERBALE										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h							
				h [m]	h [mm]	Volume affluente [m3] (Sup.Eq.*h)					
				h	h	PII Calchi	PII Parri	Totale			
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	[m]	[mm]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
09:35:00	3455	57,58	0,08	0,0853	85	40,94	0,00	40,94	0,02	40,94	0,0
09:40:00	3460	57,67	0,08	0,0853	85	40,95	0,00	40,95	0,02	40,95	0,0
09:45:00	3465	57,75	0,08	0,0853	85	40,97	0,00	40,97	0,02	40,97	0,0
09:50:00	3470	57,83	0,08	0,0854	85	40,98	0,00	40,98	0,02	40,98	0,0
09:55:00	3475	57,92	0,08	0,0854	85	40,99	0,00	40,99	0,02	40,99	0,0
10:00:00	3480	58,00	0,08	0,0854	85	41,00	0,00	41,00	0,02	41,00	0,0
10:05:00	3485	58,08	0,08	0,0855	85	41,02	0,00	41,02	0,02	41,02	0,0
10:10:00	3490	58,17	0,08	0,0855	85	41,03	0,00	41,03	0,02	41,03	0,0
10:15:00	3495	58,25	0,08	0,0855	86	41,04	0,00	41,04	0,02	41,04	0,0
10:20:00	3500	58,33	0,08	0,0855	86	41,05	0,00	41,05	0,02	41,05	0,0
10:25:00	3505	58,42	0,08	0,0856	86	41,07	0,00	41,07	0,02	41,07	0,0
10:30:00	3510	58,50	0,08	0,0856	86	41,08	0,00	41,08	0,02	41,08	0,0
10:35:00	3515	58,58	0,08	0,0856	86	41,09	0,00	41,09	0,02	41,09	0,0
10:40:00	3520	58,67	0,08	0,0856	86	41,10	0,00	41,10	0,02	41,10	0,0
10:45:00	3525	58,75	0,08	0,0857	86	41,12	0,00	41,12	0,02	41,12	0,0
10:50:00	3530	58,83	0,08	0,0857	86	41,13	0,00	41,13	0,02	41,13	0,0
10:55:00	3535	58,92	0,08	0,0857	86	41,14	0,00	41,14	0,02	41,14	0,0
11:00:00	3540	59,00	0,08	0,0857	86	41,15	0,00	41,15	0,02	41,15	0,0
11:05:00	3545	59,08	0,08	0,0858	86	41,16	0,00	41,16	0,02	41,16	0,0
11:10:00	3550	59,17	0,08	0,0858	86	41,18	0,00	41,18	0,02	41,18	0,0
11:15:00	3555	59,25	0,08	0,0858	86	41,19	0,00	41,19	0,02	41,19	0,0
11:20:00	3560	59,33	0,08	0,0858	86	41,20	0,00	41,20	0,02	41,20	0,0
11:25:00	3565	59,42	0,08	0,0859	86	41,21	0,00	41,21	0,02	41,21	0,0
11:30:00	3570	59,50	0,08	0,0859	86	41,23	0,00	41,23	0,02	41,23	0,0
11:35:00	3575	59,58	0,08	0,0859	86	41,24	0,00	41,24	0,02	41,24	0,0
11:40:00	3580	59,67	0,08	0,0859	86	41,25	0,00	41,25	0,02	41,25	0,0
Max									10.2		9.6

COMUNE DI MINERBIO
RETI DI DRENAGGIO ACQUE REFLUE E ACQUE METEORICHE
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

METODO DELLE SOLE PIOGGE
(Afflussi/Deflussi)

BACINO 1 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	49,91	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	49,91	0,00	49,91	7,90	0,62	49,3
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	57,81	0,00	57,81	5,19	1,25	56,6
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	63,00	0,00	63,00	3,96	1,87	61,1
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	66,96	0,00	66,96	3,24	2,50	64,5
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	70,20	0,00	70,20	2,77	3,12	67,1
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	72,97	0,00	72,97	2,42	3,74	69,2
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	75,39	0,00	75,39	2,16	4,37	71,0
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	77,56	0,00	77,56	1,96	4,99	72,6
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	79,52	0,00	79,52	1,80	5,62	73,9
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	81,31	0,00	81,31	1,66	6,24	75,1
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	82,97	0,00	82,97	1,54	6,86	76,1
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	84,52	0,00	84,52	1,45	7,49	77,0
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	85,96	0,00	85,96	1,36	8,11	77,9
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	87,33	0,00	87,33	1,29	8,74	78,6
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	88,61	0,00	88,61	1,22	9,36	79,3
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	89,83	0,00	89,83	1,16	9,98	79,8
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	91,00	0,00	91,00	1,11	10,61	80,4
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	92,10	0,00	92,10	1,06	11,23	80,9
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	93,17	0,00	93,17	1,02	11,86	81,3
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	94,19	0,00	94,19	0,98	12,48	81,7
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	95,16	0,00	95,16	0,94	13,10	82,1
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	96,11	0,00	96,11	0,91	13,73	82,4
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	97,02	0,00	97,02	0,88	14,35	82,7
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	97,90	0,00	97,90	0,85	14,98	82,9
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	98,75	0,00	98,75	0,82	15,60	83,1
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	99,57	0,00	99,57	0,80	16,22	83,3
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	100,37	0,00	100,37	0,78	16,85	83,5
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	101,15	0,00	101,15	0,76	17,47	83,7
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	101,90	0,00	101,90	0,74	18,10	83,8
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	102,64	0,00	102,64	0,72	18,72	83,9
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	103,36	0,00	103,36	0,70	19,34	84,0
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	104,05	0,00	104,05	0,68	19,97	84,1
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	104,73	0,00	104,73	0,66	20,59	84,1
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	105,40	0,00	105,40	0,65	21,22	84,2
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	106,05	0,00	106,05	0,64	21,84	84,2
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	106,68	0,00	106,68	0,62	22,46	84,2
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	107,31	0,00	107,31	0,61	23,09	84,2
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	107,91	0,00	107,91	0,60	23,71	84,2
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	108,51	0,00	108,51	0,58	24,34	84,2
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	109,09	0,00	109,09	0,57	24,96	84,1
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	109,67	0,00	109,67	0,56	25,58	84,1
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	110,23	0,00	110,23	0,55	26,21	84,0
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	110,78	0,00	110,78	0,54	26,83	83,9
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	111,32	0,00	111,32	0,53	27,46	83,9
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	111,85	0,00	111,85	0,52	28,08	83,8
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	112,38	0,00	112,38	0,51	28,70	83,7
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	112,89	0,00	112,89	0,50	29,33	83,6
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	113,39	0,00	113,39	0,50	29,95	83,4
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	113,89	0,00	113,89	0,49	30,58	83,3
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	114,38	0,00	114,38	0,48	31,20	83,2
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	114,86	0,00	114,86	0,47	31,82	83,0
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	115,33	0,00	115,33	0,47	32,45	82,9
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	115,80	0,00	115,80	0,46	33,07	82,7
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	116,26	0,00	116,26	0,45	33,70	82,6
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	116,71	0,00	116,71	0,45	34,32	82,4
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	117,16	0,00	117,16	0,44	34,94	82,2
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	117,60	0,00	117,60	0,43	35,57	82,0
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	118,04	0,00	118,04	0,43	36,19	81,8
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	118,46	0,00	118,46	0,42	36,82	81,6
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	118,89	0,00	118,89	0,42	37,44	81,4

BACINO 1 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	119,30	0,00	119,30	0,41	38,06	81,2
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	119,72	0,00	119,72	0,41	38,69	81,0
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	120,12	0,00	120,12	0,40	39,31	80,8
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	120,52	0,00	120,52	0,40	39,94	80,6
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	120,92	0,00	120,92	0,39	40,56	80,4
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	121,31	0,00	121,31	0,39	41,18	80,1
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	121,70	0,00	121,70	0,38	41,81	79,9
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	122,08	0,00	122,08	0,38	42,43	79,7
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	122,46	0,00	122,46	0,37	43,06	79,4
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	122,84	0,00	122,84	0,37	43,68	79,2
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	123,21	0,00	123,21	0,37	44,30	78,9
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	123,57	0,00	123,57	0,36	44,93	78,6
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	123,93	0,00	123,93	0,36	45,55	78,4
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	124,29	0,00	124,29	0,35	46,18	78,1
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	124,65	0,00	124,65	0,35	46,80	77,8
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	125,00	0,00	125,00	0,35	47,42	77,6
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	125,34	0,00	125,34	0,34	48,05	77,3
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	125,69	0,00	125,69	0,34	48,67	77,0
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	126,03	0,00	126,03	0,34	49,30	76,7
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	126,36	0,00	126,36	0,33	49,92	76,4
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	126,70	0,00	126,70	0,33	50,54	76,2
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	127,03	0,00	127,03	0,33	51,17	75,9
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	127,35	0,00	127,35	0,32	51,79	75,6
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	127,68	0,00	127,68	0,32	52,42	75,3
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	128,00	0,00	128,00	0,32	53,04	75,0
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	128,32	0,00	128,32	0,31	53,66	74,7
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	128,63	0,00	128,63	0,31	54,29	74,3
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	128,94	0,00	128,94	0,31	54,91	74,0
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	129,25	0,00	129,25	0,31	55,54	73,7
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	129,56	0,00	129,56	0,30	56,16	73,4
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	129,86	0,00	129,86	0,30	56,78	73,1
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	130,16	0,00	130,16	0,30	57,41	72,8
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	130,46	0,00	130,46	0,30	58,03	72,4
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	130,76	0,00	130,76	0,29	58,66	72,1
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	131,05	0,00	131,05	0,29	59,28	71,8
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	131,34	0,00	131,34	0,29	59,90	71,4
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	131,63	0,00	131,63	0,29	60,53	71,1
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	131,92	0,00	131,92	0,28	61,15	70,8
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	132,20	0,00	132,20	0,28	61,78	70,4
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	132,48	0,00	132,48	0,28	62,40	70,1
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	132,76	0,00	132,76	0,28	63,02	69,7
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	133,04	0,00	133,04	0,28	63,65	69,4
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	133,32	0,00	133,32	0,27	64,27	69,0
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	133,59	0,00	133,59	0,27	64,90	68,7
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	133,86	0,00	133,86	0,27	65,52	68,3
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	134,13	0,00	134,13	0,27	66,14	68,0
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	134,40	0,00	134,40	0,27	66,77	67,6
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	134,66	0,00	134,66	0,26	67,39	67,3
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	134,93	0,00	134,93	0,26	68,02	66,9
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	135,19	0,00	135,19	0,26	68,64	66,5
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	135,45	0,00	135,45	0,26	69,26	66,2
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	135,71	0,00	135,71	0,26	69,89	65,8
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	135,96	0,00	135,96	0,25	70,51	65,5
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	136,22	0,00	136,22	0,25	71,14	65,1
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	136,47	0,00	136,47	0,25	71,76	64,7
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	136,72	0,00	136,72	0,25	72,38	64,3
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	136,97	0,00	136,97	0,25	73,01	64,0
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	137,22	0,00	137,22	0,25	73,63	63,6
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	137,46	0,00	137,46	0,24	74,26	63,2
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	137,71	0,00	137,71	0,24	74,88	62,8
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	137,95	0,00	137,95	0,24	75,50	62,4
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	138,19	0,00	138,19	0,24	76,13	62,1
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	138,43	0,00	138,43	0,24	76,75	61,7
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	138,67	0,00	138,67	0,24	77,38	61,3
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	138,90	0,00	138,90	0,23	78,00	60,9
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	139,14	0,00	139,14	0,23	78,62	60,5
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	139,37	0,00	139,37	0,23	79,25	60,1
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	139,60	0,00	139,60	0,23	79,87	59,7
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	139,83	0,00	139,83	0,23	80,50	59,3
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	140,06	0,00	140,06	0,23	81,12	58,9

BACINO 1 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:55:00	655	10,92	0,08	0,0600	60	140,29	0,00	140,29	0,23	81,74	58,5
11:00:00	660	11,00	0,08	0,0600	60	140,52	0,00	140,52	0,23	82,37	58,1
11:05:00	665	11,08	0,08	0,0601	60	140,74	0,00	140,74	0,22	82,99	57,7
11:10:00	670	11,17	0,08	0,0602	60	140,97	0,00	140,97	0,22	83,62	57,3
11:15:00	675	11,25	0,08	0,0603	60	141,19	0,00	141,19	0,22	84,24	56,9
11:20:00	680	11,33	0,08	0,0604	60	141,41	0,00	141,41	0,22	84,86	56,5
11:25:00	685	11,42	0,08	0,0605	61	141,63	0,00	141,63	0,22	85,49	56,1
11:30:00	690	11,50	0,08	0,0606	61	141,85	0,00	141,85	0,22	86,11	55,7
11:35:00	695	11,58	0,08	0,0607	61	142,06	0,00	142,06	0,22	86,74	55,3
11:40:00	700	11,67	0,08	0,0608	61	142,28	0,00	142,28	0,21	87,36	54,9
11:45:00	705	11,75	0,08	0,0609	61	142,49	0,00	142,49	0,21	87,98	54,5
11:50:00	710	11,83	0,08	0,0610	61	142,71	0,00	142,71	0,21	88,61	54,1
11:55:00	715	11,92	0,08	0,0611	61	142,92	0,00	142,92	0,21	89,23	53,7
12:00:00	720	12,00	0,08	0,0612	61	143,13	0,00	143,13	0,21	89,86	53,3
12:05:00	725	12,08	0,08	0,0613	61	143,34	0,00	143,34	0,21	90,48	52,9
12:10:00	730	12,17	0,08	0,0613	61	143,55	0,00	143,55	0,21	91,10	52,4
12:15:00	735	12,25	0,08	0,0614	61	143,76	0,00	143,76	0,21	91,73	52,0
12:20:00	740	12,33	0,08	0,0615	62	143,97	0,00	143,97	0,21	92,35	51,6
12:25:00	745	12,42	0,08	0,0616	62	144,17	0,00	144,17	0,20	92,98	51,2
12:30:00	750	12,50	0,08	0,0617	62	144,38	0,00	144,38	0,20	93,60	50,8
12:35:00	755	12,58	0,08	0,0618	62	144,58	0,00	144,58	0,20	94,22	50,4
12:40:00	760	12,67	0,08	0,0619	62	144,78	0,00	144,78	0,20	94,85	49,9
12:45:00	765	12,75	0,08	0,0620	62	144,98	0,00	144,98	0,20	95,47	49,5
12:50:00	770	12,83	0,08	0,0620	62	145,18	0,00	145,18	0,20	96,10	49,1
12:55:00	775	12,92	0,08	0,0621	62	145,38	0,00	145,38	0,20	96,72	48,7
13:00:00	780	13,00	0,08	0,0622	62	145,58	0,00	145,58	0,20	97,34	48,2
13:05:00	785	13,08	0,08	0,0623	62	145,78	0,00	145,78	0,20	97,97	47,8
13:10:00	790	13,17	0,08	0,0624	62	145,98	0,00	145,98	0,20	98,59	47,4
13:15:00	795	13,25	0,08	0,0625	62	146,17	0,00	146,17	0,19	99,22	47,0
13:20:00	800	13,33	0,08	0,0625	63	146,37	0,00	146,37	0,19	99,84	46,5
13:25:00	805	13,42	0,08	0,0626	63	146,56	0,00	146,56	0,19	100,46	46,1
13:30:00	810	13,50	0,08	0,0627	63	146,75	0,00	146,75	0,19	101,09	45,7
13:35:00	815	13,58	0,08	0,0628	63	146,94	0,00	146,94	0,19	101,71	45,2
13:40:00	820	13,67	0,08	0,0629	63	147,13	0,00	147,13	0,19	102,34	44,8
13:45:00	825	13,75	0,08	0,0630	63	147,32	0,00	147,32	0,19	102,96	44,4
13:50:00	830	13,83	0,08	0,0630	63	147,51	0,00	147,51	0,19	103,58	43,9
13:55:00	835	13,92	0,08	0,0631	63	147,70	0,00	147,70	0,19	104,21	43,5
14:00:00	840	14,00	0,08	0,0632	63	147,89	0,00	147,89	0,19	104,83	43,1
14:05:00	845	14,08	0,08	0,0633	63	148,07	0,00	148,07	0,19	105,46	42,6
14:10:00	850	14,17	0,08	0,0634	63	148,26	0,00	148,26	0,18	106,08	42,2
14:15:00	855	14,25	0,08	0,0634	63	148,44	0,00	148,44	0,18	106,70	41,7
14:20:00	860	14,33	0,08	0,0635	64	148,63	0,00	148,63	0,18	107,33	41,3
14:25:00	865	14,42	0,08	0,0636	64	148,81	0,00	148,81	0,18	107,95	40,9
14:30:00	870	14,50	0,08	0,0637	64	148,99	0,00	148,99	0,18	108,58	40,4
14:35:00	875	14,58	0,08	0,0637	64	149,17	0,00	149,17	0,18	109,20	40,0
14:40:00	880	14,67	0,08	0,0638	64	149,35	0,00	149,35	0,18	109,82	39,5
14:45:00	885	14,75	0,08	0,0639	64	149,53	0,00	149,53	0,18	110,45	39,1
14:50:00	890	14,83	0,08	0,0640	64	149,71	0,00	149,71	0,18	111,07	38,6
14:55:00	895	14,92	0,08	0,0641	64	149,89	0,00	149,89	0,18	111,70	38,2
15:00:00	900	15,00	0,08	0,0641	64	150,07	0,00	150,07	0,18	112,32	37,7
15:05:00	905	15,08	0,08	0,0642	64	150,24	0,00	150,24	0,18	112,94	37,3
15:10:00	910	15,17	0,08	0,0643	64	150,42	0,00	150,42	0,17	113,57	36,9
15:15:00	915	15,25	0,08	0,0644	64	150,59	0,00	150,59	0,17	114,19	36,4
15:20:00	920	15,33	0,08	0,0644	64	150,77	0,00	150,77	0,17	114,82	36,0
15:25:00	925	15,42	0,08	0,0645	65	150,94	0,00	150,94	0,17	115,44	35,5
15:30:00	930	15,50	0,08	0,0646	65	151,11	0,00	151,11	0,17	116,06	35,0
15:35:00	935	15,58	0,08	0,0647	65	151,28	0,00	151,28	0,17	116,69	34,6
15:40:00	940	15,67	0,08	0,0647	65	151,46	0,00	151,46	0,17	117,31	34,1
15:45:00	945	15,75	0,08	0,0648	65	151,63	0,00	151,63	0,17	117,94	33,7
15:50:00	950	15,83	0,08	0,0649	65	151,80	0,00	151,80	0,17	118,56	33,2
15:55:00	955	15,92	0,08	0,0649	65	151,97	0,00	151,97	0,17	119,18	32,8
16:00:00	960	16,00	0,08	0,0650	65	152,13	0,00	152,13	0,17	119,81	32,3
16:05:00	965	16,08	0,08	0,0651	65	152,30	0,00	152,30	0,17	120,43	31,9
16:10:00	970	16,17	0,08	0,0652	65	152,47	0,00	152,47	0,17	121,06	31,4
16:15:00	975	16,25	0,08	0,0652	65	152,63	0,00	152,63	0,17	121,68	31,0
16:20:00	980	16,33	0,08	0,0653	65	152,80	0,00	152,80	0,16	122,30	30,5
16:25:00	985	16,42	0,08	0,0654	65	152,96	0,00	152,96	0,16	122,93	30,0
16:30:00	990	16,50	0,08	0,0654	65	153,13	0,00	153,13	0,16	123,55	29,6
16:35:00	995	16,58	0,08	0,0655	66	153,29	0,00	153,29	0,16	124,18	29,1
16:40:00	1000	16,67	0,08	0,0656	66	153,46	0,00	153,46	0,16	124,80	28,7

BACINO 1 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	153,62	0,00	153,62	0,16	125,42	28,2
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	153,78	0,00	153,78	0,16	126,05	27,7
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	153,94	0,00	153,94	0,16	126,67	27,3
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	154,10	0,00	154,10	0,16	127,30	26,8
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	154,26	0,00	154,26	0,16	127,92	26,3
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	154,42	0,00	154,42	0,16	128,54	25,9
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	154,58	0,00	154,58	0,16	129,17	25,4
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	154,74	0,00	154,74	0,16	129,79	24,9
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	154,89	0,00	154,89	0,16	130,42	24,5
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	155,05	0,00	155,05	0,16	131,04	24,0
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	155,21	0,00	155,21	0,16	131,66	23,5
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	155,36	0,00	155,36	0,16	132,29	23,1
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	155,52	0,00	155,52	0,15	132,91	22,6
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	155,67	0,00	155,67	0,15	133,54	22,1
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	155,83	0,00	155,83	0,15	134,16	21,7
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	155,98	0,00	155,98	0,15	134,78	21,2
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	156,13	0,00	156,13	0,15	135,41	20,7
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	156,29	0,00	156,29	0,15	136,03	20,3
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	156,44	0,00	156,44	0,15	136,66	19,8
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	156,59	0,00	156,59	0,15	137,28	19,3
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	156,74	0,00	156,74	0,15	137,90	18,8
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	156,89	0,00	156,89	0,15	138,53	18,4
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	157,04	0,00	157,04	0,15	139,15	17,9
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	157,19	0,00	157,19	0,15	139,78	17,4
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	157,34	0,00	157,34	0,15	140,40	16,9
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	157,48	0,00	157,48	0,15	141,02	16,5
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	157,63	0,00	157,63	0,15	141,65	16,0
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	157,78	0,00	157,78	0,15	142,27	15,5
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	157,92	0,00	157,92	0,15	142,90	15,0
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	158,07	0,00	158,07	0,15	143,52	14,6
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	158,22	0,00	158,22	0,14	144,14	14,1
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	158,36	0,00	158,36	0,14	144,77	13,6
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	158,51	0,00	158,51	0,14	145,39	13,1
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	158,65	0,00	158,65	0,14	146,02	12,6
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	158,79	0,00	158,79	0,14	146,64	12,2
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	158,94	0,00	158,94	0,14	147,26	11,7
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	159,08	0,00	159,08	0,14	147,89	11,2
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	159,22	0,00	159,22	0,14	148,51	10,7
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	159,36	0,00	159,36	0,14	149,14	10,2
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	159,50	0,00	159,50	0,14	149,76	9,7
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	159,64	0,00	159,64	0,14	150,38	9,3
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	159,78	0,00	159,78	0,14	151,01	8,8
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	159,92	0,00	159,92	0,14	151,63	8,3
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	160,06	0,00	160,06	0,14	152,26	7,8
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	160,20	0,00	160,20	0,14	152,88	7,3
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	160,34	0,00	160,34	0,14	153,50	6,8
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	160,48	0,00	160,48	0,14	154,13	6,4
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	160,62	0,00	160,62	0,14	154,75	5,9
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	160,75	0,00	160,75	0,14	155,38	5,4
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	160,89	0,00	160,89	0,14	156,00	4,9
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	161,03	0,00	161,03	0,14	156,62	4,4
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	161,16	0,00	161,16	0,14	157,25	3,9
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	161,30	0,00	161,30	0,13	157,87	3,4
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	161,43	0,00	161,43	0,13	158,50	2,9
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	161,57	0,00	161,57	0,13	159,12	2,4
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	161,70	0,00	161,70	0,13	159,74	2,0
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	161,83	0,00	161,83	0,13	160,37	1,5
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	161,97	0,00	161,97	0,13	160,99	1,0
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	162,10	0,00	162,10	0,13	161,62	0,5
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	162,23	0,00	162,23	0,13	162,23	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	162,37	0,00	162,37	0,13	162,37	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	162,50	0,00	162,50	0,13	162,50	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	162,63	0,00	162,63	0,13	162,63	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	162,76	0,00	162,76	0,13	162,76	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	162,89	0,00	162,89	0,13	162,89	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	163,02	0,00	163,02	0,13	163,02	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	163,15	0,00	163,15	0,13	163,15	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	163,28	0,00	163,28	0,13	163,28	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	163,41	0,00	163,41	0,13	163,41	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	163,54	0,00	163,54	0,13	163,54	0,0

BACINO 1 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	163,66	0,00	163,66	0,13	163,66	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	163,79	0,00	163,79	0,13	163,79	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	163,92	0,00	163,92	0,13	163,92	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	164,05	0,00	164,05	0,13	164,05	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	164,17	0,00	164,17	0,13	164,17	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	164,30	0,00	164,30	0,13	164,30	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	164,43	0,00	164,43	0,13	164,43	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	164,55	0,00	164,55	0,13	164,55	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	164,68	0,00	164,68	0,12	164,68	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	164,80	0,00	164,80	0,12	164,80	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	164,93	0,00	164,93	0,12	164,93	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	165,05	0,00	165,05	0,12	165,05	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	165,17	0,00	165,17	0,12	165,17	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	165,30	0,00	165,30	0,12	165,30	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	165,42	0,00	165,42	0,12	165,42	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	165,54	0,00	165,54	0,12	165,54	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	165,67	0,00	165,67	0,12	165,67	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	165,79	0,00	165,79	0,12	165,79	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	165,91	0,00	165,91	0,12	165,91	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	166,03	0,00	166,03	0,12	166,03	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	166,15	0,00	166,15	0,12	166,15	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	166,27	0,00	166,27	0,12	166,27	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	166,40	0,00	166,40	0,12	166,40	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	166,52	0,00	166,52	0,12	166,52	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	166,64	0,00	166,64	0,12	166,64	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	166,76	0,00	166,76	0,12	166,76	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	166,87	0,00	166,87	0,12	166,87	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	166,99	0,00	166,99	0,12	166,99	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	167,11	0,00	167,11	0,12	167,11	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	167,23	0,00	167,23	0,12	167,23	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	167,35	0,00	167,35	0,12	167,35	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	167,47	0,00	167,47	0,12	167,47	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	167,58	0,00	167,58	0,12	167,58	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	167,70	0,00	167,70	0,12	167,70	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	167,82	0,00	167,82	0,12	167,82	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	167,93	0,00	167,93	0,12	167,93	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	168,05	0,00	168,05	0,12	168,05	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	168,17	0,00	168,17	0,12	168,17	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	168,28	0,00	168,28	0,12	168,28	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	168,40	0,00	168,40	0,12	168,40	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	168,51	0,00	168,51	0,11	168,51	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	168,63	0,00	168,63	0,11	168,63	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	168,74	0,00	168,74	0,11	168,74	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	168,86	0,00	168,86	0,11	168,86	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	168,97	0,00	168,97	0,11	168,97	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	169,08	0,00	169,08	0,11	169,08	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	169,20	0,00	169,20	0,11	169,20	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	169,31	0,00	169,31	0,11	169,31	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	169,42	0,00	169,42	0,11	169,42	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	169,53	0,00	169,53	0,11	169,53	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	169,65	0,00	169,65	0,11	169,65	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	169,76	0,00	169,76	0,11	169,76	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	169,87	0,00	169,87	0,11	169,87	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	169,98	0,00	169,98	0,11	169,98	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	170,09	0,00	170,09	0,11	170,09	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	170,20	0,00	170,20	0,11	170,20	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	170,31	0,00	170,31	0,11	170,31	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	170,42	0,00	170,42	0,11	170,42	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	170,53	0,00	170,53	0,11	170,53	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	170,64	0,00	170,64	0,11	170,64	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	170,75	0,00	170,75	0,11	170,75	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	170,86	0,00	170,86	0,11	170,86	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	170,97	0,00	170,97	0,11	170,97	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	171,08	0,00	171,08	0,11	171,08	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	171,19	0,00	171,19	0,11	171,19	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	171,30	0,00	171,30	0,11	171,30	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	171,40	0,00	171,40	0,11	171,40	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	171,51	0,00	171,51	0,11	171,51	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	171,62	0,00	171,62	0,11	171,62	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	171,73	0,00	171,73	0,11	171,73	0,0

BACINO 1 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	171,83	0,00	171,83	0,11	171,83	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	171,94	0,00	171,94	0,11	171,94	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	172,05	0,00	172,05	0,11	172,05	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	172,15	0,00	172,15	0,11	172,15	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	172,26	0,00	172,26	0,11	172,26	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	172,37	0,00	172,37	0,11	172,37	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	172,47	0,00	172,47	0,11	172,47	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	172,58	0,00	172,58	0,11	172,58	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	172,68	0,00	172,68	0,10	172,68	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	172,79	0,00	172,79	0,10	172,79	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	172,89	0,00	172,89	0,10	172,89	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	172,99	0,00	172,99	0,10	172,99	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	173,10	0,00	173,10	0,10	173,10	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	173,20	0,00	173,20	0,10	173,20	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	173,31	0,00	173,31	0,10	173,31	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	173,41	0,00	173,41	0,10	173,41	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	173,51	0,00	173,51	0,10	173,51	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	173,62	0,00	173,62	0,10	173,62	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	173,72	0,00	173,72	0,10	173,72	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	173,82	0,00	173,82	0,10	173,82	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	173,92	0,00	173,92	0,10	173,92	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	174,02	0,00	174,02	0,10	174,02	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	174,13	0,00	174,13	0,10	174,13	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	174,23	0,00	174,23	0,10	174,23	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	174,33	0,00	174,33	0,10	174,33	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	174,43	0,00	174,43	0,10	174,43	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	174,53	0,00	174,53	0,10	174,53	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	174,63	0,00	174,63	0,10	174,63	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	174,73	0,00	174,73	0,10	174,73	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	174,83	0,00	174,83	0,10	174,83	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	174,93	0,00	174,93	0,10	174,93	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	175,03	0,00	175,03	0,10	175,03	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	175,13	0,00	175,13	0,10	175,13	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	175,23	0,00	175,23	0,10	175,23	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	175,33	0,00	175,33	0,10	175,33	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	175,43	0,00	175,43	0,10	175,43	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	175,53	0,00	175,53	0,10	175,53	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	175,63	0,00	175,63	0,10	175,63	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	175,73	0,00	175,73	0,10	175,73	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	175,82	0,00	175,82	0,10	175,82	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	175,92	0,00	175,92	0,10	175,92	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	176,02	0,00	176,02	0,10	176,02	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	176,12	0,00	176,12	0,10	176,12	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	176,22	0,00	176,22	0,10	176,22	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	176,31	0,00	176,31	0,10	176,31	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	176,41	0,00	176,41	0,10	176,41	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	176,51	0,00	176,51	0,10	176,51	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	176,60	0,00	176,60	0,10	176,60	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	176,70	0,00	176,70	0,10	176,70	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	176,80	0,00	176,80	0,10	176,80	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	176,89	0,00	176,89	0,10	176,89	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	176,99	0,00	176,99	0,10	176,99	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	177,08	0,00	177,08	0,10	177,08	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	177,18	0,00	177,18	0,10	177,18	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	177,27	0,00	177,27	0,10	177,27	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	177,37	0,00	177,37	0,10	177,37	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	177,46	0,00	177,46	0,10	177,46	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	177,56	0,00	177,56	0,10	177,56	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	177,65	0,00	177,65	0,10	177,65	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	177,75	0,00	177,75	0,10	177,75	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	177,84	0,00	177,84	0,10	177,84	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	177,93	0,00	177,93	0,10	177,93	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	178,03	0,00	178,03	0,10	178,03	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	178,12	0,00	178,12	0,10	178,12	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	178,22	0,00	178,22	0,10	178,22	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	178,31	0,00	178,31	0,10	178,31	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	178,40	0,00	178,40	0,10	178,40	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	178,49	0,00	178,49	0,10	178,49	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	178,59	0,00	178,59	0,10	178,59	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	178,68	0,00	178,68	0,10	178,68	0,0

BACINO 1 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:15:00	2055	34,25	0,08	0,0764	76	178,77	0,00	178,77	0,10	178,77	0,0
10:20:00	2060	34,33	0,08	0,0764	76	178,86	0,00	178,86	0,10	178,86	0,0
10:25:00	2065	34,42	0,08	0,0765	76	178,96	0,00	178,96	0,10	178,96	0,0
10:30:00	2070	34,50	0,08	0,0765	77	179,05	0,00	179,05	0,10	179,05	0,0
10:35:00	2075	34,58	0,08	0,0766	77	179,14	0,00	179,14	0,10	179,14	0,0
10:40:00	2080	34,67	0,08	0,0766	77	179,23	0,00	179,23	0,10	179,23	0,0
10:45:00	2085	34,75	0,08	0,0766	77	179,32	0,00	179,32	0,10	179,32	0,0
10:50:00	2090	34,83	0,08	0,0767	77	179,41	0,00	179,41	0,10	179,41	0,0
10:55:00	2095	34,92	0,08	0,0767	77	179,50	0,00	179,50	0,10	179,50	0,0
11:00:00	2100	35,00	0,08	0,0767	77	179,59	0,00	179,59	0,10	179,59	0,0
11:05:00	2105	35,08	0,08	0,0768	77	179,69	0,00	179,69	0,10	179,69	0,0
11:10:00	2110	35,17	0,08	0,0768	77	179,78	0,00	179,78	0,10	179,78	0,0
11:15:00	2115	35,25	0,08	0,0769	77	179,87	0,00	179,87	0,10	179,87	0,0
11:20:00	2120	35,33	0,08	0,0769	77	179,96	0,00	179,96	0,10	179,96	0,0
11:25:00	2125	35,42	0,08	0,0769	77	180,05	0,00	180,05	0,10	180,05	0,0
11:30:00	2130	35,50	0,08	0,0770	77	180,14	0,00	180,14	0,10	180,14	0,0
11:35:00	2135	35,58	0,08	0,0770	77	180,23	0,00	180,23	0,10	180,23	0,0
11:40:00	2140	35,67	0,08	0,0771	77	180,31	0,00	180,31	0,10	180,31	0,0
11:45:00	2145	35,75	0,08	0,0771	77	180,40	0,00	180,40	0,10	180,40	0,0
11:50:00	2150	35,83	0,08	0,0771	77	180,49	0,00	180,49	0,10	180,49	0,0
11:55:00	2155	35,92	0,08	0,0772	77	180,58	0,00	180,58	0,10	180,58	0,0
12:00:00	2160	36,00	0,08	0,0772	77	180,67	0,00	180,67	0,10	180,67	0,0
12:05:00	2165	36,08	0,08	0,0772	77	180,76	0,00	180,76	0,10	180,76	0,0
12:10:00	2170	36,17	0,08	0,0773	77	180,85	0,00	180,85	0,10	180,85	0,0
12:15:00	2175	36,25	0,08	0,0773	77	180,94	0,00	180,94	0,10	180,94	0,0
12:20:00	2180	36,33	0,08	0,0774	77	181,02	0,00	181,02	0,10	181,02	0,0
12:25:00	2185	36,42	0,08	0,0774	77	181,11	0,00	181,11	0,10	181,11	0,0
12:30:00	2190	36,50	0,08	0,0774	77	181,20	0,00	181,20	0,10	181,20	0,0
12:35:00	2195	36,58	0,08	0,0775	77	181,29	0,00	181,29	0,10	181,29	0,0
12:40:00	2200	36,67	0,08	0,0775	78	181,37	0,00	181,37	0,10	181,37	0,0
12:45:00	2205	36,75	0,08	0,0775	78	181,46	0,00	181,46	0,10	181,46	0,0
12:50:00	2210	36,83	0,08	0,0776	78	181,55	0,00	181,55	0,10	181,55	0,0
12:55:00	2215	36,92	0,08	0,0776	78	181,64	0,00	181,64	0,10	181,64	0,0
13:00:00	2220	37,00	0,08	0,0777	78	181,72	0,00	181,72	0,10	181,72	0,0
13:05:00	2225	37,08	0,08	0,0777	78	181,81	0,00	181,81	0,10	181,81	0,0
13:10:00	2230	37,17	0,08	0,0777	78	181,90	0,00	181,90	0,10	181,90	0,0
13:15:00	2235	37,25	0,08	0,0778	78	181,98	0,00	181,98	0,10	181,98	0,0
13:20:00	2240	37,33	0,08	0,0778	78	182,07	0,00	182,07	0,10	182,07	0,0
13:25:00	2245	37,42	0,08	0,0778	78	182,16	0,00	182,16	0,10	182,16	0,0
13:30:00	2250	37,50	0,08	0,0779	78	182,24	0,00	182,24	0,10	182,24	0,0
13:35:00	2255	37,58	0,08	0,0779	78	182,33	0,00	182,33	0,10	182,33	0,0
13:40:00	2260	37,67	0,08	0,0780	78	182,41	0,00	182,41	0,10	182,41	0,0
13:45:00	2265	37,75	0,08	0,0780	78	182,50	0,00	182,50	0,10	182,50	0,0
13:50:00	2270	37,83	0,08	0,0780	78	182,58	0,00	182,58	0,10	182,58	0,0
13:55:00	2275	37,92	0,08	0,0781	78	182,67	0,00	182,67	0,10	182,67	0,0
14:00:00	2280	38,00	0,08	0,0781	78	182,75	0,00	182,75	0,10	182,75	0,0
14:05:00	2285	38,08	0,08	0,0781	78	182,84	0,00	182,84	0,10	182,84	0,0
14:10:00	2290	38,17	0,08	0,0782	78	182,92	0,00	182,92	0,10	182,92	0,0
14:15:00	2295	38,25	0,08	0,0782	78	183,01	0,00	183,01	0,10	183,01	0,0
14:20:00	2300	38,33	0,08	0,0782	78	183,09	0,00	183,09	0,10	183,09	0,0
14:25:00	2305	38,42	0,08	0,0783	78	183,18	0,00	183,18	0,10	183,18	0,0
14:30:00	2310	38,50	0,08	0,0783	78	183,26	0,00	183,26	0,10	183,26	0,0
14:35:00	2315	38,58	0,08	0,0784	78	183,34	0,00	183,34	0,10	183,34	0,0
14:40:00	2320	38,67	0,08	0,0784	78	183,43	0,00	183,43	0,10	183,43	0,0
14:45:00	2325	38,75	0,08	0,0784	78	183,51	0,00	183,51	0,10	183,51	0,0
14:50:00	2330	38,83	0,08	0,0785	78	183,60	0,00	183,60	0,10	183,60	0,0
14:55:00	2335	38,92	0,08	0,0785	78	183,68	0,00	183,68	0,10	183,68	0,0
15:00:00	2340	39,00	0,08	0,0785	79	183,76	0,00	183,76	0,10	183,76	0,0
15:05:00	2345	39,08	0,08	0,0786	79	183,85	0,00	183,85	0,10	183,85	0,0
15:10:00	2350	39,17	0,08	0,0786	79	183,93	0,00	183,93	0,10	183,93	0,0
15:15:00	2355	39,25	0,08	0,0786	79	184,01	0,00	184,01	0,10	184,01	0,0
15:20:00	2360	39,33	0,08	0,0787	79	184,09	0,00	184,09	0,10	184,09	0,0
15:25:00	2365	39,42	0,08	0,0787	79	184,18	0,00	184,18	0,10	184,18	0,0
15:30:00	2370	39,50	0,08	0,0787	79	184,26	0,00	184,26	0,10	184,26	0,0
15:35:00	2375	39,58	0,08	0,0788	79	184,34	0,00	184,34	0,10	184,34	0,0
15:40:00	2380	39,67	0,08	0,0788	79	184,42	0,00	184,42	0,10	184,42	0,0
15:45:00	2385	39,75	0,08	0,0788	79	184,51	0,00	184,51	0,10	184,51	0,0
15:50:00	2390	39,83	0,08	0,0789	79	184,59	0,00	184,59	0,10	184,59	0,0
15:55:00	2395	39,92	0,08	0,0789	79	184,67	0,00	184,67	0,10	184,67	0,0
16:00:00	2400	40,00	0,08	0,0790	79	184,75	0,00	184,75	0,10	184,75	0,0

BACINO 1 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:05:00	2405	40,08	0,08	0,0790	79	184,83	0,00	184,83	0,10	184,83	0,0
16:10:00	2410	40,17	0,08	0,0790	79	184,91	0,00	184,91	0,10	184,91	0,0
16:15:00	2415	40,25	0,08	0,0791	79	185,00	0,00	185,00	0,10	185,00	0,0
16:20:00	2420	40,33	0,08	0,0791	79	185,08	0,00	185,08	0,10	185,08	0,0
16:25:00	2425	40,42	0,08	0,0791	79	185,16	0,00	185,16	0,10	185,16	0,0
16:30:00	2430	40,50	0,08	0,0792	79	185,24	0,00	185,24	0,10	185,24	0,0
16:35:00	2435	40,58	0,08	0,0792	79	185,32	0,00	185,32	0,10	185,32	0,0
16:40:00	2440	40,67	0,08	0,0792	79	185,40	0,00	185,40	0,10	185,40	0,0
16:45:00	2445	40,75	0,08	0,0793	79	185,48	0,00	185,48	0,10	185,48	0,0
16:50:00	2450	40,83	0,08	0,0793	79	185,56	0,00	185,56	0,10	185,56	0,0
16:55:00	2455	40,92	0,08	0,0793	79	185,64	0,00	185,64	0,10	185,64	0,0
17:00:00	2460	41,00	0,08	0,0794	79	185,72	0,00	185,72	0,10	185,72	0,0
17:05:00	2465	41,08	0,08	0,0794	79	185,80	0,00	185,80	0,10	185,80	0,0
17:10:00	2470	41,17	0,08	0,0794	79	185,88	0,00	185,88	0,10	185,88	0,0
17:15:00	2475	41,25	0,08	0,0795	79	185,96	0,00	185,96	0,10	185,96	0,0
17:20:00	2480	41,33	0,08	0,0795	80	186,04	0,00	186,04	0,10	186,04	0,0
17:25:00	2485	41,42	0,08	0,0795	80	186,12	0,00	186,12	0,10	186,12	0,0
17:30:00	2490	41,50	0,08	0,0796	80	186,20	0,00	186,20	0,10	186,20	0,0
17:35:00	2495	41,58	0,08	0,0796	80	186,28	0,00	186,28	0,10	186,28	0,0
17:40:00	2500	41,67	0,08	0,0796	80	186,36	0,00	186,36	0,10	186,36	0,0
17:45:00	2505	41,75	0,08	0,0797	80	186,44	0,00	186,44	0,10	186,44	0,0
17:50:00	2510	41,83	0,08	0,0797	80	186,52	0,00	186,52	0,10	186,52	0,0
17:55:00	2515	41,92	0,08	0,0797	80	186,59	0,00	186,59	0,10	186,59	0,0
18:00:00	2520	42,00	0,08	0,0798	80	186,67	0,00	186,67	0,10	186,67	0,0
18:05:00	2525	42,08	0,08	0,0798	80	186,75	0,00	186,75	0,10	186,75	0,0
18:10:00	2530	42,17	0,08	0,0798	80	186,83	0,00	186,83	0,10	186,83	0,0
18:15:00	2535	42,25	0,08	0,0799	80	186,91	0,00	186,91	0,10	186,91	0,0
18:20:00	2540	42,33	0,08	0,0799	80	186,99	0,00	186,99	0,10	186,99	0,0
18:25:00	2545	42,42	0,08	0,0799	80	187,06	0,00	187,06	0,10	187,06	0,0
18:30:00	2550	42,50	0,08	0,0800	80	187,14	0,00	187,14	0,10	187,14	0,0
18:35:00	2555	42,58	0,08	0,0800	80	187,22	0,00	187,22	0,10	187,22	0,0
18:40:00	2560	42,67	0,08	0,0800	80	187,30	0,00	187,30	0,10	187,30	0,0
18:45:00	2565	42,75	0,08	0,0801	80	187,37	0,00	187,37	0,10	187,37	0,0
18:50:00	2570	42,83	0,08	0,0801	80	187,45	0,00	187,45	0,10	187,45	0,0
18:55:00	2575	42,92	0,08	0,0801	80	187,53	0,00	187,53	0,10	187,53	0,0
19:00:00	2580	43,00	0,08	0,0802	80	187,61	0,00	187,61	0,10	187,61	0,0
19:05:00	2585	43,08	0,08	0,0802	80	187,68	0,00	187,68	0,10	187,68	0,0
19:10:00	2590	43,17	0,08	0,0802	80	187,76	0,00	187,76	0,10	187,76	0,0
19:15:00	2595	43,25	0,08	0,0803	80	187,84	0,00	187,84	0,10	187,84	0,0
19:20:00	2600	43,33	0,08	0,0803	80	187,91	0,00	187,91	0,10	187,91	0,0
19:25:00	2605	43,42	0,08	0,0803	80	187,99	0,00	187,99	0,10	187,99	0,0
19:30:00	2610	43,50	0,08	0,0804	80	188,07	0,00	188,07	0,10	188,07	0,0
19:35:00	2615	43,58	0,08	0,0804	80	188,14	0,00	188,14	0,10	188,14	0,0
19:40:00	2620	43,67	0,08	0,0804	80	188,22	0,00	188,22	0,10	188,22	0,0
19:45:00	2625	43,75	0,08	0,0805	80	188,30	0,00	188,30	0,10	188,30	0,0
19:50:00	2630	43,83	0,08	0,0805	81	188,37	0,00	188,37	0,10	188,37	0,0
19:55:00	2635	43,92	0,08	0,0805	81	188,45	0,00	188,45	0,10	188,45	0,0
20:00:00	2640	44,00	0,08	0,0806	81	188,52	0,00	188,52	0,10	188,52	0,0
20:05:00	2645	44,08	0,08	0,0806	81	188,60	0,00	188,60	0,10	188,60	0,0
20:10:00	2650	44,17	0,08	0,0806	81	188,67	0,00	188,67	0,10	188,67	0,0
20:15:00	2655	44,25	0,08	0,0807	81	188,75	0,00	188,75	0,10	188,75	0,0
20:20:00	2660	44,33	0,08	0,0807	81	188,82	0,00	188,82	0,10	188,82	0,0
20:25:00	2665	44,42	0,08	0,0807	81	188,90	0,00	188,90	0,10	188,90	0,0
20:30:00	2670	44,50	0,08	0,0808	81	188,97	0,00	188,97	0,10	188,97	0,0
20:35:00	2675	44,58	0,08	0,0808	81	189,05	0,00	189,05	0,10	189,05	0,0
20:40:00	2680	44,67	0,08	0,0808	81	189,12	0,00	189,12	0,10	189,12	0,0
20:45:00	2685	44,75	0,08	0,0809	81	189,20	0,00	189,20	0,10	189,20	0,0
20:50:00	2690	44,83	0,08	0,0809	81	189,27	0,00	189,27	0,10	189,27	0,0
20:55:00	2695	44,92	0,08	0,0809	81	189,35	0,00	189,35	0,10	189,35	0,0
21:00:00	2700	45,00	0,08	0,0809	81	189,42	0,00	189,42	0,10	189,42	0,0
21:05:00	2705	45,08	0,08	0,0810	81	189,50	0,00	189,50	0,10	189,50	0,0
21:10:00	2710	45,17	0,08	0,0810	81	189,57	0,00	189,57	0,10	189,57	0,0
21:15:00	2715	45,25	0,08	0,0810	81	189,65	0,00	189,65	0,10	189,65	0,0
21:20:00	2720	45,33	0,08	0,0811	81	189,72	0,00	189,72	0,10	189,72	0,0
21:25:00	2725	45,42	0,08	0,0811	81	189,79	0,00	189,79	0,10	189,79	0,0
21:30:00	2730	45,50	0,08	0,0811	81	189,87	0,00	189,87	0,10	189,87	0,0
21:35:00	2735	45,58	0,08	0,0812	81	189,94	0,00	189,94	0,10	189,94	0,0
21:40:00	2740	45,67	0,08	0,0812	81	190,01	0,00	190,01	0,10	190,01	0,0
21:45:00	2745	45,75	0,08	0,0812	81	190,09	0,00	190,09	0,10	190,09	0,0
21:50:00	2750	45,83	0,08	0,0813	81	190,16	0,00	190,16	0,10	190,16	0,0

BACINO 1 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21:55:00	2755	45,92	0,08	0,0813	81	190,23	0,00	190,23	0,10	190,23	0,0
22:00:00	2760	46,00	0,08	0,0813	81	190,31	0,00	190,31	0,10	190,31	0,0
22:05:00	2765	46,08	0,08	0,0814	81	190,38	0,00	190,38	0,10	190,38	0,0
22:10:00	2770	46,17	0,08	0,0814	81	190,45	0,00	190,45	0,10	190,45	0,0
22:15:00	2775	46,25	0,08	0,0814	81	190,53	0,00	190,53	0,10	190,53	0,0
22:20:00	2780	46,33	0,08	0,0815	81	190,60	0,00	190,60	0,10	190,60	0,0
22:25:00	2785	46,42	0,08	0,0815	81	190,67	0,00	190,67	0,10	190,67	0,0
22:30:00	2790	46,50	0,08	0,0815	82	190,74	0,00	190,74	0,10	190,74	0,0
22:35:00	2795	46,58	0,08	0,0815	82	190,82	0,00	190,82	0,10	190,82	0,0
22:40:00	2800	46,67	0,08	0,0816	82	190,89	0,00	190,89	0,10	190,89	0,0
22:45:00	2805	46,75	0,08	0,0816	82	190,96	0,00	190,96	0,10	190,96	0,0
22:50:00	2810	46,83	0,08	0,0816	82	191,03	0,00	191,03	0,10	191,03	0,0
22:55:00	2815	46,92	0,08	0,0817	82	191,11	0,00	191,11	0,10	191,11	0,0
23:00:00	2820	47,00	0,08	0,0817	82	191,18	0,00	191,18	0,10	191,18	0,0
23:05:00	2825	47,08	0,08	0,0817	82	191,25	0,00	191,25	0,10	191,25	0,0
23:10:00	2830	47,17	0,08	0,0818	82	191,32	0,00	191,32	0,10	191,32	0,0
23:15:00	2835	47,25	0,08	0,0818	82	191,39	0,00	191,39	0,10	191,39	0,0
23:20:00	2840	47,33	0,08	0,0818	82	191,46	0,00	191,46	0,10	191,46	0,0
23:25:00	2845	47,42	0,08	0,0819	82	191,54	0,00	191,54	0,10	191,54	0,0
23:30:00	2850	47,50	0,08	0,0819	82	191,61	0,00	191,61	0,10	191,61	0,0
23:35:00	2855	47,58	0,08	0,0819	82	191,68	0,00	191,68	0,10	191,68	0,0
23:40:00	2860	47,67	0,08	0,0819	82	191,75	0,00	191,75	0,10	191,75	0,0
23:45:00	2865	47,75	0,08	0,0820	82	191,82	0,00	191,82	0,10	191,82	0,0
23:50:00	2870	47,83	0,08	0,0820	82	191,89	0,00	191,89	0,10	191,89	0,0
23:55:00	2875	47,92	0,08	0,0820	82	191,96	0,00	191,96	0,10	191,96	0,0
00:00:00	2880	48,00	0,08	0,0821	82	192,03	0,00	192,03	0,10	192,03	0,0
00:05:00	2885	48,08	0,08	0,0821	82	192,10	0,00	192,10	0,10	192,10	0,0
00:10:00	2890	48,17	0,08	0,0821	82	192,17	0,00	192,17	0,10	192,17	0,0
00:15:00	2895	48,25	0,08	0,0822	82	192,24	0,00	192,24	0,10	192,24	0,0
00:20:00	2900	48,33	0,08	0,0822	82	192,31	0,00	192,31	0,10	192,31	0,0
00:25:00	2905	48,42	0,08	0,0822	82	192,38	0,00	192,38	0,10	192,38	0,0
00:30:00	2910	48,50	0,08	0,0822	82	192,45	0,00	192,45	0,10	192,45	0,0
00:35:00	2915	48,58	0,08	0,0823	82	192,52	0,00	192,52	0,10	192,52	0,0
00:40:00	2920	48,67	0,08	0,0823	82	192,59	0,00	192,59	0,10	192,59	0,0
00:45:00	2925	48,75	0,08	0,0823	82	192,66	0,00	192,66	0,10	192,66	0,0
00:50:00	2930	48,83	0,08	0,0824	82	192,73	0,00	192,73	0,10	192,73	0,0
00:55:00	2935	48,92	0,08	0,0824	82	192,80	0,00	192,80	0,10	192,80	0,0
01:00:00	2940	49,00	0,08	0,0824	82	192,87	0,00	192,87	0,10	192,87	0,0
01:05:00	2945	49,08	0,08	0,0825	82	192,94	0,00	192,94	0,10	192,94	0,0
01:10:00	2950	49,17	0,08	0,0825	82	193,01	0,00	193,01	0,10	193,01	0,0
01:15:00	2955	49,25	0,08	0,0825	83	193,08	0,00	193,08	0,10	193,08	0,0
01:20:00	2960	49,33	0,08	0,0825	83	193,15	0,00	193,15	0,10	193,15	0,0
01:25:00	2965	49,42	0,08	0,0826	83	193,22	0,00	193,22	0,10	193,22	0,0
01:30:00	2970	49,50	0,08	0,0826	83	193,29	0,00	193,29	0,10	193,29	0,0
01:35:00	2975	49,58	0,08	0,0826	83	193,36	0,00	193,36	0,10	193,36	0,0
01:40:00	2980	49,67	0,08	0,0827	83	193,43	0,00	193,43	0,10	193,43	0,0
01:45:00	2985	49,75	0,08	0,0827	83	193,50	0,00	193,50	0,10	193,50	0,0
01:50:00	2990	49,83	0,08	0,0827	83	193,56	0,00	193,56	0,10	193,56	0,0
01:55:00	2995	49,92	0,08	0,0827	83	193,63	0,00	193,63	0,10	193,63	0,0
02:00:00	3000	50,00	0,08	0,0828	83	193,70	0,00	193,70	0,10	193,70	0,0
02:05:00	3005	50,08	0,08	0,0828	83	193,77	0,00	193,77	0,10	193,77	0,0
02:10:00	3010	50,17	0,08	0,0828	83	193,84	0,00	193,84	0,10	193,84	0,0
02:15:00	3015	50,25	0,08	0,0829	83	193,91	0,00	193,91	0,10	193,91	0,0
02:20:00	3020	50,33	0,08	0,0829	83	193,97	0,00	193,97	0,10	193,97	0,0
02:25:00	3025	50,42	0,08	0,0829	83	194,04	0,00	194,04	0,10	194,04	0,0
02:30:00	3030	50,50	0,08	0,0830	83	194,11	0,00	194,11	0,10	194,11	0,0
02:35:00	3035	50,58	0,08	0,0830	83	194,18	0,00	194,18	0,10	194,18	0,0
02:40:00	3040	50,67	0,08	0,0830	83	194,25	0,00	194,25	0,10	194,25	0,0
02:45:00	3045	50,75	0,08	0,0830	83	194,31	0,00	194,31	0,10	194,31	0,0
02:50:00	3050	50,83	0,08	0,0831	83	194,38	0,00	194,38	0,10	194,38	0,0
02:55:00	3055	50,92	0,08	0,0831	83	194,45	0,00	194,45	0,10	194,45	0,0
03:00:00	3060	51,00	0,08	0,0831	83	194,52	0,00	194,52	0,10	194,52	0,0
03:05:00	3065	51,08	0,08	0,0832	83	194,58	0,00	194,58	0,10	194,58	0,0
03:10:00	3070	51,17	0,08	0,0832	83	194,65	0,00	194,65	0,10	194,65	0,0
03:15:00	3075	51,25	0,08	0,0832	83	194,72	0,00	194,72	0,10	194,72	0,0
03:20:00	3080	51,33	0,08	0,0832	83	194,79	0,00	194,79	0,10	194,79	0,0
03:25:00	3085	51,42	0,08	0,0833	83	194,85	0,00	194,85	0,10	194,85	0,0
03:30:00	3090	51,50	0,08	0,0833	83	194,92	0,00	194,92	0,10	194,92	0,0
03:35:00	3095	51,58	0,08	0,0833	83	194,99	0,00	194,99	0,10	194,99	0,0
03:40:00	3100	51,67	0,08	0,0834	83	195,05	0,00	195,05	0,10	195,05	0,0

BACINO 1 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
03:45:00	3105	51,75	0,08	0,0834	83	195,12	0,00	195,12	0,10	195,12	0,0
03:50:00	3110	51,83	0,08	0,0834	83	195,19	0,00	195,19	0,10	195,19	0,0
03:55:00	3115	51,92	0,08	0,0834	83	195,25	0,00	195,25	0,10	195,25	0,0
04:00:00	3120	52,00	0,08	0,0835	83	195,32	0,00	195,32	0,10	195,32	0,0
04:05:00	3125	52,08	0,08	0,0835	83	195,39	0,00	195,39	0,10	195,39	0,0
04:10:00	3130	52,17	0,08	0,0835	84	195,45	0,00	195,45	0,10	195,45	0,0
04:15:00	3135	52,25	0,08	0,0836	84	195,52	0,00	195,52	0,10	195,52	0,0
04:20:00	3140	52,33	0,08	0,0836	84	195,58	0,00	195,58	0,10	195,58	0,0
04:25:00	3145	52,42	0,08	0,0836	84	195,65	0,00	195,65	0,10	195,65	0,0
04:30:00	3150	52,50	0,08	0,0836	84	195,72	0,00	195,72	0,10	195,72	0,0
04:35:00	3155	52,58	0,08	0,0837	84	195,78	0,00	195,78	0,10	195,78	0,0
04:40:00	3160	52,67	0,08	0,0837	84	195,85	0,00	195,85	0,10	195,85	0,0
04:45:00	3165	52,75	0,08	0,0837	84	195,91	0,00	195,91	0,10	195,91	0,0
04:50:00	3170	52,83	0,08	0,0838	84	195,98	0,00	195,98	0,10	195,98	0,0
04:55:00	3175	52,92	0,08	0,0838	84	196,04	0,00	196,04	0,10	196,04	0,0
05:00:00	3180	53,00	0,08	0,0838	84	196,11	0,00	196,11	0,10	196,11	0,0
05:05:00	3185	53,08	0,08	0,0838	84	196,17	0,00	196,17	0,10	196,17	0,0
05:10:00	3190	53,17	0,08	0,0839	84	196,24	0,00	196,24	0,10	196,24	0,0
05:15:00	3195	53,25	0,08	0,0839	84	196,30	0,00	196,30	0,10	196,30	0,0
05:20:00	3200	53,33	0,08	0,0839	84	196,37	0,00	196,37	0,10	196,37	0,0
05:25:00	3205	53,42	0,08	0,0839	84	196,44	0,00	196,44	0,10	196,44	0,0
05:30:00	3210	53,50	0,08	0,0840	84	196,50	0,00	196,50	0,10	196,50	0,0
05:35:00	3215	53,58	0,08	0,0840	84	196,56	0,00	196,56	0,10	196,56	0,0
05:40:00	3220	53,67	0,08	0,0840	84	196,63	0,00	196,63	0,10	196,63	0,0
05:45:00	3225	53,75	0,08	0,0841	84	196,69	0,00	196,69	0,10	196,69	0,0
05:50:00	3230	53,83	0,08	0,0841	84	196,76	0,00	196,76	0,10	196,76	0,0
05:55:00	3235	53,92	0,08	0,0841	84	196,82	0,00	196,82	0,10	196,82	0,0
06:00:00	3240	54,00	0,08	0,0841	84	196,89	0,00	196,89	0,10	196,89	0,0
06:05:00	3245	54,08	0,08	0,0842	84	196,95	0,00	196,95	0,10	196,95	0,0
06:10:00	3250	54,17	0,08	0,0842	84	197,02	0,00	197,02	0,10	197,02	0,0
06:15:00	3255	54,25	0,08	0,0842	84	197,08	0,00	197,08	0,10	197,08	0,0
06:20:00	3260	54,33	0,08	0,0842	84	197,14	0,00	197,14	0,10	197,14	0,0
06:25:00	3265	54,42	0,08	0,0843	84	197,21	0,00	197,21	0,10	197,21	0,0
06:30:00	3270	54,50	0,08	0,0843	84	197,27	0,00	197,27	0,10	197,27	0,0
06:35:00	3275	54,58	0,08	0,0843	84	197,34	0,00	197,34	0,10	197,34	0,0
06:40:00	3280	54,67	0,08	0,0844	84	197,40	0,00	197,40	0,10	197,40	0,0
06:45:00	3285	54,75	0,08	0,0844	84	197,46	0,00	197,46	0,10	197,46	0,0
06:50:00	3290	54,83	0,08	0,0844	84	197,53	0,00	197,53	0,10	197,53	0,0
06:55:00	3295	54,92	0,08	0,0844	84	197,59	0,00	197,59	0,10	197,59	0,0
07:00:00	3300	55,00	0,08	0,0845	84	197,66	0,00	197,66	0,10	197,66	0,0
07:05:00	3305	55,08	0,08	0,0845	84	197,72	0,00	197,72	0,10	197,72	0,0
07:10:00	3310	55,17	0,08	0,0845	85	197,78	0,00	197,78	0,10	197,78	0,0
07:15:00	3315	55,25	0,08	0,0845	85	197,85	0,00	197,85	0,10	197,85	0,0
07:20:00	3320	55,33	0,08	0,0846	85	197,91	0,00	197,91	0,10	197,91	0,0
07:25:00	3325	55,42	0,08	0,0846	85	197,97	0,00	197,97	0,10	197,97	0,0
07:30:00	3330	55,50	0,08	0,0846	85	198,03	0,00	198,03	0,10	198,03	0,0
07:35:00	3335	55,58	0,08	0,0847	85	198,10	0,00	198,10	0,10	198,10	0,0
07:40:00	3340	55,67	0,08	0,0847	85	198,16	0,00	198,16	0,10	198,16	0,0
07:45:00	3345	55,75	0,08	0,0847	85	198,22	0,00	198,22	0,10	198,22	0,0
07:50:00	3350	55,83	0,08	0,0847	85	198,29	0,00	198,29	0,10	198,29	0,0
07:55:00	3355	55,92	0,08	0,0848	85	198,35	0,00	198,35	0,10	198,35	0,0
08:00:00	3360	56,00	0,08	0,0848	85	198,41	0,00	198,41	0,10	198,41	0,0
08:05:00	3365	56,08	0,08	0,0848	85	198,47	0,00	198,47	0,10	198,47	0,0
08:10:00	3370	56,17	0,08	0,0848	85	198,54	0,00	198,54	0,10	198,54	0,0
08:15:00	3375	56,25	0,08	0,0849	85	198,60	0,00	198,60	0,10	198,60	0,0
08:20:00	3380	56,33	0,08	0,0849	85	198,66	0,00	198,66	0,10	198,66	0,0
08:25:00	3385	56,42	0,08	0,0849	85	198,72	0,00	198,72	0,10	198,72	0,0
08:30:00	3390	56,50	0,08	0,0850	85	198,79	0,00	198,79	0,10	198,79	0,0
08:35:00	3395	56,58	0,08	0,0850	85	198,85	0,00	198,85	0,10	198,85	0,0
08:40:00	3400	56,67	0,08	0,0850	85	198,91	0,00	198,91	0,10	198,91	0,0
08:45:00	3405	56,75	0,08	0,0850	85	198,97	0,00	198,97	0,10	198,97	0,0
08:50:00	3410	56,83	0,08	0,0851	85	199,03	0,00	199,03	0,10	199,03	0,0
08:55:00	3415	56,92	0,08	0,0851	85	199,10	0,00	199,10	0,10	199,10	0,0
09:00:00	3420	57,00	0,08	0,0851	85	199,16	0,00	199,16	0,10	199,16	0,0
09:05:00	3425	57,08	0,08	0,0851	85	199,22	0,00	199,22	0,10	199,22	0,0
09:10:00	3430	57,17	0,08	0,0852	85	199,28	0,00	199,28	0,10	199,28	0,0
09:15:00	3435	57,25	0,08	0,0852	85	199,34	0,00	199,34	0,10	199,34	0,0
09:20:00	3440	57,33	0,08	0,0852	85	199,40	0,00	199,40	0,10	199,40	0,0
09:25:00	3445	57,42	0,08	0,0852	85	199,47	0,00	199,47	0,10	199,47	0,0
09:30:00	3450	57,50	0,08	0,0853	85	199,53	0,00	199,53	0,10	199,53	0,0

BACINO 1 - VIABILITA'

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
09:35:00	3455	57,58	0,08	0,0853	85	199,59	0,00	199,59	0,10	199,59	0,0
09:40:00	3460	57,67	0,08	0,0853	85	199,65	0,00	199,65	0,10	199,65	0,0
09:45:00	3465	57,75	0,08	0,0853	85	199,71	0,00	199,71	0,10	199,71	0,0
09:50:00	3470	57,83	0,08	0,0854	85	199,77	0,00	199,77	0,10	199,77	0,0
09:55:00	3475	57,92	0,08	0,0854	85	199,83	0,00	199,83	0,10	199,83	0,0
10:00:00	3480	58,00	0,08	0,0854	85	199,89	0,00	199,89	0,10	199,89	0,0
10:05:00	3485	58,08	0,08	0,0855	85	199,95	0,00	199,95	0,10	199,95	0,0
10:10:00	3490	58,17	0,08	0,0855	85	200,01	0,00	200,01	0,10	200,01	0,0
10:15:00	3495	58,25	0,08	0,0855	86	200,08	0,00	200,08	0,10	200,08	0,0
10:20:00	3500	58,33	0,08	0,0855	86	200,14	0,00	200,14	0,10	200,14	0,0
10:25:00	3505	58,42	0,08	0,0856	86	200,20	0,00	200,20	0,10	200,20	0,0
10:30:00	3510	58,50	0,08	0,0856	86	200,26	0,00	200,26	0,10	200,26	0,0
10:35:00	3515	58,58	0,08	0,0856	86	200,32	0,00	200,32	0,10	200,32	0,0
10:40:00	3520	58,67	0,08	0,0856	86	200,38	0,00	200,38	0,10	200,38	0,0
10:45:00	3525	58,75	0,08	0,0857	86	200,44	0,00	200,44	0,10	200,44	0,0
10:50:00	3530	58,83	0,08	0,0857	86	200,50	0,00	200,50	0,10	200,50	0,0
10:55:00	3535	58,92	0,08	0,0857	86	200,56	0,00	200,56	0,10	200,56	0,0
11:00:00	3540	59,00	0,08	0,0857	86	200,62	0,00	200,62	0,10	200,62	0,0
11:05:00	3545	59,08	0,08	0,0858	86	200,68	0,00	200,68	0,10	200,68	0,0
11:10:00	3550	59,17	0,08	0,0858	86	200,74	0,00	200,74	0,10	200,74	0,0
11:15:00	3555	59,25	0,08	0,0858	86	200,80	0,00	200,80	0,10	200,80	0,0
11:20:00	3560	59,33	0,08	0,0858	86	200,86	0,00	200,86	0,10	200,86	0,0
11:25:00	3565	59,42	0,08	0,0859	86	200,92	0,00	200,92	0,10	200,92	0,0
11:30:00	3570	59,50	0,08	0,0859	86	200,98	0,00	200,98	0,10	200,98	0,0
11:35:00	3575	59,58	0,08	0,0859	86	201,04	0,00	201,04	0,10	201,04	0,0
11:40:00	3580	59,67	0,08	0,0859	86	201,10	0,00	201,10	0,10	201,10	0,0
Max									49,9		84,2

COMUNE DI MINERBIO
RETI DI DRENAGGIO ACQUE REFLUE E ACQUE METEORICHE
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA

METODO DELLE SOLE PIOGGE
(Afflussi/Deflussi)

BACINO 1 - AREE AGRICOLE

BACINO 1 - AREE AGRICOLE											
t				h						Volume effluente	Volume invasato
						Volume affluente [m3]				[m3]	[m3]
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
00:00:00	0	0,00	0,08	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	11,73	0	0,0
00:05:00	5	0,08	0,08	0,0213	21	11,73	0,00	11,73	1,86	1,32	10,4
00:10:00	10	0,17	0,08	0,0247	25	13,59	0,00	13,59	1,22	2,64	10,9
00:15:00	15	0,25	0,08	0,0269	27	14,81	0,00	14,81	0,93	3,96	10,8
00:20:00	20	0,33	0,08	0,0286	29	15,74	0,00	15,74	0,76	5,28	10,5
00:25:00	25	0,42	0,08	0,0300	30	16,50	0,00	16,50	0,65	6,60	9,9
00:30:00	30	0,50	0,08	0,0312	31	17,15	0,00	17,15	0,57	7,92	9,2
00:35:00	35	0,58	0,08	0,0322	32	17,72	0,00	17,72	0,51	9,24	8,5
00:40:00	40	0,67	0,08	0,0331	33	18,23	0,00	18,23	0,46	10,56	7,7
00:45:00	45	0,75	0,08	0,0340	34	18,69	0,00	18,69	0,42	11,88	6,8
00:50:00	50	0,83	0,08	0,0347	35	19,11	0,00	19,11	0,39	13,20	5,9
00:55:00	55	0,92	0,08	0,0355	35	19,50	0,00	19,50	0,36	14,52	5,0
01:00:00	60	1,00	0,08	0,0361	36	19,87	0,00	19,87	0,34	15,84	4,0
01:05:00	65	1,08	0,08	0,0367	37	20,21	0,00	20,21	0,32	17,16	3,0
01:10:00	70	1,17	0,08	0,0373	37	20,53	0,00	20,53	0,30	18,48	2,0
01:15:00	75	1,25	0,08	0,0379	38	20,83	0,00	20,83	0,29	19,80	1,0
01:20:00	80	1,33	0,08	0,0384	38	21,11	0,00	21,11	0,27	21,11	0,0
01:25:00	85	1,42	0,08	0,0389	39	21,39	0,00	21,39	0,26	21,39	0,0
01:30:00	90	1,50	0,08	0,0394	39	21,65	0,00	21,65	0,25	21,65	0,0
01:35:00	95	1,58	0,08	0,0398	40	21,90	0,00	21,90	0,24	21,90	0,0
01:40:00	100	1,67	0,08	0,0403	40	22,14	0,00	22,14	0,23	22,14	0,0
01:45:00	105	1,75	0,08	0,0407	41	22,37	0,00	22,37	0,22	22,37	0,0
01:50:00	110	1,83	0,08	0,0411	41	22,59	0,00	22,59	0,21	22,59	0,0
01:55:00	115	1,92	0,08	0,0415	41	22,80	0,00	22,80	0,21	22,80	0,0
02:00:00	120	2,00	0,08	0,0418	42	23,01	0,00	23,01	0,20	23,01	0,0
02:05:00	125	2,08	0,08	0,0422	42	23,21	0,00	23,21	0,19	23,21	0,0
02:10:00	130	2,17	0,08	0,0426	43	23,40	0,00	23,40	0,19	23,40	0,0
02:15:00	135	2,25	0,08	0,0429	43	23,59	0,00	23,59	0,18	23,59	0,0
02:20:00	140	2,33	0,08	0,0432	43	23,77	0,00	23,77	0,18	23,77	0,0
02:25:00	145	2,42	0,08	0,0435	44	23,95	0,00	23,95	0,17	23,95	0,0
02:30:00	150	2,50	0,08	0,0439	44	24,12	0,00	24,12	0,17	24,12	0,0
02:35:00	155	2,58	0,08	0,0442	44	24,29	0,00	24,29	0,16	24,29	0,0
02:40:00	160	2,67	0,08	0,0445	44	24,46	0,00	24,46	0,16	24,46	0,0
02:45:00	165	2,75	0,08	0,0448	45	24,62	0,00	24,62	0,16	24,62	0,0
02:50:00	170	2,83	0,08	0,0450	45	24,77	0,00	24,77	0,15	24,77	0,0
02:55:00	175	2,92	0,08	0,0453	45	24,93	0,00	24,93	0,15	24,93	0,0
03:00:00	180	3,00	0,08	0,0456	46	25,08	0,00	25,08	0,15	25,08	0,0
03:05:00	185	3,08	0,08	0,0459	46	25,22	0,00	25,22	0,14	25,22	0,0
03:10:00	190	3,17	0,08	0,0461	46	25,36	0,00	25,36	0,14	25,36	0,0
03:15:00	195	3,25	0,08	0,0464	46	25,50	0,00	25,50	0,14	25,50	0,0
03:20:00	200	3,33	0,08	0,0466	47	25,64	0,00	25,64	0,13	25,64	0,0
03:25:00	205	3,42	0,08	0,0469	47	25,78	0,00	25,78	0,13	25,78	0,0
03:30:00	210	3,50	0,08	0,0471	47	25,91	0,00	25,91	0,13	25,91	0,0
03:35:00	215	3,58	0,08	0,0473	47	26,04	0,00	26,04	0,13	26,04	0,0
03:40:00	220	3,67	0,08	0,0476	48	26,17	0,00	26,17	0,12	26,17	0,0
03:45:00	225	3,75	0,08	0,0478	48	26,29	0,00	26,29	0,12	26,29	0,0
03:50:00	230	3,83	0,08	0,0480	48	26,41	0,00	26,41	0,12	26,41	0,0
03:55:00	235	3,92	0,08	0,0482	48	26,53	0,00	26,53	0,12	26,53	0,0
04:00:00	240	4,00	0,08	0,0485	48	26,65	0,00	26,65	0,12	26,65	0,0
04:05:00	245	4,08	0,08	0,0487	49	26,77	0,00	26,77	0,11	26,77	0,0
04:10:00	250	4,17	0,08	0,0489	49	26,88	0,00	26,88	0,11	26,88	0,0
04:15:00	255	4,25	0,08	0,0491	49	27,00	0,00	27,00	0,11	27,00	0,0
04:20:00	260	4,33	0,08	0,0493	49	27,11	0,00	27,11	0,11	27,11	0,0
04:25:00	265	4,42	0,08	0,0495	49	27,22	0,00	27,22	0,11	27,22	0,0
04:30:00	270	4,50	0,08	0,0497	50	27,33	0,00	27,33	0,11	27,33	0,0
04:35:00	275	4,58	0,08	0,0499	50	27,43	0,00	27,43	0,10	27,43	0,0
04:40:00	280	4,67	0,08	0,0501	50	27,54	0,00	27,54	0,10	27,54	0,0
04:45:00	285	4,75	0,08	0,0503	50	27,64	0,00	27,64	0,10	27,64	0,0
04:50:00	290	4,83	0,08	0,0504	50	27,74	0,00	27,74	0,10	27,74	0,0
04:55:00	295	4,92	0,08	0,0506	51	27,84	0,00	27,84	0,10	27,84	0,0
05:00:00	300	5,00	0,08	0,0508	51	27,94	0,00	27,94	0,10	27,94	0,0

BACINO 1 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
05:05:00	305	5,08	0,08	0,0510	51	28,04	0,00	28,04	0,10	28,04	0,0
05:10:00	310	5,17	0,08	0,0512	51	28,14	0,00	28,14	0,10	28,14	0,0
05:15:00	315	5,25	0,08	0,0513	51	28,23	0,00	28,23	0,09	28,23	0,0
05:20:00	320	5,33	0,08	0,0515	52	28,33	0,00	28,33	0,09	28,33	0,0
05:25:00	325	5,42	0,08	0,0517	52	28,42	0,00	28,42	0,09	28,42	0,0
05:30:00	330	5,50	0,08	0,0518	52	28,51	0,00	28,51	0,09	28,51	0,0
05:35:00	335	5,58	0,08	0,0520	52	28,60	0,00	28,60	0,09	28,60	0,0
05:40:00	340	5,67	0,08	0,0522	52	28,69	0,00	28,69	0,09	28,69	0,0
05:45:00	345	5,75	0,08	0,0523	52	28,78	0,00	28,78	0,09	28,78	0,0
05:50:00	350	5,83	0,08	0,0525	52	28,87	0,00	28,87	0,09	28,87	0,0
05:55:00	355	5,92	0,08	0,0527	53	28,96	0,00	28,96	0,09	28,96	0,0
06:00:00	360	6,00	0,08	0,0528	53	29,04	0,00	29,04	0,09	29,04	0,0
06:05:00	365	6,08	0,08	0,0530	53	29,13	0,00	29,13	0,08	29,13	0,0
06:10:00	370	6,17	0,08	0,0531	53	29,21	0,00	29,21	0,08	29,21	0,0
06:15:00	375	6,25	0,08	0,0533	53	29,30	0,00	29,30	0,08	29,30	0,0
06:20:00	380	6,33	0,08	0,0534	53	29,38	0,00	29,38	0,08	29,38	0,0
06:25:00	385	6,42	0,08	0,0536	54	29,46	0,00	29,46	0,08	29,46	0,0
06:30:00	390	6,50	0,08	0,0537	54	29,54	0,00	29,54	0,08	29,54	0,0
06:35:00	395	6,58	0,08	0,0539	54	29,62	0,00	29,62	0,08	29,62	0,0
06:40:00	400	6,67	0,08	0,0540	54	29,70	0,00	29,70	0,08	29,70	0,0
06:45:00	405	6,75	0,08	0,0541	54	29,78	0,00	29,78	0,08	29,78	0,0
06:50:00	410	6,83	0,08	0,0543	54	29,86	0,00	29,86	0,08	29,86	0,0
06:55:00	415	6,92	0,08	0,0544	54	29,93	0,00	29,93	0,08	29,93	0,0
07:00:00	420	7,00	0,08	0,0546	55	30,01	0,00	30,01	0,08	30,01	0,0
07:05:00	425	7,08	0,08	0,0547	55	30,08	0,00	30,08	0,07	30,08	0,0
07:10:00	430	7,17	0,08	0,0548	55	30,16	0,00	30,16	0,07	30,16	0,0
07:15:00	435	7,25	0,08	0,0550	55	30,23	0,00	30,23	0,07	30,23	0,0
07:20:00	440	7,33	0,08	0,0551	55	30,31	0,00	30,31	0,07	30,31	0,0
07:25:00	445	7,42	0,08	0,0552	55	30,38	0,00	30,38	0,07	30,38	0,0
07:30:00	450	7,50	0,08	0,0554	55	30,45	0,00	30,45	0,07	30,45	0,0
07:35:00	455	7,58	0,08	0,0555	55	30,52	0,00	30,52	0,07	30,52	0,0
07:40:00	460	7,67	0,08	0,0556	56	30,59	0,00	30,59	0,07	30,59	0,0
07:45:00	465	7,75	0,08	0,0558	56	30,66	0,00	30,66	0,07	30,66	0,0
07:50:00	470	7,83	0,08	0,0559	56	30,73	0,00	30,73	0,07	30,73	0,0
07:55:00	475	7,92	0,08	0,0560	56	30,80	0,00	30,80	0,07	30,80	0,0
08:00:00	480	8,00	0,08	0,0561	56	30,87	0,00	30,87	0,07	30,87	0,0
08:05:00	485	8,08	0,08	0,0563	56	30,94	0,00	30,94	0,07	30,94	0,0
08:10:00	490	8,17	0,08	0,0564	56	31,01	0,00	31,01	0,07	31,01	0,0
08:15:00	495	8,25	0,08	0,0565	56	31,07	0,00	31,07	0,07	31,07	0,0
08:20:00	500	8,33	0,08	0,0566	57	31,14	0,00	31,14	0,07	31,14	0,0
08:25:00	505	8,42	0,08	0,0567	57	31,21	0,00	31,21	0,07	31,21	0,0
08:30:00	510	8,50	0,08	0,0569	57	31,27	0,00	31,27	0,06	31,27	0,0
08:35:00	515	8,58	0,08	0,0570	57	31,34	0,00	31,34	0,06	31,34	0,0
08:40:00	520	8,67	0,08	0,0571	57	31,40	0,00	31,40	0,06	31,40	0,0
08:45:00	525	8,75	0,08	0,0572	57	31,46	0,00	31,46	0,06	31,46	0,0
08:50:00	530	8,83	0,08	0,0573	57	31,53	0,00	31,53	0,06	31,53	0,0
08:55:00	535	8,92	0,08	0,0574	57	31,59	0,00	31,59	0,06	31,59	0,0
09:00:00	540	9,00	0,08	0,0575	58	31,65	0,00	31,65	0,06	31,65	0,0
09:05:00	545	9,08	0,08	0,0577	58	31,71	0,00	31,71	0,06	31,71	0,0
09:10:00	550	9,17	0,08	0,0578	58	31,78	0,00	31,78	0,06	31,78	0,0
09:15:00	555	9,25	0,08	0,0579	58	31,84	0,00	31,84	0,06	31,84	0,0
09:20:00	560	9,33	0,08	0,0580	58	31,90	0,00	31,90	0,06	31,90	0,0
09:25:00	565	9,42	0,08	0,0581	58	31,96	0,00	31,96	0,06	31,96	0,0
09:30:00	570	9,50	0,08	0,0582	58	32,02	0,00	32,02	0,06	32,02	0,0
09:35:00	575	9,58	0,08	0,0583	58	32,08	0,00	32,08	0,06	32,08	0,0
09:40:00	580	9,67	0,08	0,0584	58	32,13	0,00	32,13	0,06	32,13	0,0
09:45:00	585	9,75	0,08	0,0585	59	32,19	0,00	32,19	0,06	32,19	0,0
09:50:00	590	9,83	0,08	0,0586	59	32,25	0,00	32,25	0,06	32,25	0,0
09:55:00	595	9,92	0,08	0,0587	59	32,31	0,00	32,31	0,06	32,31	0,0
10:00:00	600	10,00	0,08	0,0588	59	32,37	0,00	32,37	0,06	32,37	0,0
10:05:00	605	10,08	0,08	0,0590	59	32,42	0,00	32,42	0,06	32,42	0,0
10:10:00	610	10,17	0,08	0,0591	59	32,48	0,00	32,48	0,06	32,48	0,0
10:15:00	615	10,25	0,08	0,0592	59	32,54	0,00	32,54	0,06	32,54	0,0
10:20:00	620	10,33	0,08	0,0593	59	32,59	0,00	32,59	0,06	32,59	0,0
10:25:00	625	10,42	0,08	0,0594	59	32,65	0,00	32,65	0,06	32,65	0,0
10:30:00	630	10,50	0,08	0,0595	59	32,70	0,00	32,70	0,05	32,70	0,0
10:35:00	635	10,58	0,08	0,0596	60	32,76	0,00	32,76	0,05	32,76	0,0
10:40:00	640	10,67	0,08	0,0597	60	32,81	0,00	32,81	0,05	32,81	0,0
10:45:00	645	10,75	0,08	0,0598	60	32,87	0,00	32,87	0,05	32,87	0,0
10:50:00	650	10,83	0,08	0,0599	60	32,92	0,00	32,92	0,05	32,92	0,0

BACINO 1 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:55:00	655	10,92	0,08	0,0600	60	32,97	0,00	32,97	0,05	32,97	0,0
11:00:00	660	11,00	0,08	0,0600	60	33,03	0,00	33,03	0,05	33,03	0,0
11:05:00	665	11,08	0,08	0,0601	60	33,08	0,00	33,08	0,05	33,08	0,0
11:10:00	670	11,17	0,08	0,0602	60	33,13	0,00	33,13	0,05	33,13	0,0
11:15:00	675	11,25	0,08	0,0603	60	33,19	0,00	33,19	0,05	33,19	0,0
11:20:00	680	11,33	0,08	0,0604	60	33,24	0,00	33,24	0,05	33,24	0,0
11:25:00	685	11,42	0,08	0,0605	61	33,29	0,00	33,29	0,05	33,29	0,0
11:30:00	690	11,50	0,08	0,0606	61	33,34	0,00	33,34	0,05	33,34	0,0
11:35:00	695	11,58	0,08	0,0607	61	33,39	0,00	33,39	0,05	33,39	0,0
11:40:00	700	11,67	0,08	0,0608	61	33,44	0,00	33,44	0,05	33,44	0,0
11:45:00	705	11,75	0,08	0,0609	61	33,49	0,00	33,49	0,05	33,49	0,0
11:50:00	710	11,83	0,08	0,0610	61	33,54	0,00	33,54	0,05	33,54	0,0
11:55:00	715	11,92	0,08	0,0611	61	33,59	0,00	33,59	0,05	33,59	0,0
12:00:00	720	12,00	0,08	0,0612	61	33,64	0,00	33,64	0,05	33,64	0,0
12:05:00	725	12,08	0,08	0,0613	61	33,69	0,00	33,69	0,05	33,69	0,0
12:10:00	730	12,17	0,08	0,0613	61	33,74	0,00	33,74	0,05	33,74	0,0
12:15:00	735	12,25	0,08	0,0614	61	33,79	0,00	33,79	0,05	33,79	0,0
12:20:00	740	12,33	0,08	0,0615	62	33,84	0,00	33,84	0,05	33,84	0,0
12:25:00	745	12,42	0,08	0,0616	62	33,89	0,00	33,89	0,05	33,89	0,0
12:30:00	750	12,50	0,08	0,0617	62	33,93	0,00	33,93	0,05	33,93	0,0
12:35:00	755	12,58	0,08	0,0618	62	33,98	0,00	33,98	0,05	33,98	0,0
12:40:00	760	12,67	0,08	0,0619	62	34,03	0,00	34,03	0,05	34,03	0,0
12:45:00	765	12,75	0,08	0,0620	62	34,08	0,00	34,08	0,05	34,08	0,0
12:50:00	770	12,83	0,08	0,0620	62	34,12	0,00	34,12	0,05	34,12	0,0
12:55:00	775	12,92	0,08	0,0621	62	34,17	0,00	34,17	0,05	34,17	0,0
13:00:00	780	13,00	0,08	0,0622	62	34,22	0,00	34,22	0,05	34,22	0,0
13:05:00	785	13,08	0,08	0,0623	62	34,26	0,00	34,26	0,05	34,26	0,0
13:10:00	790	13,17	0,08	0,0624	62	34,31	0,00	34,31	0,05	34,31	0,0
13:15:00	795	13,25	0,08	0,0625	62	34,36	0,00	34,36	0,05	34,36	0,0
13:20:00	800	13,33	0,08	0,0625	63	34,40	0,00	34,40	0,05	34,40	0,0
13:25:00	805	13,42	0,08	0,0626	63	34,45	0,00	34,45	0,05	34,45	0,0
13:30:00	810	13,50	0,08	0,0627	63	34,49	0,00	34,49	0,05	34,49	0,0
13:35:00	815	13,58	0,08	0,0628	63	34,54	0,00	34,54	0,04	34,54	0,0
13:40:00	820	13,67	0,08	0,0629	63	34,58	0,00	34,58	0,04	34,58	0,0
13:45:00	825	13,75	0,08	0,0630	63	34,63	0,00	34,63	0,04	34,63	0,0
13:50:00	830	13,83	0,08	0,0630	63	34,67	0,00	34,67	0,04	34,67	0,0
13:55:00	835	13,92	0,08	0,0631	63	34,72	0,00	34,72	0,04	34,72	0,0
14:00:00	840	14,00	0,08	0,0632	63	34,76	0,00	34,76	0,04	34,76	0,0
14:05:00	845	14,08	0,08	0,0633	63	34,80	0,00	34,80	0,04	34,80	0,0
14:10:00	850	14,17	0,08	0,0634	63	34,85	0,00	34,85	0,04	34,85	0,0
14:15:00	855	14,25	0,08	0,0634	63	34,89	0,00	34,89	0,04	34,89	0,0
14:20:00	860	14,33	0,08	0,0635	64	34,93	0,00	34,93	0,04	34,93	0,0
14:25:00	865	14,42	0,08	0,0636	64	34,98	0,00	34,98	0,04	34,98	0,0
14:30:00	870	14,50	0,08	0,0637	64	35,02	0,00	35,02	0,04	35,02	0,0
14:35:00	875	14,58	0,08	0,0637	64	35,06	0,00	35,06	0,04	35,06	0,0
14:40:00	880	14,67	0,08	0,0638	64	35,10	0,00	35,10	0,04	35,10	0,0
14:45:00	885	14,75	0,08	0,0639	64	35,15	0,00	35,15	0,04	35,15	0,0
14:50:00	890	14,83	0,08	0,0640	64	35,19	0,00	35,19	0,04	35,19	0,0
14:55:00	895	14,92	0,08	0,0641	64	35,23	0,00	35,23	0,04	35,23	0,0
15:00:00	900	15,00	0,08	0,0641	64	35,27	0,00	35,27	0,04	35,27	0,0
15:05:00	905	15,08	0,08	0,0642	64	35,31	0,00	35,31	0,04	35,31	0,0
15:10:00	910	15,17	0,08	0,0643	64	35,35	0,00	35,35	0,04	35,35	0,0
15:15:00	915	15,25	0,08	0,0644	64	35,40	0,00	35,40	0,04	35,40	0,0
15:20:00	920	15,33	0,08	0,0644	64	35,44	0,00	35,44	0,04	35,44	0,0
15:25:00	925	15,42	0,08	0,0645	65	35,48	0,00	35,48	0,04	35,48	0,0
15:30:00	930	15,50	0,08	0,0646	65	35,52	0,00	35,52	0,04	35,52	0,0
15:35:00	935	15,58	0,08	0,0647	65	35,56	0,00	35,56	0,04	35,56	0,0
15:40:00	940	15,67	0,08	0,0647	65	35,60	0,00	35,60	0,04	35,60	0,0
15:45:00	945	15,75	0,08	0,0648	65	35,64	0,00	35,64	0,04	35,64	0,0
15:50:00	950	15,83	0,08	0,0649	65	35,68	0,00	35,68	0,04	35,68	0,0
15:55:00	955	15,92	0,08	0,0649	65	35,72	0,00	35,72	0,04	35,72	0,0
16:00:00	960	16,00	0,08	0,0650	65	35,76	0,00	35,76	0,04	35,76	0,0
16:05:00	965	16,08	0,08	0,0651	65	35,80	0,00	35,80	0,04	35,80	0,0
16:10:00	970	16,17	0,08	0,0652	65	35,84	0,00	35,84	0,04	35,84	0,0
16:15:00	975	16,25	0,08	0,0652	65	35,88	0,00	35,88	0,04	35,88	0,0
16:20:00	980	16,33	0,08	0,0653	65	35,91	0,00	35,91	0,04	35,91	0,0
16:25:00	985	16,42	0,08	0,0654	65	35,95	0,00	35,95	0,04	35,95	0,0
16:30:00	990	16,50	0,08	0,0654	65	35,99	0,00	35,99	0,04	35,99	0,0
16:35:00	995	16,58	0,08	0,0655	66	36,03	0,00	36,03	0,04	36,03	0,0
16:40:00	1000	16,67	0,08	0,0656	66	36,07	0,00	36,07	0,04	36,07	0,0

BACINO 1 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:45:00	1005	16,75	0,08	0,0656	66	36,11	0,00	36,11	0,04	36,11	0,0
16:50:00	1010	16,83	0,08	0,0657	66	36,14	0,00	36,14	0,04	36,14	0,0
16:55:00	1015	16,92	0,08	0,0658	66	36,18	0,00	36,18	0,04	36,18	0,0
17:00:00	1020	17,00	0,08	0,0659	66	36,22	0,00	36,22	0,04	36,22	0,0
17:05:00	1025	17,08	0,08	0,0659	66	36,26	0,00	36,26	0,04	36,26	0,0
17:10:00	1030	17,17	0,08	0,0660	66	36,30	0,00	36,30	0,04	36,30	0,0
17:15:00	1035	17,25	0,08	0,0661	66	36,33	0,00	36,33	0,04	36,33	0,0
17:20:00	1040	17,33	0,08	0,0661	66	36,37	0,00	36,37	0,04	36,37	0,0
17:25:00	1045	17,42	0,08	0,0662	66	36,41	0,00	36,41	0,04	36,41	0,0
17:30:00	1050	17,50	0,08	0,0663	66	36,44	0,00	36,44	0,04	36,44	0,0
17:35:00	1055	17,58	0,08	0,0663	66	36,48	0,00	36,48	0,04	36,48	0,0
17:40:00	1060	17,67	0,08	0,0664	66	36,52	0,00	36,52	0,04	36,52	0,0
17:45:00	1065	17,75	0,08	0,0665	66	36,55	0,00	36,55	0,04	36,55	0,0
17:50:00	1070	17,83	0,08	0,0665	67	36,59	0,00	36,59	0,04	36,59	0,0
17:55:00	1075	17,92	0,08	0,0666	67	36,63	0,00	36,63	0,04	36,63	0,0
18:00:00	1080	18,00	0,08	0,0667	67	36,66	0,00	36,66	0,04	36,66	0,0
18:05:00	1085	18,08	0,08	0,0667	67	36,70	0,00	36,70	0,04	36,70	0,0
18:10:00	1090	18,17	0,08	0,0668	67	36,73	0,00	36,73	0,04	36,73	0,0
18:15:00	1095	18,25	0,08	0,0669	67	36,77	0,00	36,77	0,04	36,77	0,0
18:20:00	1100	18,33	0,08	0,0669	67	36,80	0,00	36,80	0,04	36,80	0,0
18:25:00	1105	18,42	0,08	0,0670	67	36,84	0,00	36,84	0,04	36,84	0,0
18:30:00	1110	18,50	0,08	0,0670	67	36,88	0,00	36,88	0,04	36,88	0,0
18:35:00	1115	18,58	0,08	0,0671	67	36,91	0,00	36,91	0,04	36,91	0,0
18:40:00	1120	18,67	0,08	0,0672	67	36,95	0,00	36,95	0,03	36,95	0,0
18:45:00	1125	18,75	0,08	0,0672	67	36,98	0,00	36,98	0,03	36,98	0,0
18:50:00	1130	18,83	0,08	0,0673	67	37,02	0,00	37,02	0,03	37,02	0,0
18:55:00	1135	18,92	0,08	0,0674	67	37,05	0,00	37,05	0,03	37,05	0,0
19:00:00	1140	19,00	0,08	0,0674	67	37,08	0,00	37,08	0,03	37,08	0,0
19:05:00	1145	19,08	0,08	0,0675	67	37,12	0,00	37,12	0,03	37,12	0,0
19:10:00	1150	19,17	0,08	0,0676	68	37,15	0,00	37,15	0,03	37,15	0,0
19:15:00	1155	19,25	0,08	0,0676	68	37,19	0,00	37,19	0,03	37,19	0,0
19:20:00	1160	19,33	0,08	0,0677	68	37,22	0,00	37,22	0,03	37,22	0,0
19:25:00	1165	19,42	0,08	0,0677	68	37,26	0,00	37,26	0,03	37,26	0,0
19:30:00	1170	19,50	0,08	0,0678	68	37,29	0,00	37,29	0,03	37,29	0,0
19:35:00	1175	19,58	0,08	0,0679	68	37,32	0,00	37,32	0,03	37,32	0,0
19:40:00	1180	19,67	0,08	0,0679	68	37,36	0,00	37,36	0,03	37,36	0,0
19:45:00	1185	19,75	0,08	0,0680	68	37,39	0,00	37,39	0,03	37,39	0,0
19:50:00	1190	19,83	0,08	0,0680	68	37,42	0,00	37,42	0,03	37,42	0,0
19:55:00	1195	19,92	0,08	0,0681	68	37,46	0,00	37,46	0,03	37,46	0,0
20:00:00	1200	20,00	0,08	0,0682	68	37,49	0,00	37,49	0,03	37,49	0,0
20:05:00	1205	20,08	0,08	0,0682	68	37,52	0,00	37,52	0,03	37,52	0,0
20:10:00	1210	20,17	0,08	0,0683	68	37,56	0,00	37,56	0,03	37,56	0,0
20:15:00	1215	20,25	0,08	0,0683	68	37,59	0,00	37,59	0,03	37,59	0,0
20:20:00	1220	20,33	0,08	0,0684	68	37,62	0,00	37,62	0,03	37,62	0,0
20:25:00	1225	20,42	0,08	0,0685	68	37,65	0,00	37,65	0,03	37,65	0,0
20:30:00	1230	20,50	0,08	0,0685	69	37,69	0,00	37,69	0,03	37,69	0,0
20:35:00	1235	20,58	0,08	0,0686	69	37,72	0,00	37,72	0,03	37,72	0,0
20:40:00	1240	20,67	0,08	0,0686	69	37,75	0,00	37,75	0,03	37,75	0,0
20:45:00	1245	20,75	0,08	0,0687	69	37,78	0,00	37,78	0,03	37,78	0,0
20:50:00	1250	20,83	0,08	0,0688	69	37,82	0,00	37,82	0,03	37,82	0,0
20:55:00	1255	20,92	0,08	0,0688	69	37,85	0,00	37,85	0,03	37,85	0,0
21:00:00	1260	21,00	0,08	0,0689	69	37,88	0,00	37,88	0,03	37,88	0,0
21:05:00	1265	21,08	0,08	0,0689	69	37,91	0,00	37,91	0,03	37,91	0,0
21:10:00	1270	21,17	0,08	0,0690	69	37,94	0,00	37,94	0,03	37,94	0,0
21:15:00	1275	21,25	0,08	0,0690	69	37,98	0,00	37,98	0,03	37,98	0,0
21:20:00	1280	21,33	0,08	0,0691	69	38,01	0,00	38,01	0,03	38,01	0,0
21:25:00	1285	21,42	0,08	0,0692	69	38,04	0,00	38,04	0,03	38,04	0,0
21:30:00	1290	21,50	0,08	0,0692	69	38,07	0,00	38,07	0,03	38,07	0,0
21:35:00	1295	21,58	0,08	0,0693	69	38,10	0,00	38,10	0,03	38,10	0,0
21:40:00	1300	21,67	0,08	0,0693	69	38,13	0,00	38,13	0,03	38,13	0,0
21:45:00	1305	21,75	0,08	0,0694	69	38,16	0,00	38,16	0,03	38,16	0,0
21:50:00	1310	21,83	0,08	0,0694	69	38,19	0,00	38,19	0,03	38,19	0,0
21:55:00	1315	21,92	0,08	0,0695	69	38,22	0,00	38,22	0,03	38,22	0,0
22:00:00	1320	22,00	0,08	0,0696	70	38,26	0,00	38,26	0,03	38,26	0,0
22:05:00	1325	22,08	0,08	0,0696	70	38,29	0,00	38,29	0,03	38,29	0,0
22:10:00	1330	22,17	0,08	0,0697	70	38,32	0,00	38,32	0,03	38,32	0,0
22:15:00	1335	22,25	0,08	0,0697	70	38,35	0,00	38,35	0,03	38,35	0,0
22:20:00	1340	22,33	0,08	0,0698	70	38,38	0,00	38,38	0,03	38,38	0,0
22:25:00	1345	22,42	0,08	0,0698	70	38,41	0,00	38,41	0,03	38,41	0,0
22:30:00	1350	22,50	0,08	0,0699	70	38,44	0,00	38,44	0,03	38,44	0,0

BACINO 1 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
22:35:00	1355	22,58	0,08	0,0699	70	38,47	0,00	38,47	0,03	38,47	0,0
22:40:00	1360	22,67	0,08	0,0700	70	38,50	0,00	38,50	0,03	38,50	0,0
22:45:00	1365	22,75	0,08	0,0701	70	38,53	0,00	38,53	0,03	38,53	0,0
22:50:00	1370	22,83	0,08	0,0701	70	38,56	0,00	38,56	0,03	38,56	0,0
22:55:00	1375	22,92	0,08	0,0702	70	38,59	0,00	38,59	0,03	38,59	0,0
23:00:00	1380	23,00	0,08	0,0702	70	38,62	0,00	38,62	0,03	38,62	0,0
23:05:00	1385	23,08	0,08	0,0703	70	38,65	0,00	38,65	0,03	38,65	0,0
23:10:00	1390	23,17	0,08	0,0703	70	38,68	0,00	38,68	0,03	38,68	0,0
23:15:00	1395	23,25	0,08	0,0704	70	38,71	0,00	38,71	0,03	38,71	0,0
23:20:00	1400	23,33	0,08	0,0704	70	38,74	0,00	38,74	0,03	38,74	0,0
23:25:00	1405	23,42	0,08	0,0705	70	38,76	0,00	38,76	0,03	38,76	0,0
23:30:00	1410	23,50	0,08	0,0705	71	38,79	0,00	38,79	0,03	38,79	0,0
23:35:00	1415	23,58	0,08	0,0706	71	38,82	0,00	38,82	0,03	38,82	0,0
23:40:00	1420	23,67	0,08	0,0706	71	38,85	0,00	38,85	0,03	38,85	0,0
23:45:00	1425	23,75	0,08	0,0707	71	38,88	0,00	38,88	0,03	38,88	0,0
23:50:00	1430	23,83	0,08	0,0707	71	38,91	0,00	38,91	0,03	38,91	0,0
23:55:00	1435	23,92	0,08	0,0708	71	38,94	0,00	38,94	0,03	38,94	0,0
00:00:00	1440	24,00	0,08	0,0709	71	38,97	0,00	38,97	0,03	38,97	0,0
00:05:00	1445	24,08	0,08	0,0709	71	39,00	0,00	39,00	0,03	39,00	0,0
00:10:00	1450	24,17	0,08	0,0710	71	39,02	0,00	39,02	0,03	39,02	0,0
00:15:00	1455	24,25	0,08	0,0710	71	39,05	0,00	39,05	0,03	39,05	0,0
00:20:00	1460	24,33	0,08	0,0711	71	39,08	0,00	39,08	0,03	39,08	0,0
00:25:00	1465	24,42	0,08	0,0711	71	39,11	0,00	39,11	0,03	39,11	0,0
00:30:00	1470	24,50	0,08	0,0712	71	39,14	0,00	39,14	0,03	39,14	0,0
00:35:00	1475	24,58	0,08	0,0712	71	39,17	0,00	39,17	0,03	39,17	0,0
00:40:00	1480	24,67	0,08	0,0713	71	39,19	0,00	39,19	0,03	39,19	0,0
00:45:00	1485	24,75	0,08	0,0713	71	39,22	0,00	39,22	0,03	39,22	0,0
00:50:00	1490	24,83	0,08	0,0714	71	39,25	0,00	39,25	0,03	39,25	0,0
00:55:00	1495	24,92	0,08	0,0714	71	39,28	0,00	39,28	0,03	39,28	0,0
01:00:00	1500	25,00	0,08	0,0715	71	39,31	0,00	39,31	0,03	39,31	0,0
01:05:00	1505	25,08	0,08	0,0715	72	39,33	0,00	39,33	0,03	39,33	0,0
01:10:00	1510	25,17	0,08	0,0716	72	39,36	0,00	39,36	0,03	39,36	0,0
01:15:00	1515	25,25	0,08	0,0716	72	39,39	0,00	39,39	0,03	39,39	0,0
01:20:00	1520	25,33	0,08	0,0717	72	39,42	0,00	39,42	0,03	39,42	0,0
01:25:00	1525	25,42	0,08	0,0717	72	39,44	0,00	39,44	0,03	39,44	0,0
01:30:00	1530	25,50	0,08	0,0718	72	39,47	0,00	39,47	0,03	39,47	0,0
01:35:00	1535	25,58	0,08	0,0718	72	39,50	0,00	39,50	0,03	39,50	0,0
01:40:00	1540	25,67	0,08	0,0719	72	39,53	0,00	39,53	0,03	39,53	0,0
01:45:00	1545	25,75	0,08	0,0719	72	39,55	0,00	39,55	0,03	39,55	0,0
01:50:00	1550	25,83	0,08	0,0720	72	39,58	0,00	39,58	0,03	39,58	0,0
01:55:00	1555	25,92	0,08	0,0720	72	39,61	0,00	39,61	0,03	39,61	0,0
02:00:00	1560	26,00	0,08	0,0721	72	39,63	0,00	39,63	0,03	39,63	0,0
02:05:00	1565	26,08	0,08	0,0721	72	39,66	0,00	39,66	0,03	39,66	0,0
02:10:00	1570	26,17	0,08	0,0722	72	39,69	0,00	39,69	0,03	39,69	0,0
02:15:00	1575	26,25	0,08	0,0722	72	39,71	0,00	39,71	0,03	39,71	0,0
02:20:00	1580	26,33	0,08	0,0723	72	39,74	0,00	39,74	0,03	39,74	0,0
02:25:00	1585	26,42	0,08	0,0723	72	39,77	0,00	39,77	0,03	39,77	0,0
02:30:00	1590	26,50	0,08	0,0724	72	39,79	0,00	39,79	0,03	39,79	0,0
02:35:00	1595	26,58	0,08	0,0724	72	39,82	0,00	39,82	0,03	39,82	0,0
02:40:00	1600	26,67	0,08	0,0725	72	39,85	0,00	39,85	0,03	39,85	0,0
02:45:00	1605	26,75	0,08	0,0725	72	39,87	0,00	39,87	0,03	39,87	0,0
02:50:00	1610	26,83	0,08	0,0725	73	39,90	0,00	39,90	0,03	39,90	0,0
02:55:00	1615	26,92	0,08	0,0726	73	39,93	0,00	39,93	0,03	39,93	0,0
03:00:00	1620	27,00	0,08	0,0726	73	39,95	0,00	39,95	0,03	39,95	0,0
03:05:00	1625	27,08	0,08	0,0727	73	39,98	0,00	39,98	0,03	39,98	0,0
03:10:00	1630	27,17	0,08	0,0727	73	40,00	0,00	40,00	0,03	40,00	0,0
03:15:00	1635	27,25	0,08	0,0728	73	40,03	0,00	40,03	0,03	40,03	0,0
03:20:00	1640	27,33	0,08	0,0728	73	40,06	0,00	40,06	0,03	40,06	0,0
03:25:00	1645	27,42	0,08	0,0729	73	40,08	0,00	40,08	0,03	40,08	0,0
03:30:00	1650	27,50	0,08	0,0729	73	40,11	0,00	40,11	0,03	40,11	0,0
03:35:00	1655	27,58	0,08	0,0730	73	40,13	0,00	40,13	0,03	40,13	0,0
03:40:00	1660	27,67	0,08	0,0730	73	40,16	0,00	40,16	0,03	40,16	0,0
03:45:00	1665	27,75	0,08	0,0731	73	40,19	0,00	40,19	0,03	40,19	0,0
03:50:00	1670	27,83	0,08	0,0731	73	40,21	0,00	40,21	0,03	40,21	0,0
03:55:00	1675	27,92	0,08	0,0732	73	40,24	0,00	40,24	0,03	40,24	0,0
04:00:00	1680	28,00	0,08	0,0732	73	40,26	0,00	40,26	0,03	40,26	0,0
04:05:00	1685	28,08	0,08	0,0732	73	40,29	0,00	40,29	0,03	40,29	0,0
04:10:00	1690	28,17	0,08	0,0733	73	40,31	0,00	40,31	0,03	40,31	0,0
04:15:00	1695	28,25	0,08	0,0733	73	40,34	0,00	40,34	0,03	40,34	0,0
04:20:00	1700	28,33	0,08	0,0734	73	40,36	0,00	40,36	0,03	40,36	0,0

BACINO 1 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
04:25:00	1705	28,42	0,08	0,0734	73	40,39	0,00	40,39	0,03	40,39	0,0
04:30:00	1710	28,50	0,08	0,0735	73	40,41	0,00	40,41	0,03	40,41	0,0
04:35:00	1715	28,58	0,08	0,0735	74	40,44	0,00	40,44	0,02	40,44	0,0
04:40:00	1720	28,67	0,08	0,0736	74	40,46	0,00	40,46	0,02	40,46	0,0
04:45:00	1725	28,75	0,08	0,0736	74	40,49	0,00	40,49	0,02	40,49	0,0
04:50:00	1730	28,83	0,08	0,0737	74	40,51	0,00	40,51	0,02	40,51	0,0
04:55:00	1735	28,92	0,08	0,0737	74	40,54	0,00	40,54	0,02	40,54	0,0
05:00:00	1740	29,00	0,08	0,0738	74	40,56	0,00	40,56	0,02	40,56	0,0
05:05:00	1745	29,08	0,08	0,0738	74	40,59	0,00	40,59	0,02	40,59	0,0
05:10:00	1750	29,17	0,08	0,0738	74	40,61	0,00	40,61	0,02	40,61	0,0
05:15:00	1755	29,25	0,08	0,0739	74	40,64	0,00	40,64	0,02	40,64	0,0
05:20:00	1760	29,33	0,08	0,0739	74	40,66	0,00	40,66	0,02	40,66	0,0
05:25:00	1765	29,42	0,08	0,0740	74	40,69	0,00	40,69	0,02	40,69	0,0
05:30:00	1770	29,50	0,08	0,0740	74	40,71	0,00	40,71	0,02	40,71	0,0
05:35:00	1775	29,58	0,08	0,0741	74	40,73	0,00	40,73	0,02	40,73	0,0
05:40:00	1780	29,67	0,08	0,0741	74	40,76	0,00	40,76	0,02	40,76	0,0
05:45:00	1785	29,75	0,08	0,0742	74	40,78	0,00	40,78	0,02	40,78	0,0
05:50:00	1790	29,83	0,08	0,0742	74	40,81	0,00	40,81	0,02	40,81	0,0
05:55:00	1795	29,92	0,08	0,0742	74	40,83	0,00	40,83	0,02	40,83	0,0
06:00:00	1800	30,00	0,08	0,0743	74	40,86	0,00	40,86	0,02	40,86	0,0
06:05:00	1805	30,08	0,08	0,0743	74	40,88	0,00	40,88	0,02	40,88	0,0
06:10:00	1810	30,17	0,08	0,0744	74	40,90	0,00	40,90	0,02	40,90	0,0
06:15:00	1815	30,25	0,08	0,0744	74	40,93	0,00	40,93	0,02	40,93	0,0
06:20:00	1820	30,33	0,08	0,0745	74	40,95	0,00	40,95	0,02	40,95	0,0
06:25:00	1825	30,42	0,08	0,0745	74	40,97	0,00	40,97	0,02	40,97	0,0
06:30:00	1830	30,50	0,08	0,0745	75	41,00	0,00	41,00	0,02	41,00	0,0
06:35:00	1835	30,58	0,08	0,0746	75	41,02	0,00	41,02	0,02	41,02	0,0
06:40:00	1840	30,67	0,08	0,0746	75	41,05	0,00	41,05	0,02	41,05	0,0
06:45:00	1845	30,75	0,08	0,0747	75	41,07	0,00	41,07	0,02	41,07	0,0
06:50:00	1850	30,83	0,08	0,0747	75	41,09	0,00	41,09	0,02	41,09	0,0
06:55:00	1855	30,92	0,08	0,0748	75	41,12	0,00	41,12	0,02	41,12	0,0
07:00:00	1860	31,00	0,08	0,0748	75	41,14	0,00	41,14	0,02	41,14	0,0
07:05:00	1865	31,08	0,08	0,0748	75	41,16	0,00	41,16	0,02	41,16	0,0
07:10:00	1870	31,17	0,08	0,0749	75	41,19	0,00	41,19	0,02	41,19	0,0
07:15:00	1875	31,25	0,08	0,0749	75	41,21	0,00	41,21	0,02	41,21	0,0
07:20:00	1880	31,33	0,08	0,0750	75	41,23	0,00	41,23	0,02	41,23	0,0
07:25:00	1885	31,42	0,08	0,0750	75	41,26	0,00	41,26	0,02	41,26	0,0
07:30:00	1890	31,50	0,08	0,0751	75	41,28	0,00	41,28	0,02	41,28	0,0
07:35:00	1895	31,58	0,08	0,0751	75	41,30	0,00	41,30	0,02	41,30	0,0
07:40:00	1900	31,67	0,08	0,0751	75	41,33	0,00	41,33	0,02	41,33	0,0
07:45:00	1905	31,75	0,08	0,0752	75	41,35	0,00	41,35	0,02	41,35	0,0
07:50:00	1910	31,83	0,08	0,0752	75	41,37	0,00	41,37	0,02	41,37	0,0
07:55:00	1915	31,92	0,08	0,0753	75	41,40	0,00	41,40	0,02	41,40	0,0
08:00:00	1920	32,00	0,08	0,0753	75	41,42	0,00	41,42	0,02	41,42	0,0
08:05:00	1925	32,08	0,08	0,0753	75	41,44	0,00	41,44	0,02	41,44	0,0
08:10:00	1930	32,17	0,08	0,0754	75	41,46	0,00	41,46	0,02	41,46	0,0
08:15:00	1935	32,25	0,08	0,0754	75	41,49	0,00	41,49	0,02	41,49	0,0
08:20:00	1940	32,33	0,08	0,0755	75	41,51	0,00	41,51	0,02	41,51	0,0
08:25:00	1945	32,42	0,08	0,0755	76	41,53	0,00	41,53	0,02	41,53	0,0
08:30:00	1950	32,50	0,08	0,0756	76	41,55	0,00	41,55	0,02	41,55	0,0
08:35:00	1955	32,58	0,08	0,0756	76	41,58	0,00	41,58	0,02	41,58	0,0
08:40:00	1960	32,67	0,08	0,0756	76	41,60	0,00	41,60	0,02	41,60	0,0
08:45:00	1965	32,75	0,08	0,0757	76	41,62	0,00	41,62	0,02	41,62	0,0
08:50:00	1970	32,83	0,08	0,0757	76	41,64	0,00	41,64	0,02	41,64	0,0
08:55:00	1975	32,92	0,08	0,0758	76	41,67	0,00	41,67	0,02	41,67	0,0
09:00:00	1980	33,00	0,08	0,0758	76	41,69	0,00	41,69	0,02	41,69	0,0
09:05:00	1985	33,08	0,08	0,0758	76	41,71	0,00	41,71	0,02	41,71	0,0
09:10:00	1990	33,17	0,08	0,0759	76	41,73	0,00	41,73	0,02	41,73	0,0
09:15:00	1995	33,25	0,08	0,0759	76	41,76	0,00	41,76	0,02	41,76	0,0
09:20:00	2000	33,33	0,08	0,0760	76	41,78	0,00	41,78	0,02	41,78	0,0
09:25:00	2005	33,42	0,08	0,0760	76	41,80	0,00	41,80	0,02	41,80	0,0
09:30:00	2010	33,50	0,08	0,0760	76	41,82	0,00	41,82	0,02	41,82	0,0
09:35:00	2015	33,58	0,08	0,0761	76	41,84	0,00	41,84	0,02	41,84	0,0
09:40:00	2020	33,67	0,08	0,0761	76	41,87	0,00	41,87	0,02	41,87	0,0
09:45:00	2025	33,75	0,08	0,0762	76	41,89	0,00	41,89	0,02	41,89	0,0
09:50:00	2030	33,83	0,08	0,0762	76	41,91	0,00	41,91	0,02	41,91	0,0
09:55:00	2035	33,92	0,08	0,0762	76	41,93	0,00	41,93	0,02	41,93	0,0
10:00:00	2040	34,00	0,08	0,0763	76	41,95	0,00	41,95	0,02	41,95	0,0
10:05:00	2045	34,08	0,08	0,0763	76	41,98	0,00	41,98	0,02	41,98	0,0
10:10:00	2050	34,17	0,08	0,0764	76	42,00	0,00	42,00	0,02	42,00	0,0

BACINO 1 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
10:15:00	2055	34,25	0,08	0,0764	76	42,02	0,00	42,02	0,02	42,02	0,0
10:20:00	2060	34,33	0,08	0,0764	76	42,04	0,00	42,04	0,02	42,04	0,0
10:25:00	2065	34,42	0,08	0,0765	76	42,06	0,00	42,06	0,02	42,06	0,0
10:30:00	2070	34,50	0,08	0,0765	77	42,08	0,00	42,08	0,02	42,08	0,0
10:35:00	2075	34,58	0,08	0,0766	77	42,11	0,00	42,11	0,02	42,11	0,0
10:40:00	2080	34,67	0,08	0,0766	77	42,13	0,00	42,13	0,02	42,13	0,0
10:45:00	2085	34,75	0,08	0,0766	77	42,15	0,00	42,15	0,02	42,15	0,0
10:50:00	2090	34,83	0,08	0,0767	77	42,17	0,00	42,17	0,02	42,17	0,0
10:55:00	2095	34,92	0,08	0,0767	77	42,19	0,00	42,19	0,02	42,19	0,0
11:00:00	2100	35,00	0,08	0,0767	77	42,21	0,00	42,21	0,02	42,21	0,0
11:05:00	2105	35,08	0,08	0,0768	77	42,23	0,00	42,23	0,02	42,23	0,0
11:10:00	2110	35,17	0,08	0,0768	77	42,26	0,00	42,26	0,02	42,26	0,0
11:15:00	2115	35,25	0,08	0,0769	77	42,28	0,00	42,28	0,02	42,28	0,0
11:20:00	2120	35,33	0,08	0,0769	77	42,30	0,00	42,30	0,02	42,30	0,0
11:25:00	2125	35,42	0,08	0,0769	77	42,32	0,00	42,32	0,02	42,32	0,0
11:30:00	2130	35,50	0,08	0,0770	77	42,34	0,00	42,34	0,02	42,34	0,0
11:35:00	2135	35,58	0,08	0,0770	77	42,36	0,00	42,36	0,02	42,36	0,0
11:40:00	2140	35,67	0,08	0,0771	77	42,38	0,00	42,38	0,02	42,38	0,0
11:45:00	2145	35,75	0,08	0,0771	77	42,40	0,00	42,40	0,02	42,40	0,0
11:50:00	2150	35,83	0,08	0,0771	77	42,42	0,00	42,42	0,02	42,42	0,0
11:55:00	2155	35,92	0,08	0,0772	77	42,44	0,00	42,44	0,02	42,44	0,0
12:00:00	2160	36,00	0,08	0,0772	77	42,47	0,00	42,47	0,02	42,47	0,0
12:05:00	2165	36,08	0,08	0,0772	77	42,49	0,00	42,49	0,02	42,49	0,0
12:10:00	2170	36,17	0,08	0,0773	77	42,51	0,00	42,51	0,02	42,51	0,0
12:15:00	2175	36,25	0,08	0,0773	77	42,53	0,00	42,53	0,02	42,53	0,0
12:20:00	2180	36,33	0,08	0,0774	77	42,55	0,00	42,55	0,02	42,55	0,0
12:25:00	2185	36,42	0,08	0,0774	77	42,57	0,00	42,57	0,02	42,57	0,0
12:30:00	2190	36,50	0,08	0,0774	77	42,59	0,00	42,59	0,02	42,59	0,0
12:35:00	2195	36,58	0,08	0,0775	77	42,61	0,00	42,61	0,02	42,61	0,0
12:40:00	2200	36,67	0,08	0,0775	78	42,63	0,00	42,63	0,02	42,63	0,0
12:45:00	2205	36,75	0,08	0,0775	78	42,65	0,00	42,65	0,02	42,65	0,0
12:50:00	2210	36,83	0,08	0,0776	78	42,67	0,00	42,67	0,02	42,67	0,0
12:55:00	2215	36,92	0,08	0,0776	78	42,69	0,00	42,69	0,02	42,69	0,0
13:00:00	2220	37,00	0,08	0,0777	78	42,71	0,00	42,71	0,02	42,71	0,0
13:05:00	2225	37,08	0,08	0,0777	78	42,73	0,00	42,73	0,02	42,73	0,0
13:10:00	2230	37,17	0,08	0,0777	78	42,75	0,00	42,75	0,02	42,75	0,0
13:15:00	2235	37,25	0,08	0,0778	78	42,77	0,00	42,77	0,02	42,77	0,0
13:20:00	2240	37,33	0,08	0,0778	78	42,79	0,00	42,79	0,02	42,79	0,0
13:25:00	2245	37,42	0,08	0,0778	78	42,81	0,00	42,81	0,02	42,81	0,0
13:30:00	2250	37,50	0,08	0,0779	78	42,83	0,00	42,83	0,02	42,83	0,0
13:35:00	2255	37,58	0,08	0,0779	78	42,85	0,00	42,85	0,02	42,85	0,0
13:40:00	2260	37,67	0,08	0,0780	78	42,87	0,00	42,87	0,02	42,87	0,0
13:45:00	2265	37,75	0,08	0,0780	78	42,89	0,00	42,89	0,02	42,89	0,0
13:50:00	2270	37,83	0,08	0,0780	78	42,91	0,00	42,91	0,02	42,91	0,0
13:55:00	2275	37,92	0,08	0,0781	78	42,93	0,00	42,93	0,02	42,93	0,0
14:00:00	2280	38,00	0,08	0,0781	78	42,95	0,00	42,95	0,02	42,95	0,0
14:05:00	2285	38,08	0,08	0,0781	78	42,97	0,00	42,97	0,02	42,97	0,0
14:10:00	2290	38,17	0,08	0,0782	78	42,99	0,00	42,99	0,02	42,99	0,0
14:15:00	2295	38,25	0,08	0,0782	78	43,01	0,00	43,01	0,02	43,01	0,0
14:20:00	2300	38,33	0,08	0,0782	78	43,03	0,00	43,03	0,02	43,03	0,0
14:25:00	2305	38,42	0,08	0,0783	78	43,05	0,00	43,05	0,02	43,05	0,0
14:30:00	2310	38,50	0,08	0,0783	78	43,07	0,00	43,07	0,02	43,07	0,0
14:35:00	2315	38,58	0,08	0,0784	78	43,09	0,00	43,09	0,02	43,09	0,0
14:40:00	2320	38,67	0,08	0,0784	78	43,11	0,00	43,11	0,02	43,11	0,0
14:45:00	2325	38,75	0,08	0,0784	78	43,13	0,00	43,13	0,02	43,13	0,0
14:50:00	2330	38,83	0,08	0,0785	78	43,15	0,00	43,15	0,02	43,15	0,0
14:55:00	2335	38,92	0,08	0,0785	78	43,17	0,00	43,17	0,02	43,17	0,0
15:00:00	2340	39,00	0,08	0,0785	79	43,19	0,00	43,19	0,02	43,19	0,0
15:05:00	2345	39,08	0,08	0,0786	79	43,21	0,00	43,21	0,02	43,21	0,0
15:10:00	2350	39,17	0,08	0,0786	79	43,23	0,00	43,23	0,02	43,23	0,0
15:15:00	2355	39,25	0,08	0,0786	79	43,25	0,00	43,25	0,02	43,25	0,0
15:20:00	2360	39,33	0,08	0,0787	79	43,27	0,00	43,27	0,02	43,27	0,0
15:25:00	2365	39,42	0,08	0,0787	79	43,29	0,00	43,29	0,02	43,29	0,0
15:30:00	2370	39,50	0,08	0,0787	79	43,31	0,00	43,31	0,02	43,31	0,0
15:35:00	2375	39,58	0,08	0,0788	79	43,33	0,00	43,33	0,02	43,33	0,0
15:40:00	2380	39,67	0,08	0,0788	79	43,35	0,00	43,35	0,02	43,35	0,0
15:45:00	2385	39,75	0,08	0,0788	79	43,37	0,00	43,37	0,02	43,37	0,0
15:50:00	2390	39,83	0,08	0,0789	79	43,39	0,00	43,39	0,02	43,39	0,0
15:55:00	2395	39,92	0,08	0,0789	79	43,41	0,00	43,41	0,02	43,41	0,0
16:00:00	2400	40,00	0,08	0,0790	79	43,42	0,00	43,42	0,02	43,42	0,0

BACINO 1 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
16:05:00	2405	40,08	0,08	0,0790	79	43,44	0,00	43,44	0,02	43,44	0,0
16:10:00	2410	40,17	0,08	0,0790	79	43,46	0,00	43,46	0,02	43,46	0,0
16:15:00	2415	40,25	0,08	0,0791	79	43,48	0,00	43,48	0,02	43,48	0,0
16:20:00	2420	40,33	0,08	0,0791	79	43,50	0,00	43,50	0,02	43,50	0,0
16:25:00	2425	40,42	0,08	0,0791	79	43,52	0,00	43,52	0,02	43,52	0,0
16:30:00	2430	40,50	0,08	0,0792	79	43,54	0,00	43,54	0,02	43,54	0,0
16:35:00	2435	40,58	0,08	0,0792	79	43,56	0,00	43,56	0,02	43,56	0,0
16:40:00	2440	40,67	0,08	0,0792	79	43,58	0,00	43,58	0,02	43,58	0,0
16:45:00	2445	40,75	0,08	0,0793	79	43,60	0,00	43,60	0,02	43,60	0,0
16:50:00	2450	40,83	0,08	0,0793	79	43,61	0,00	43,61	0,02	43,61	0,0
16:55:00	2455	40,92	0,08	0,0793	79	43,63	0,00	43,63	0,02	43,63	0,0
17:00:00	2460	41,00	0,08	0,0794	79	43,65	0,00	43,65	0,02	43,65	0,0
17:05:00	2465	41,08	0,08	0,0794	79	43,67	0,00	43,67	0,02	43,67	0,0
17:10:00	2470	41,17	0,08	0,0794	79	43,69	0,00	43,69	0,02	43,69	0,0
17:15:00	2475	41,25	0,08	0,0795	79	43,71	0,00	43,71	0,02	43,71	0,0
17:20:00	2480	41,33	0,08	0,0795	80	43,73	0,00	43,73	0,02	43,73	0,0
17:25:00	2485	41,42	0,08	0,0795	80	43,75	0,00	43,75	0,02	43,75	0,0
17:30:00	2490	41,50	0,08	0,0796	80	43,76	0,00	43,76	0,02	43,76	0,0
17:35:00	2495	41,58	0,08	0,0796	80	43,78	0,00	43,78	0,02	43,78	0,0
17:40:00	2500	41,67	0,08	0,0796	80	43,80	0,00	43,80	0,02	43,80	0,0
17:45:00	2505	41,75	0,08	0,0797	80	43,82	0,00	43,82	0,02	43,82	0,0
17:50:00	2510	41,83	0,08	0,0797	80	43,84	0,00	43,84	0,02	43,84	0,0
17:55:00	2515	41,92	0,08	0,0797	80	43,86	0,00	43,86	0,02	43,86	0,0
18:00:00	2520	42,00	0,08	0,0798	80	43,88	0,00	43,88	0,02	43,88	0,0
18:05:00	2525	42,08	0,08	0,0798	80	43,89	0,00	43,89	0,02	43,89	0,0
18:10:00	2530	42,17	0,08	0,0798	80	43,91	0,00	43,91	0,02	43,91	0,0
18:15:00	2535	42,25	0,08	0,0799	80	43,93	0,00	43,93	0,02	43,93	0,0
18:20:00	2540	42,33	0,08	0,0799	80	43,95	0,00	43,95	0,02	43,95	0,0
18:25:00	2545	42,42	0,08	0,0799	80	43,97	0,00	43,97	0,02	43,97	0,0
18:30:00	2550	42,50	0,08	0,0800	80	43,99	0,00	43,99	0,02	43,99	0,0
18:35:00	2555	42,58	0,08	0,0800	80	44,00	0,00	44,00	0,02	44,00	0,0
18:40:00	2560	42,67	0,08	0,0800	80	44,02	0,00	44,02	0,02	44,02	0,0
18:45:00	2565	42,75	0,08	0,0801	80	44,04	0,00	44,04	0,02	44,04	0,0
18:50:00	2570	42,83	0,08	0,0801	80	44,06	0,00	44,06	0,02	44,06	0,0
18:55:00	2575	42,92	0,08	0,0801	80	44,08	0,00	44,08	0,02	44,08	0,0
19:00:00	2580	43,00	0,08	0,0802	80	44,10	0,00	44,10	0,02	44,10	0,0
19:05:00	2585	43,08	0,08	0,0802	80	44,11	0,00	44,11	0,02	44,11	0,0
19:10:00	2590	43,17	0,08	0,0802	80	44,13	0,00	44,13	0,02	44,13	0,0
19:15:00	2595	43,25	0,08	0,0803	80	44,15	0,00	44,15	0,02	44,15	0,0
19:20:00	2600	43,33	0,08	0,0803	80	44,17	0,00	44,17	0,02	44,17	0,0
19:25:00	2605	43,42	0,08	0,0803	80	44,19	0,00	44,19	0,02	44,19	0,0
19:30:00	2610	43,50	0,08	0,0804	80	44,20	0,00	44,20	0,02	44,20	0,0
19:35:00	2615	43,58	0,08	0,0804	80	44,22	0,00	44,22	0,02	44,22	0,0
19:40:00	2620	43,67	0,08	0,0804	80	44,24	0,00	44,24	0,02	44,24	0,0
19:45:00	2625	43,75	0,08	0,0805	80	44,26	0,00	44,26	0,02	44,26	0,0
19:50:00	2630	43,83	0,08	0,0805	81	44,28	0,00	44,28	0,02	44,28	0,0
19:55:00	2635	43,92	0,08	0,0805	81	44,29	0,00	44,29	0,02	44,29	0,0
20:00:00	2640	44,00	0,08	0,0806	81	44,31	0,00	44,31	0,02	44,31	0,0
20:05:00	2645	44,08	0,08	0,0806	81	44,33	0,00	44,33	0,02	44,33	0,0
20:10:00	2650	44,17	0,08	0,0806	81	44,35	0,00	44,35	0,02	44,35	0,0
20:15:00	2655	44,25	0,08	0,0807	81	44,36	0,00	44,36	0,02	44,36	0,0
20:20:00	2660	44,33	0,08	0,0807	81	44,38	0,00	44,38	0,02	44,38	0,0
20:25:00	2665	44,42	0,08	0,0807	81	44,40	0,00	44,40	0,02	44,40	0,0
20:30:00	2670	44,50	0,08	0,0808	81	44,42	0,00	44,42	0,02	44,42	0,0
20:35:00	2675	44,58	0,08	0,0808	81	44,43	0,00	44,43	0,02	44,43	0,0
20:40:00	2680	44,67	0,08	0,0808	81	44,45	0,00	44,45	0,02	44,45	0,0
20:45:00	2685	44,75	0,08	0,0809	81	44,47	0,00	44,47	0,02	44,47	0,0
20:50:00	2690	44,83	0,08	0,0809	81	44,49	0,00	44,49	0,02	44,49	0,0
20:55:00	2695	44,92	0,08	0,0809	81	44,50	0,00	44,50	0,02	44,50	0,0
21:00:00	2700	45,00	0,08	0,0809	81	44,52	0,00	44,52	0,02	44,52	0,0
21:05:00	2705	45,08	0,08	0,0810	81	44,54	0,00	44,54	0,02	44,54	0,0
21:10:00	2710	45,17	0,08	0,0810	81	44,56	0,00	44,56	0,02	44,56	0,0
21:15:00	2715	45,25	0,08	0,0810	81	44,57	0,00	44,57	0,02	44,57	0,0
21:20:00	2720	45,33	0,08	0,0811	81	44,59	0,00	44,59	0,02	44,59	0,0
21:25:00	2725	45,42	0,08	0,0811	81	44,61	0,00	44,61	0,02	44,61	0,0
21:30:00	2730	45,50	0,08	0,0811	81	44,63	0,00	44,63	0,02	44,63	0,0
21:35:00	2735	45,58	0,08	0,0812	81	44,64	0,00	44,64	0,02	44,64	0,0
21:40:00	2740	45,67	0,08	0,0812	81	44,66	0,00	44,66	0,02	44,66	0,0
21:45:00	2745	45,75	0,08	0,0812	81	44,68	0,00	44,68	0,02	44,68	0,0
21:50:00	2750	45,83	0,08	0,0813	81	44,70	0,00	44,70	0,02	44,70	0,0

BACINO 1 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
21:55:00	2755	45,92	0,08	0,0813	81	44,71	0,00	44,71	0,02	44,71	0,0
22:00:00	2760	46,00	0,08	0,0813	81	44,73	0,00	44,73	0,02	44,73	0,0
22:05:00	2765	46,08	0,08	0,0814	81	44,75	0,00	44,75	0,02	44,75	0,0
22:10:00	2770	46,17	0,08	0,0814	81	44,76	0,00	44,76	0,02	44,76	0,0
22:15:00	2775	46,25	0,08	0,0814	81	44,78	0,00	44,78	0,02	44,78	0,0
22:20:00	2780	46,33	0,08	0,0815	81	44,80	0,00	44,80	0,02	44,80	0,0
22:25:00	2785	46,42	0,08	0,0815	81	44,82	0,00	44,82	0,02	44,82	0,0
22:30:00	2790	46,50	0,08	0,0815	82	44,83	0,00	44,83	0,02	44,83	0,0
22:35:00	2795	46,58	0,08	0,0815	82	44,85	0,00	44,85	0,02	44,85	0,0
22:40:00	2800	46,67	0,08	0,0816	82	44,87	0,00	44,87	0,02	44,87	0,0
22:45:00	2805	46,75	0,08	0,0816	82	44,88	0,00	44,88	0,02	44,88	0,0
22:50:00	2810	46,83	0,08	0,0816	82	44,90	0,00	44,90	0,02	44,90	0,0
22:55:00	2815	46,92	0,08	0,0817	82	44,92	0,00	44,92	0,02	44,92	0,0
23:00:00	2820	47,00	0,08	0,0817	82	44,93	0,00	44,93	0,02	44,93	0,0
23:05:00	2825	47,08	0,08	0,0817	82	44,95	0,00	44,95	0,02	44,95	0,0
23:10:00	2830	47,17	0,08	0,0818	82	44,97	0,00	44,97	0,02	44,97	0,0
23:15:00	2835	47,25	0,08	0,0818	82	44,99	0,00	44,99	0,02	44,99	0,0
23:20:00	2840	47,33	0,08	0,0818	82	45,00	0,00	45,00	0,02	45,00	0,0
23:25:00	2845	47,42	0,08	0,0819	82	45,02	0,00	45,02	0,02	45,02	0,0
23:30:00	2850	47,50	0,08	0,0819	82	45,04	0,00	45,04	0,02	45,04	0,0
23:35:00	2855	47,58	0,08	0,0819	82	45,05	0,00	45,05	0,02	45,05	0,0
23:40:00	2860	47,67	0,08	0,0819	82	45,07	0,00	45,07	0,02	45,07	0,0
23:45:00	2865	47,75	0,08	0,0820	82	45,09	0,00	45,09	0,02	45,09	0,0
23:50:00	2870	47,83	0,08	0,0820	82	45,10	0,00	45,10	0,02	45,10	0,0
23:55:00	2875	47,92	0,08	0,0820	82	45,12	0,00	45,12	0,02	45,12	0,0
00:00:00	2880	48,00	0,08	0,0821	82	45,14	0,00	45,14	0,02	45,14	0,0
00:05:00	2885	48,08	0,08	0,0821	82	45,15	0,00	45,15	0,02	45,15	0,0
00:10:00	2890	48,17	0,08	0,0821	82	45,17	0,00	45,17	0,02	45,17	0,0
00:15:00	2895	48,25	0,08	0,0822	82	45,19	0,00	45,19	0,02	45,19	0,0
00:20:00	2900	48,33	0,08	0,0822	82	45,20	0,00	45,20	0,02	45,20	0,0
00:25:00	2905	48,42	0,08	0,0822	82	45,22	0,00	45,22	0,02	45,22	0,0
00:30:00	2910	48,50	0,08	0,0822	82	45,24	0,00	45,24	0,02	45,24	0,0
00:35:00	2915	48,58	0,08	0,0823	82	45,25	0,00	45,25	0,02	45,25	0,0
00:40:00	2920	48,67	0,08	0,0823	82	45,27	0,00	45,27	0,02	45,27	0,0
00:45:00	2925	48,75	0,08	0,0823	82	45,28	0,00	45,28	0,02	45,28	0,0
00:50:00	2930	48,83	0,08	0,0824	82	45,30	0,00	45,30	0,02	45,30	0,0
00:55:00	2935	48,92	0,08	0,0824	82	45,32	0,00	45,32	0,02	45,32	0,0
01:00:00	2940	49,00	0,08	0,0824	82	45,33	0,00	45,33	0,02	45,33	0,0
01:05:00	2945	49,08	0,08	0,0825	82	45,35	0,00	45,35	0,02	45,35	0,0
01:10:00	2950	49,17	0,08	0,0825	82	45,37	0,00	45,37	0,02	45,37	0,0
01:15:00	2955	49,25	0,08	0,0825	83	45,38	0,00	45,38	0,02	45,38	0,0
01:20:00	2960	49,33	0,08	0,0825	83	45,40	0,00	45,40	0,02	45,40	0,0
01:25:00	2965	49,42	0,08	0,0826	83	45,42	0,00	45,42	0,02	45,42	0,0
01:30:00	2970	49,50	0,08	0,0826	83	45,43	0,00	45,43	0,02	45,43	0,0
01:35:00	2975	49,58	0,08	0,0826	83	45,45	0,00	45,45	0,02	45,45	0,0
01:40:00	2980	49,67	0,08	0,0827	83	45,46	0,00	45,46	0,02	45,46	0,0
01:45:00	2985	49,75	0,08	0,0827	83	45,48	0,00	45,48	0,02	45,48	0,0
01:50:00	2990	49,83	0,08	0,0827	83	45,50	0,00	45,50	0,02	45,50	0,0
01:55:00	2995	49,92	0,08	0,0827	83	45,51	0,00	45,51	0,02	45,51	0,0
02:00:00	3000	50,00	0,08	0,0828	83	45,53	0,00	45,53	0,02	45,53	0,0
02:05:00	3005	50,08	0,08	0,0828	83	45,54	0,00	45,54	0,02	45,54	0,0
02:10:00	3010	50,17	0,08	0,0828	83	45,56	0,00	45,56	0,02	45,56	0,0
02:15:00	3015	50,25	0,08	0,0829	83	45,58	0,00	45,58	0,02	45,58	0,0
02:20:00	3020	50,33	0,08	0,0829	83	45,59	0,00	45,59	0,02	45,59	0,0
02:25:00	3025	50,42	0,08	0,0829	83	45,61	0,00	45,61	0,02	45,61	0,0
02:30:00	3030	50,50	0,08	0,0830	83	45,62	0,00	45,62	0,02	45,62	0,0
02:35:00	3035	50,58	0,08	0,0830	83	45,64	0,00	45,64	0,02	45,64	0,0
02:40:00	3040	50,67	0,08	0,0830	83	45,66	0,00	45,66	0,02	45,66	0,0
02:45:00	3045	50,75	0,08	0,0830	83	45,67	0,00	45,67	0,02	45,67	0,0
02:50:00	3050	50,83	0,08	0,0831	83	45,69	0,00	45,69	0,02	45,69	0,0
02:55:00	3055	50,92	0,08	0,0831	83	45,70	0,00	45,70	0,02	45,70	0,0
03:00:00	3060	51,00	0,08	0,0831	83	45,72	0,00	45,72	0,02	45,72	0,0
03:05:00	3065	51,08	0,08	0,0832	83	45,74	0,00	45,74	0,02	45,74	0,0
03:10:00	3070	51,17	0,08	0,0832	83	45,75	0,00	45,75	0,02	45,75	0,0
03:15:00	3075	51,25	0,08	0,0832	83	45,77	0,00	45,77	0,02	45,77	0,0
03:20:00	3080	51,33	0,08	0,0832	83	45,78	0,00	45,78	0,02	45,78	0,0
03:25:00	3085	51,42	0,08	0,0833	83	45,80	0,00	45,80	0,02	45,80	0,0
03:30:00	3090	51,50	0,08	0,0833	83	45,81	0,00	45,81	0,02	45,81	0,0
03:35:00	3095	51,58	0,08	0,0833	83	45,83	0,00	45,83	0,02	45,83	0,0
03:40:00	3100	51,67	0,08	0,0834	83	45,85	0,00	45,85	0,02	45,85	0,0

BACINO 1 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
03:45:00	3105	51,75	0,08	0,0834	83	45,86	0,00	45,86	0,02	45,86	0,0
03:50:00	3110	51,83	0,08	0,0834	83	45,88	0,00	45,88	0,02	45,88	0,0
03:55:00	3115	51,92	0,08	0,0834	83	45,89	0,00	45,89	0,02	45,89	0,0
04:00:00	3120	52,00	0,08	0,0835	83	45,91	0,00	45,91	0,02	45,91	0,0
04:05:00	3125	52,08	0,08	0,0835	83	45,92	0,00	45,92	0,02	45,92	0,0
04:10:00	3130	52,17	0,08	0,0835	84	45,94	0,00	45,94	0,02	45,94	0,0
04:15:00	3135	52,25	0,08	0,0836	84	45,95	0,00	45,95	0,02	45,95	0,0
04:20:00	3140	52,33	0,08	0,0836	84	45,97	0,00	45,97	0,02	45,97	0,0
04:25:00	3145	52,42	0,08	0,0836	84	45,99	0,00	45,99	0,02	45,99	0,0
04:30:00	3150	52,50	0,08	0,0836	84	46,00	0,00	46,00	0,02	46,00	0,0
04:35:00	3155	52,58	0,08	0,0837	84	46,02	0,00	46,02	0,02	46,02	0,0
04:40:00	3160	52,67	0,08	0,0837	84	46,03	0,00	46,03	0,02	46,03	0,0
04:45:00	3165	52,75	0,08	0,0837	84	46,05	0,00	46,05	0,02	46,05	0,0
04:50:00	3170	52,83	0,08	0,0838	84	46,06	0,00	46,06	0,02	46,06	0,0
04:55:00	3175	52,92	0,08	0,0838	84	46,08	0,00	46,08	0,02	46,08	0,0
05:00:00	3180	53,00	0,08	0,0838	84	46,09	0,00	46,09	0,02	46,09	0,0
05:05:00	3185	53,08	0,08	0,0838	84	46,11	0,00	46,11	0,02	46,11	0,0
05:10:00	3190	53,17	0,08	0,0839	84	46,12	0,00	46,12	0,02	46,12	0,0
05:15:00	3195	53,25	0,08	0,0839	84	46,14	0,00	46,14	0,02	46,14	0,0
05:20:00	3200	53,33	0,08	0,0839	84	46,16	0,00	46,16	0,02	46,16	0,0
05:25:00	3205	53,42	0,08	0,0839	84	46,17	0,00	46,17	0,02	46,17	0,0
05:30:00	3210	53,50	0,08	0,0840	84	46,19	0,00	46,19	0,02	46,19	0,0
05:35:00	3215	53,58	0,08	0,0840	84	46,20	0,00	46,20	0,02	46,20	0,0
05:40:00	3220	53,67	0,08	0,0840	84	46,22	0,00	46,22	0,02	46,22	0,0
05:45:00	3225	53,75	0,08	0,0841	84	46,23	0,00	46,23	0,02	46,23	0,0
05:50:00	3230	53,83	0,08	0,0841	84	46,25	0,00	46,25	0,02	46,25	0,0
05:55:00	3235	53,92	0,08	0,0841	84	46,26	0,00	46,26	0,02	46,26	0,0
06:00:00	3240	54,00	0,08	0,0841	84	46,28	0,00	46,28	0,02	46,28	0,0
06:05:00	3245	54,08	0,08	0,0842	84	46,29	0,00	46,29	0,02	46,29	0,0
06:10:00	3250	54,17	0,08	0,0842	84	46,31	0,00	46,31	0,02	46,31	0,0
06:15:00	3255	54,25	0,08	0,0842	84	46,32	0,00	46,32	0,02	46,32	0,0
06:20:00	3260	54,33	0,08	0,0842	84	46,34	0,00	46,34	0,02	46,34	0,0
06:25:00	3265	54,42	0,08	0,0843	84	46,35	0,00	46,35	0,02	46,35	0,0
06:30:00	3270	54,50	0,08	0,0843	84	46,37	0,00	46,37	0,02	46,37	0,0
06:35:00	3275	54,58	0,08	0,0843	84	46,38	0,00	46,38	0,02	46,38	0,0
06:40:00	3280	54,67	0,08	0,0844	84	46,40	0,00	46,40	0,02	46,40	0,0
06:45:00	3285	54,75	0,08	0,0844	84	46,41	0,00	46,41	0,02	46,41	0,0
06:50:00	3290	54,83	0,08	0,0844	84	46,43	0,00	46,43	0,02	46,43	0,0
06:55:00	3295	54,92	0,08	0,0844	84	46,44	0,00	46,44	0,02	46,44	0,0
07:00:00	3300	55,00	0,08	0,0845	84	46,46	0,00	46,46	0,02	46,46	0,0
07:05:00	3305	55,08	0,08	0,0845	84	46,47	0,00	46,47	0,02	46,47	0,0
07:10:00	3310	55,17	0,08	0,0845	85	46,49	0,00	46,49	0,02	46,49	0,0
07:15:00	3315	55,25	0,08	0,0845	85	46,50	0,00	46,50	0,02	46,50	0,0
07:20:00	3320	55,33	0,08	0,0846	85	46,52	0,00	46,52	0,02	46,52	0,0
07:25:00	3325	55,42	0,08	0,0846	85	46,53	0,00	46,53	0,02	46,53	0,0
07:30:00	3330	55,50	0,08	0,0846	85	46,55	0,00	46,55	0,02	46,55	0,0
07:35:00	3335	55,58	0,08	0,0847	85	46,56	0,00	46,56	0,02	46,56	0,0
07:40:00	3340	55,67	0,08	0,0847	85	46,58	0,00	46,58	0,02	46,58	0,0
07:45:00	3345	55,75	0,08	0,0847	85	46,59	0,00	46,59	0,02	46,59	0,0
07:50:00	3350	55,83	0,08	0,0847	85	46,61	0,00	46,61	0,02	46,61	0,0
07:55:00	3355	55,92	0,08	0,0848	85	46,62	0,00	46,62	0,02	46,62	0,0
08:00:00	3360	56,00	0,08	0,0848	85	46,64	0,00	46,64	0,02	46,64	0,0
08:05:00	3365	56,08	0,08	0,0848	85	46,65	0,00	46,65	0,02	46,65	0,0
08:10:00	3370	56,17	0,08	0,0848	85	46,66	0,00	46,66	0,02	46,66	0,0
08:15:00	3375	56,25	0,08	0,0849	85	46,68	0,00	46,68	0,02	46,68	0,0
08:20:00	3380	56,33	0,08	0,0849	85	46,69	0,00	46,69	0,02	46,69	0,0
08:25:00	3385	56,42	0,08	0,0849	85	46,71	0,00	46,71	0,02	46,71	0,0
08:30:00	3390	56,50	0,08	0,0850	85	46,72	0,00	46,72	0,02	46,72	0,0
08:35:00	3395	56,58	0,08	0,0850	85	46,74	0,00	46,74	0,02	46,74	0,0
08:40:00	3400	56,67	0,08	0,0850	85	46,75	0,00	46,75	0,02	46,75	0,0
08:45:00	3405	56,75	0,08	0,0850	85	46,77	0,00	46,77	0,02	46,77	0,0
08:50:00	3410	56,83	0,08	0,0851	85	46,78	0,00	46,78	0,02	46,78	0,0
08:55:00	3415	56,92	0,08	0,0851	85	46,80	0,00	46,80	0,02	46,80	0,0
09:00:00	3420	57,00	0,08	0,0851	85	46,81	0,00	46,81	0,02	46,81	0,0
09:05:00	3425	57,08	0,08	0,0851	85	46,83	0,00	46,83	0,02	46,83	0,0
09:10:00	3430	57,17	0,08	0,0852	85	46,84	0,00	46,84	0,02	46,84	0,0
09:15:00	3435	57,25	0,08	0,0852	85	46,85	0,00	46,85	0,02	46,85	0,0
09:20:00	3440	57,33	0,08	0,0852	85	46,87	0,00	46,87	0,02	46,87	0,0
09:25:00	3445	57,42	0,08	0,0852	85	46,88	0,00	46,88	0,02	46,88	0,0
09:30:00	3450	57,50	0,08	0,0853	85	46,90	0,00	46,90	0,02	46,90	0,0

BACINO 1 - AREE AGRICOLE

										Volume effluente [m3]	Volume invasato [m3]
t				h		Volume affluente [m3]					
				h [m]	h [mm]	(Sup.Eq.*h)					
ore.min.sec	min	ore	Step (ore)	h [m]	h [mm]	PII Calchi [m3]	PII Parri [m3]	Totale [m3]	[m3]	[m3]	[m3]
09:35:00	3455	57,58	0,08	0,0853	85	46,91	0,00	46,91	0,02	46,91	0,0
09:40:00	3460	57,67	0,08	0,0853	85	46,93	0,00	46,93	0,02	46,93	0,0
09:45:00	3465	57,75	0,08	0,0853	85	46,94	0,00	46,94	0,02	46,94	0,0
09:50:00	3470	57,83	0,08	0,0854	85	46,95	0,00	46,95	0,02	46,95	0,0
09:55:00	3475	57,92	0,08	0,0854	85	46,97	0,00	46,97	0,02	46,97	0,0
10:00:00	3480	58,00	0,08	0,0854	85	46,98	0,00	46,98	0,02	46,98	0,0
10:05:00	3485	58,08	0,08	0,0855	85	47,00	0,00	47,00	0,02	47,00	0,0
10:10:00	3490	58,17	0,08	0,0855	85	47,01	0,00	47,01	0,02	47,01	0,0
10:15:00	3495	58,25	0,08	0,0855	86	47,03	0,00	47,03	0,02	47,03	0,0
10:20:00	3500	58,33	0,08	0,0855	86	47,04	0,00	47,04	0,02	47,04	0,0
10:25:00	3505	58,42	0,08	0,0856	86	47,05	0,00	47,05	0,02	47,05	0,0
10:30:00	3510	58,50	0,08	0,0856	86	47,07	0,00	47,07	0,02	47,07	0,0
10:35:00	3515	58,58	0,08	0,0856	86	47,08	0,00	47,08	0,02	47,08	0,0
10:40:00	3520	58,67	0,08	0,0856	86	47,10	0,00	47,10	0,02	47,10	0,0
10:45:00	3525	58,75	0,08	0,0857	86	47,11	0,00	47,11	0,02	47,11	0,0
10:50:00	3530	58,83	0,08	0,0857	86	47,13	0,00	47,13	0,02	47,13	0,0
10:55:00	3535	58,92	0,08	0,0857	86	47,14	0,00	47,14	0,02	47,14	0,0
11:00:00	3540	59,00	0,08	0,0857	86	47,15	0,00	47,15	0,02	47,15	0,0
11:05:00	3545	59,08	0,08	0,0858	86	47,17	0,00	47,17	0,02	47,17	0,0
11:10:00	3550	59,17	0,08	0,0858	86	47,18	0,00	47,18	0,02	47,18	0,0
11:15:00	3555	59,25	0,08	0,0858	86	47,20	0,00	47,20	0,02	47,20	0,0
11:20:00	3560	59,33	0,08	0,0858	86	47,21	0,00	47,21	0,02	47,21	0,0
11:25:00	3565	59,42	0,08	0,0859	86	47,22	0,00	47,22	0,02	47,22	0,0
11:30:00	3570	59,50	0,08	0,0859	86	47,24	0,00	47,24	0,02	47,24	0,0
11:35:00	3575	59,58	0,08	0,0859	86	47,25	0,00	47,25	0,02	47,25	0,0
11:40:00	3580	59,67	0,08	0,0859	86	47,27	0,00	47,27	0,02	47,27	0,0
Max									11,7		10,9